



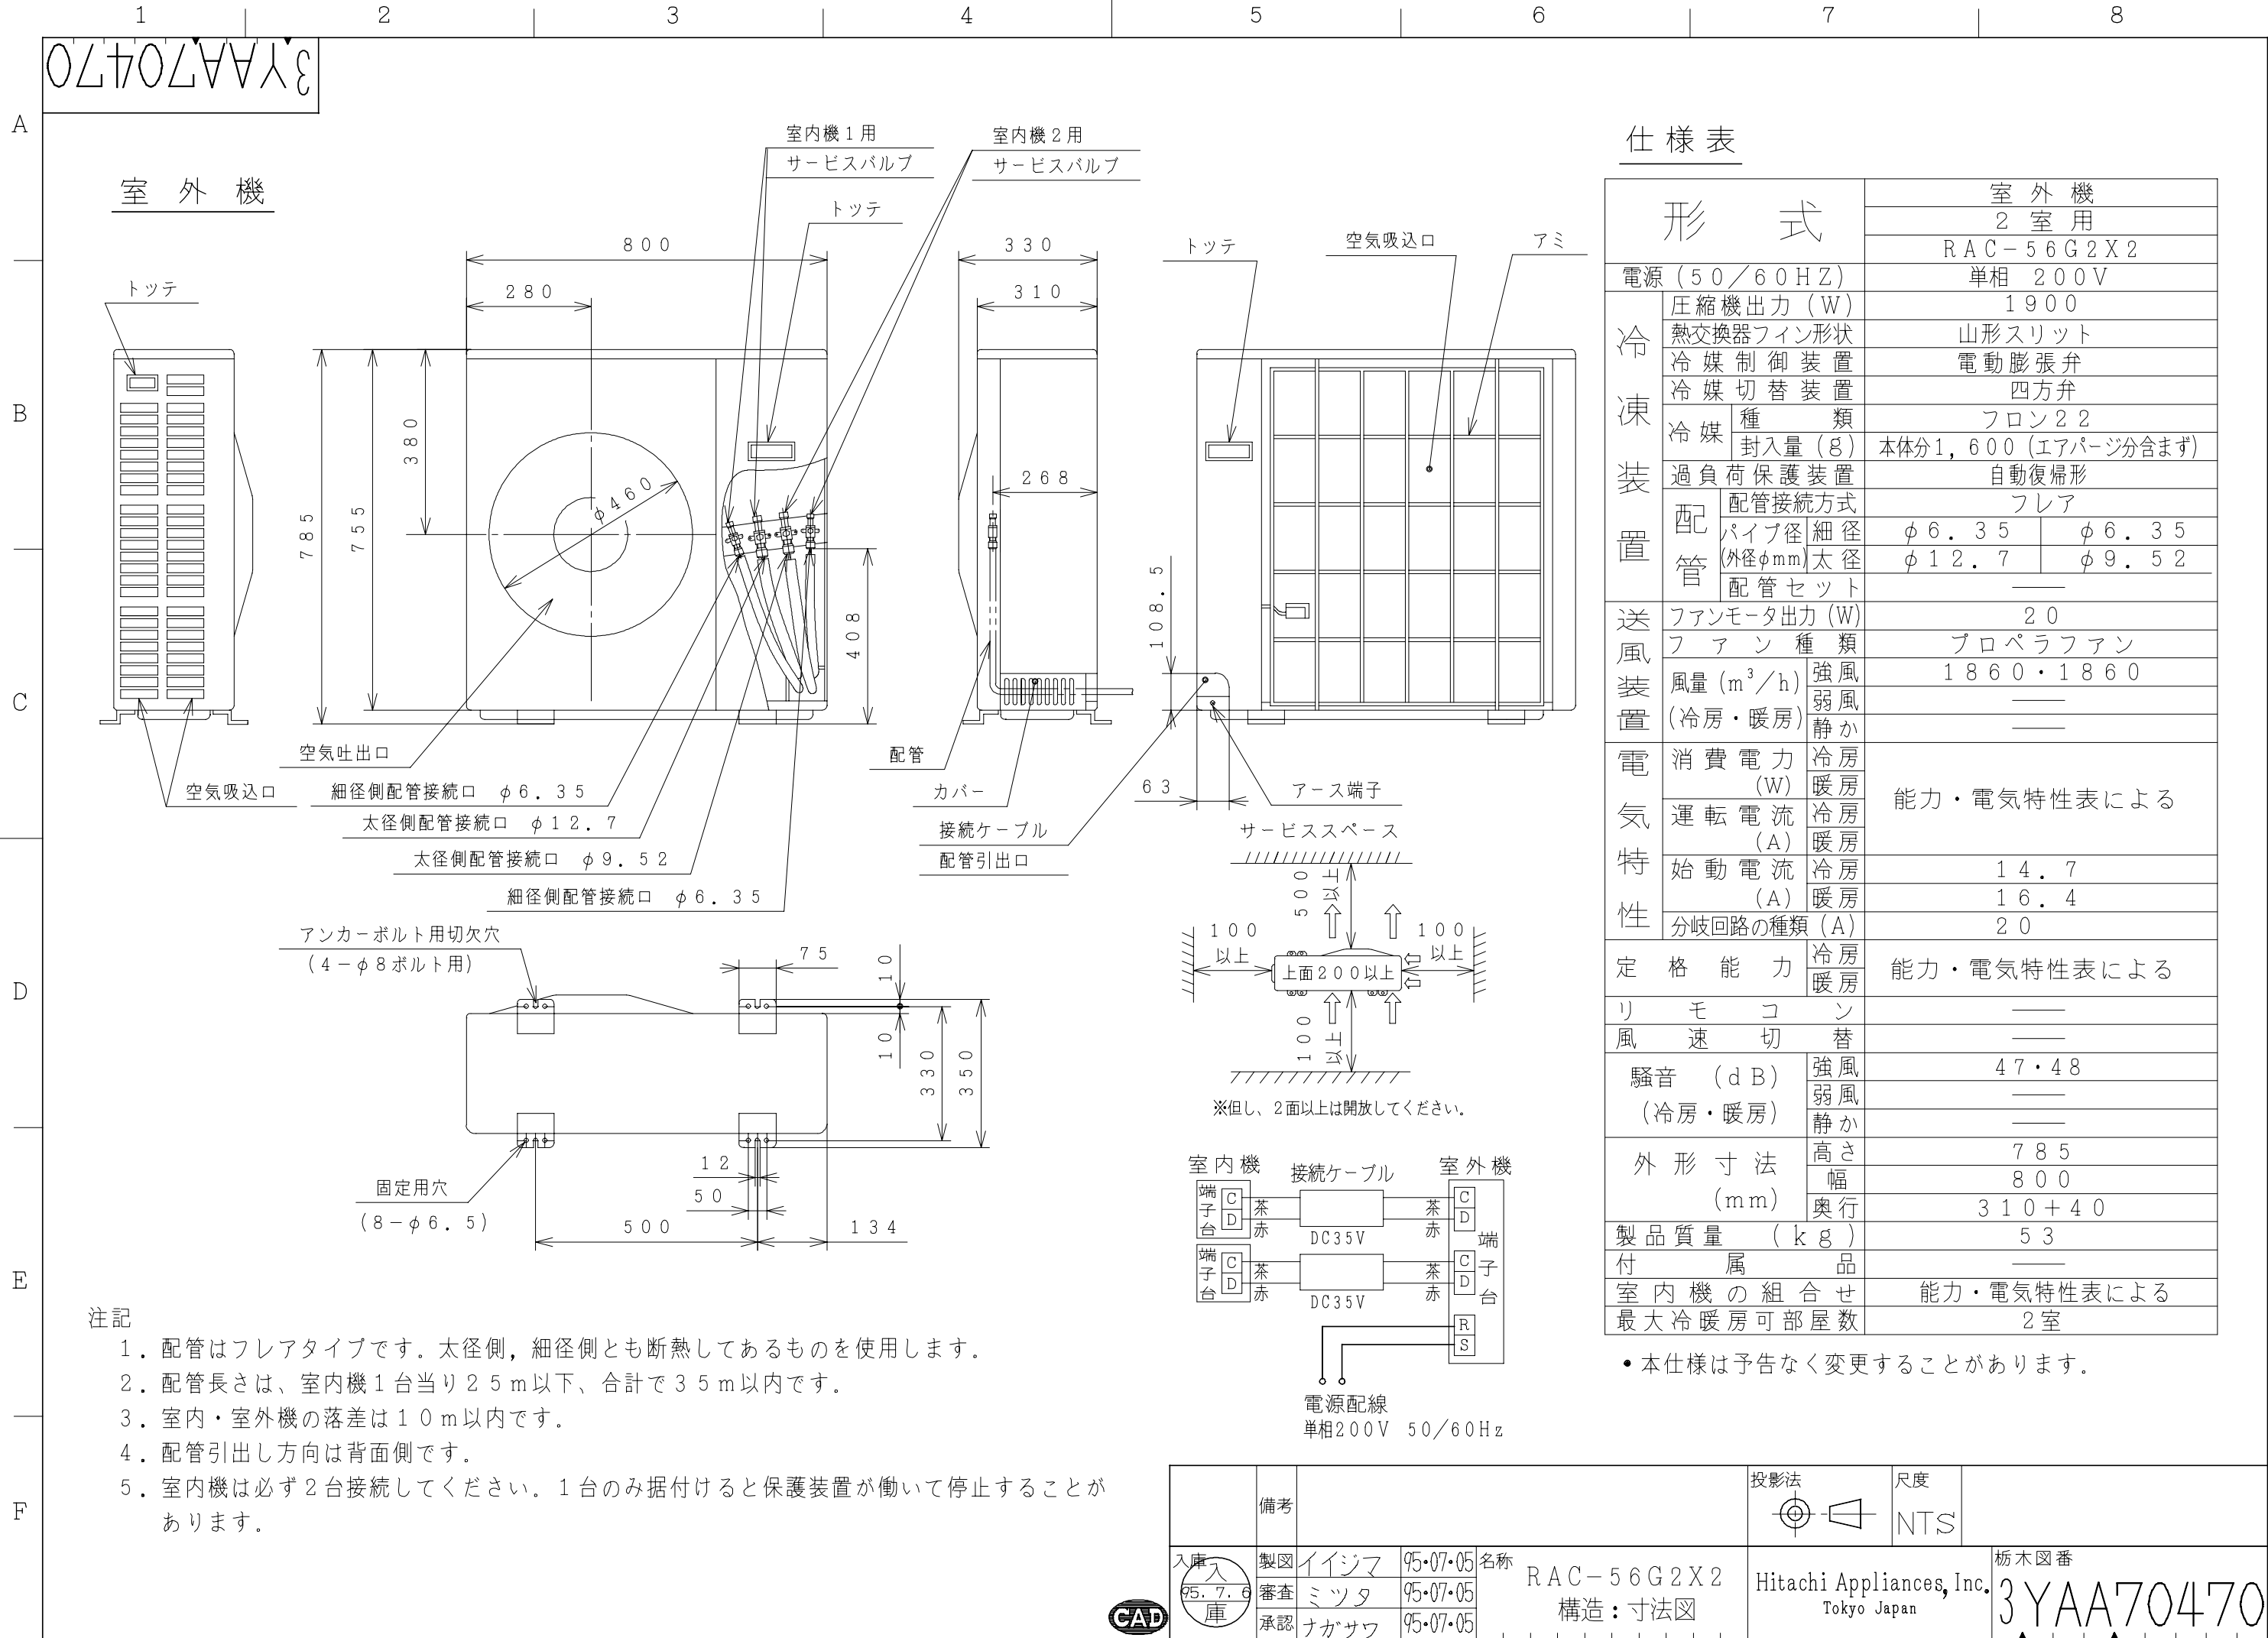

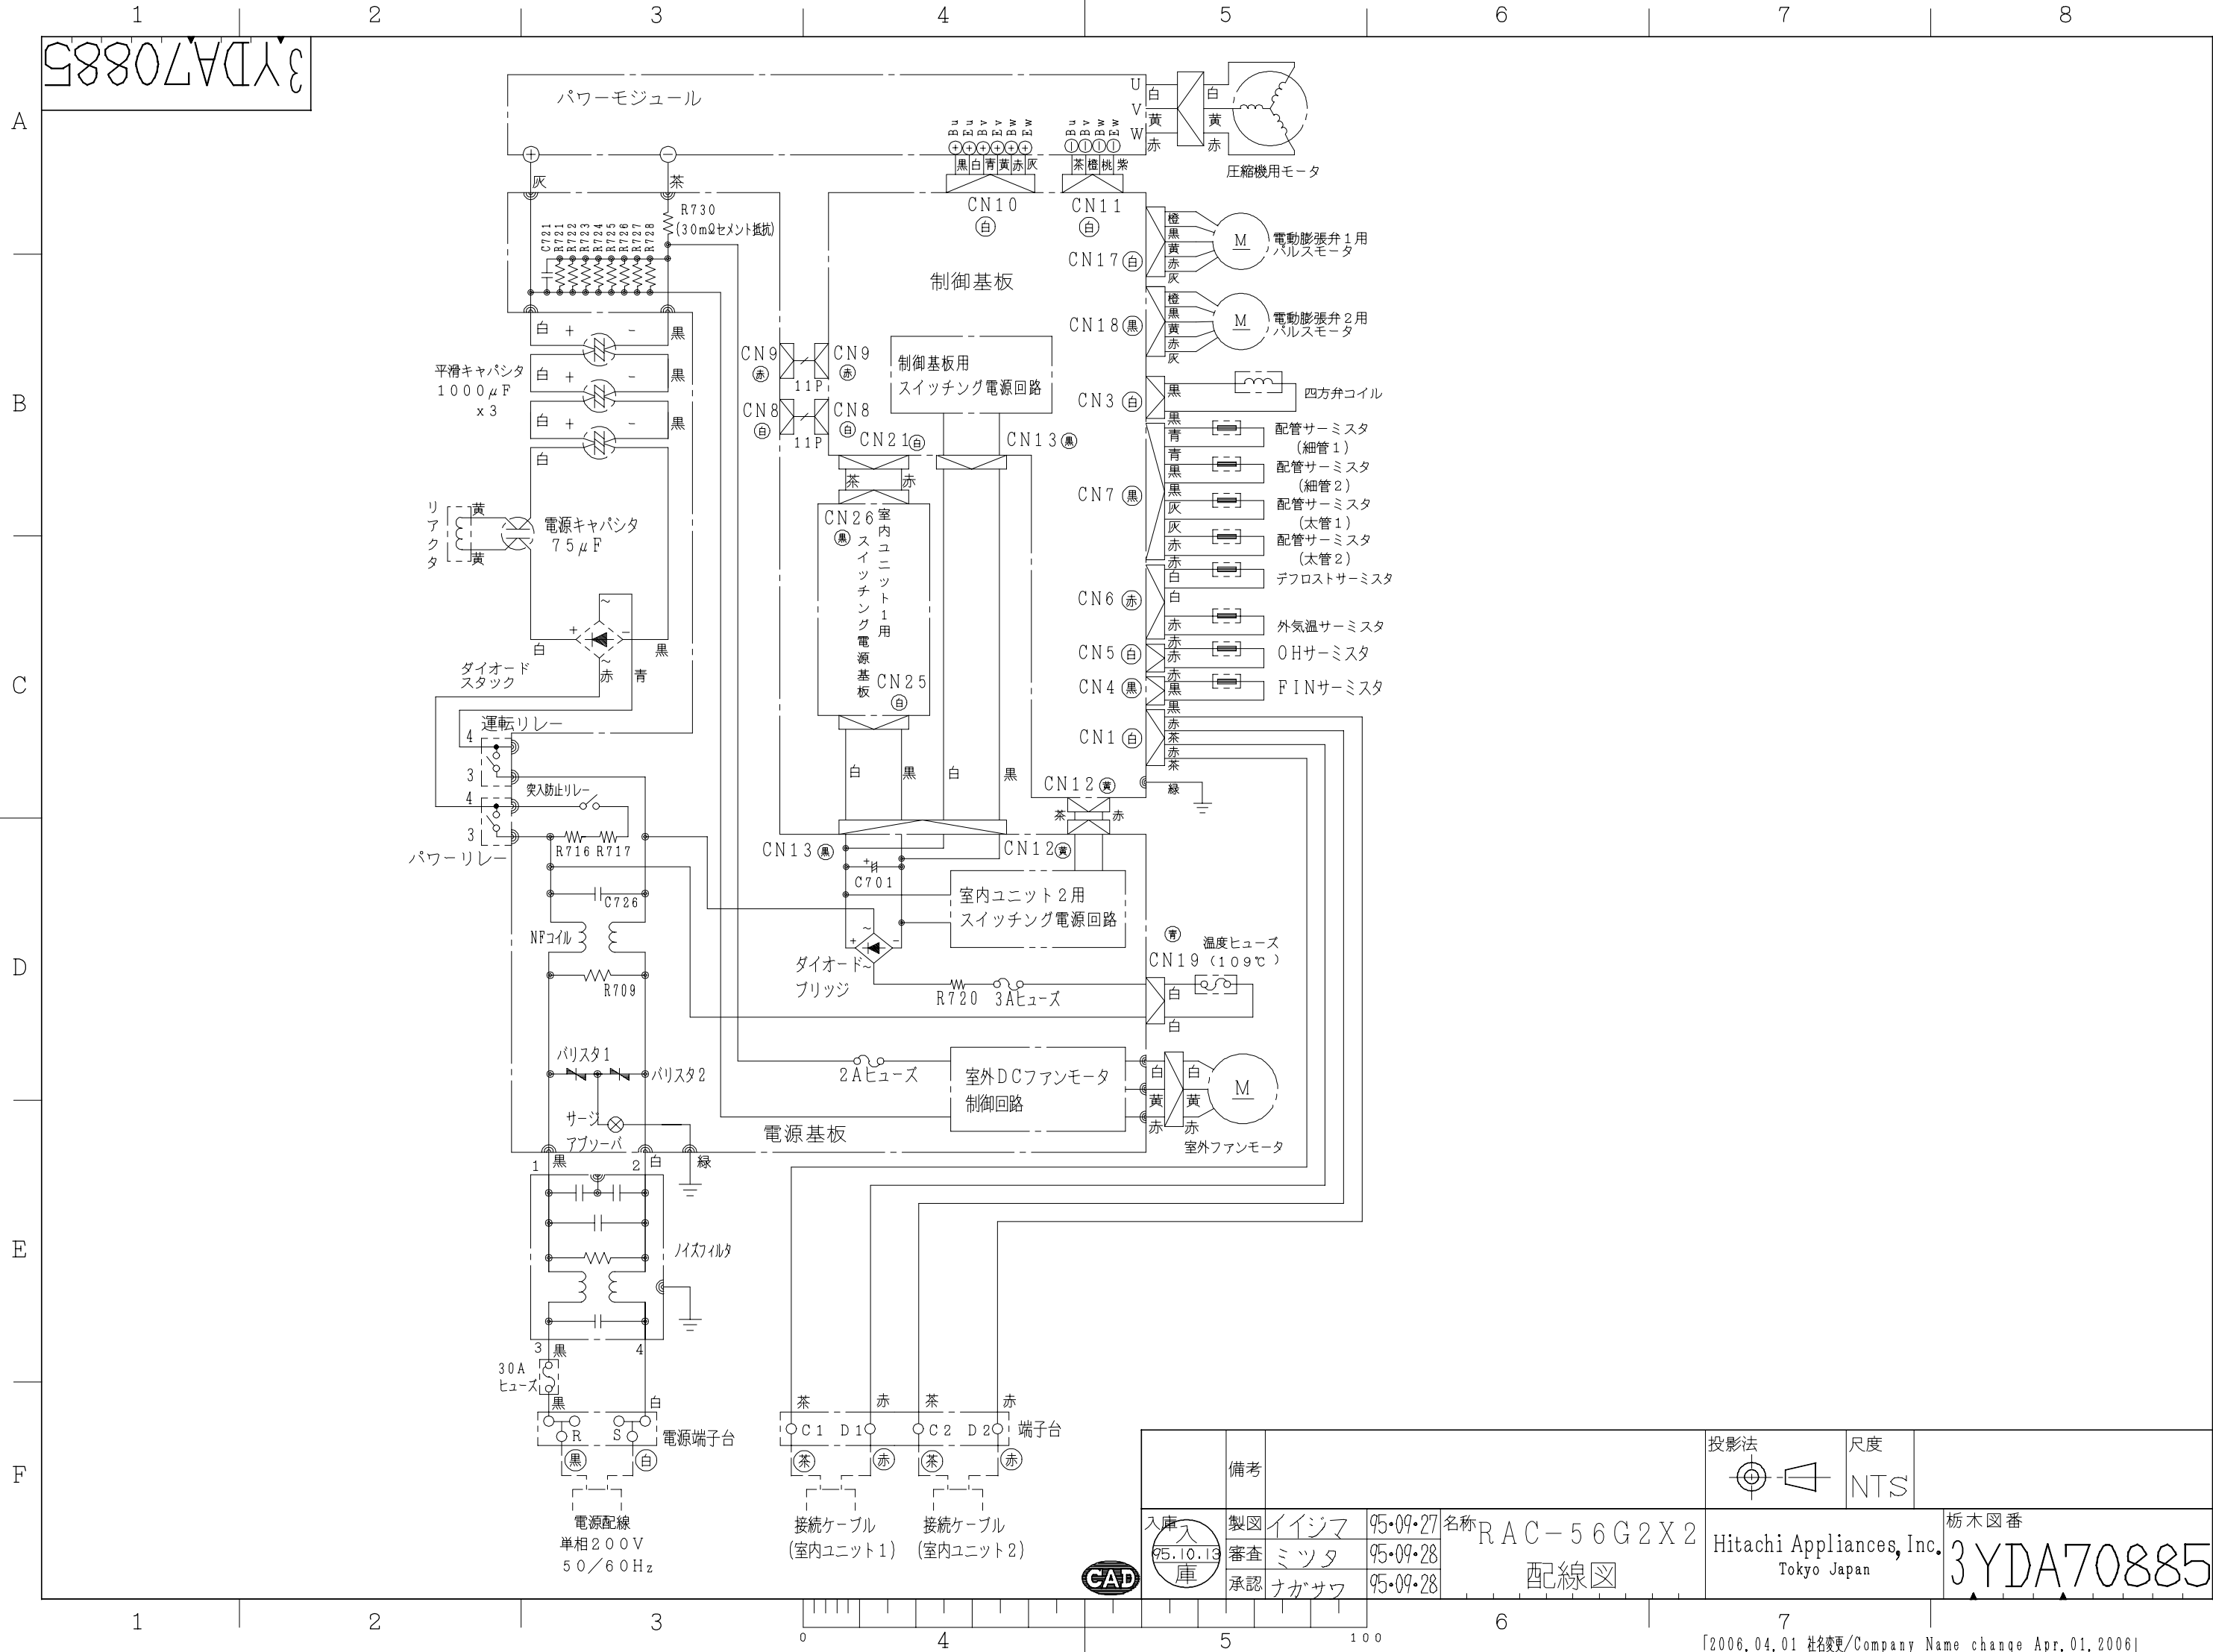

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 95.10.13 	製図 イイジマ	95.09.27	名称 RAC-56G2X2	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA70885
審査	ミツタ	95.09.28				
承認	ナカサワ	95.09.28	配線図			

12345678

3YAA70477

A

● 1 台 運 転

タ イ プ			2 2 クラス	2 5 クラス	2 8 クラス	3 2 クラス	4 0 クラス
形 式			RAM-22GX	RAM-25GX RAMJ-25GX	RAM-28GX RAMJ-28GX RAMP-28GX RAMD-28GX	RAM-32GX RAMJ-32GX RAMP-32GX RAMD-32GX	RAM-40GX RAMP-40GX RAMD-40GX
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2. 2	2. 5	2. 8	3. 2	4. 0
		範 囲	(1. 0~2. 5)	(1. 0~2. 8)	(1. 0~3. 2)	(1. 0~3. 8)	(1. 0~4. 5)
	消費電力 (W)	定 格	8 5 0	8 9 0	1, 0 5 0	1, 2 5 0	1, 6 5 0
		範 囲	(300~940)	(300~1, 080)	(300~1, 280)	(300~1, 480)	(300~1, 880)
運転電流 (A)			4. 7	4. 9	5. 8	6. 9	9. 2
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3. 2	3. 6	4. 0	4. 5	5. 6
		範 囲	(1. 1~4. 0)	(1. 1~4. 3)	(1. 1~4. 6)	(1. 1~5. 4)	(1. 1~6. 4)
	消費電力 (W)	定 格	1, 3 0 0	1, 4 5 0	1, 6 0 0	1, 9 0 0	2, 3 0 0
		範 囲	(300~1, 600)	(300~1, 790)	(300~1, 950)	(300~2, 200)	(300~2, 650)
運転電流 (A)			7. 2	8. 1	8. 9	10. 6	12. 8

● 2 台 運 転

タ イ プ			22クラス×2台	22クラス+25クラス	22クラス+28クラス	22クラス+32クラス	22クラス+40クラス	25クラス×2台	25クラス+28クラス	25クラス+32クラス	25クラス+40クラス	28クラス×2台	28クラス+32クラス	28クラス+40クラス	32クラス×2台	32クラス+40クラス
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2. 2×2	2. 2+2. 3	2. 2+2. 5	2. 1+2. 7	2. 0+3. 0	2. 3×2	2. 3+2. 5	2. 2+2. 8	2. 0+3. 4	2. 5×2	2. 4+2. 6	2. 2+3. 3	2. 65×2	2. 4+3. 2
		範 囲	(1. 0~4. 8)	(1. 0~4. 9)	(1. 0~5. 1)	(1. 0~5. 2)	(1. 0~5. 4)	(1. 0~5. 0)	(1. 0~5. 2)	(1. 0~5. 4)	(1. 0~5. 8)	(1. 0~5. 4)	(1. 0~5. 4)	(1. 0~5. 9)	(1. 0~5. 7)	(1. 0~6. 0)
	消費電力 (W)	定 格	1, 8 0 0	1, 8 7 0	1, 9 5 0	2, 0 3 0	2, 2 0 0	1, 9 5 0	2, 0 3 0	2, 2 0 0	2, 3 8 0	2, 2 0 0	2, 2 0 0	2, 4 5 0	2, 3 0 0	2, 5 0 0
		範 囲	(300~2, 120)	(300~2, 150)	(300~2, 240)	(300~2, 280)	(300~2, 430)	(300~2, 280)	(300~2, 280)	(300~2, 430)	(300~2, 550)	(300~2, 430)	(300~2, 430)	(300~2, 600)	(300~2, 520)	(300~2, 650)
運転電流 (A)			10. 0	10. 4	10. 8	11. 3	12. 2	10. 8	11. 3	12. 2	13. 2	12. 2	12. 2	13. 6	12. 8	13. 9
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3. 0×2	3. 0+3. 2	2. 8+3. 6	2. 8+3. 8	2. 5+4. 7	3. 2×2	3. 2+3. 4	3. 0+3. 8	2. 8+4. 6	3. 45×2	3. 4+3. 8	3. 1+4. 5	3. 65×2	3. 4+4. 4
		範 囲	(1. 1~6. 3)	(1. 1~6. 5)	(1. 1~6. 7)	(1. 1~6. 9)	(1. 1~7. 5)	(1. 1~6. 7)	(1. 1~6. 9)	(1. 1~7. 1)	(1. 1~7. 7)	(1. 1~7. 2)	(1. 1~7. 5)	(1. 1~7. 9)	(1. 1~7. 6)	(1. 1~8. 1)
	消費電力 (W)	定 格	2, 1 3 0	2, 1 8 0	2, 3 5 0	2, 4 0 0	2, 5 2 0	2, 3 5 0	2, 4 0 0	2, 4 7 0	2, 6 0 0	2, 5 2 0	2, 5 2 0	2, 6 8 0	2, 6 0 0	2, 6 8 0
		範 囲	(300~2, 340)	(300~2, 400)	(300~2, 550)	(300~2, 600)	(300~2, 770)	(300~2, 550)	(300~2, 600)	(300~2, 660)	(300~2, 820)	(300~2, 700)	(300~2, 770)	(300~2, 870)	(300~2, 800)	(300~2, 950)
運転電流 (A)			11. 8 (MAX13. 0)	12. 1 (MAX13. 3)	13. 1 (MAX14. 2)	13. 3 (MAX14. 4)	14. 0 (MAX15. 4)	13. 1 (MAX14. 2)	13. 3 (MAX14. 4)	13. 7 (MAX14. 8)	14. 4 (MAX15. 7)	14. 0 (MAX14. 4)	14. 0 (MAX15. 4)	14. 9 (MAX15. 9)	14. 4 (MAX15. 6)	14. 9 (MAX16. 4)
RAC-50G2X2組合せ			○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
RAC-56G2X2組合せ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● R A C - 5 0 G 2 X 2は室内機の合計能力6. 2 kW以下、 R A C - 5 6 G 2 X 2は室内機の合計能力7. 2 kW以下の組合せが可能です。
● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考

投影法
NTS

尺度
NTS

入庫
95. 7. 6
庫

製図
イイジマ

審査
ミツタ

承認
ナカサワ

95. 07. 05

95. 07. 05

95. 07. 05

名称
インバーターマルチ システム50, 56
能力・電気特性

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番
3YAA70477

12345678

0100

2006. 04. 01 社名変/Company Name change Apr. 01, 2006