


1 2 3 4 5 6 7 8


NN0028987

A


## 室内機

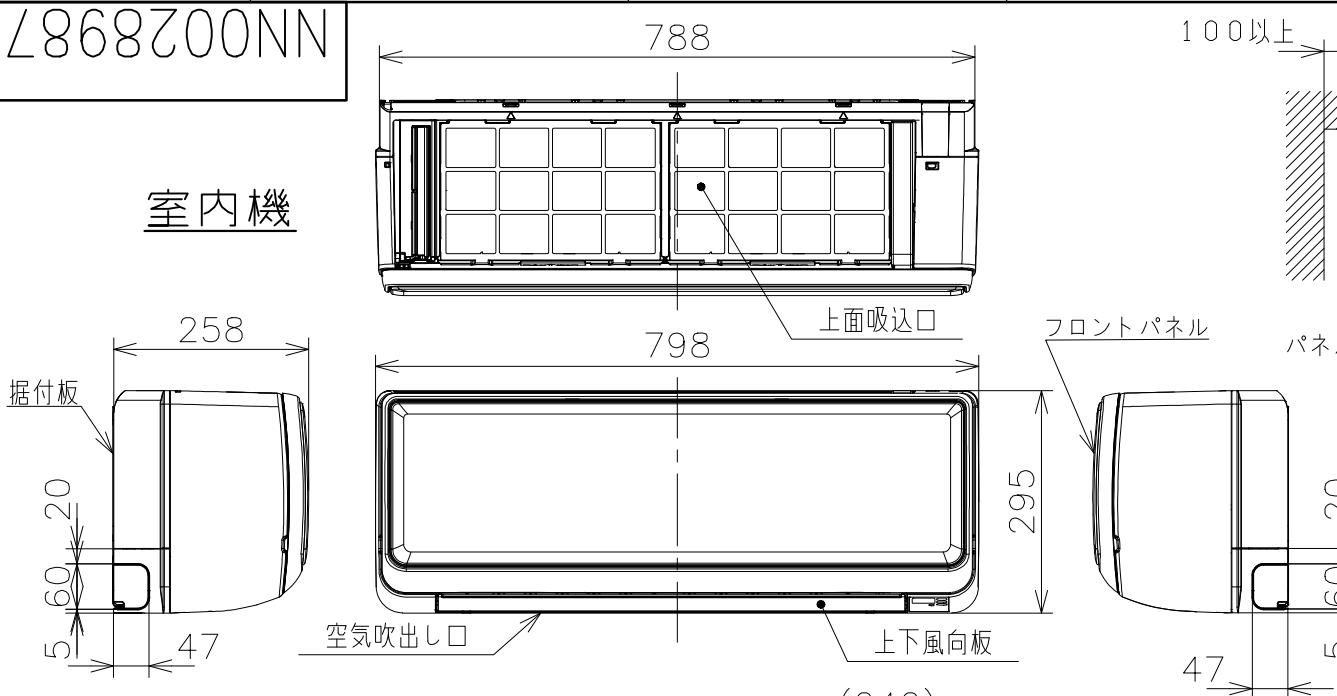


C

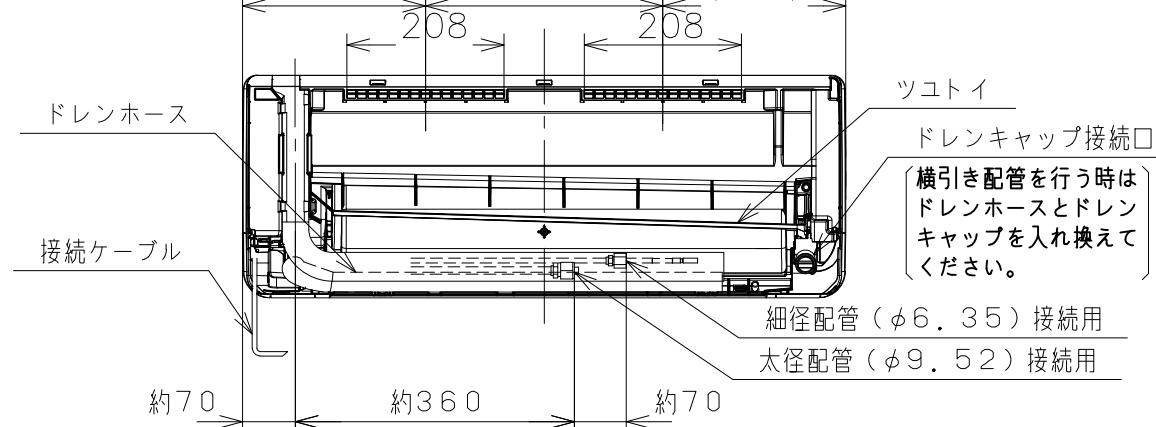


D

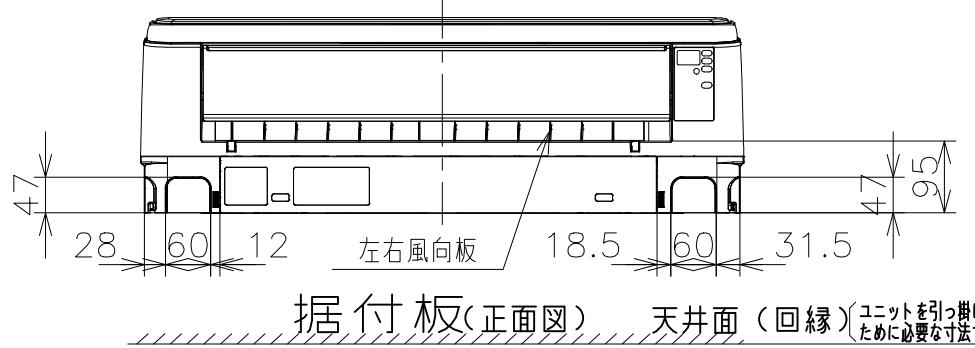

E

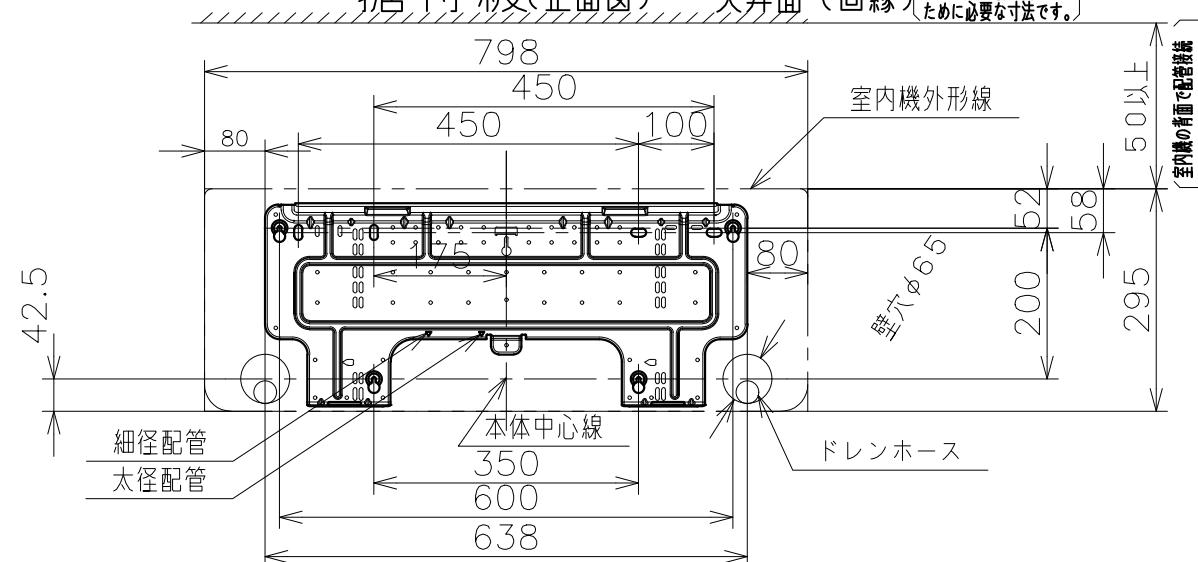

F

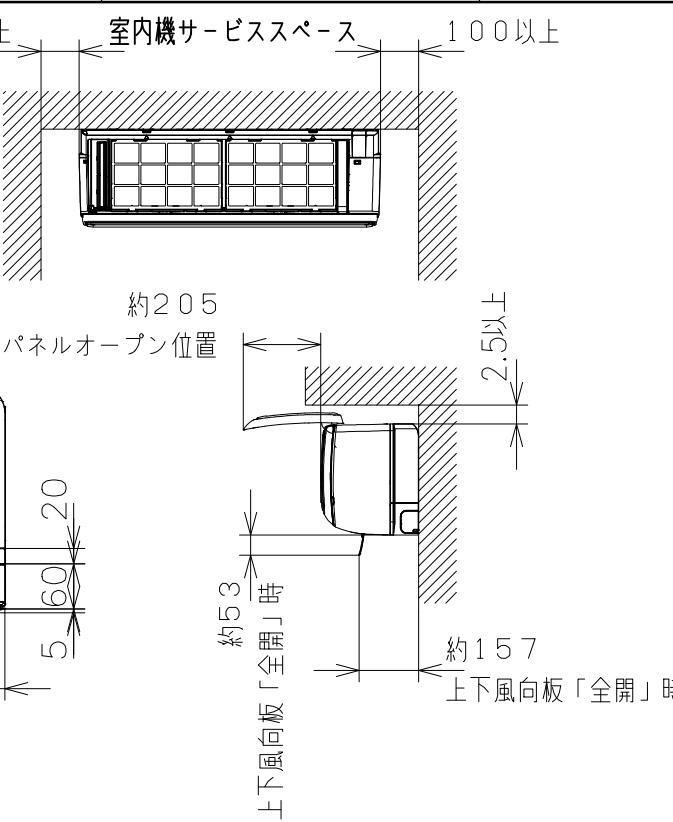


## 仕様表

ユニット	マルチ室内ユニット	
タイプ	壁掛	
形名	RAM-SE36SH	
電源 (50/60Hz)	冷房定格	kW
	消費電力	W
	運転電流	A
	力率	%
暖房定格	暖房能力	kW
	消費電力	W
	運転電流	A
	力率	%
低温能力	能力	kW
	消費電力	W
始動電流	A	
通年エネルギー	JIS C 9612:2013	接続する室外ユニットの外送図に記載の「能力・電気特性表」を参照してください。
消費効率	JIS C 9612:2005(既知)	(マルチ用室内ユニットの冷房・暖房仕様は室内ユニットの能力と接続する室外ユニットによって異なります。)
熱交換器フィン形状	スリット	
種類	貫流ファン	
ファンモータ出力	W	25
風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h 620・680
	強風	m³/h 510・580
	弱風	m³/h 410・480
	微風	m³/h 320・360
	静	m³/h 250・290
音響パワーレベル	急速	dB 62・61
運転音 (冷房・暖房)	強風	dB 57・58
	弱風	dB 52・52
	微風	dB 47・45
	静	dB 43・41
ワイヤレスリモコン名	RAR-5C5	
電源プラグ	容量 V-A	室外ユニットの外送図に記載
室内外接続ケーブル	芯線径(Φ) mm	2.0
	芯数	2
冷媒配管	接続方式	フレア
	液側(Φ) mm	6.35
	ガス側(Φ) mm	9.52
ドレン接続口外径(Φ) mm		16
外装色(近似マンセルNo.)	クリアホワイト(N9.5)	
製品寸法(高さ×幅×奥行) mm	295×798×258	
梱包寸法(高さ×幅×奥行) mm	350×850×360	
質量(製品・梱包) kg	11・14	

(1) 仕様は、改良のため変更することがあります。

(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

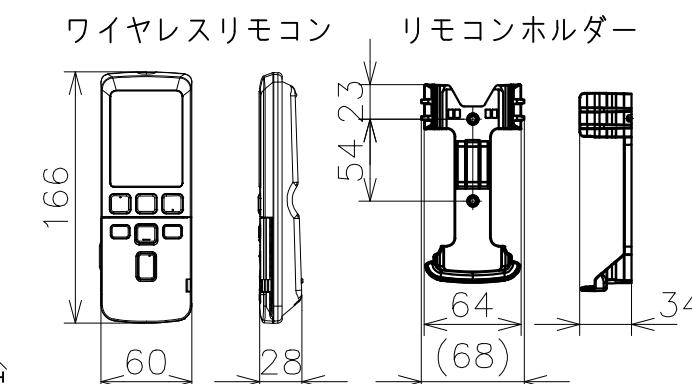

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-12	NTS		RAM-SE36SH 構造・寸法図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-12			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. Y.Ishiki	2024-09-12			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	REGD. 2024/09/17

NN02890

1

2


1

8

A

A

◎ 路義

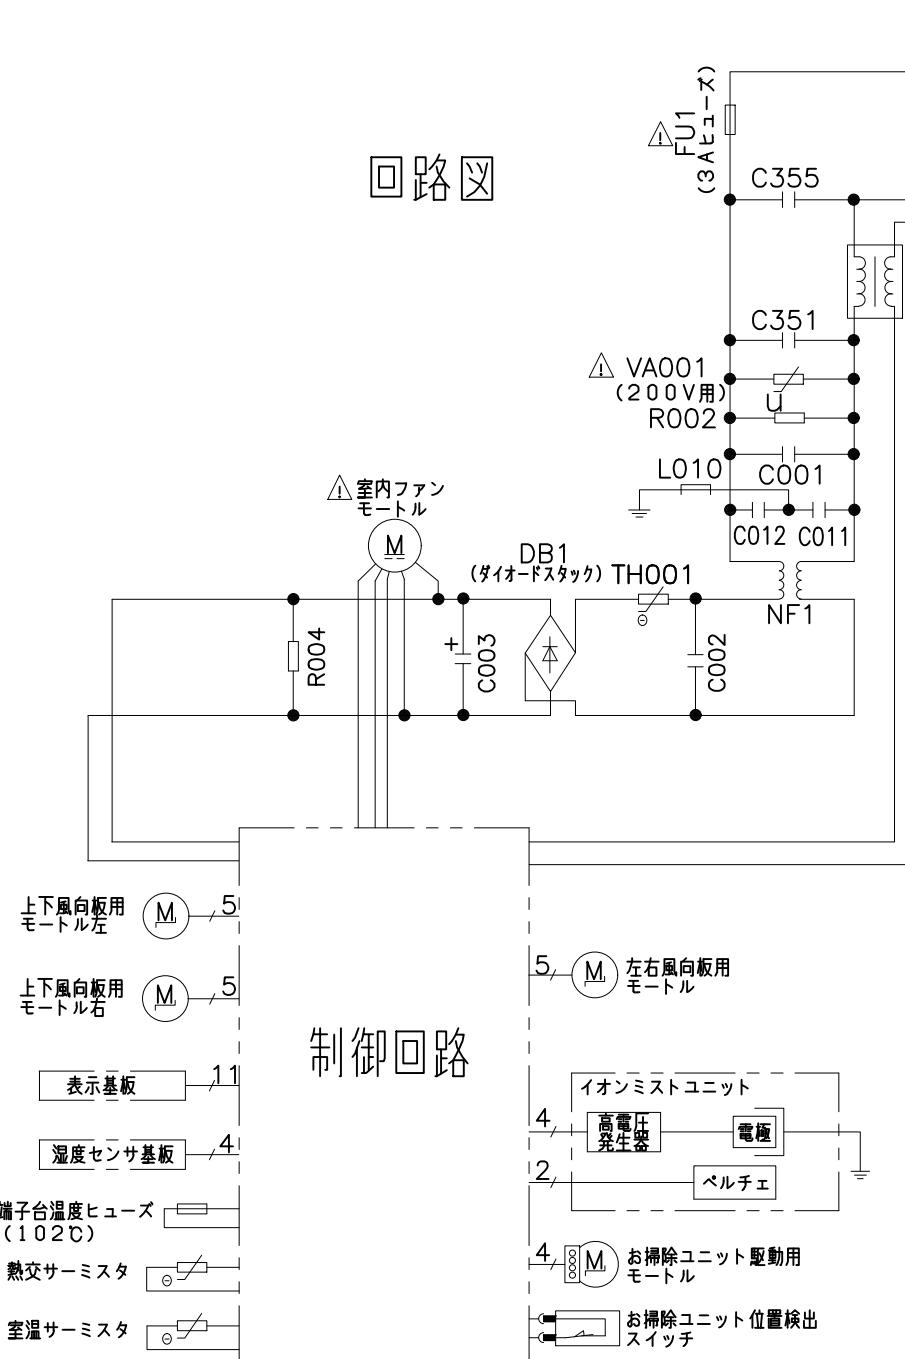


制御回路

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の <sup>\*2</sup>HA接続コードを差込んで <sup>\*3</sup>標準アダプターと接続してください。
  - ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の [H-LINK] CN7に別売の <sup>\*4</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
  - ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の <sup>\*6</sup>カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※ 1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP1  
が繋がっているか確認してください。カットされている場合、  
誤動作の原因となります。
- ※ 2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※ 3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※ 4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※ 5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP2  
を必ずカットしてください。未カットの場合、誤動作の原因  
となります。
- ※ 6 カードキー接続コード：SP-CKC1

# 配線図 RAM-SE36SH

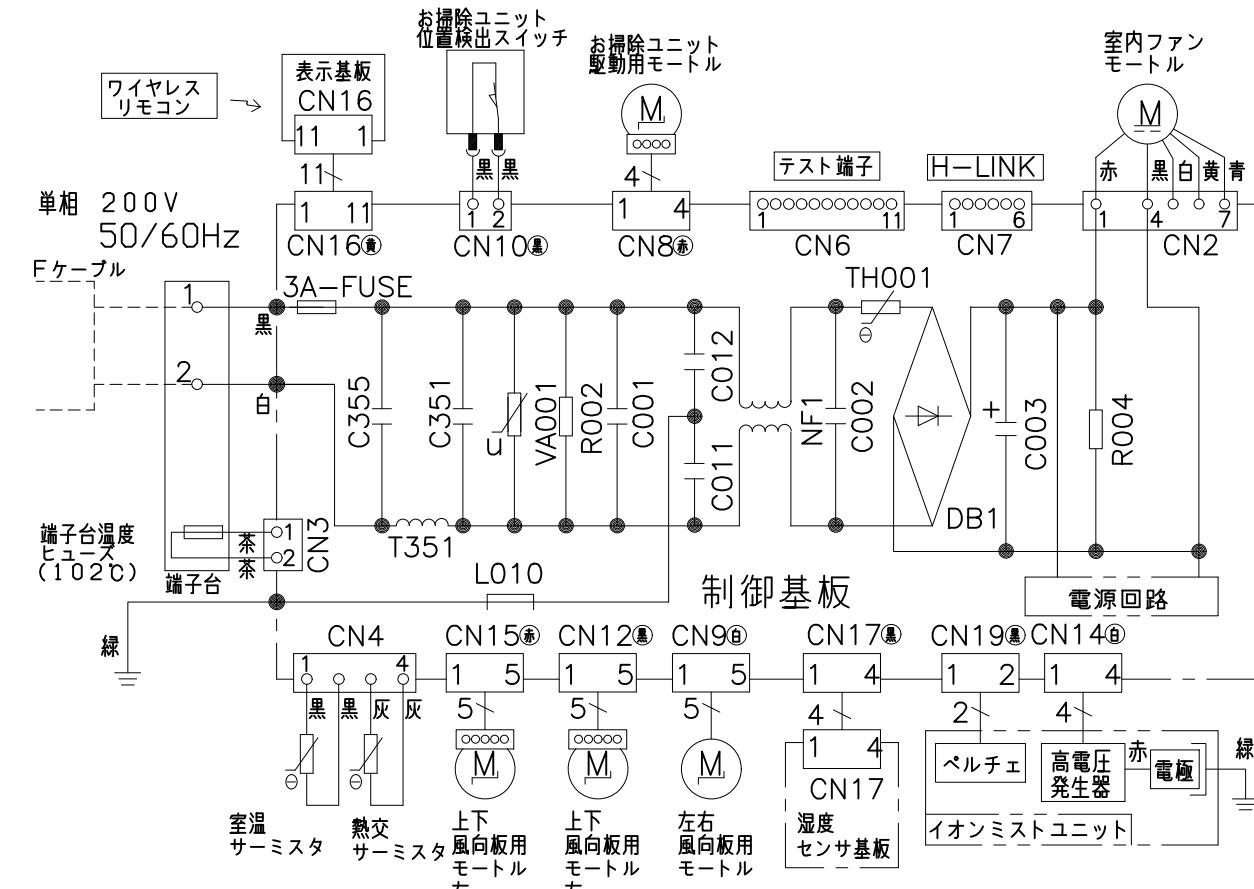

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-12		NTS	RAM-SE36SH 回路図・配管図	
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-12			TOCHIGI DWG. No.	REGD.
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YDA NN0028990	REGD. 2024 0917