
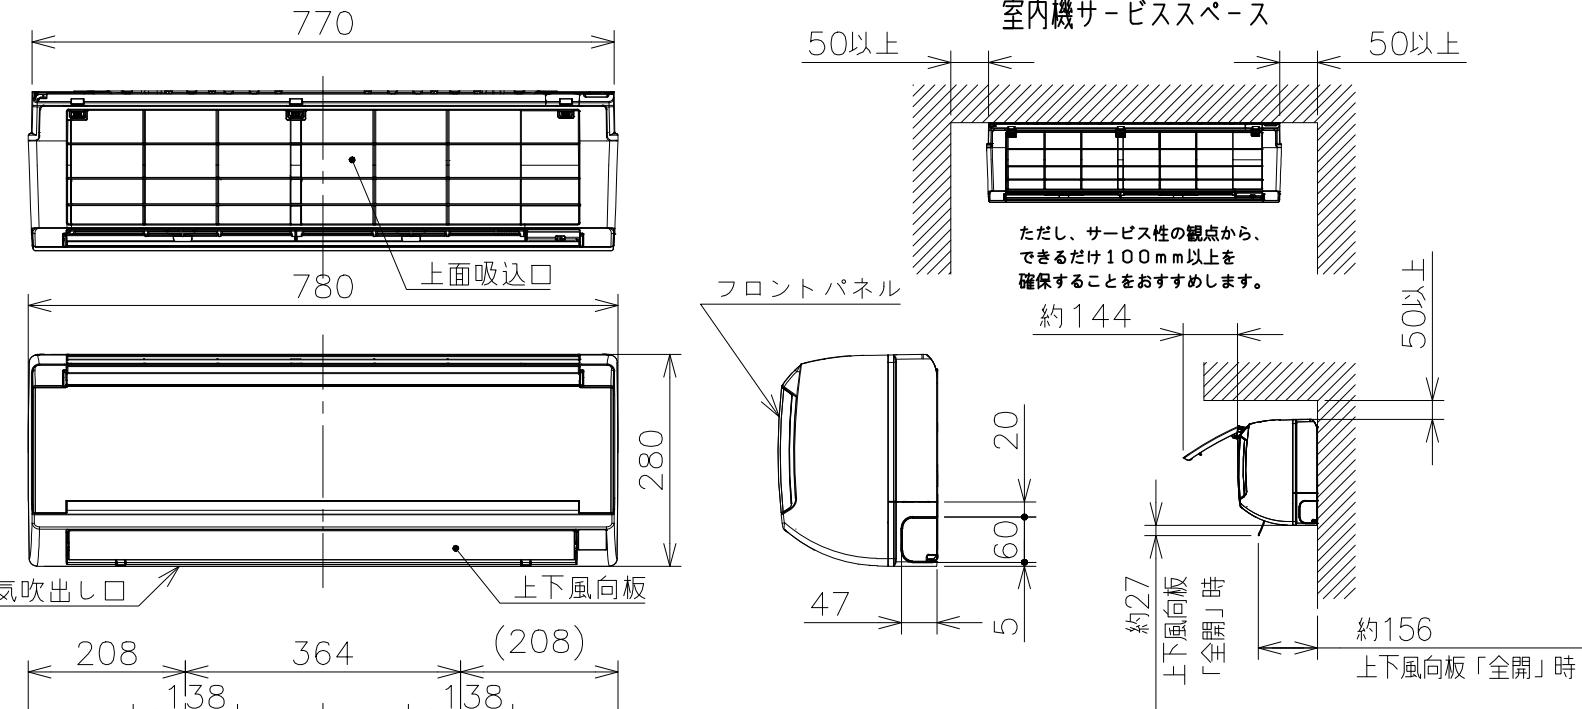


1 2 3 4 5 6 7 8


NN0028940

A


室内機

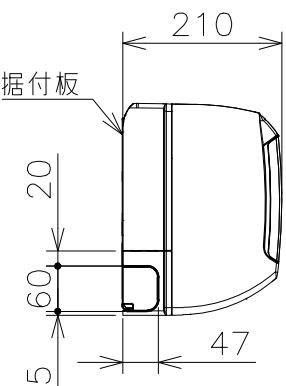

B

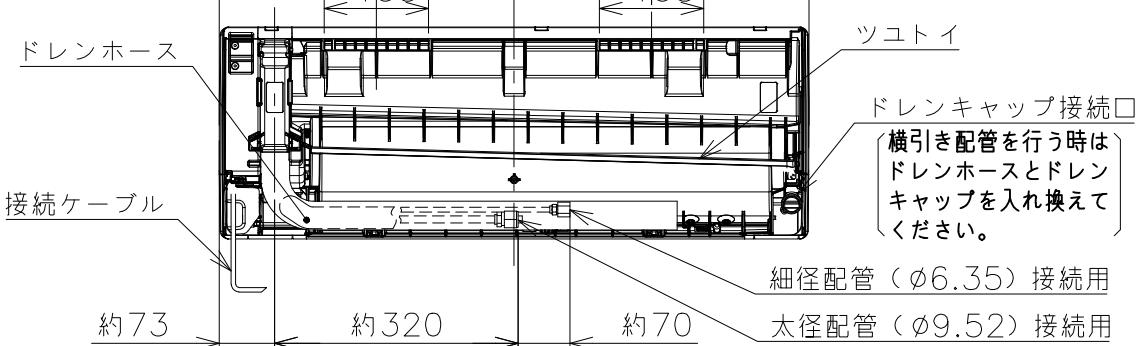


C

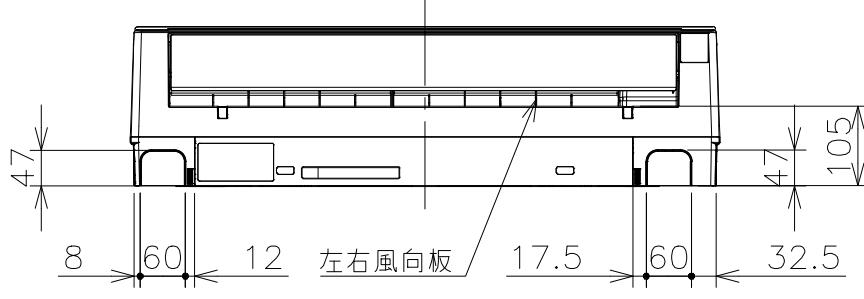


据付板(正面図) 天井面(回線)(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です)

D

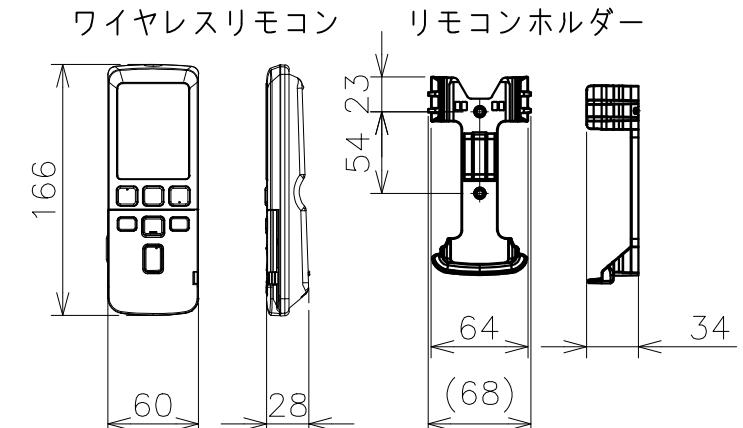


E

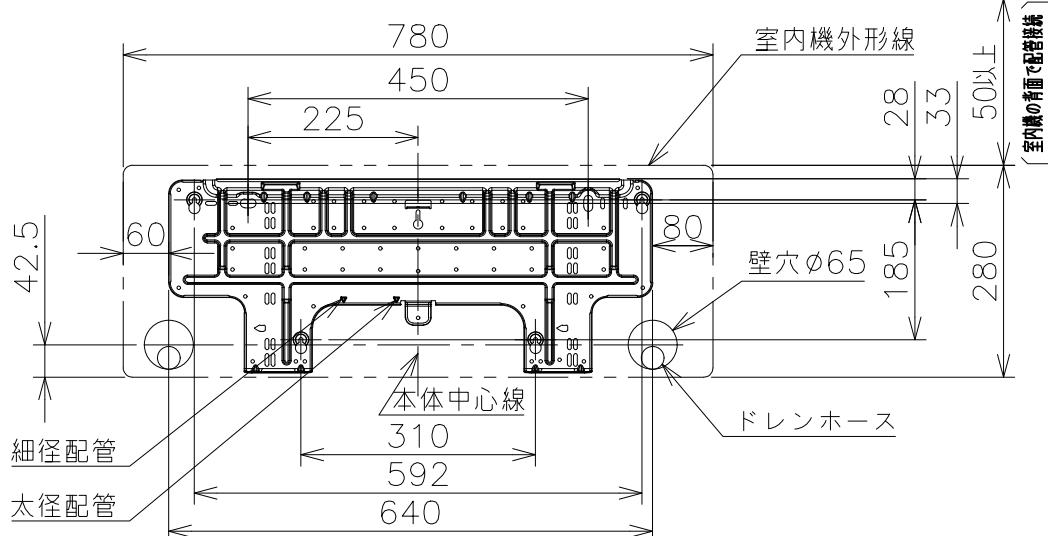

F

室内機サービススペース

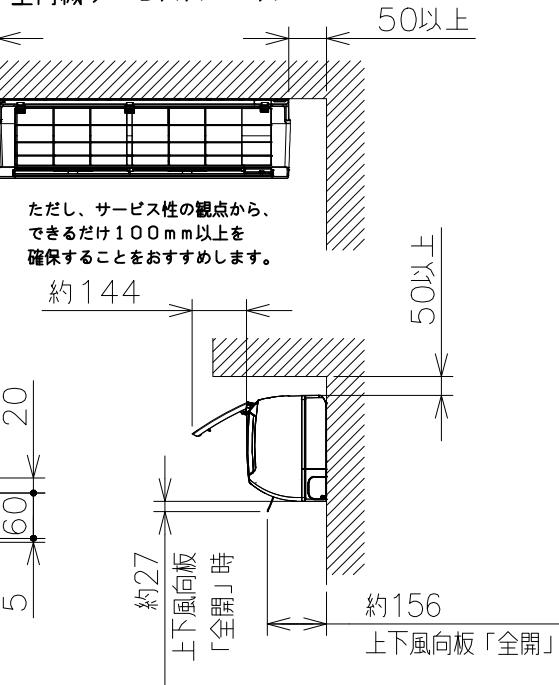

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、Φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

ユニットタイプ	マルチ室内ユニット 壁掛		
形名	RAM-SA25S		
電源 (50/60Hz)	単相 200V (室外受電)		
冷房 定格	冷房能力 kW	kW	
	消費電力 W	W	
	運転電流 A	A	
	力率 %	%	
暖房 定格	暖房能力 kW	kW	
	消費電力 W	W	
	運転電流 A	A	
	力率 %	%	
低温	能力 kW	kW	
	消費電力 W	W	
始動電流 A	A	A	
通年エネルギー JIS C 9612:2013			
消費効率 JIS C 9612:2005(区分)			
熱交換器フィン形状	スリット		
種類	貫流ファン		
ファン 風量 (冷房・暖房)	急速 m³/h	640・730	
	強風 m³/h	490・580	
	弱風 m³/h	420・490	
	微風 m³/h	350・350	
	静 m³/h	290・310	
音響パワーレベル			
運転音 (冷房・暖房)	急速 dB	60・58	
	強風 dB	54・51	
	弱風 dB	51・47	
	微風 dB	48・43	
	静 dB	45・40	
ワイヤレスリモコン名	RAR-5C2		
電源プラグ 容量 V-A			
形状	室外ユニットの外送図に記載		
室内外接続 芯線径(Φ) mm	2.0		
ケーブル 芯数	3		
接続方式 フレア			
冷媒配管 液側(Φ) mm	6.35		
ガス側(Φ) mm	9.52		
ドレン接続口外径(Φ) mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)	クリアホワイト(N9.5) シャインベージュ(10YR7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行) mm	280X780X210		
梱包寸法 (高さ×幅×奥行) mm	290X820X330		
質量 (製品・梱包) kg	8・9.5		

(1) 仕様は、改良のため変更することがあります。

(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. Y.Tanaka	2024-09-10	NTS		RAM-SA25S 構造・寸法図
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-11			TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y.Ishiki	2024-09-11			REGD. 2024 0918
3YAA NN0028940				

CAD

REGD.

2024


0918

001

NN028947

A


◎ 路義

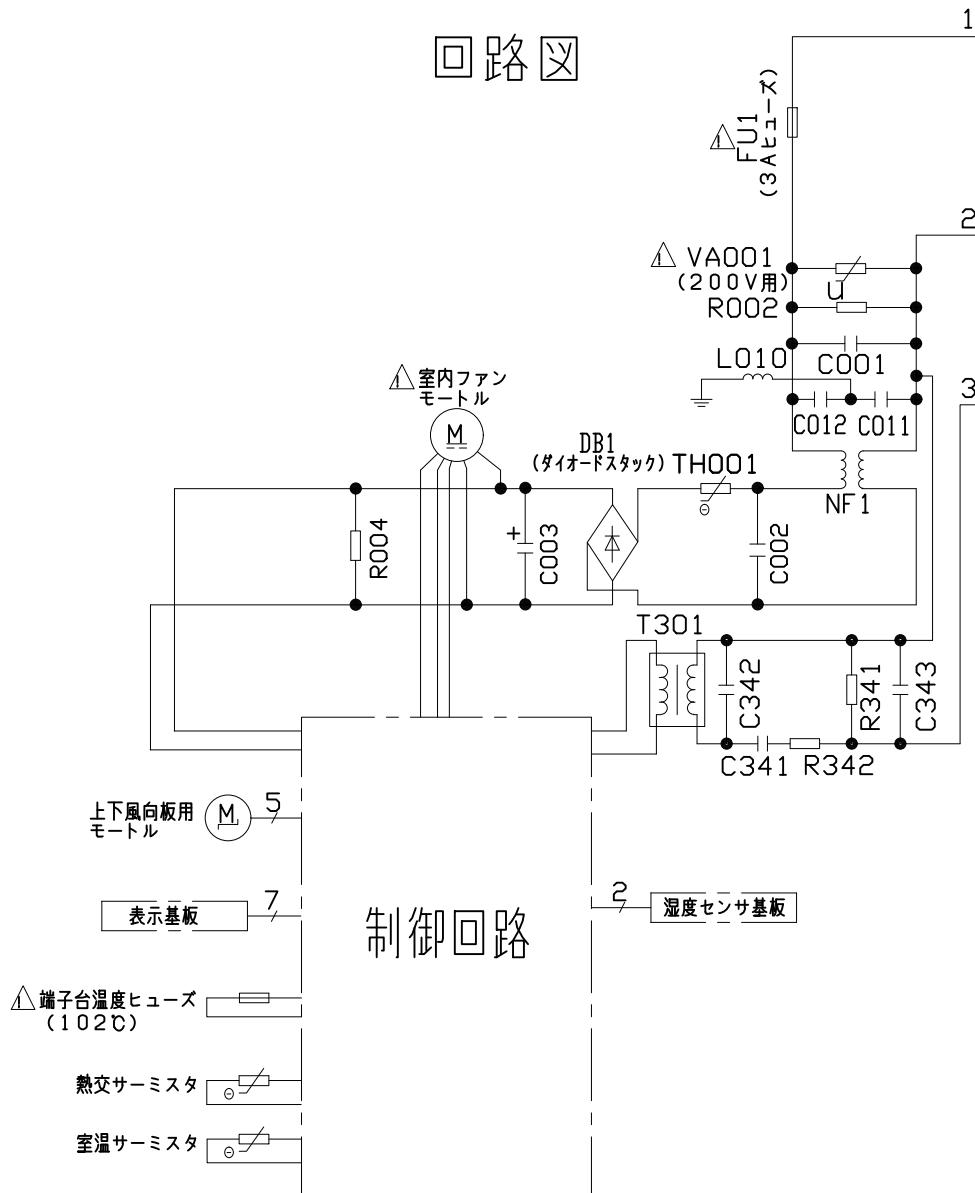

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*2}HA接続コードを差込んで^{*3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*6}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{*7}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。

- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*2}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のディップスイッチで設定を行います。)

配線図 RAM-SA25S

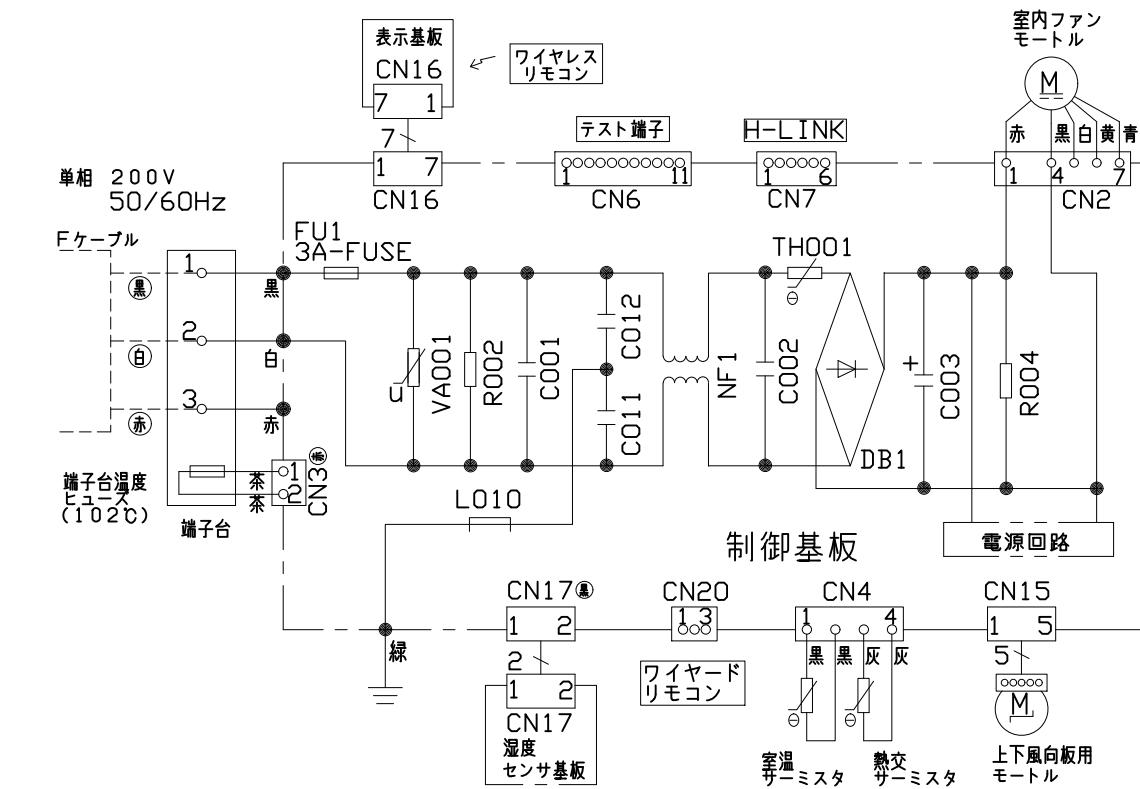

- ※ 1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1
カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場
誤動作の原因となります。
- ※ 2 HA接続コード: SP-HAC1
- ※ 3 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※ 4 RACアダプター: PSC-6RAD
- ※ 5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1
カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場
誤動作の原因となります。
- ※ 6 カードキー接続コード: SP-CKC1
- ※ 7 ワイヤードリモコン: SP-WD1又はSP-WD2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAM-SA25S 回路図・配線図	
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-10				
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-11			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2024 0918
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YDA NN0028947	