
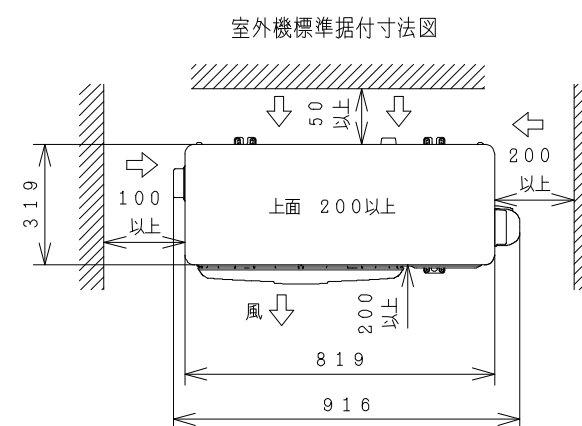
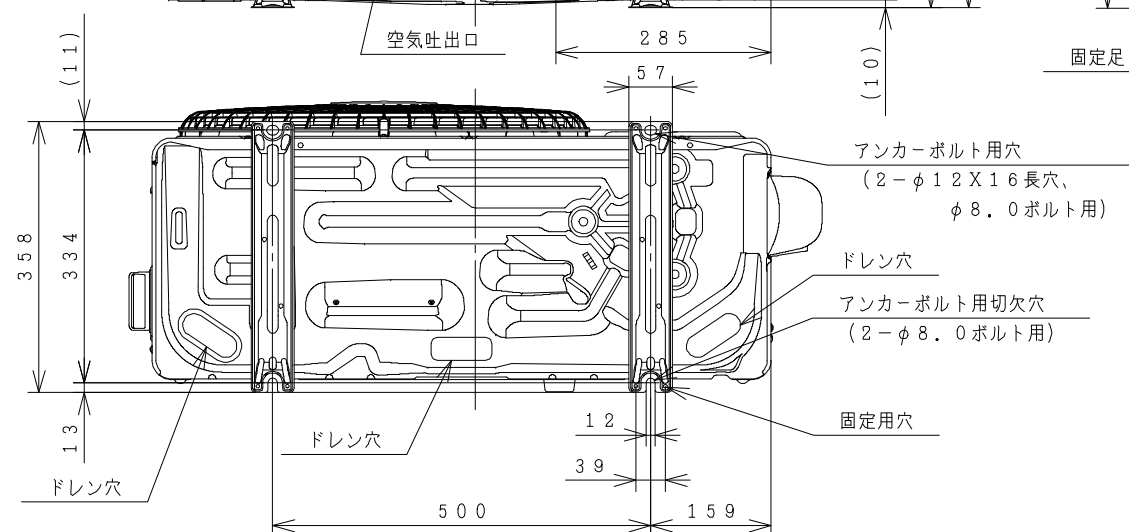
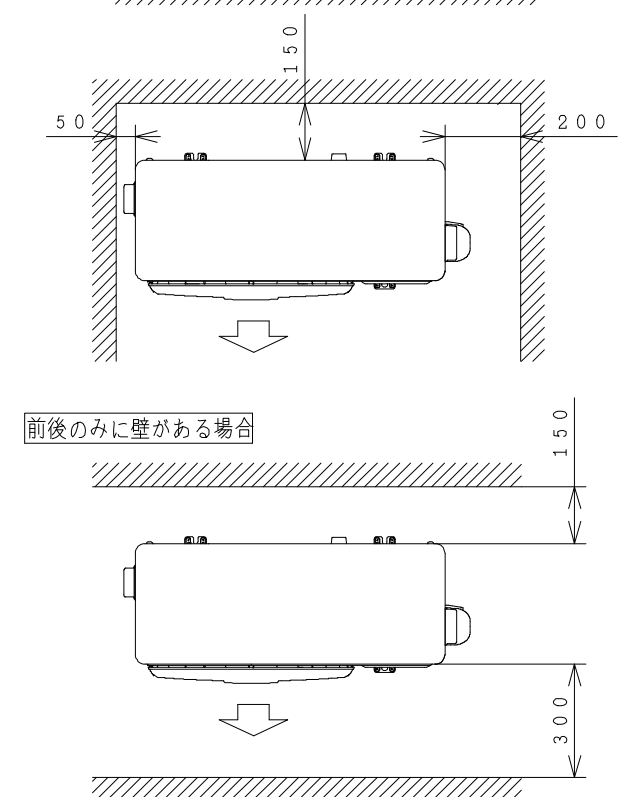
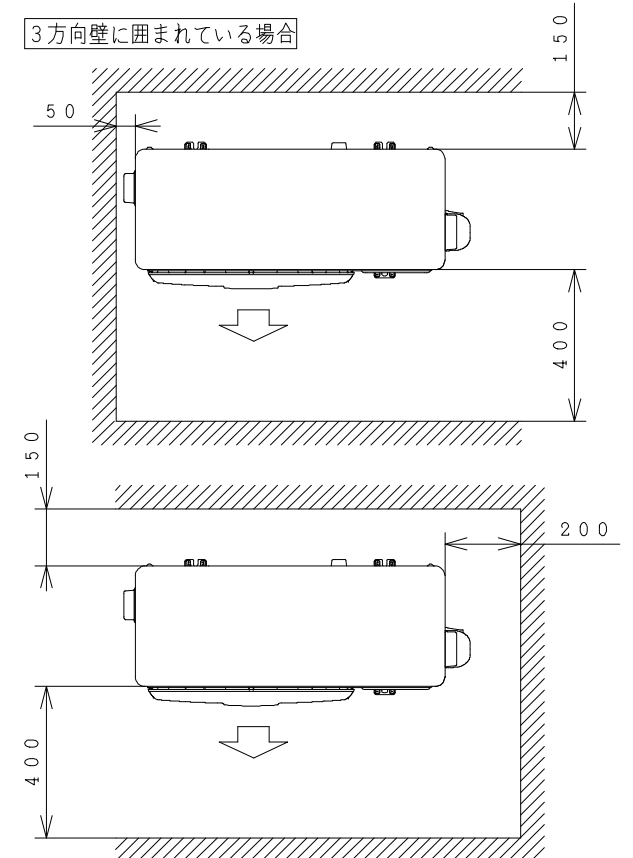
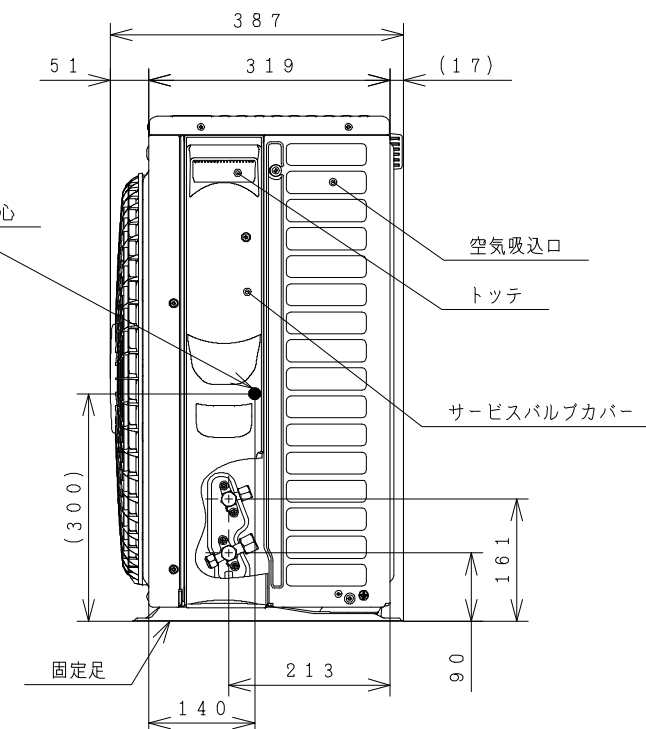
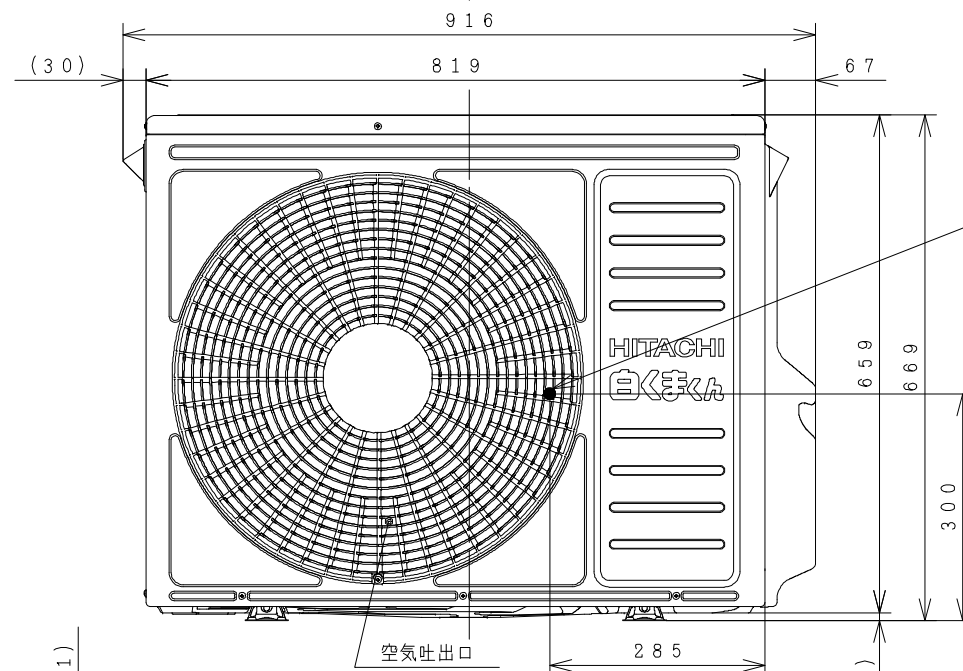
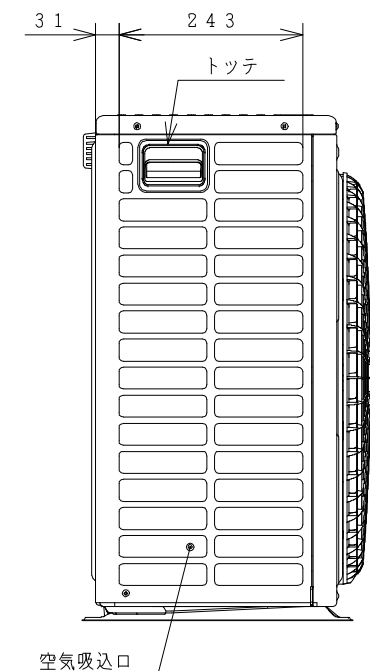


室 外 機




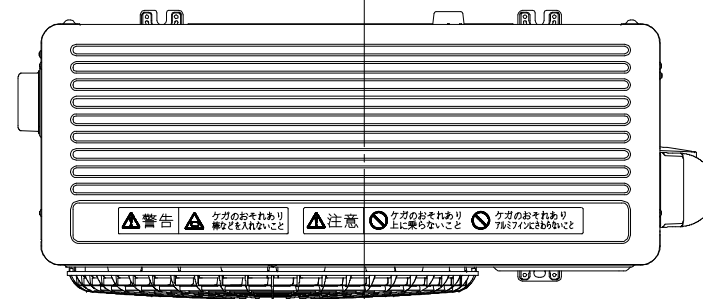


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\rightleftharpoons$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Takeuchi	2018-09-03		NTS	RAP-K56J2:RAC-PK56J2 構造:寸法図			
CHKD.	S. Tokita	2018-09-03		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	S. Tokita	2018-09-03			3YAA NN0011140			

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	  	
DWN.	S. Takeuchi	2018-09-10	 	N T S	RAP-K56J2:RAC-PK56J2 回路・線		
CHKD.	T. Nakagawa	2018-09-10		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2018 0910
					3YDA NN0011141		
APPD.	S. Tokita	2018-09-10					