



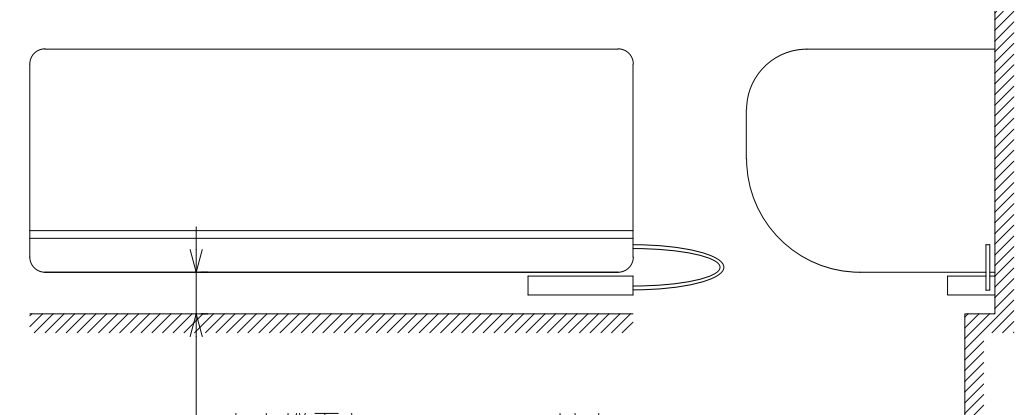


室内機下部から40 mm以上のスペースを取ってください。

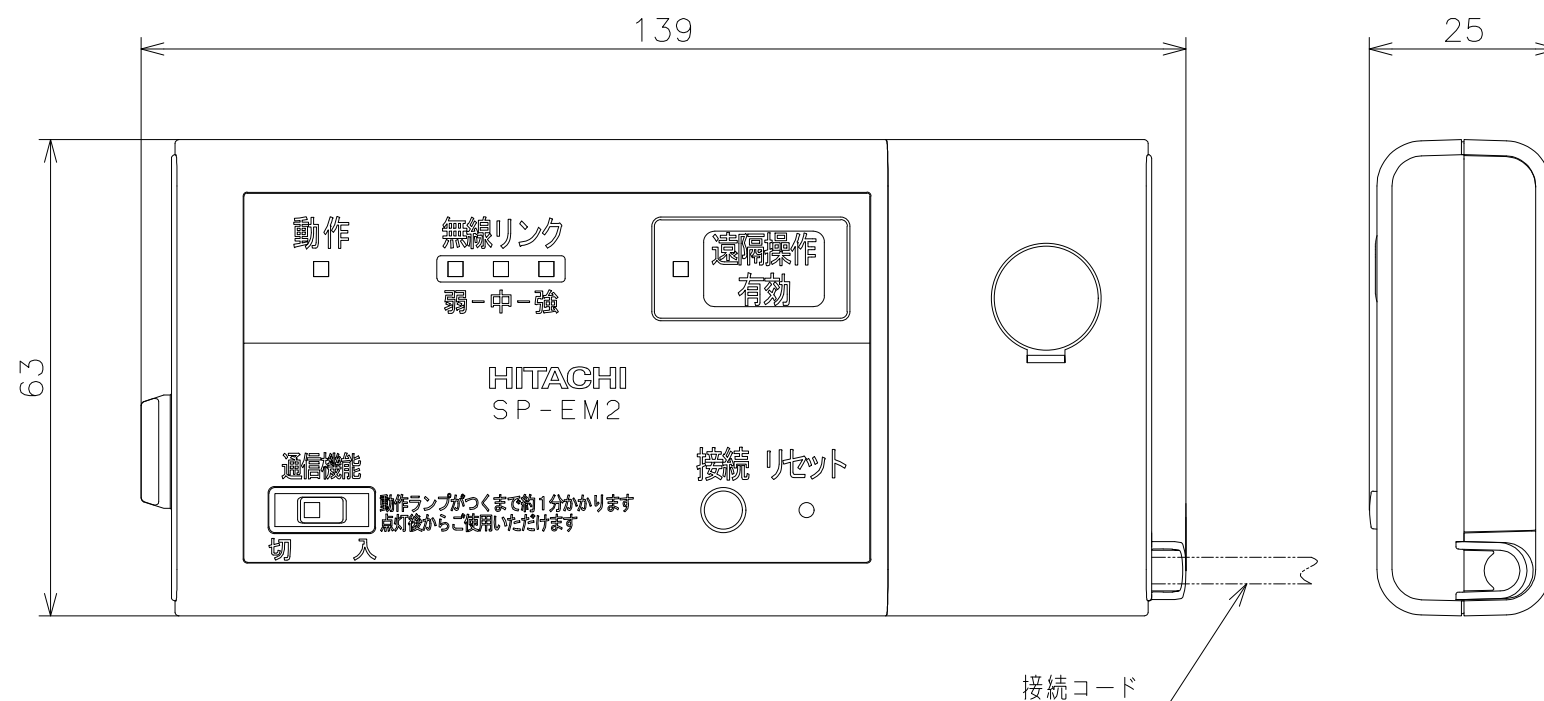

注記

1. 機能拡張用コードの長さは室内機から約250mmです。

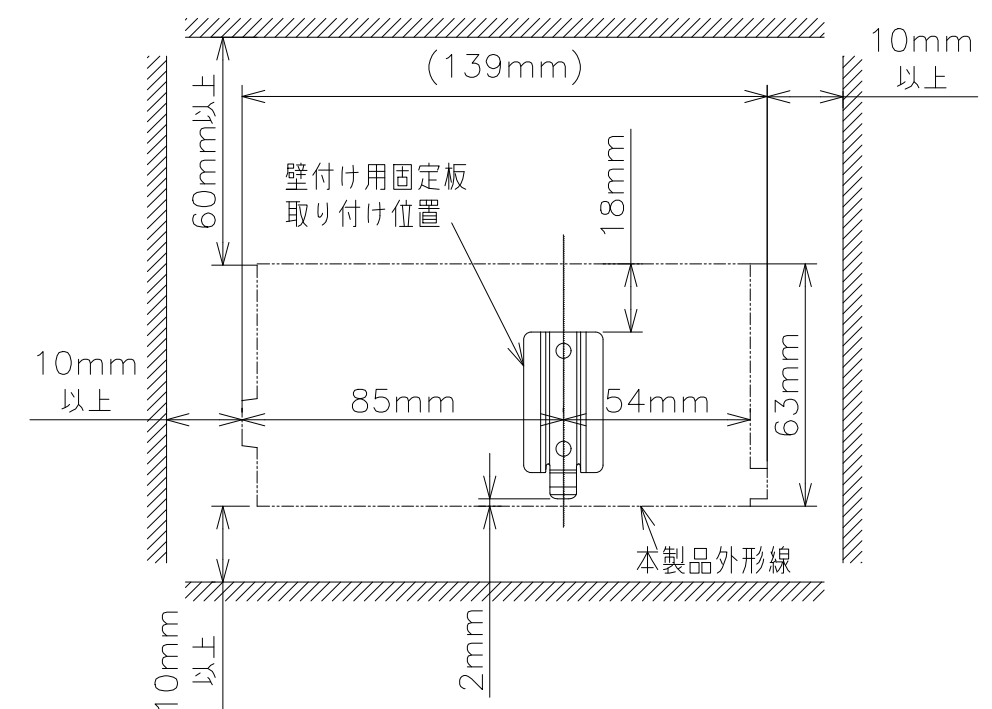

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H.Watanabe	2021-08-27		NTS	SP-EM2 (HEMSアダプター) 構造・寸法図	
CHKD.	J.Cai	2021-08-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0020810
APPD.	H.Daisaka	2021-08-27				
						REGD. REGD. 2021 0827