



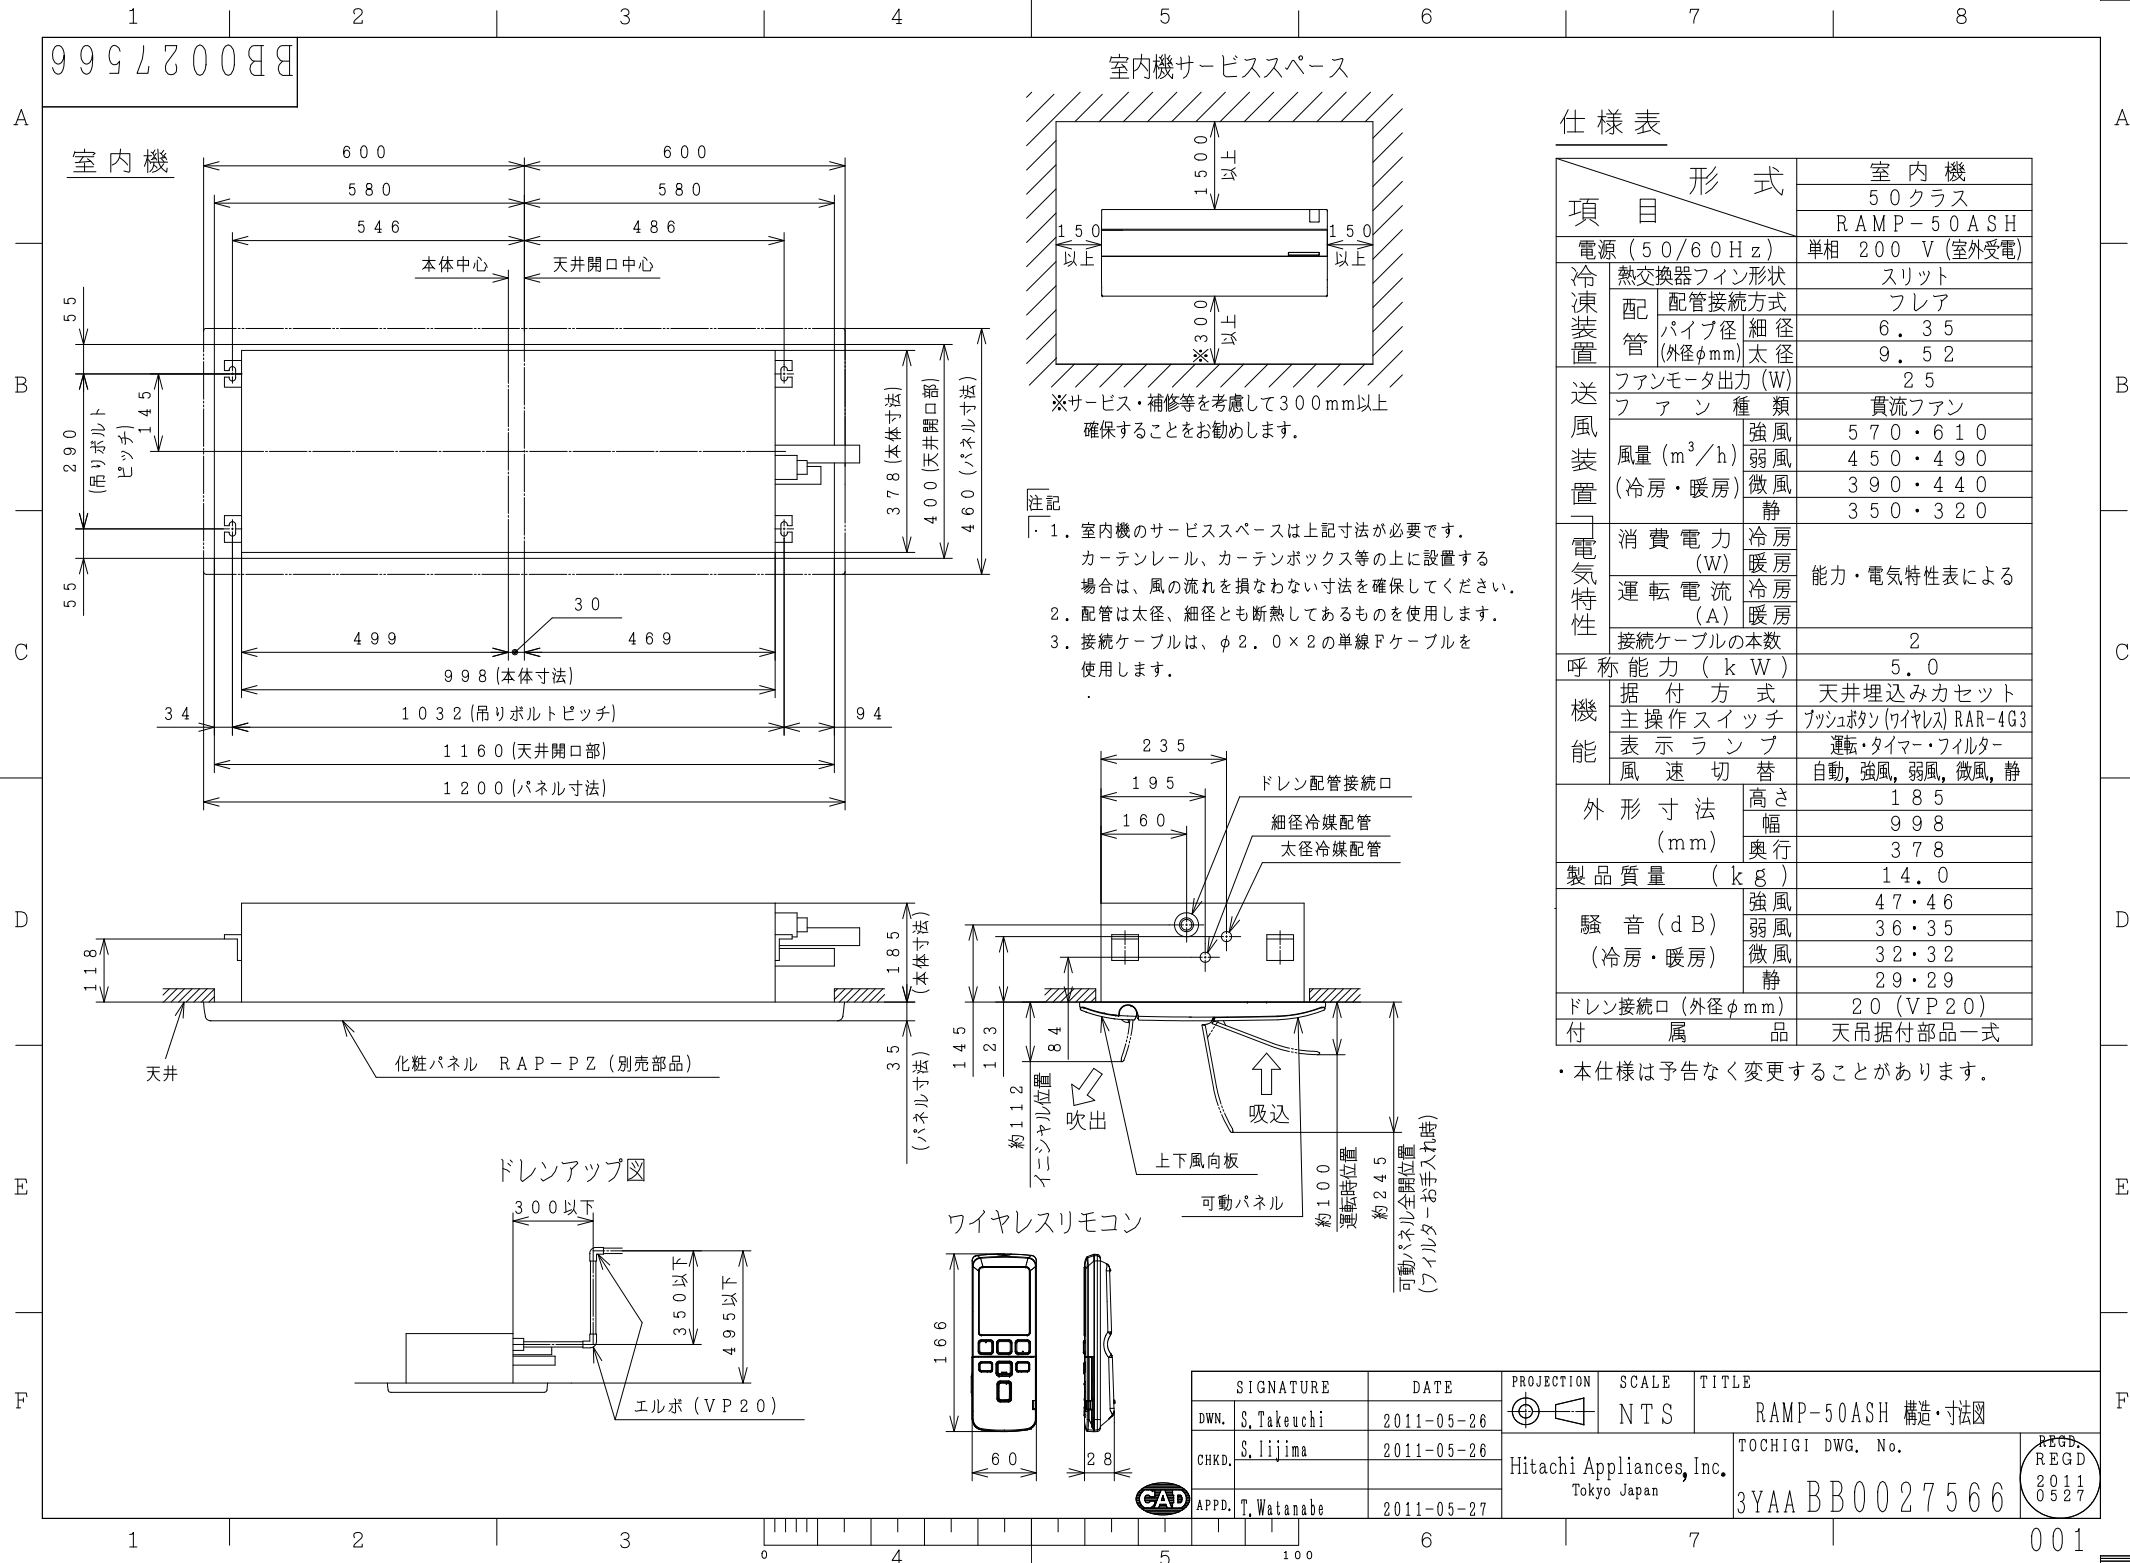


BB0027567

回路図

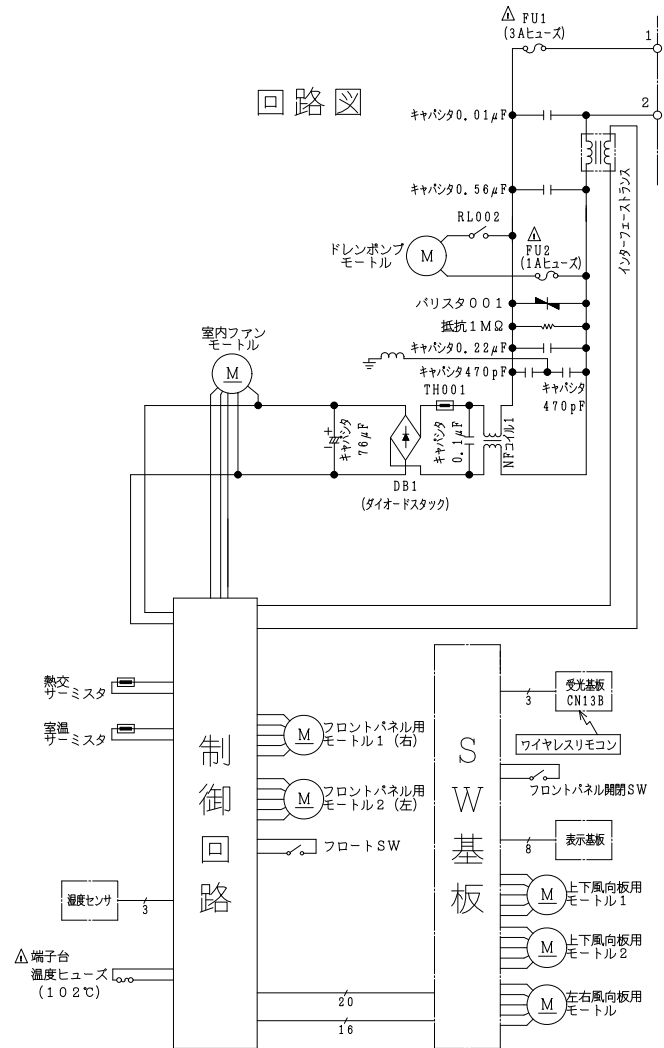

配線図

RAMP-50ASH

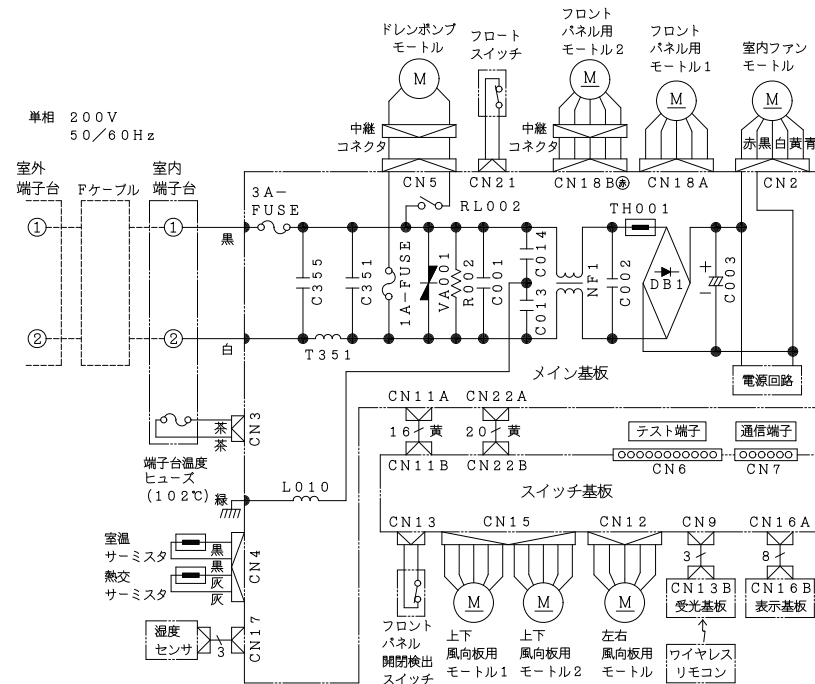

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※2}HA接続コードを差込んで^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※6}カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。
(室内SW基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC2
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Takeuchi	2011-05-27	NTS		RAMP-50ASH 回路図・配線図
CHKD. K. Sutou	2011-05-27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
S. Iijima	2011-05-27			3YDA BB0027567
APPD. T. Watanabe	2011-05-27			

CAD

REGD
REGD
2011
0527

001