




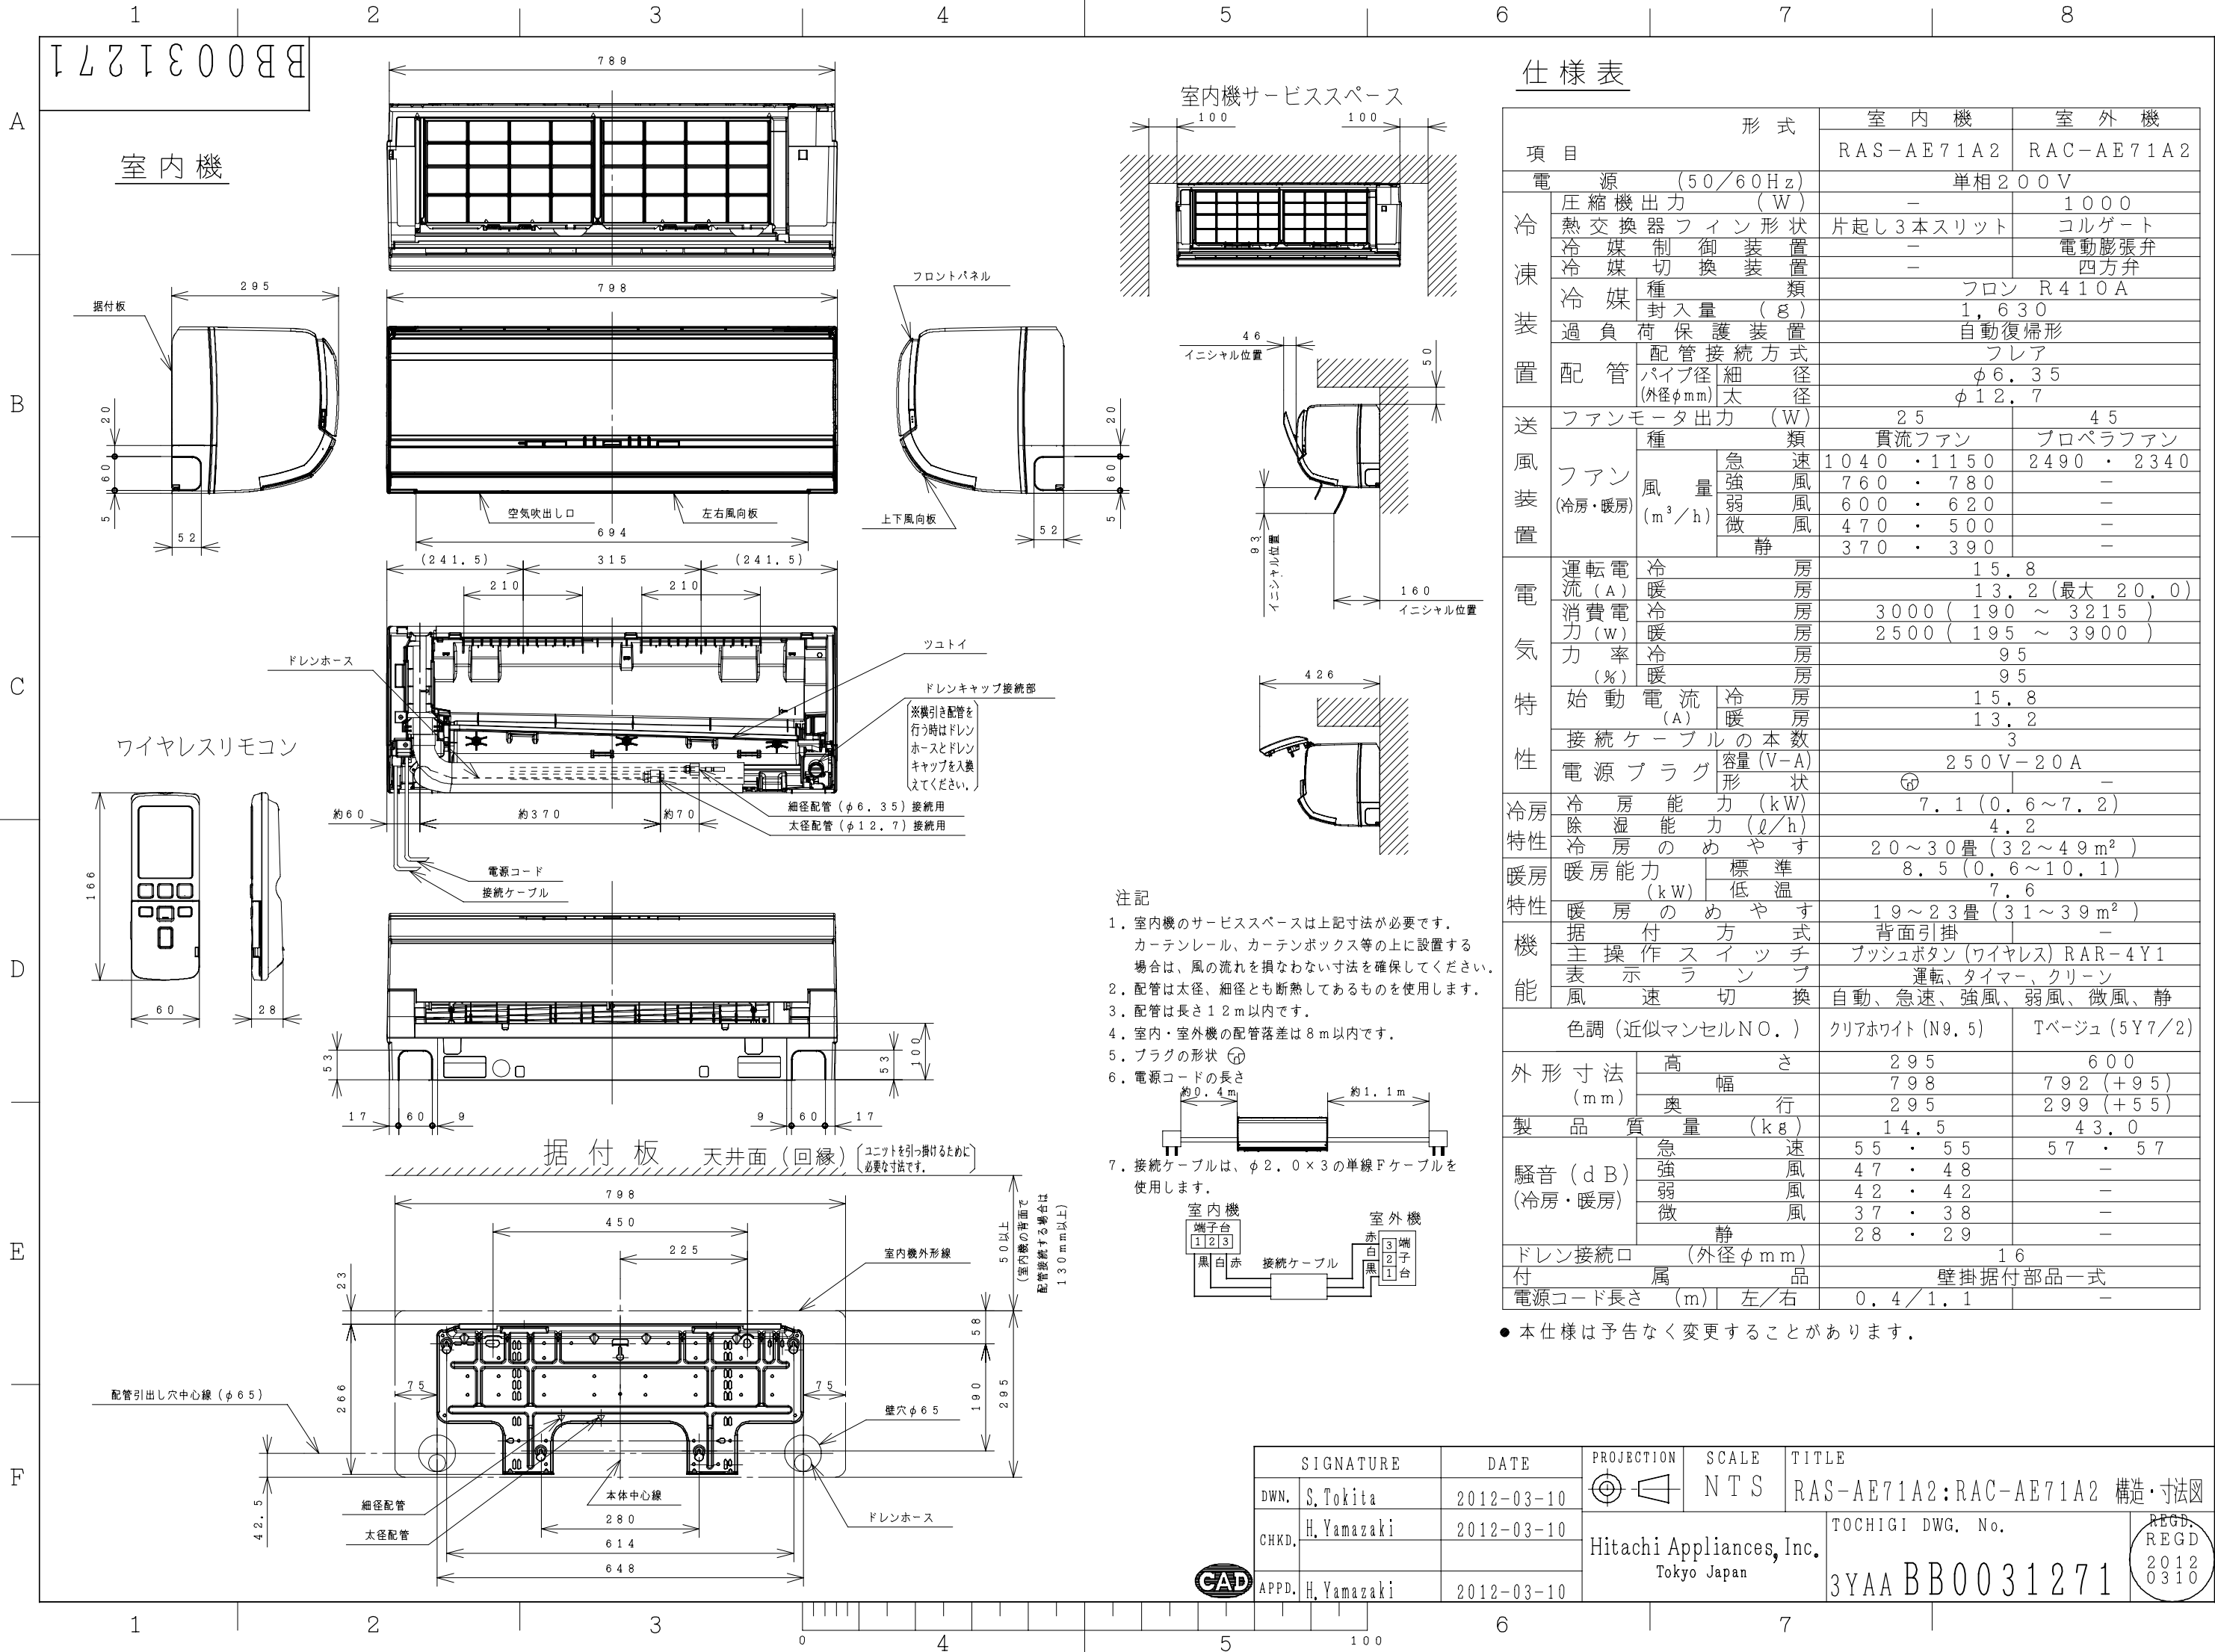


BB0031277



室 外 機

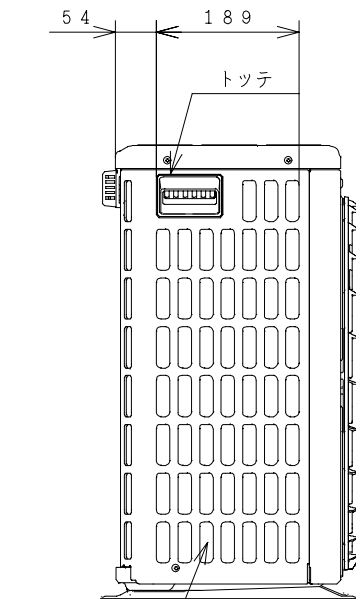


空気吸込口

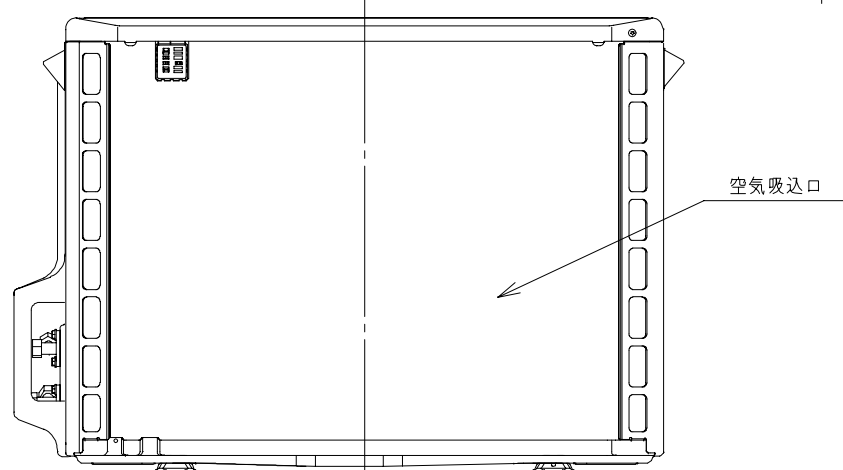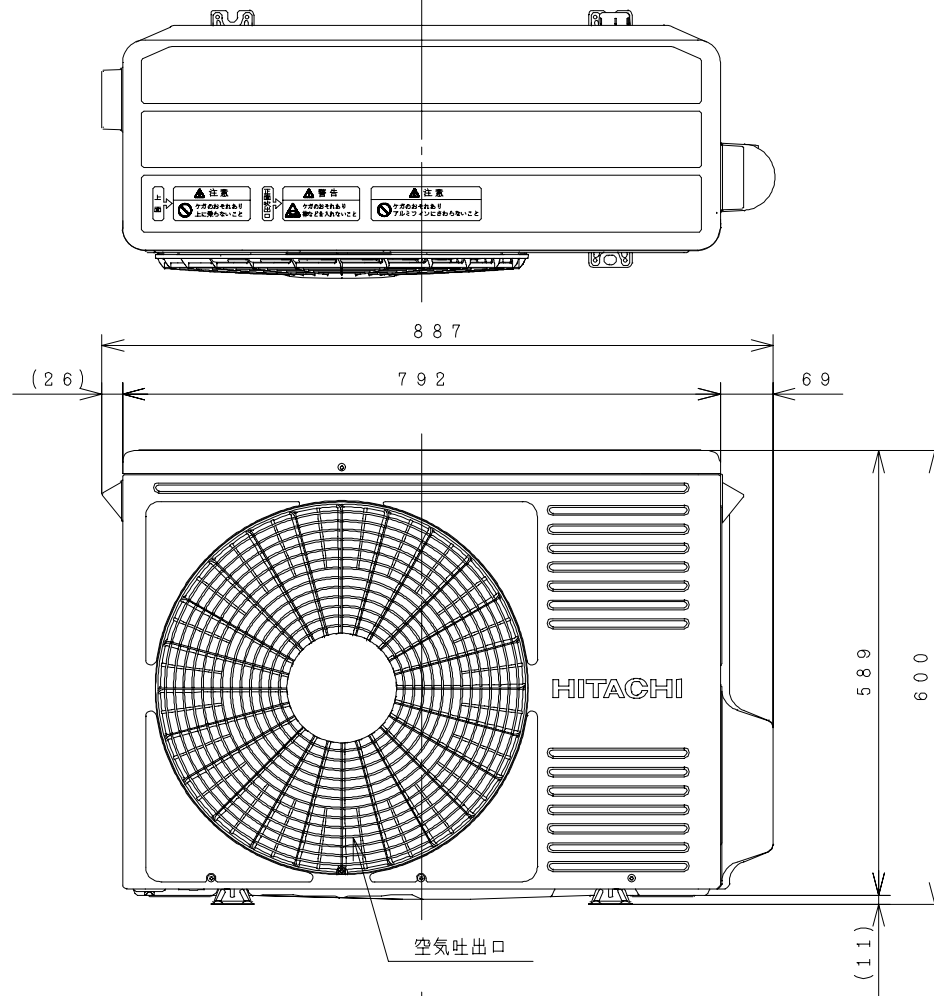

背面図


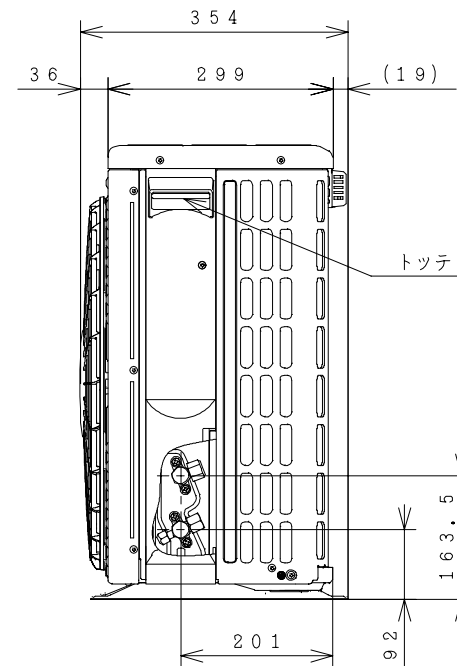
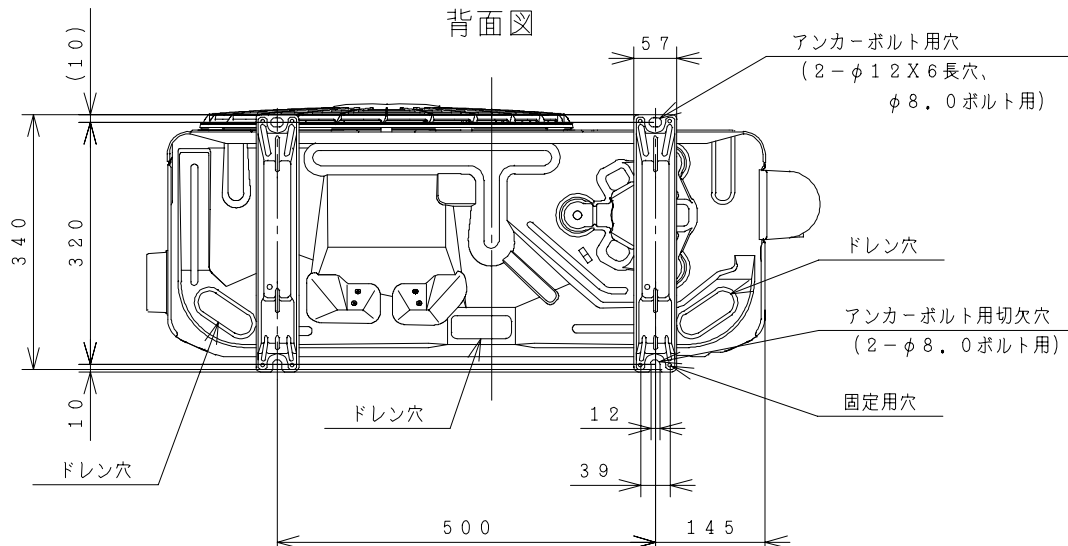


室外機標準据付寸法図

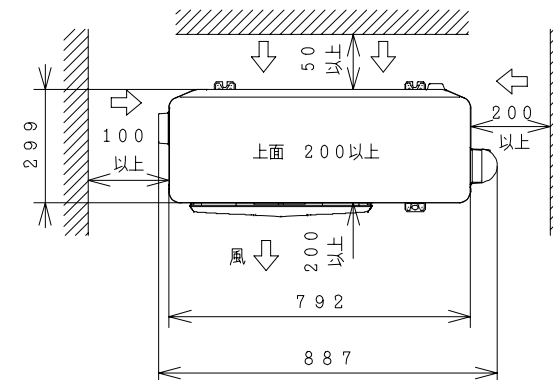

注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

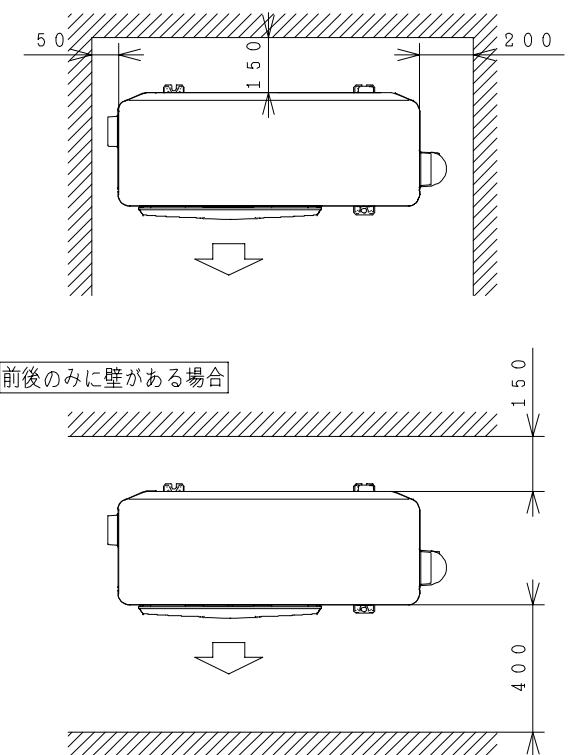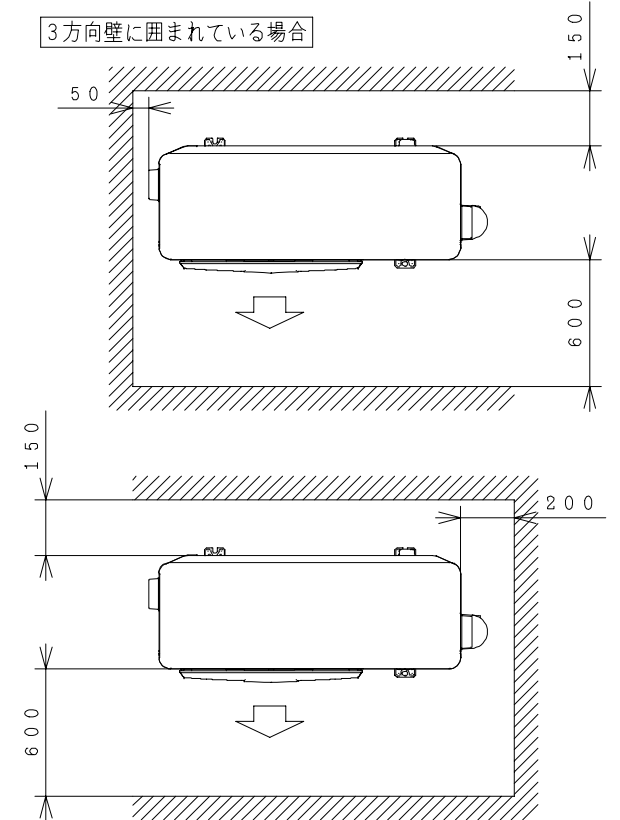


※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下


SIGNATURE		DATE			PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Tokita	2012-03-10				NTS	RAS-AE71A2: RAC-AE71A2 構造:寸法図		
CHKD.	H. Yamazaki	2012-03-10			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD.
APPD.	H. Yamazaki	2012-03-10					3YAA BB0031277		2012 0310

BB0031464


回路図

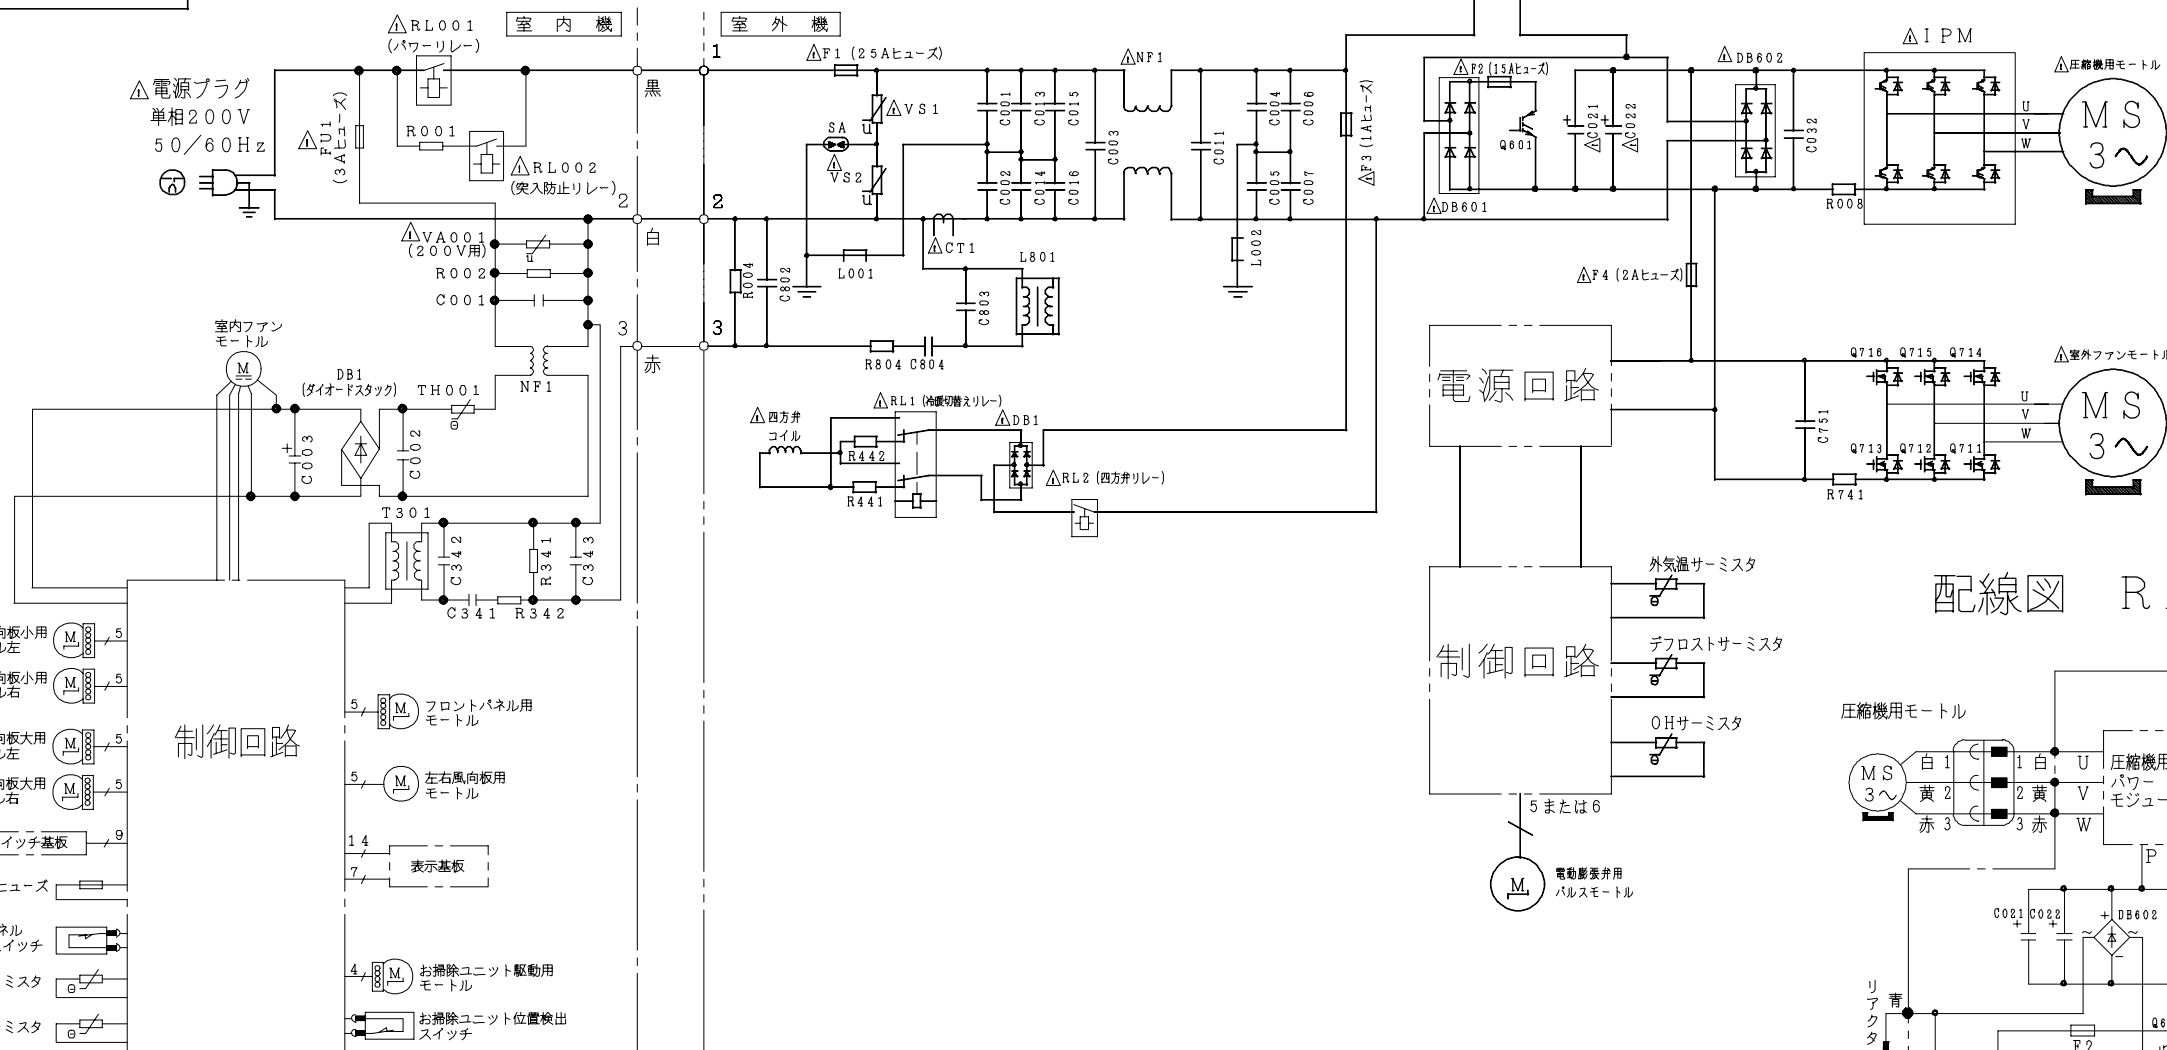

配線図 RAC-AE71A2

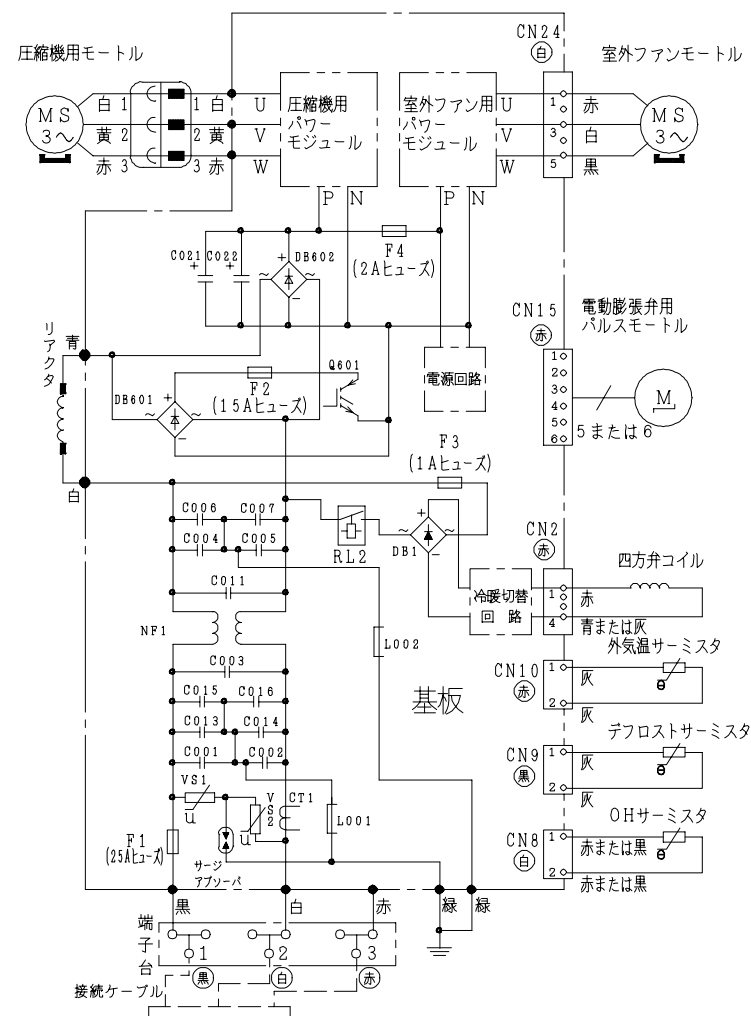

配線図 RAS-AE71A2

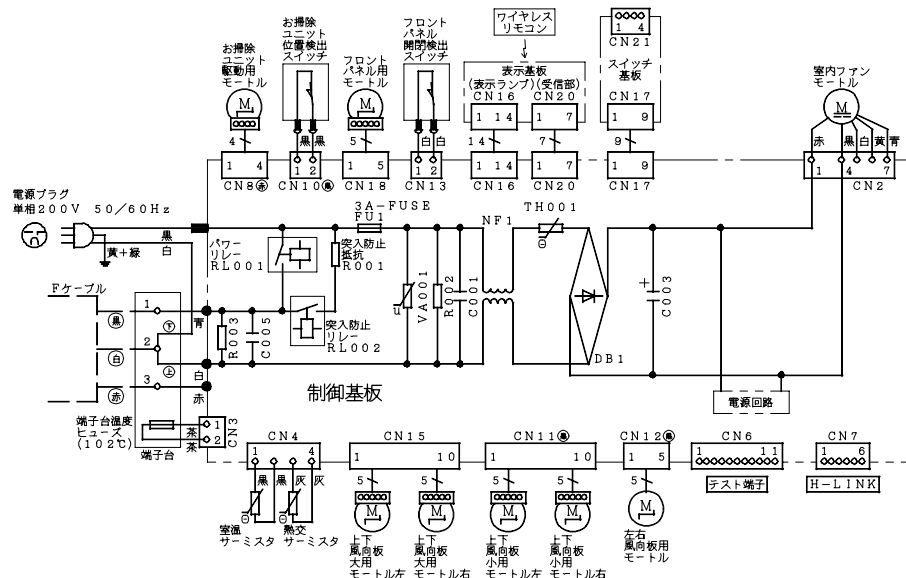

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Tokita	2012-03-15		NTS	RAS-AE71A2: RAC-AE71A2 回路図: 配線図
CHKD, Y. Miura	2012-03-20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, H. Yamazaki	2012-03-20			3YDA BB0031464

REGD.
REGD
2012
0320