




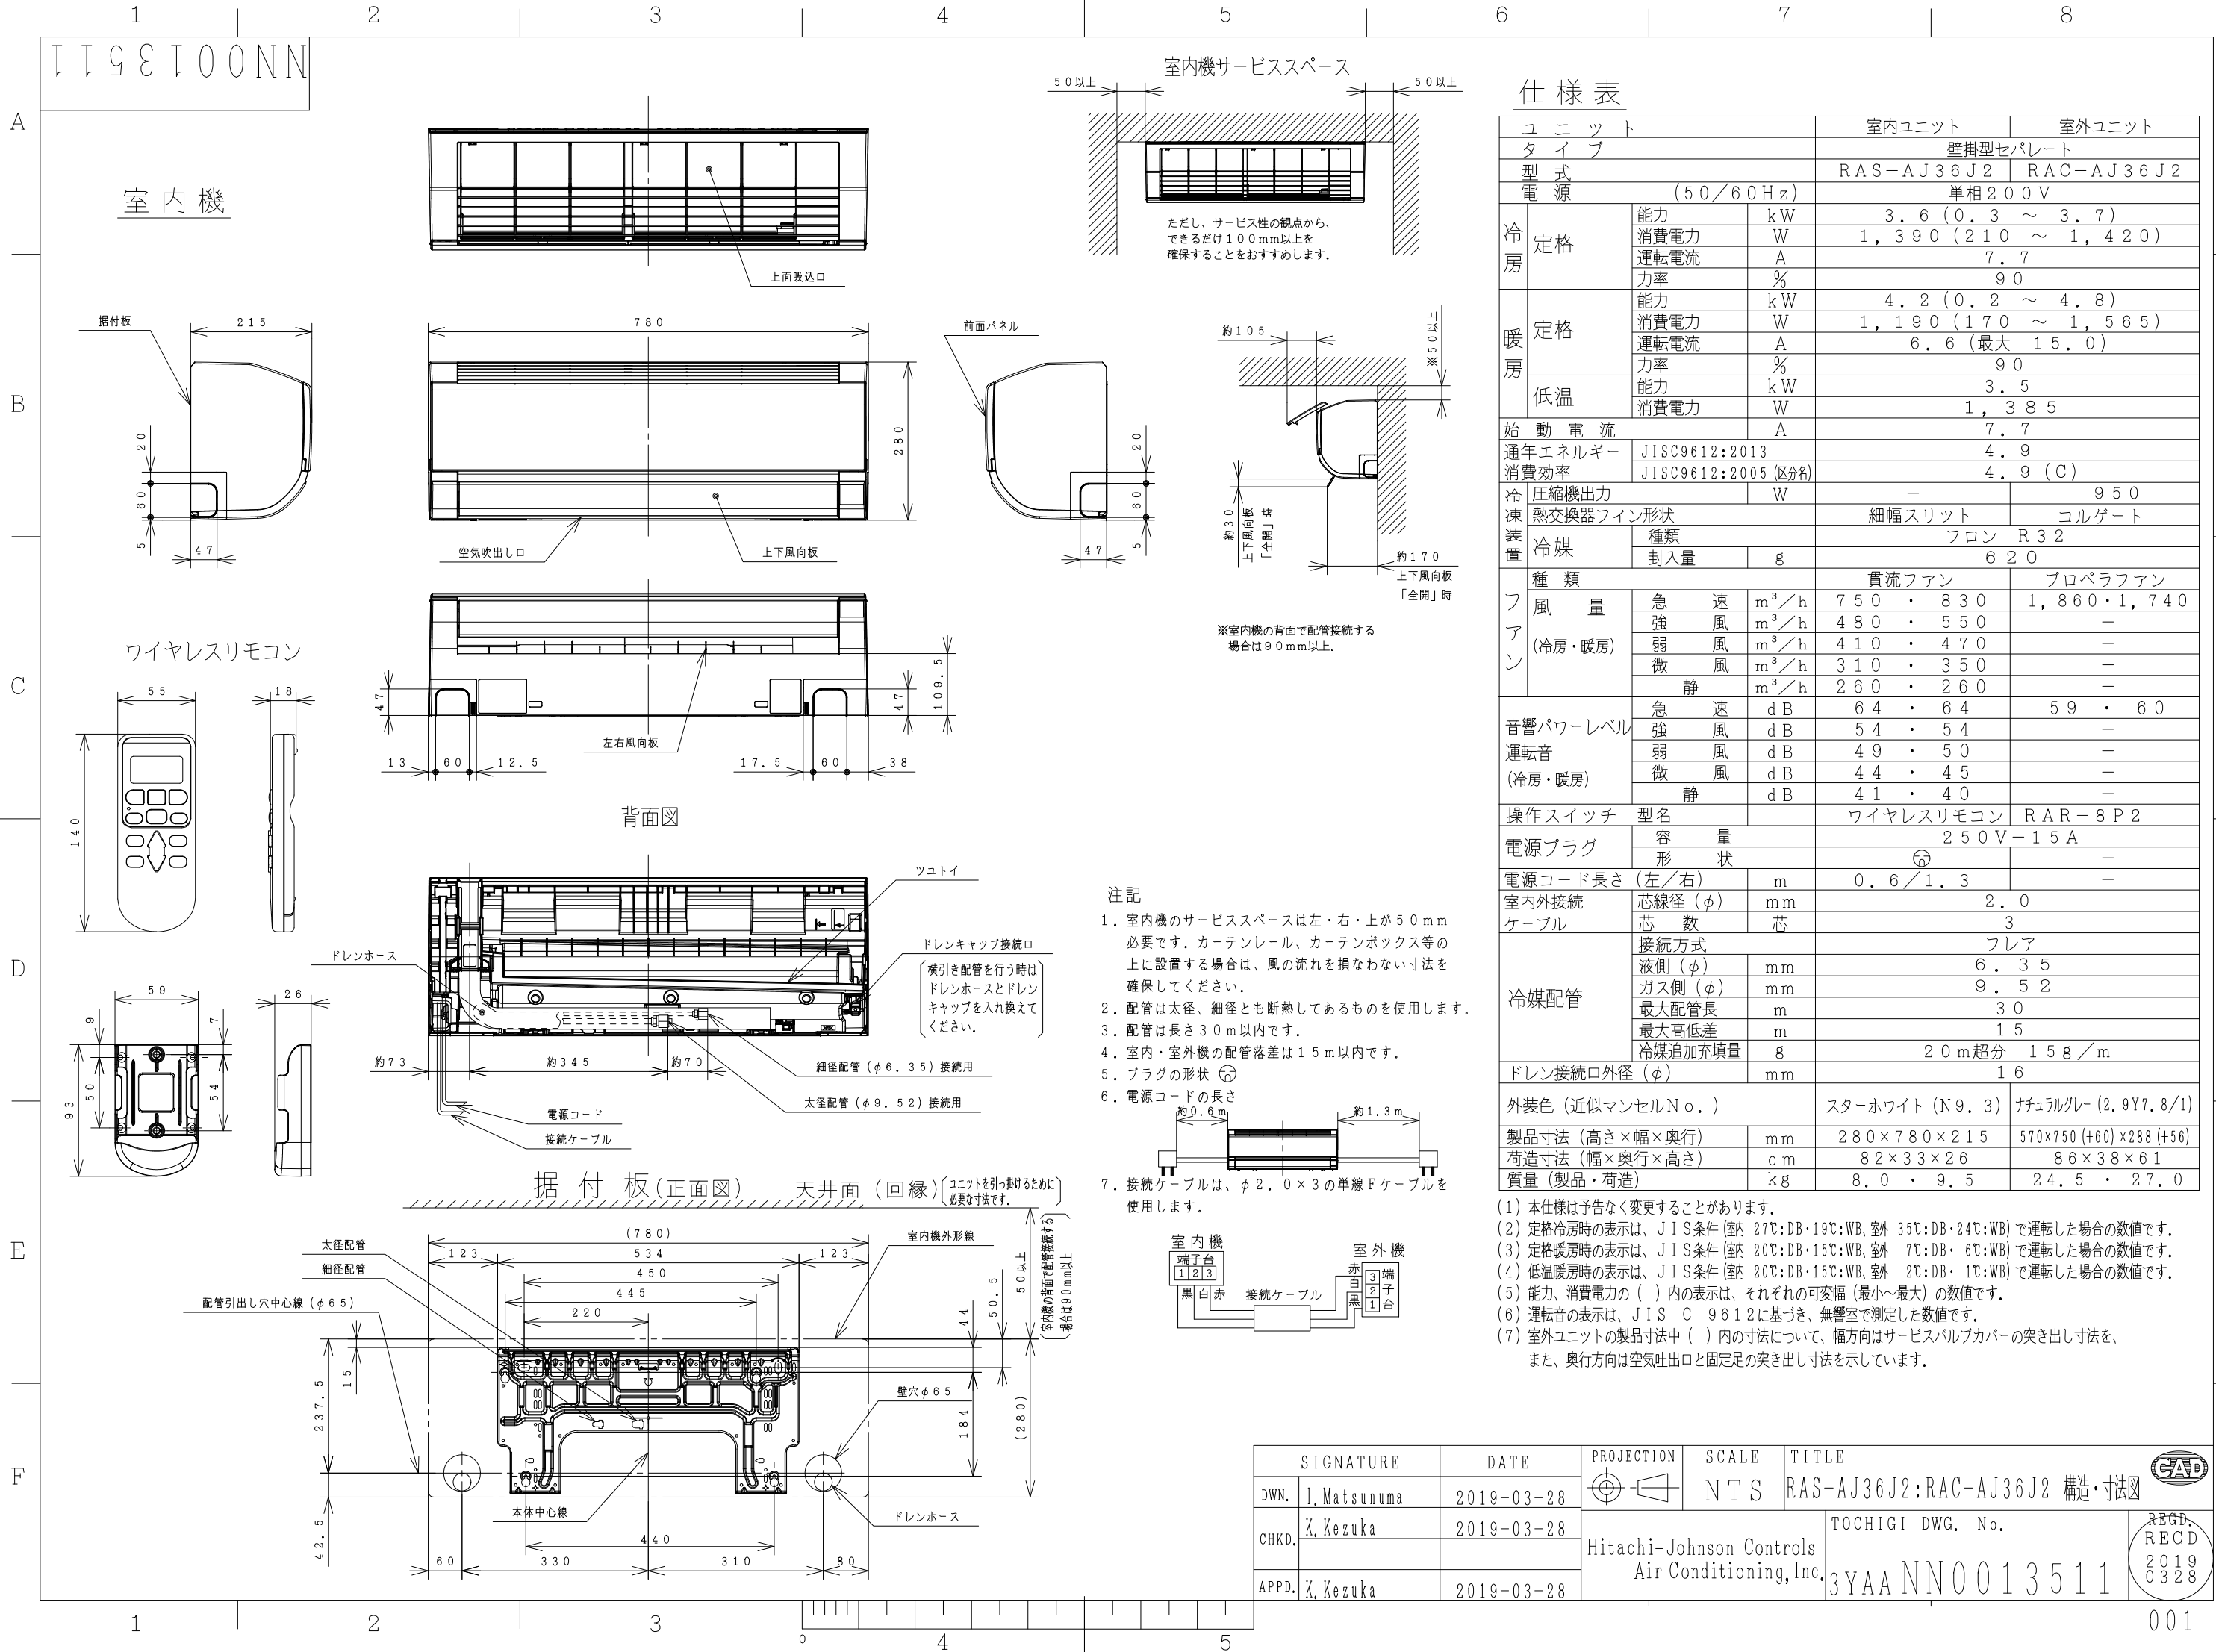

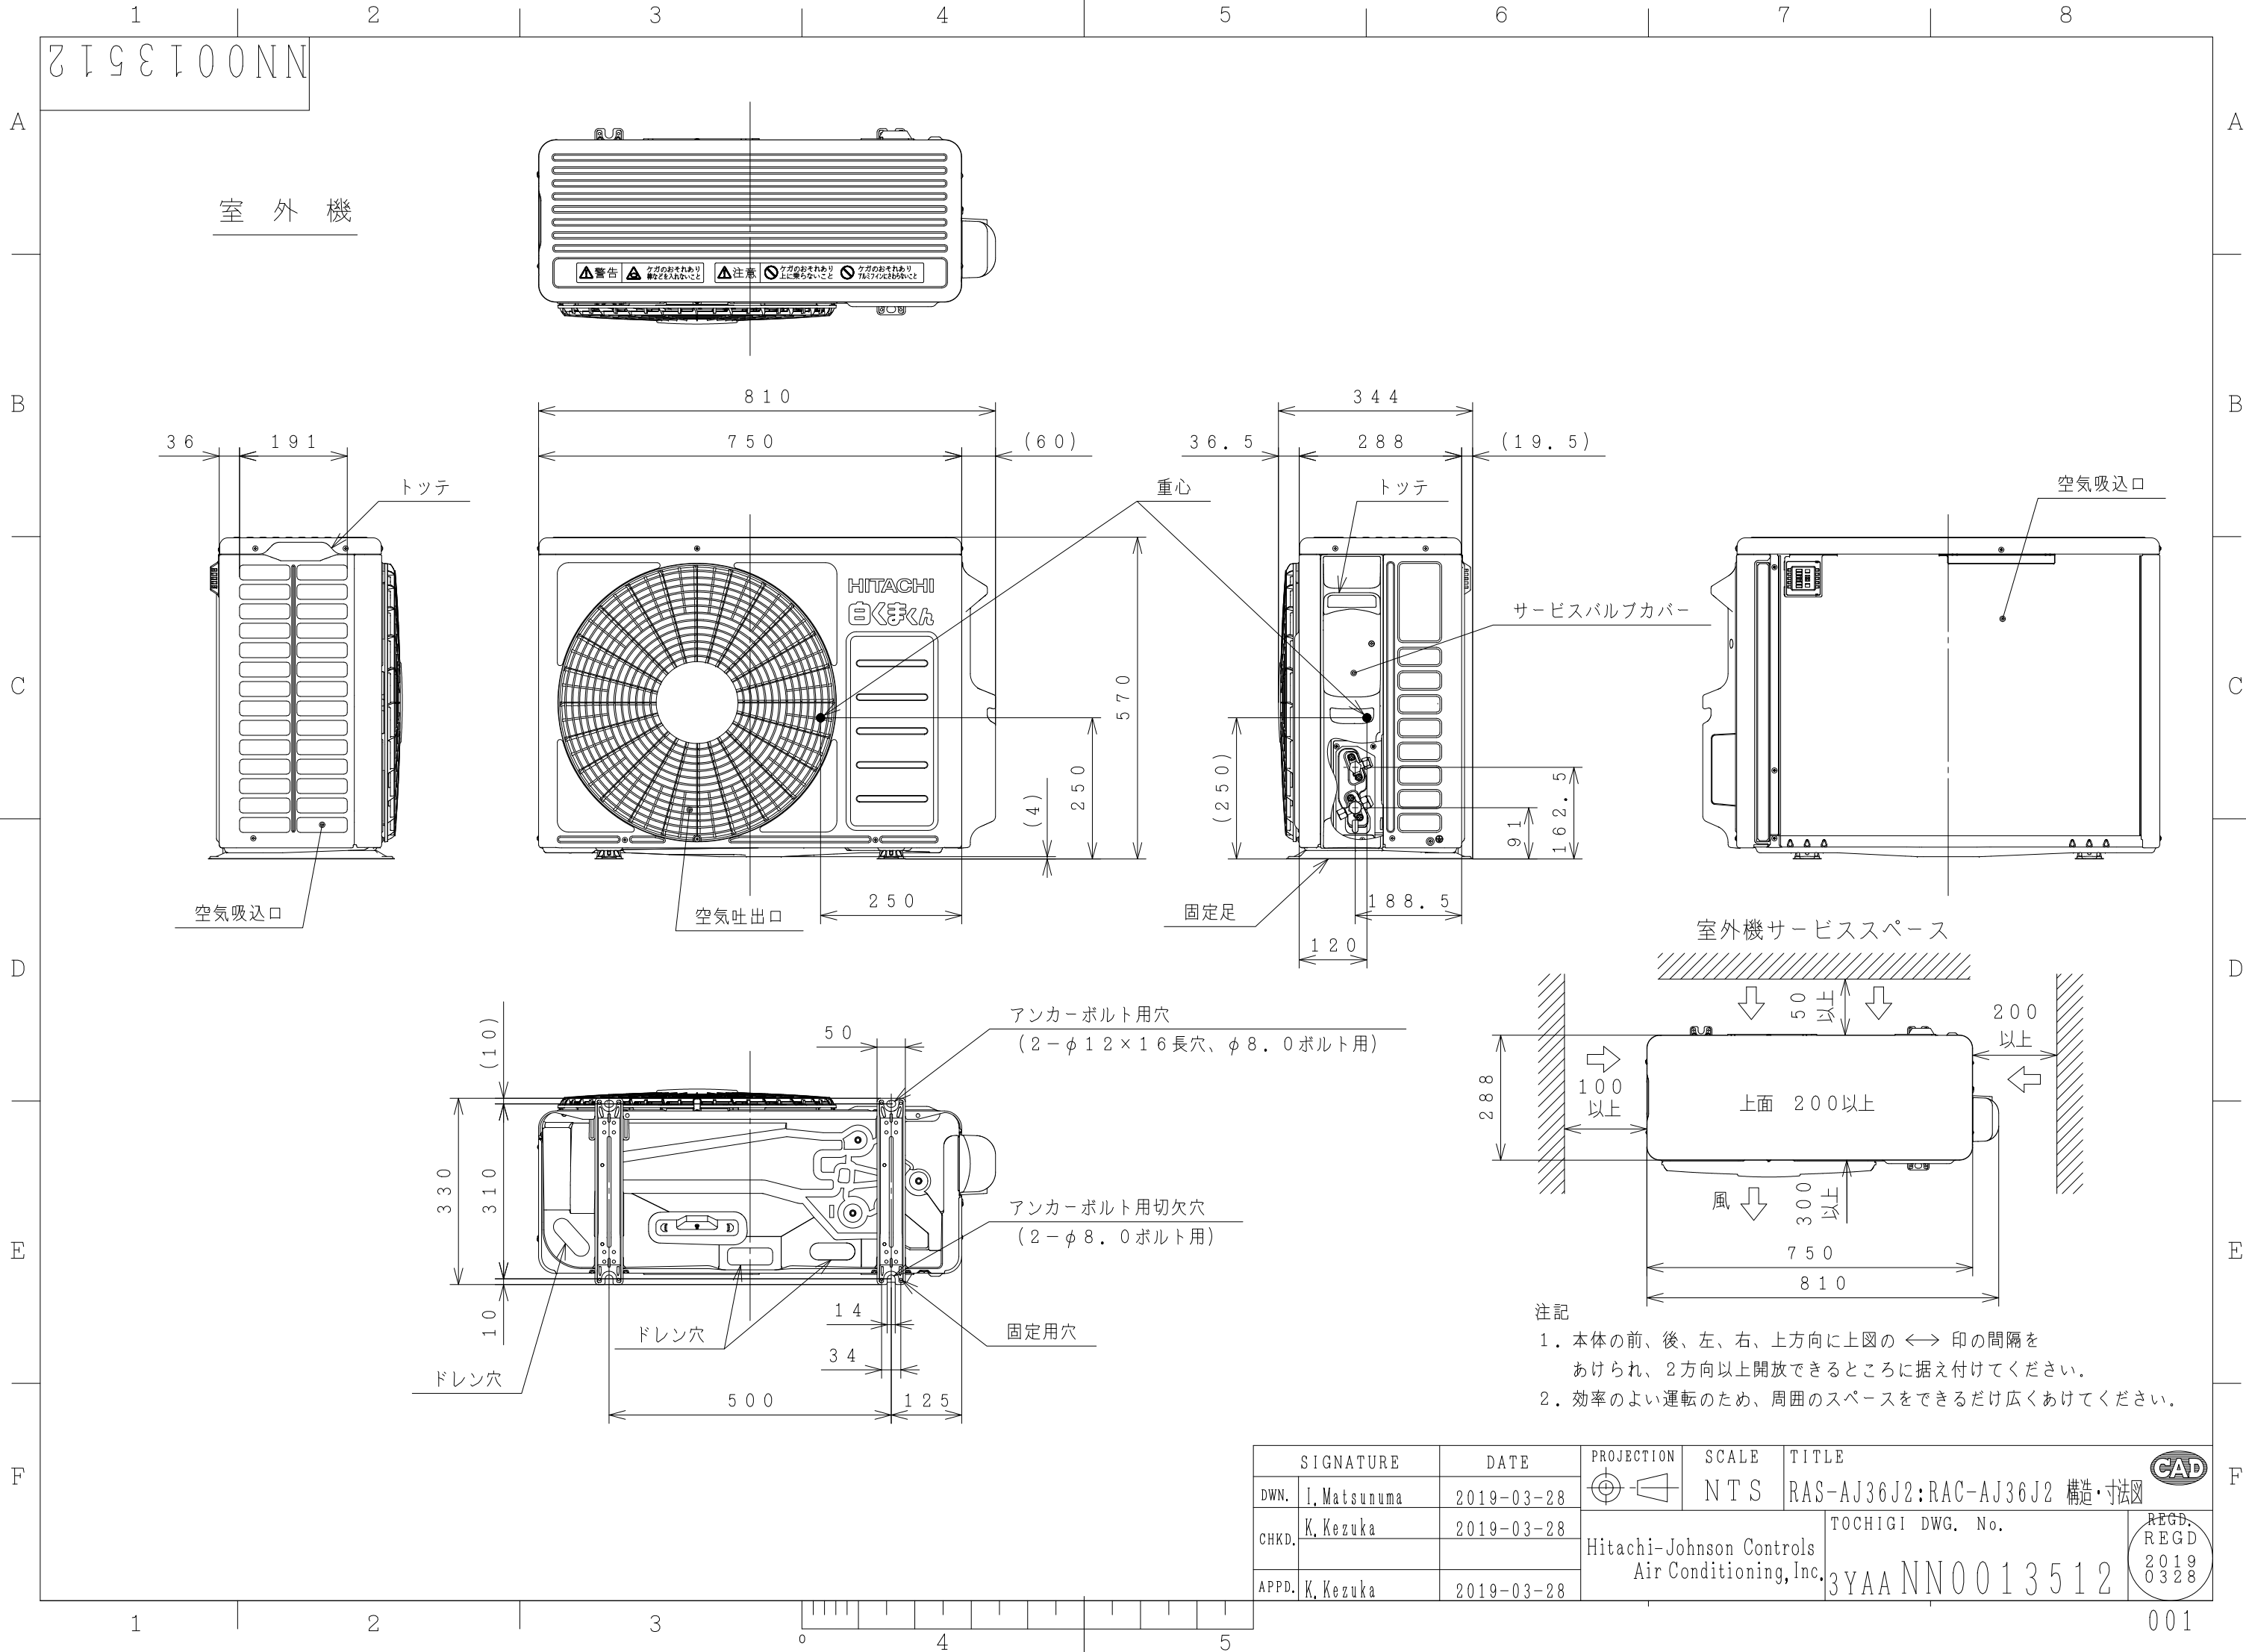


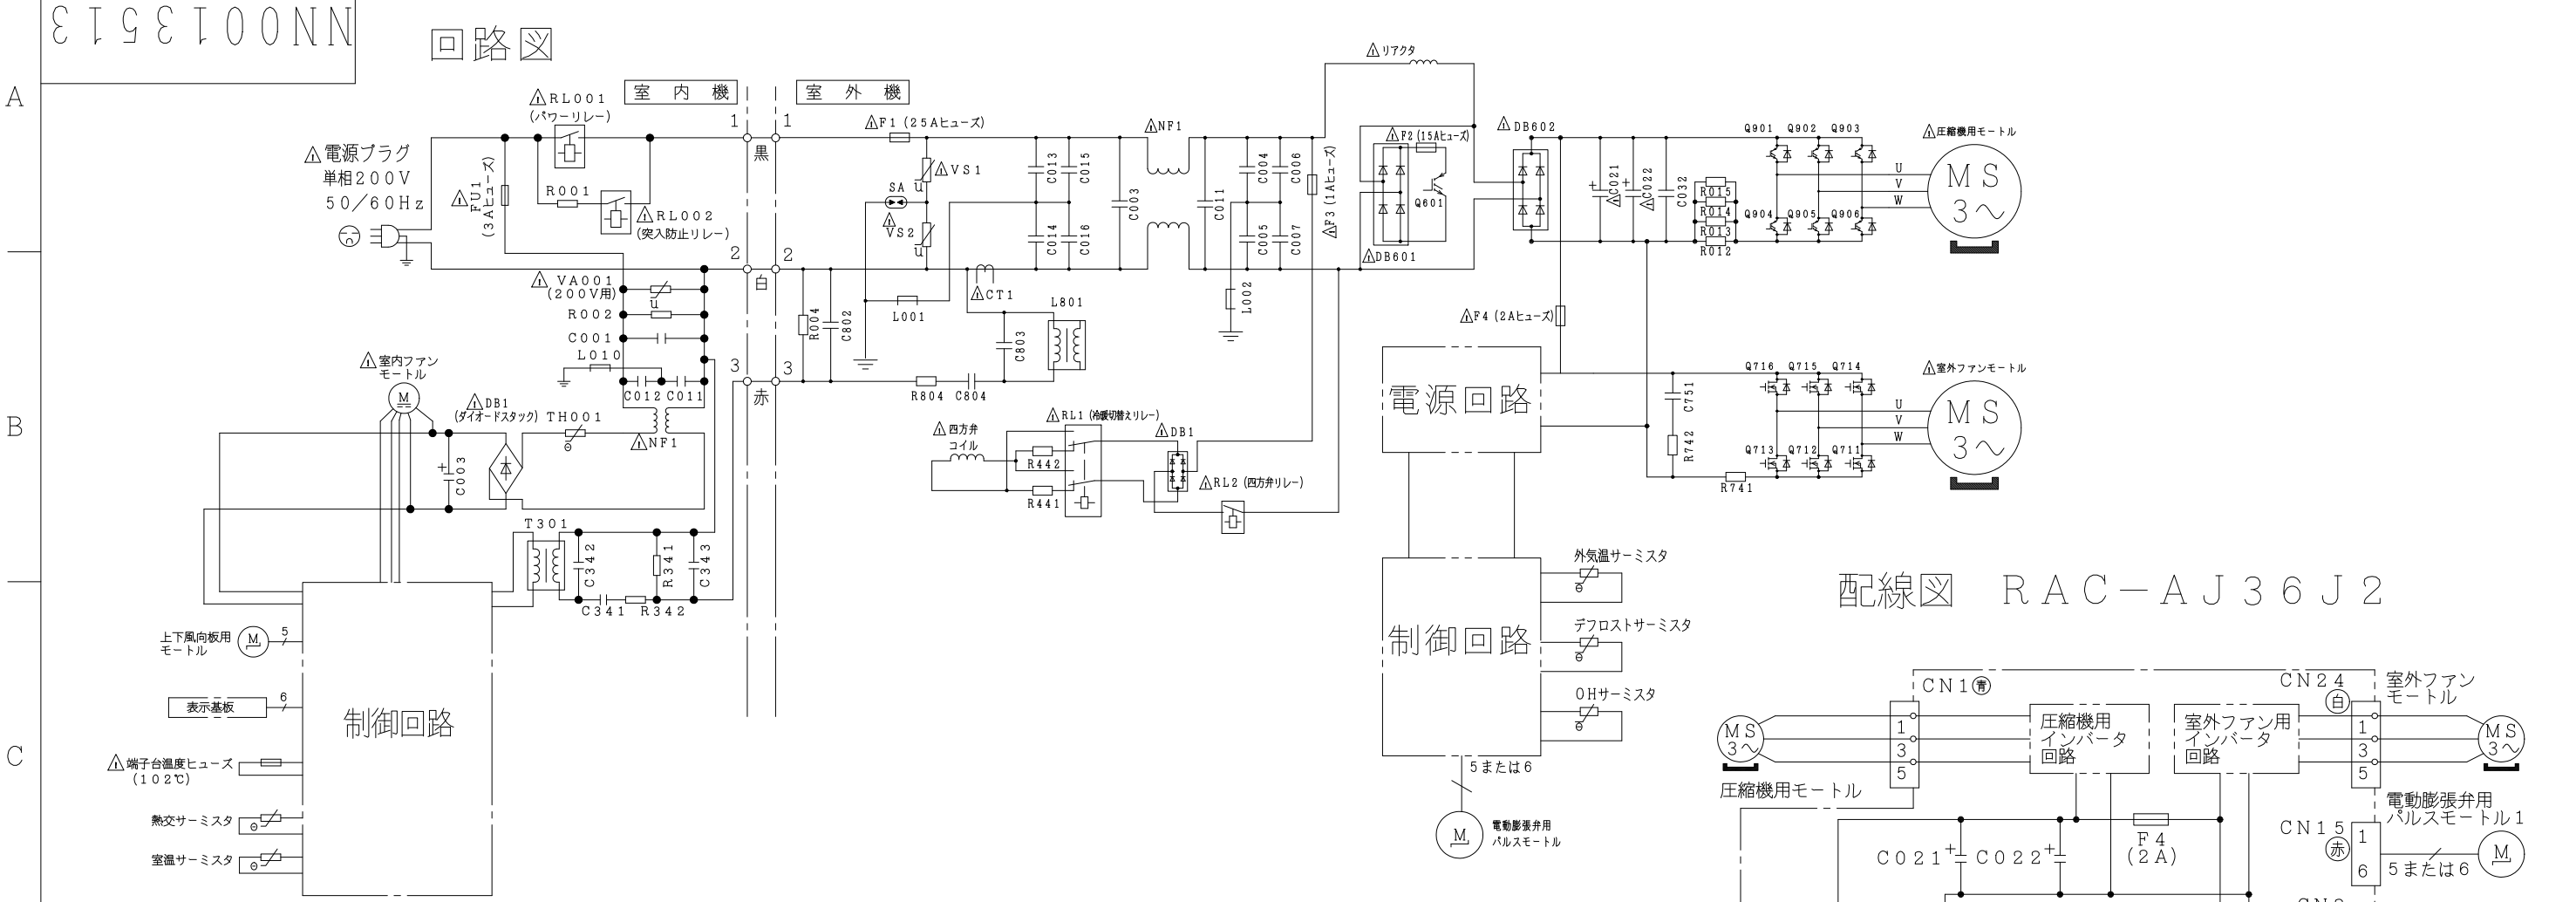


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
※⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

配線図 RAS-AJ36J2

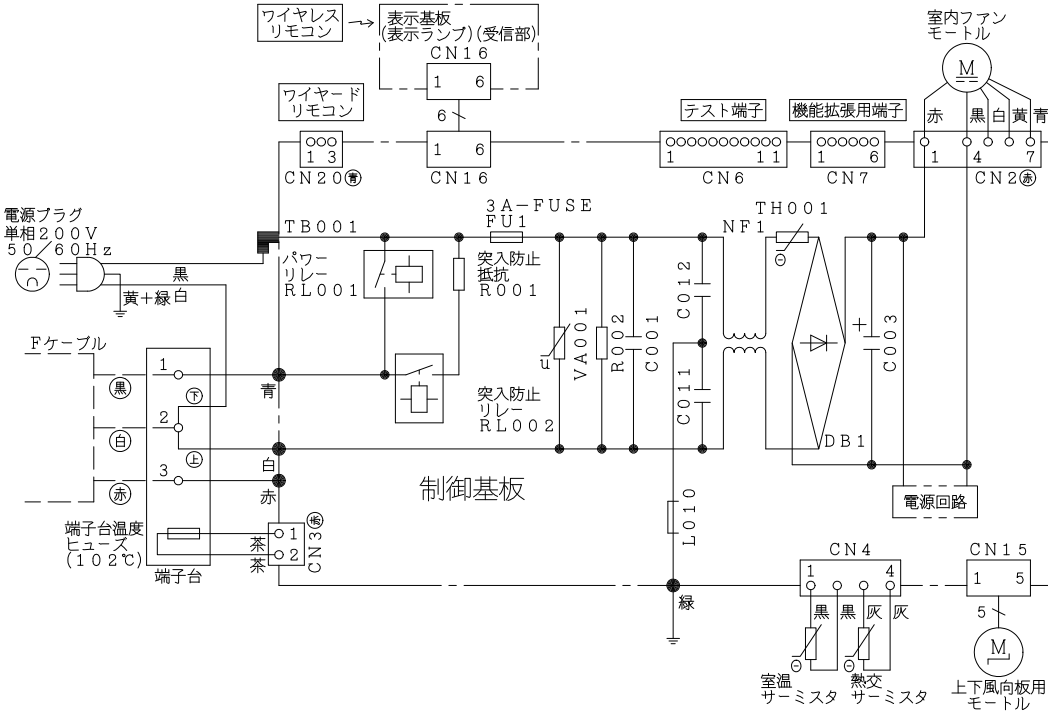

配線図 RAC-AJ36J2

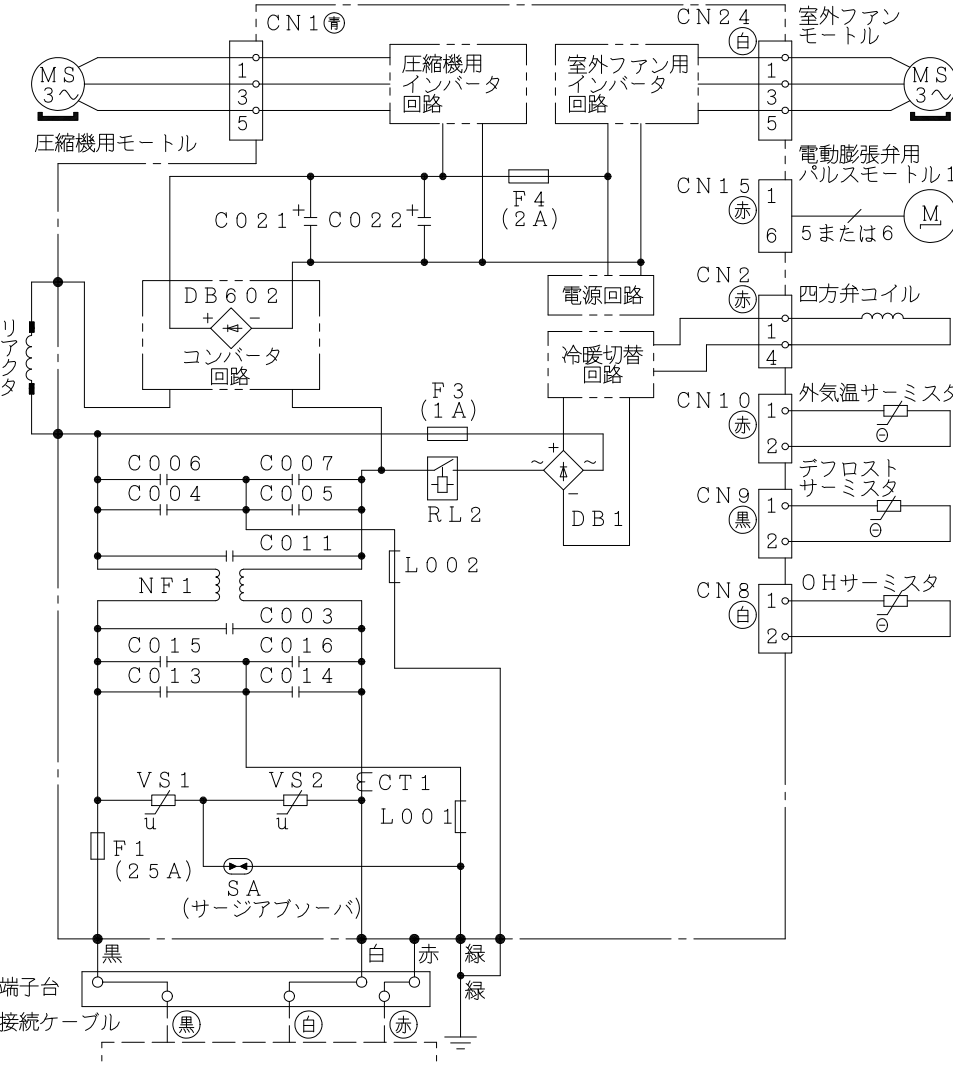

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I. Matsunuma	2019-03-29		NTS	RAS-AJ36J2:RAC-AJ36J2 回路図:配線図
CHKD. K. Kezuka	2019-03-29	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2019-03-29			3YDANN0013513

REGD. REGD 2019 0329