




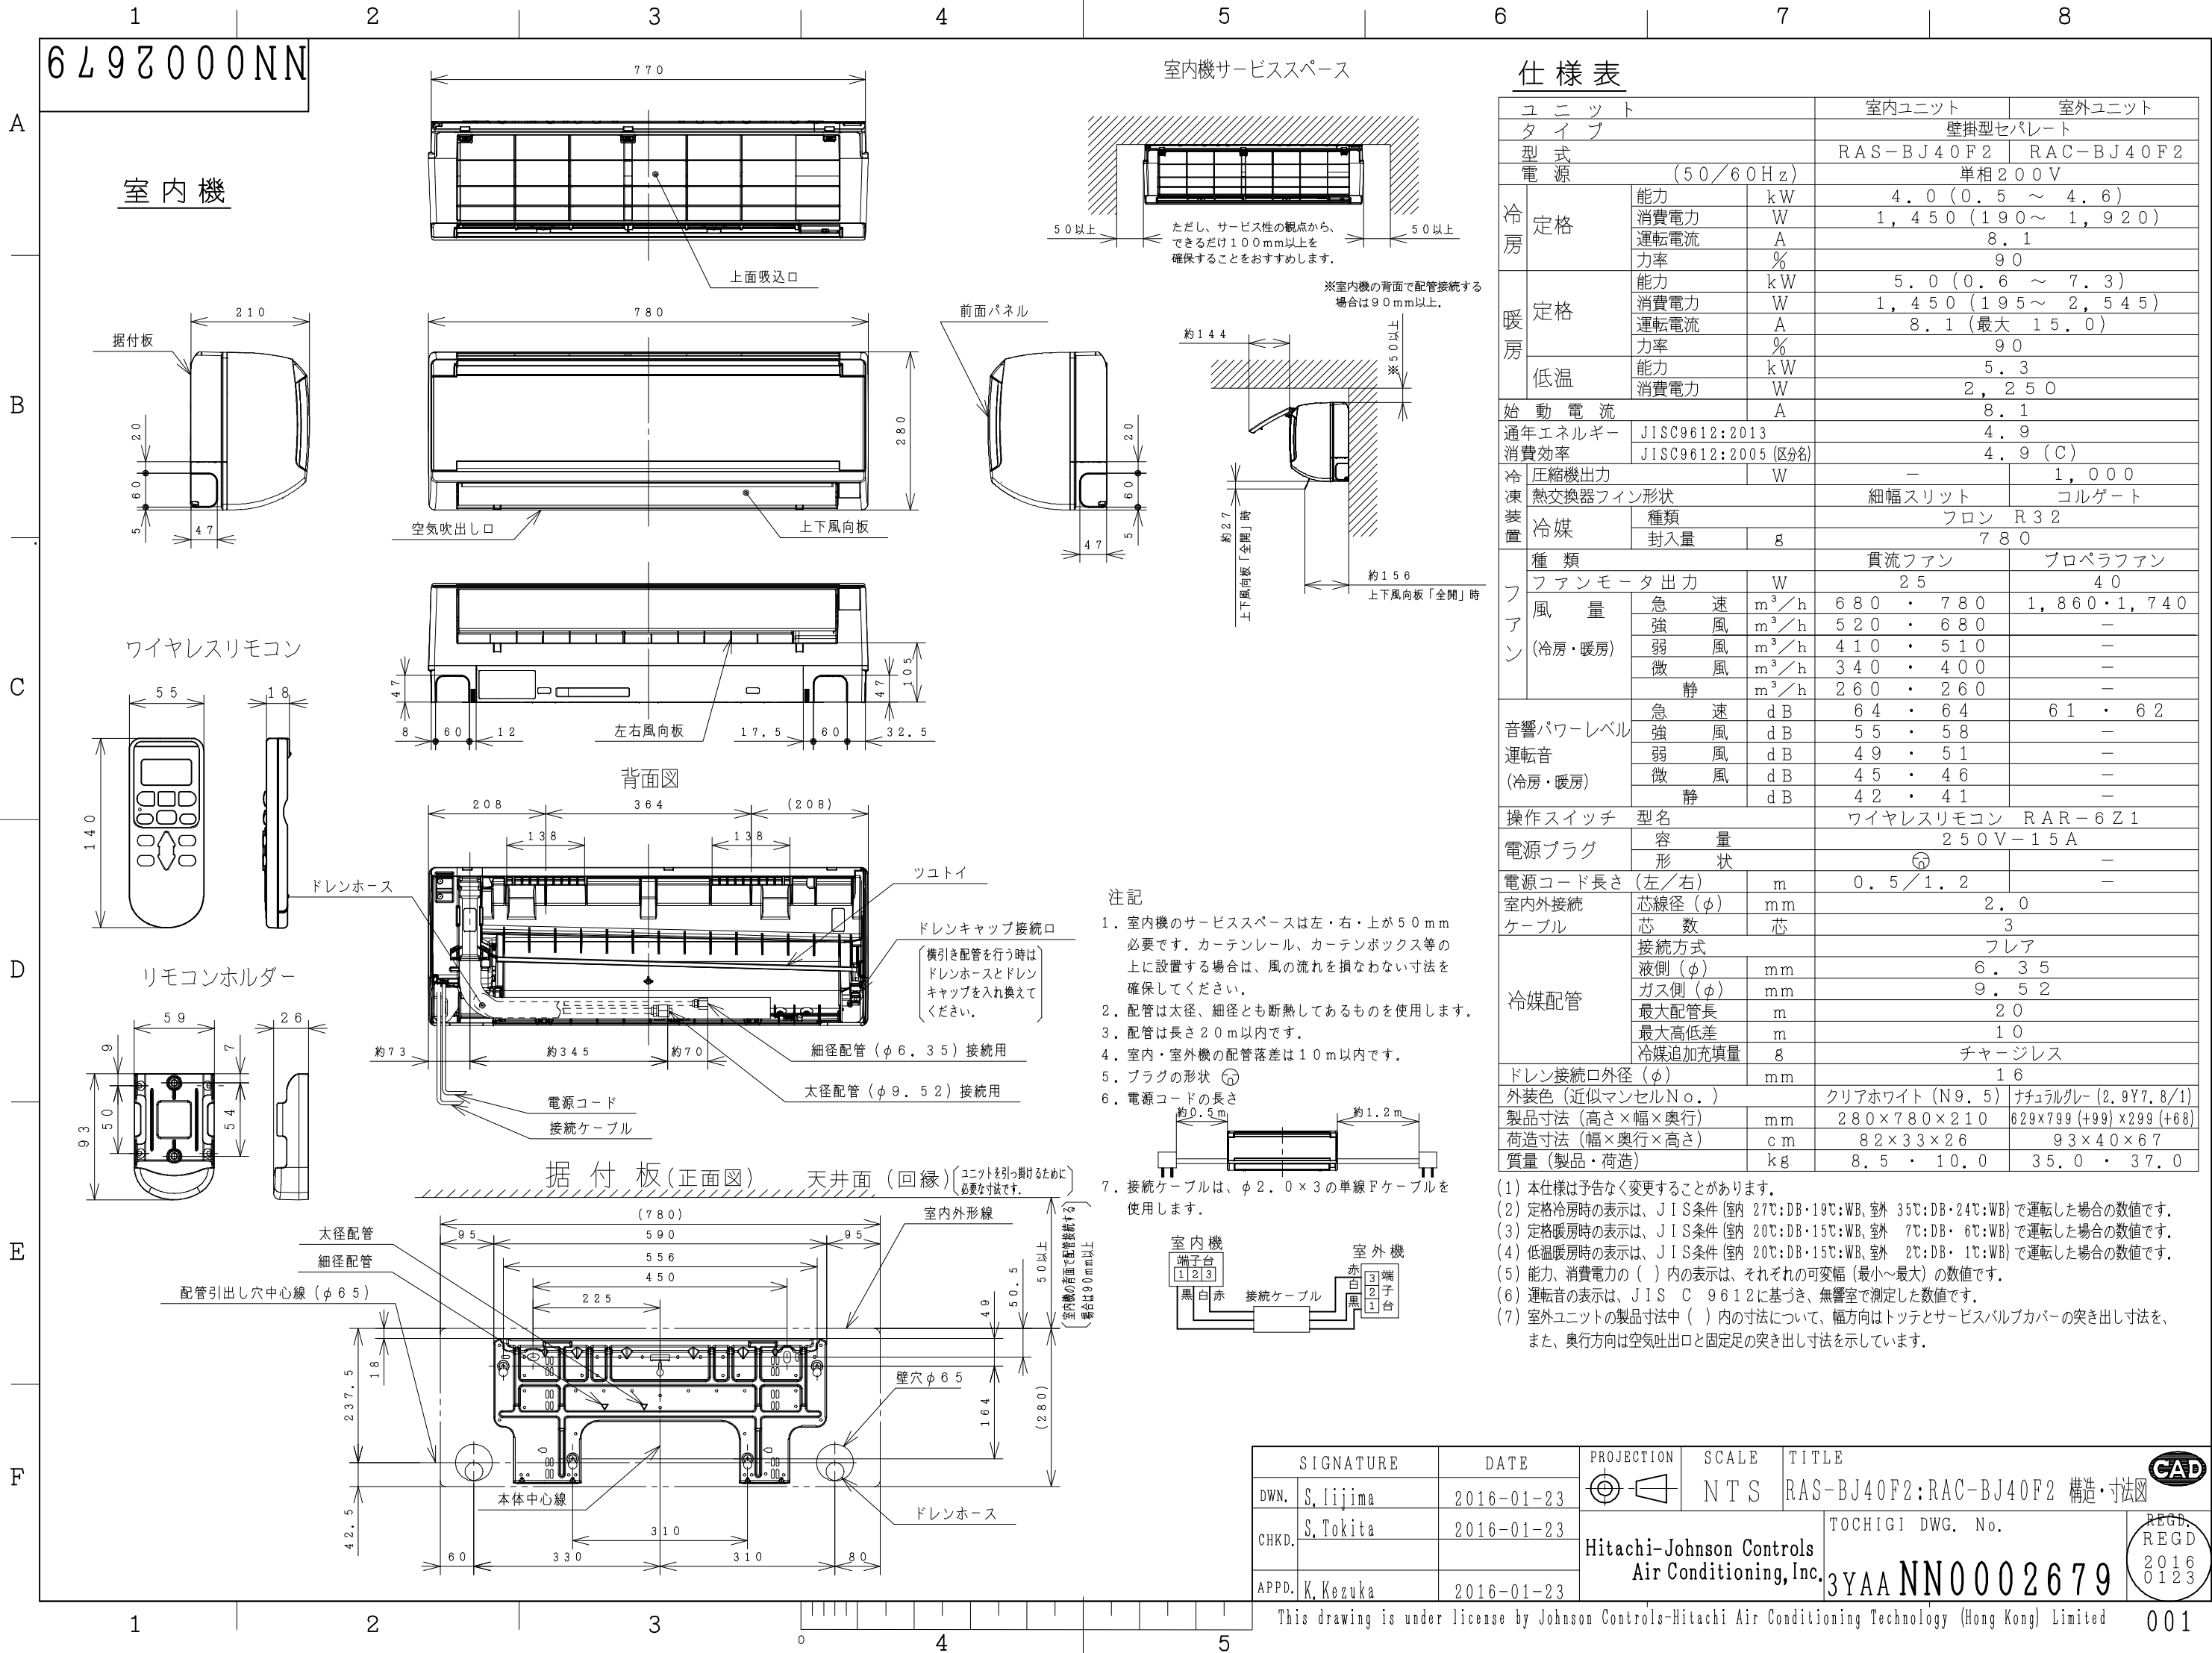

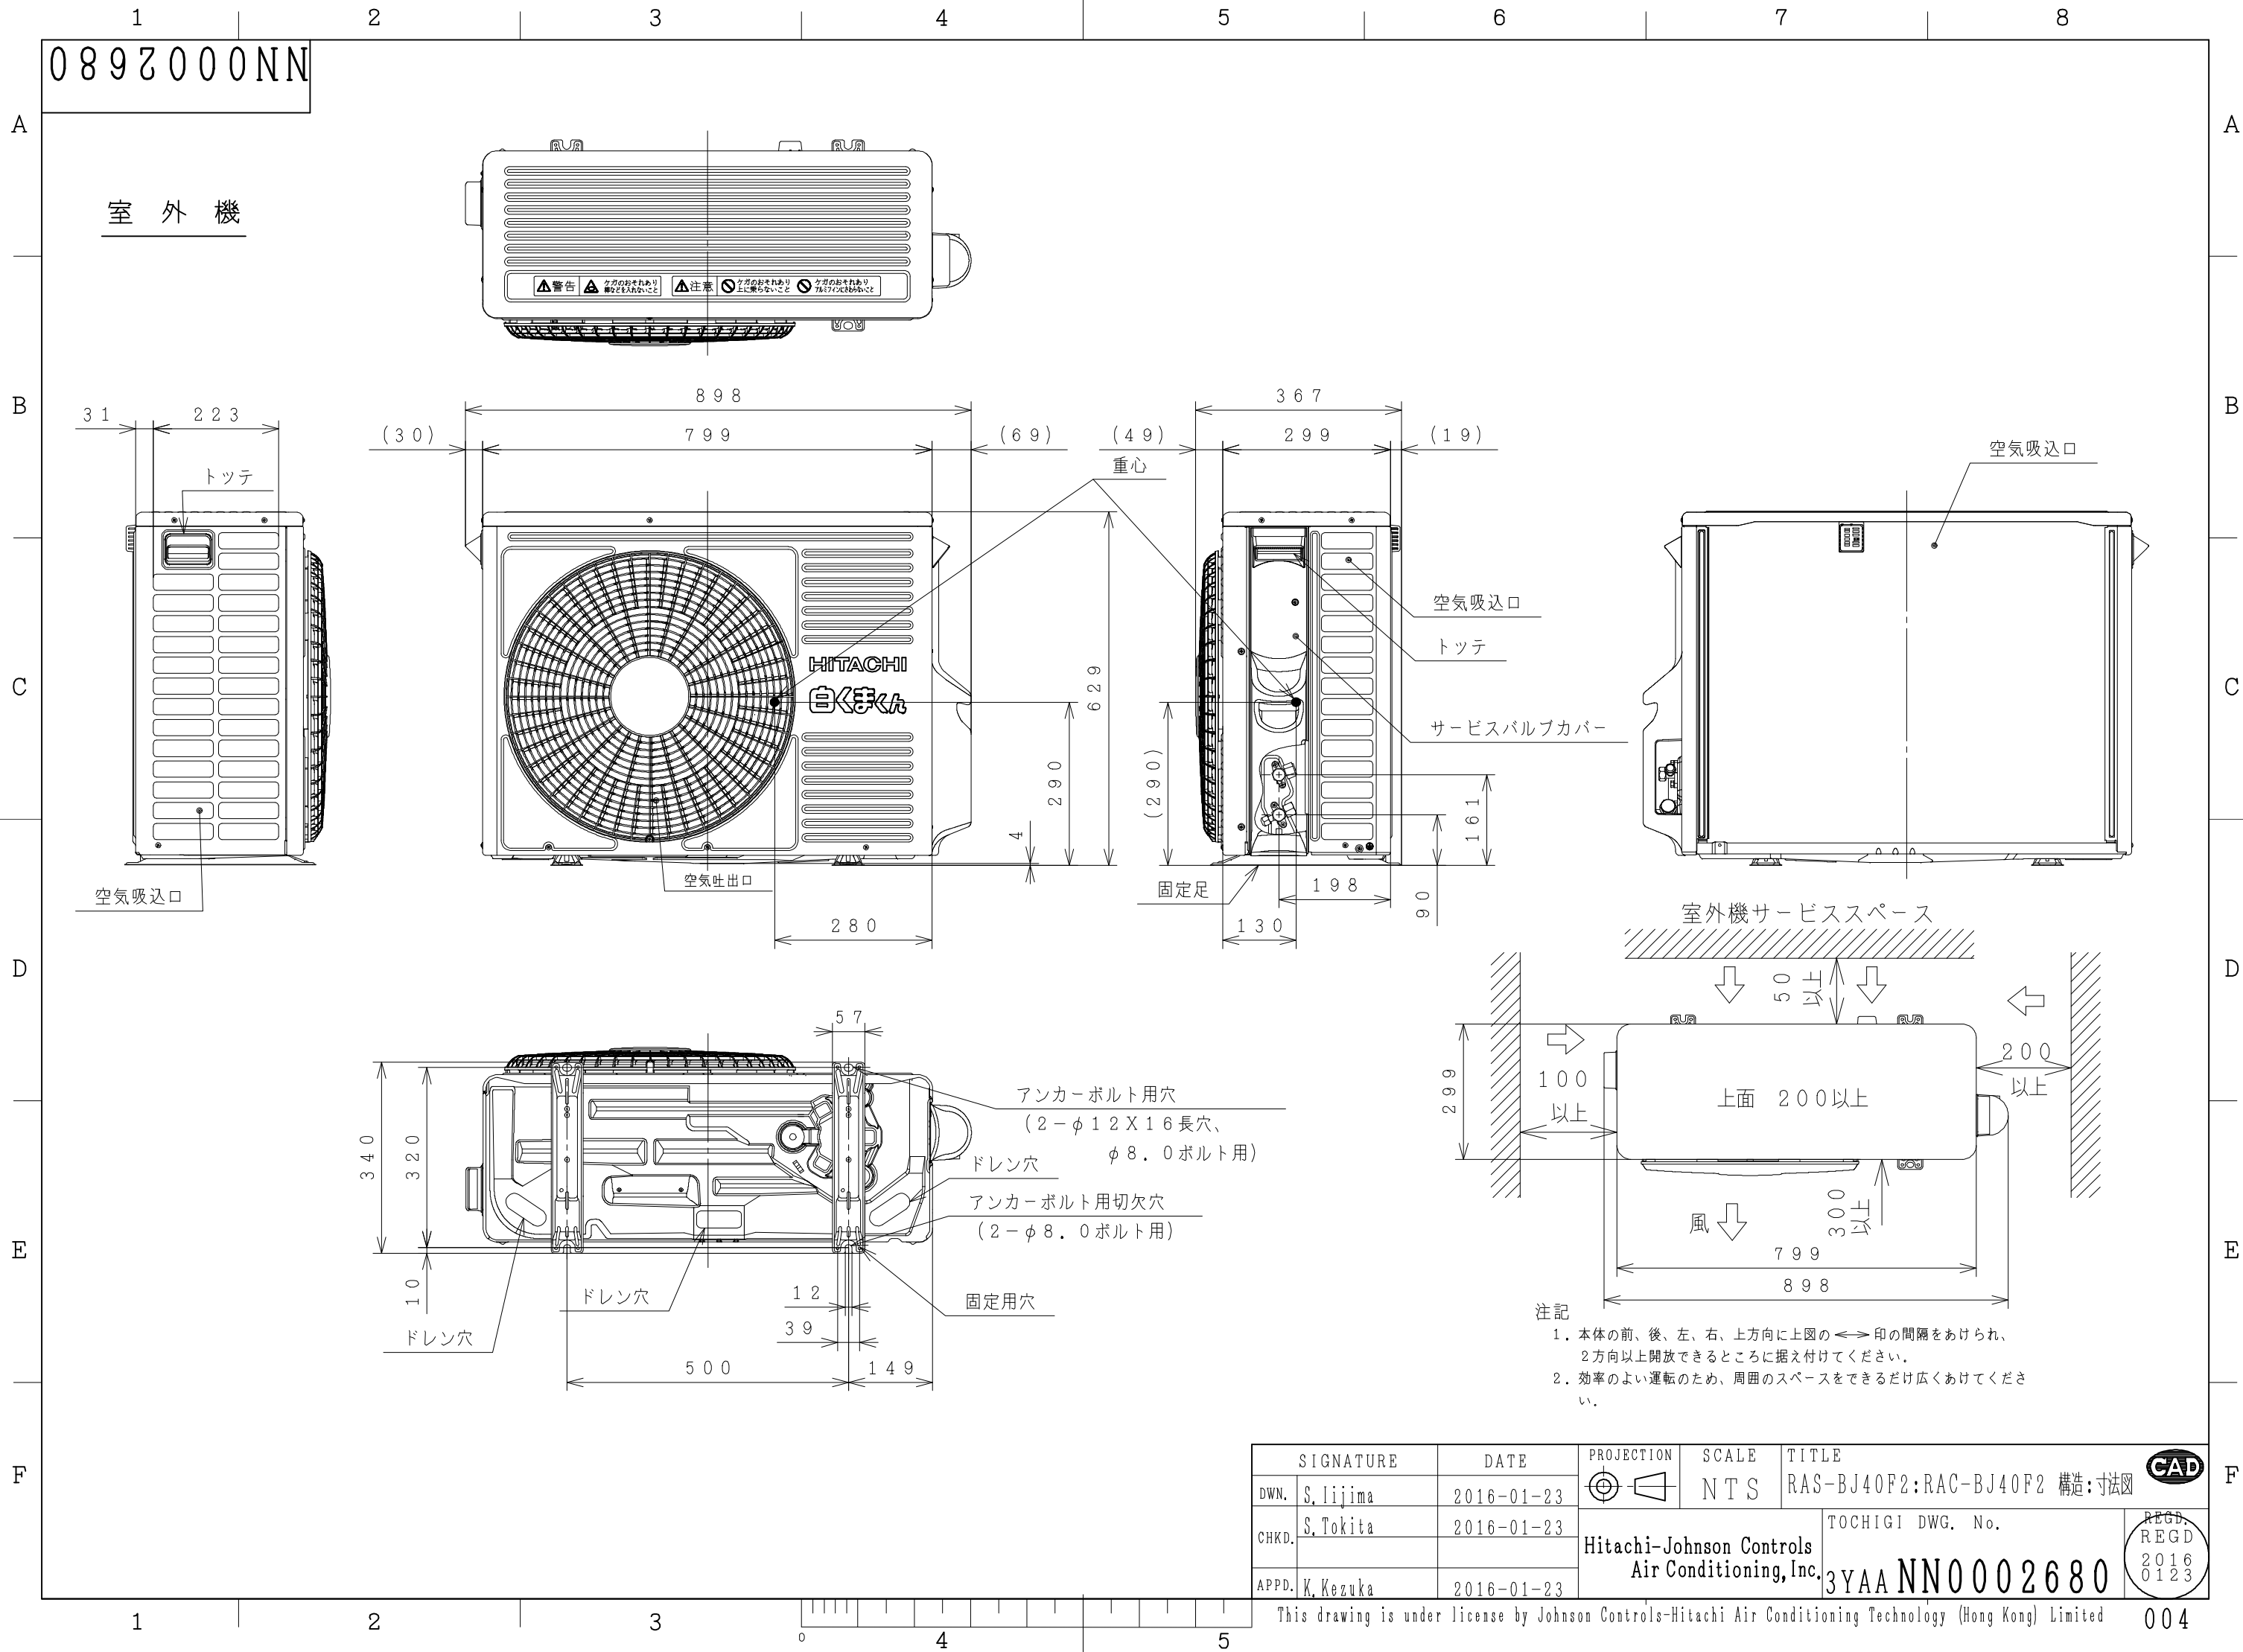


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0002680	REGD. REGD 2016 0123
DWN.	S. Iijima	2016-01-23		NTS	RAS-BJ40F2:RAC-BJ40F2 構造:寸法図			
CHKD.	S. Tokita	2016-01-23						
APPD.	K. Kezuka	2016-01-23						


回路図

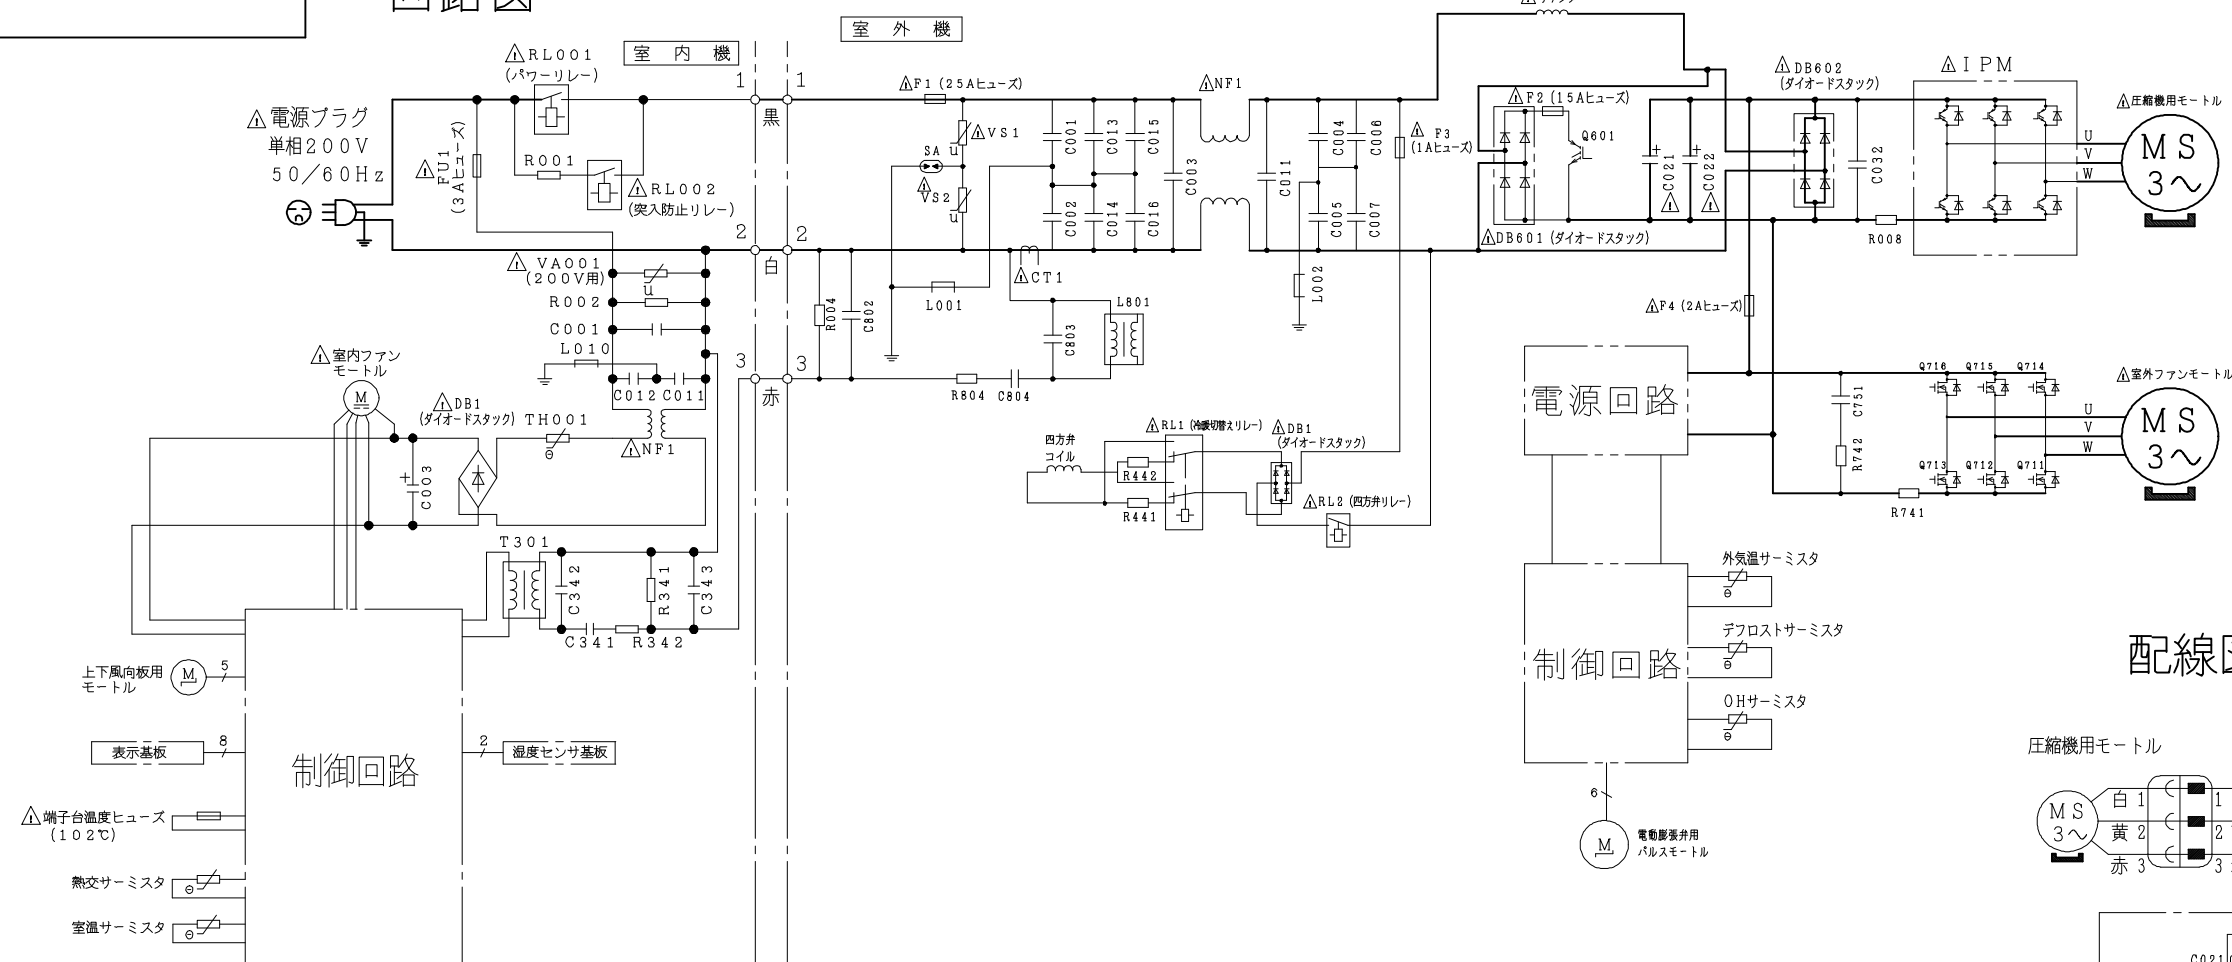

配線図 RAS-BJ40F2

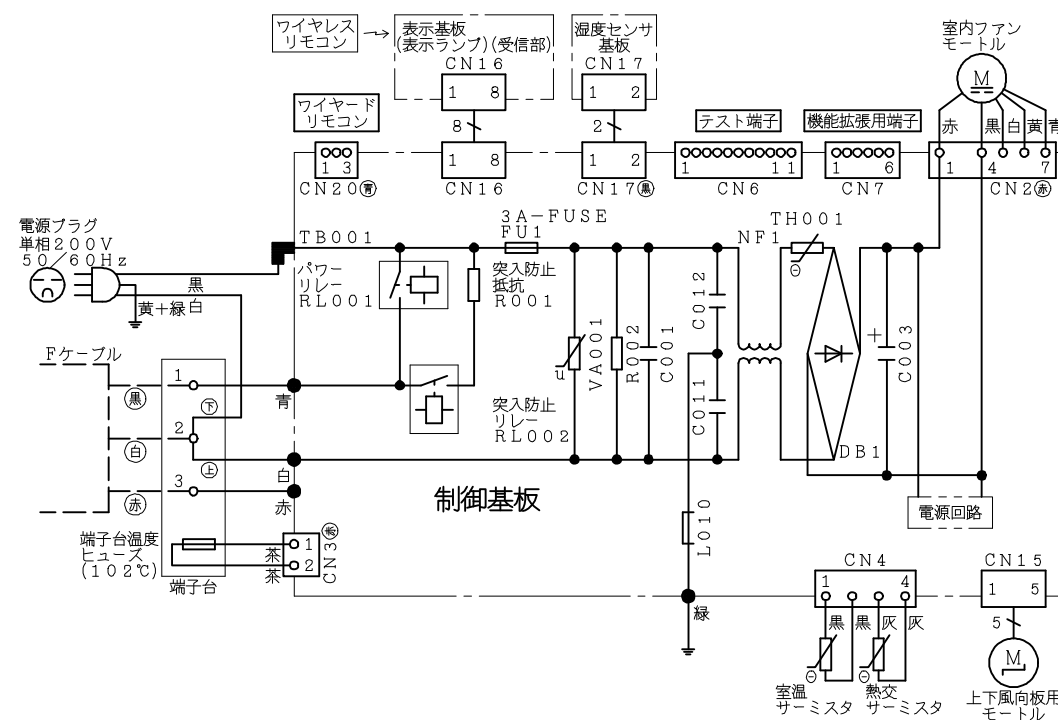

配線図 R A C - B J 4 0 F 2

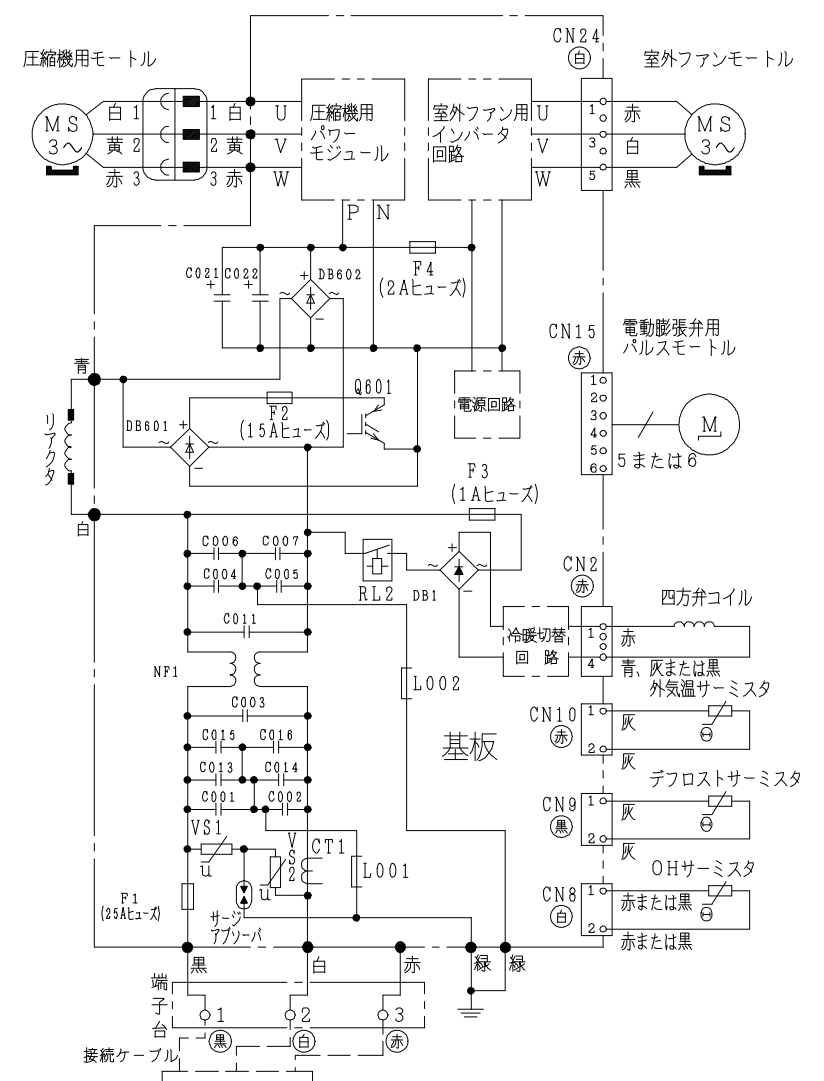

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{※5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※6}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

※6 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-01-25		N T S	RAS-BJ40F2:RAC-BJ40F2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2016-01-25			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0002681	REGR. REGR 2016 0126
	H. Shono	2016-01-25					
APPD.	K. Kezuka	2016-01-26					