

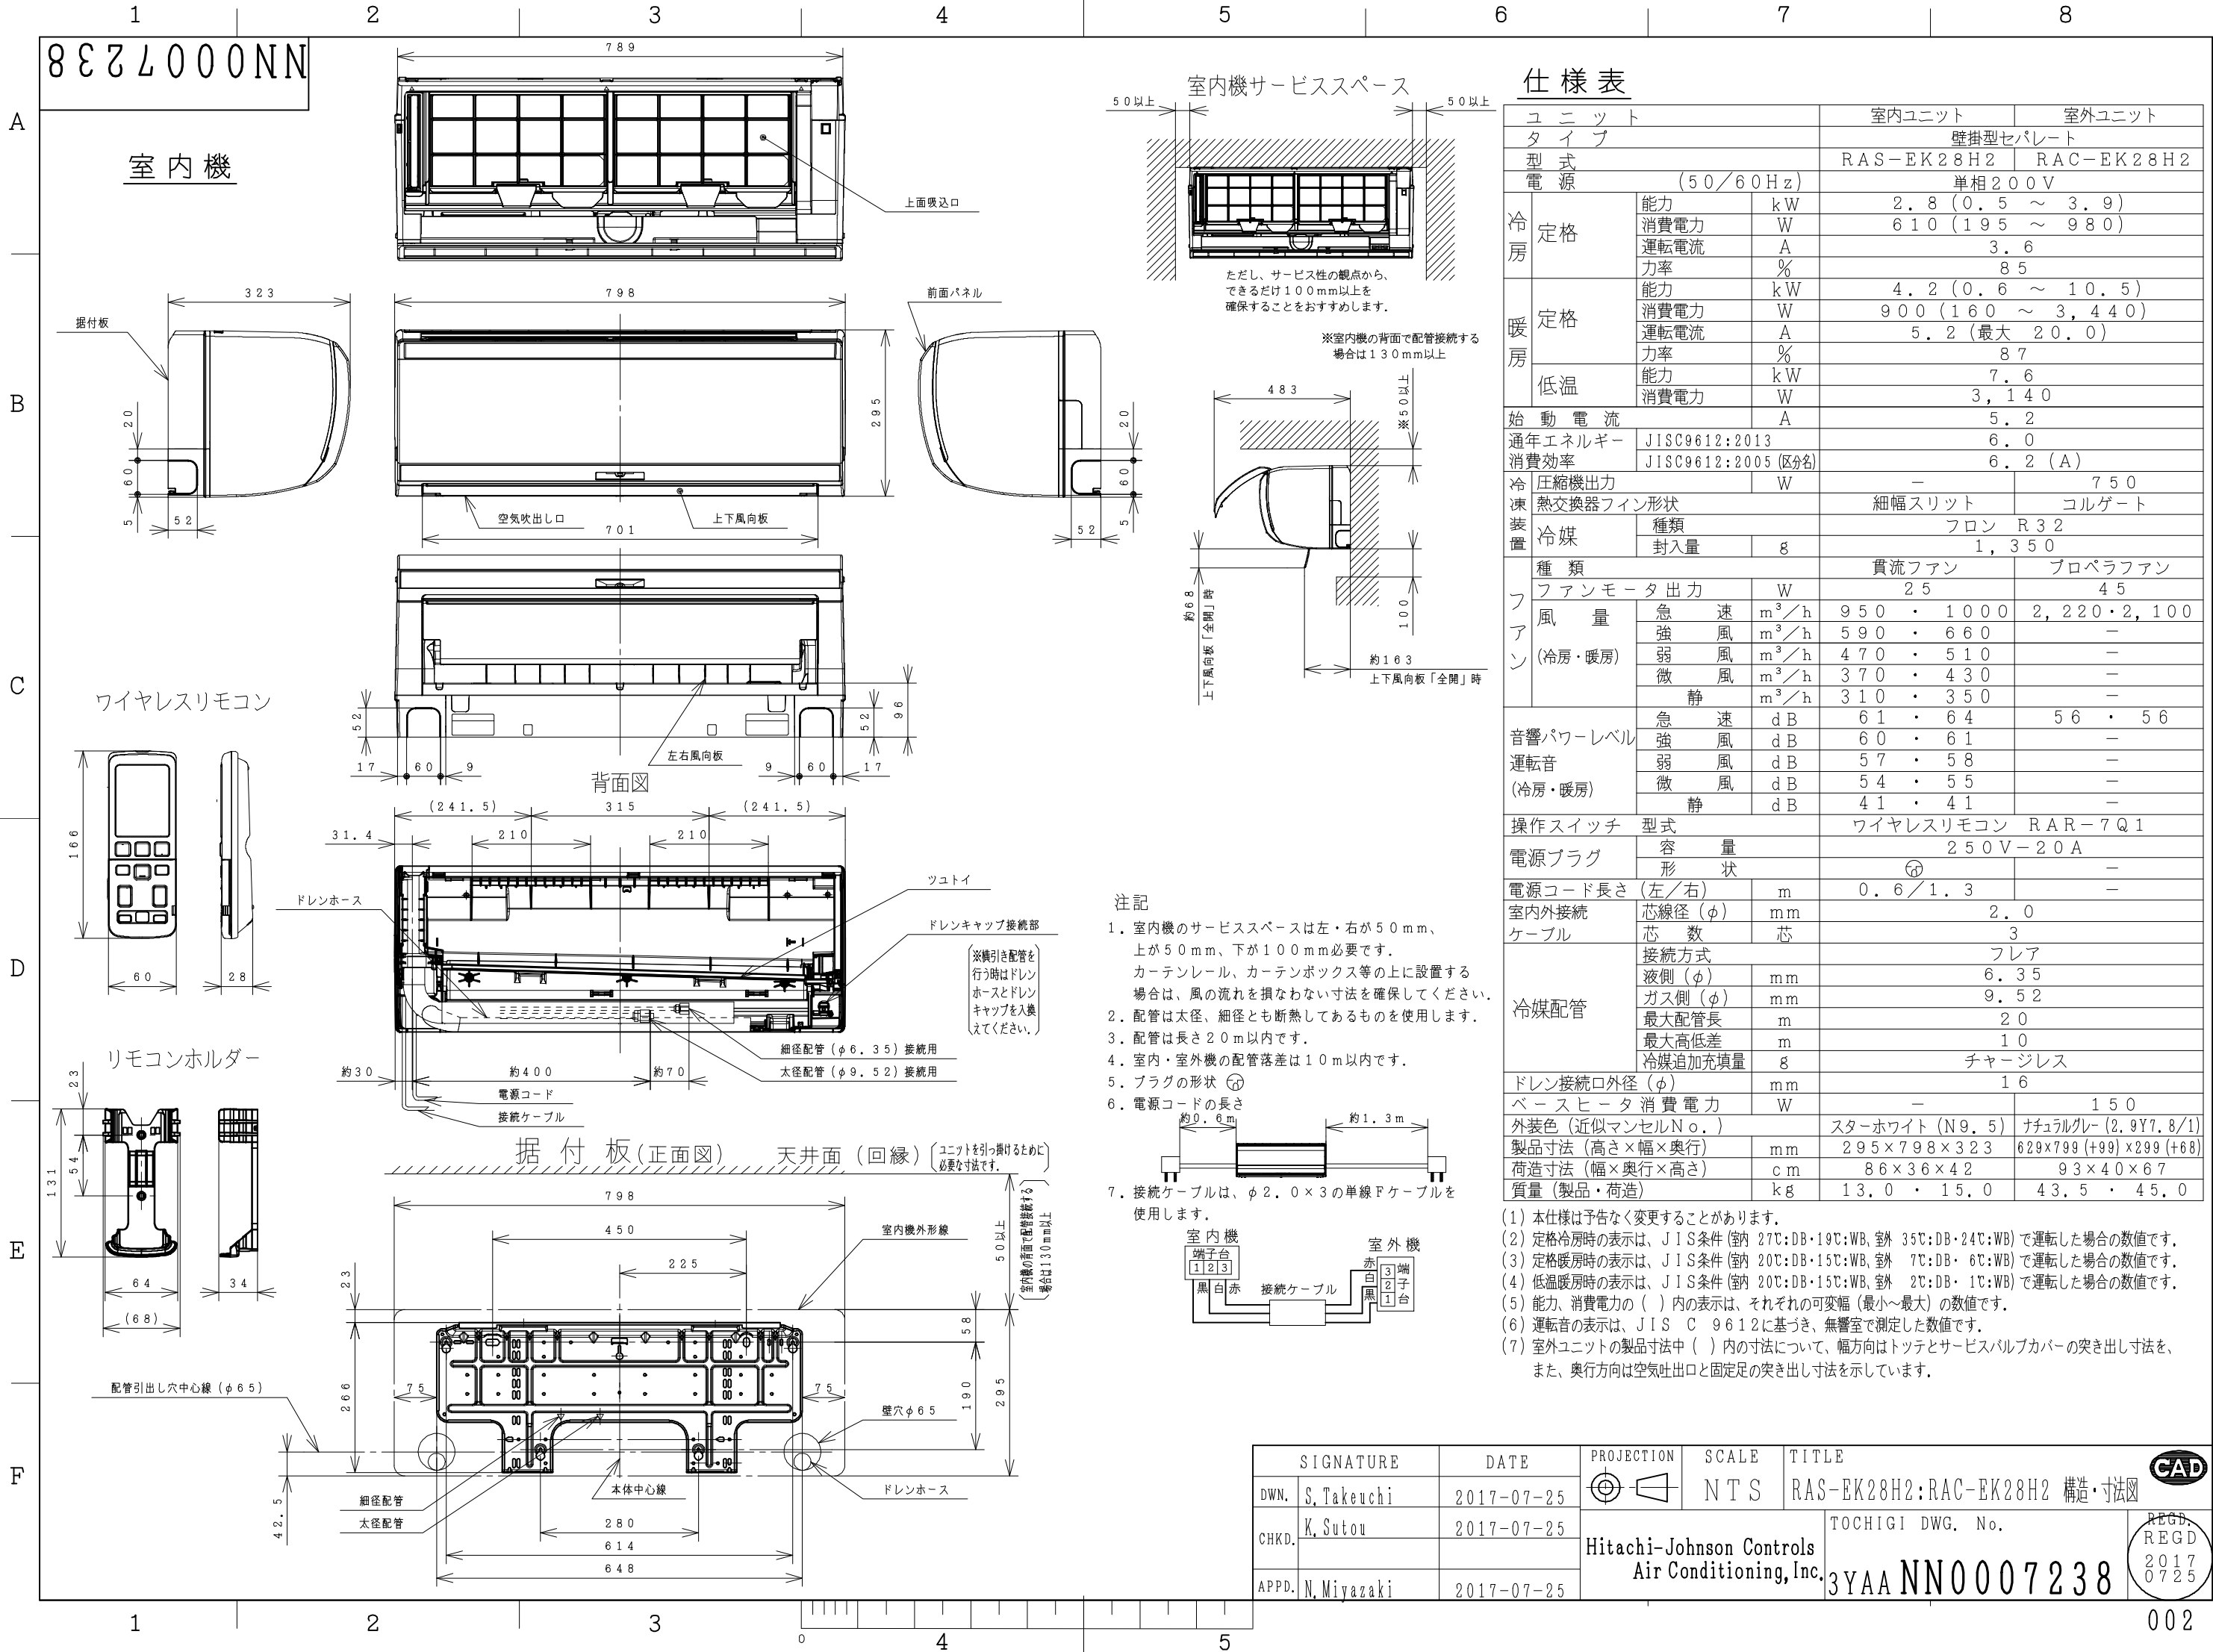
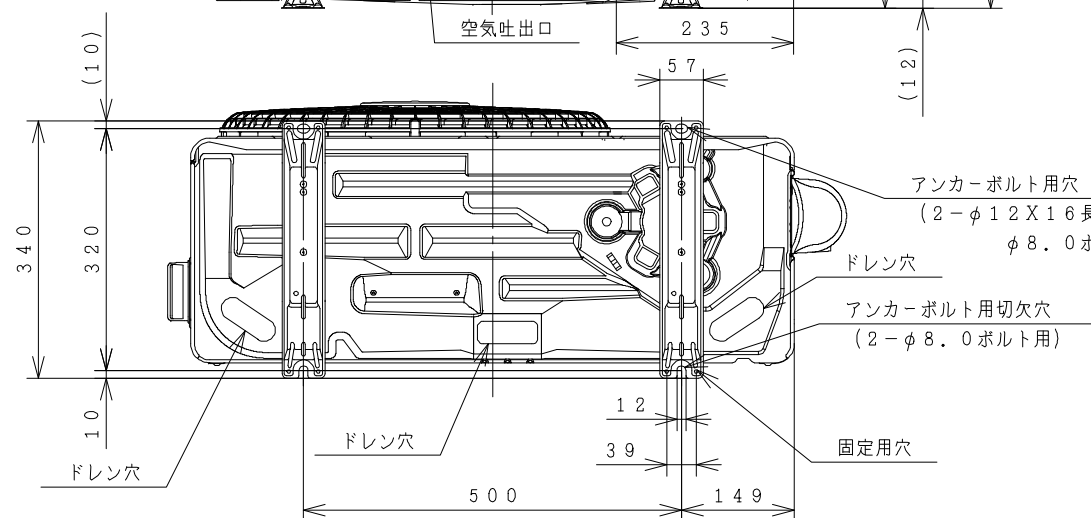



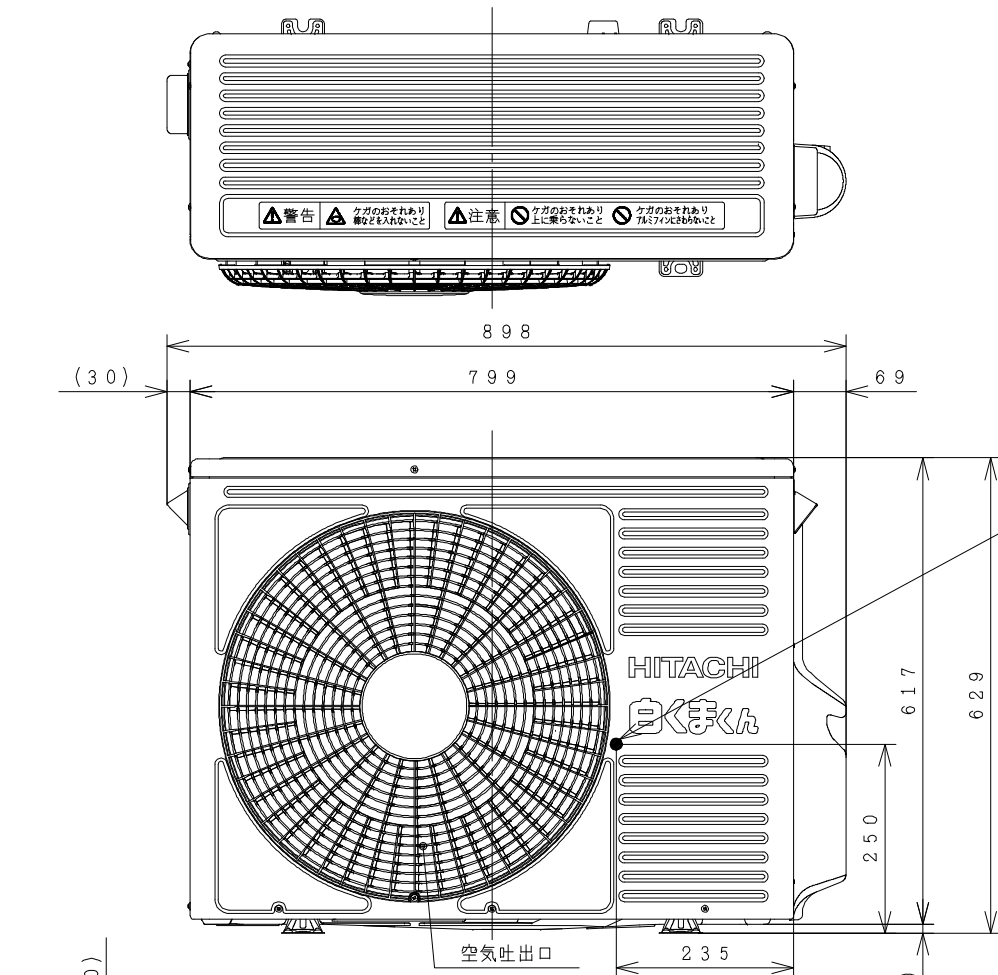


6	3	7	1	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機

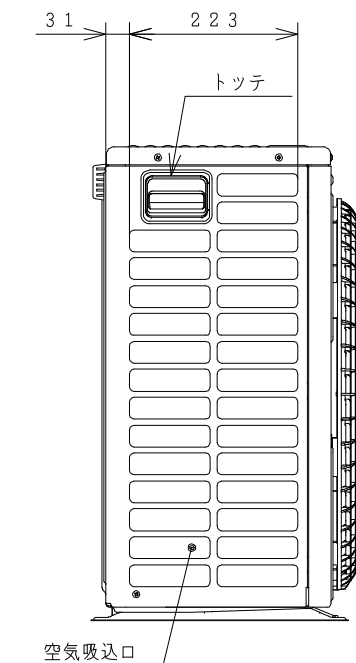

背面図

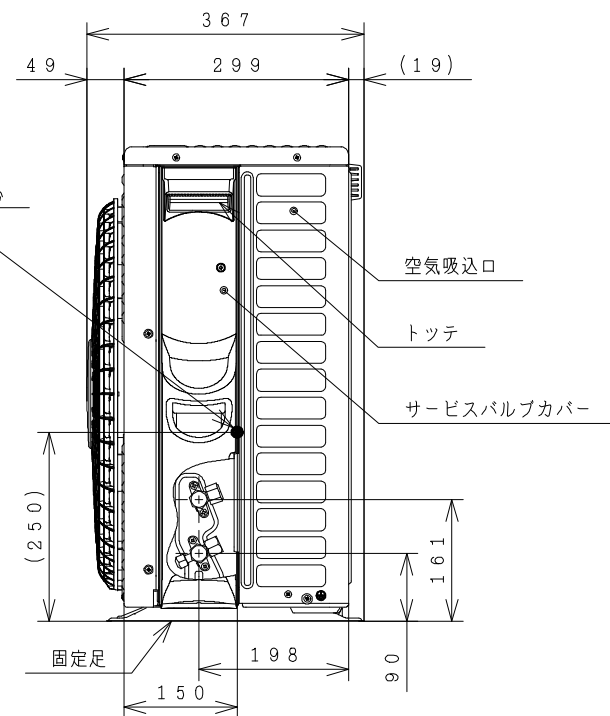
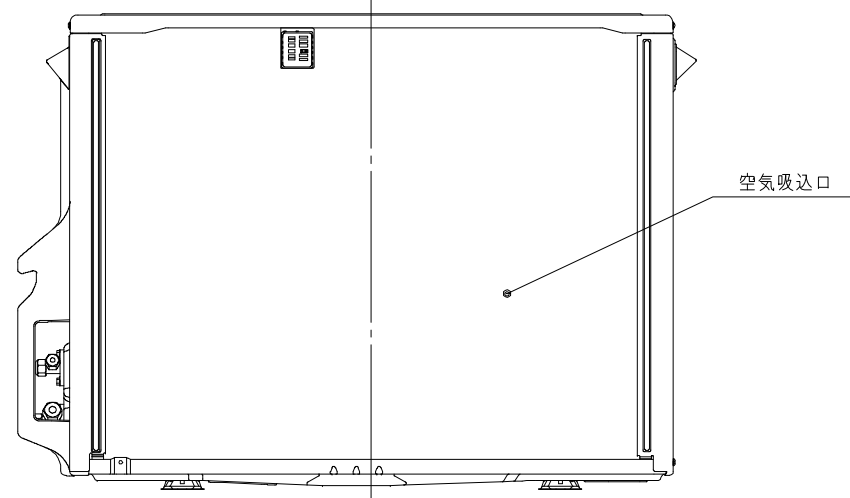


室外機標準据付寸法図

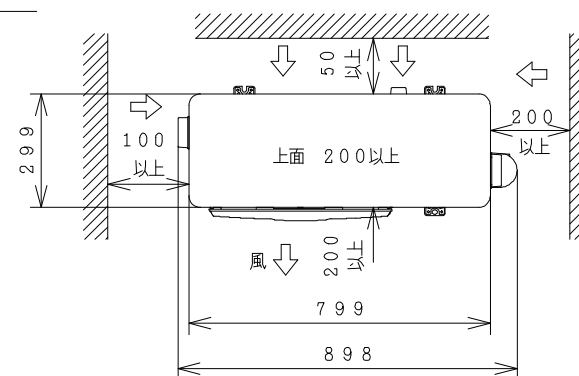

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ≪ ≫ 印の間隔をあけ、3 方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2 方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないよう別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台などを使用して 800 mm 以上を確保してください。

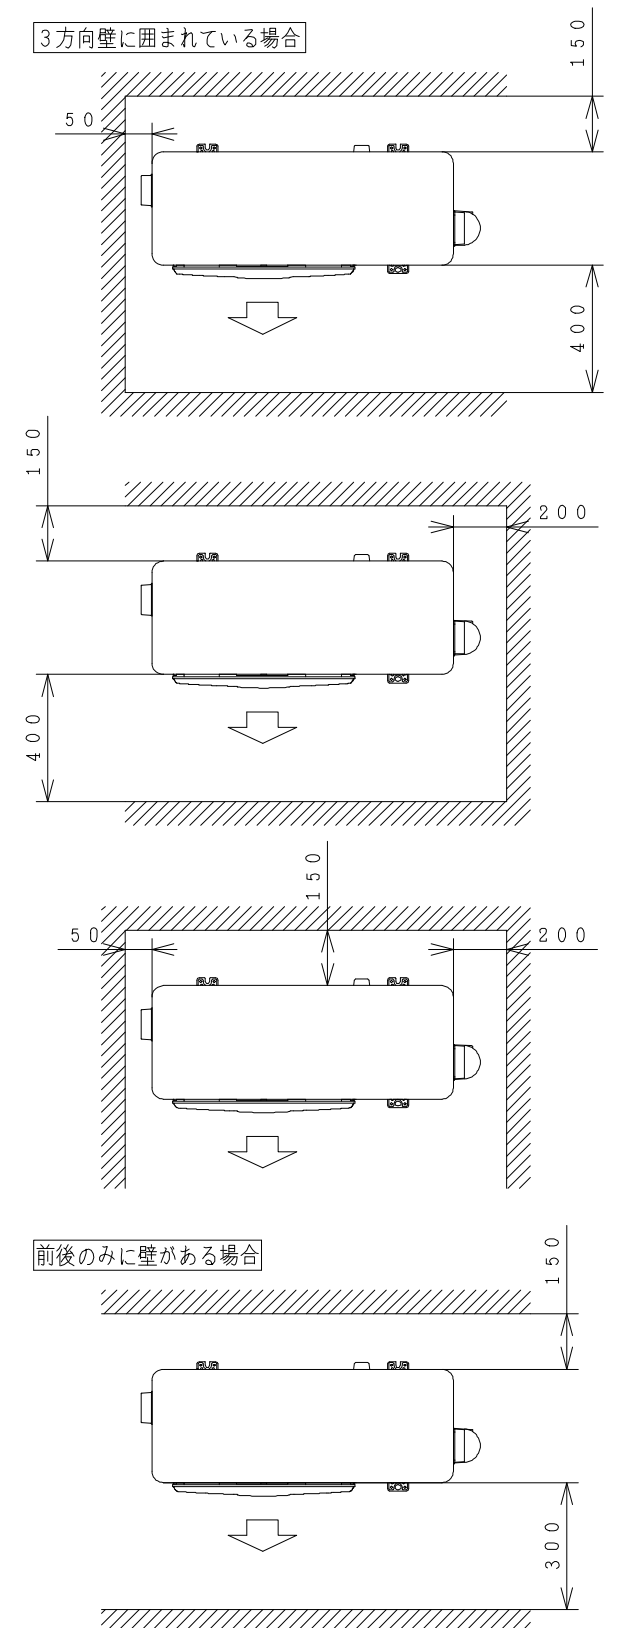

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2017-07-25		NTS	RAS-EK28H2:RAC-EK28H2 構造:寸法図		
CHKD.	K. Suto	2017-07-25		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	N. Mivazaki	2017-07-25			3YAA NN0007239		



This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




EGD.
EGD
017
725

001

室 外 機

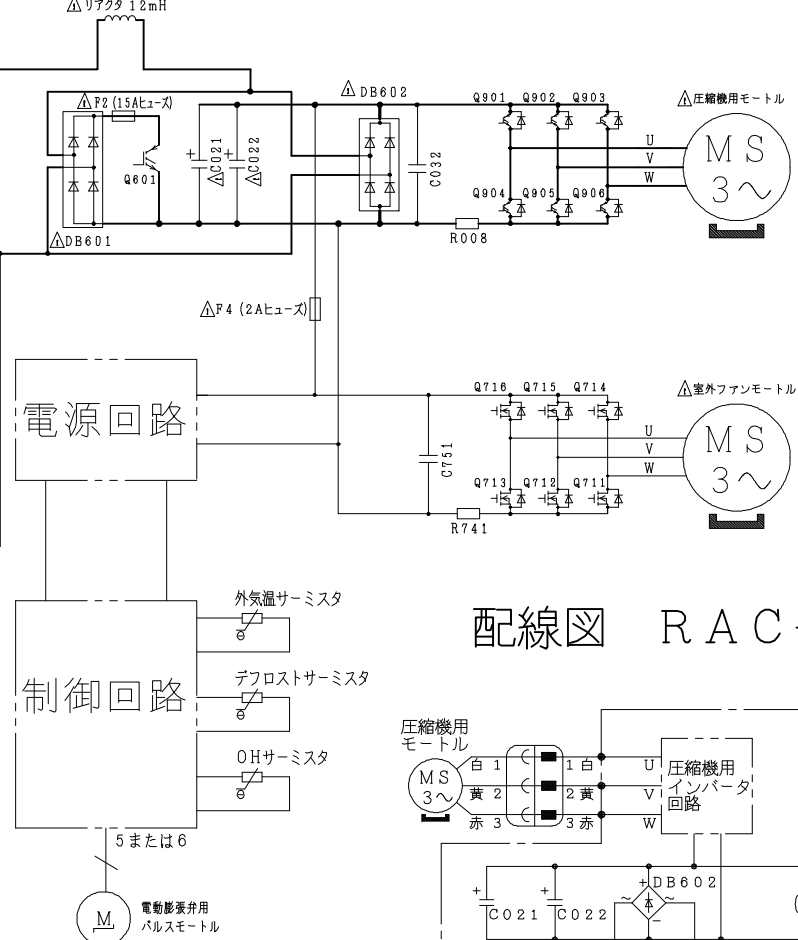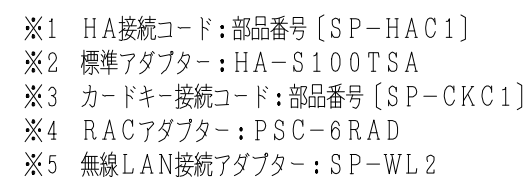

配線図 RAC-EK28H2

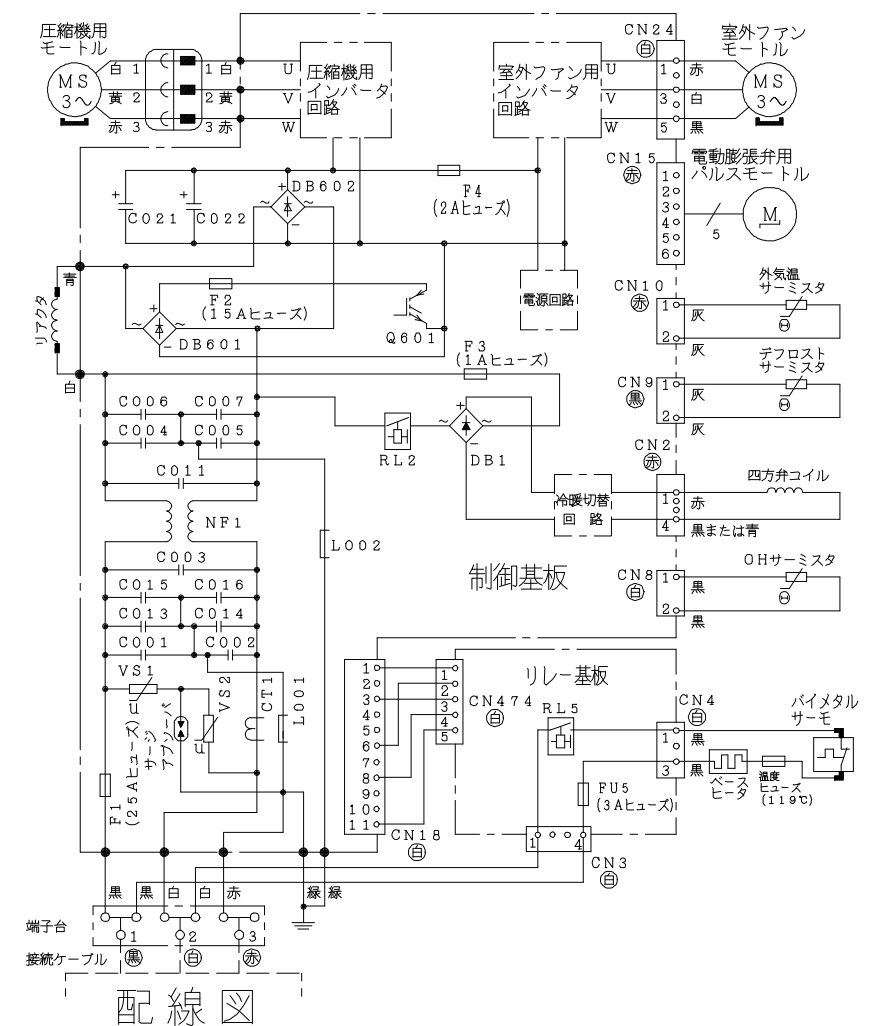

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2017-07-25		NTS	RAS-EK28H2:RAC-EK28H2 回路図:配線図	
CHKD.	K. Suto	2017-07-25	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0007240
APPD.	N. Mivazaki	2017-07-25				