

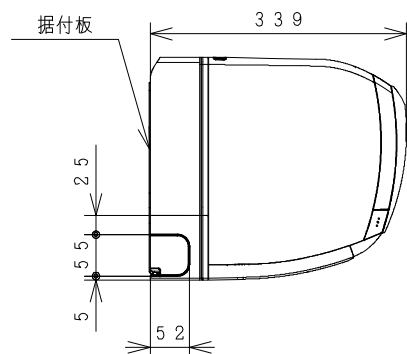
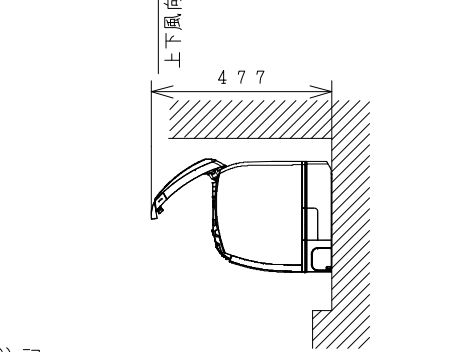
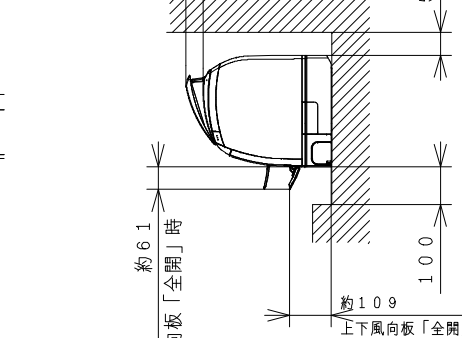
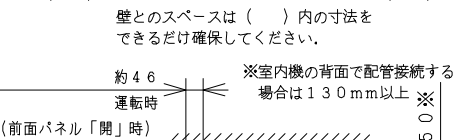
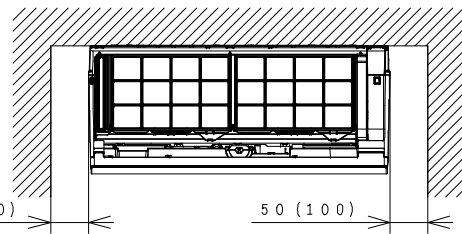

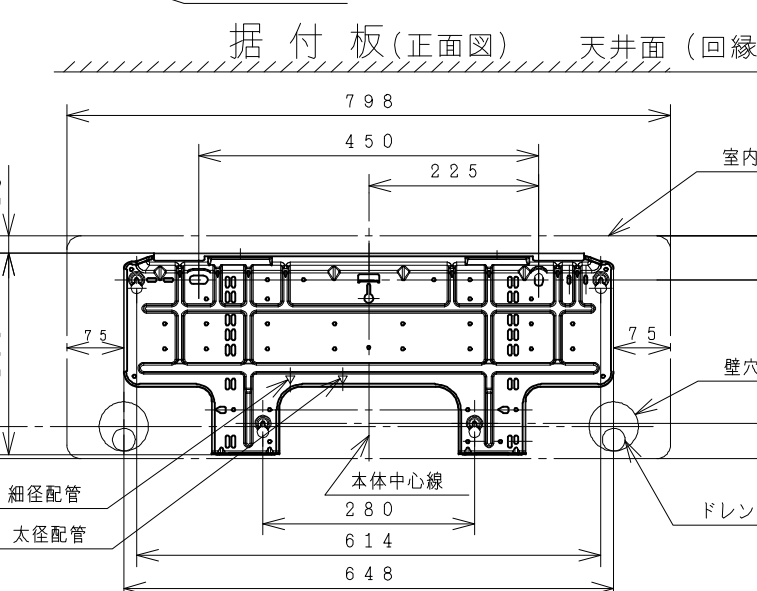
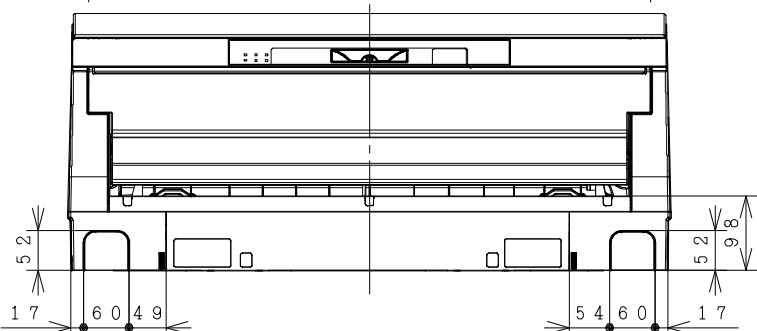
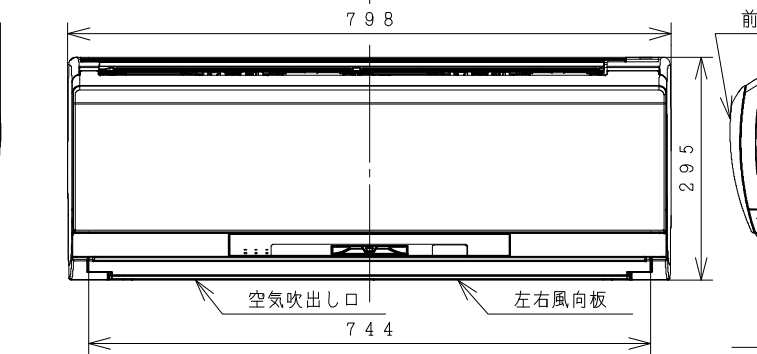
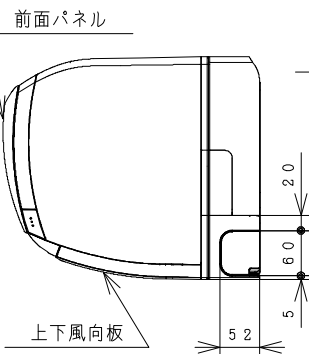


NNN0006224

室内機

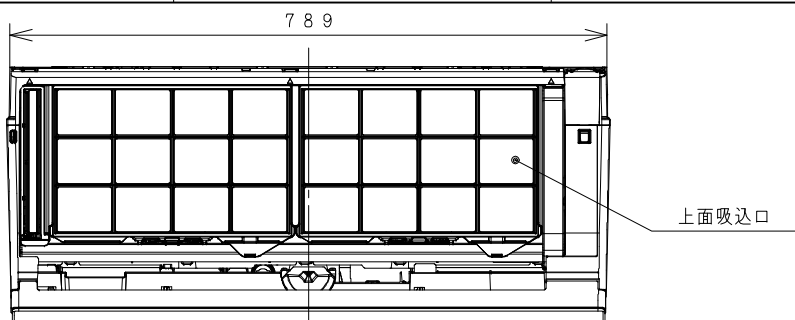


ワイヤレスリモコン

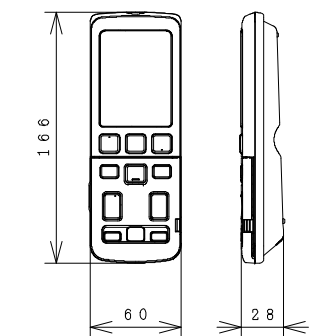

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

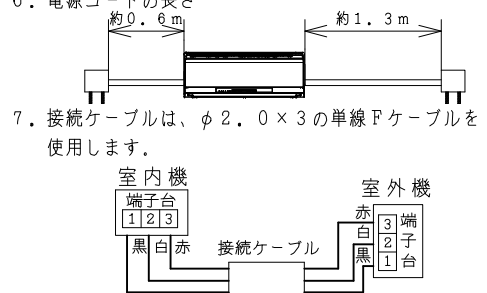

仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-EL63G2		RAC-EL63G2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	1,980 (165 ~ 3,080)			
		運転電流	A	10.4			
		力率	%	95			
暖 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.3)			
		消費電力	W	1,870 (150 ~ 3,900)			
		運転電流	A	9.9 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低 温	能力	kW	8.4			
		消費電力	W	3,530			
始 動 電 流			A	10.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.7			
		JISC9612:2005 (区分)		5.7 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,700	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,430			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,040・1,150		2,490・2,340	
		強 風	m³/h	760・780		—	
		弱 風	m³/h	600・620		—	
		微 風	m³/h	470・500		—	
		静	m³/h	370・390		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		65・64		
	強 風	dB	61・62		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	42・43		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7S1				
電源プラグ	容 量	250V-20A					
	形 状	㊦ —					
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	2.0				
	最大高低差	m	1.0				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×339		629×799(+99)×299(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×44		93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	16.0・19.0		42.5・44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2017-04-11		N T S	RAS-EL63G2:RAC-EL63G2 構造・寸法図			
CHKD.	K. Yahagi	2017-04-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
APPD.	K. Kezuka	2017-04-12				3YAA NN0006224		2017 0412

31


223

トツテ




空気吸込口

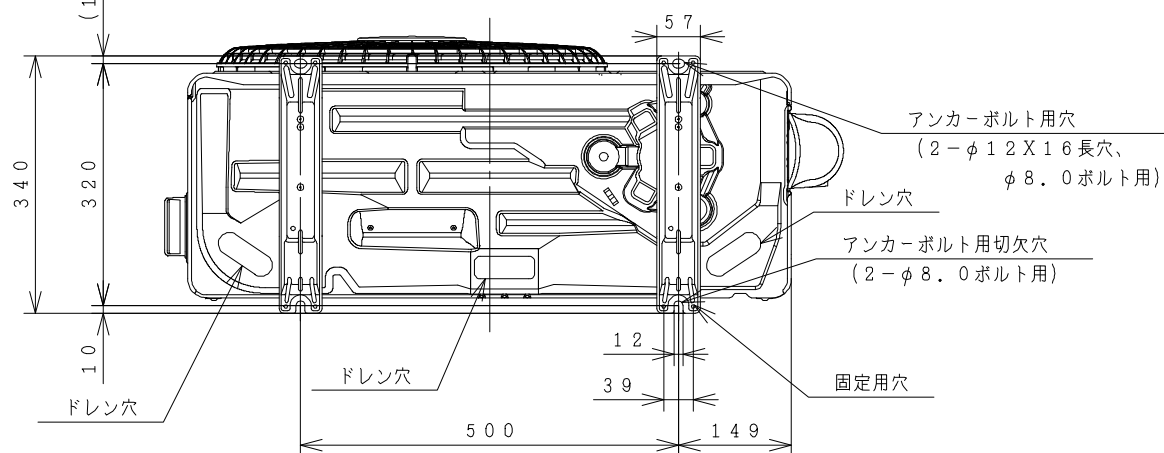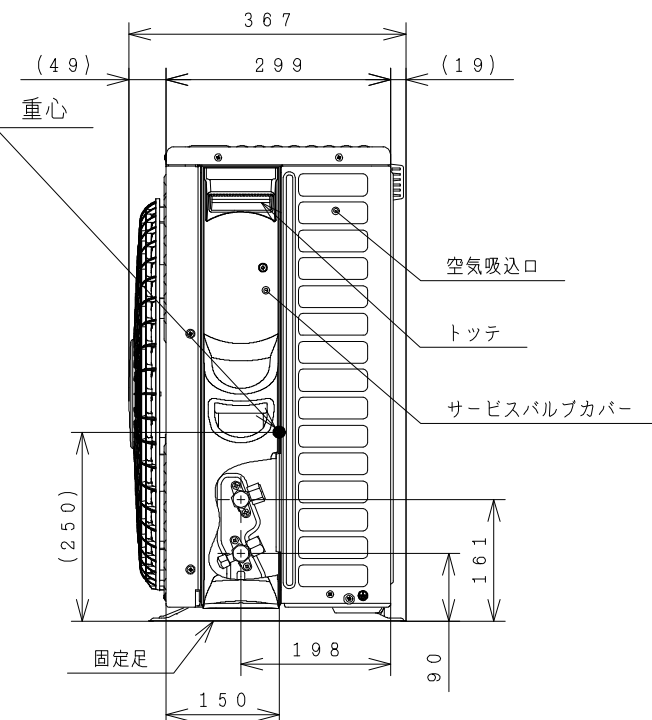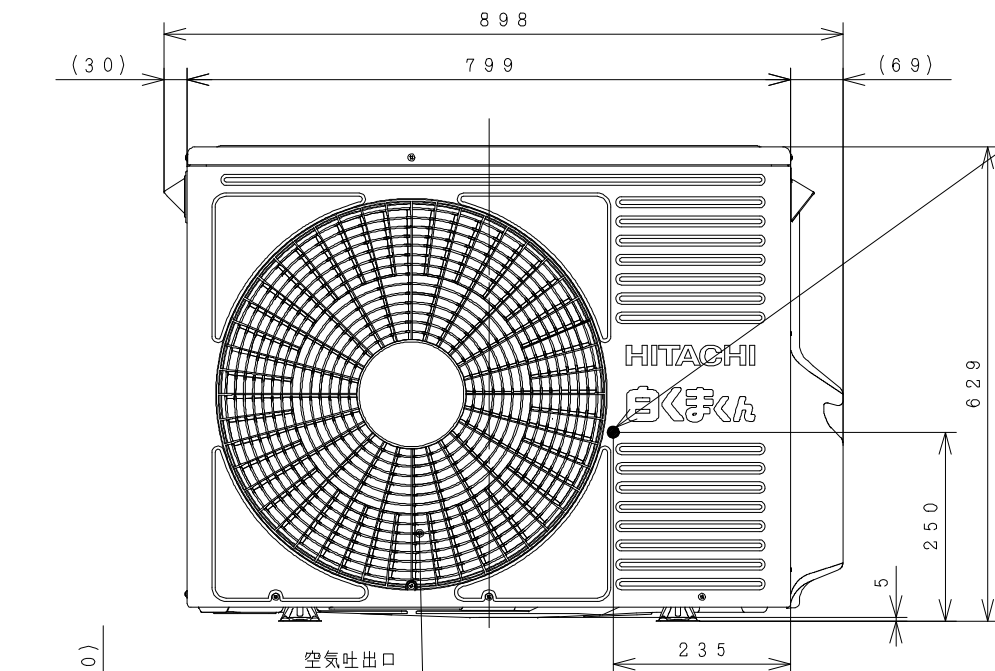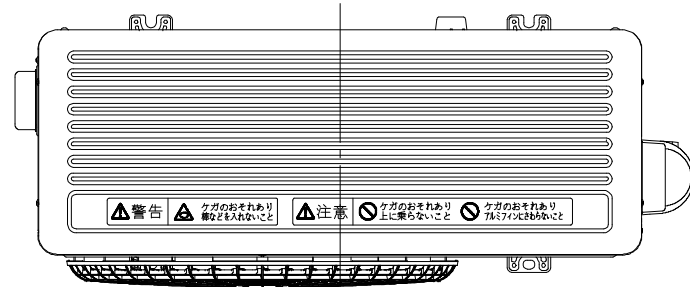


背面図

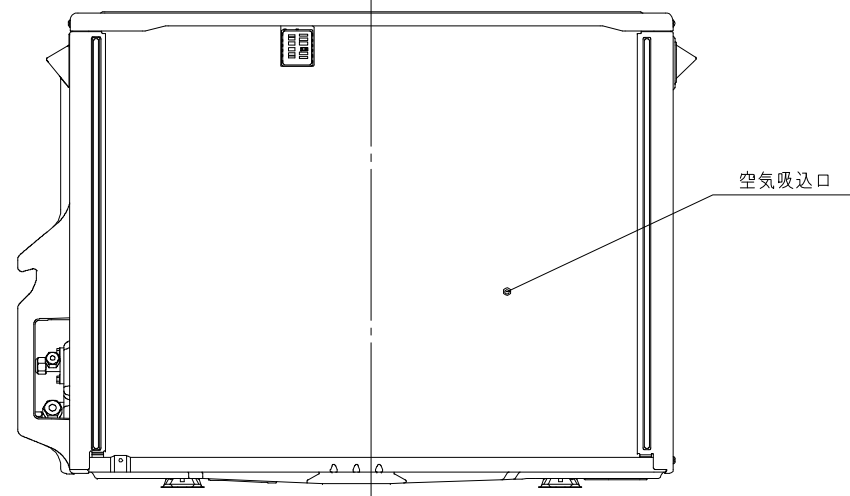

3方向壁に囲まれている場合

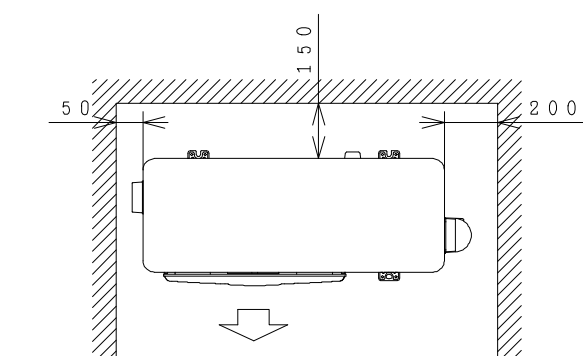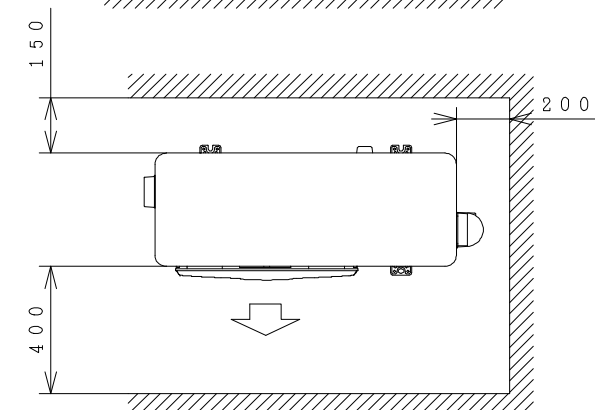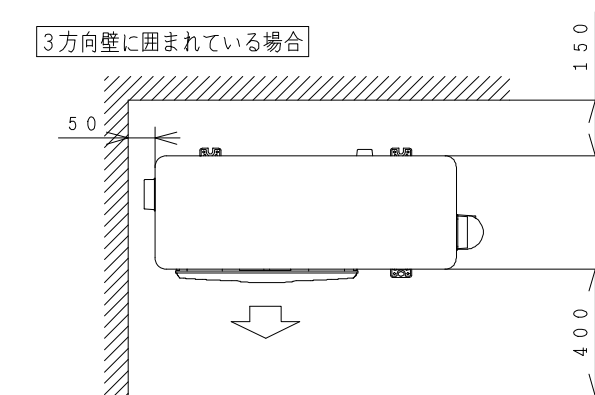

前後のみに壁がある場合

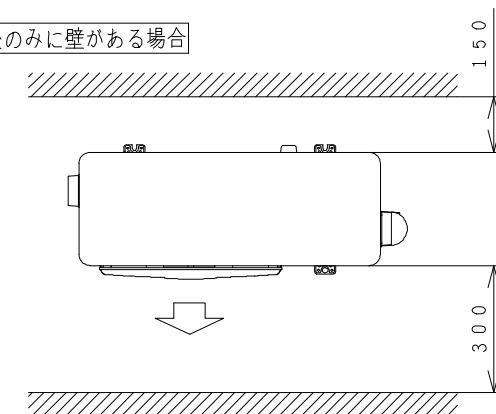

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-EL63G2:RAC-EL63G2 構造:寸法図	 REGD. REGD. 2017 0412
DWN.	S. Iijima	2017-04-11	 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
CHKD.	K. Yahagi	2017-04-12				
APPD.	K. Kozuka	2017-04-12		3YAA NN0006225		

