




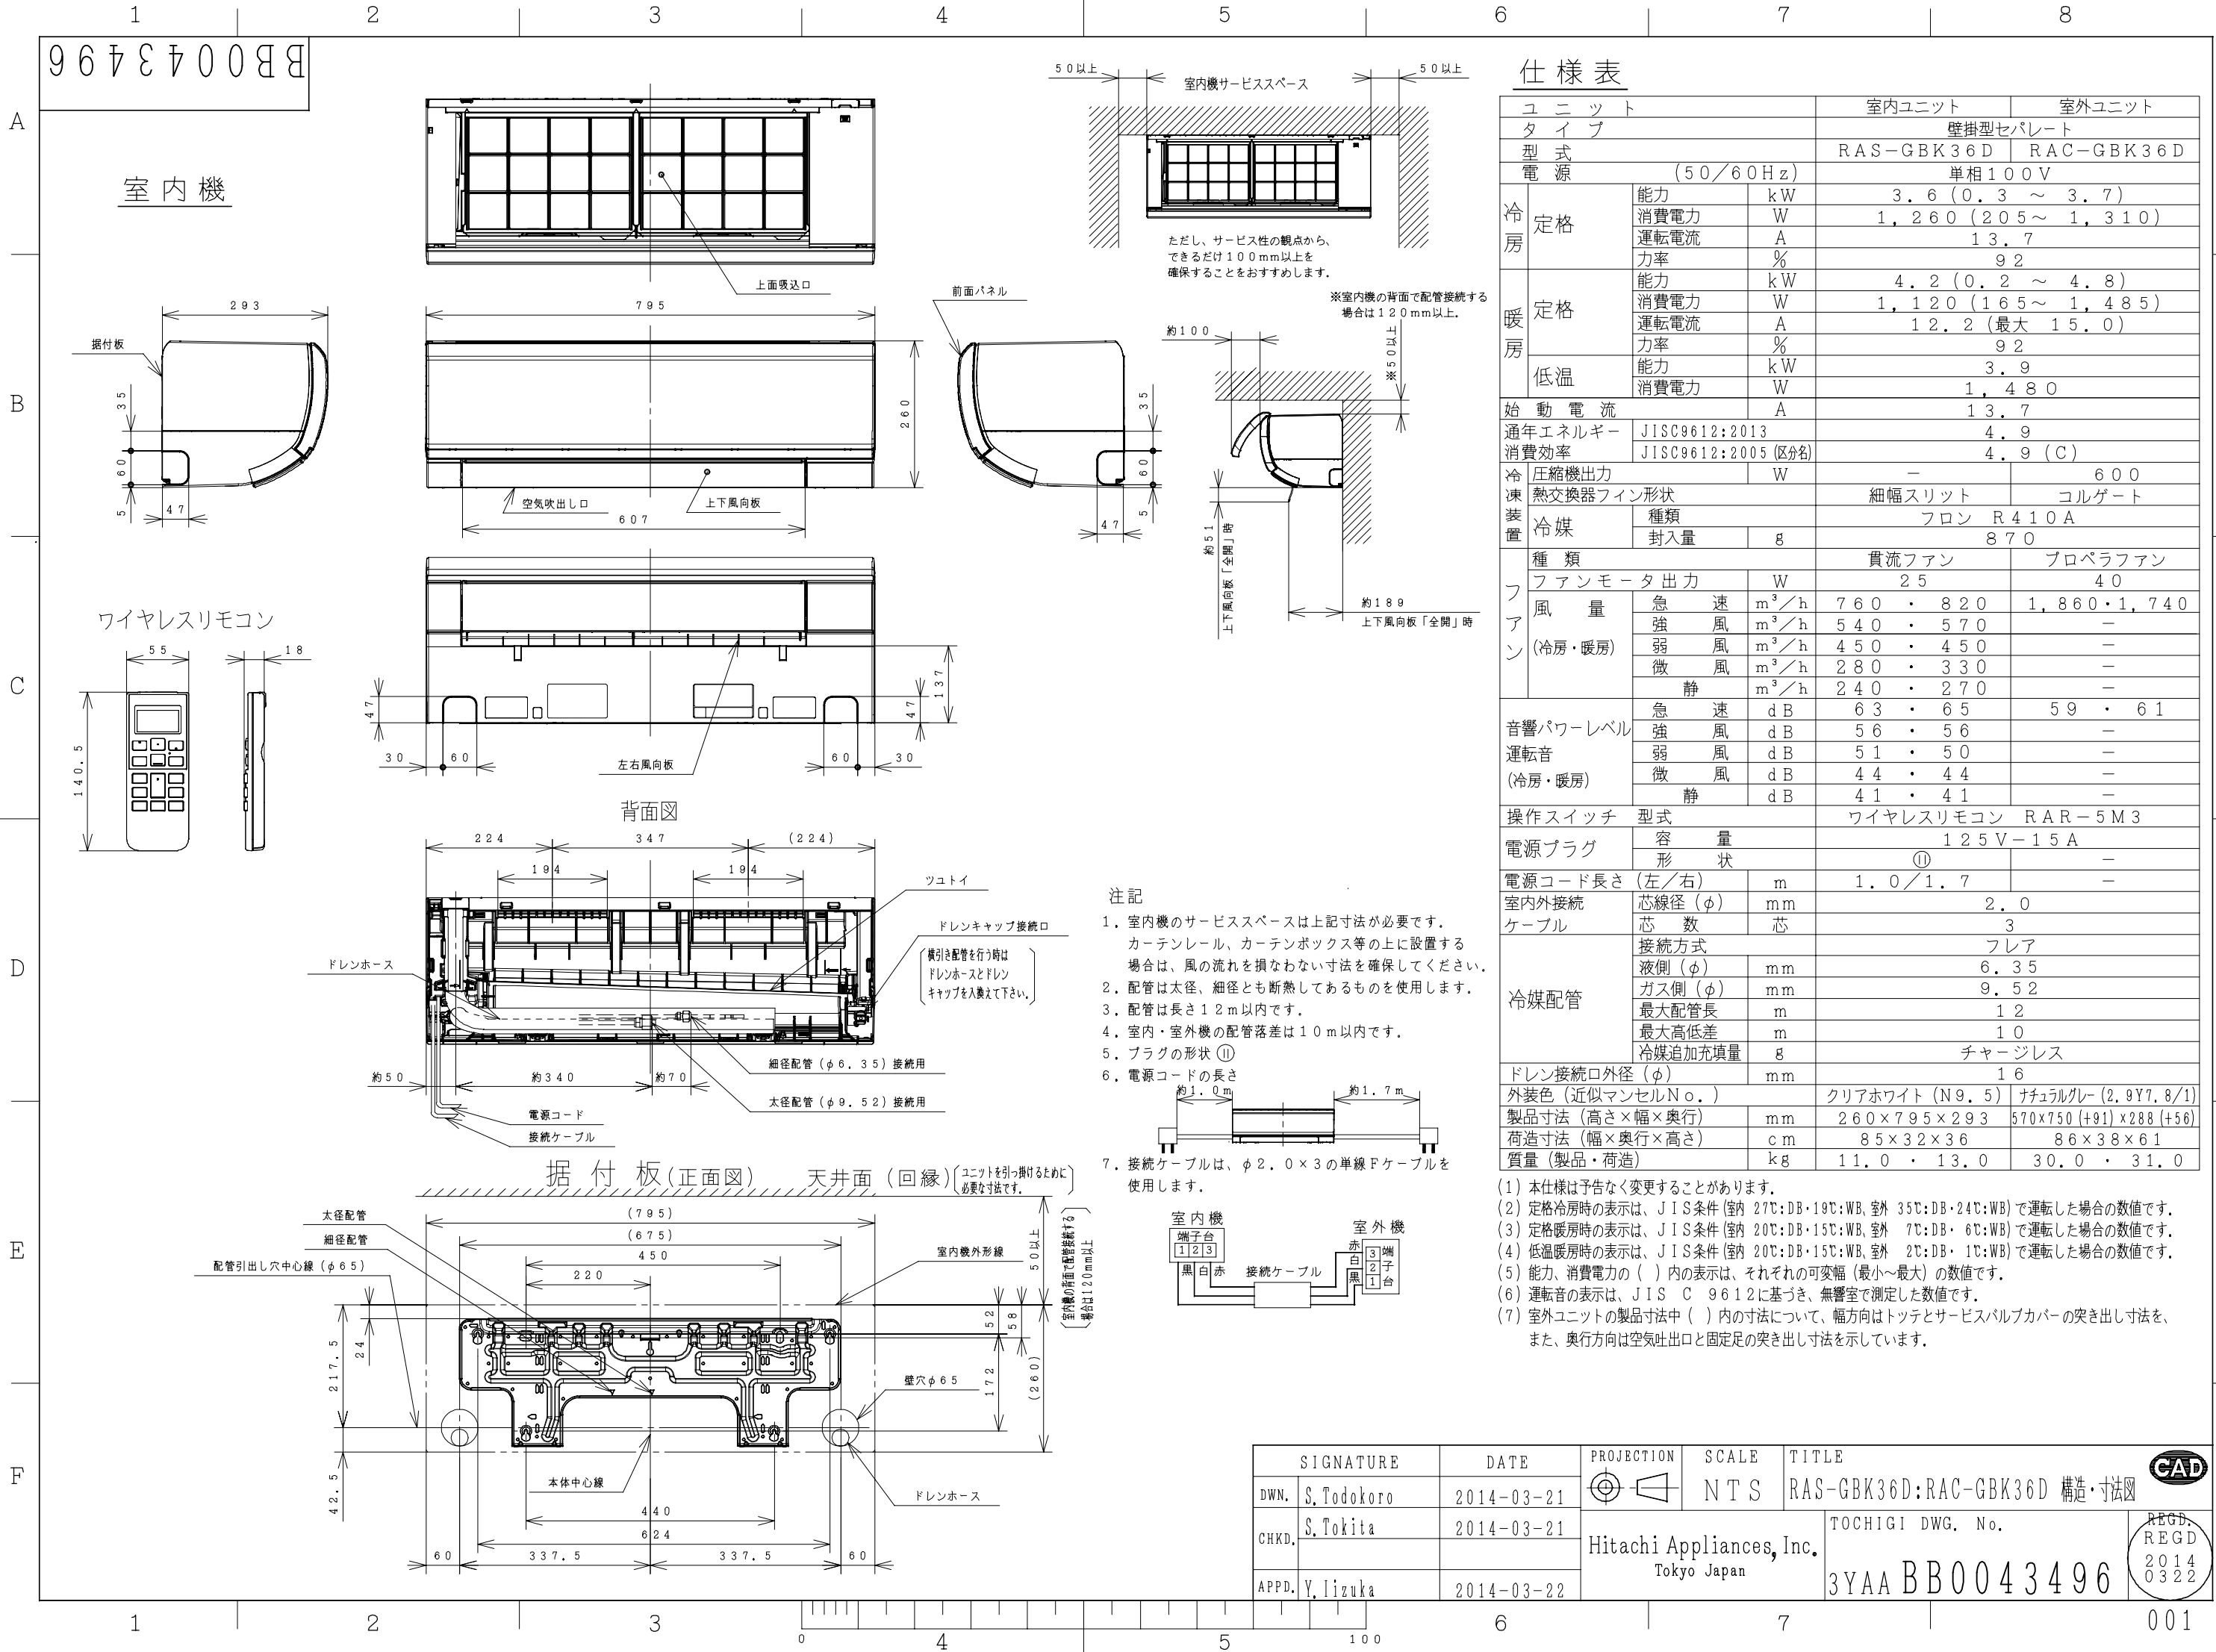

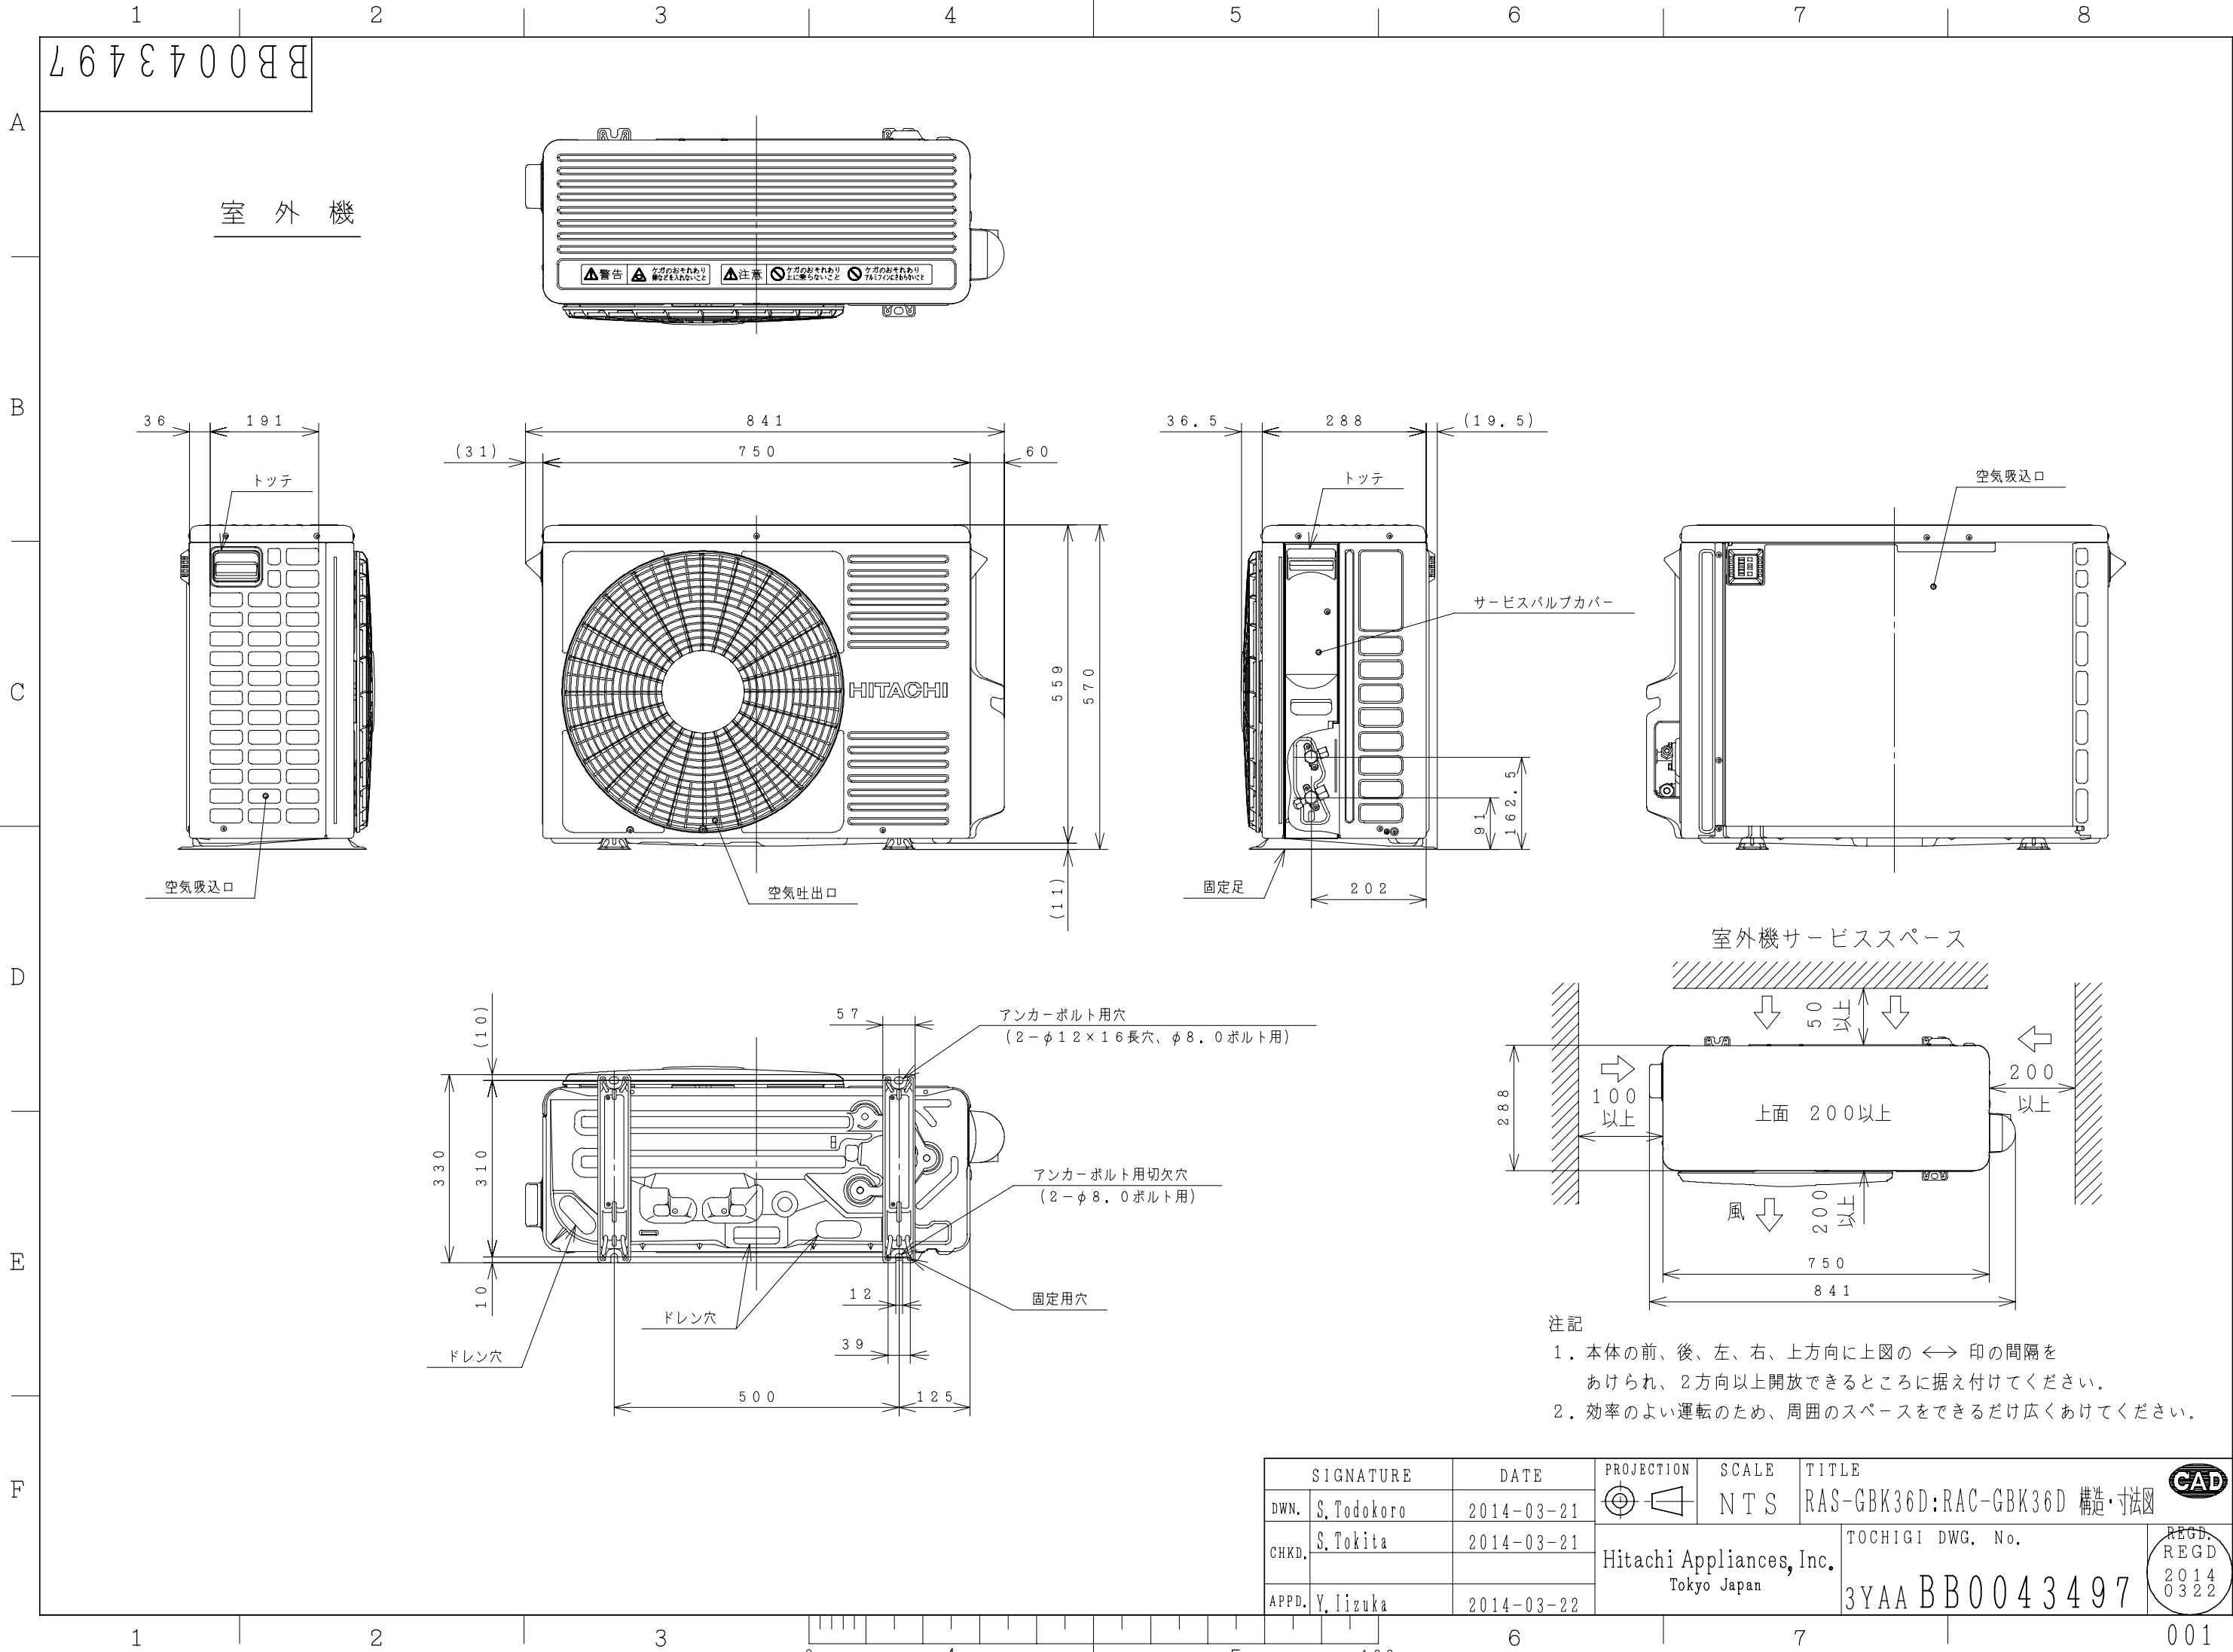


8	9	4	3	4	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図

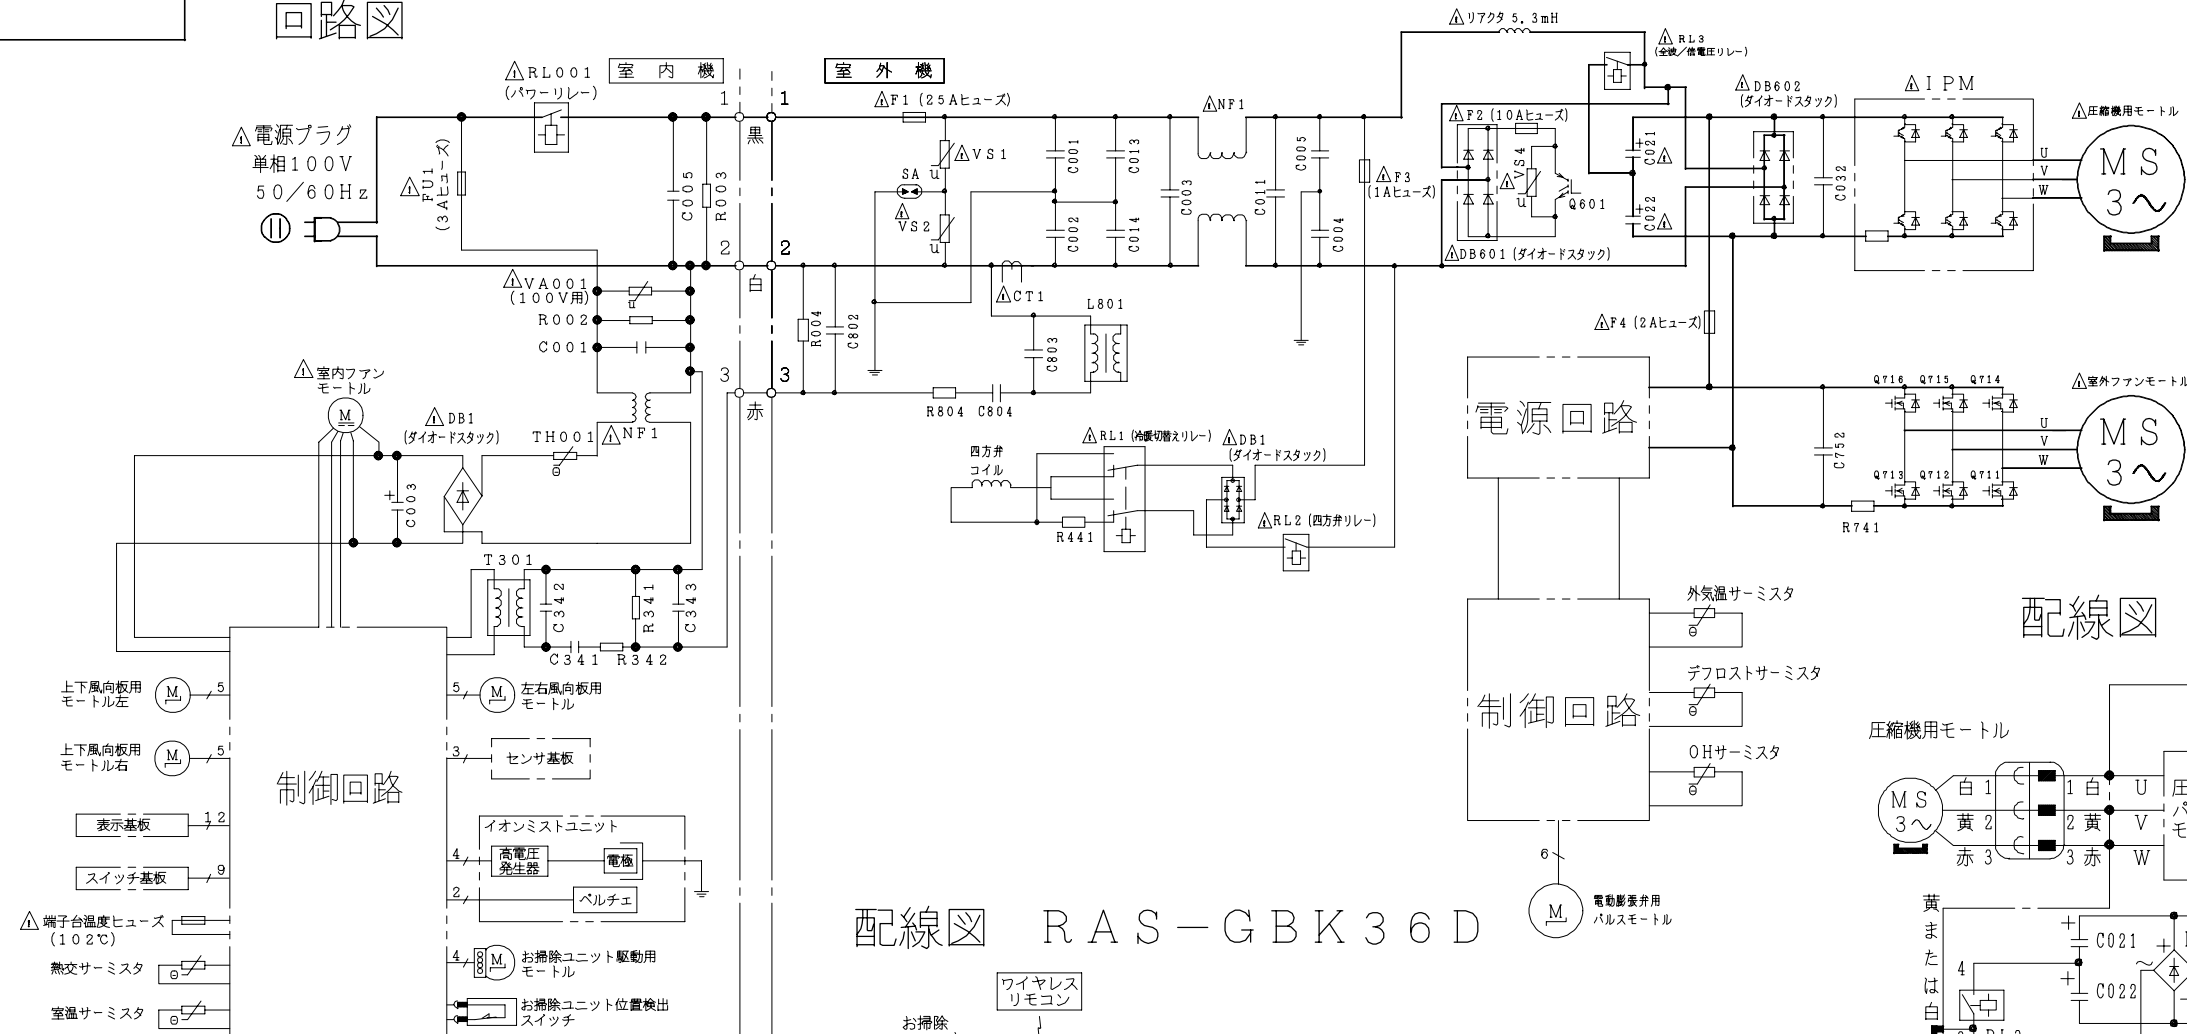

配線図 R A C - G B K 3 6 D

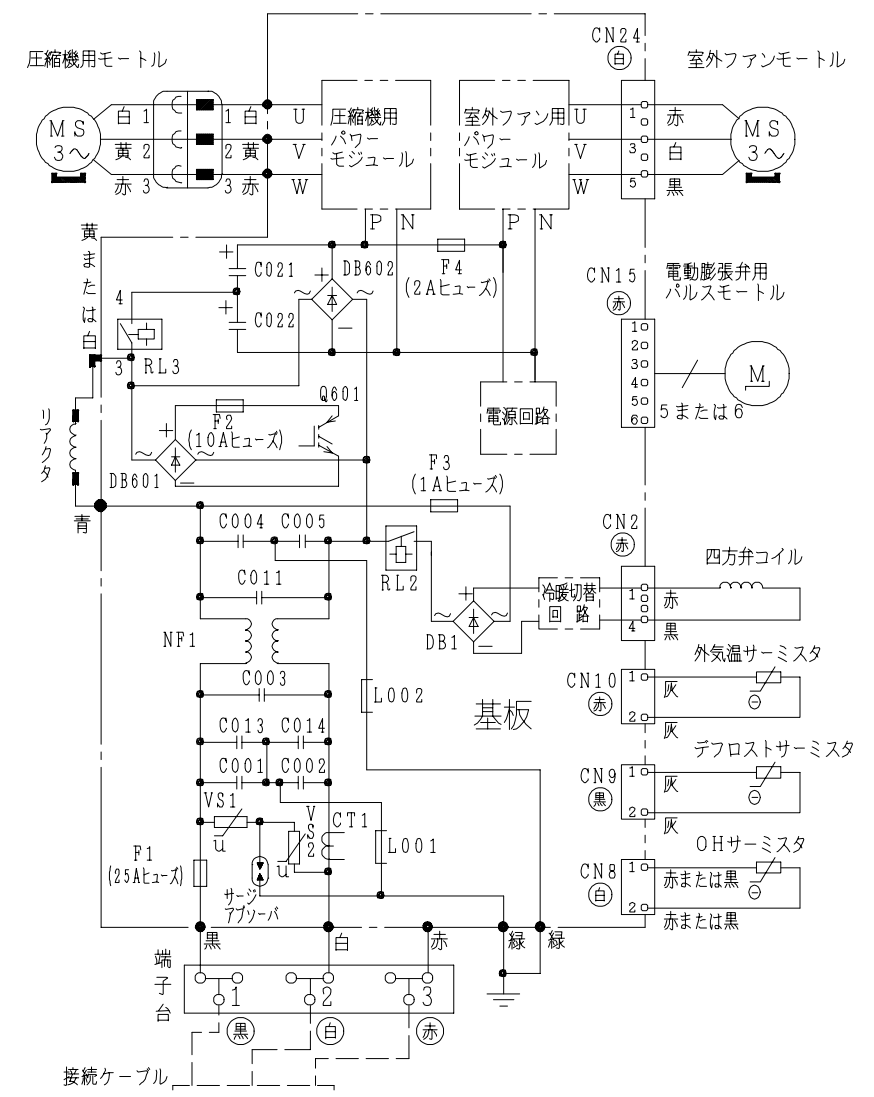

配線図 R A S - G B K 3 6 D

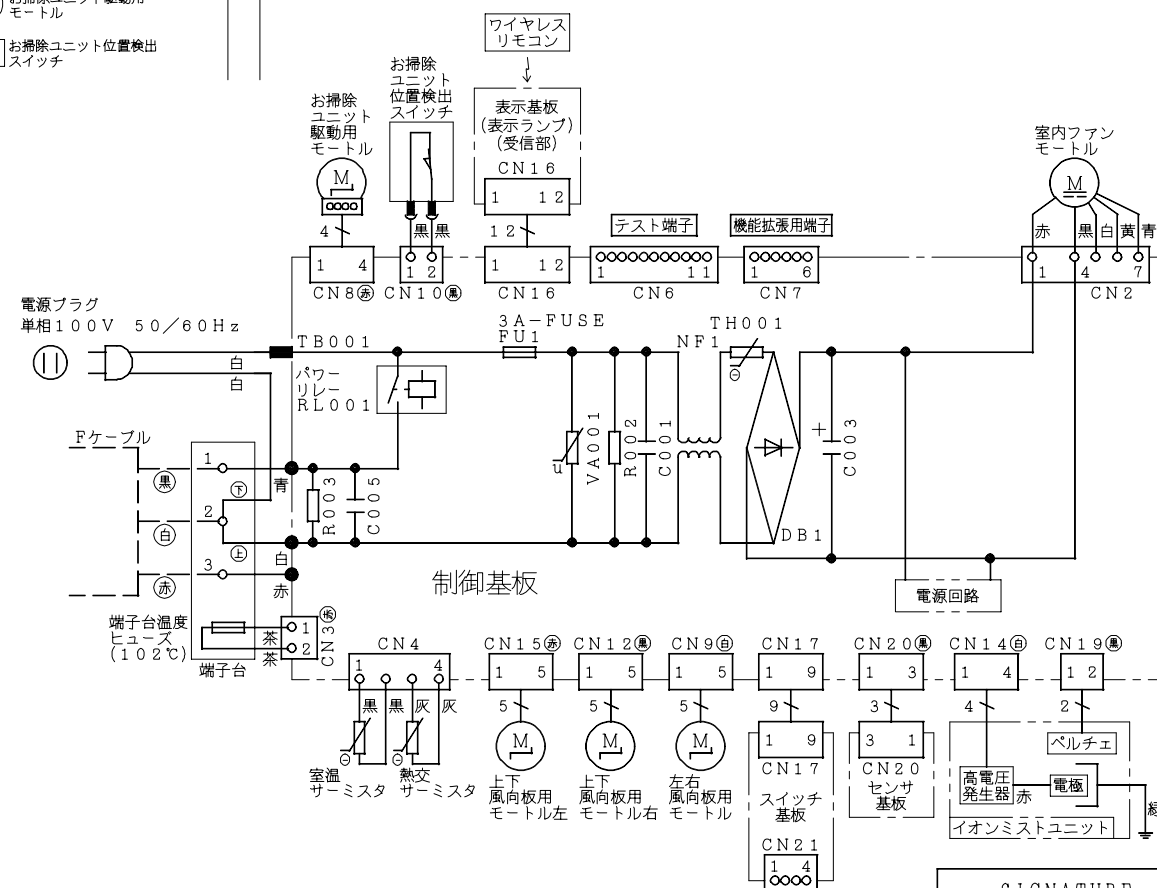


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}H A接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}R A Cアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2014-03-21			NTS	RAS-GBK36D:RAC-GBK36D 回路図:配線図	
CHKD.	S. K. Biswas	2014-03-24		Hitachi Appliances, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 0326	
	H. Shono	2014-03-24					Tokyo Japan
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-26					