

4775700NN

日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ 仕様表

RAS-GT63N2/RAC-GT63N2

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-GT63N2		RAC-GT63N2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	2,100 (190 ~ 2,500)			
		運転電流	A	11.2			
		力率	%	94			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 9.7)			
		消費電力	W	2,100 (195 ~ 3,615)			
		運転電流	A	11.2 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低温	能力	kW	7.0			
		消費電力	W	3,200			
始動電流			A	11.2			
通年エネルギー消費効率 (JISC9612:2013)				5.0 (Ⅲ)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,700	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	1,360				
ファ ン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		急 速	m ³ /h	750 ・ 850		2,490・2,340	
		強 風	m ³ /h	690 ・ 780		—	
		弱 風	m ³ /h	510 ・ 650		—	
		微 風	m ³ /h	440 ・ 510		—	
	静	m ³ /h	340 ・ 400		—		
音響パワーレベル (冷房・暖房)	急 速	dB	69 ・ 71		65 ・ 66		
	強 風	dB	61 ・ 62		—		
	弱 風	dB	56 ・ 56		—		
	微 風	dB	51 ・ 52		—		
	静	dB	43 ・ 44		—		
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-AT3			
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×795×257		709×859 (+97)×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×35×31		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	10.5 ・ 13.0		40.5 ・ 45.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。











(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2023-04-06		NTS	2023年度 GTシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2023-04-06	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. 2023 0406
APPD.	M.Awano	2023-04-06				
					TOCHIGI DWG. No.	
					4YAA NN0025224	

日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ 室内ユニット 寸法図

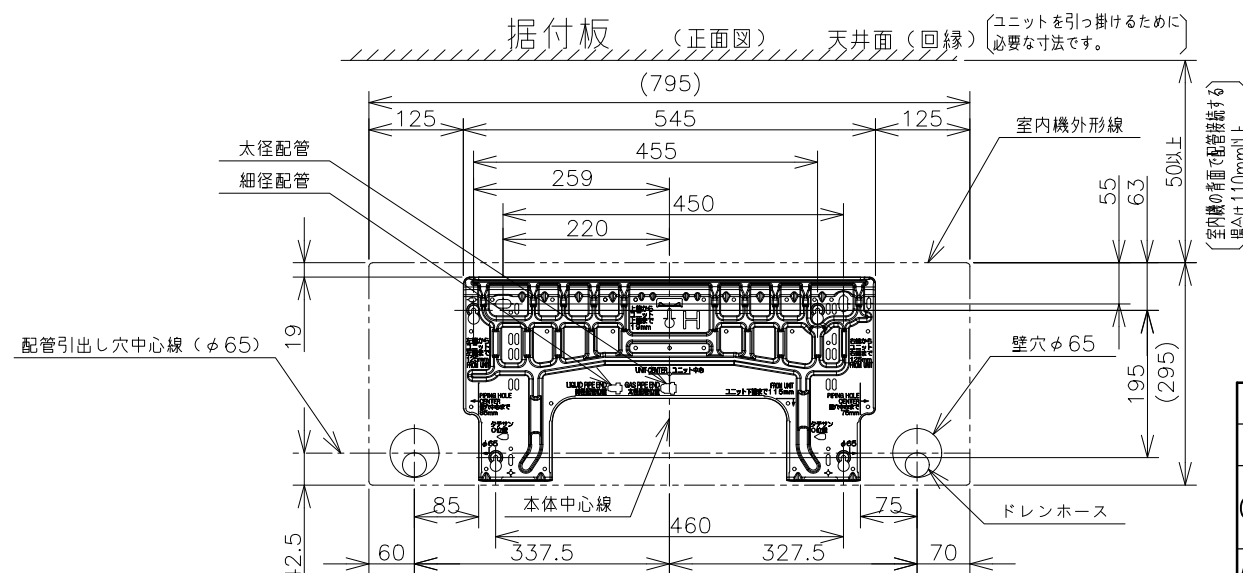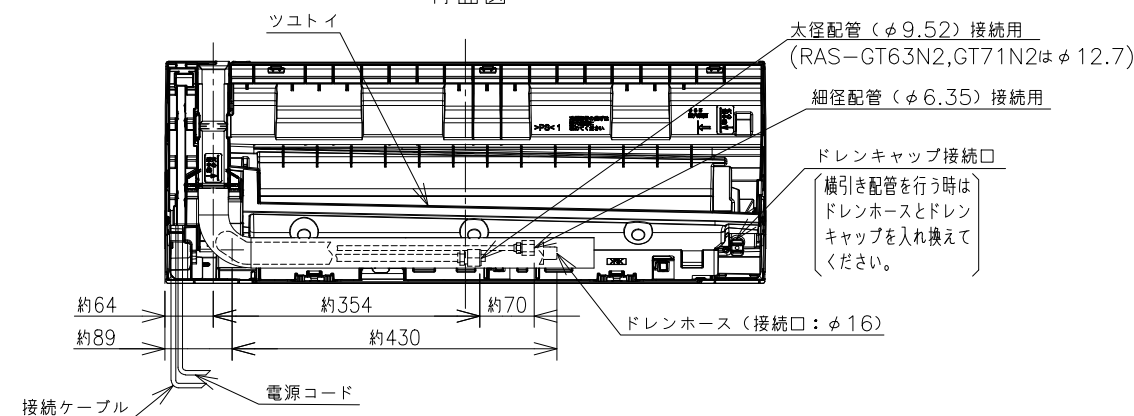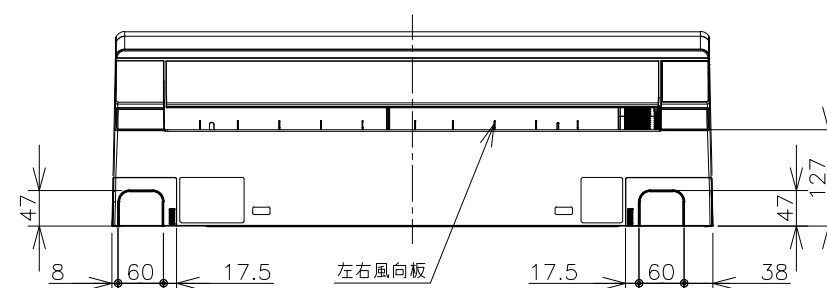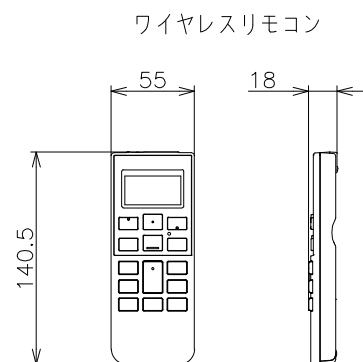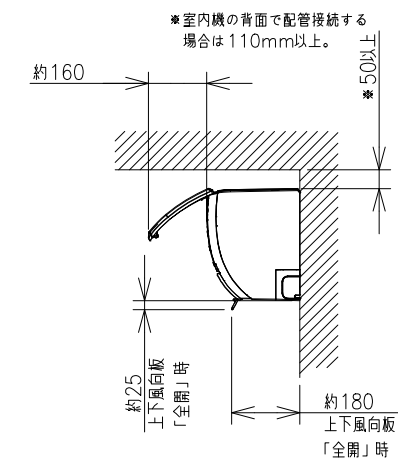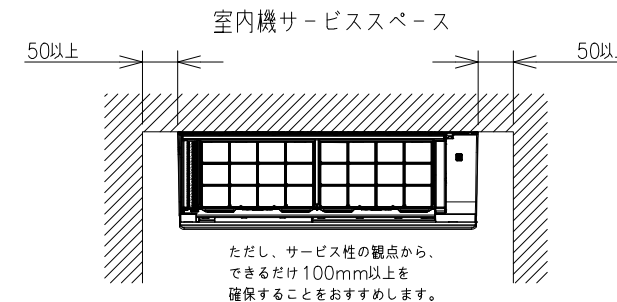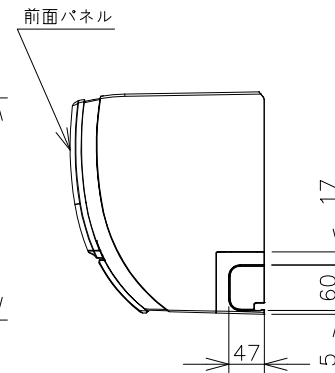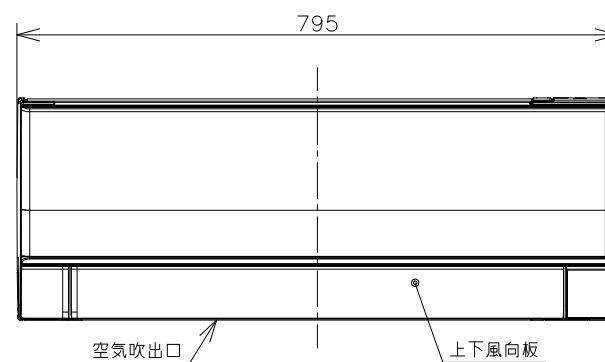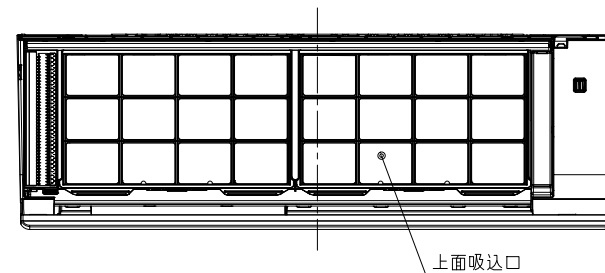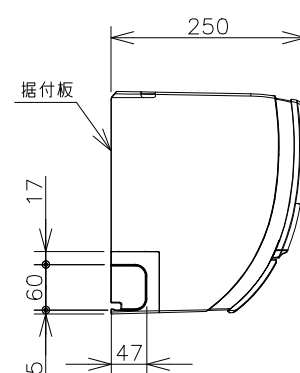


注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状
2.2kW~2.8kW ㊦
4.0kW ㊧
5.6kW~7.1kW ㊨
6. 電源コードの長さ

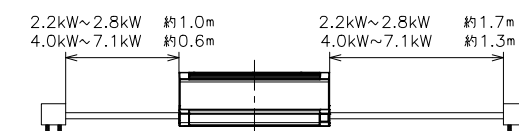

7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。

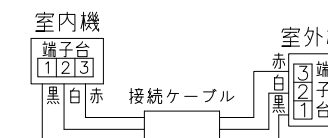







適用機種

RAS-GT22N
RAS-GT25N
RAS-GT28N
RAS-GT40N2
RAS-GT56N2
RAS-GT63N2
RAS-GT71N2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE 2023年度 GTシリーズ 寸法図	
DWN.	M.Oguri	2023-04-06	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0025211	
CHKD.	M.Awano	2023-04-06				
APPD.	M.Awano	2023-04-06				

NN0025222

日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ
室外ユニット 寸法図

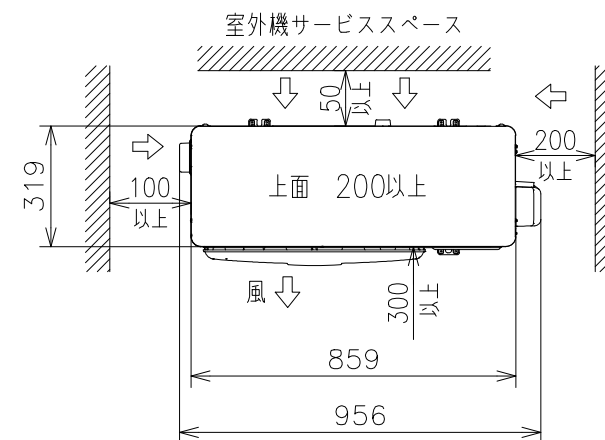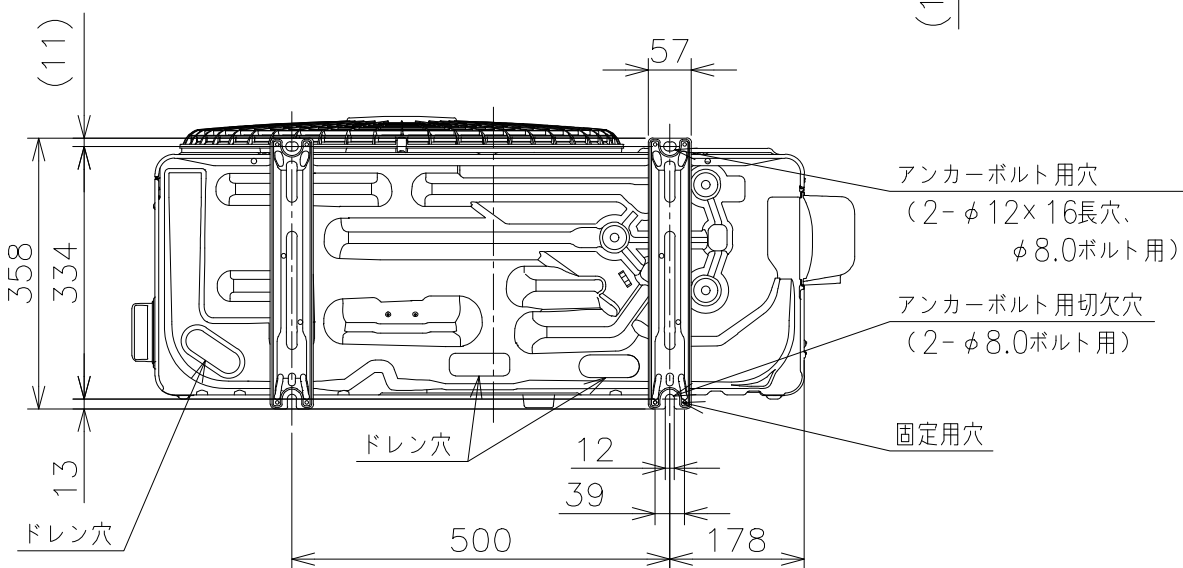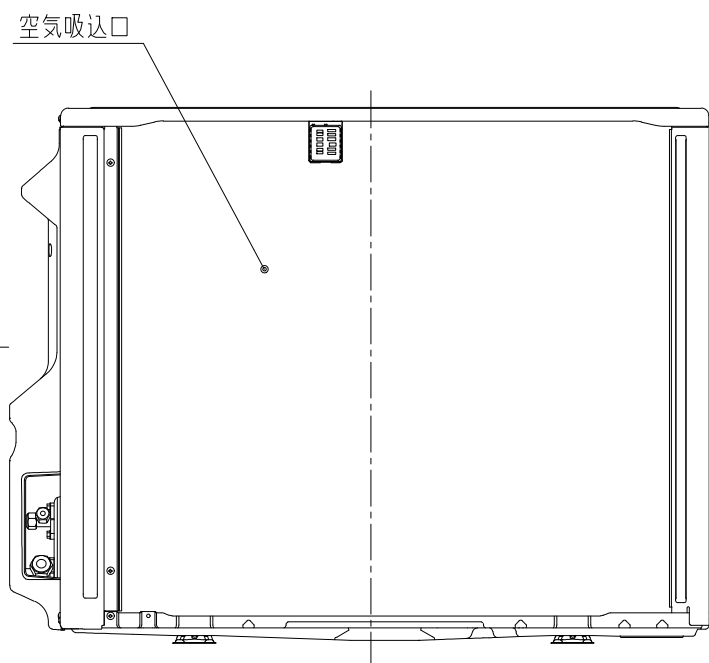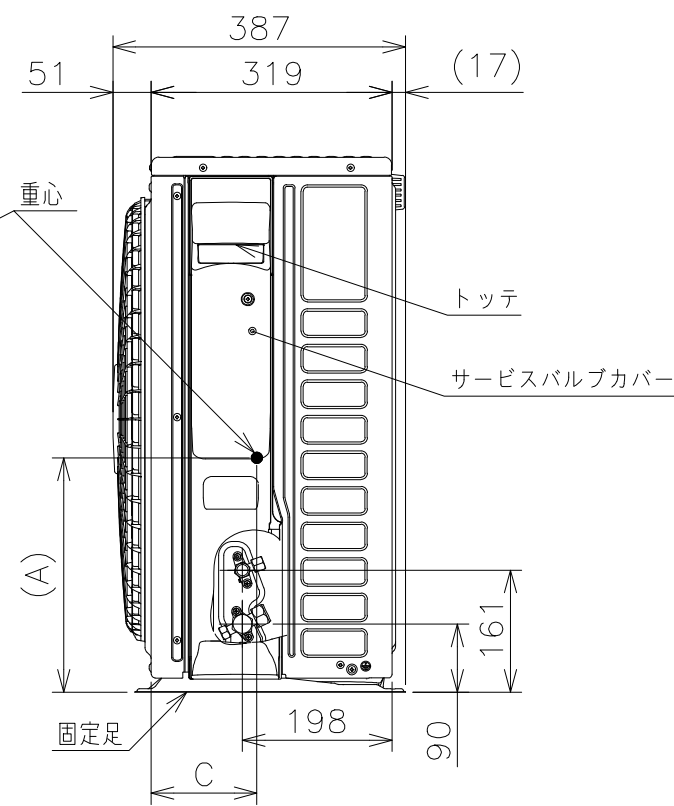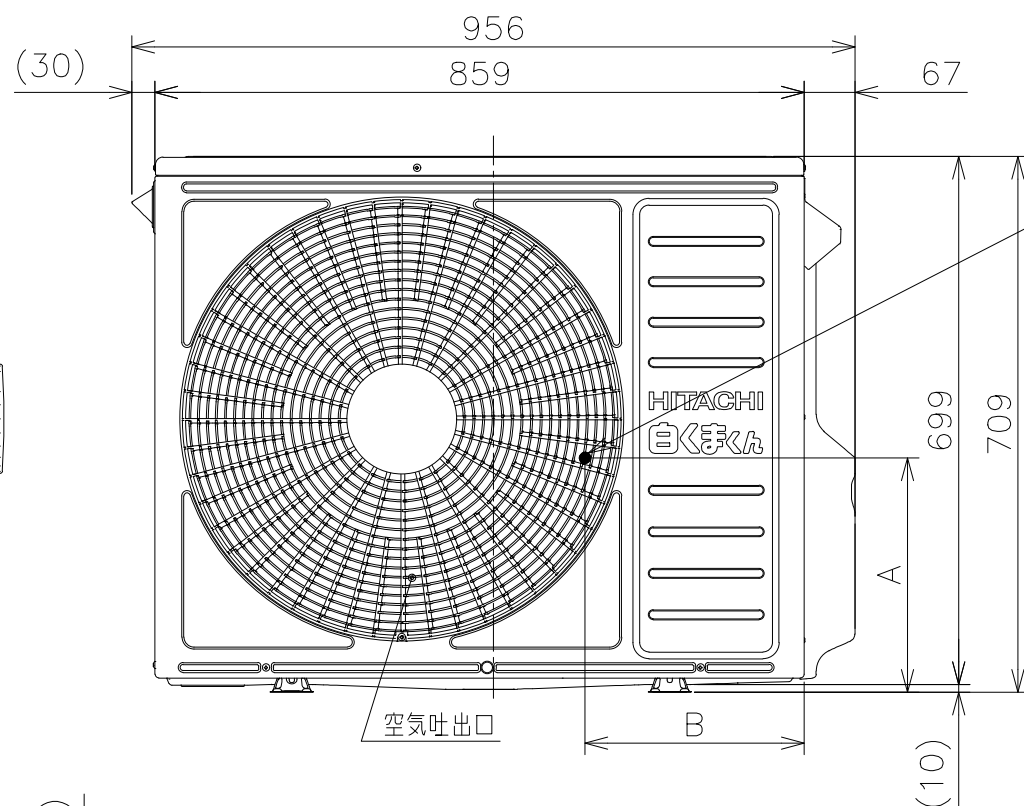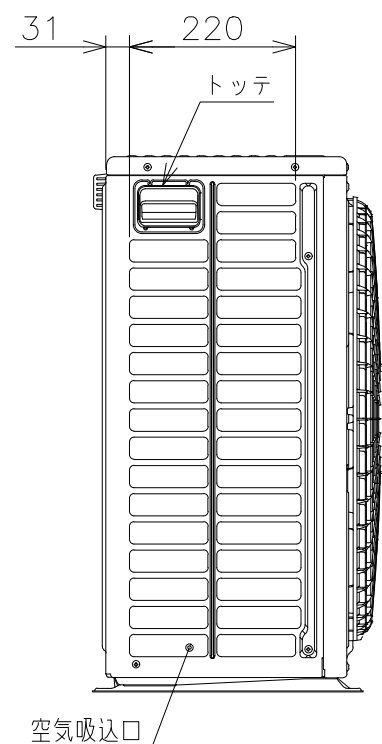

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-GT56N2	310	290	140
RAC-GT63N2	315	305	150
RAC-GT71N2	315	305	150

適用機種
RAC-GT56N2
RAC-GT63N2
RAC-GT71N2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	M.Oguri	2023-04-06		NTS	2023年度 GTシリーズ 寸法図		
CHKD.	M.Awano	2023-04-06	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0025222
APPD.	M.Awano	2023-04-06					
			REGD. 2023 0406				

CAD


001

NN0025223

日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

回路図

△電源プラグ
単相200V
50/60Hz

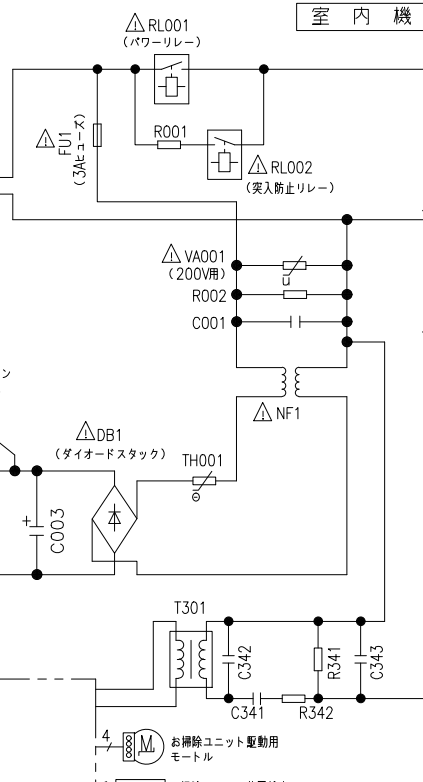


室内機配線図

電源回路

制御回路

室外機配線図

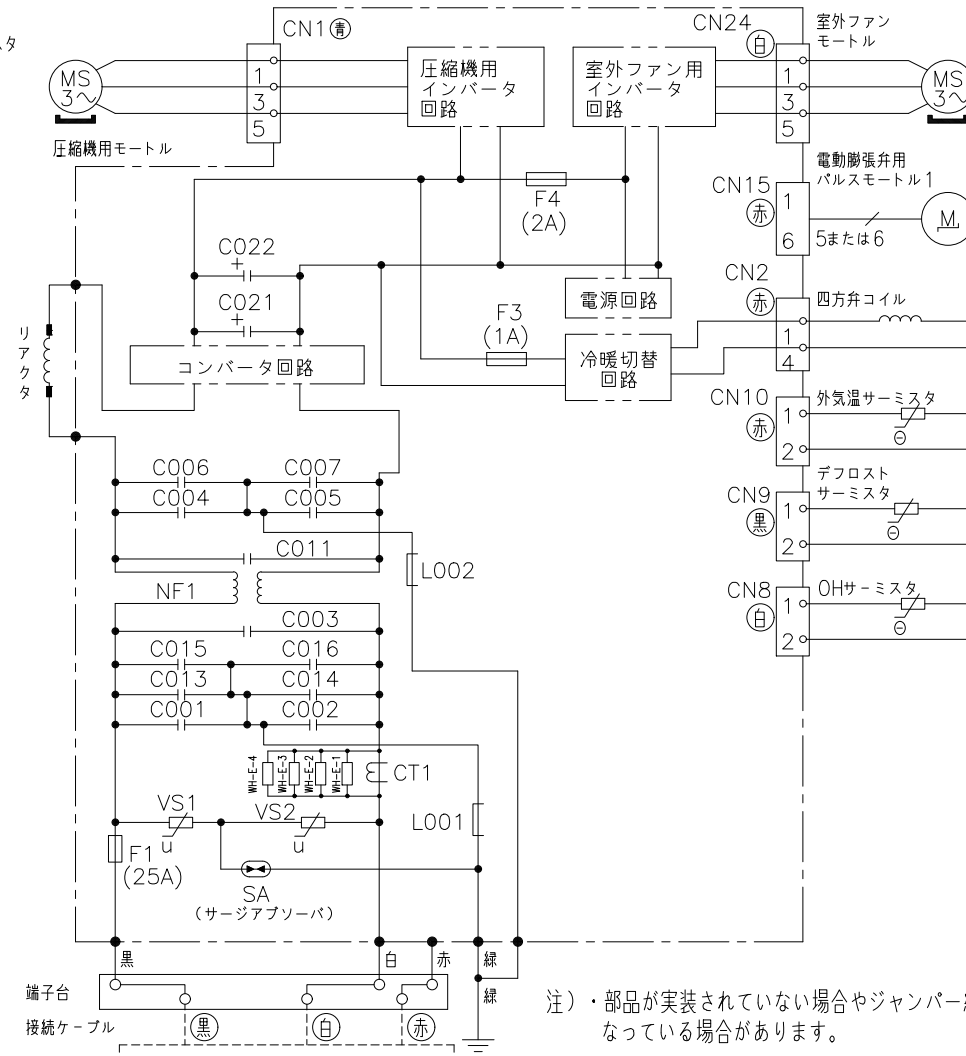

注)・部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Harada	2023-02-13	⊕	NTS	2023年度 GTシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2023-02-13			Hitachi-Johnson Controls	
M.Kurosaki	2023-02-13			Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Hashimoto	2023-02-13			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0025223	REGD. 2023 0213