

069ZZ00NN

日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ 仕様表

RAS-GT71M2/RAC-GT71M2

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-GT71M2		RAC-GT71M2	
電源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)			
		消費電力	W	2,780 (190 ~ 2,900)			
		運転電流	A	14.6			
		力率	%	95			
暖房	定格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 9.8)			
		消費電力	W	2,930 (195 ~ 3,730)			
		運転電流	A	15.4 (最大 20.0)			
		力率	%	95			
	低温	能力	kW	7.1			
		消費電力	W	3,300			
始動電流			A	15.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.5			
		JISC9612:2005 (区分名)		4.5 (G)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,900	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32				
封入量		g	1,360				
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		急速	m³/h	890 ・ 960		2,490・2,340	
		強風	m³/h	690 ・ 780		—	
		弱風	m³/h	510 ・ 650		—	
		微風	m³/h	440 ・ 510		—	
	静	m³/h	340 ・ 400		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)		急速	dB	69 ・ 71		66 ・ 67	
		強風	dB	61 ・ 62		—	
		弱風	dB	56 ・ 56		—	
		微風	dB	51 ・ 52		—	
		静	dB	43 ・ 44		—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-AT3				
電源プラグ	容量		250V-20A				
	形状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×795×257		709×859 (+97)×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×35×31		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	10.5 ・ 13.0		40.5 ・ 45.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。


(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	Y.Tanaka	2022-05-09		NTS	2022年度 GTシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2022-05-09		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2022-05-09				4YAA NN0022690	

9797700NN




日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ 室内ユニット 寸法図

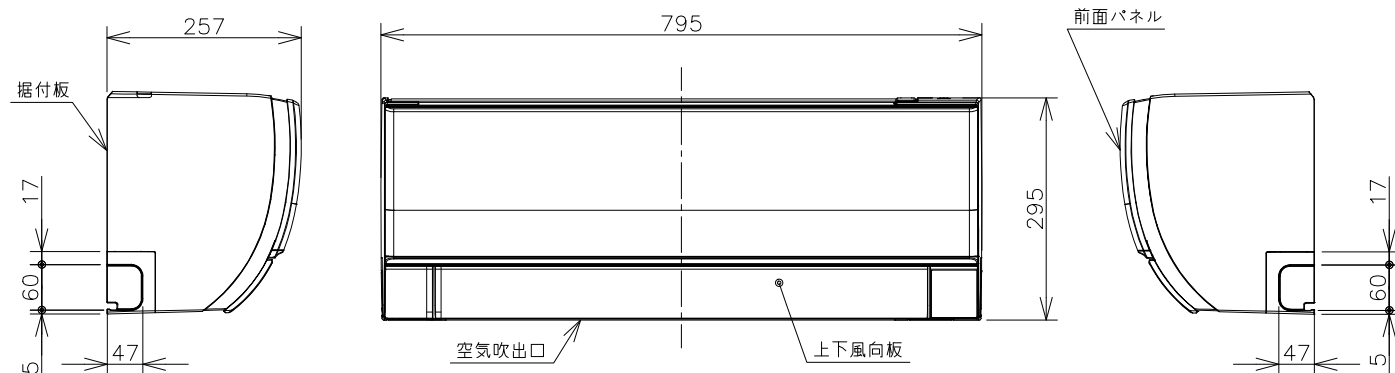

ワイヤレスリモコン

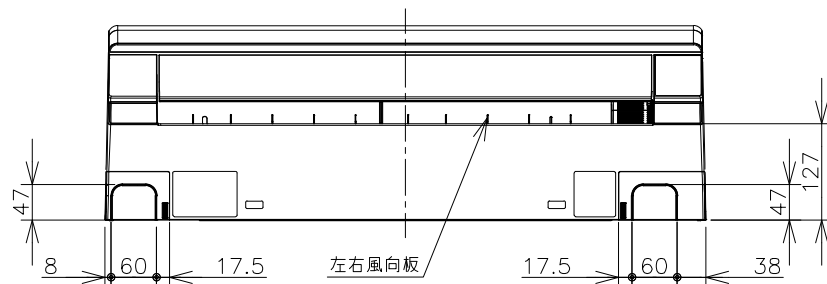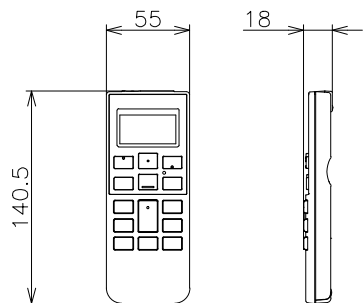

背面図

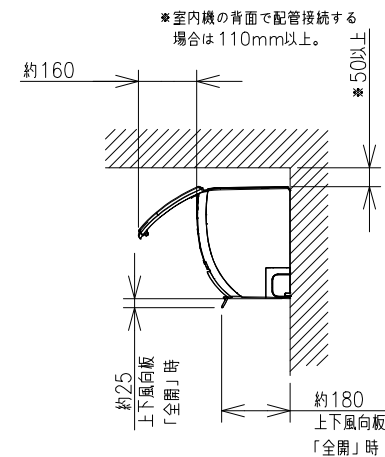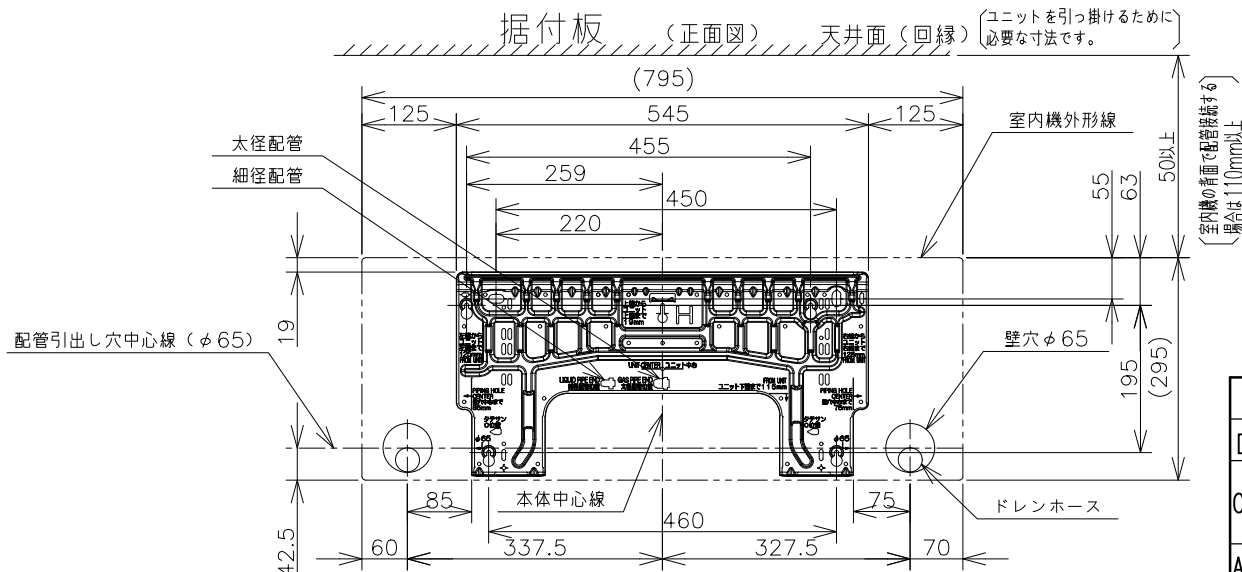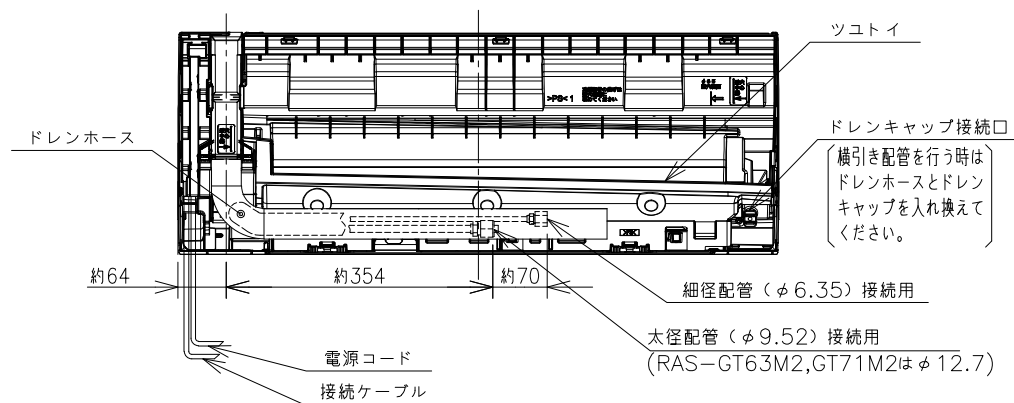


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状

RAS-GT22M~GT28M ①①
RAS-GT40M2 ①②
RAS-GT56M2~GT71M2 ①③

6. 電源コードの長さ

RAS-GT22M~GT28M 約1.0m
RAS-GT40M2~GT71M2 約0.6m
RAS-GT22M~GT28M 約1.7m
RAS-GT40M2~GT71M2 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

RAS-GT22M
RAS-GT25M
RAS-GT28M
RAS-GT40M2
RAS-GT56M2
RAS-GT63M2
RAS-GT71M2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Tanaka	2022-05-09	①	NTS	2022年度 GTシリーズ 寸法図	CAD
CHKD. M.Awano	2022-05-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2022 0509
APPD. M.Awano	2022-05-09			3YAA NN0022676	



1 2 3 4 5 6 7 8

LN0022687

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-GT56M2	310	290	140
RAC-GT63M2	315	305	150
RAC-GT71M2	315	305	150

日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ
室外ユニット 寸法図

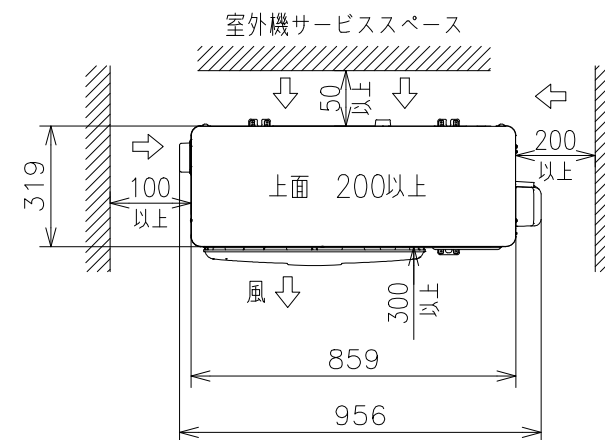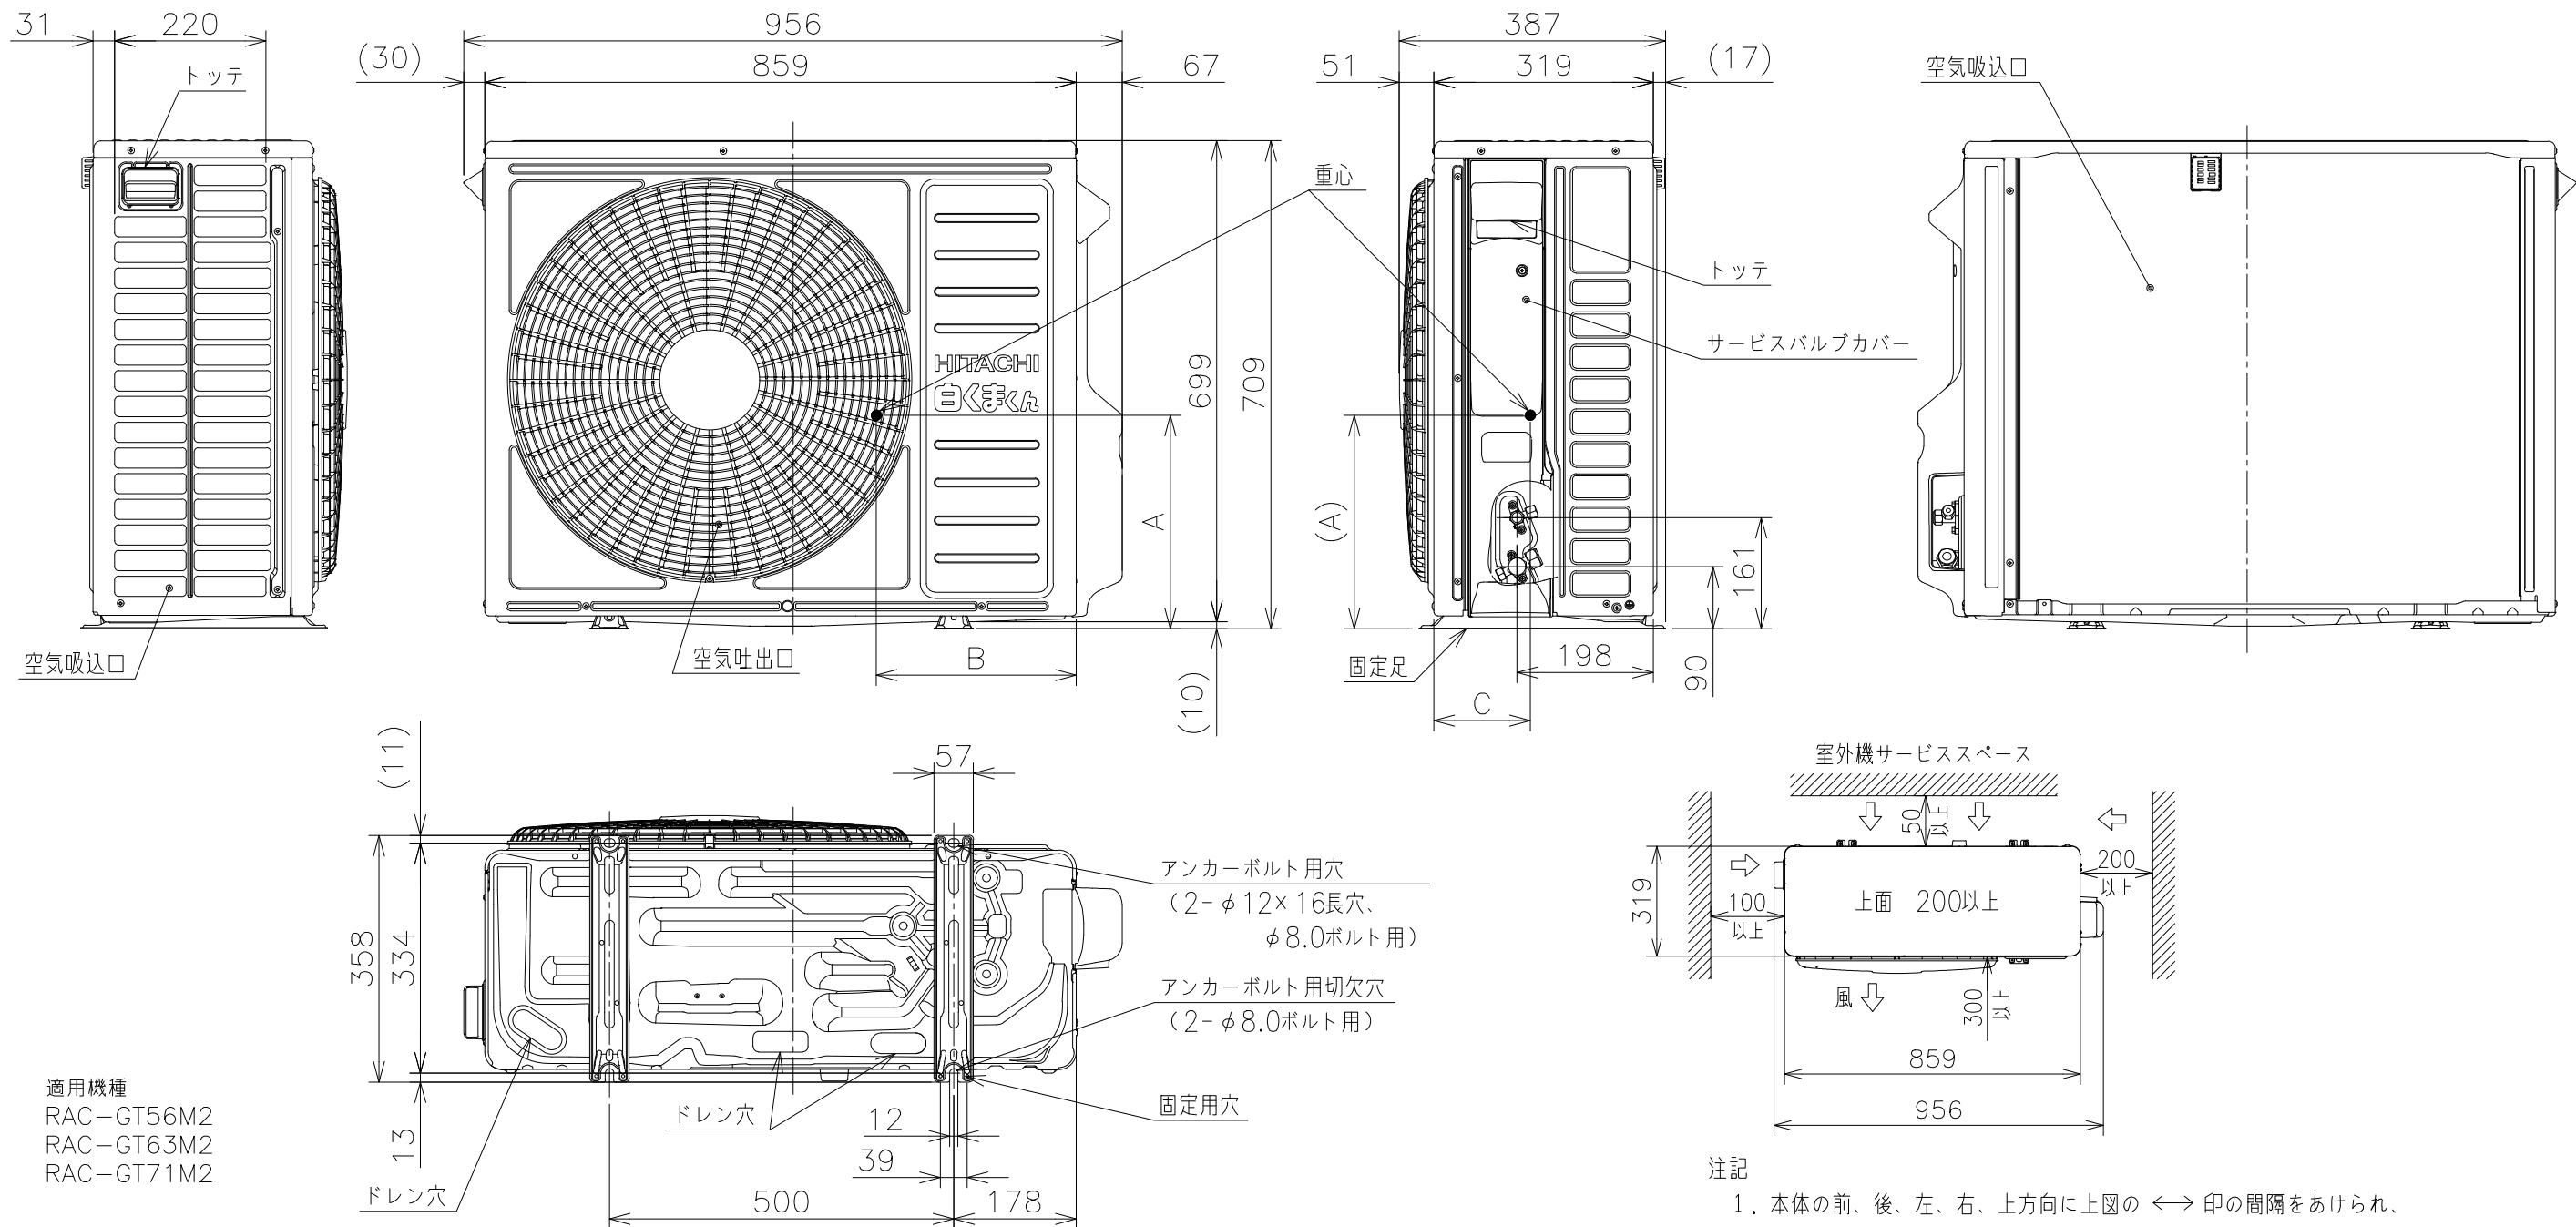

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種
RAC-GT56M2
RAC-GT63M2
RAC-GT71M2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2022-05-09	⊙	NTS	2022年度 GTシリーズ 寸法図	
CHKD.	M.Awano	2022-05-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2022-05-09			3YAA NN0022687	


REGD
2022
0509

889Z700NN


日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

回路図

△電源プラグ
単相200V
50/60Hz

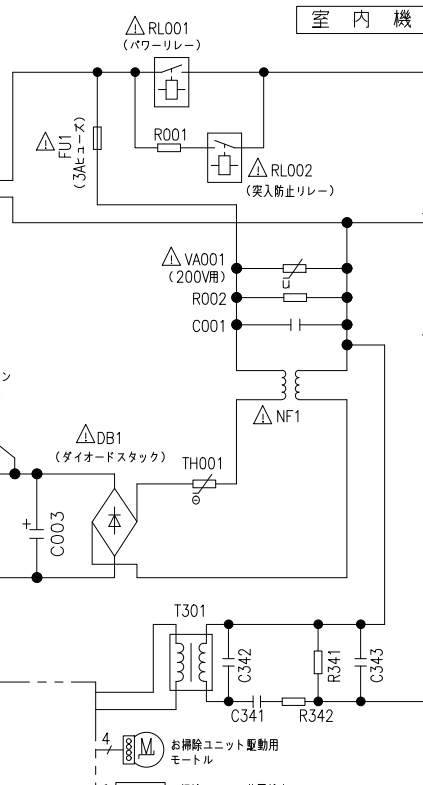


室内機配線図

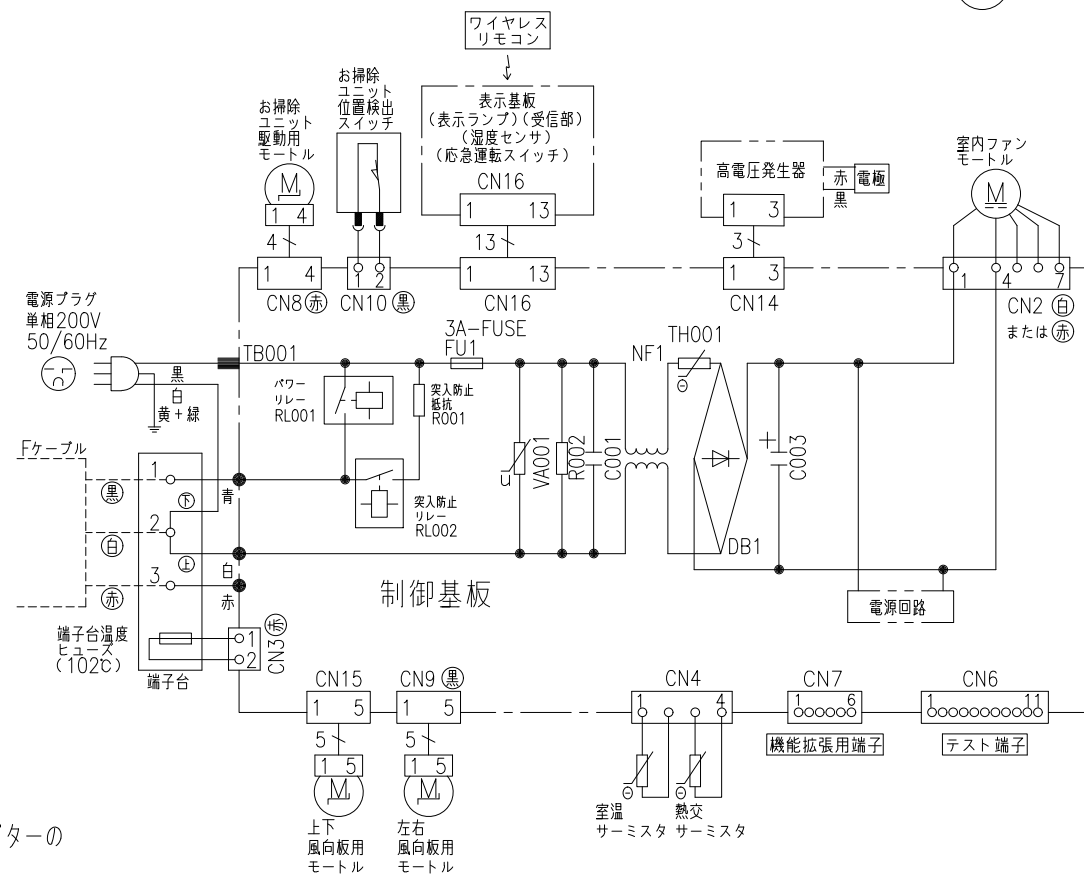

電源回路

制御回路

室外機配線図

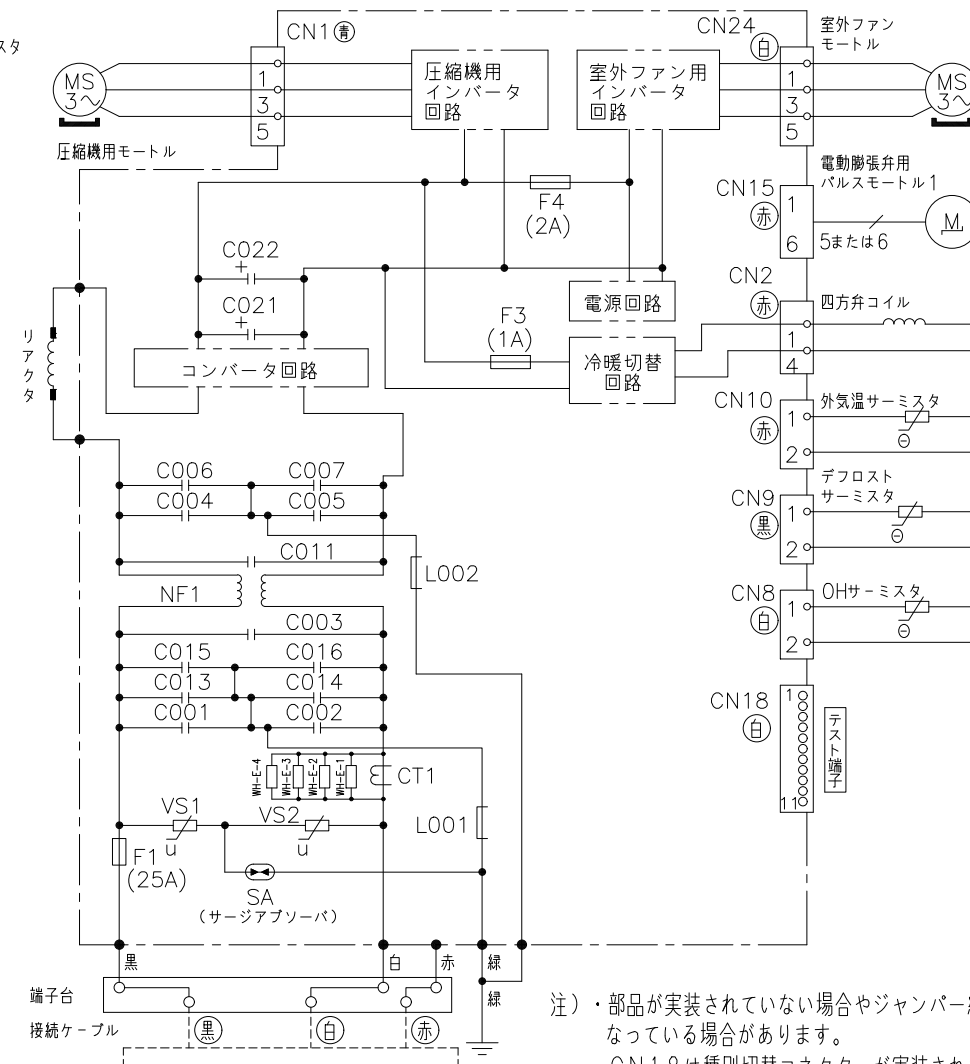

注)・部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。
・CN18は種別切替コネクタが実装されている場合があります。

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Mizutori	2022-03-24	⊕	NTS	2022年度 GTシリーズ 回路図・配線図
CHKD. T.Narabu	2022-03-31			
M.Kurosaki	2022-03-31			
APPD. H.Hashimoto	2022-04-01			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2022 0401
	3YDA NN0022688	

CAD

REGD. 2022 0401

002