





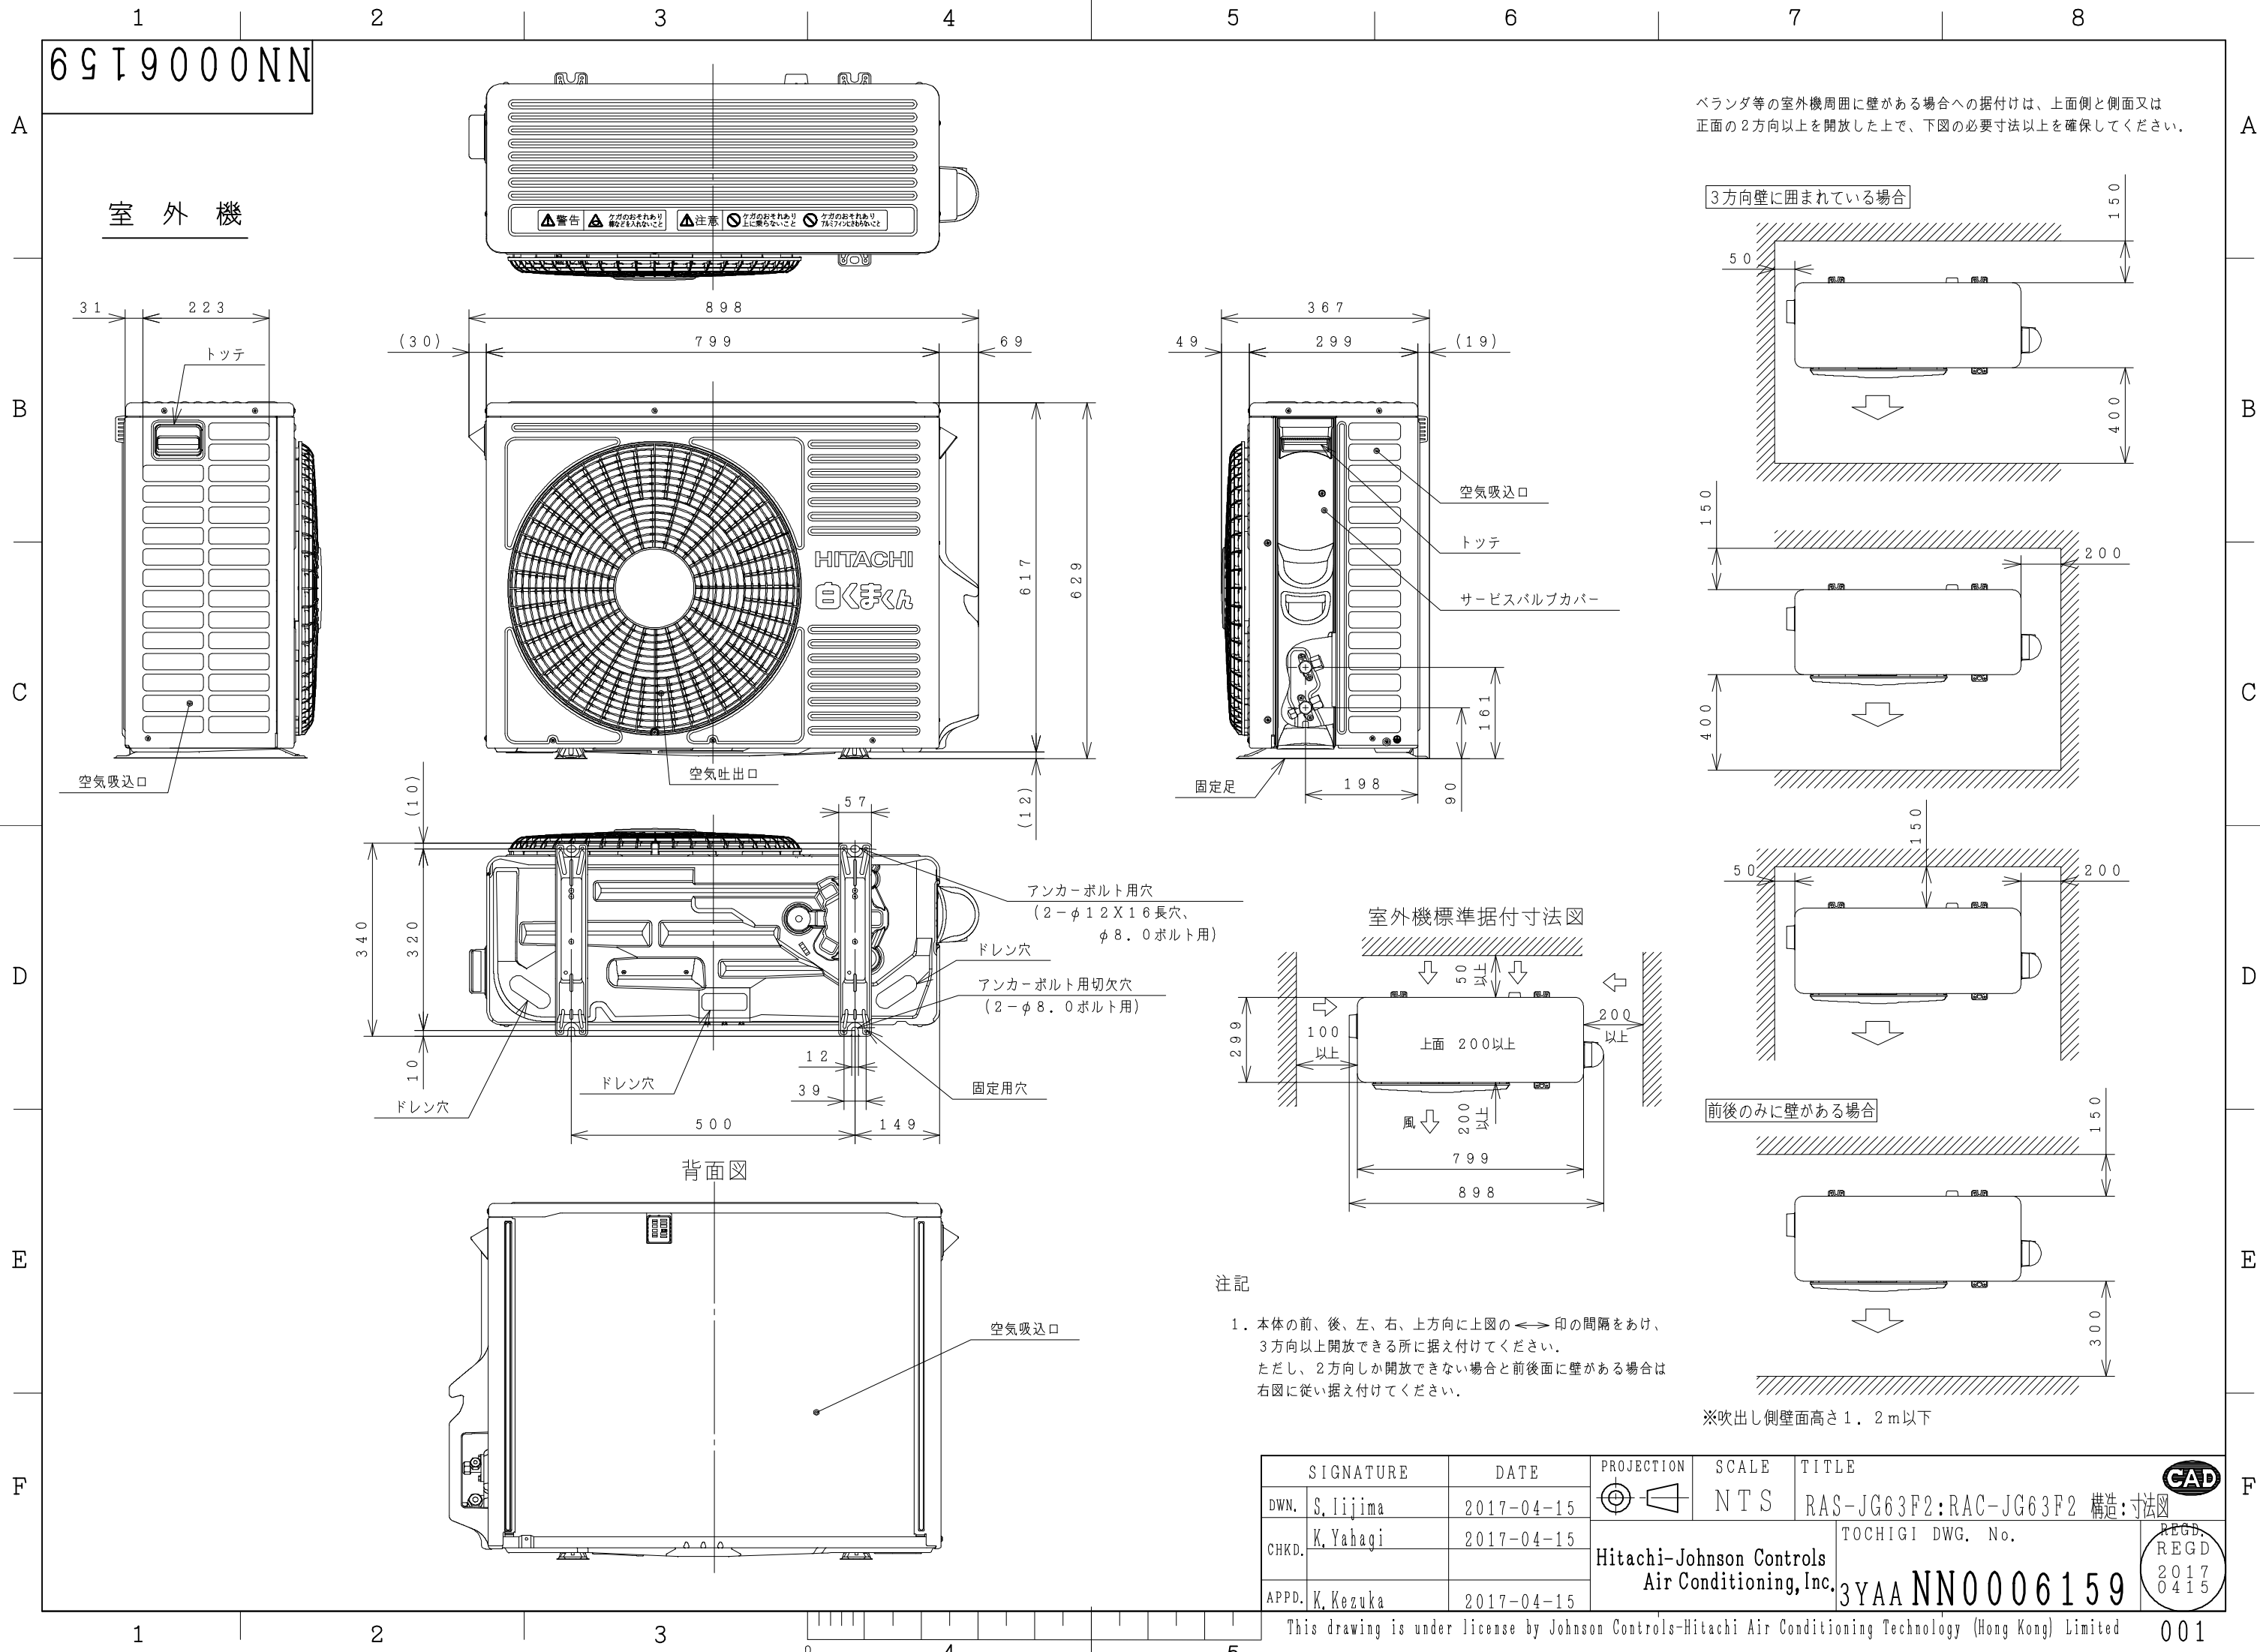


0919000NN


# 回路図

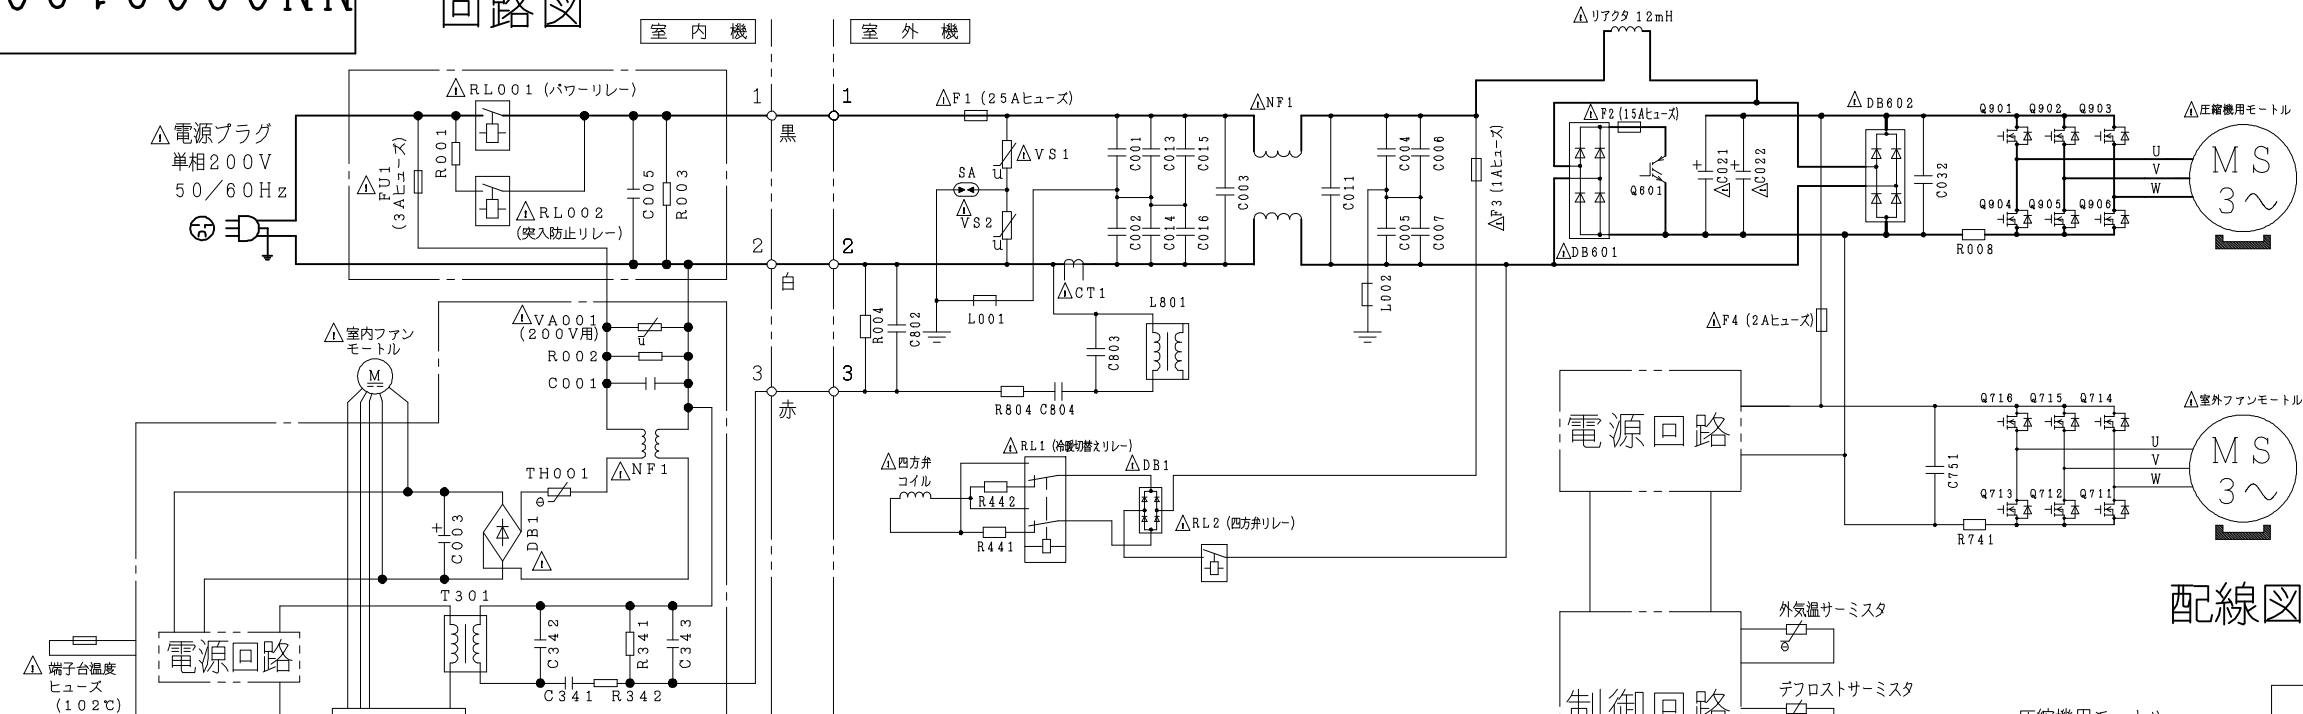

## 配線図 RAC-JG63F2

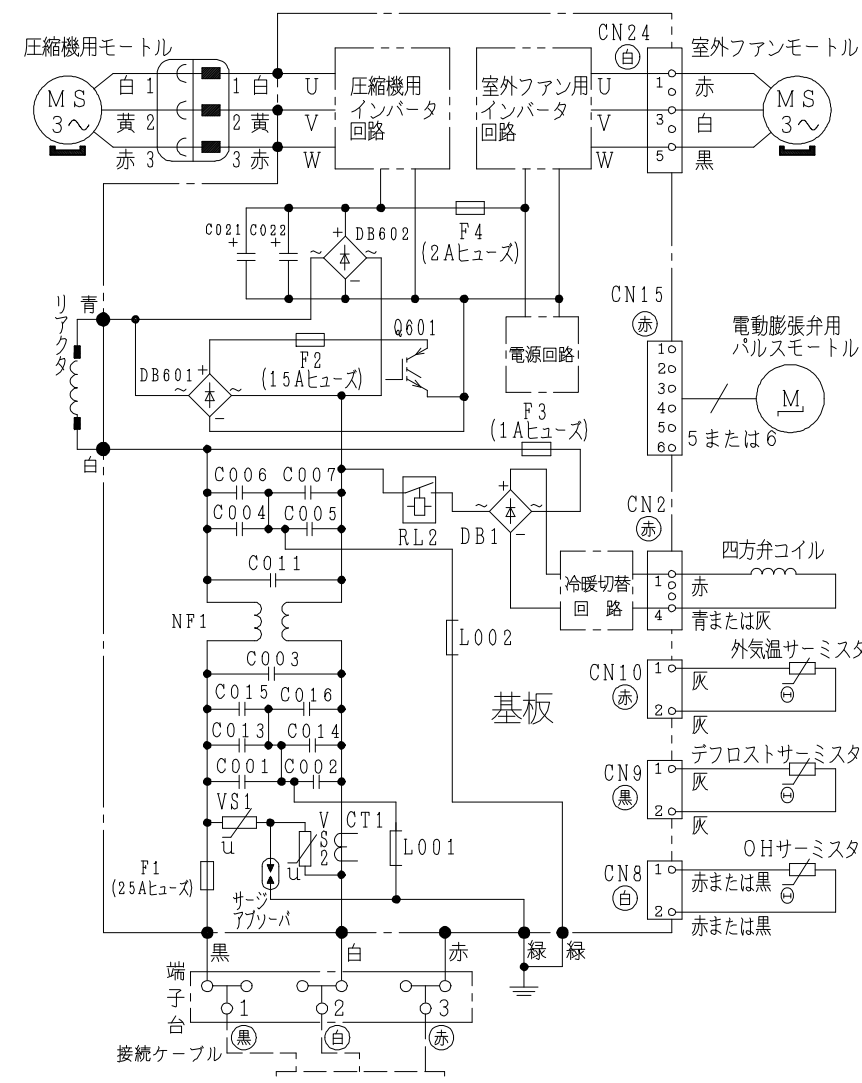

## 配線図 RAS-JG63F2

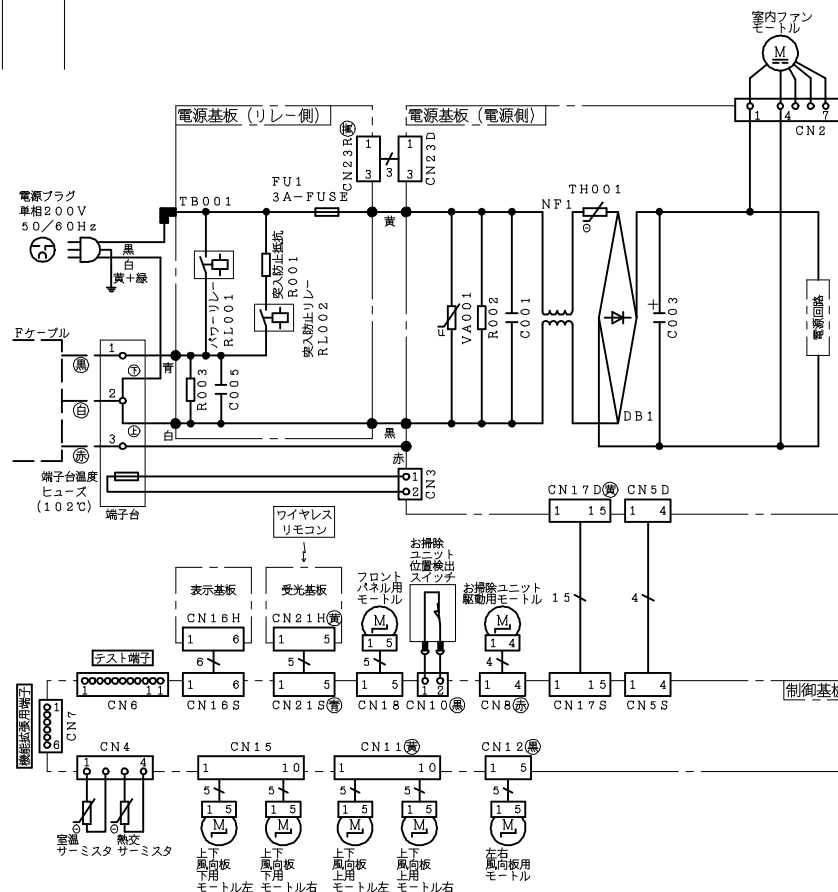

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※<sup>1</sup>HA接続コードを  
差込んで※<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※<sup>3</sup>RACアダプターの  
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※<sup>4</sup>無線LAN接続アダプターの  
端子を差込んでください。

※<sup>1</sup> HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】  
※<sup>2</sup> 標準アダプター：HA-S100TSA  
※<sup>3</sup> RACアダプター：PSC-6RAD  
※<sup>4</sup> 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

| SIGNATURE         | DATE       | PROJECTION                                         | SCALE | TITLE                         | CAD                               |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| DWN. S. Iijima    | 2017-04-15 |                                                    | NTS   | RAS-JG63F2:RAC-JG63F2 回路図・配線図 |                                   |
| CHKD. Y. Funayama | 2017-04-18 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |       |                               | TOCHIGI DWG. No.<br>3YDANN0006160 |
| APPD. K. Kezuka   | 2017-04-18 |                                                    |       |                               |                                   |