

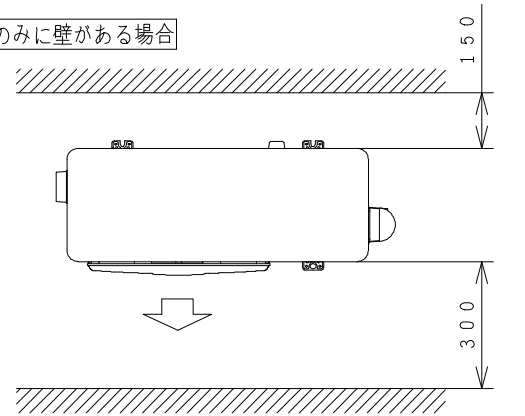
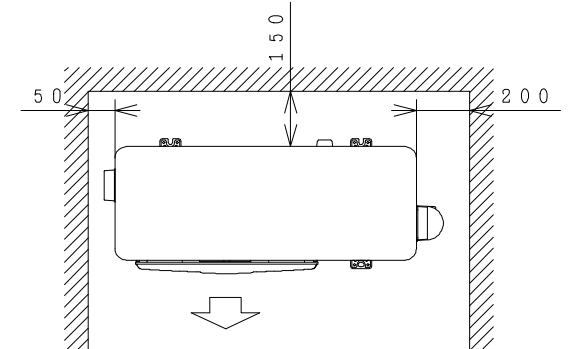
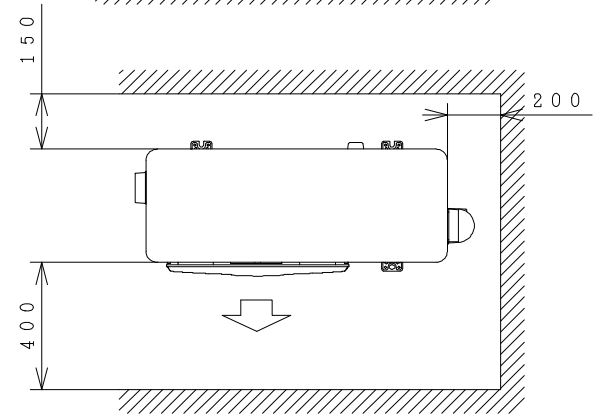
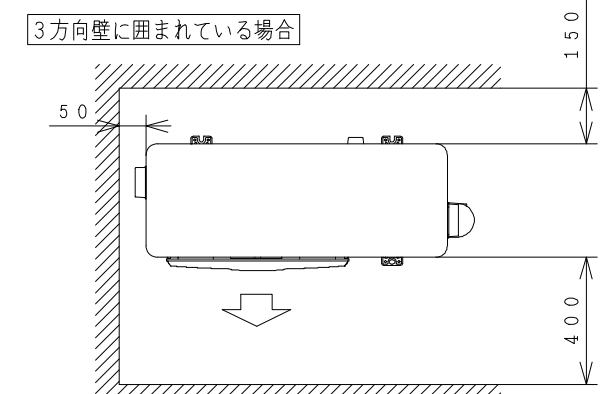
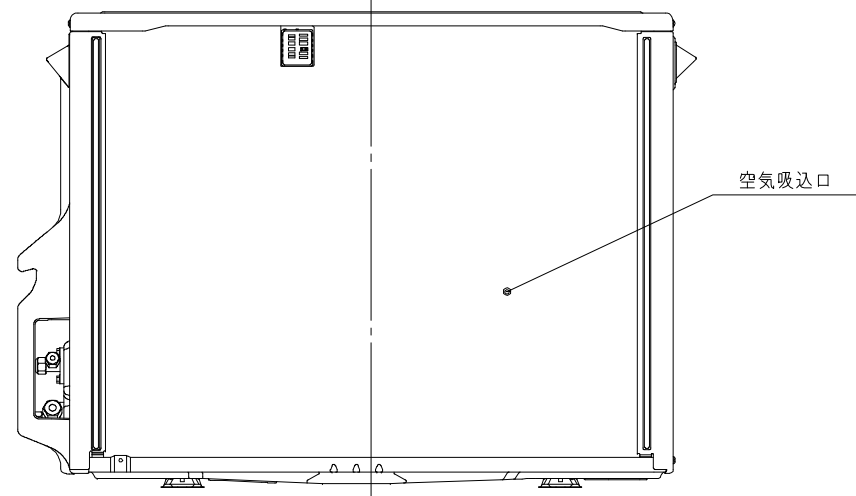
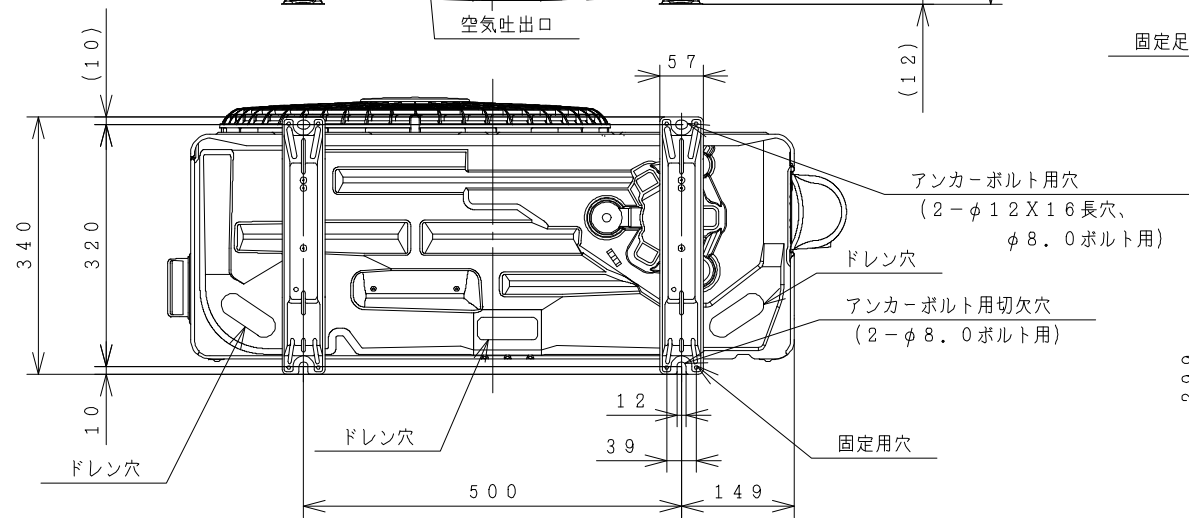
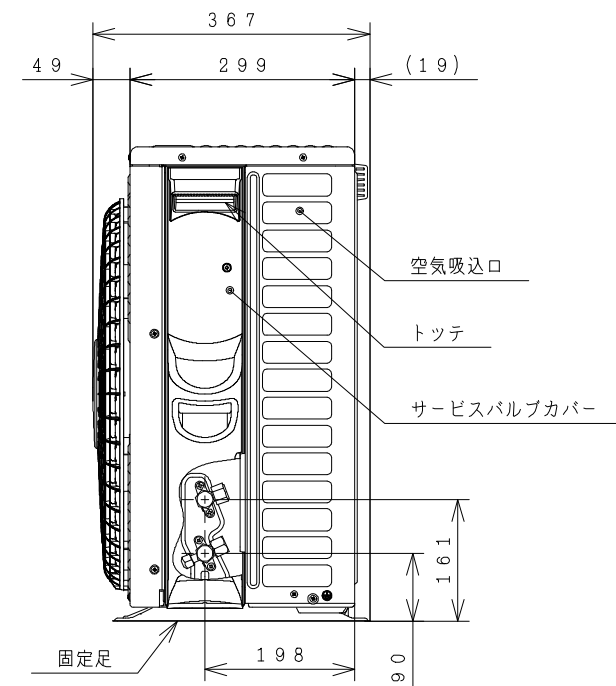
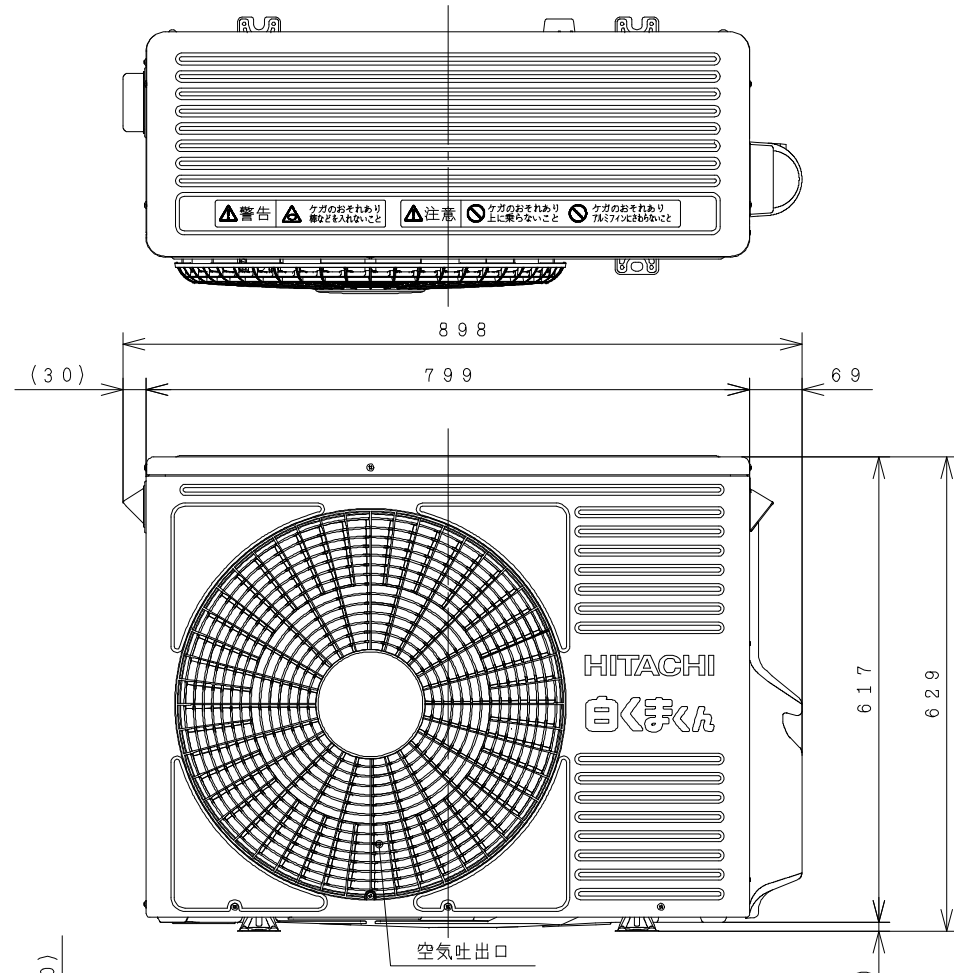


0	7	5	2	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

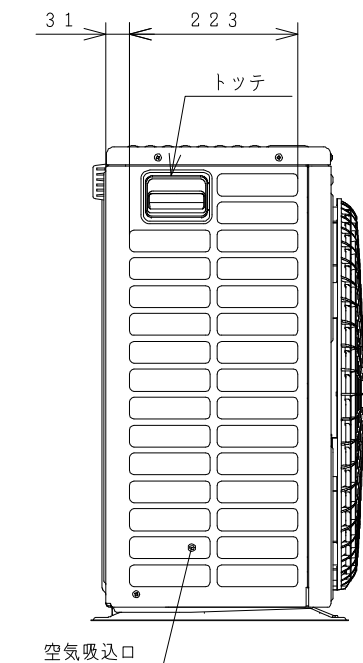

室外機標準据付寸法図

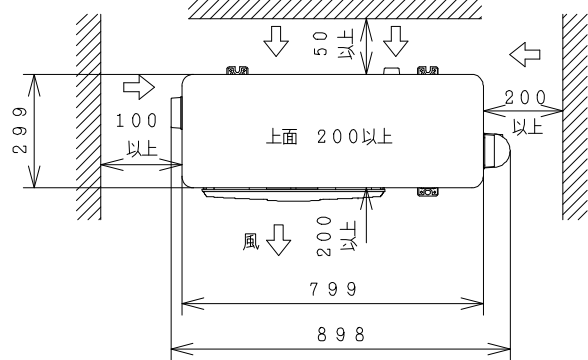

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\Leftarrow\Rightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Tokita	2016-01-07		NTS	RAS-JG71E2:RAC-JG71E2 構造:寸法図		
CHKD.	S. Iijima	2016-01-07		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2016 0107
APPD.	K. Kezuka	2016-01-07			3YAA NN0002540		

005