

8609700NN

日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ 仕様表

RAS-KD56N2/RAC-KD56N2

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-KD56N2		RAC-KD56N2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)				
		消費電力	W	2,130 (190 ~ 2,200)				
		運転電流	A	12.2				
		力率	%	87				
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 9.2)				
		消費電力	W	1,980 (195 ~ 3,705)				
		運転電流	A	11.4 (最大 20.0)				
		力率	%	87				
	低 温	能力	kW	6.7				
		消費電力	W	3,280				
始動電流			A	12.2				
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013 (区分)		5.0 (Ⅲ)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,500		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	890			
ファ ン	種 類				貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	770・890		2,490・2,340		
		強 風	m ³ /h	680・760		—		
		弱 風	m ³ /h	490・620		—		
		微 風	m ³ /h	410・490		—		
		静	m ³ /h	320・380		—		
音 響 パ ワ ー レ ベ ル 運 転 音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・68		64・66			
	強 風	dB	58・58		—			
	弱 風	dB	52・54		—			
	微 風	dB	47・48		—			
	静	dB	43・44		—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-AS1					
電 源 プ ラ グ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊤		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室 内 外 接 続 ケ ー ブ ル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷 媒 配 管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	12					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×218		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		99×42×75		
質 量 (製品・荷造)			kg	8.5・10.0		35.0・38.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。






(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2023-04-04		NTS	2023年度 KDシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2023-04-04	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2023 0404
APPD.	M.Awano	2023-04-04			4YAA NN0025098	

8809700NN



日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ 室内ユニット 寸法図

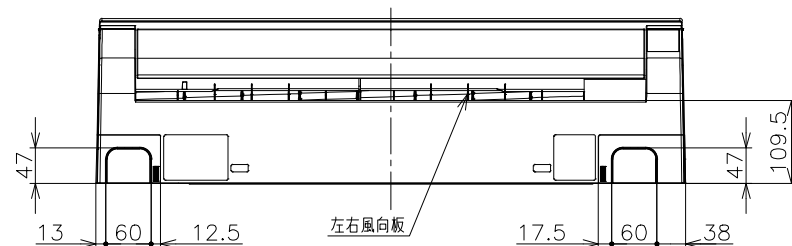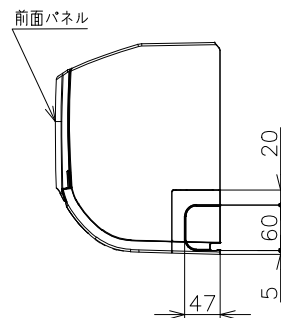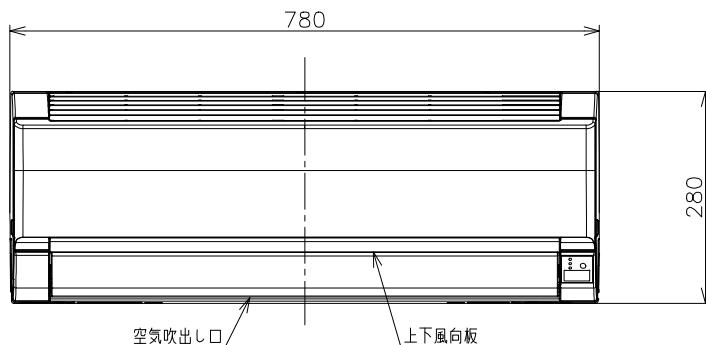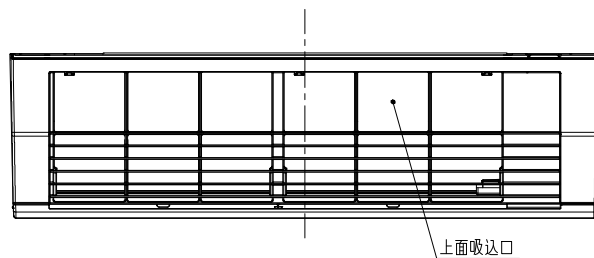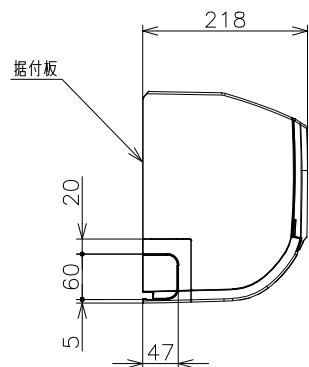



ワイヤレスリモコン

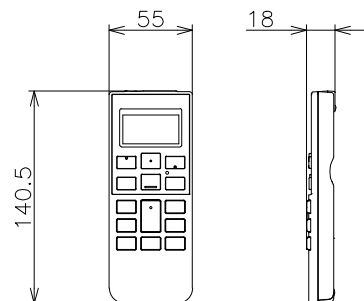

背面図

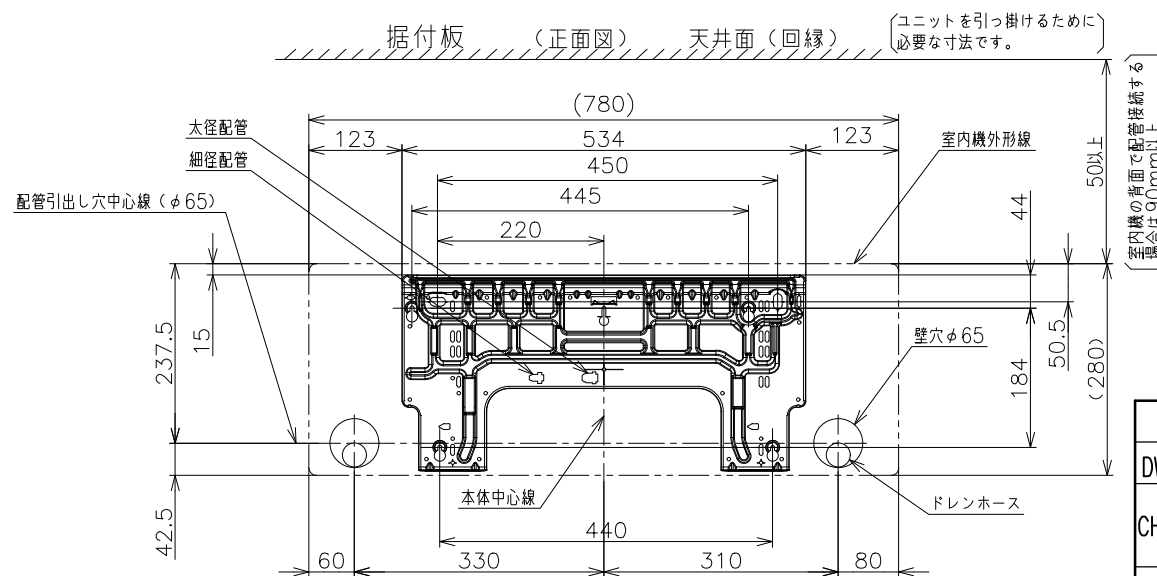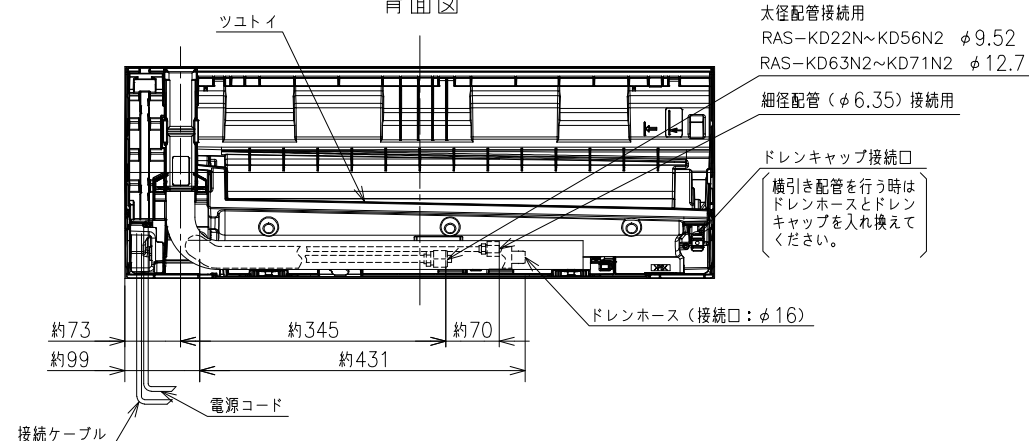

室内機サービススペース

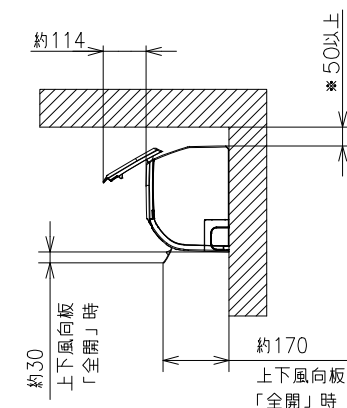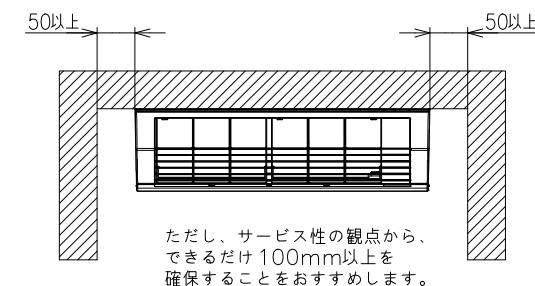

*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状

RAS-KD22N~KD36N ㊦
RAS-KD40N2 ㊧
RAS-KD56N2~KD71N2 ㊨

- 電源コードの長さ

RAS-KD22N~KD36N 約1.0m RAS-KD22N~KD36N 約1.7m
RAS-KD40N2~KD71N2 約0.6m RAS-KD40N2~KD71N2 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種





RAS-KD22N
RAS-KD25N
RAS-KD28N
RAS-KD36N
RAS-KD40N2
RAS-KD56N2
RAS-KD63N2
RAS-KD71N2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0025088	REGD. 2023 0404
DWN.	M.Oguri	2023-04-04	㊦	NTS	2023年度 KDシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2023-04-04						
APPD.	M.Awano	2023-04-04						




6609Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ
室外ユニット 寸法図

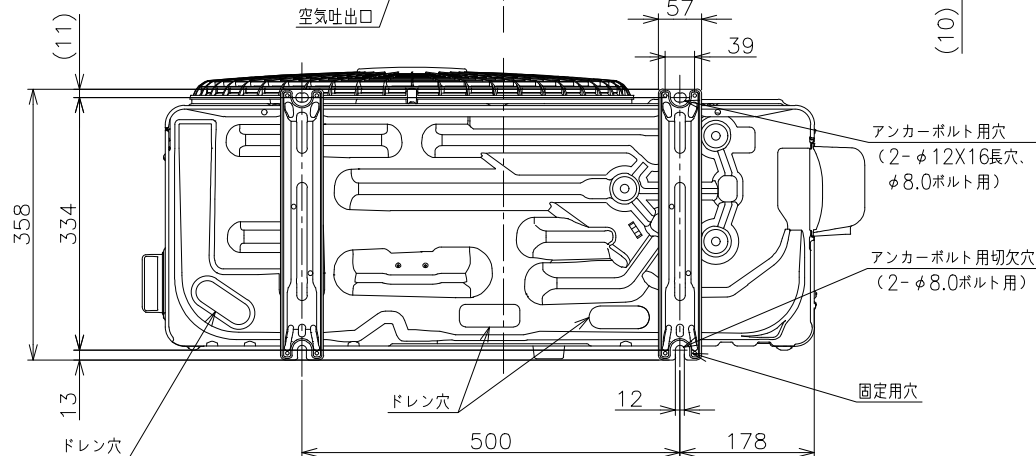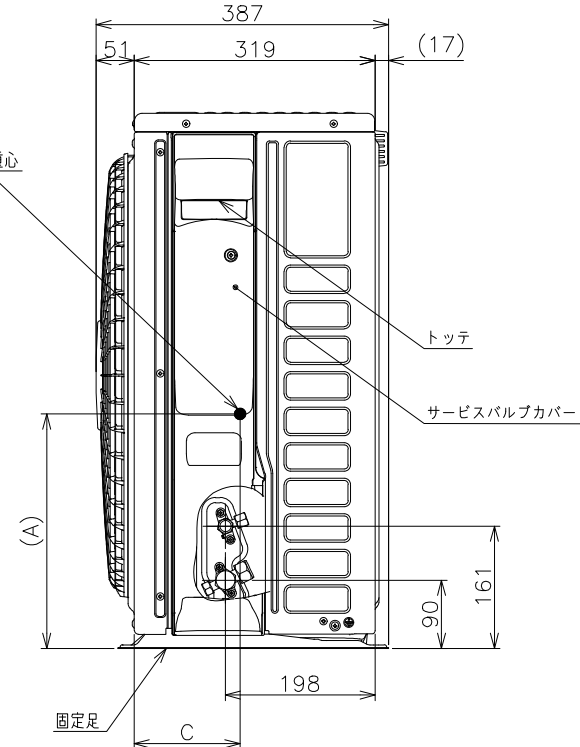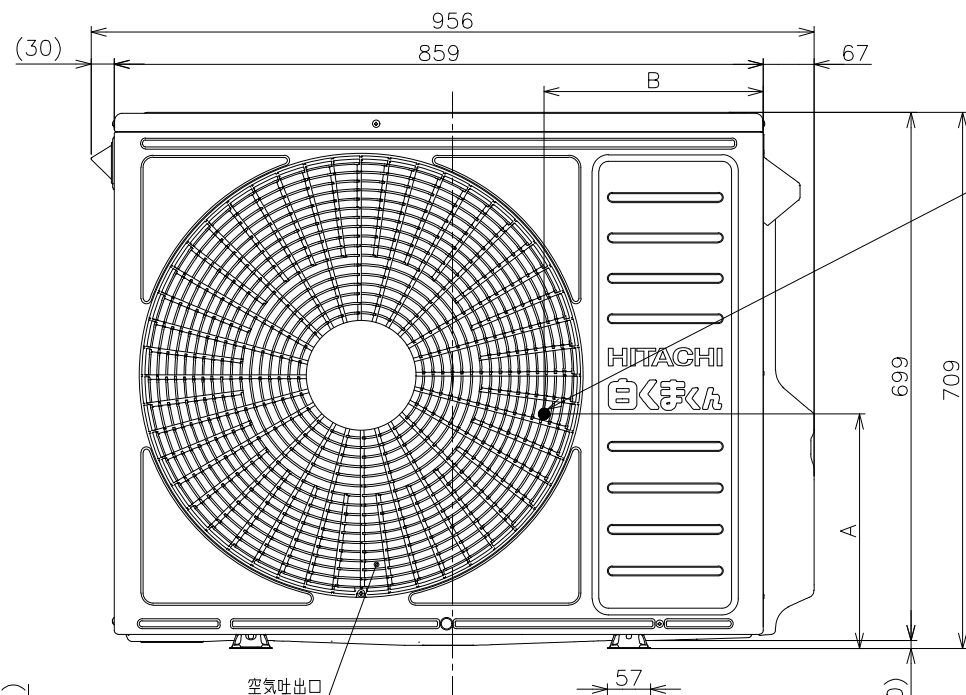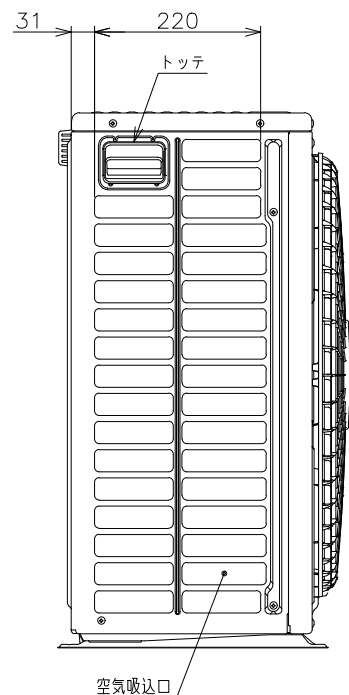

背面図

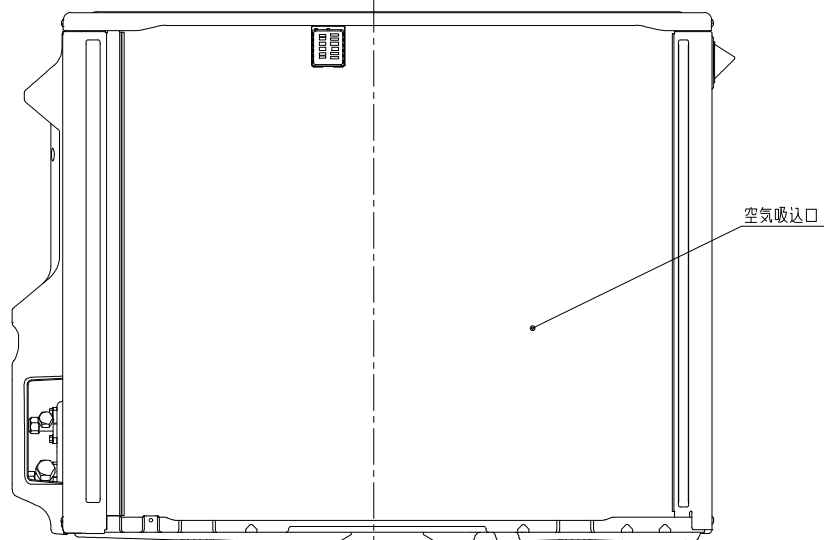




適用機種
RAC-KD56N2
RAC-KD63N2
RAC-KD71N2

【重心寸法詳細】


機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-KD56N2	310	290	140
RAC-KD63N2 RAC-KD71N2	315	305	150

5.6kWのみ
ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

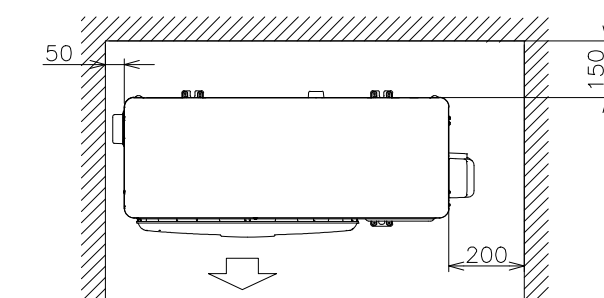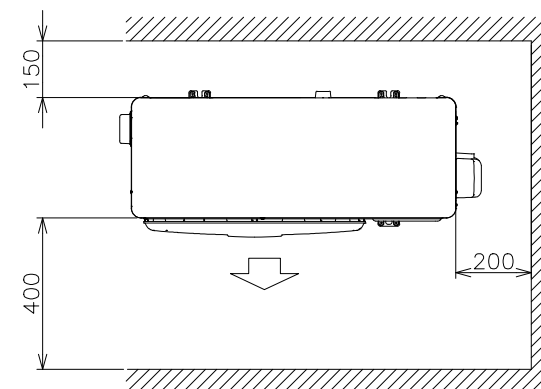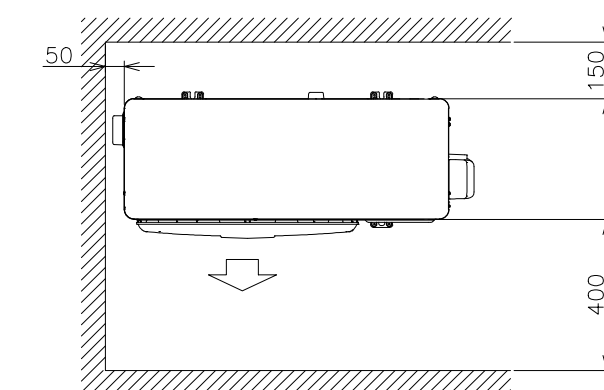


前後のみに壁がある場合

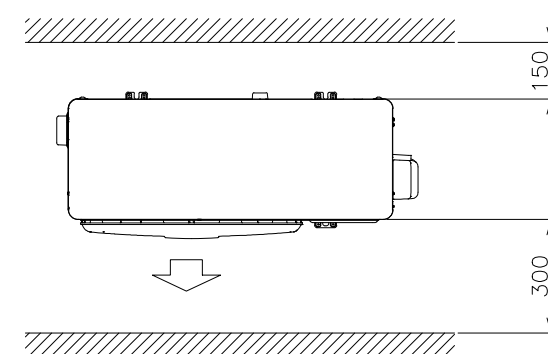

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図

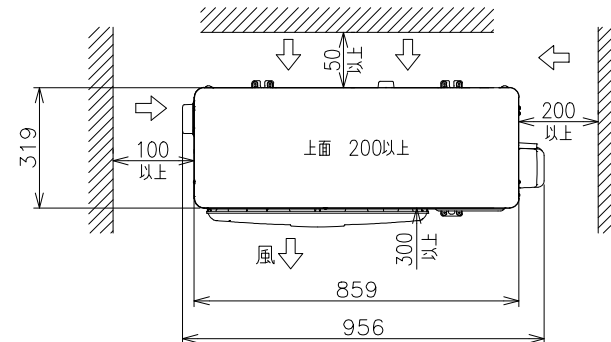

注記
5.6kW

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後方向に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

6.3-7.1kW

2. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、2方向以上開放できる所に据え付けてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0025099	REGD. 2023 0406
DWN.	M.Oguri	2023-04-05		NTS	2023年度 KDシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2023-04-06						
APPD.	M.Awano	2023-04-06						




0015Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図


回路図

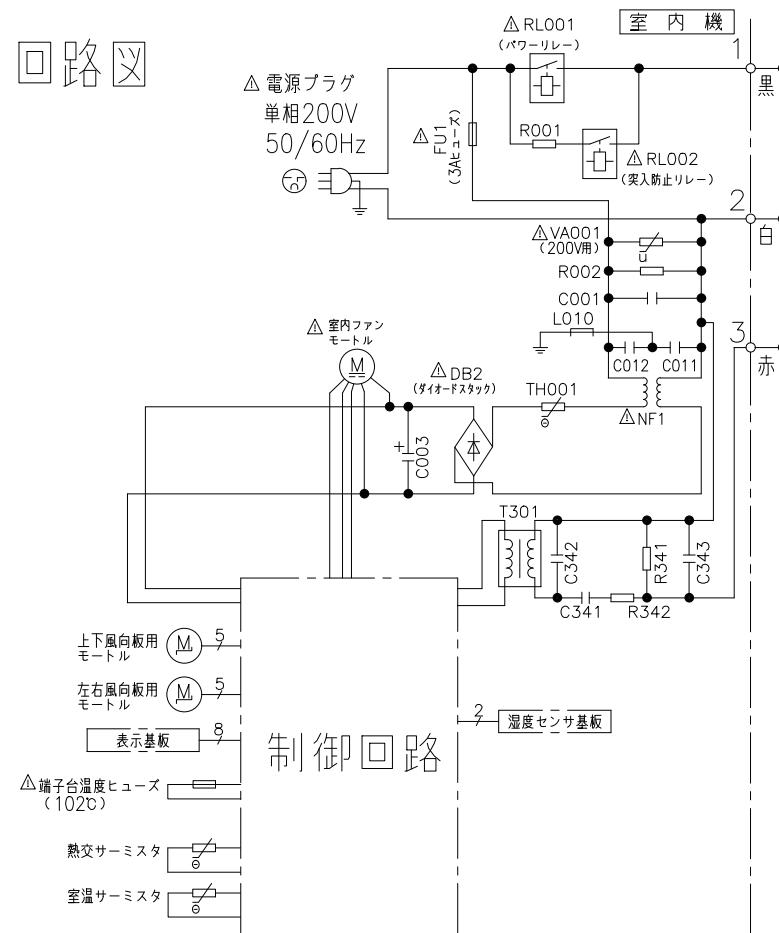

室内機配線図

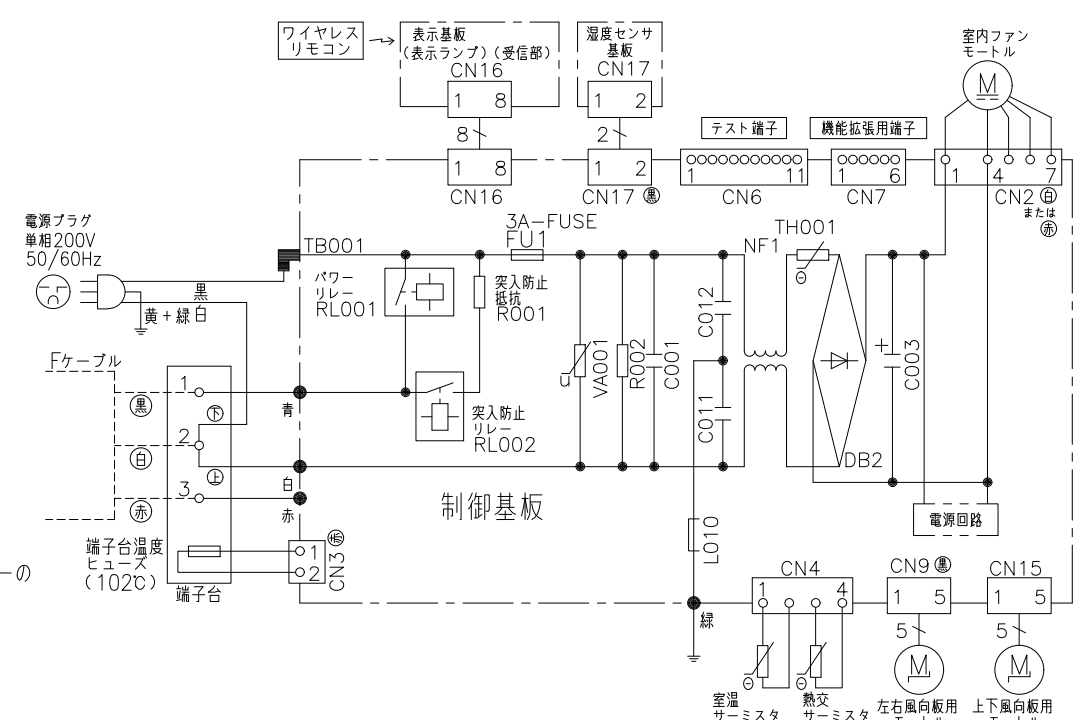

室外機配線図

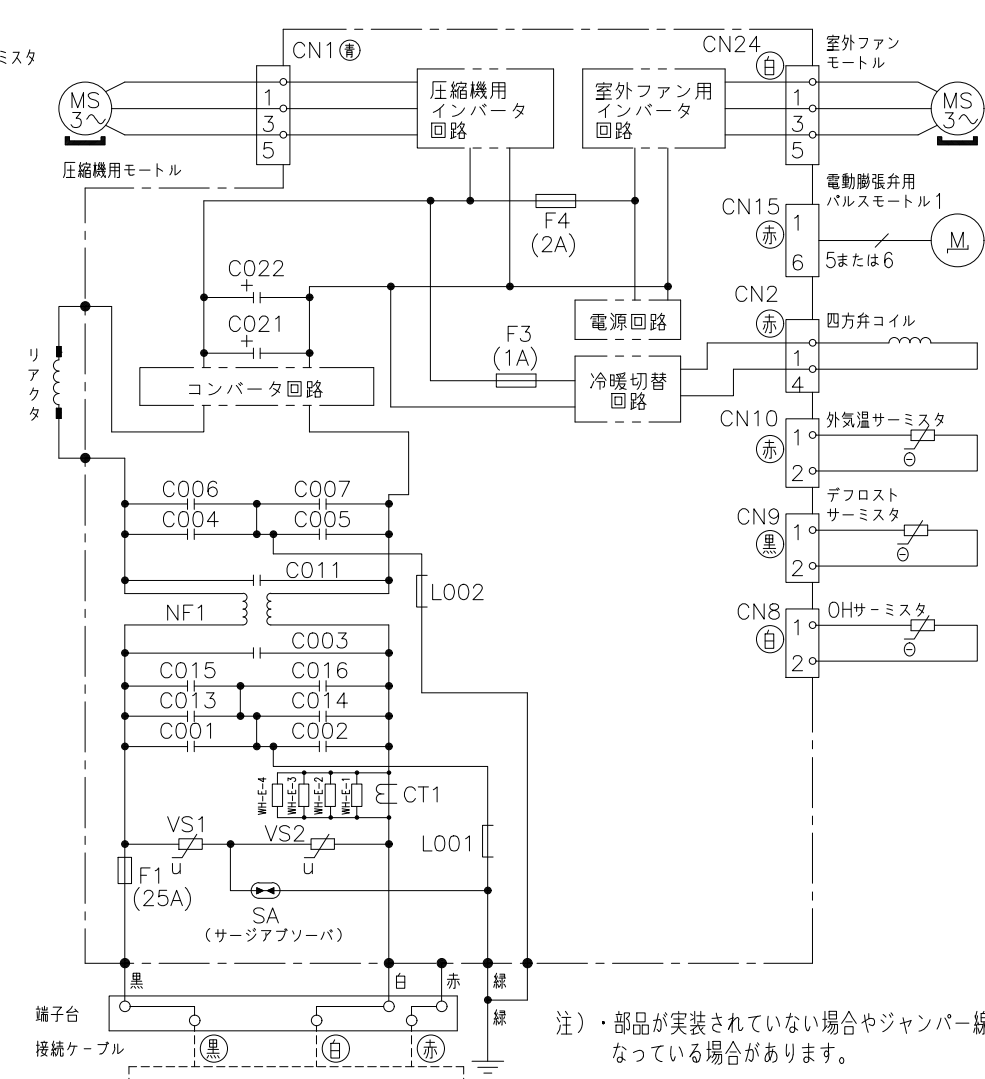

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の*³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の*⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. M.Okabe	2023-02-08		NTS	2023年度 KDシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Kurosaki	2023-02-09			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Hashimoto	2023-02-09			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0025100	REQD. REGD. 2023 0209