

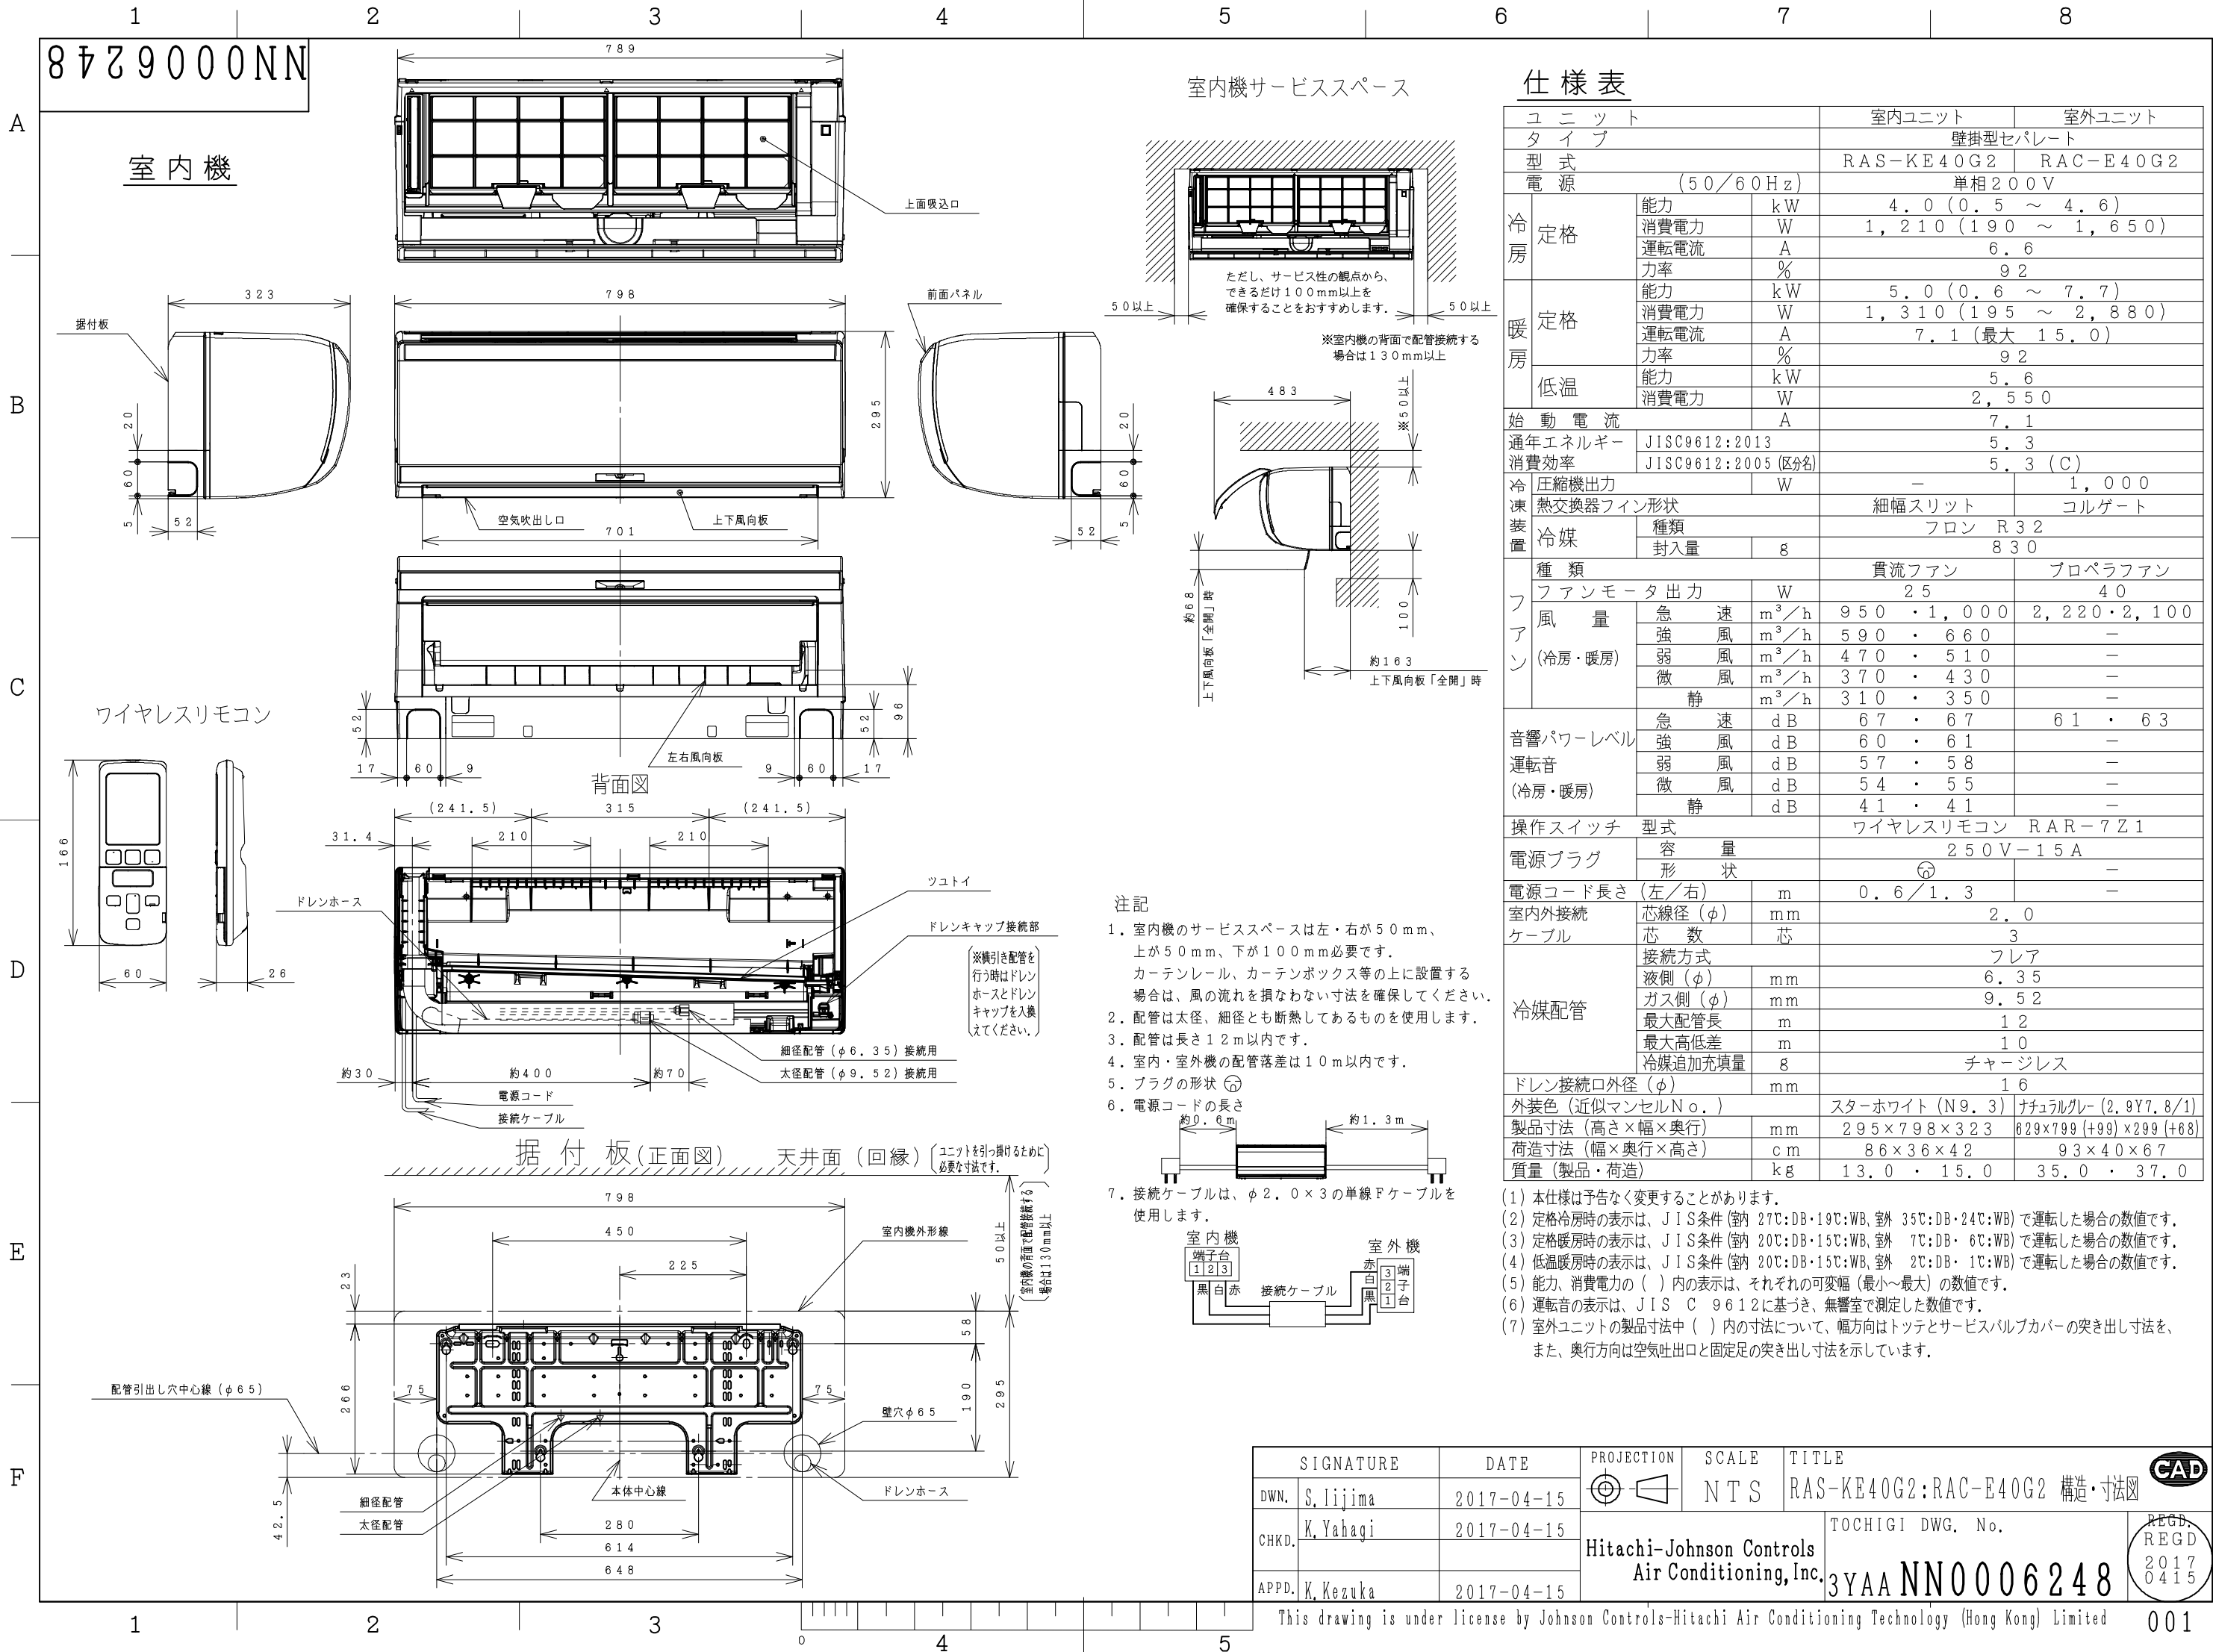
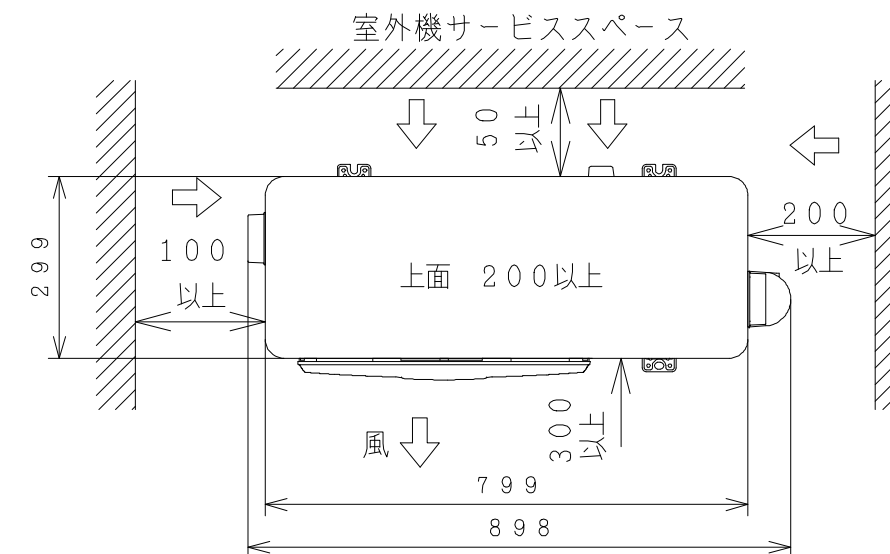
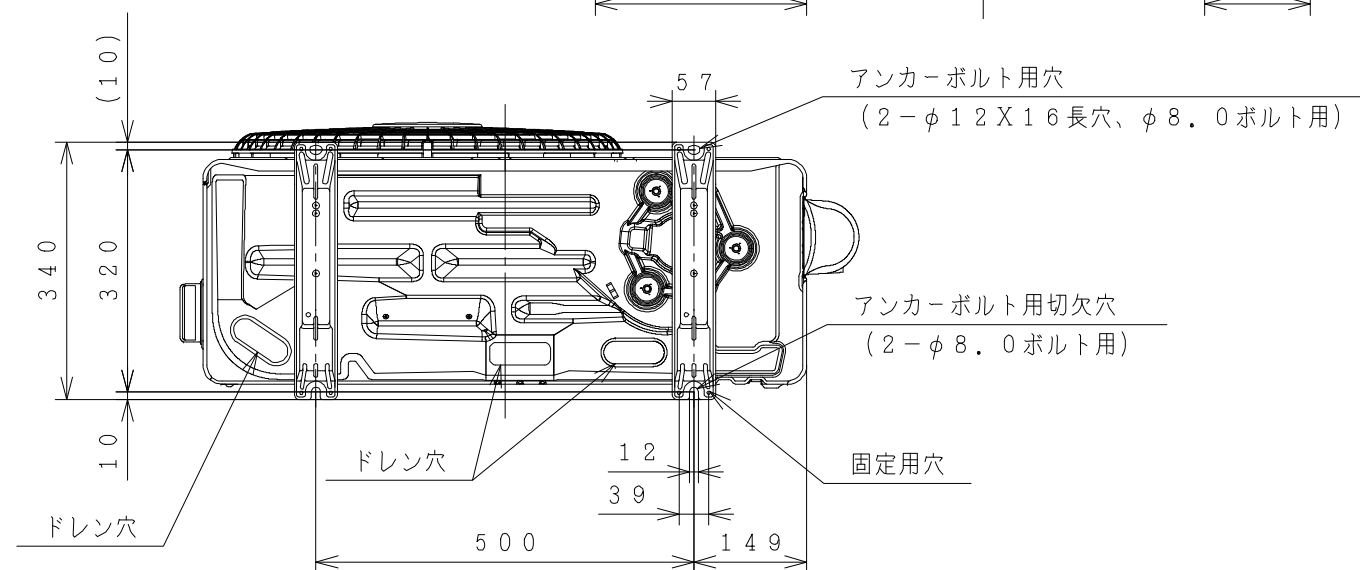
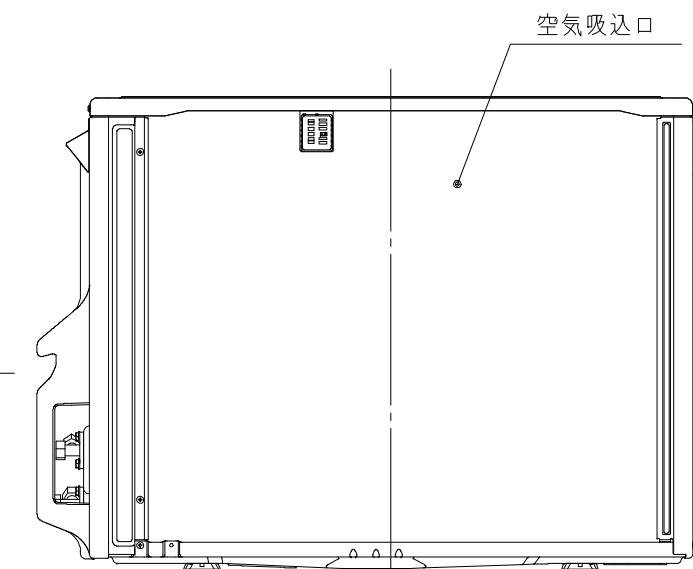
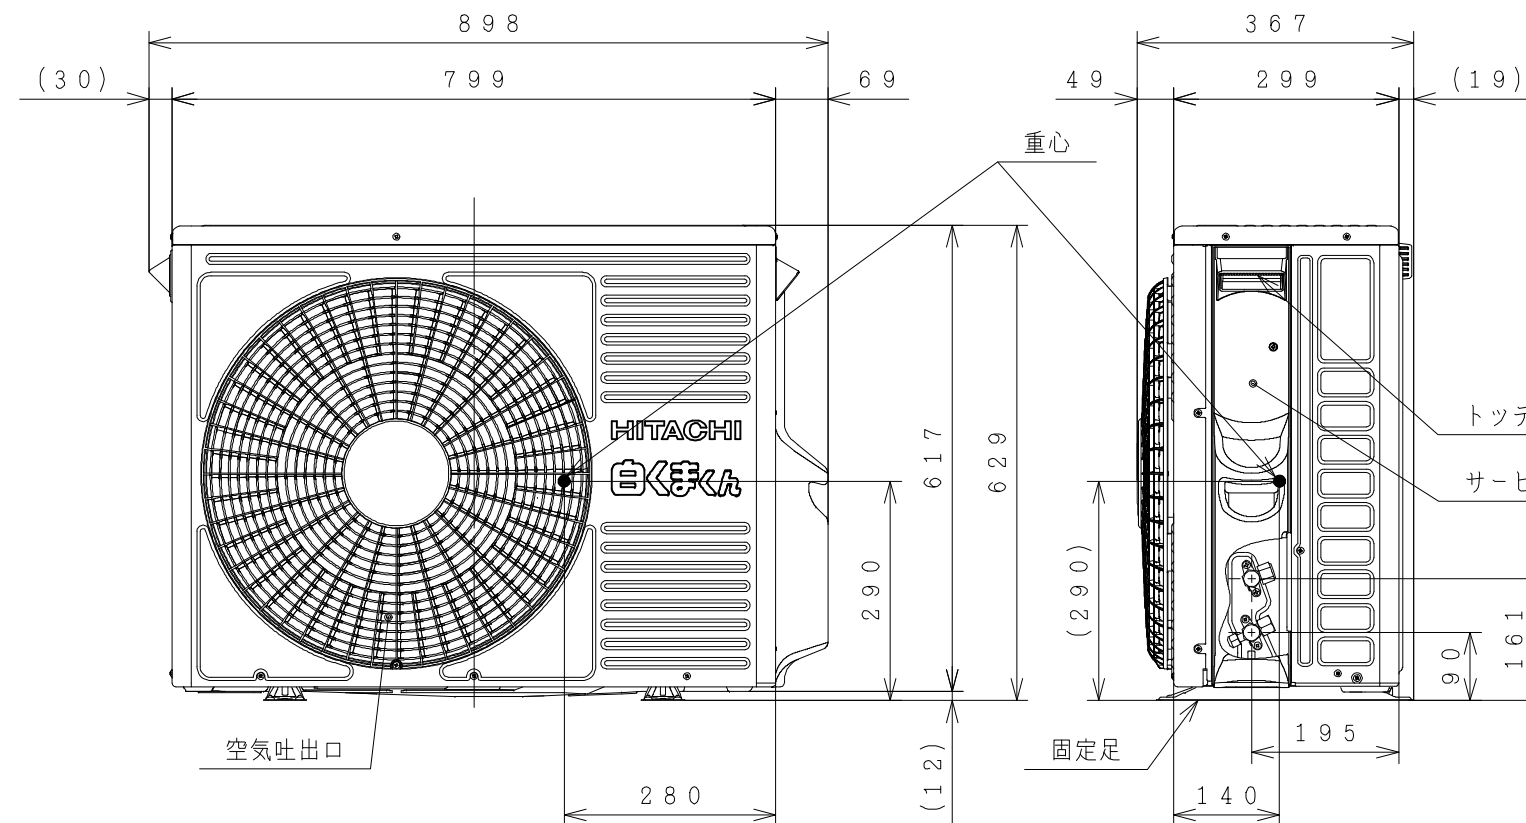


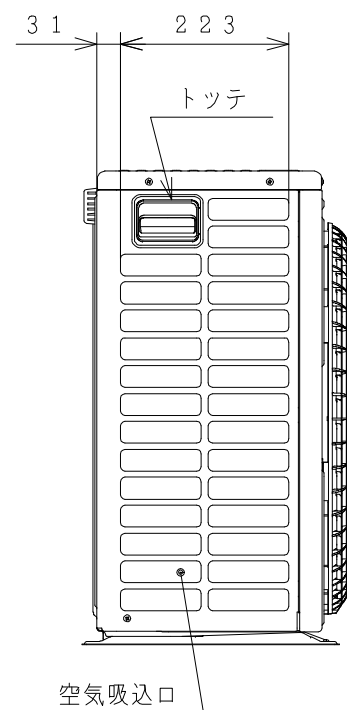

6	7	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

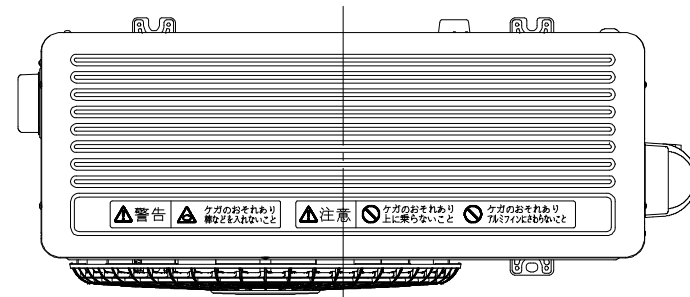

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-04-15		NTS	RAS-KE40G2:RAC-E40G2 構造:寸法図		
CHKD.	K. Yahagi	2017-04-15	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2017-04-15					3YAA NN0006249

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited

CAD

REGD.
REGD
2017
0415

002

0929000NN

回路図

A

B

C


D

E


F

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。


※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

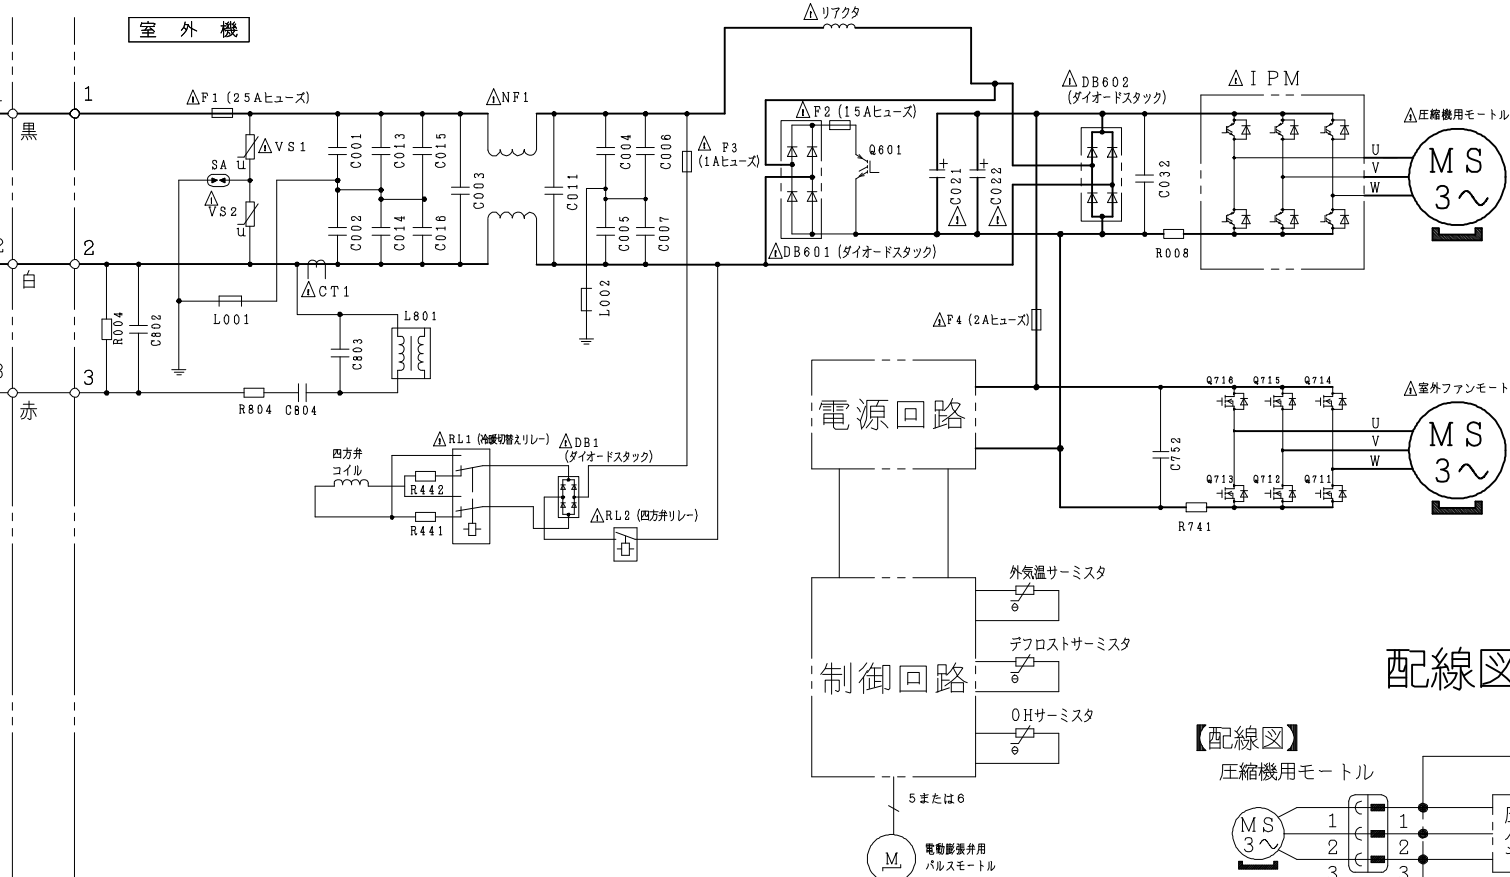


配線図 RAS-KE40G2

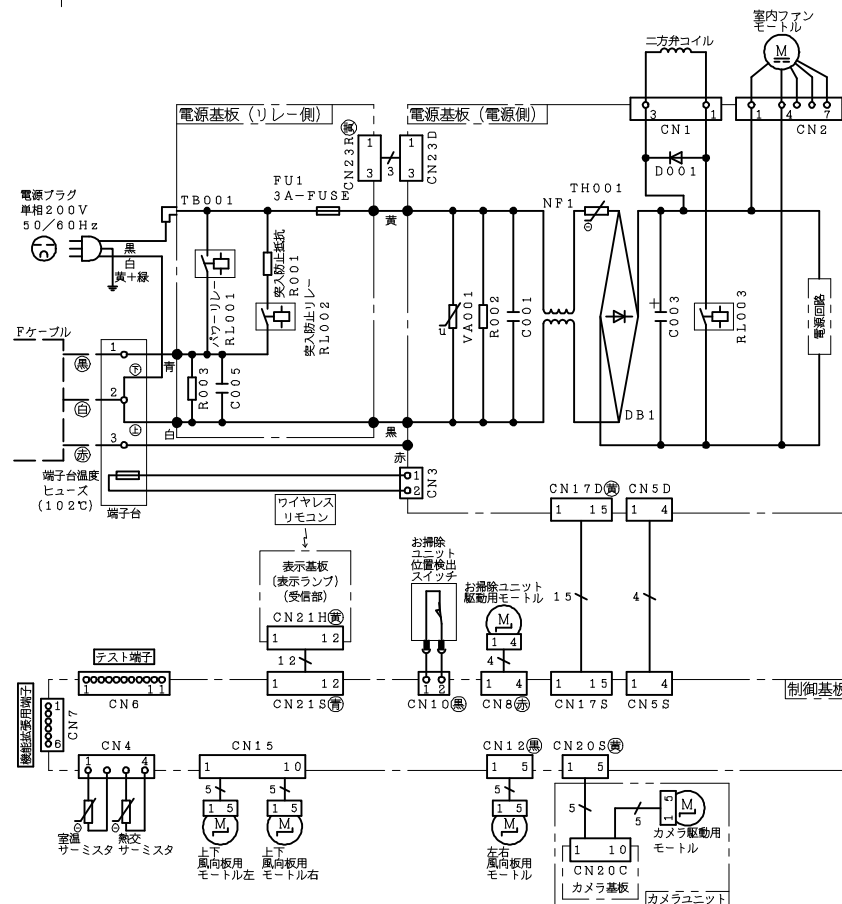

配線図 RAC-E40G2

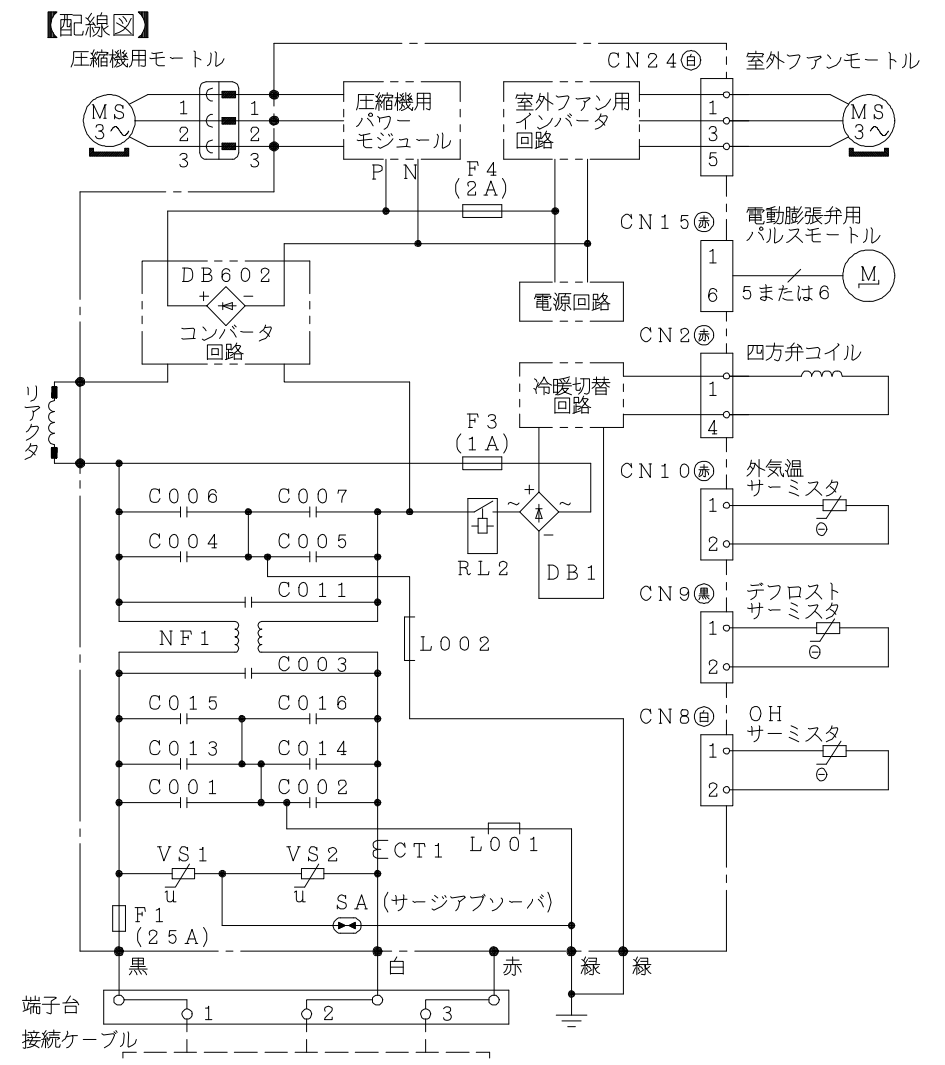

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S. Iijima	2017-04-15		NTS	RAS-KE40G2:RAC-E40G2 回路図・配線図	
CHKD.	Y. Funayama	2017-04-18	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006250
	H. Shono	2017-04-18				
APPD.	K. Kezuka	2017-04-18				REGD. REGD 2017 0418