

0Z66100NN

日立ルームエアコン 壁掛KWシリーズ 仕様表

RAS-KW360L/RAC-KW360L

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-KW360L		RAC-KW360L	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)			
		消費電力	W	1,390 (205 ~ 1,400)			
		運転電流	A	14.8			
		力率	%	94			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.7)			
		消費電力	W	1,160 (165 ~ 1,485)			
		運転電流	A	12.6 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	3.8			
		消費電力	W	1,480			
始動電流			A	14.8			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9			
		JISC9612:2005 (区分名)		4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	－		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	570				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	760・820		1,860・1,740	
		強 風	m³/h	540・570		－	
		弱 風	m³/h	450・450		－	
		微 風	m³/h	280・330		－	
		静	m³/h	240・270		－	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64・65		60・61		
	強 風	dB	56・56		－		
	弱 風	dB	51・50		－		
	微 風	dB	44・44		－		
	静	dB	41・41		－		
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-AK4			
電源プラグ		容 量		125V-15A			
		形 状		㊶		－	
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		－	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	248×798×340		570×750(+60)×288(+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×32×41		86×38×61	
質量 (製品・荷造)			kg	10.5・13.0		24.5・27.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。


(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。






SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2021-05-21		NTS	2021年度 KWシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2021-05-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. REGD. 2021 0521
APPD.	M.Awano	2021-05-21				
					TOCHIGI DWG. No.	
					4YAA NN0019970	

2966100NN

日立ルームエアコン 壁掛KWシリーズ 室内ユニット 寸法図

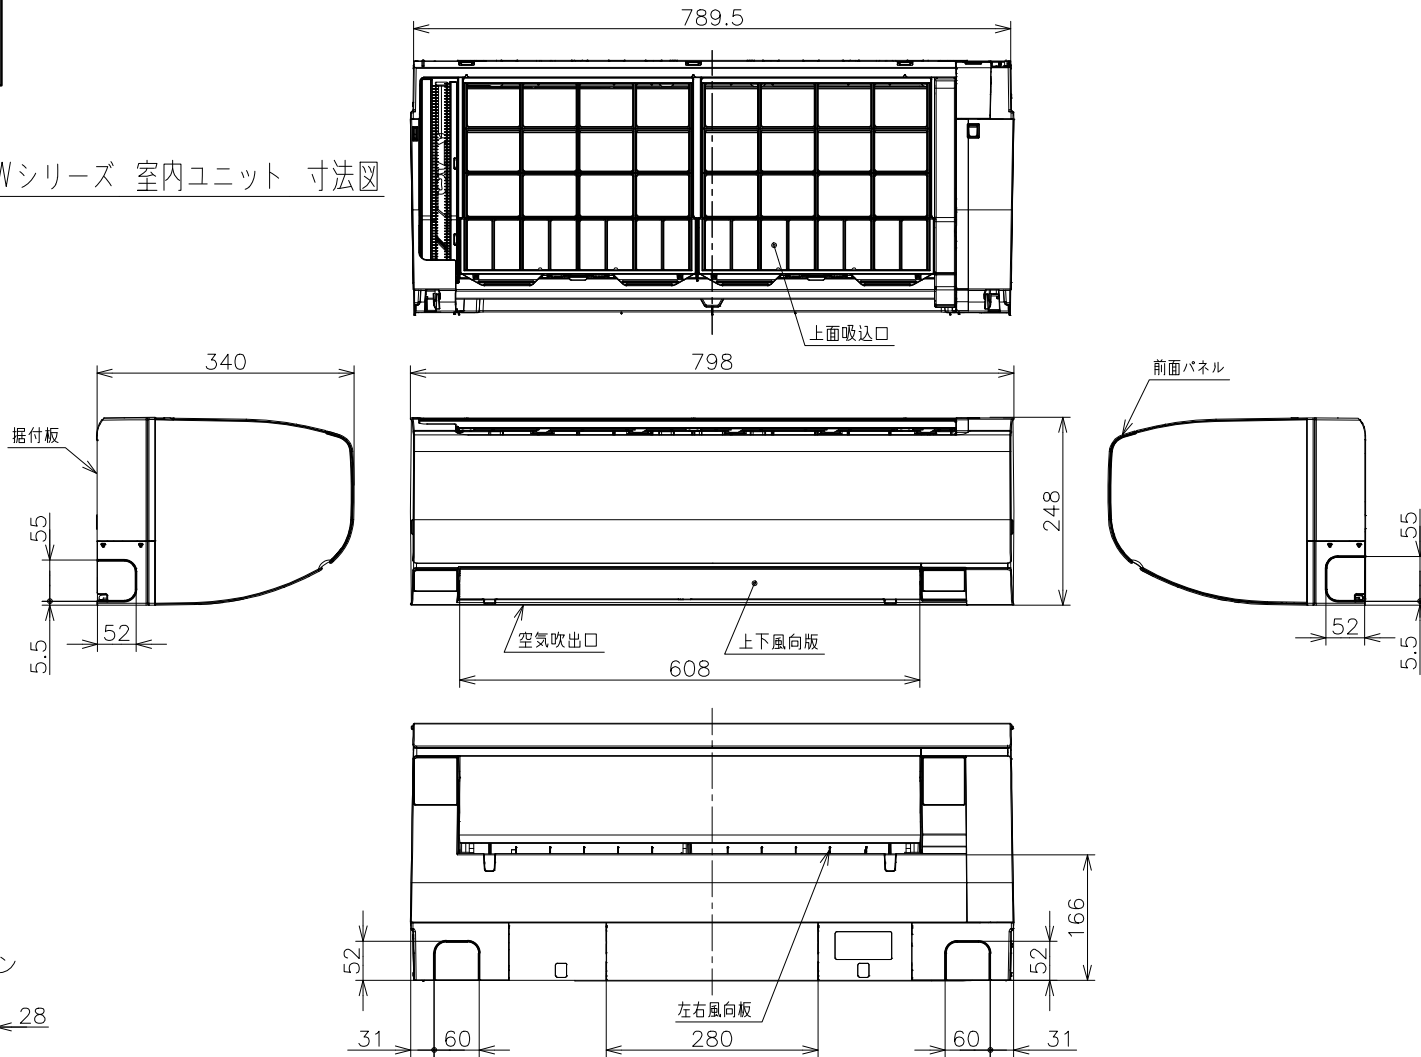

ワイヤレスリモコン

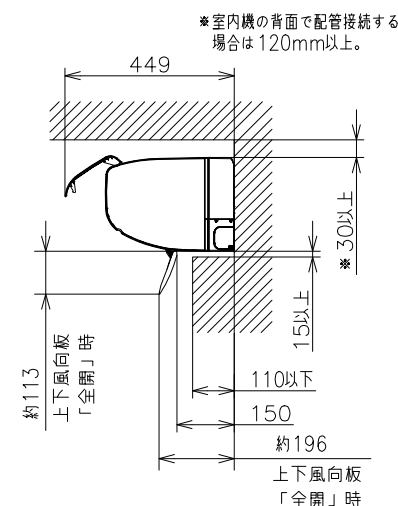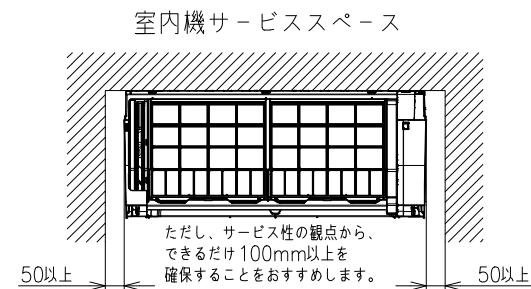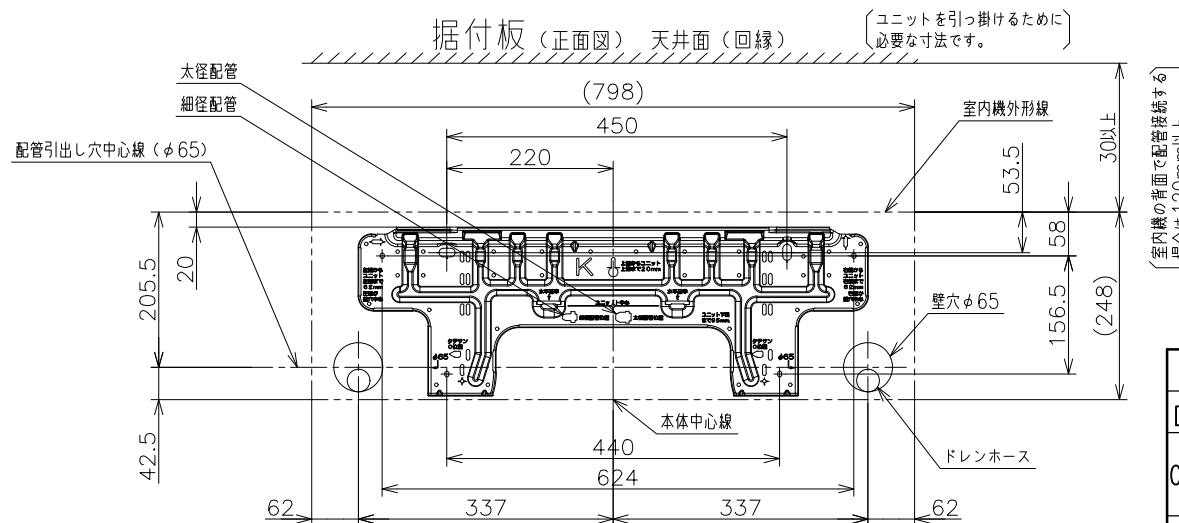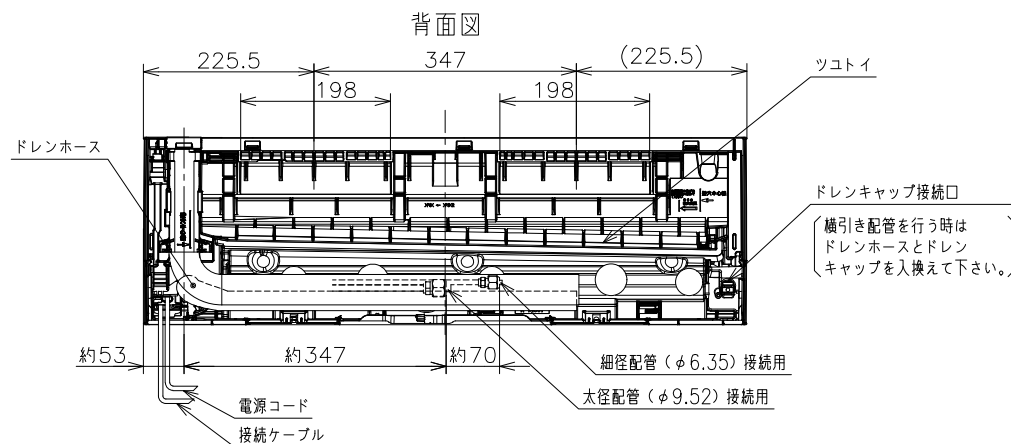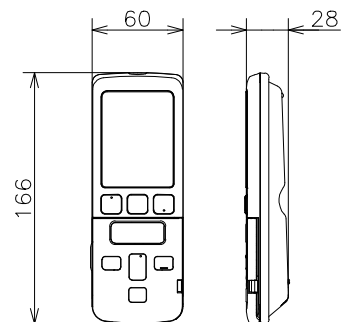


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状

RAS-KW220L~KW360L ㊶
RAS-KW400L2 ㊷
RAS-KW560L2 ㊸

- 電源コードの長さ

RAS-KW220L~KW360L 約1.0m RAS-KW220L~KW360L 約1.7m
RAS-KW400L2, KW560L2 約0.6m RAS-KW400L2, KW560L2 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種




RAS-KW220L
RAS-KW250L
RAS-KW280L
RAS-KW360L
RAS-KW400L2
RAS-KW560L2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0019963	REGD. 2021 0521
DWN.	Y.Tanaka	2021-05-21	⊕	NTS	2021年度 KWシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2021-05-21						
APPD.	M.Awano	2021-05-21						





7966100NN

日立ルームエアコン 壁掛KWシリーズ
室外ユニット 寸法図

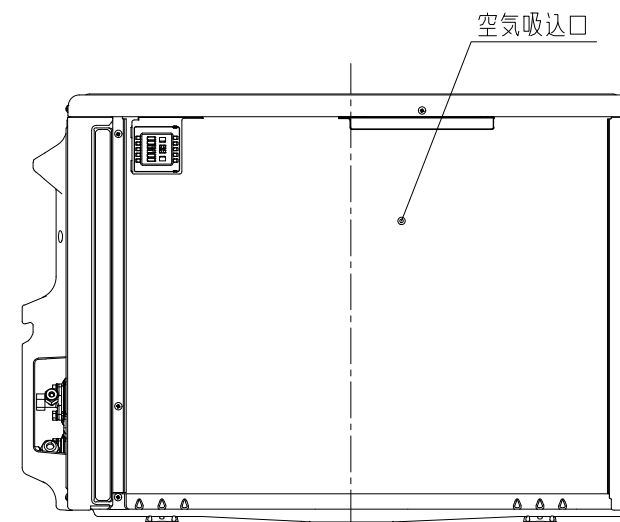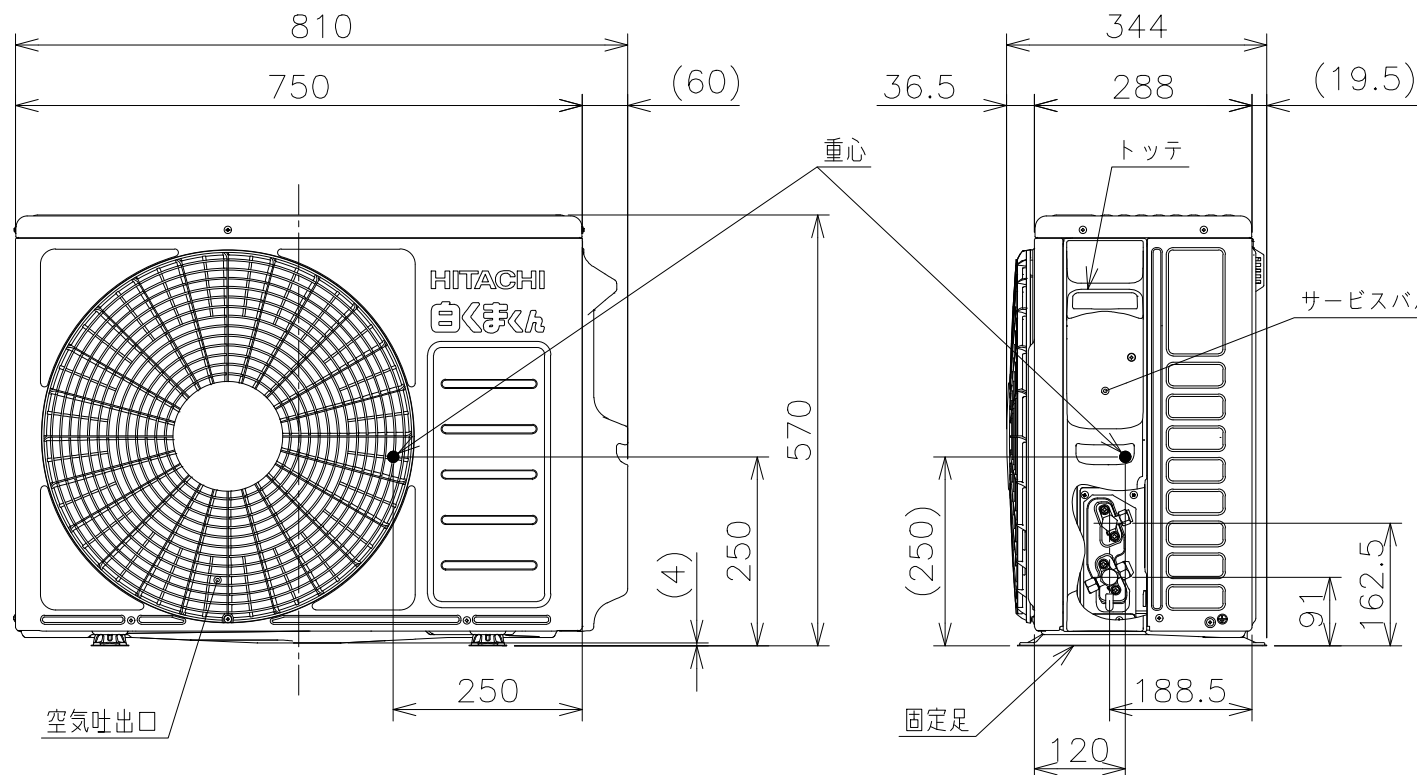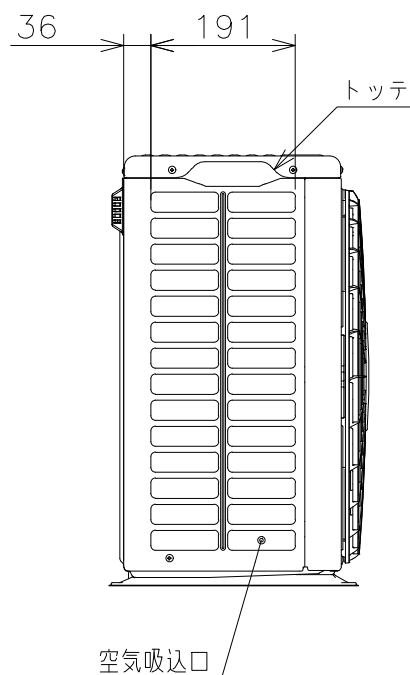

適用機種
RAC-KW250L
RAC-KW280L
RAC-KW360L

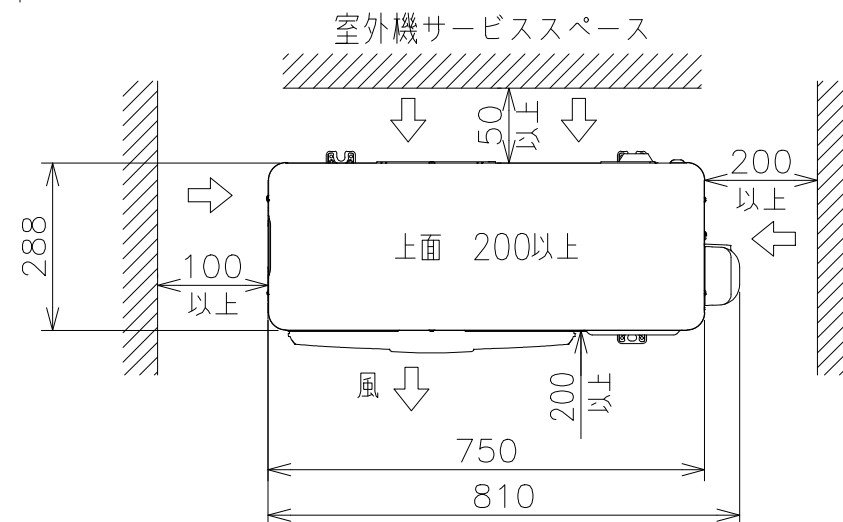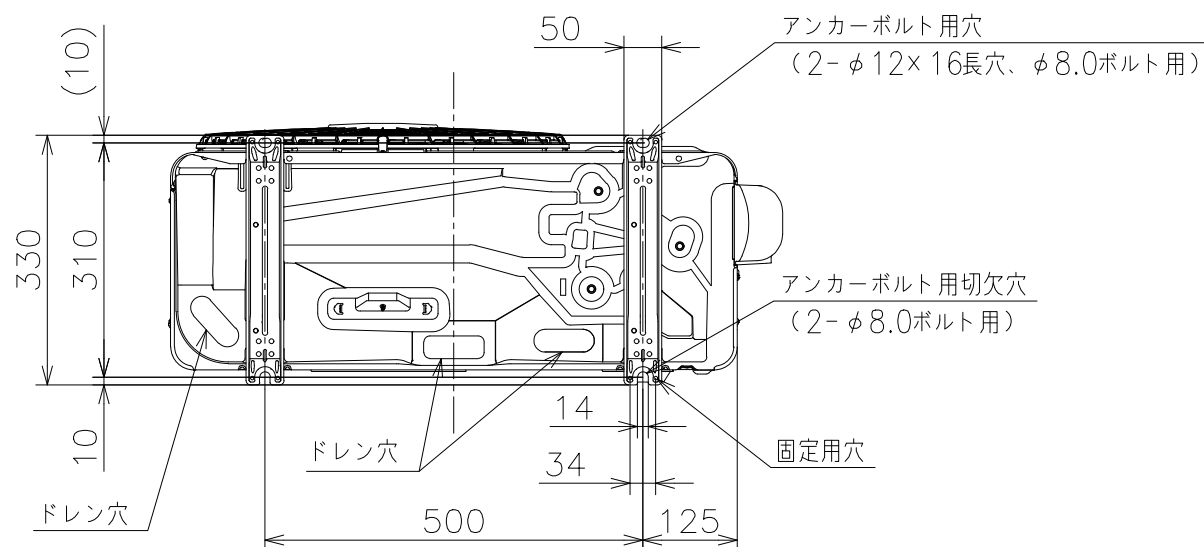

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2021-05-21		NTS	2021年度 KWシリーズ 寸法図	
CHKD.	M.Awano	2021-05-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2021-05-21			3YAA NN0019967	

REGD.
2021
0521

001

8966100NN

日立ルームエアコン 壁掛KWシリーズ


室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-KW250L
RAS-KW280L
RAS-KW360L


室外機
RAC-KW250L
RAC-KW280L
RAC-KW360L

回路図


電源プラグ
単相100V
50/60Hz

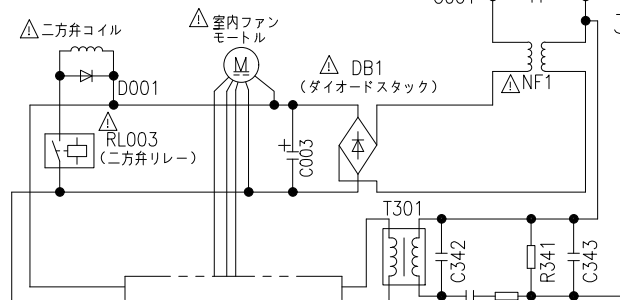

制御回路

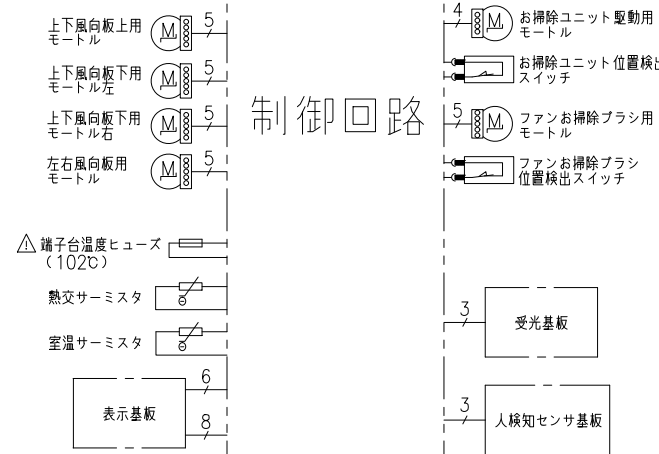

室内機配線図

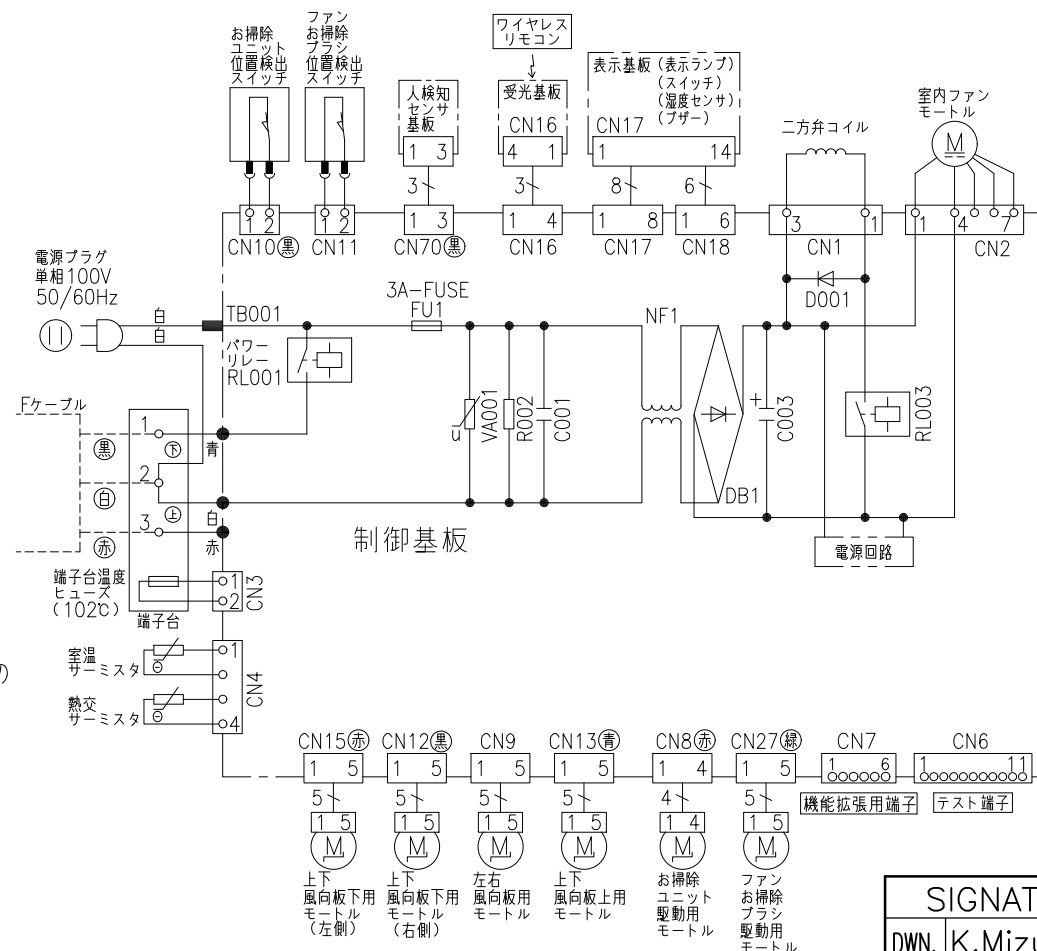


電源回路

制御回路

電動膨張弁用
パルスモートル

室外機配線図

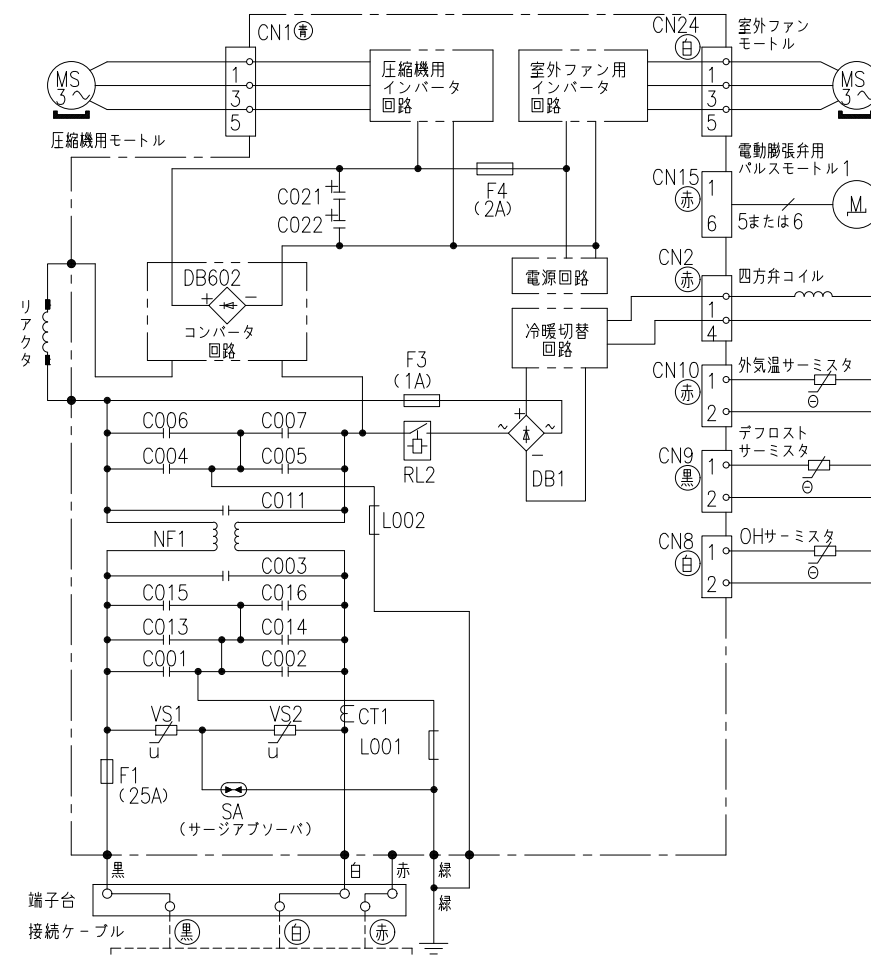

※ 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*5 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. K.Mizutori	2021-05-10	⊕	NTS	2021年度 KWシリーズ 回路図・配線図	CAD
CHKD. T.Narabu	2021-05-10			Hitachi-Johnson Controls	TOCHIGI DWG. No.
APPD. H.Hashimoto	2021-05-12			Air Conditioning, Inc.	3YDA NN0019968

REQD.
REGD.
2021
0512