
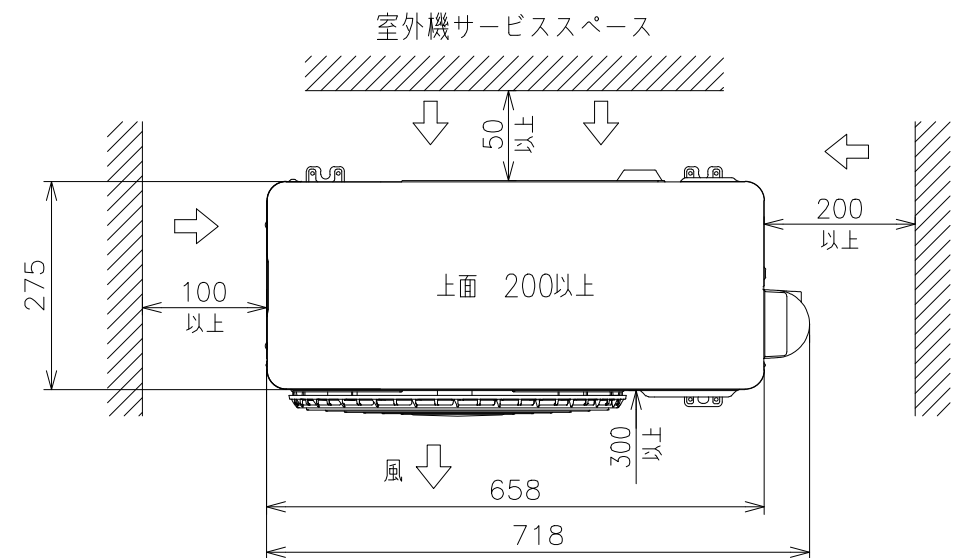
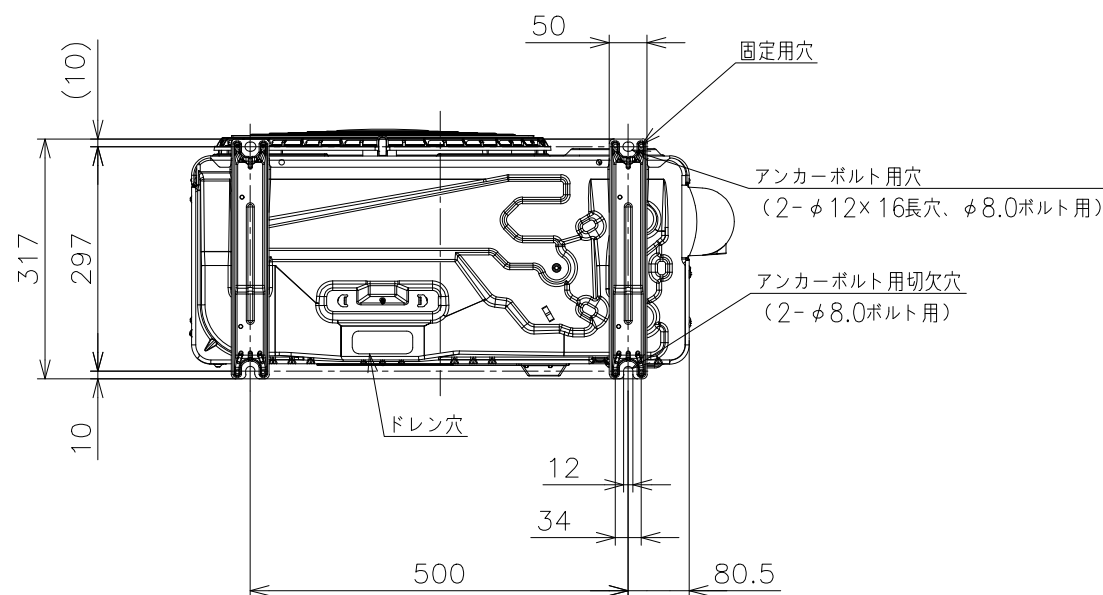
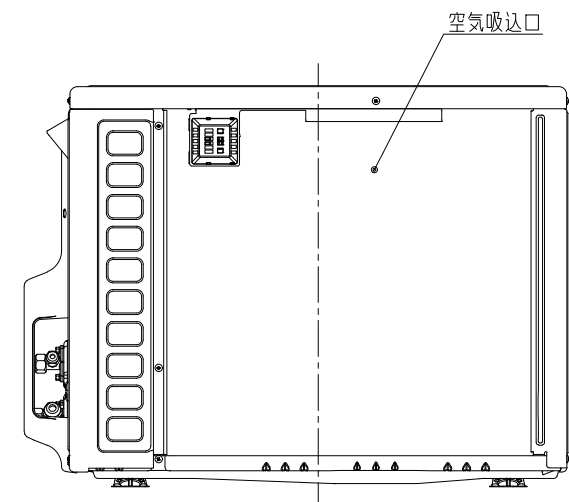
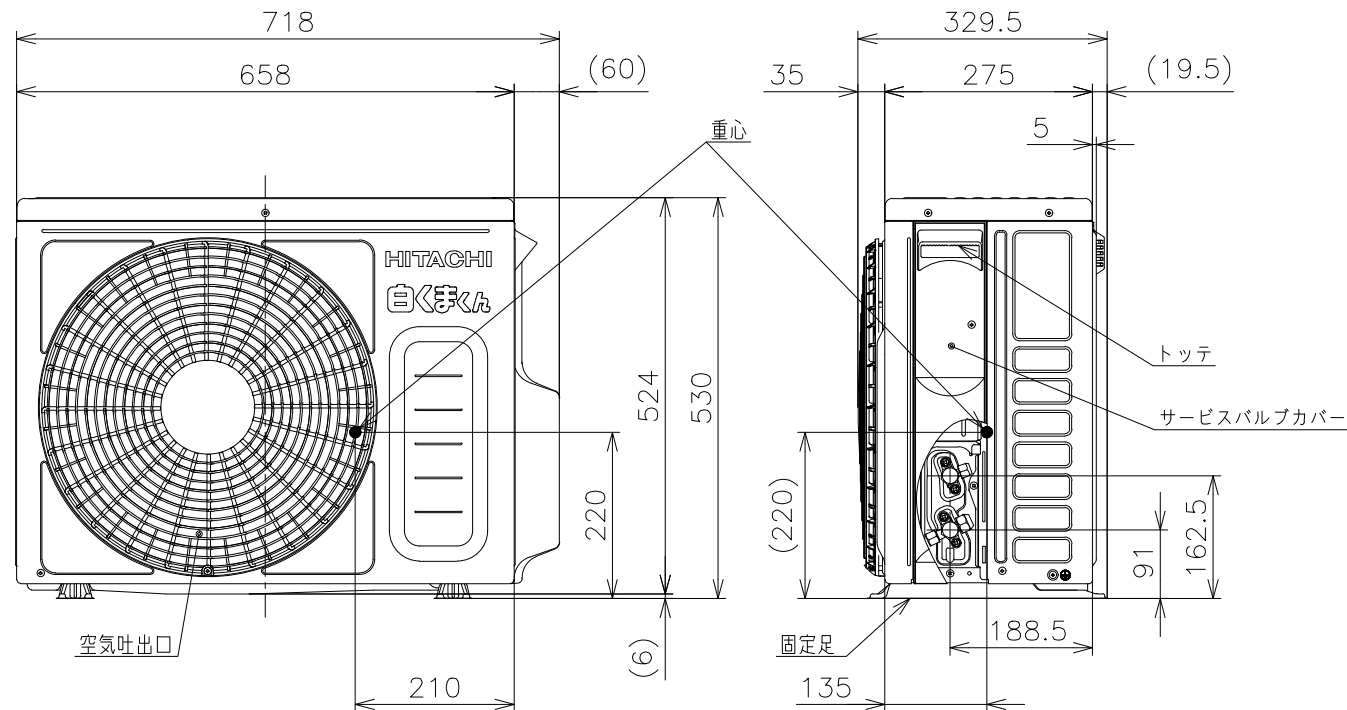
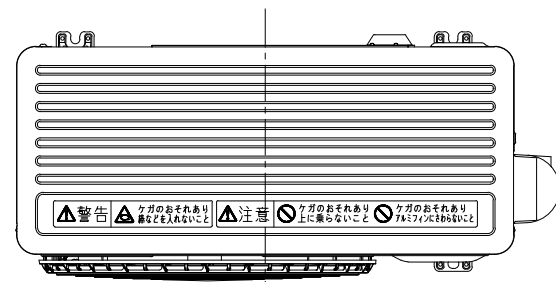


7617100NN

室外機

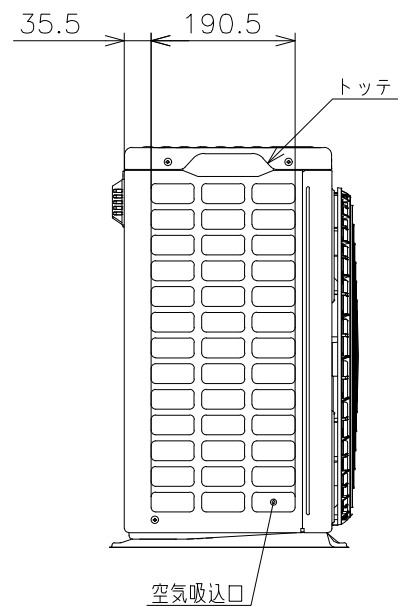

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. I.Matsunuma	2020-07-06		NTS	RAS-L25KE8:RAC-L25KE8 構造:寸法図	
CHKD. M.Awano	2020-07-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017192
APPD. M.Awano	2020-07-07				




001

Σ61Z100NN


回路図

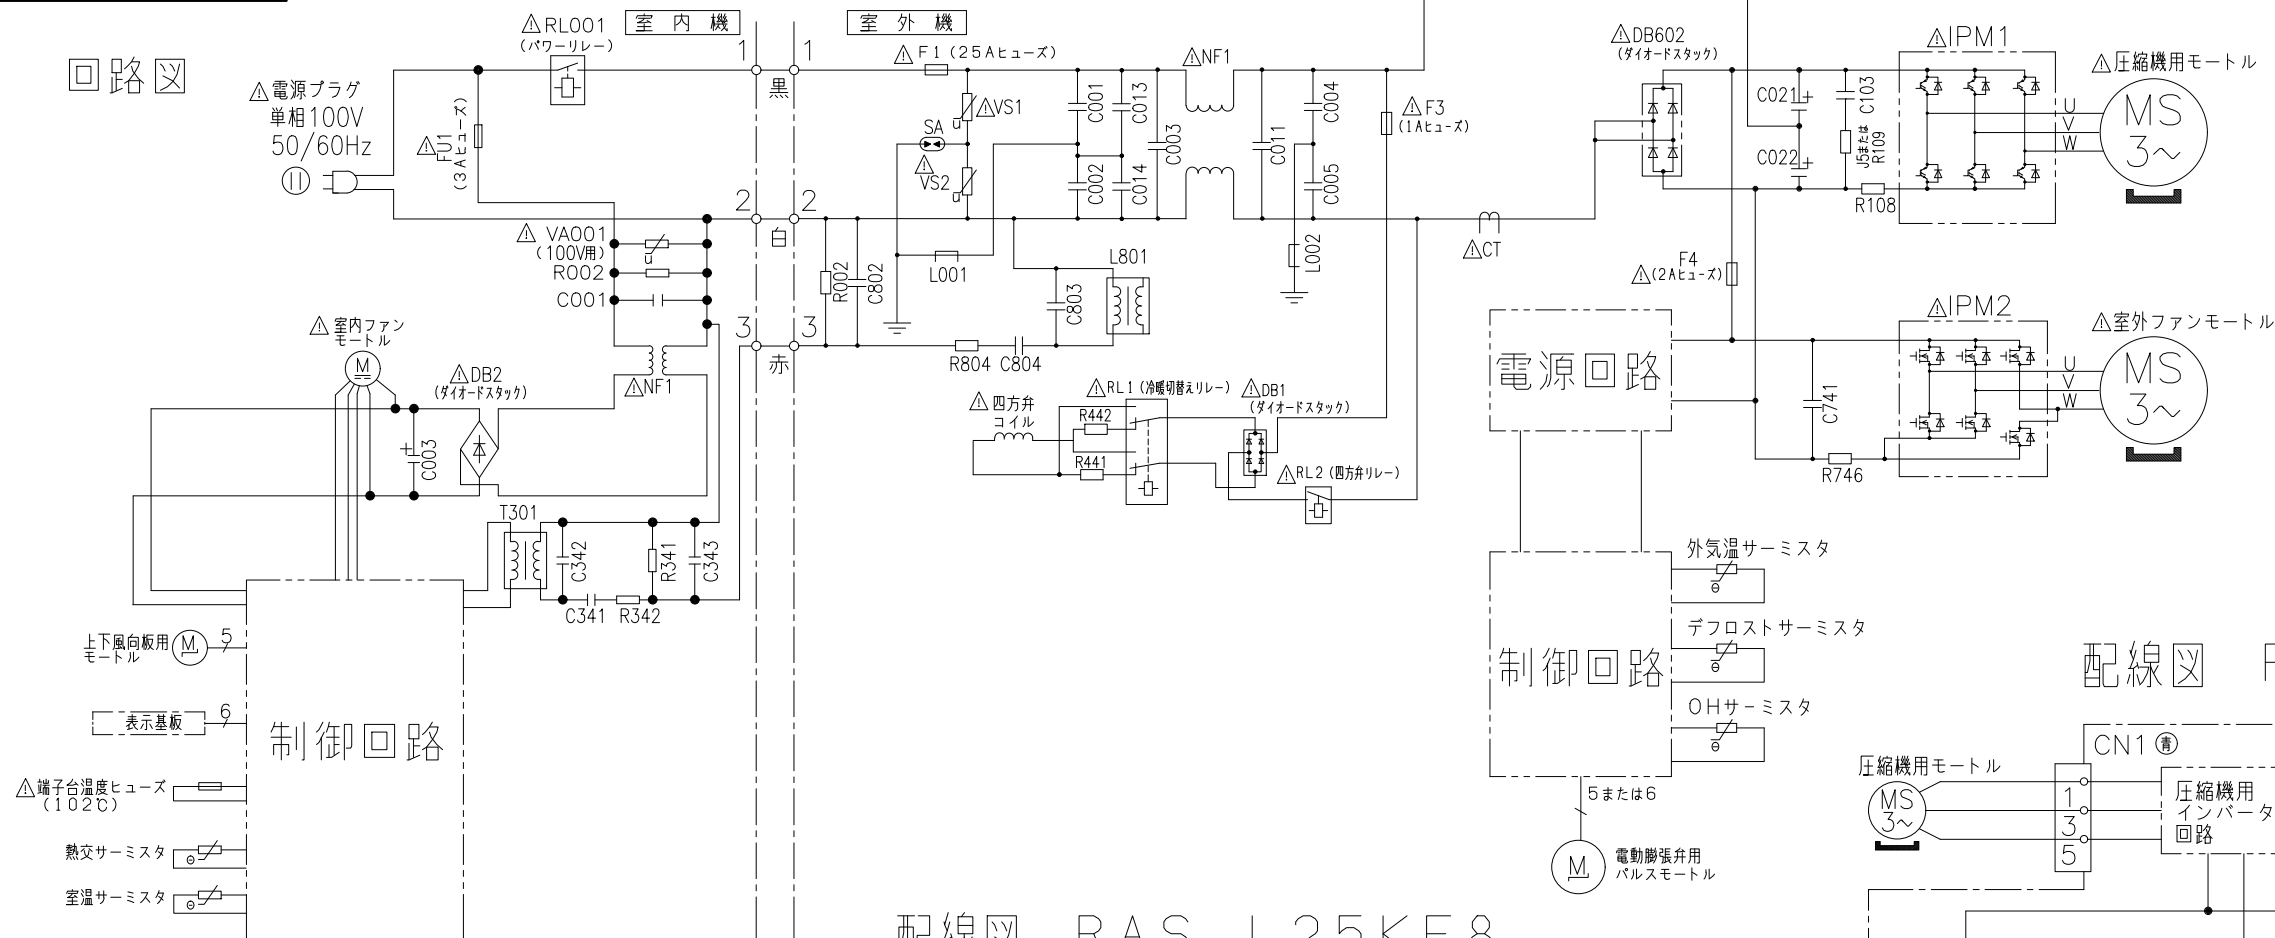

配線図 RAS-L25KE8

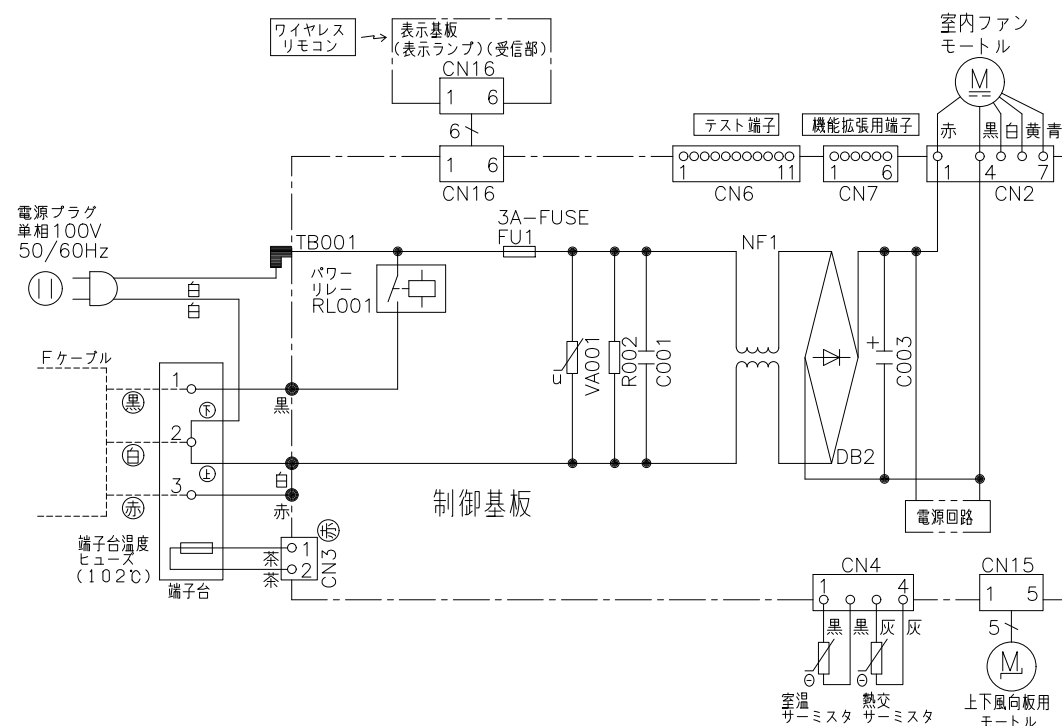

配線図 RAC-L25KE8

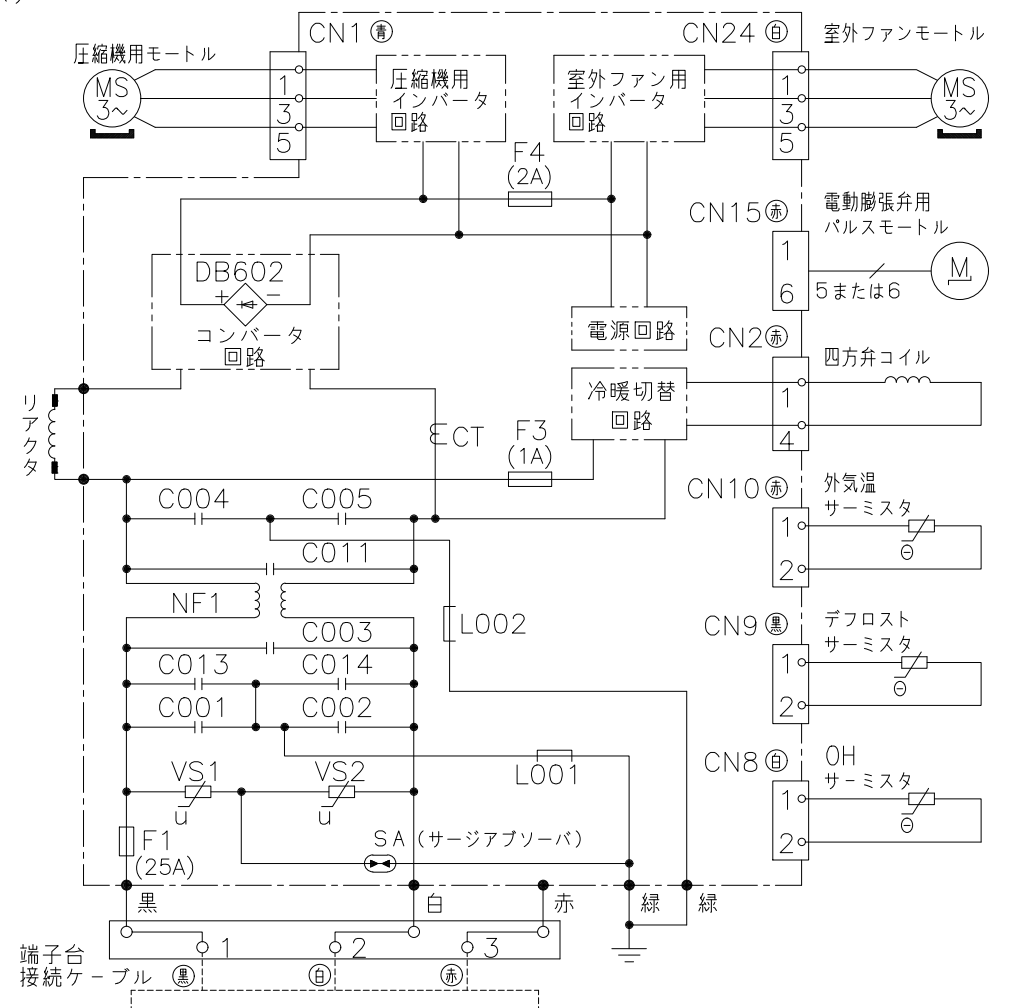

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I.Matsunuma	2020-07-06	⊕	NTS	RAS-L25KE8: RAC-L25KE8 回路図: 配線図
CHKD. T.Narabu	2020-07-07			
	2020-07-07			
APPD. M.Awano	2020-07-07			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2020 0707
3YDA NN0017193		