



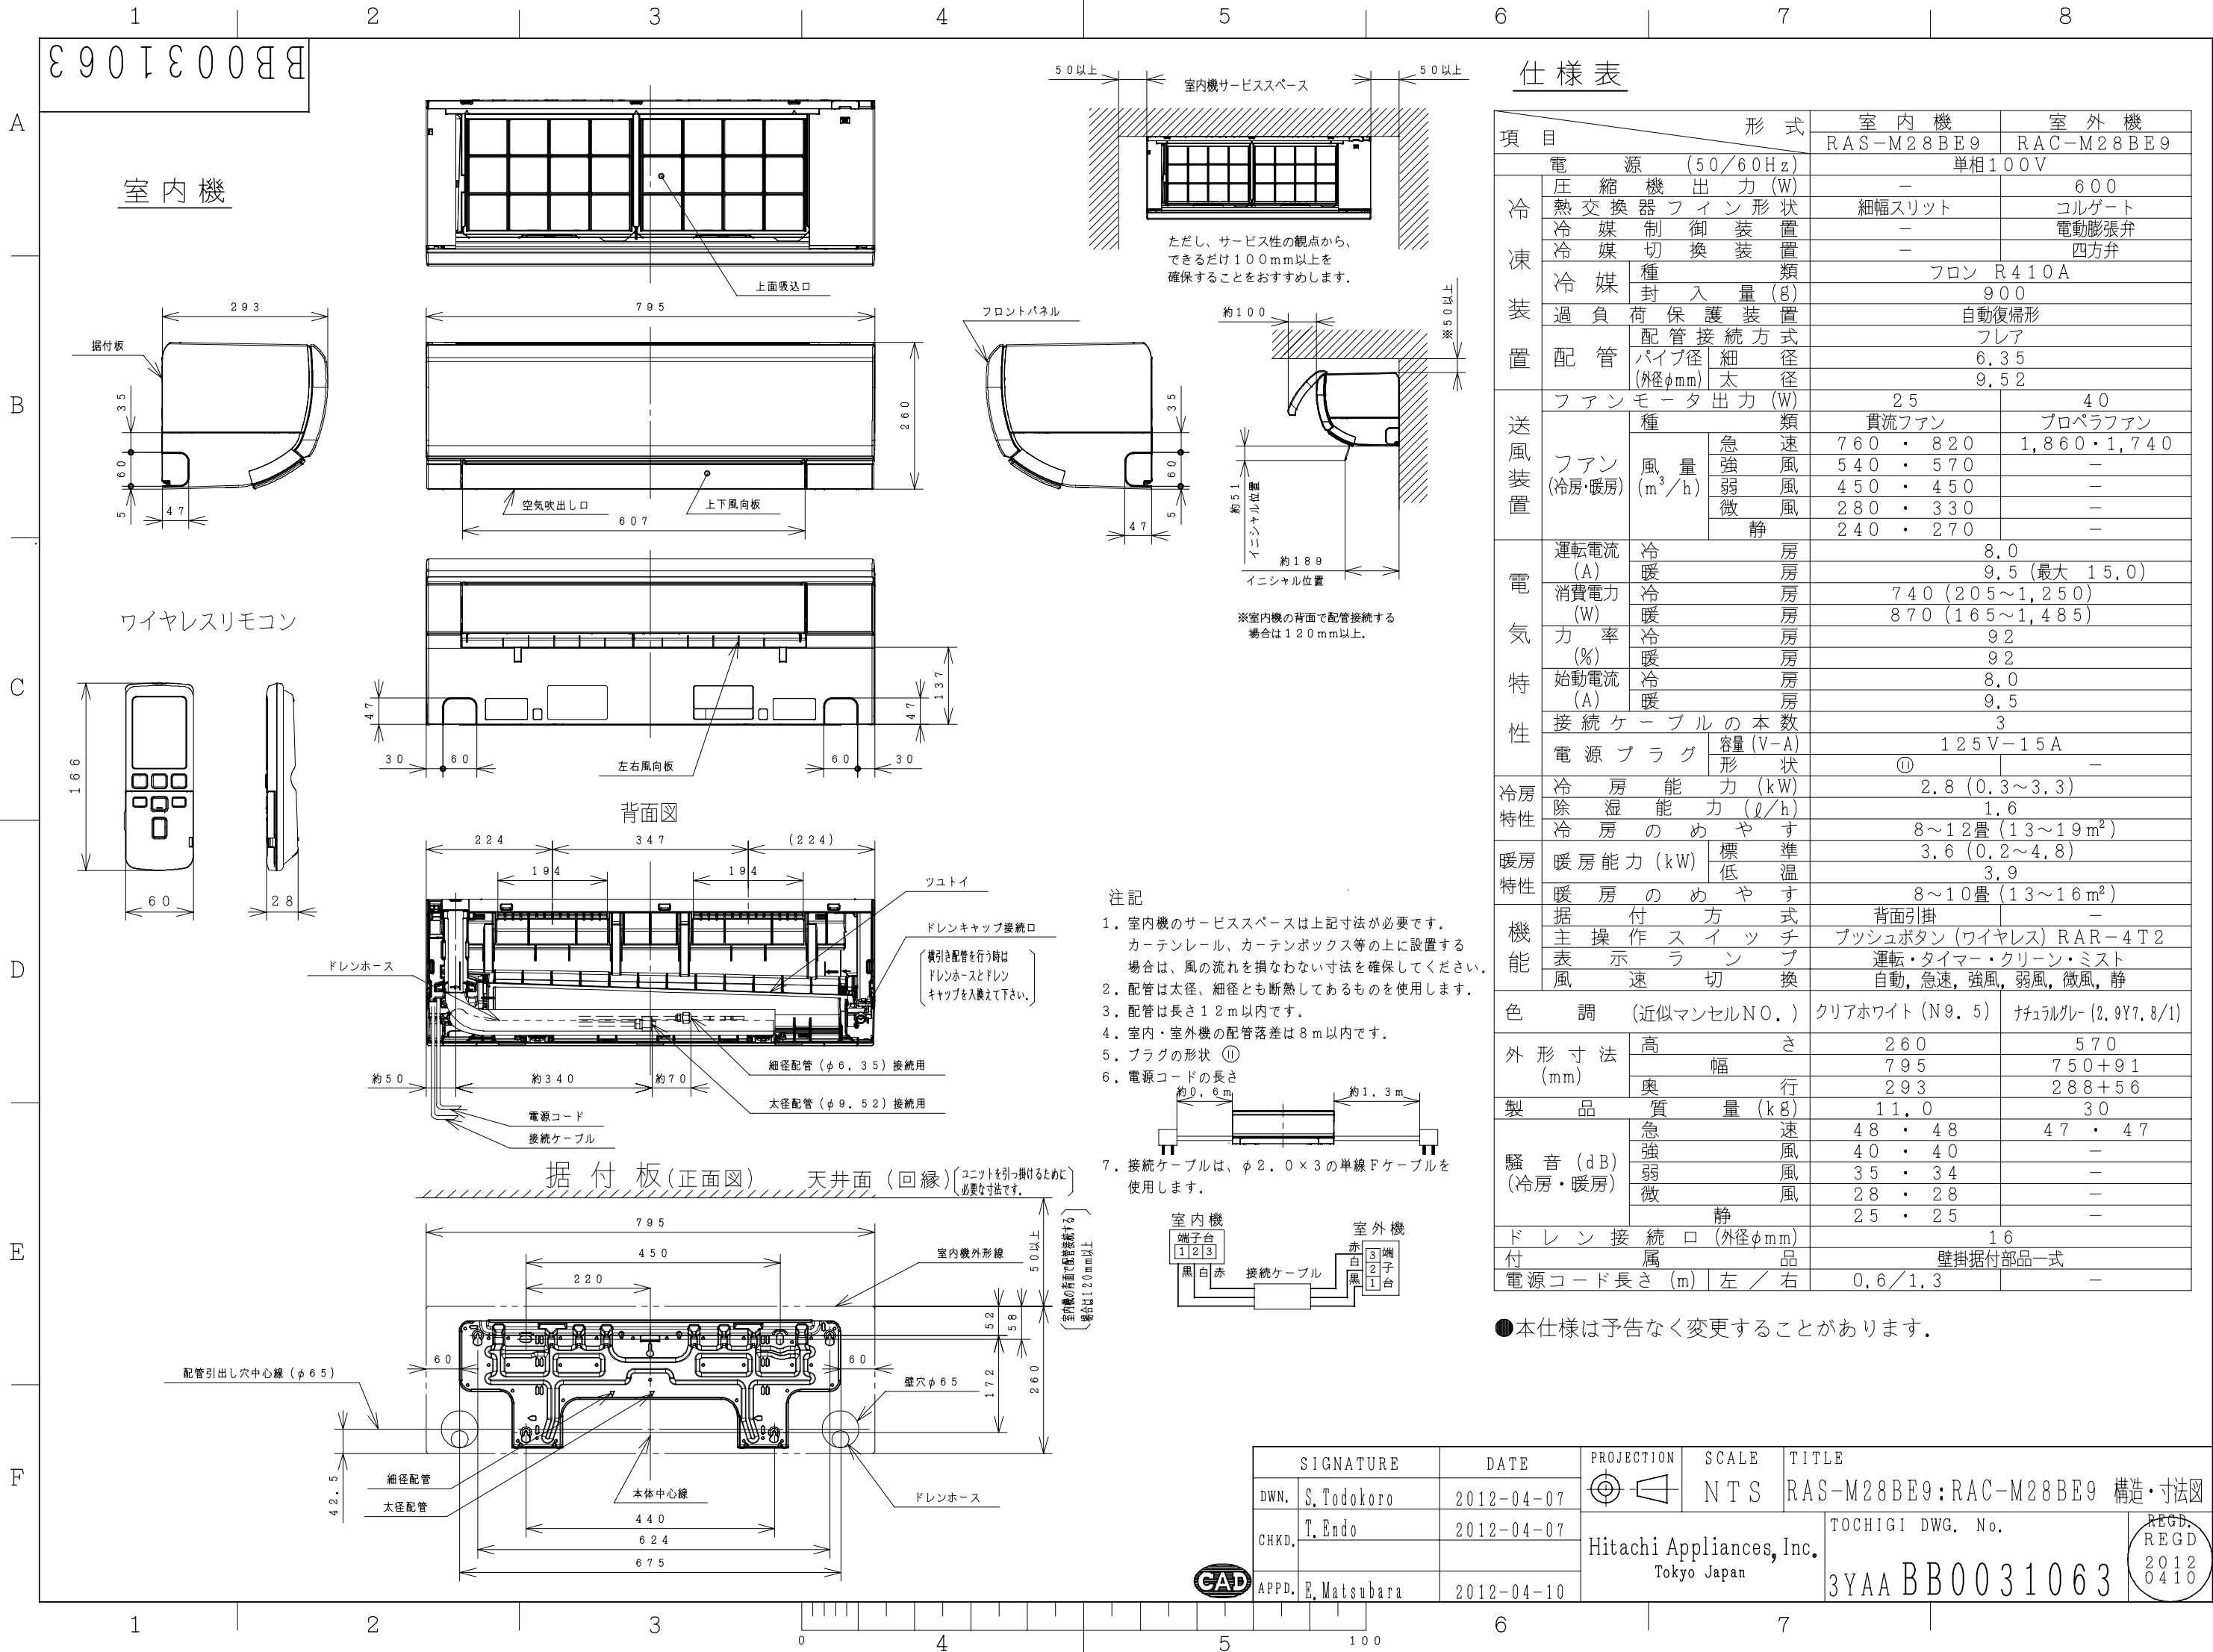

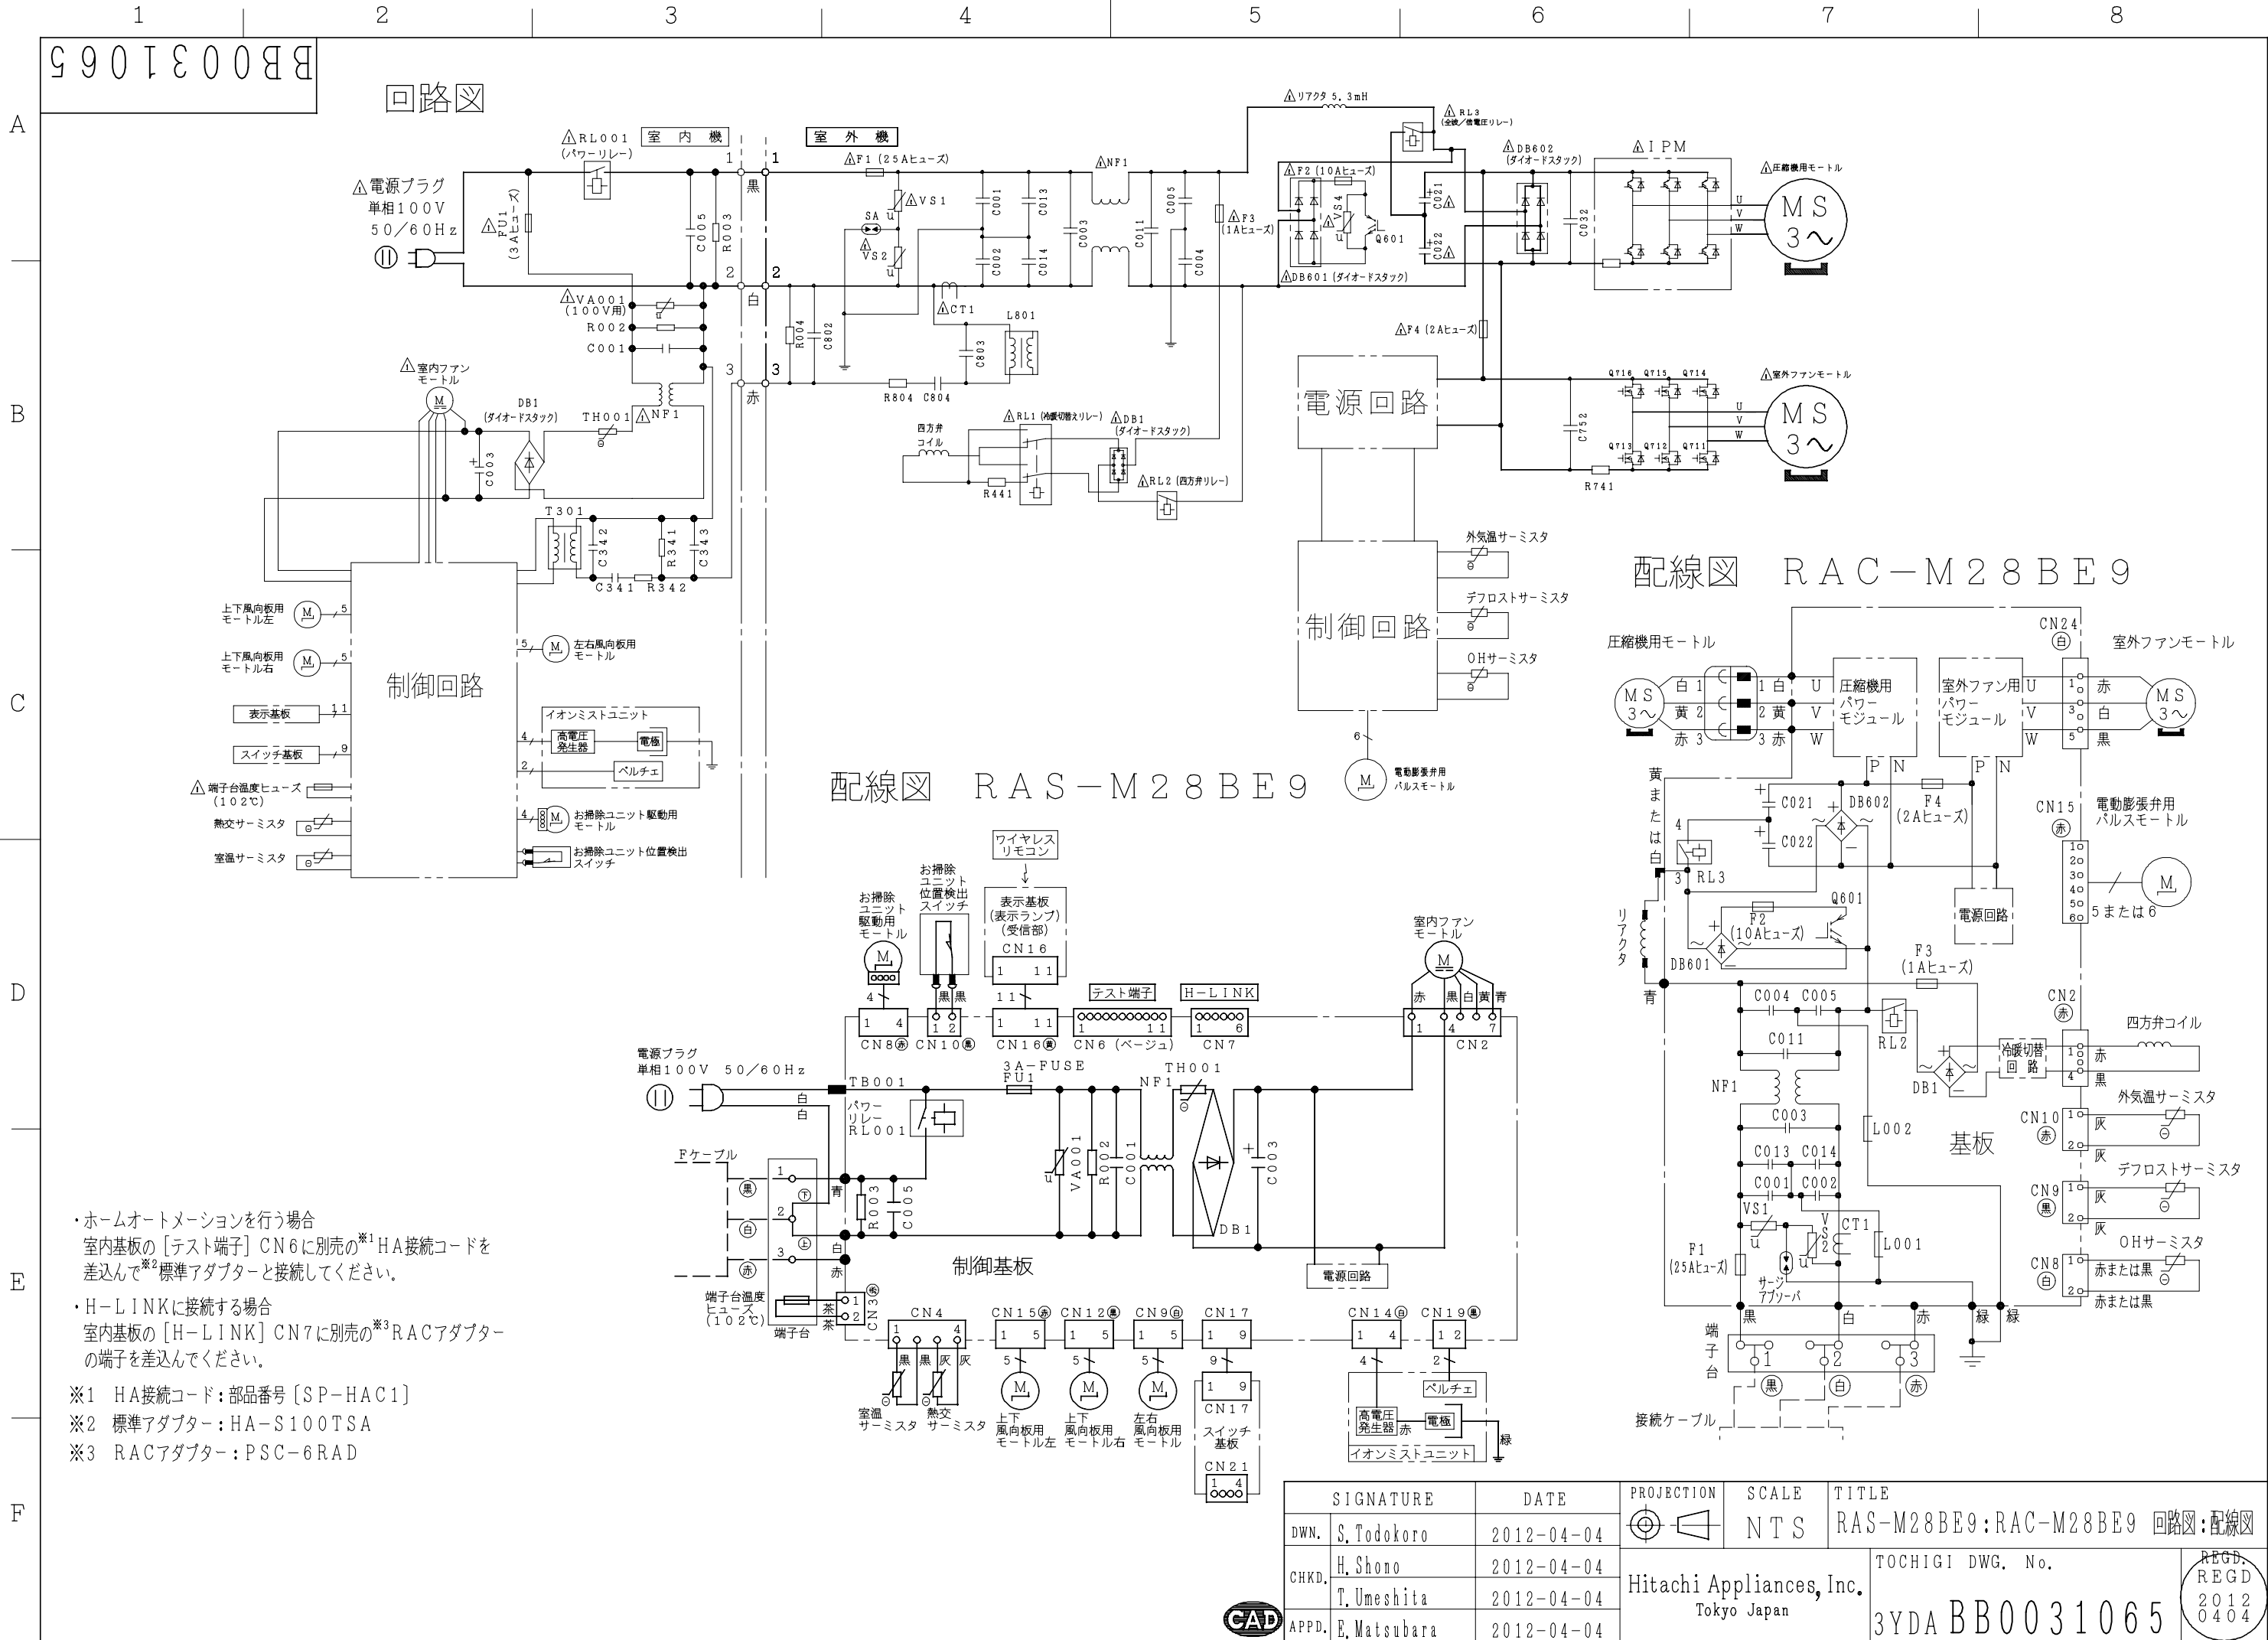

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2012-04-04		NTS	RAS-M28BE9:RAC-M28BE9 回路図:配線図
CHKD. H. Shono	2012-04-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-04-04			3YDA BB0031065
APPD. E. Matsubara	2012-04-04			REGD. REGD 2012 0404