


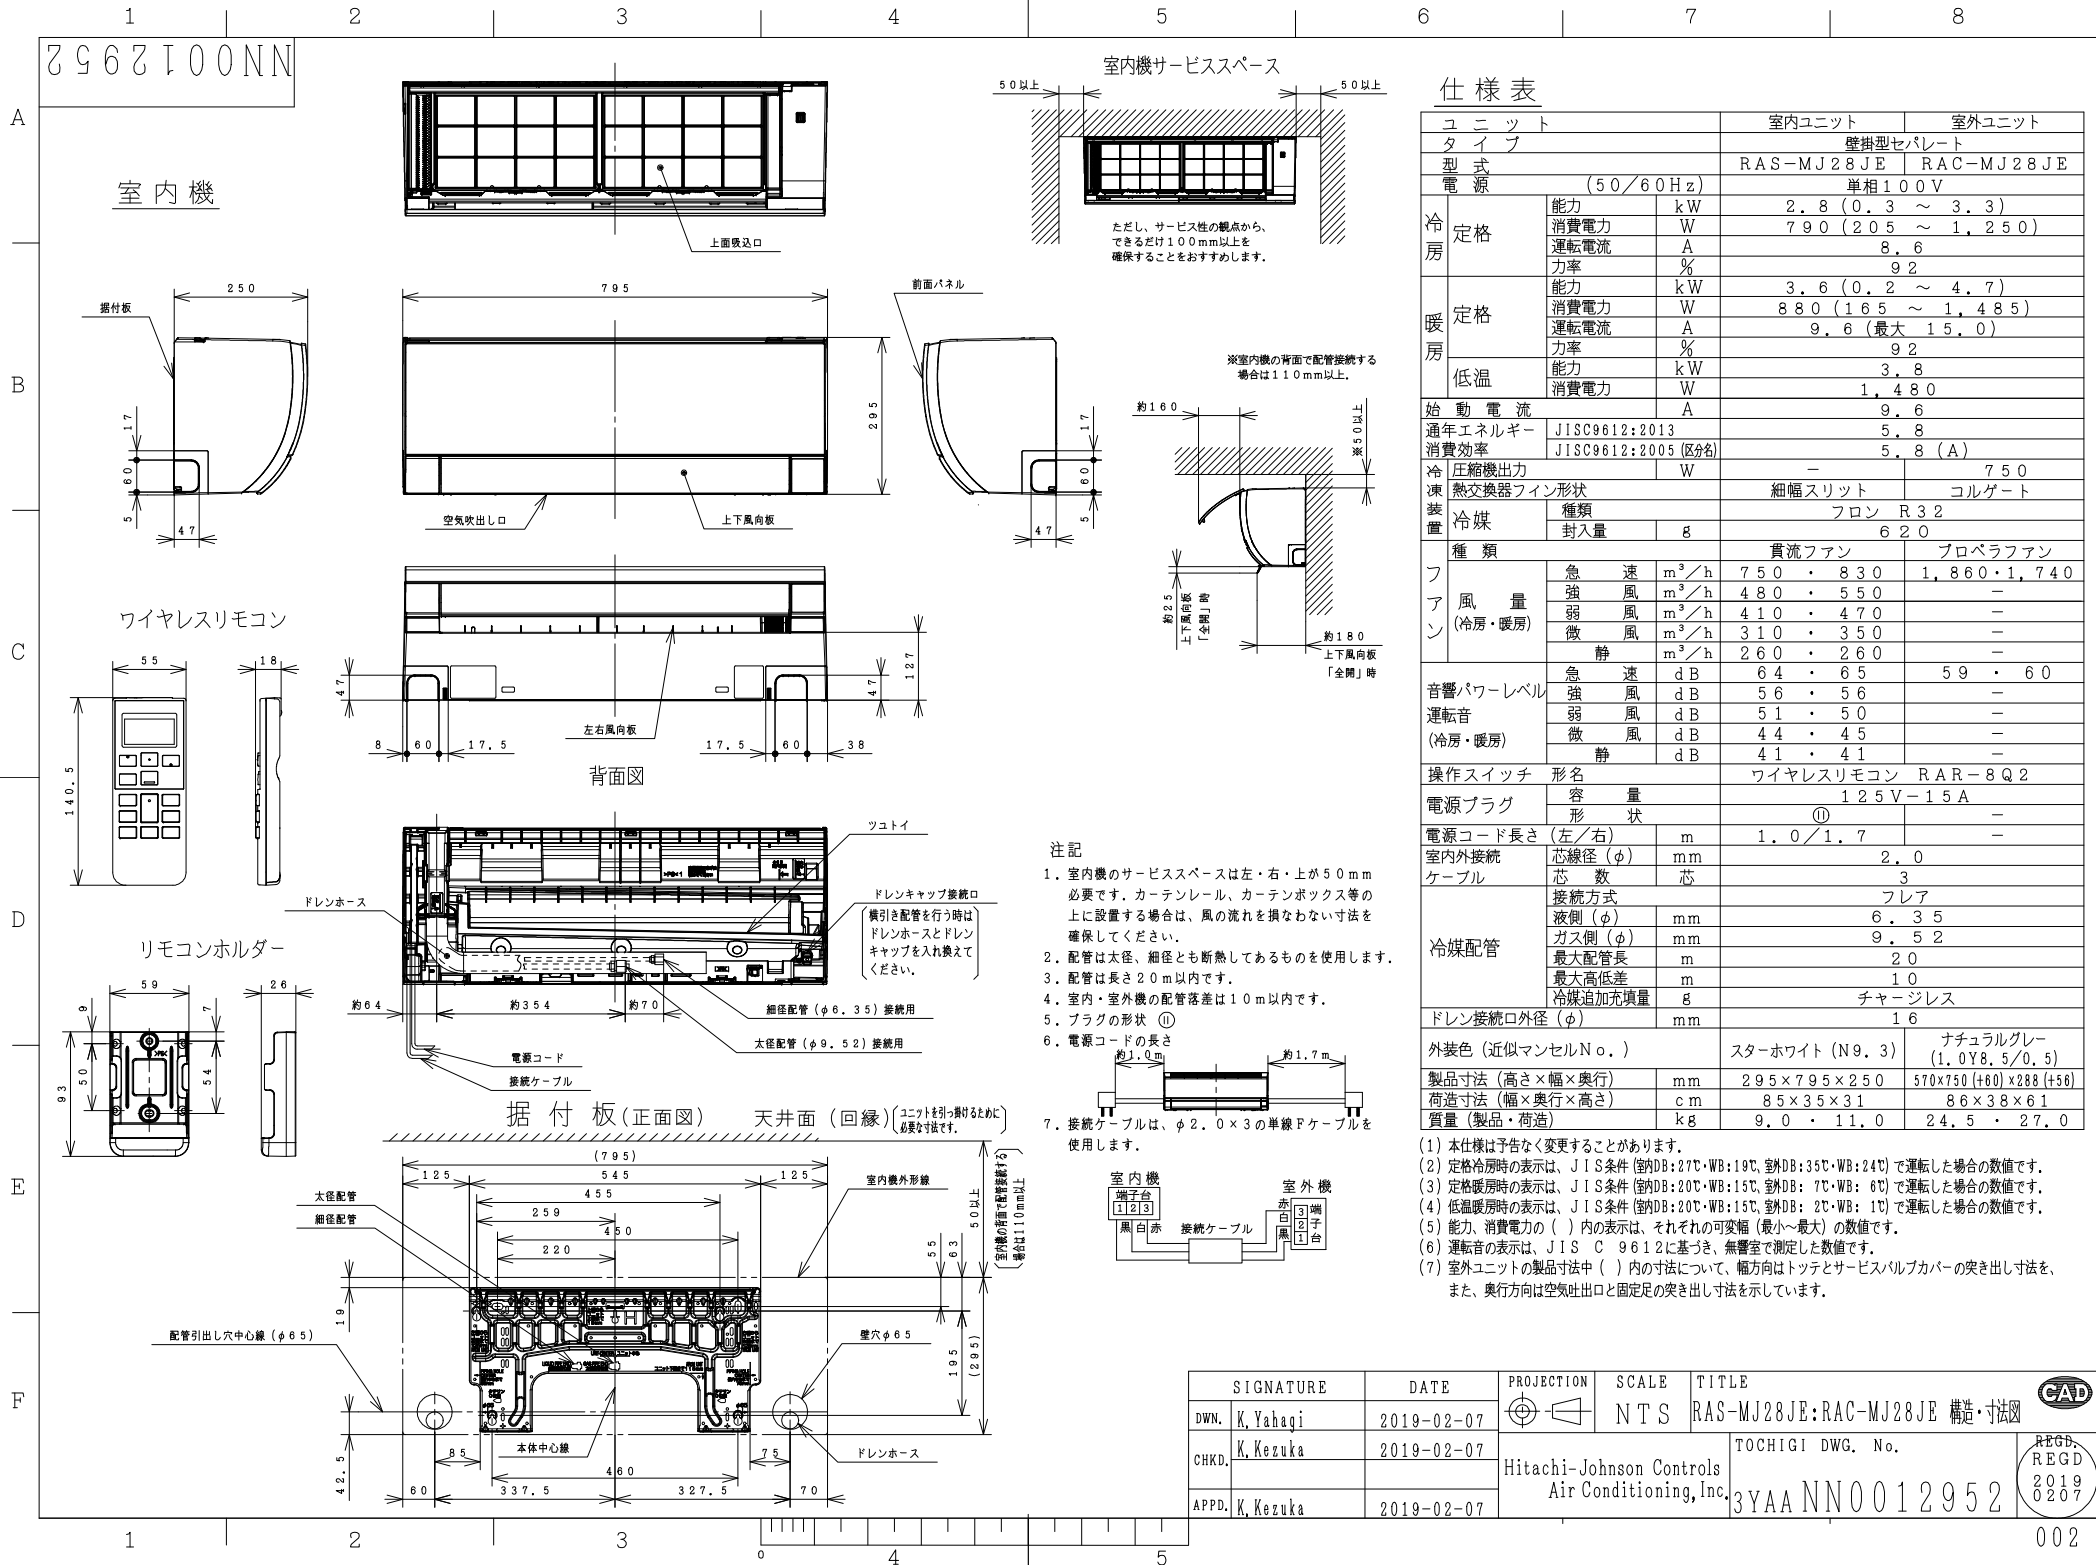

A

B

C



D

E

F

396Z100NN






室 外 機

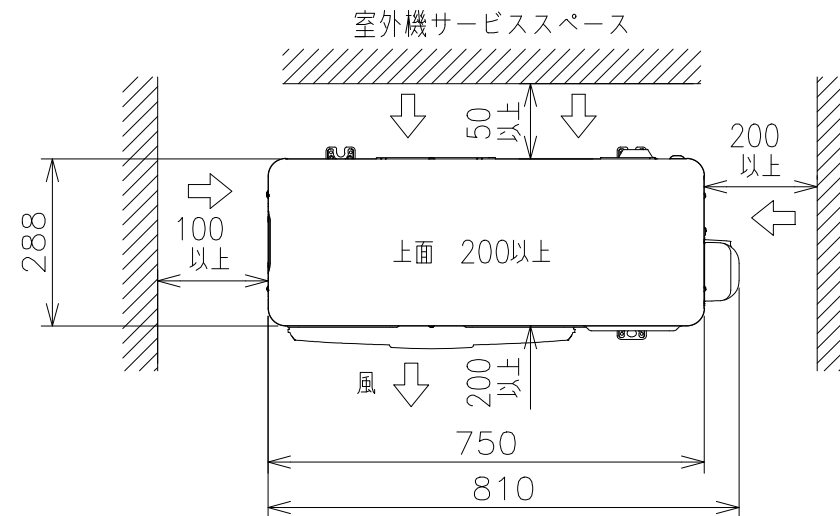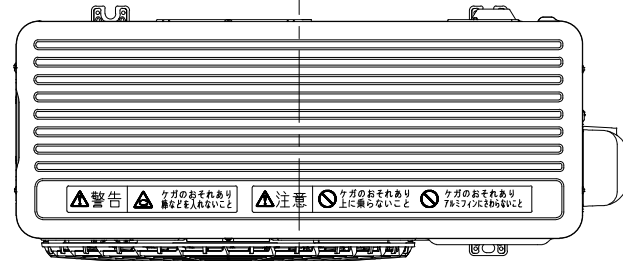

【耐塩仕様】

項目		仕様
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
	前板側板	
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板（塗装なし） または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板（塗装なし）
熱交換器		アクリル・ナイロン塗料 「フィンガード（無色）」塗装
基板 （パターン面・部品面）		両面シリコンコート

*製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

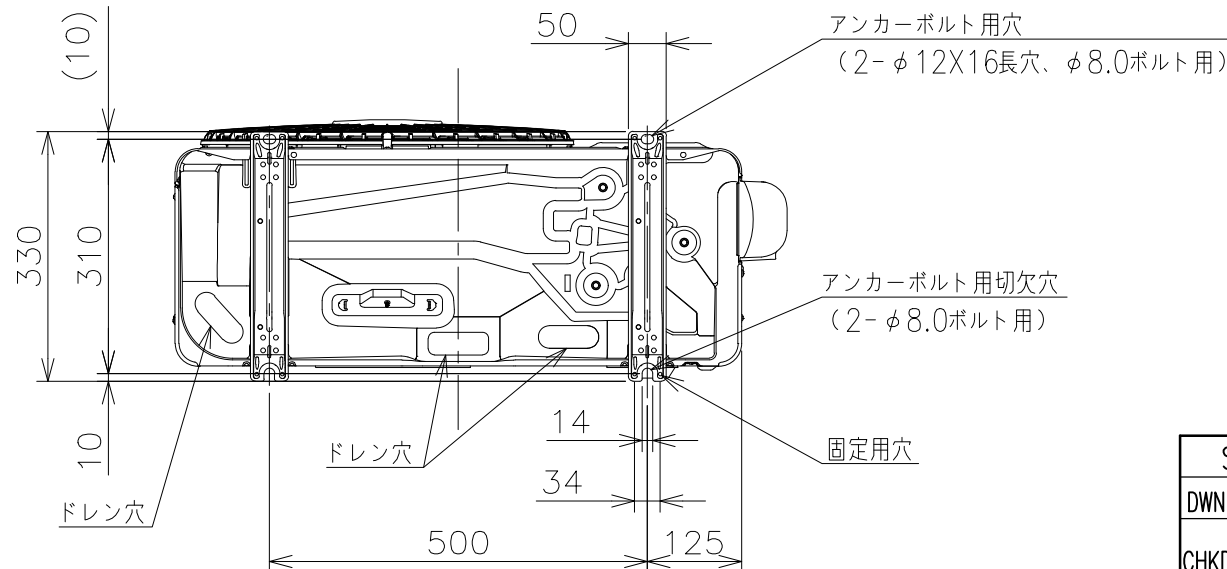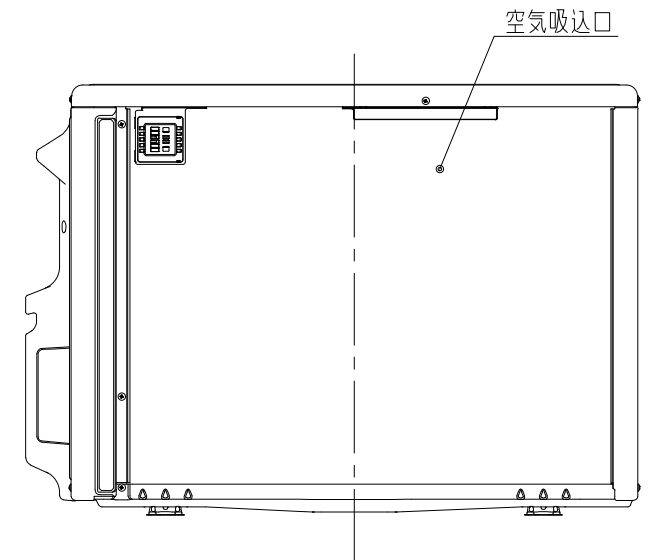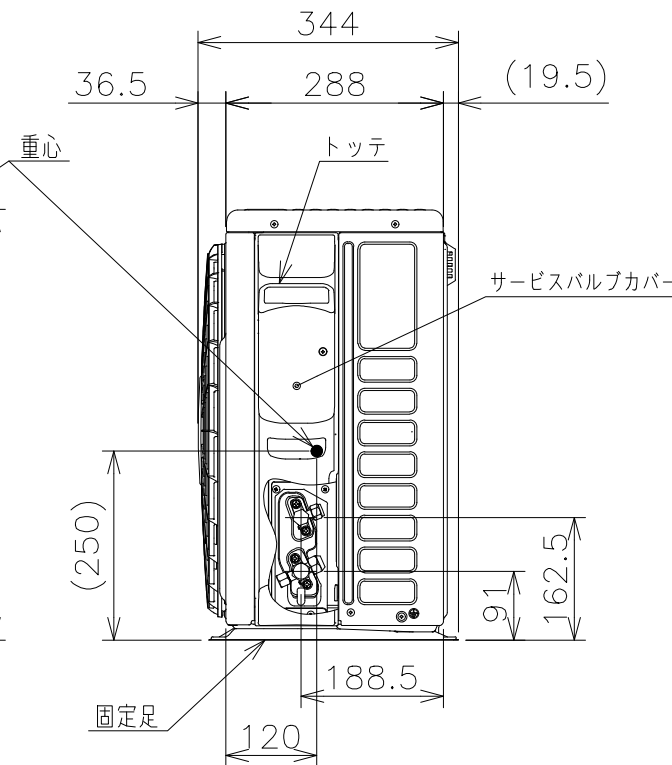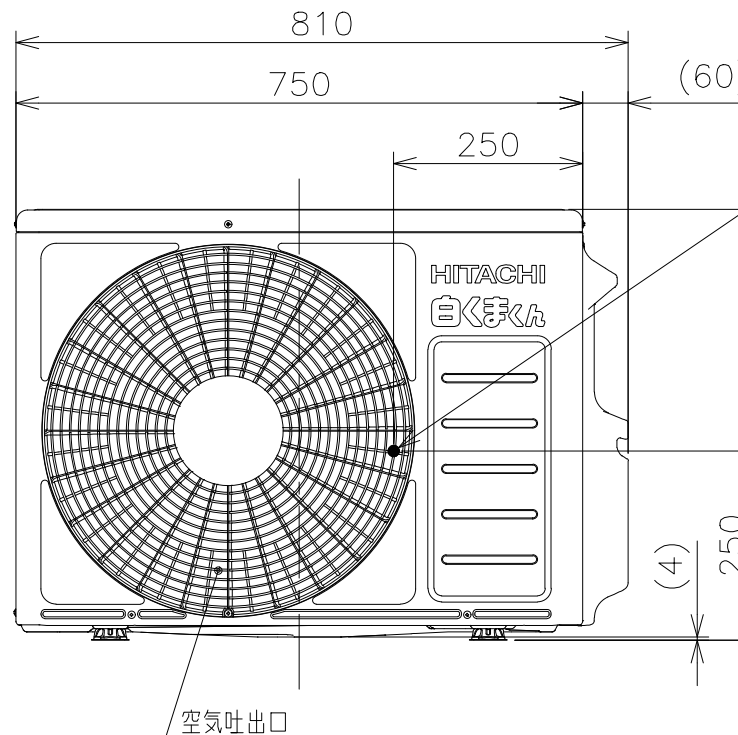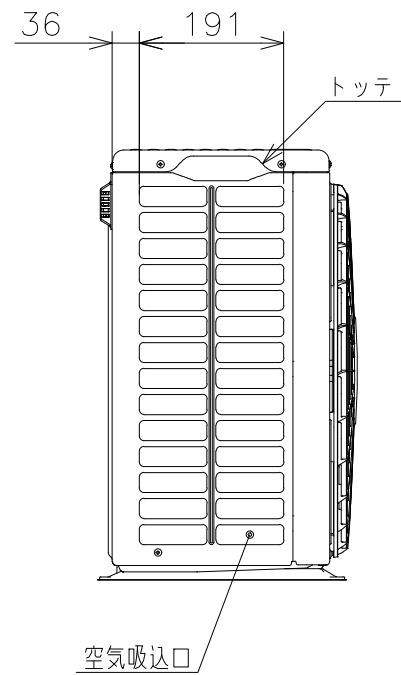

注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H.Kudo	2019-02-01		NTS	RAS-MJ28JE:RAC-MJ28JE 構造・寸法図
CHKD.	M.Oguri	2019-02-01			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K.Kezuka	2019-02-02			3YAA NN0012953

CAD

REGD.
2019
0202

002

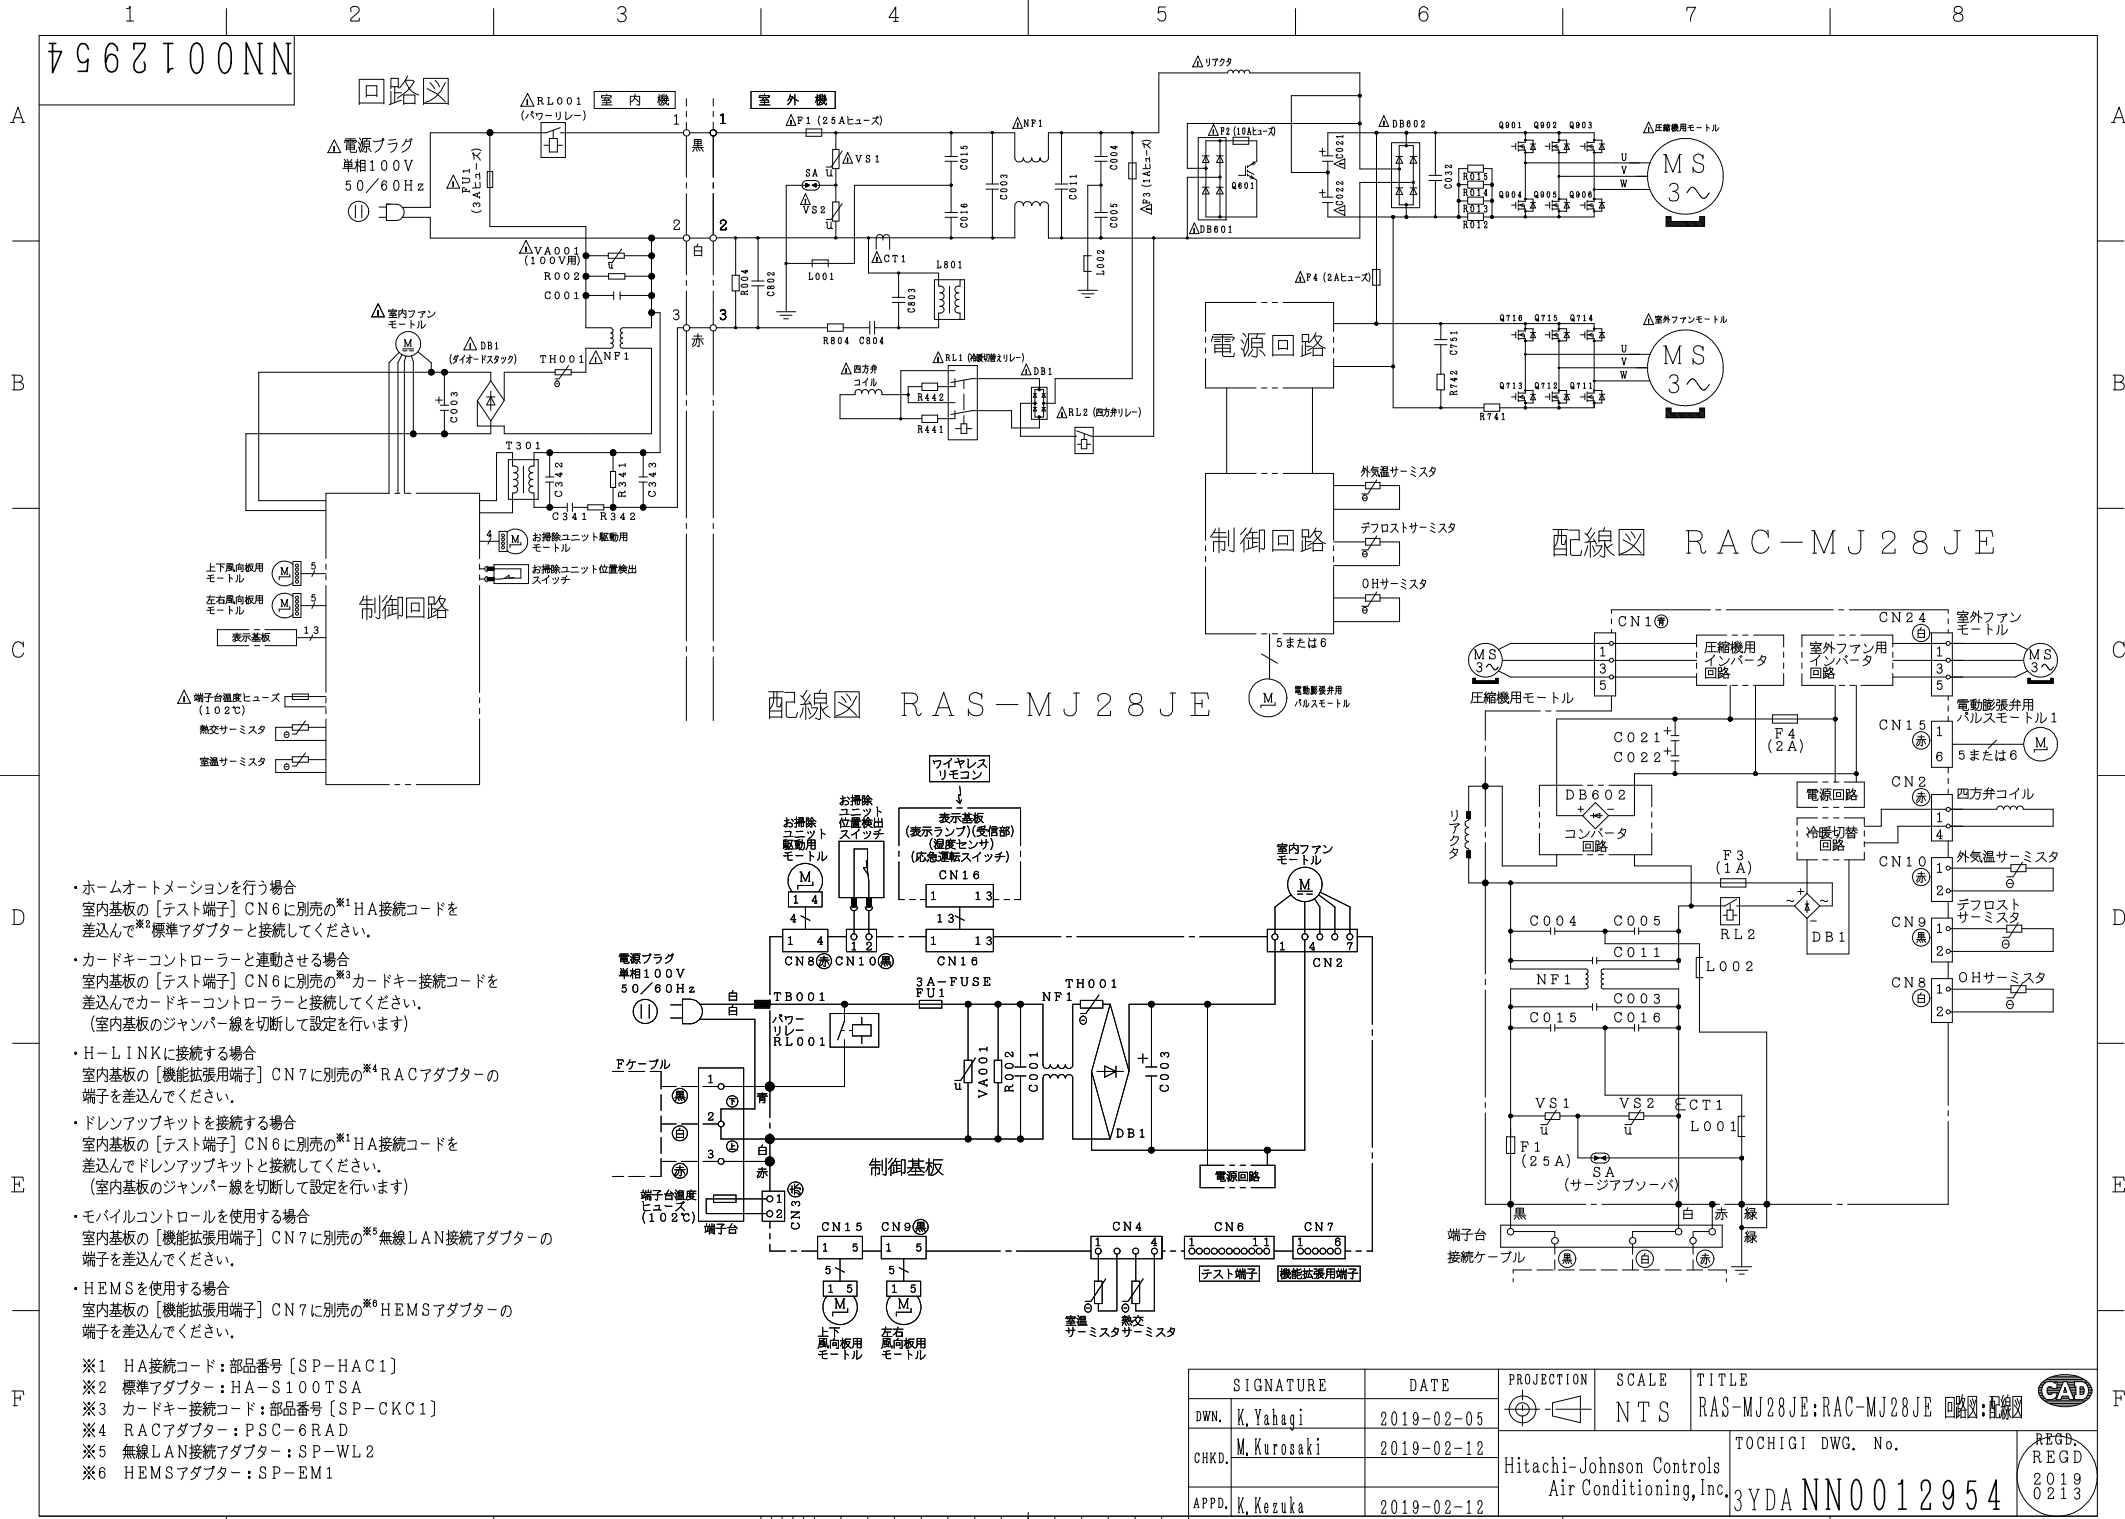

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K. Yahagi	2019-02-05	第一角法	NTS	RAS-MJ28JE; RAC-MJ28JE 回路図・配線図	REGD. 2019 0213
CHKD. M. Kurosaki	2019-02-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	3YDA NN0012954
APPD. K. Kezuka	2019-02-12				