



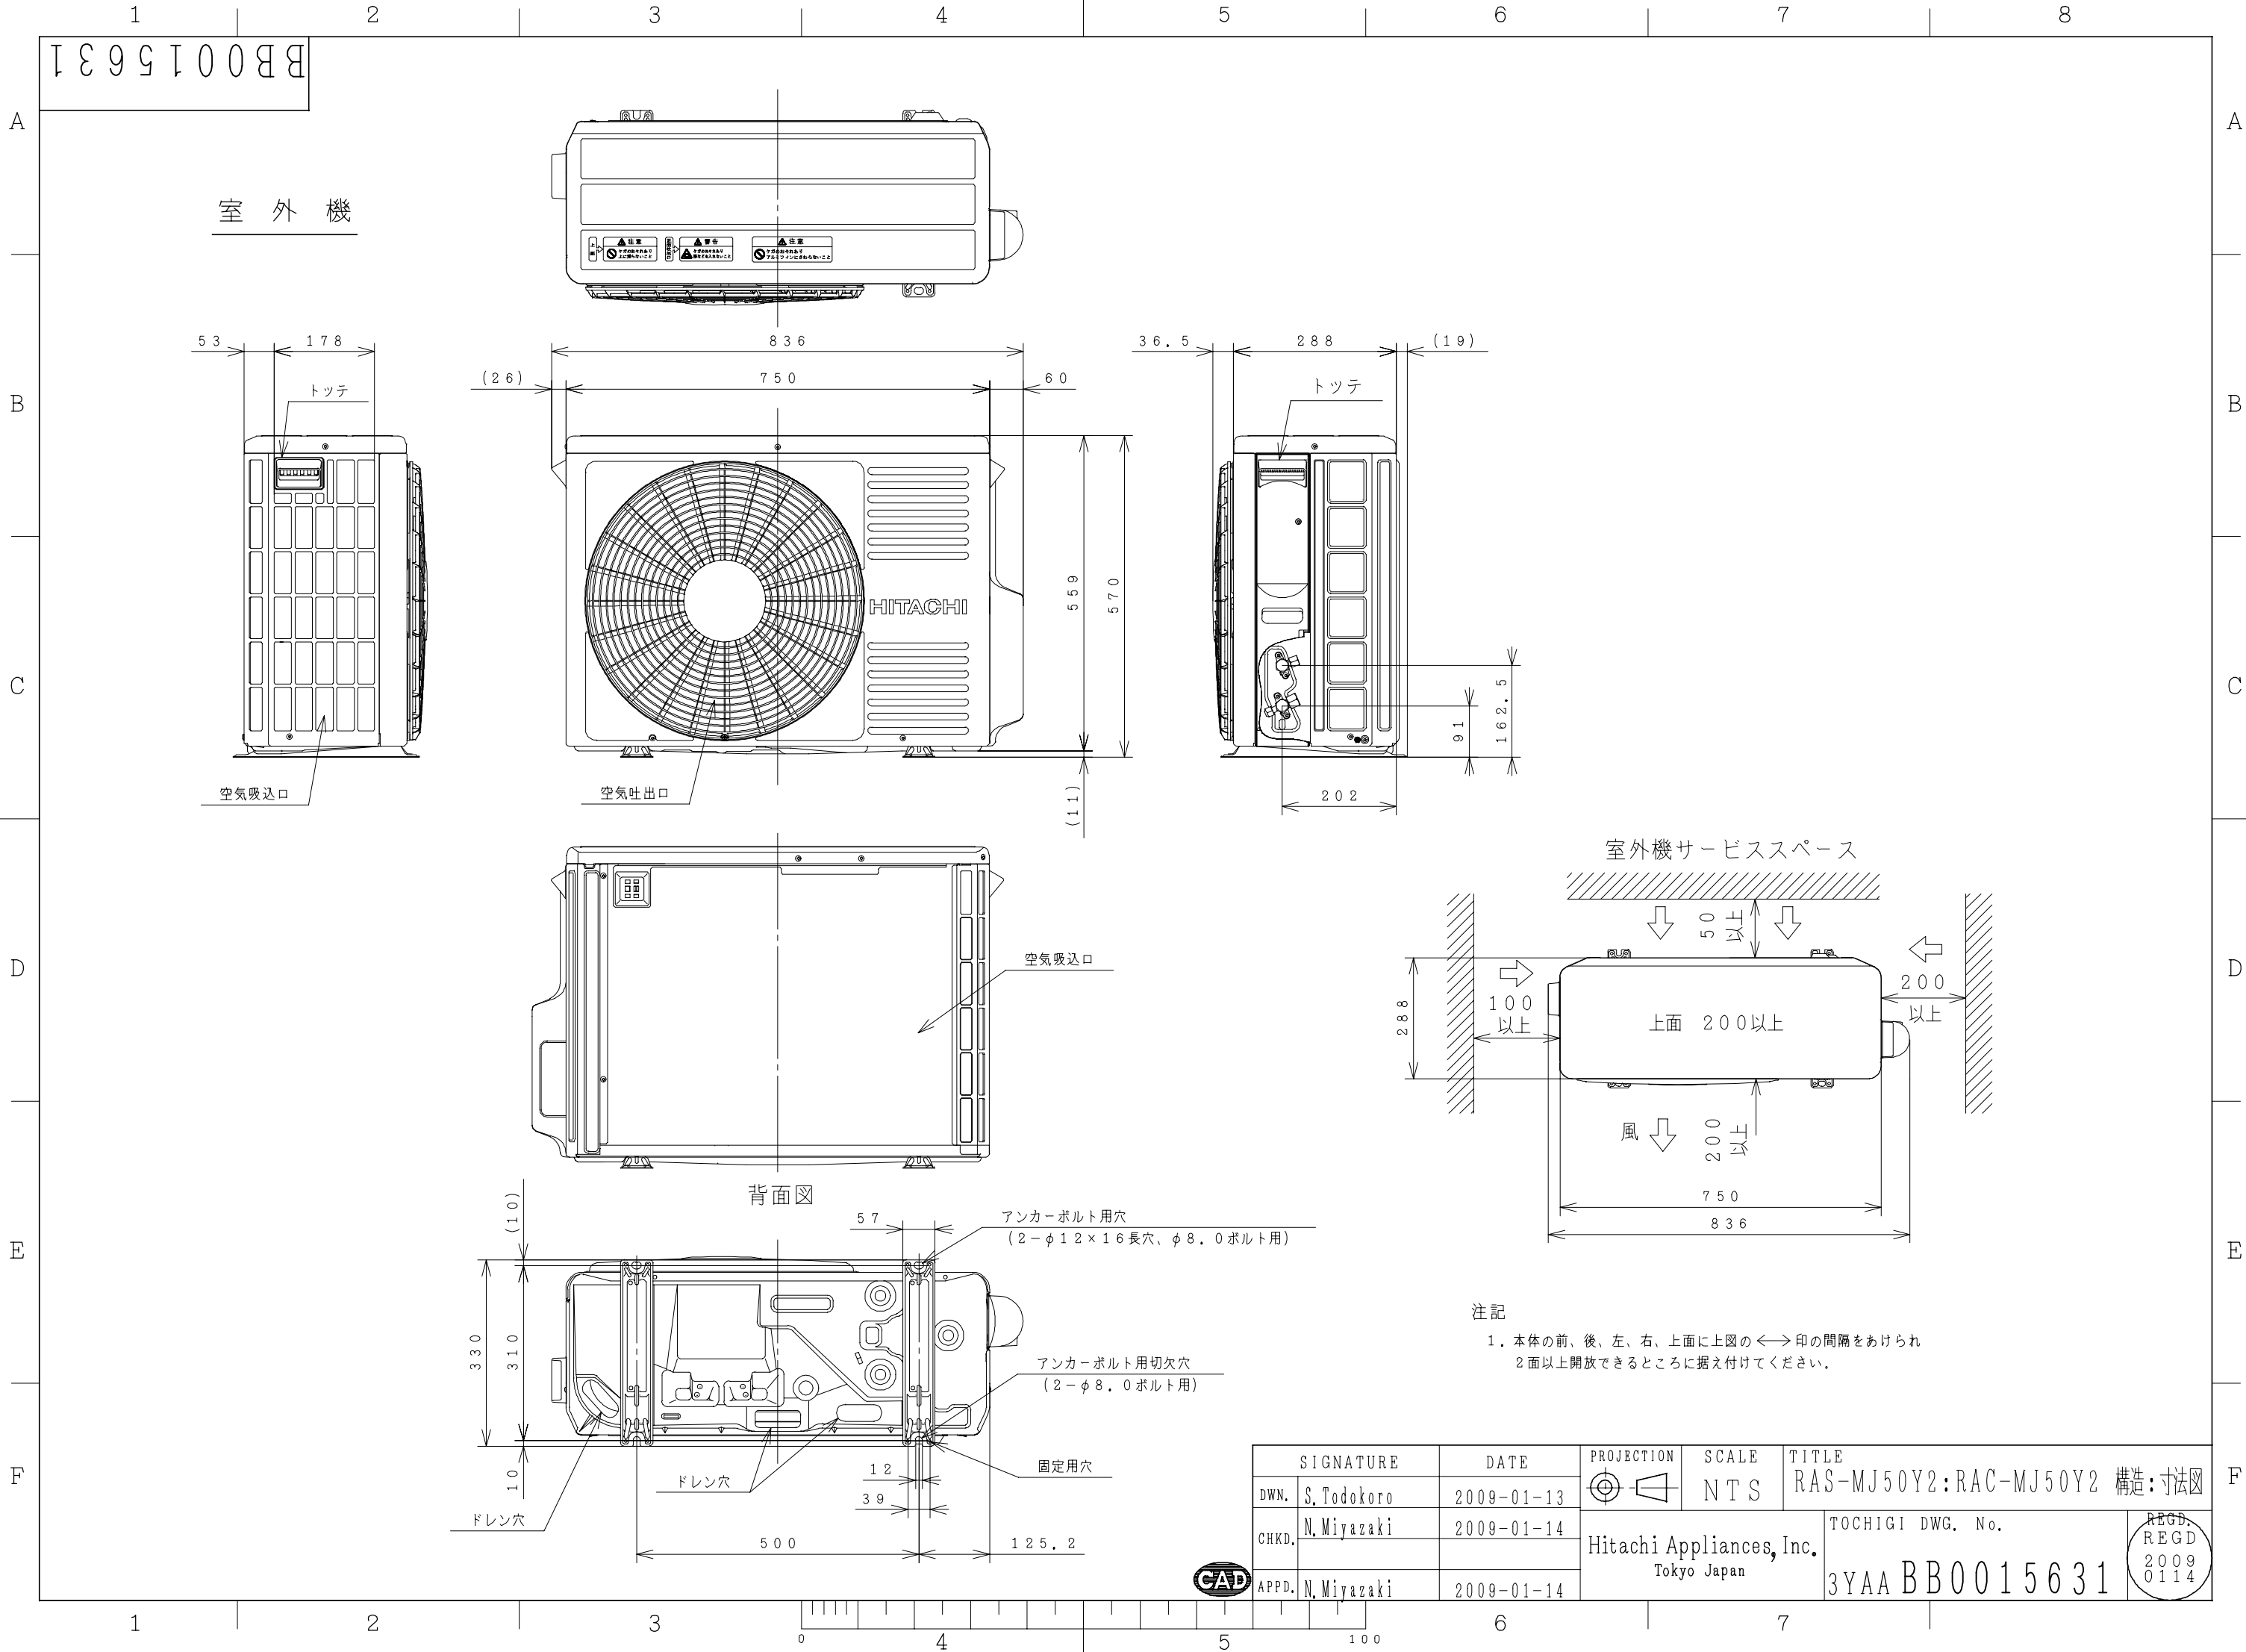

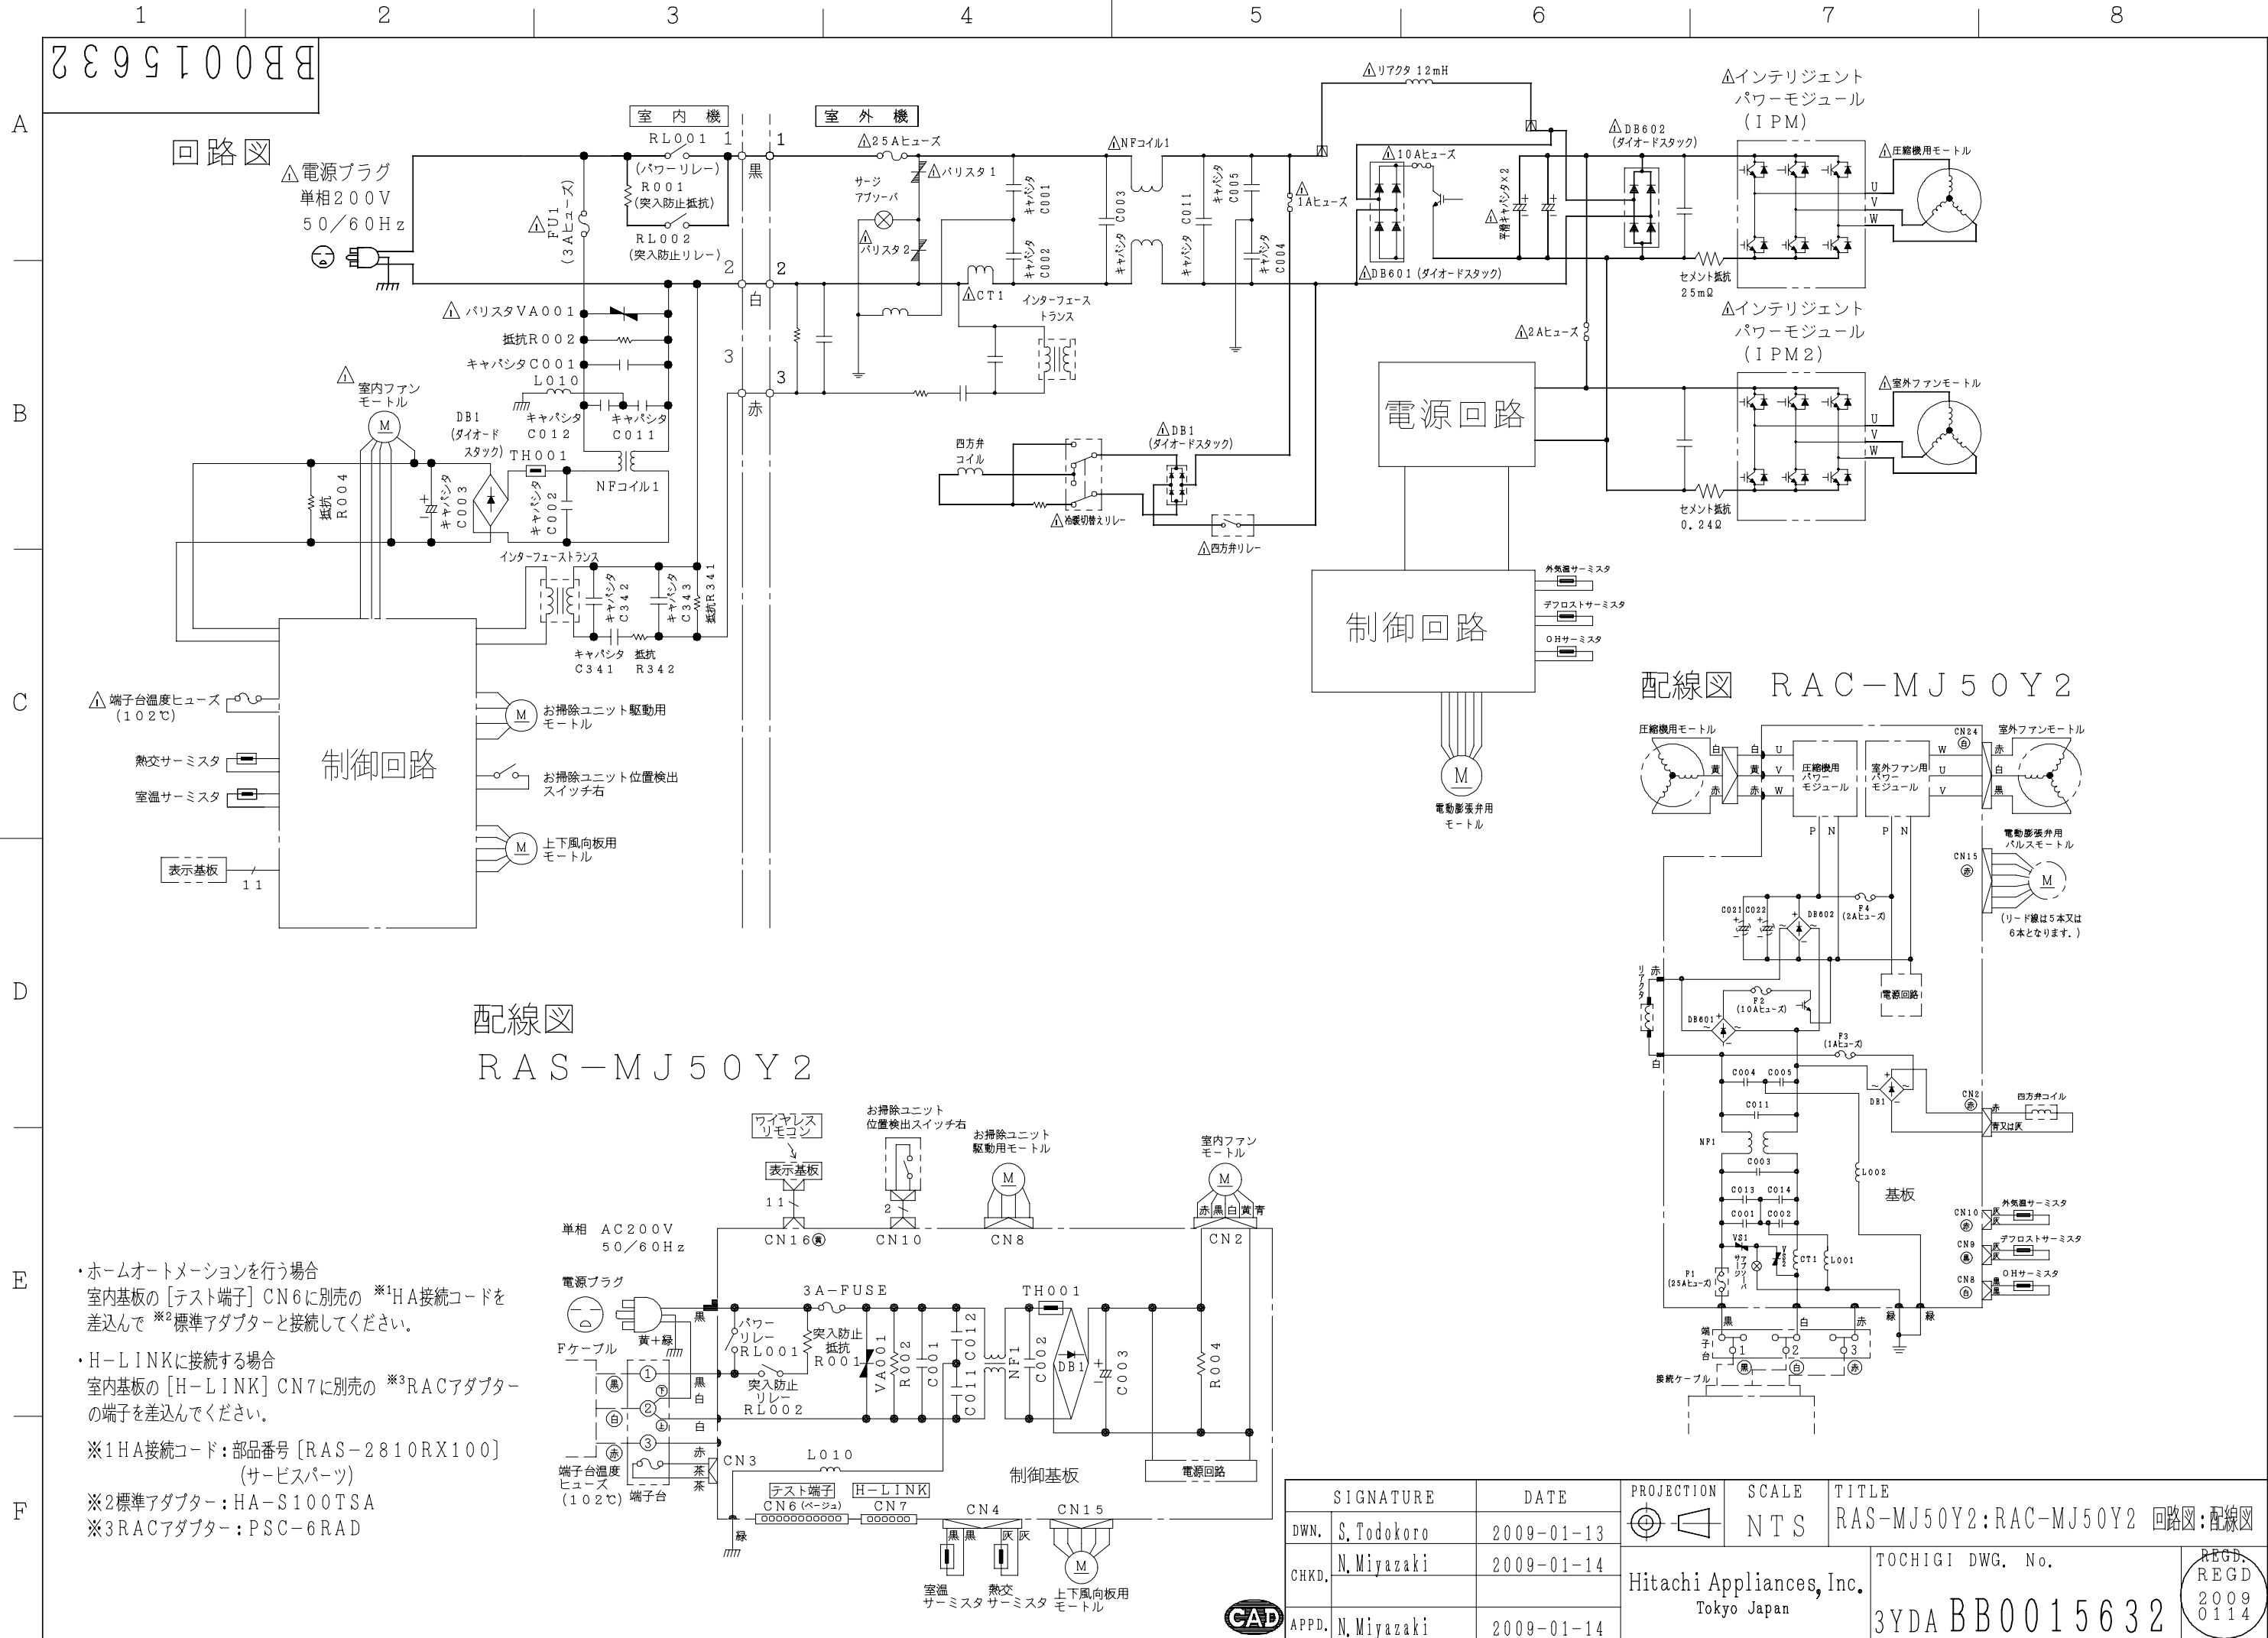

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※¹HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)

※²標準アダプター：HA-S100TSA

※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2009-01-13	NTS	NTS	RAS-MJ50Y2:RAC-MJ50Y2 回路図:配線図
CHKD. N.Miyazaki	2009-01-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. N.Miyazaki	2009-01-14			3YDA BB0015632

REGD. REGD 2009 0114