

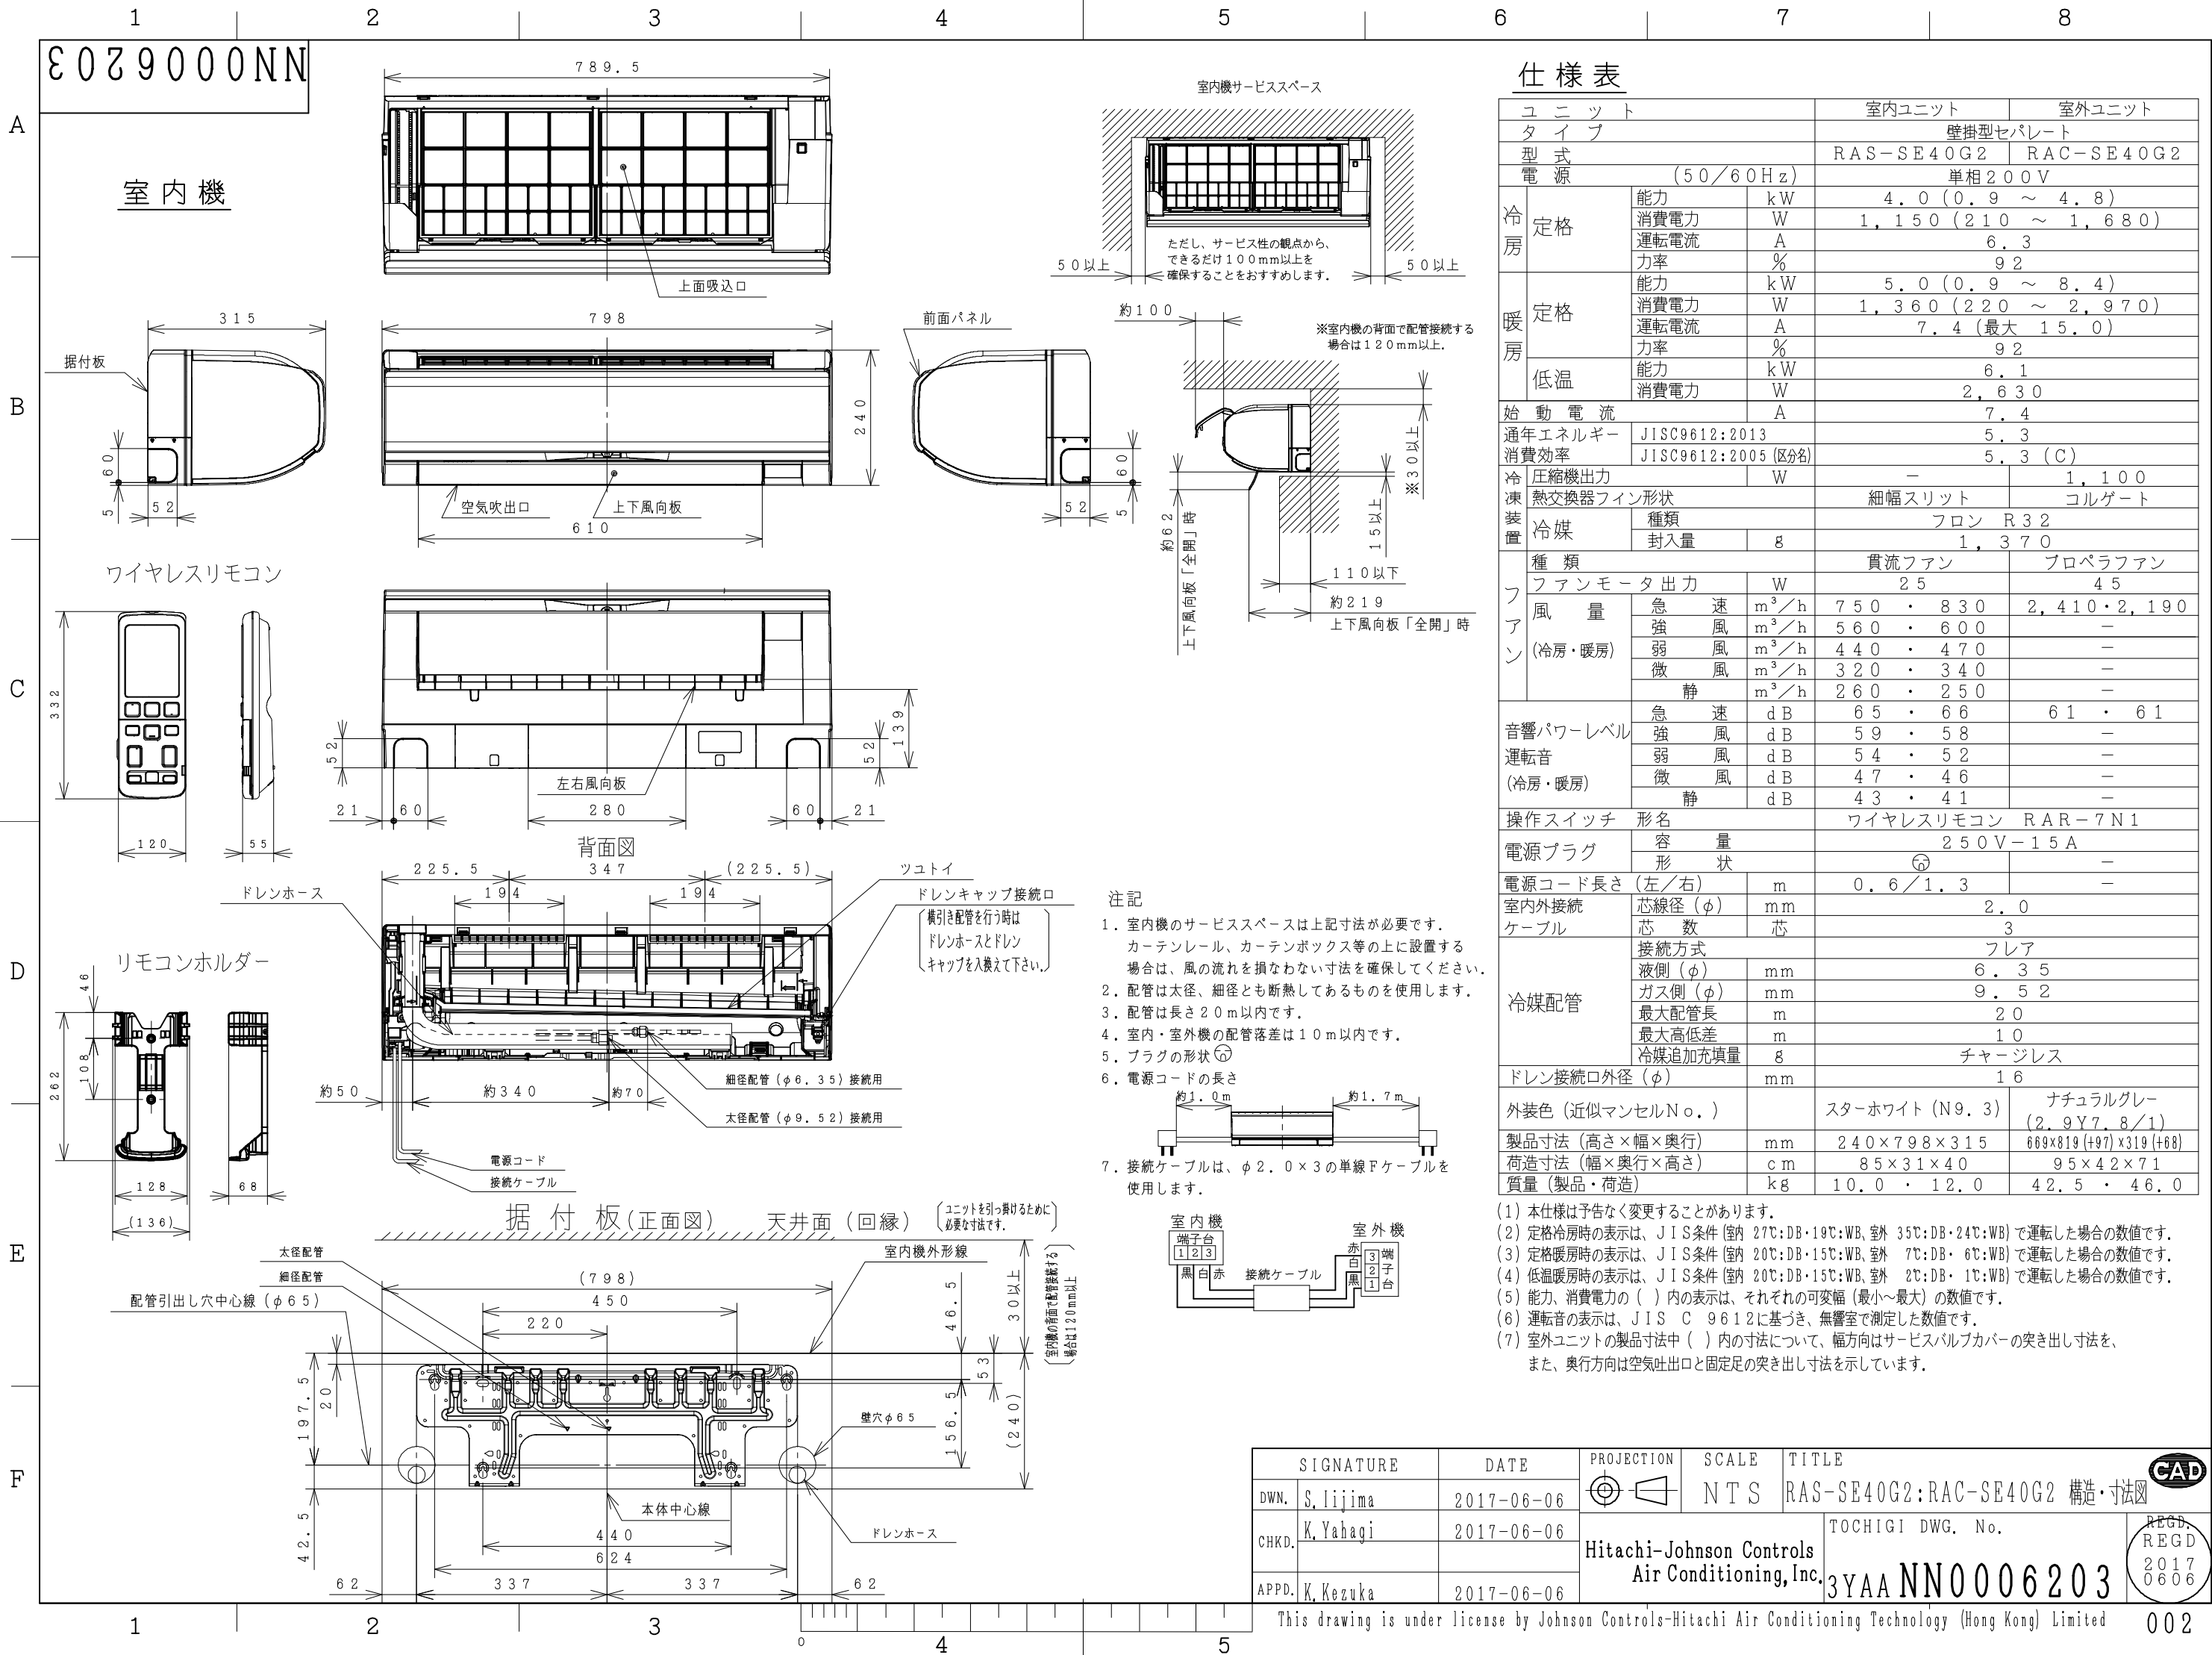
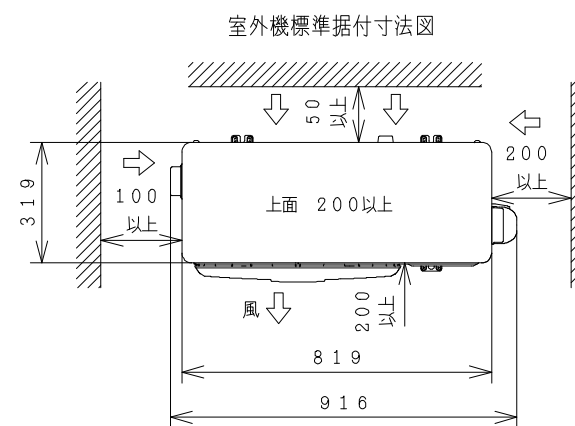
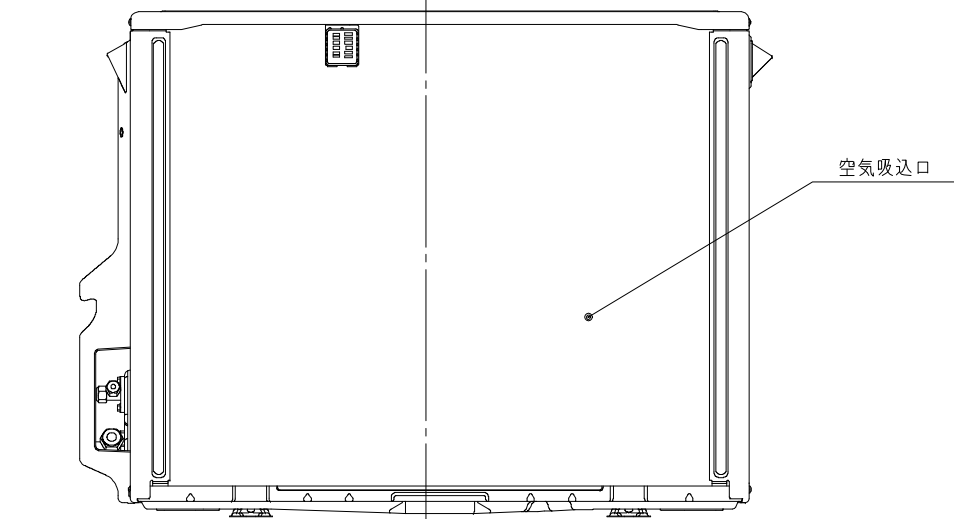
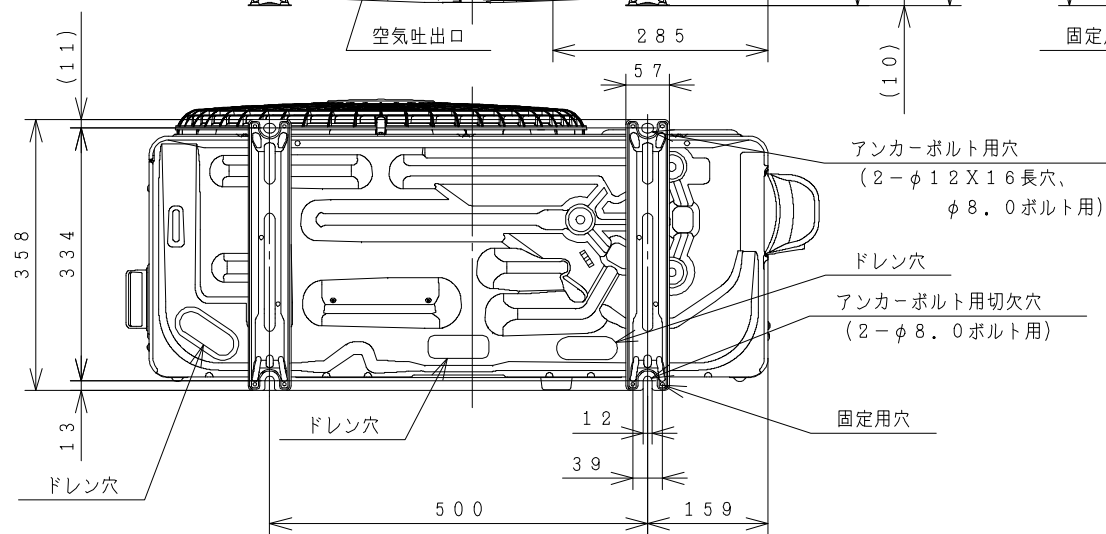
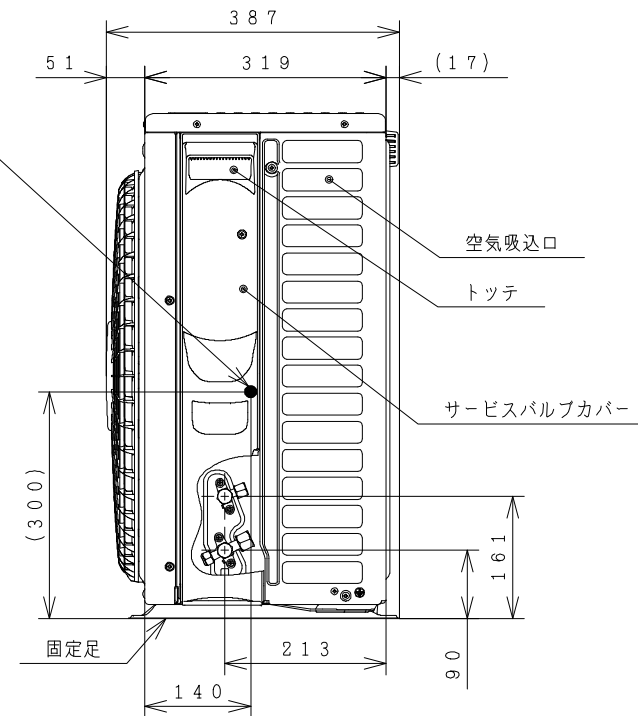
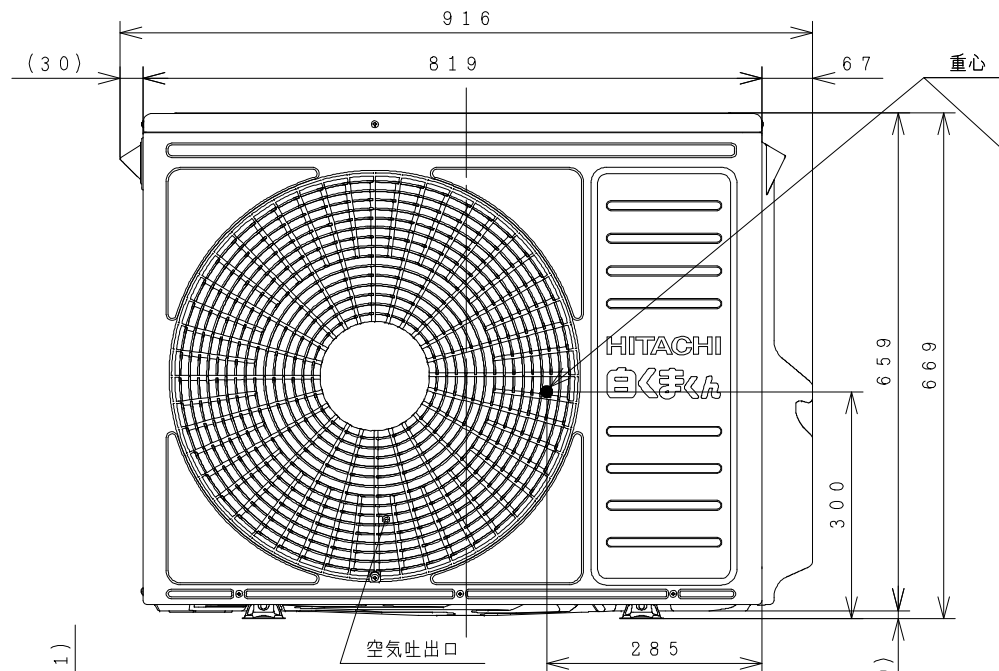


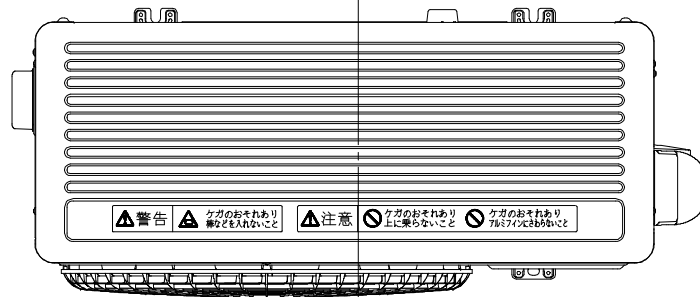




N	N	0	0	0	6	2	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機


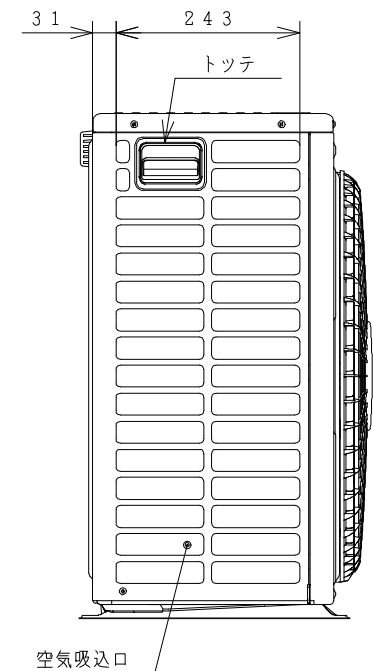


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\rightleftharpoons$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

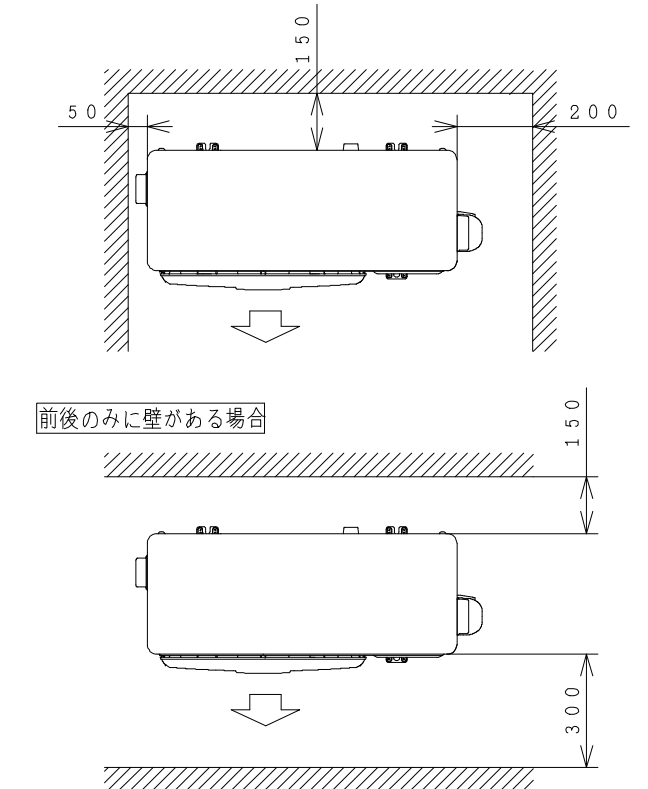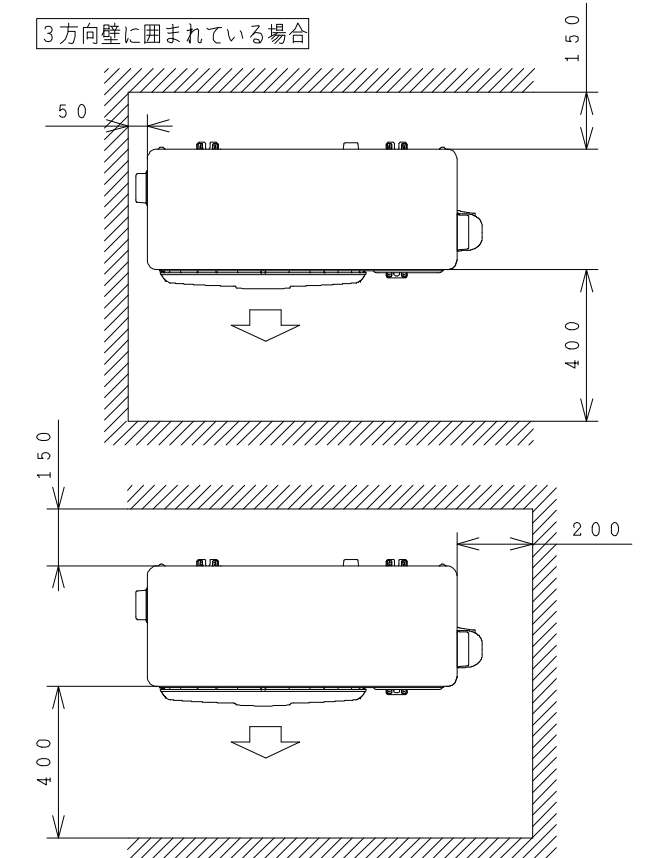

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-SE40G2:RAC-SE40G2 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2017-06-06	 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0006204	REGD. REGD. 2017 0606	
CHKD.	K. Yahagi	2017-06-06				
APPD.	K. Kezuka	2017-06-06				

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited



EGD.
EGD
017
606

001

