


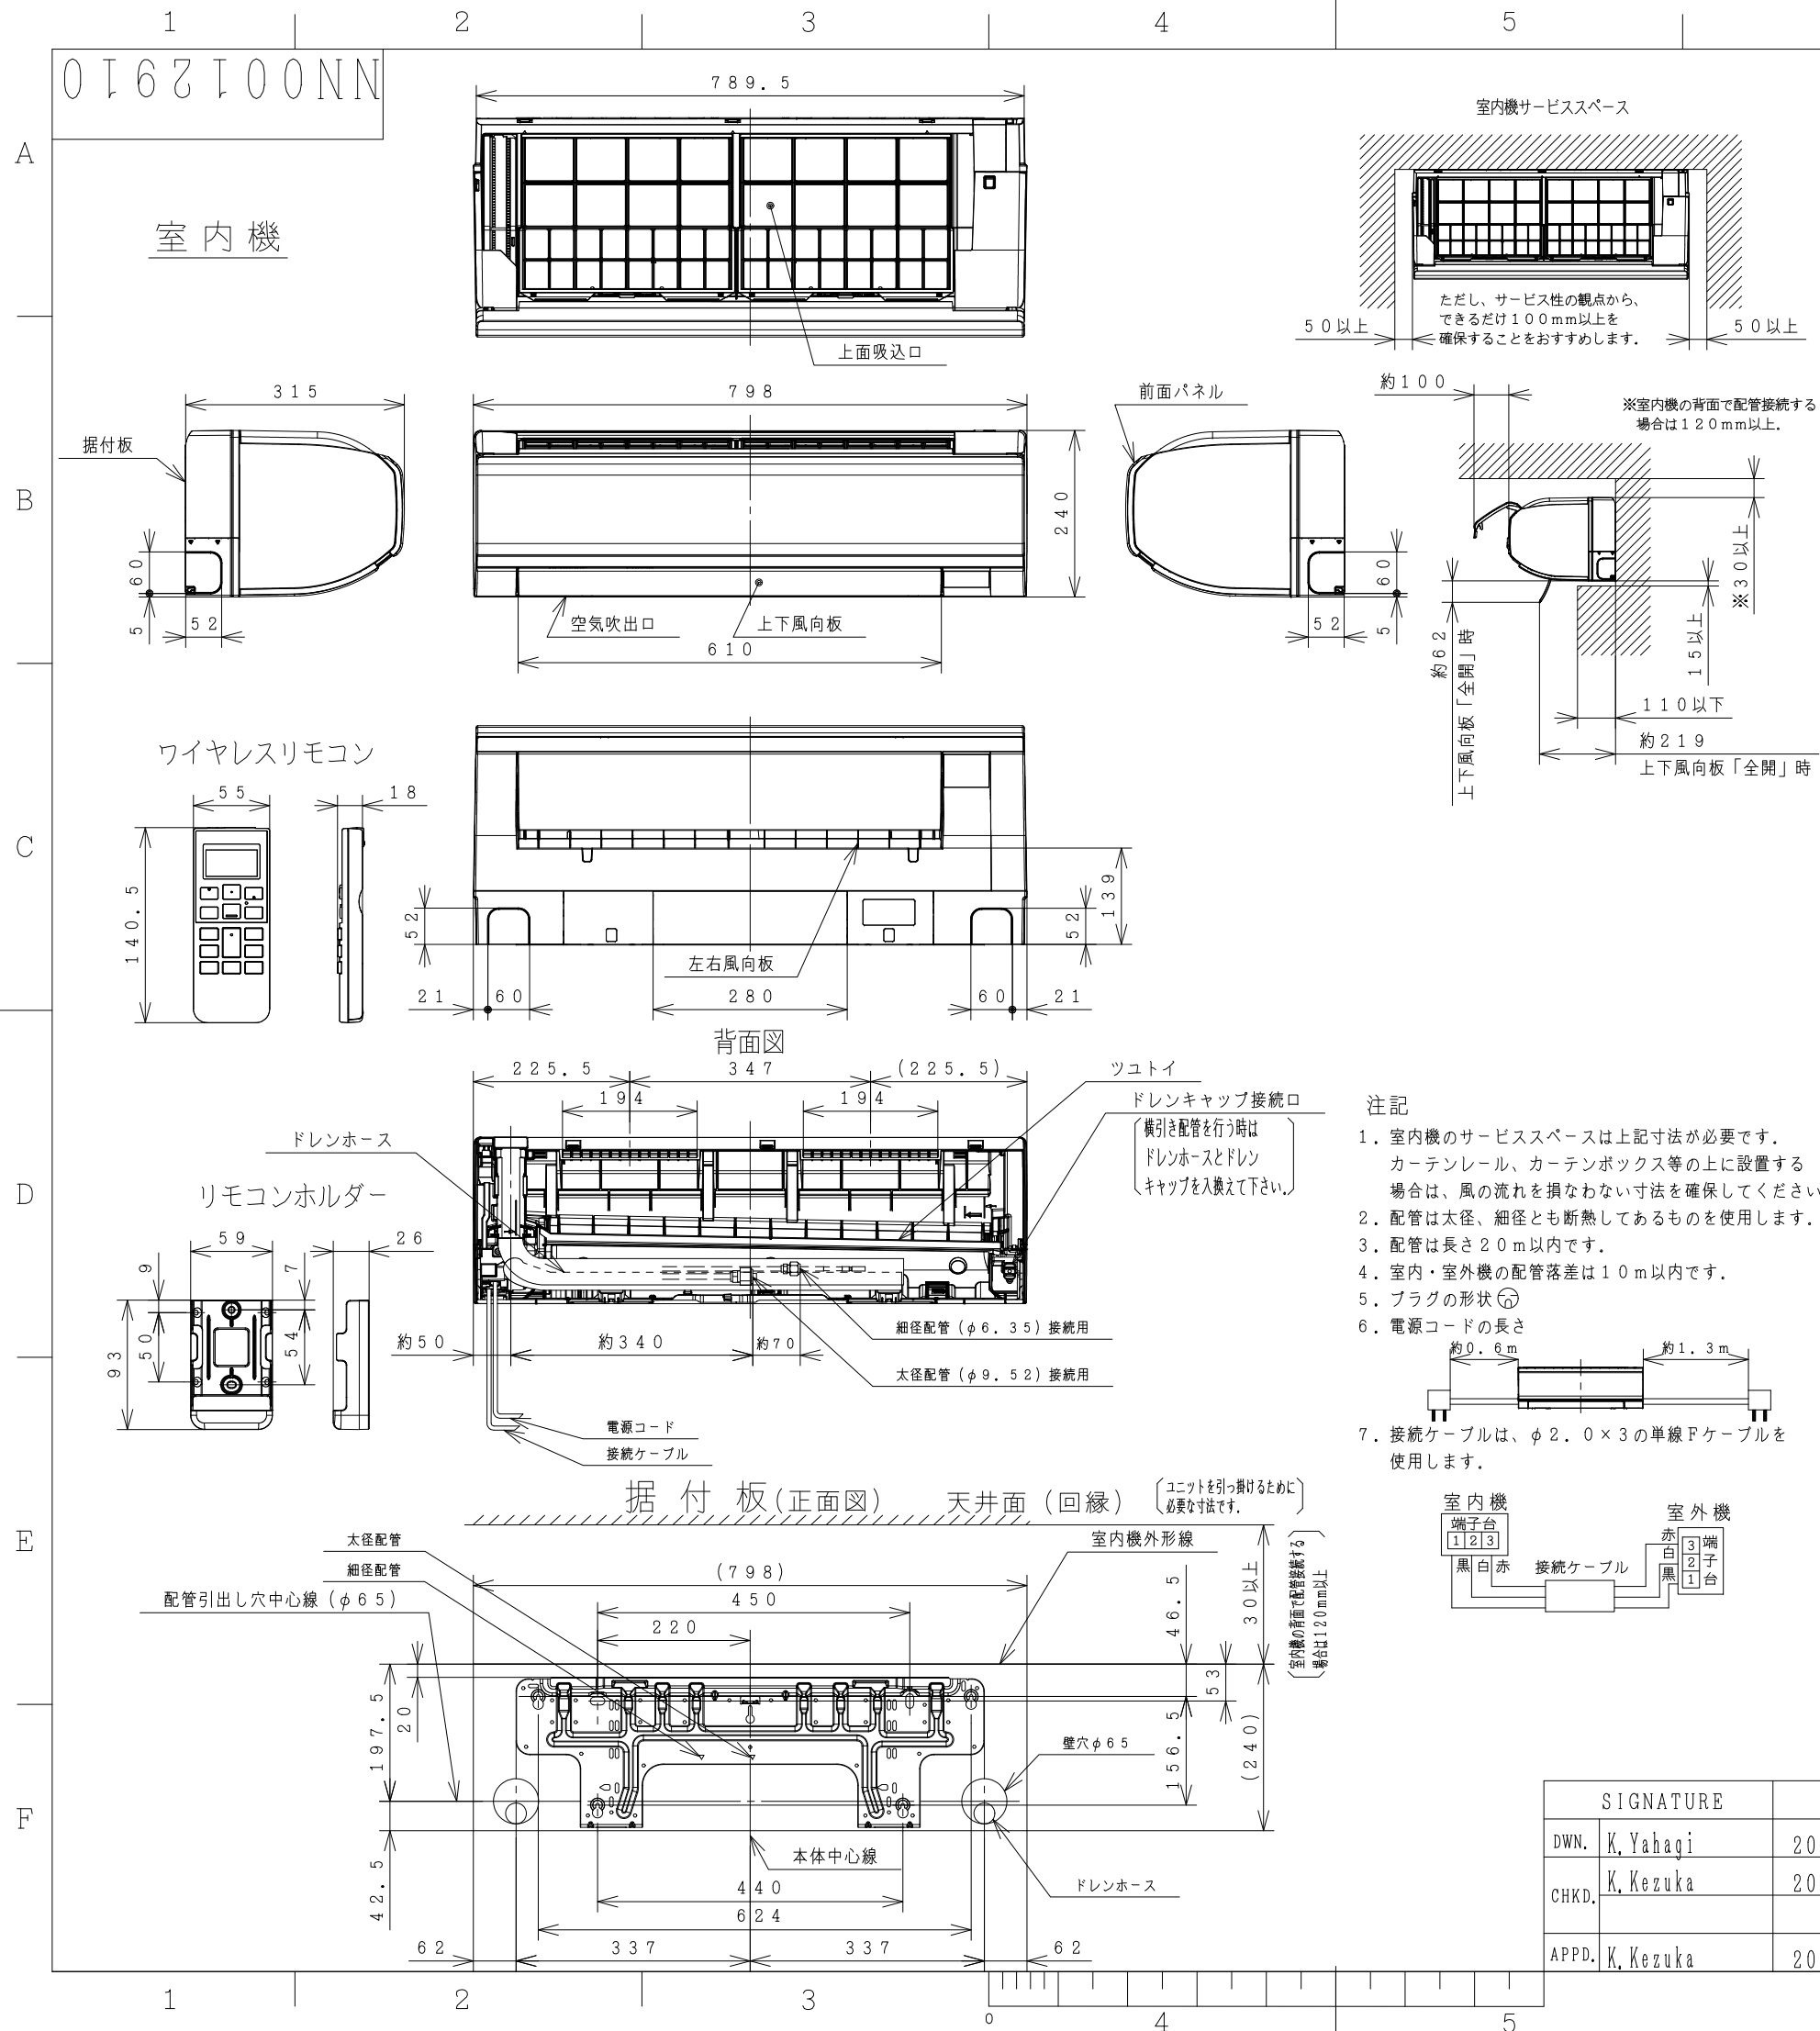



仕様表


ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-V40J2E		RAC-V40J2E	
電源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.5)			
		消費電力	W	1,430 (190 ~ 1,750)			
		運転電流	A	7.8			
		力率	%	92			
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.6)			
		消費電力	W	1,430 (195 ~ 2,880)			
		運転電流	A	7.8 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	5.5			
		消費電力	W	2,550			
始動電流			A	7.8			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9			
		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,100	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
冷媒	種類	フロン R32					
	封入量	g	740				
ファン	種類			貫流ファン		プロペラファン	
		急速	m³/h	750 ・ 830		2,220・2,100	
		強風	m³/h	560 ・ 600		-	
		弱風	m³/h	440 ・ 470		-	
		微風	m³/h	320 ・ 340		-	
		静	m³/h	260 ・ 250		-	
音響パワーレベル	運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	65 ・ 66		63 ・ 63	
		強風	dB	59 ・ 58		-	
		弱風	dB	54 ・ 52		-	
		微風	dB	47 ・ 46		-	
		静	dB	43 ・ 41		-	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9F3				
電源プラグ	容量	250V-15A					
	形状			㊦		-	
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	240×798×315		629×799 (+99)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	85×31×40		93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	9.5 ・ 12.0		33.0 ・ 34.0		

- 注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

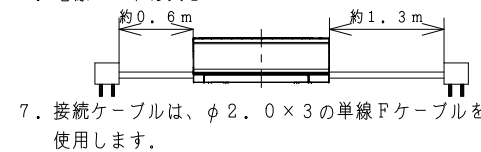

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE			
DWN.	K. Yahagi	2019-02-08		NTS	RAS-V40J2E:RAC-V40J2E 構造・寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2019-02-09		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2019-02-09				3YAA NN0012910		

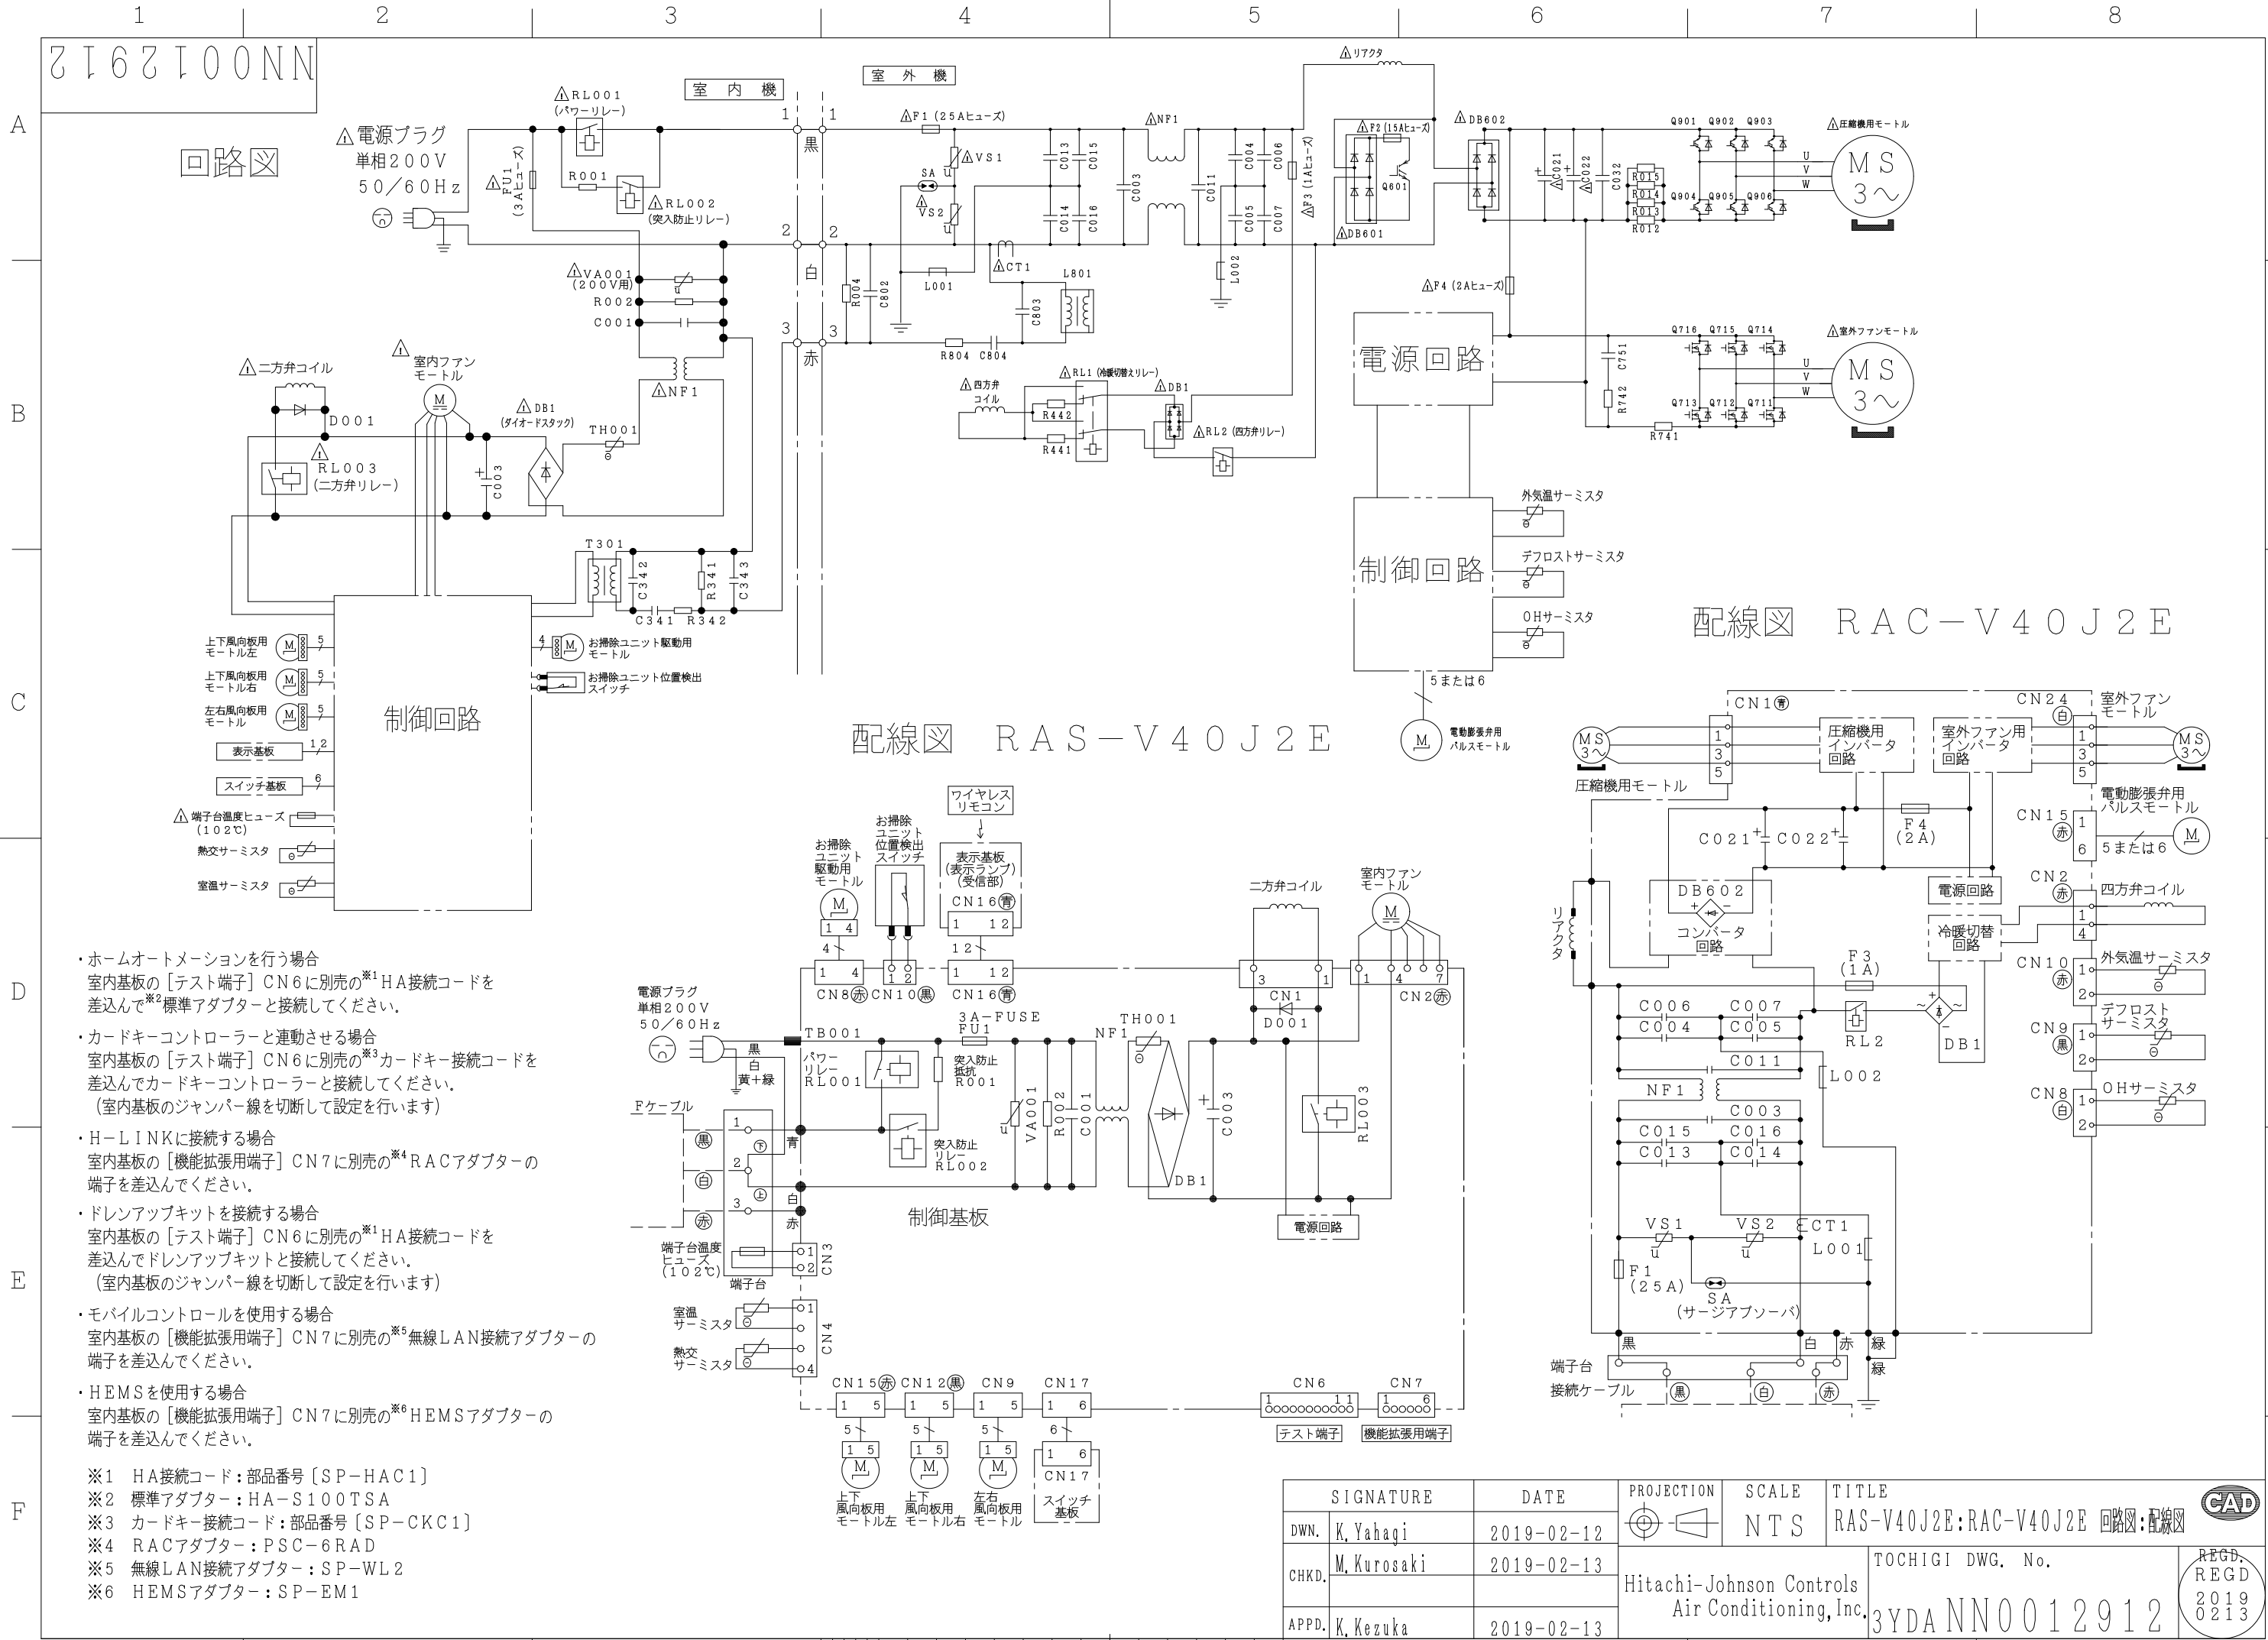

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。