NN0019917

日立ルームエアコン　壁掛Wシリーズ　仕様表

RAS−W560L2/RAC−W560L2

ユニット				室内ユニット	室外ユニット
タイプ				壁掛型セパレート	
型式				RAS−W560L2	RAC−W560L2
電源　（50／60Hz）				単相200V	
冷房	定格	能力	kW	5.6（0.5 ～ 5.8）	
		消費電力	W	2,160（190 ～ 2,245）	
		運転電流	A	11.7	
		力率	%	92	
暖房	定格	能力	kW	6.7（0.5 ～ 9.5）	
		消費電力	W	2,020（195 ～ 3,820）	
		運転電流	A	11.0（最大 20.0）	
		力率	%	92	
	低温	能力	kW	6.9	
		消費電力	W	3,380	
始動電流			A	11.7	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0	
		JISC9612：2005（区分名）		5.0（F）	
冷凍装置	圧縮機出力		W	−	1,500
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒	種類		フロン　R32	
		封入量	g	1,290	
ファン	種類			貫流ファン	プロペラファン
	風量（冷房・暖房）	急速	m³／h	840 ・ 980	2,490 ・ 2,340
		強風	m³／h	660 ・ 760	−
		弱風	m³／h	490 ・ 550	−
		微風	m³／h	320 ・ 340	−
		静	m³／h	260 ・ 250	−
音響パワーレベル運転音（冷房・暖房）		急速	dB	68 ・ 69	64 ・ 64
		強風	dB	60 ・ 61	−
		弱風	dB	56 ・ 56	−
		微風	dB	51 ・ 52	−
		静	dB	43 ・ 43	−
操作スイッチ　形名				ワイヤレスリモコン　RAR−AK1	
電源プラグ	容量			250V−20A	
	形状			㉑	−
電源コード長さ（左／右）			m	0.6／1.3	−
室内外接続ケーブル	芯線径（φ）		mm	2.0	
	芯数		芯	3	
冷媒配管	接続方式			フレア	
	液側（φ）		mm	6.35	
	ガス側（φ）		mm	9.52	
	最大配管長		m	12	
	最大高低差		m	10	
	冷媒追加充填量		g	チャージレス	
ドレン接続口外径（φ）			mm	16	
外装色（近似マンセルNo.）				スターホワイト（N9.3）	ナチュラルグレー（2.9Y7.8／1）
製品寸法（高さ×幅×奥行）			mm	248×798×340	709×859（+97）×319（+68）
荷造寸法（幅×奥行×高さ）			cm	86×32×41	99×42×75
質量（製品・荷造）			kg	11.0 ・ 14.0	40.5・ 42.0

（1）本仕様は予告なく変更することがあります。
（2）定格冷房時の表示は、JIS条件（室内 27℃：DB・19℃：WB、室外 35℃：DB・24℃：WB）で運転した場合の数値です。
（3）定格暖房時の表示は、JIS条件（室内 20℃：DB・15℃：WB、室外 7℃：DB・ 6℃：WB）で運転した場合の数値です。
（4）低温暖房時の表示は、JIS条件（室内 20℃：DB・15℃：WB、室外 2℃：DB・ 1℃：WB）で運転した場合の数値です。
（5）能力、消費電力の（ ）内の表示は、それぞれの可変幅（最小～最大）の数値です。
（6）運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
（7）室外ユニットの製品寸法中（ ）内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	Y.Tanaka	2021−05−20		NTS	2021年度 Wシリーズ 仕様表	CAD
CHKD.	M.Awano	2021−05−20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0019917	REGD. 2021 0520
APPD.	M.Awano	2021−05−20				

9066100NN

日立ルームエアコン　壁掛Wシリーズ　室内ユニット　寸法図

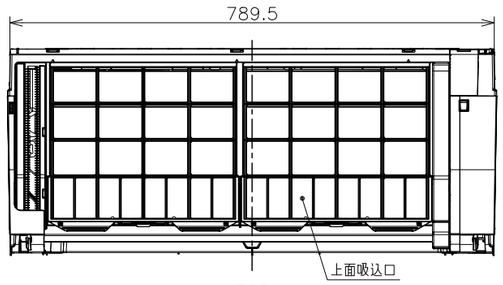

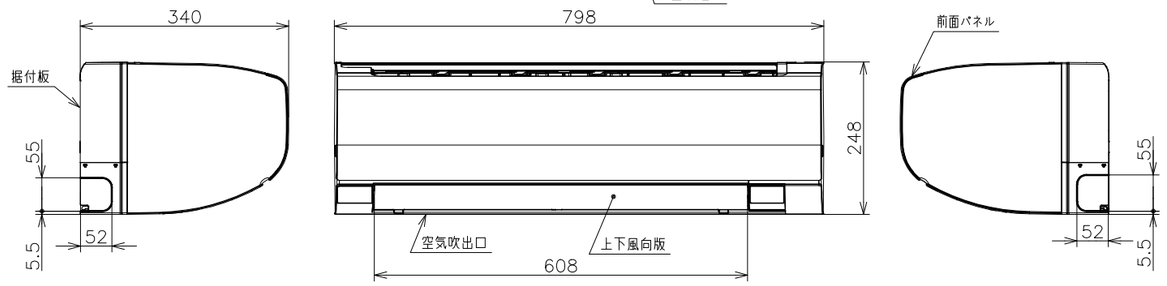

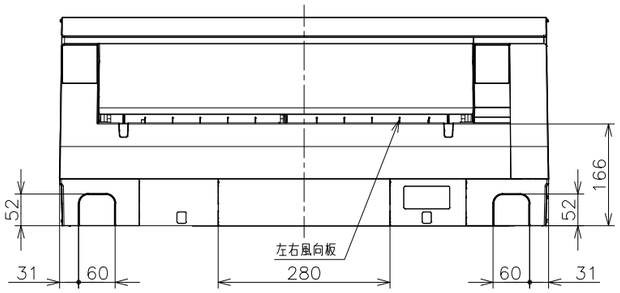

ワイヤレスリモコン



背面図

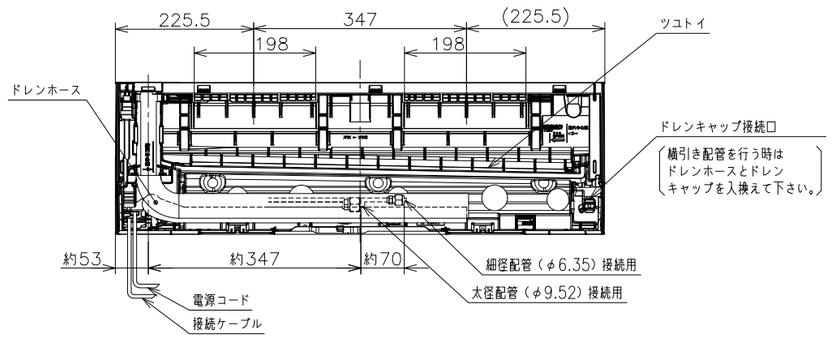

据付板（正面図）　天井面（回縁）

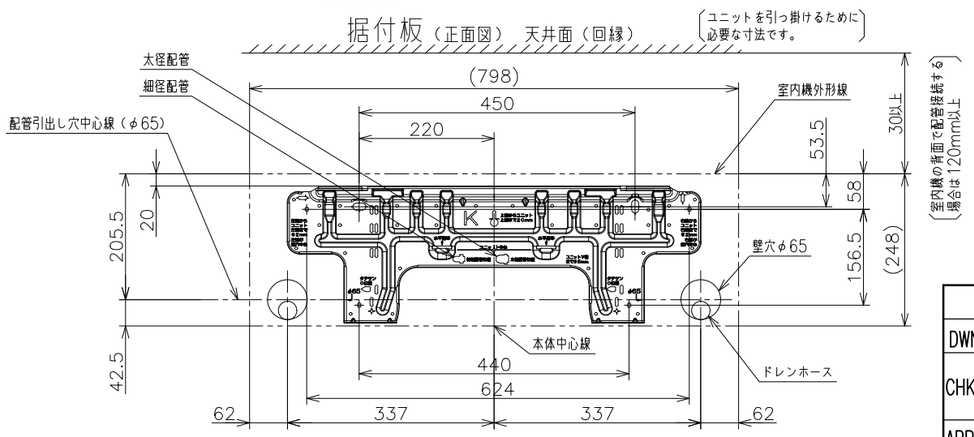

室内機サービススペース

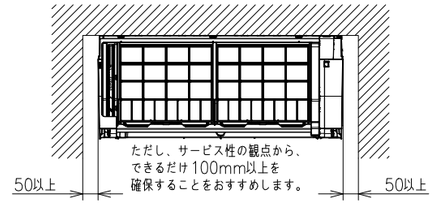

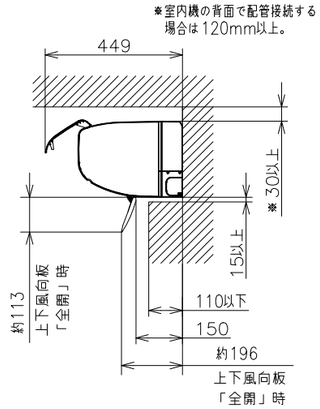

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
   カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
   風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状
   RAS−W220L〜W360L　⑪
   RAS−W400L2　⑰
   RAS−W560L2　⑰
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを
   使用します。



適用機種
RAS−W220L
RAS−W250L
RAS−W280L
RAS−W360L
RAS−W400L2
RAS−W560L2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	Y.Tanaka	2021−05−20		NTS	2021年度　Wシリーズ　寸法図
CHKD.	M.Awano	2021−05−20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0019906
APPD.	M.Awano	2021−05−20			REGD. 2021 0520

NN0019918

日立ルームエアコン　壁掛Wシリーズ
室外ユニット　寸法図

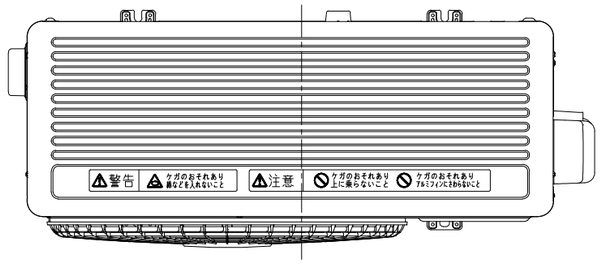

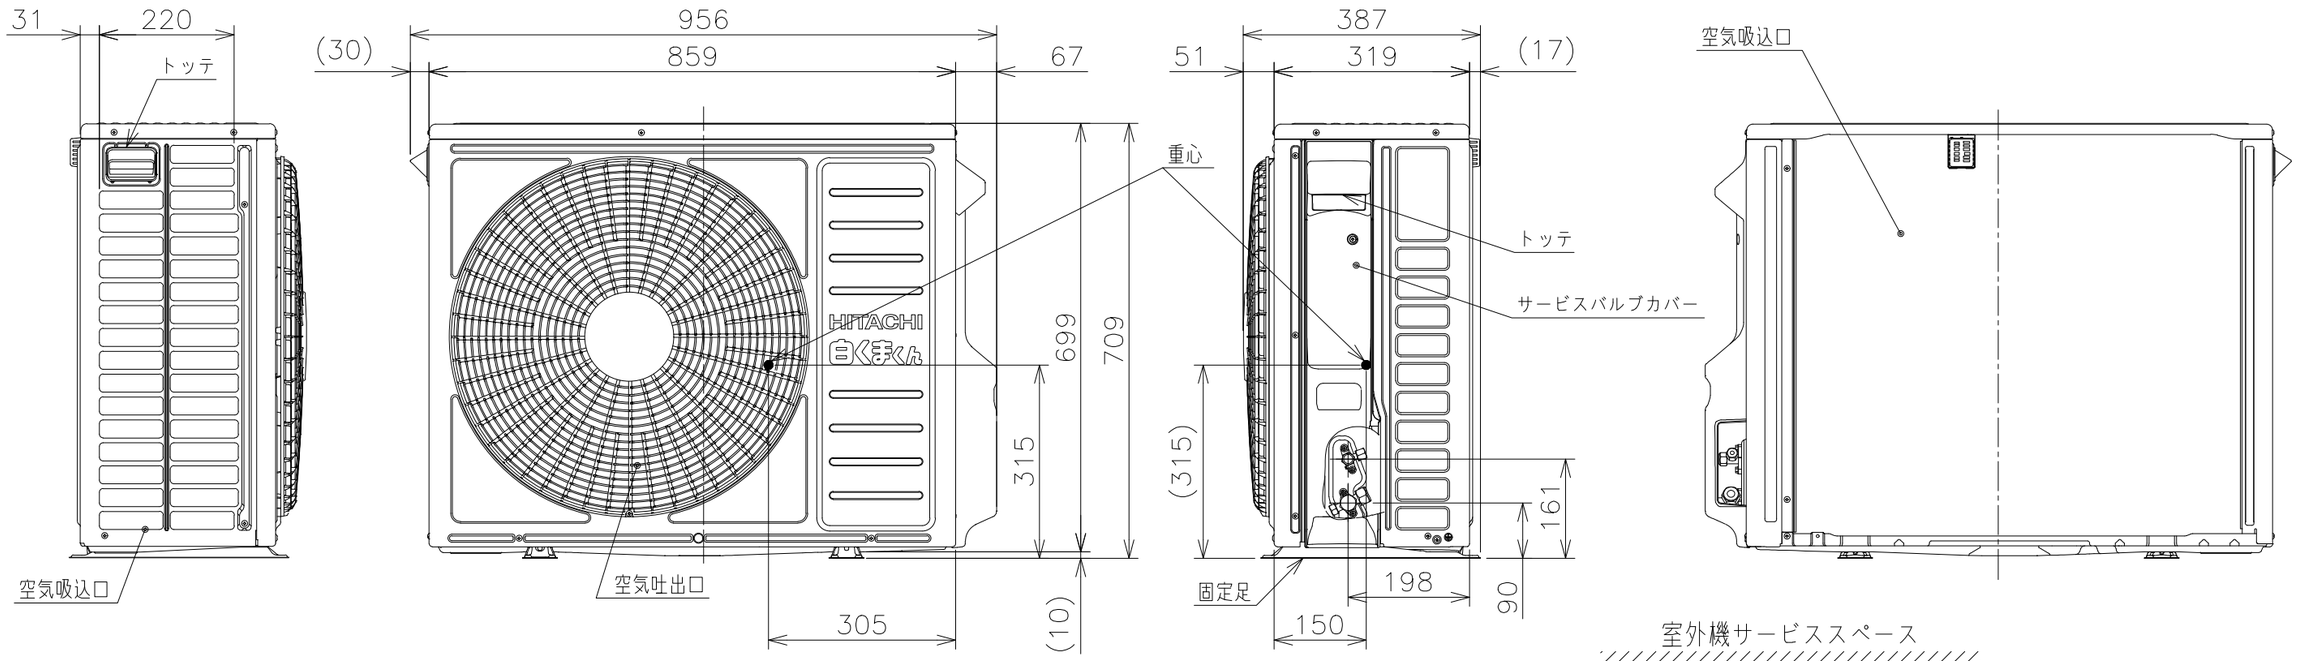

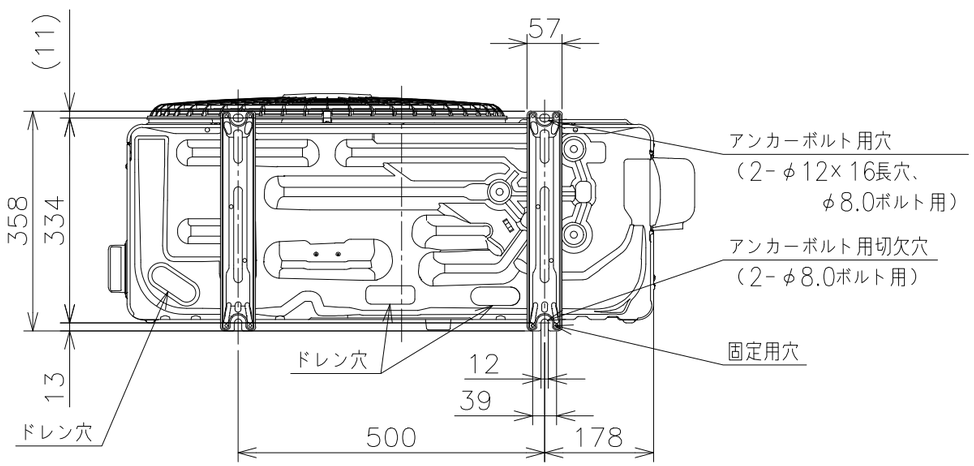

適用機種
RAC−W560L2

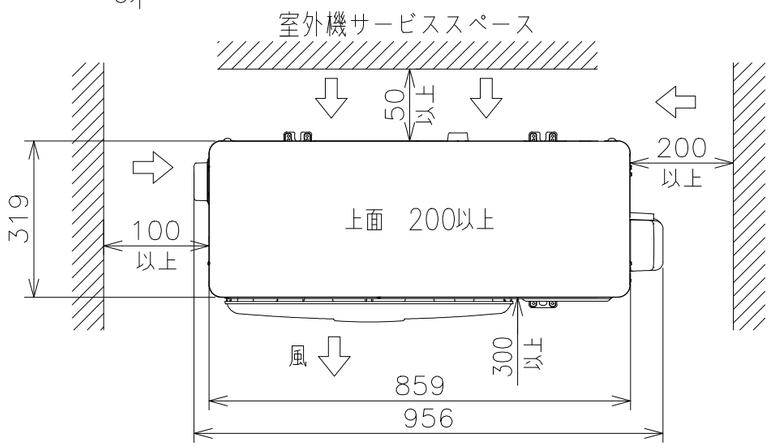

注記
1．本体の前、後、左、右、上方向に上図の ⟷ 印の間隔をあけられ、
　2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2．効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	Y.Tanaka	2021−05−20		NTS	2021年度　Wシリーズ　寸法図
CHKD.	M.Awano	2021−05−20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0019918
APPD.	M.Awano	2021−05−20			REGD. 2021 0520

CAD

NN0019919

日立ルームエアコン　壁掛Wシリーズ

室内室外ユニット　回路図・配線図

回路図

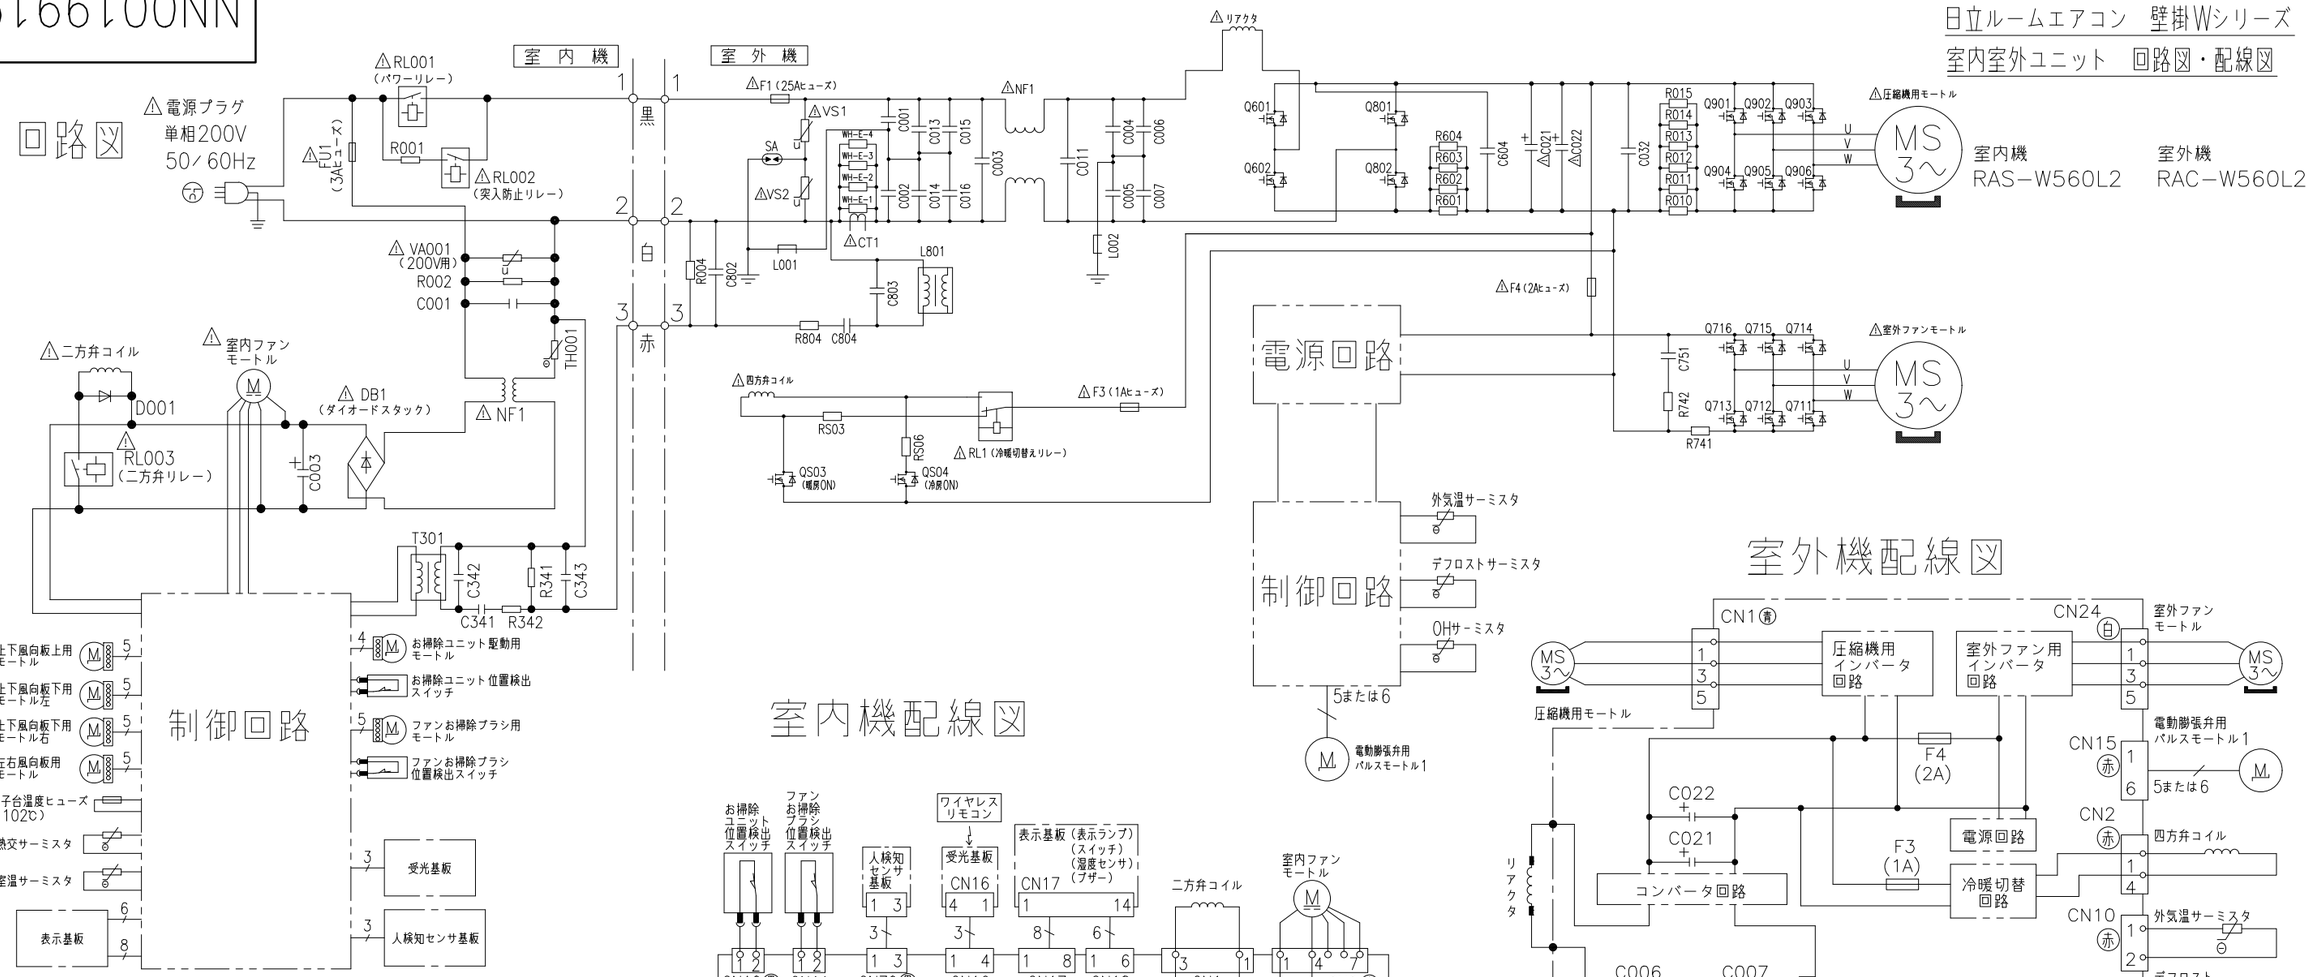

室外機配線図

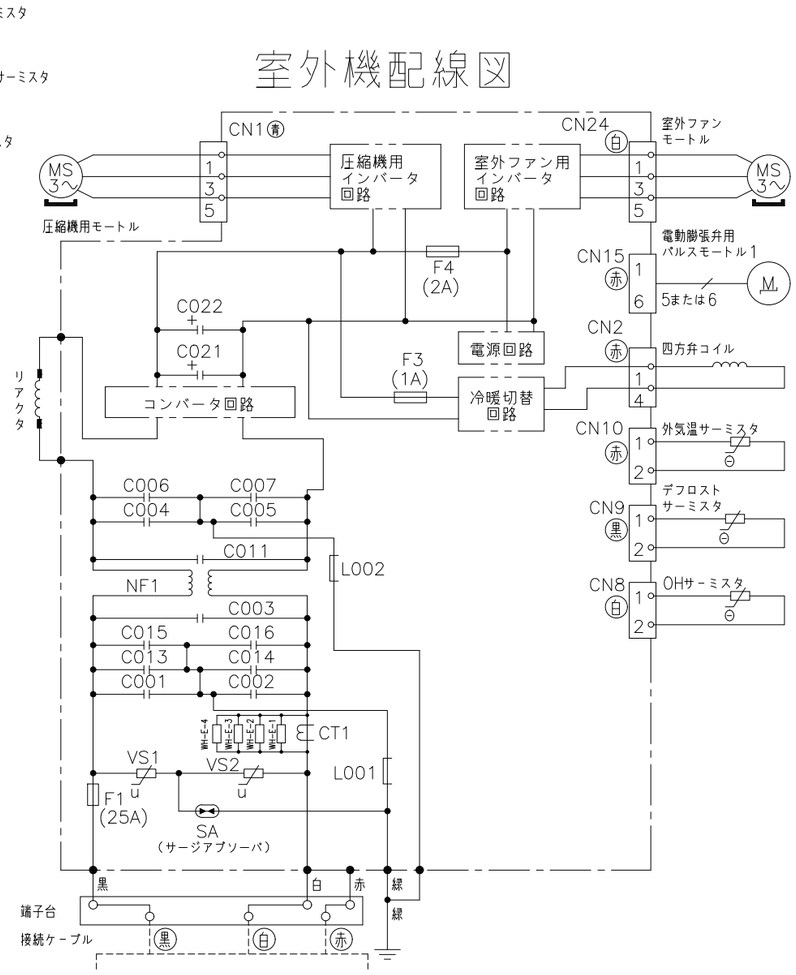

※　部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

制御回路

室内機配線図

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。

・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*5 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

※1　HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
※2　標準アダプター：HA-S100TSA
※3　RACアダプター：PSC-6RAD
※4　無線LAN接続アダプター：SP-WL3
※5　HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE
DWN.	K.Mizutori	2021−05−10
CHKD.	T.Narabu	2021−05−10
	M.Kurosaki	2021−05−10
APPD.	H.Hashimoto	2021−05−12

PROJECTION　SCALE NTS　TITLE 2021年度 Wシリーズ 回路図：配線図　CAD

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0019919

REGD. 2021 0512