












77769200NN

日立ルームエアコン 壁掛XBKシリーズ 仕様表			
RAS-X25RBK/RAC-X25RBK			

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	2024 年度 XBK シリーズ 仕様表 TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0026444	REGD. REGD. 2023 0921
DWN.	M.Yoshida	2023-09-21		NTS			
CHKD.	J.Cai	2023-09-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				
APPD.	K.Daigou	2023-09-21					


日立ルームエアコン壁掛XBKシリーズ

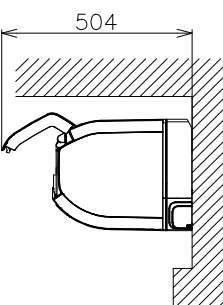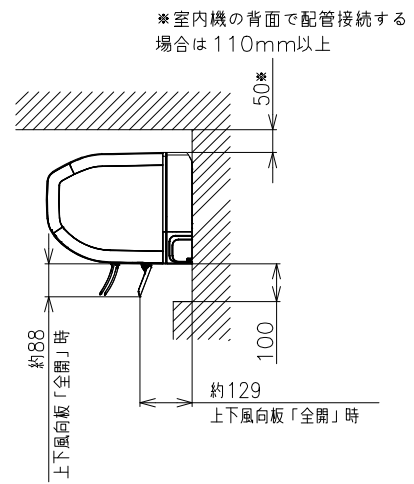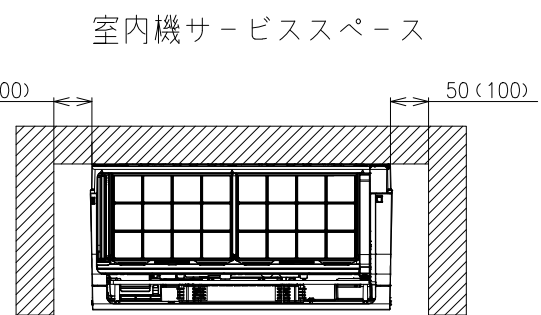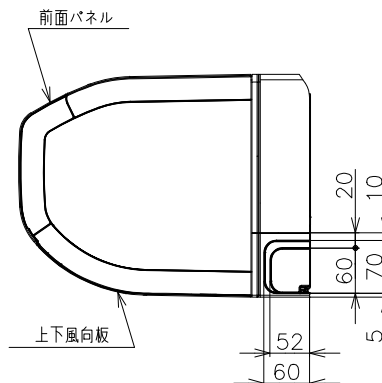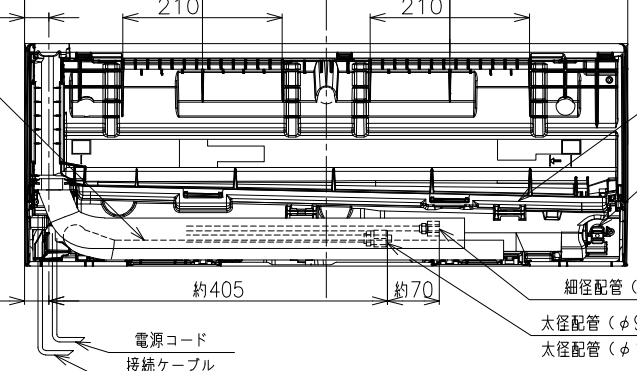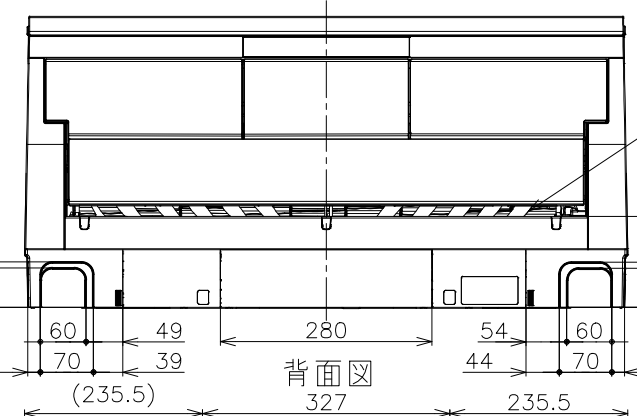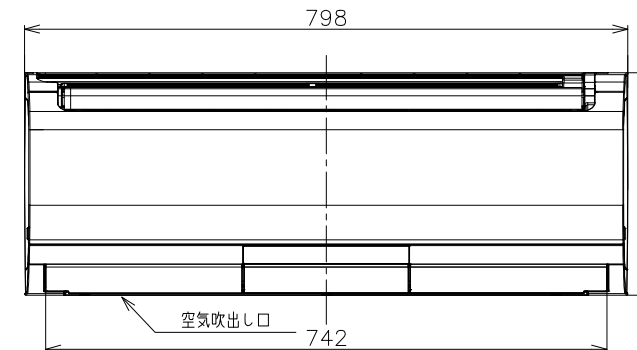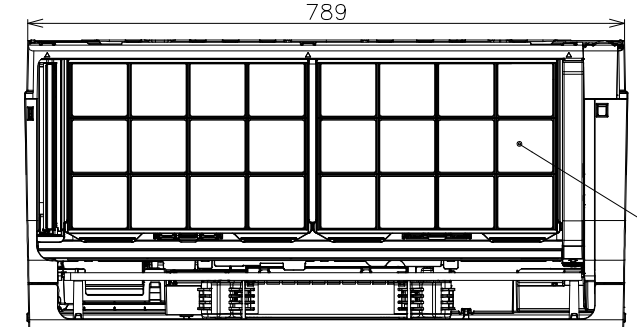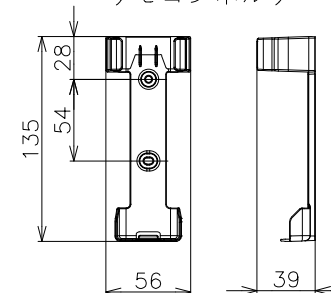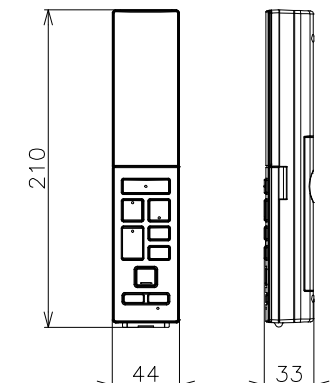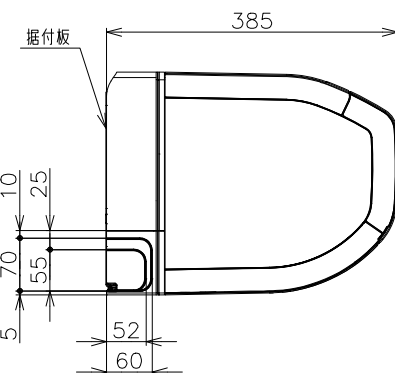

- ## 注記
1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
 2. 配管は太径・細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ20m以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
 5. プラグの形状
RAS-X22RBK,X25RBK (II)
RAS-X28RBK,X36RBK (I)
RAS-X40R2BK~X90R2BK (㊦)
 6. 電源コードの長さ

適用機種





RAS-X22RBK
RAS-X25RBK
RAS-X28RBK
RAS-X36RBK
RAS-X40R2BK
RAS-X56R2BK
RAS-X63R2BK
RAS-X71R2BK
RAS-X80R2BK
RAS-X90R2BK

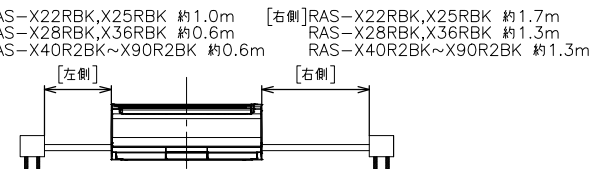


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M.Yoshida	2023-09-21		NTS	2024年度XBKシリーズ寸法図	
CHKD.	J.Cai	2023-09-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0026441
APPD.	K.Daigou	2023-09-21				
						

NN0026442

日立ルームエアコン壁掛XBKシリーズ
室外ユニット寸法図

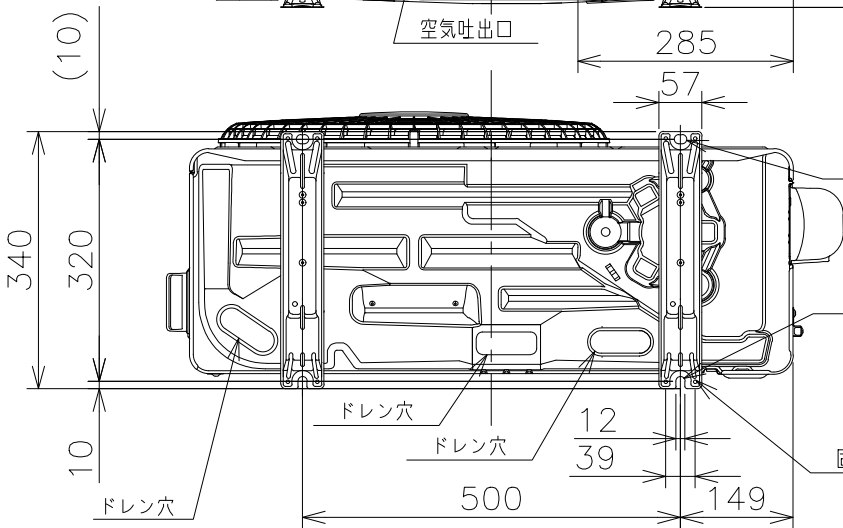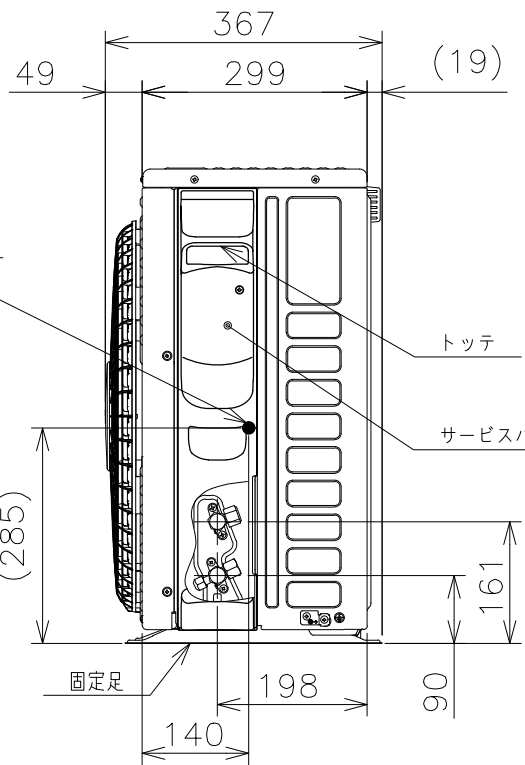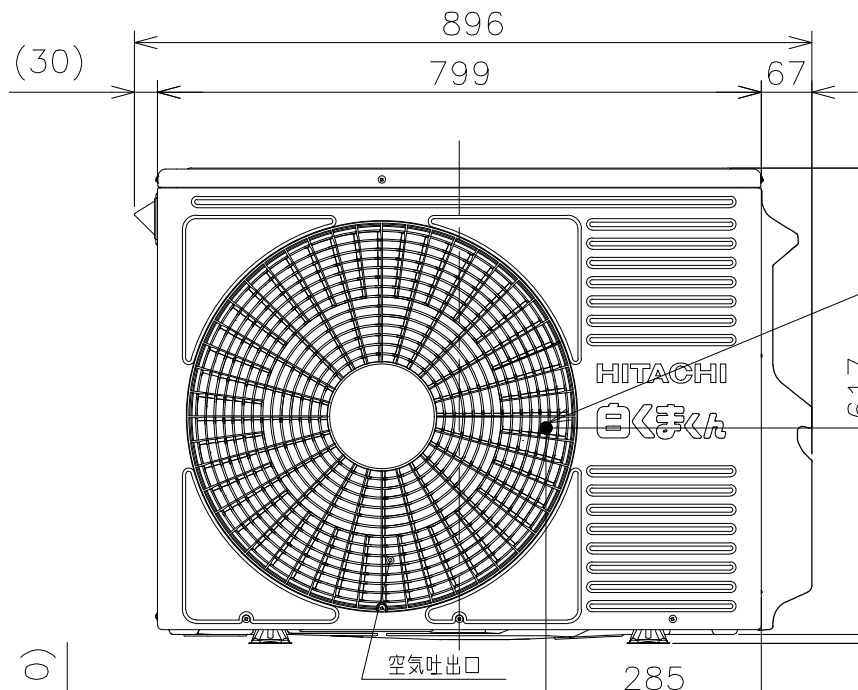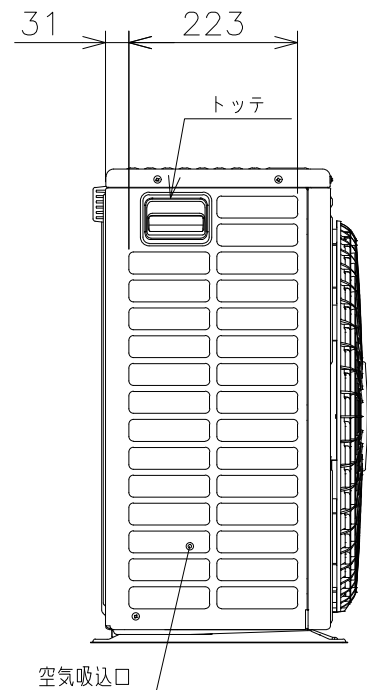


背面図

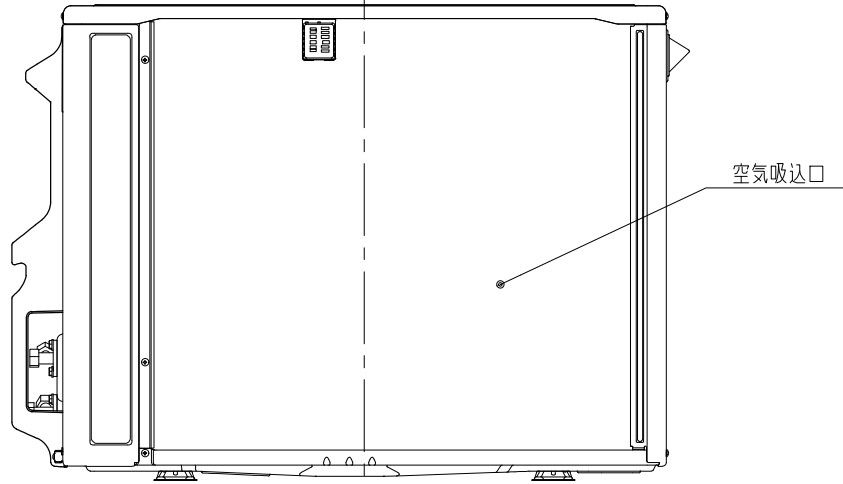

適用機種
RAC-X22RBK
RAC-X25RBK
RAC-X28RBK
RAC-X36RBK

警告 注意




室外機標準据付寸法図

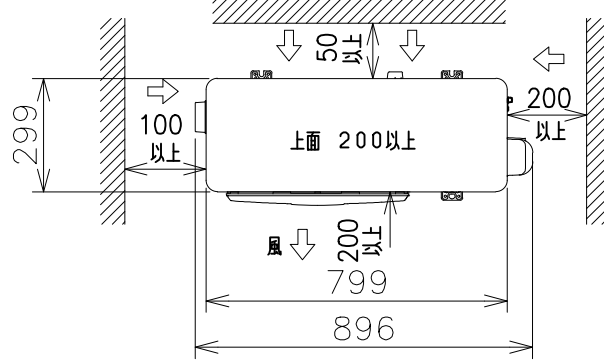


注記
1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の ≡印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

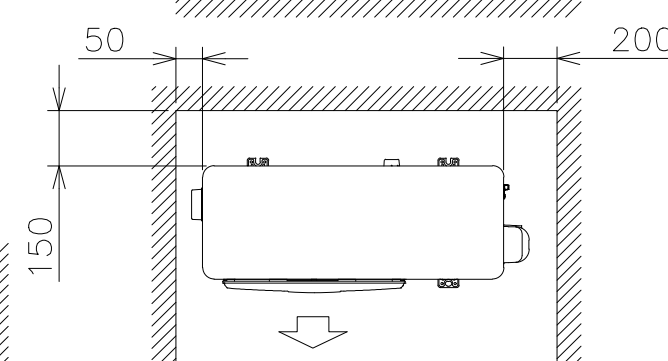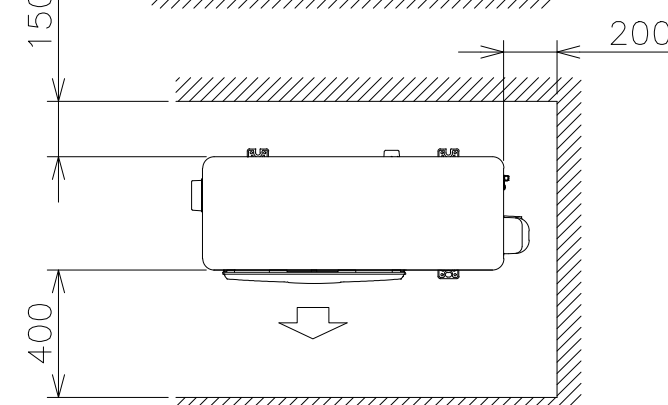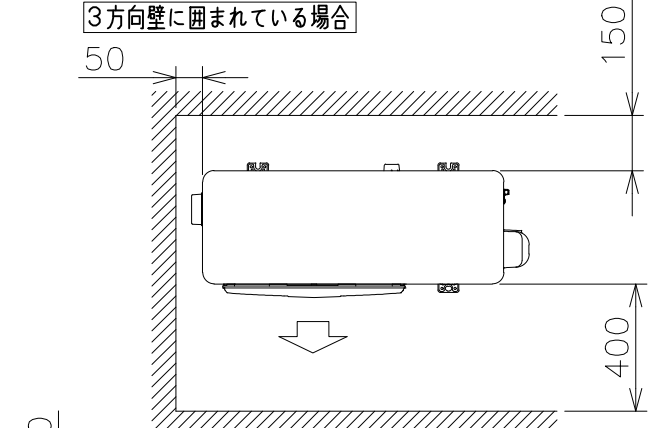

前後のみに壁がある場合

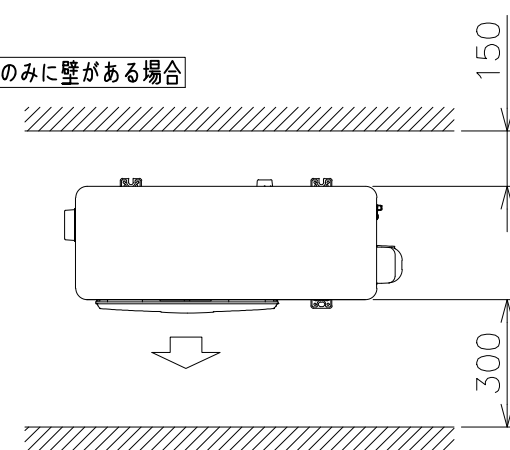

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Haegwan	2023-09-14	⊕	NTS	2024年度XBKシリーズ寸法図
CHKD. K.Fukuhara	2023-09-14			TOCHIGI DWG. No.
APPD. K.Daigou	2023-09-14			3YAA NN0026442



Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

001

NN0026443



日立ルームエアコン 壁掛X BKシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

回路図

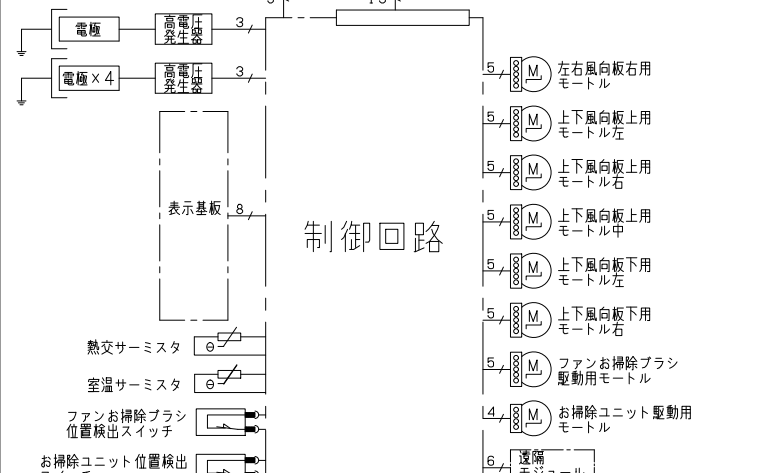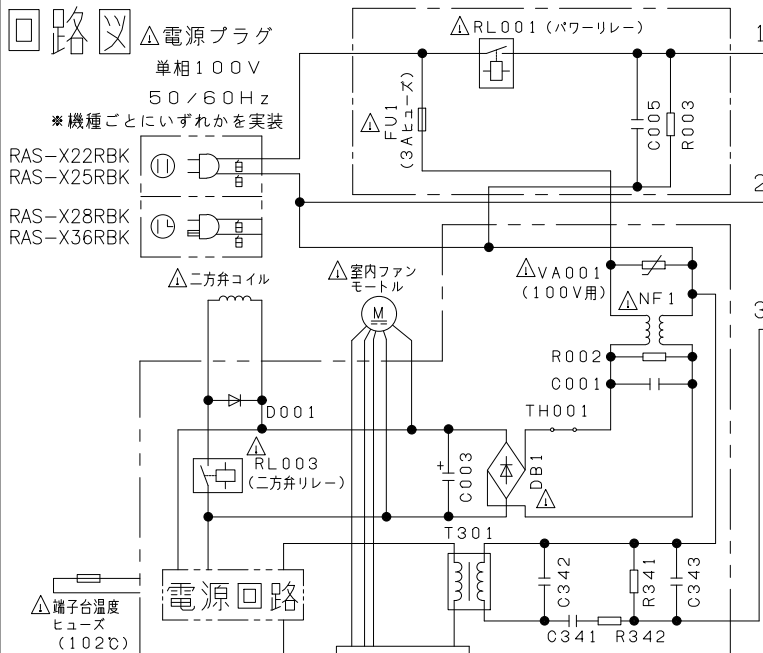


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・換気ユニットを接続する場合
室内基板のCN6に換気ユニット付属のHA接続コードを差込んで、換気ユニットと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD

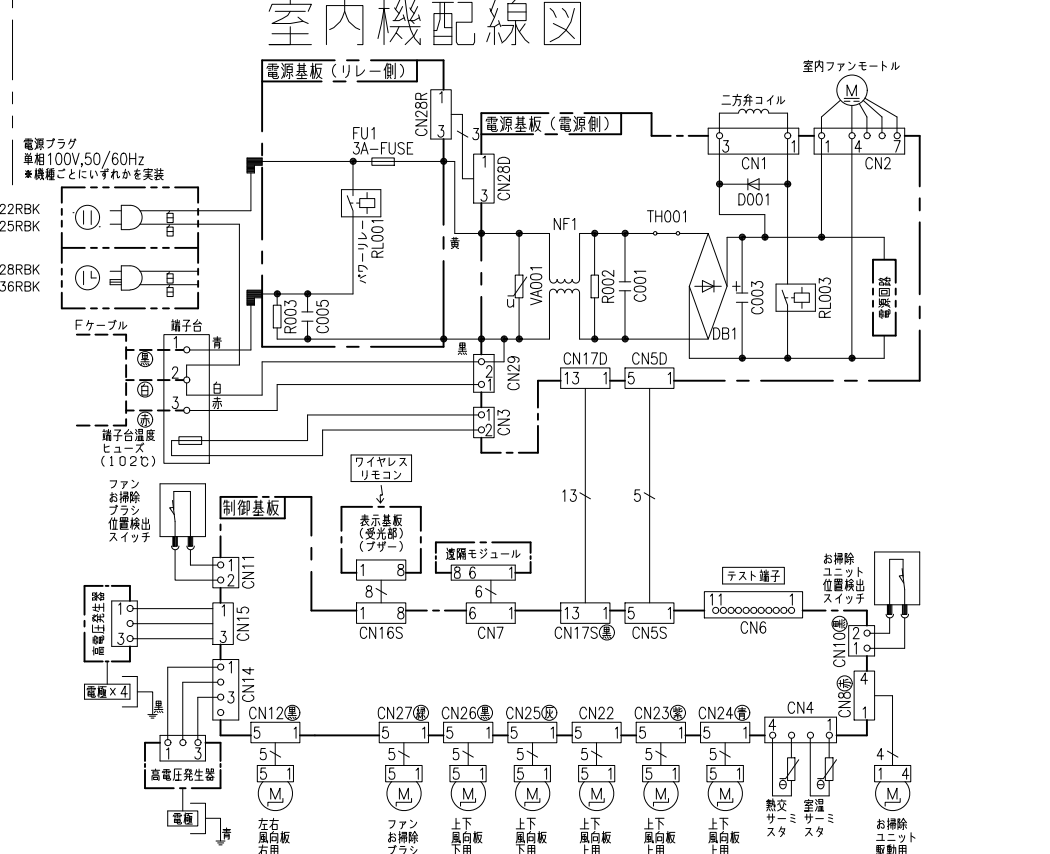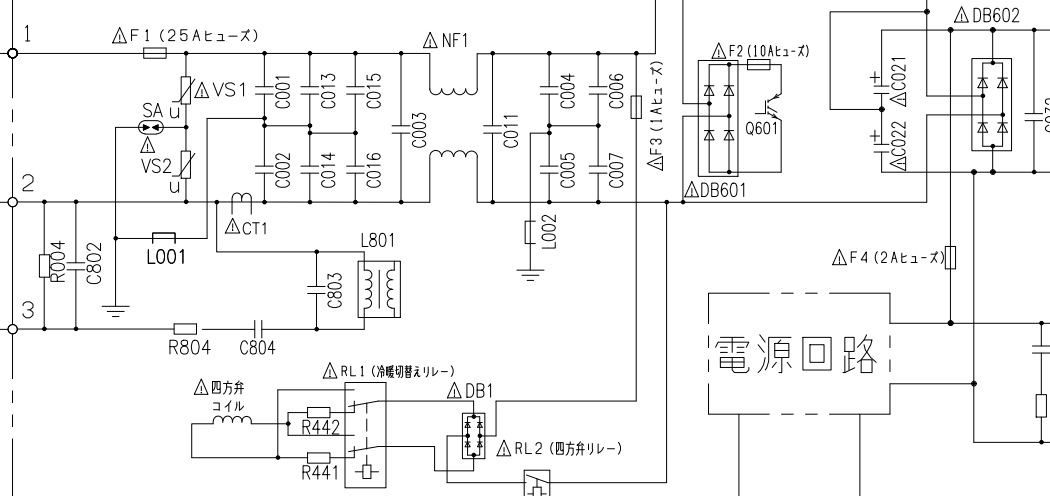

室外機配線図

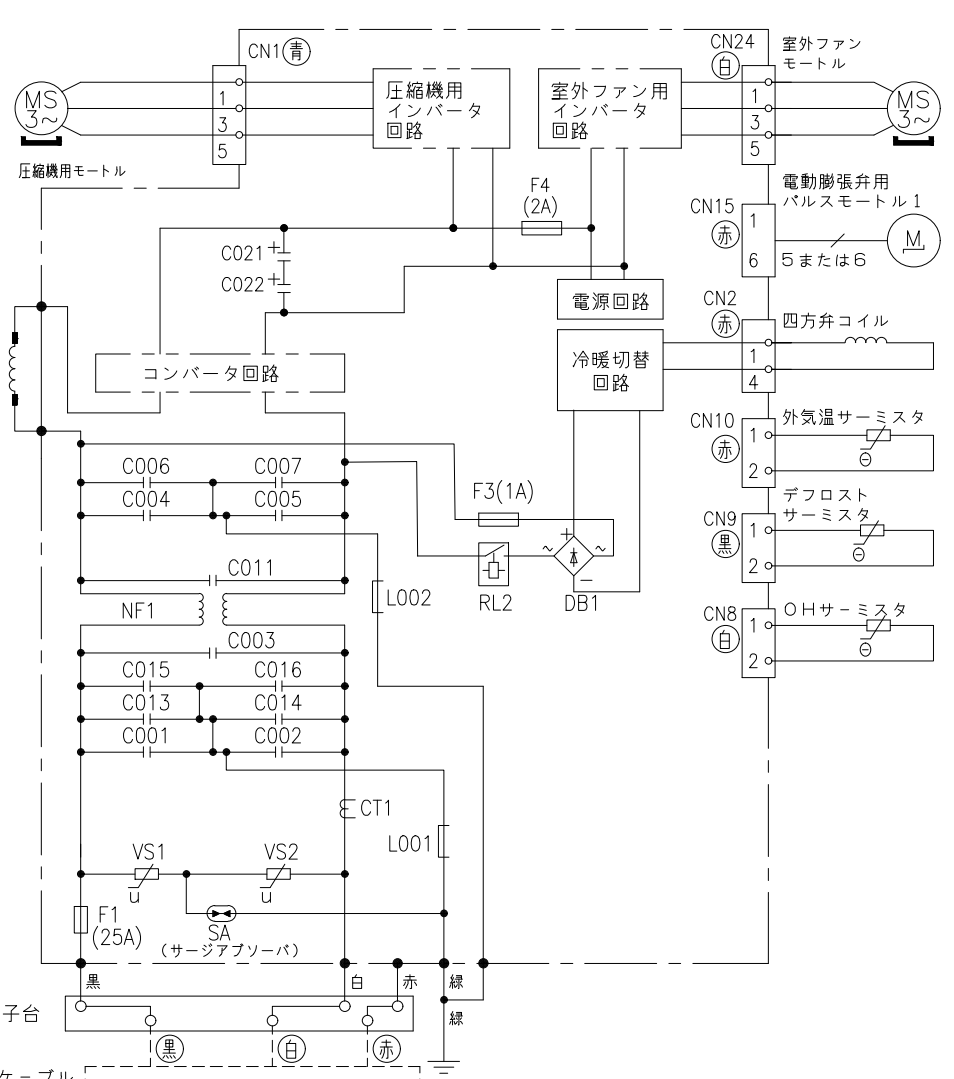

*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Cai	2023-09-21		NTS	2024年度 XBKシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2023-09-21			TOCHIGI DWG. No.	
	2023-09-25			3YDA NN0026443	
APPD. K.Daigou	2023-09-25				