

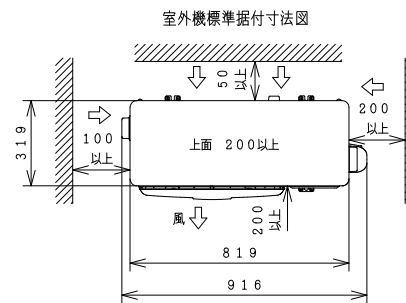
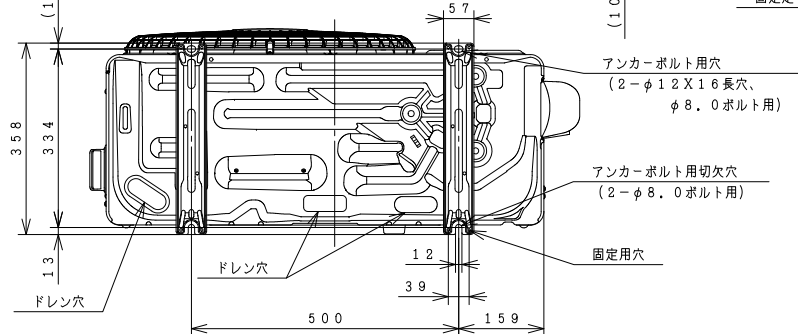
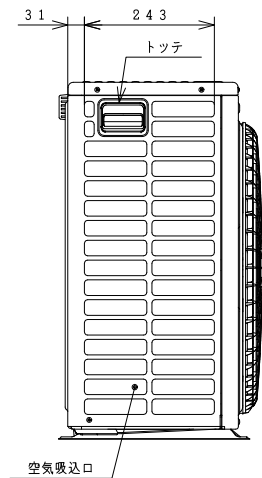
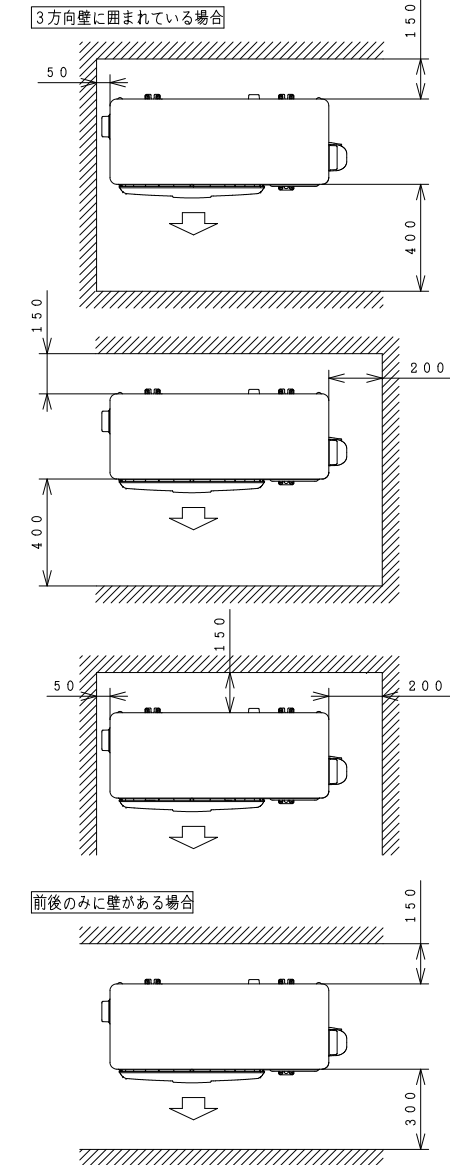

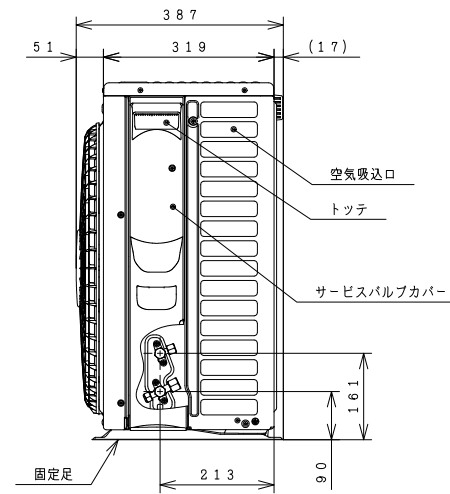


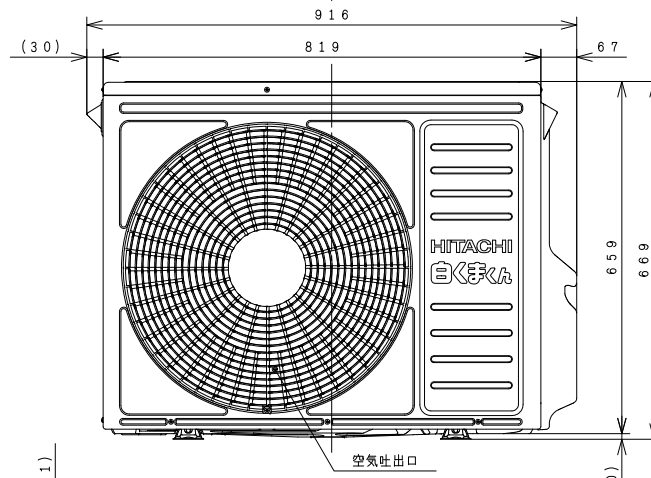

注記



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\Longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

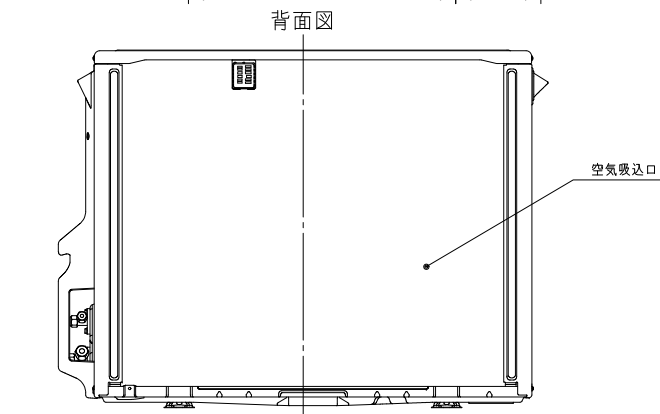

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Fukushima	2015-10-29		NTS	RAS-XC40F2; RAC-XC40F2 構造：寸法図		
CHKD.	T. Fukuda	2015-10-29		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	H. Hanvu	2015-10-29			3YAA NN0001953		
							REGD. REGD 2015 1025

室 外 機

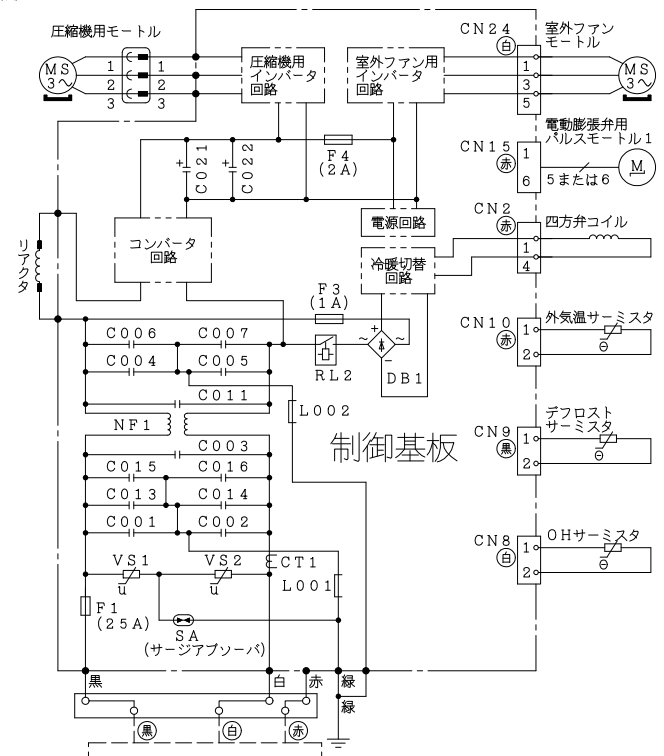

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited 002