

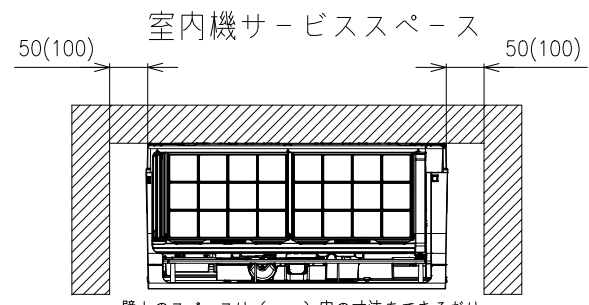
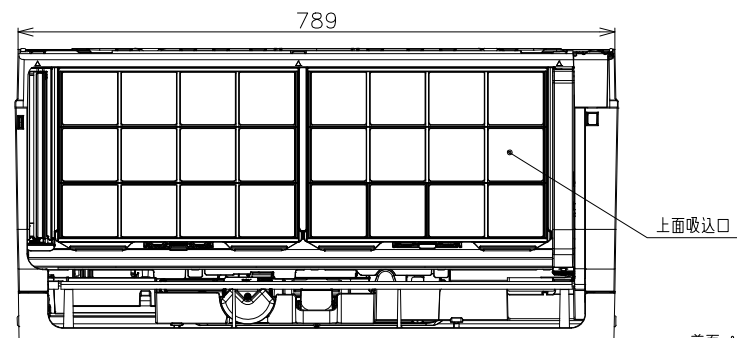


908/L00NN


室内機

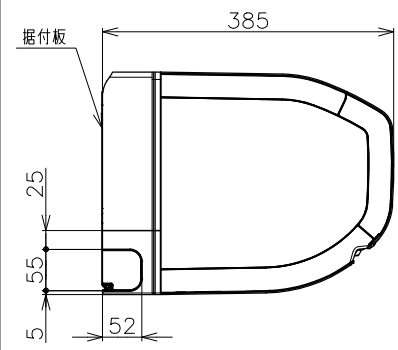


B

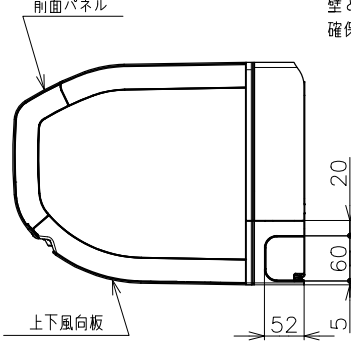

\*室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上

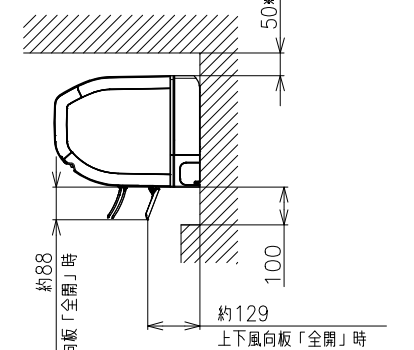


ワイヤレスリモコン

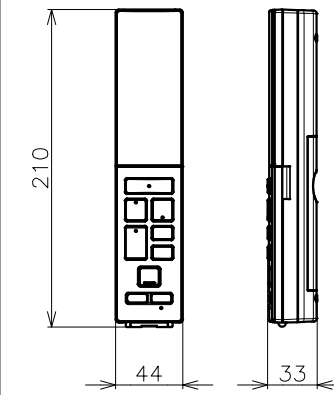


C

リモコンホルダー

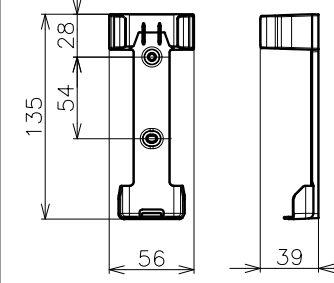


D

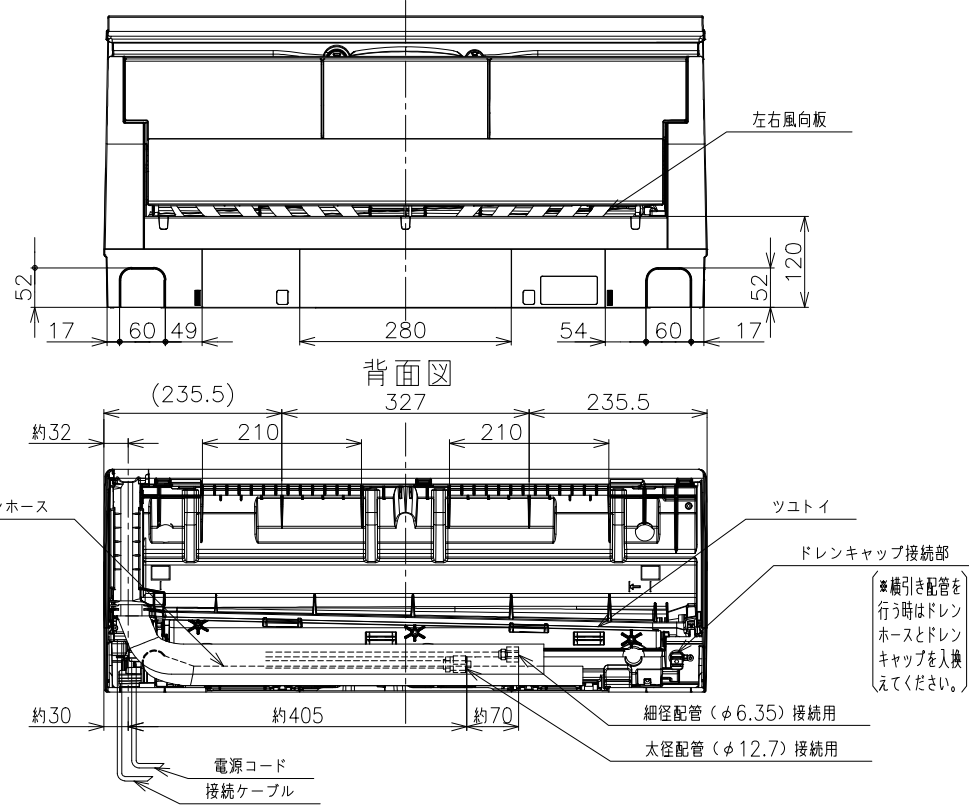

\*横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入れ替えてください。

E

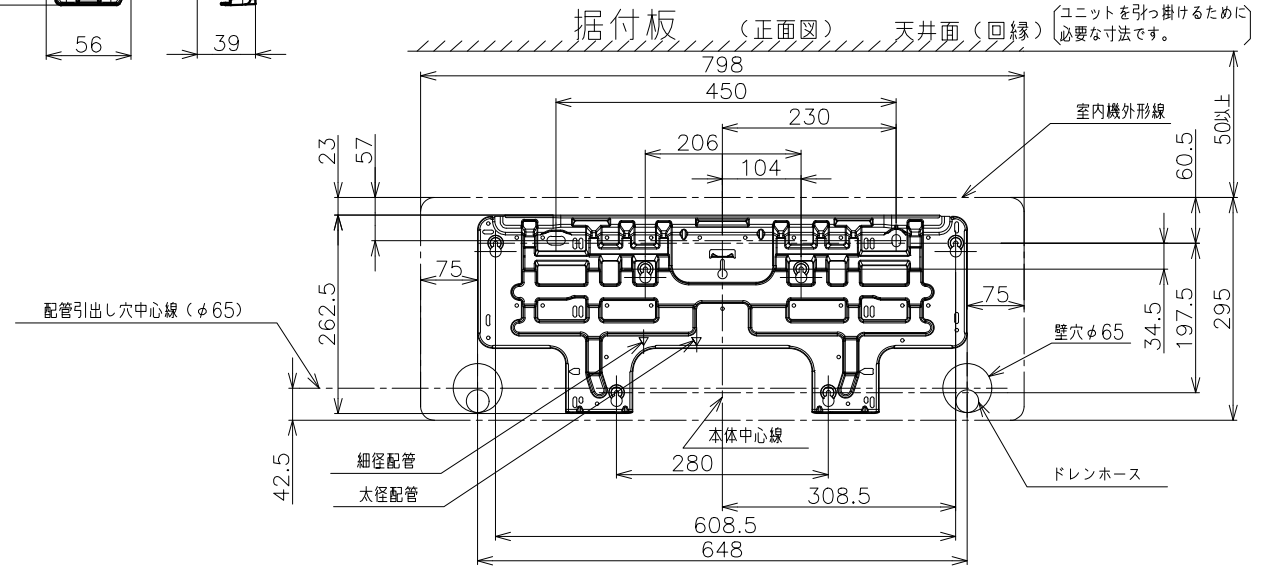


F

仕様表


| ユニット             |             |                    |                   | 室内ユニット              |                          | 室外ユニット     |  |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------|--|
| タイプ              |             |                    |                   | 壁掛型セパレート            |                          |            |  |
| 型 式              |             |                    |                   | RAS-XC63L2          |                          | RAC-XC63L2 |  |
| 電 源 (50/60Hz)    |             |                    |                   | 単相200V              |                          |            |  |
| 冷房               | 定格          | 能力                 | kW                | 6.3 (0.6 ~ 6.7)     |                          |            |  |
|                  |             | 消費電力               | W                 | 1,760 (175 ~ 3,050) |                          |            |  |
|                  |             | 運転電流               | A                 | 10.1                |                          |            |  |
|                  |             | 力率                 | %                 | 87                  |                          |            |  |
| 暖房               | 定格          | 能力                 | kW                | 7.1 (0.6 ~ 11.9)    |                          |            |  |
|                  |             | 消費電力               | W                 | 1,700 (145 ~ 3,900) |                          |            |  |
|                  |             | 運転電流               | A                 | 9.8 (最大 20.0)       |                          |            |  |
|                  |             | 力率                 | %                 | 87                  |                          |            |  |
|                  | 低温          | 能力                 | kW                | 8.9                 |                          |            |  |
|                  |             | 消費電力               | W                 | 3,560               |                          |            |  |
| 始動電流             |             |                    | A                 | 10.1                |                          |            |  |
| 通年エネルギー消費効率      |             | JISC9612:2013      |                   | 6.5                 |                          |            |  |
|                  |             | JISC9612:2005 (区分) |                   | 6.4 (F)             |                          |            |  |
| 冷凍装置             | 圧縮機出力       |                    | W                 | —                   |                          | 1,700      |  |
| 装 置              | 熱交換器フィン形状   |                    |                   | 片起し3本スリット           |                          | コルゲート      |  |
|                  | 冷 媒         | 種 類                |                   | フロン R32             |                          |            |  |
|                  |             | 封入量                | g                 | 1,670               |                          |            |  |
| フ ァ ン            | 種 類         |                    | 貫流ファン             |                     | プロペラファン                  |            |  |
|                  | 風 量 (冷房・暖房) | 急 速                | m³/h              | 1,170・1,380         | 3,040・2,760              |            |  |
|                  |             | 強 風                | m³/h              | 990・1,120           | —                        |            |  |
|                  |             | 弱 風                | m³/h              | 780・830             | —                        |            |  |
|                  |             | 微 風                | m³/h              | 630・630             | —                        |            |  |
|                  |             | 静                  | m³/h              | 420・450             | —                        |            |  |
| 音響パワーレベル (冷房・暖房) | 急 速         | dB                 | 66・70             | 66・66               |                          |            |  |
|                  | 強 風         | dB                 | 61・62             | —                   |                          |            |  |
|                  | 弱 風         | dB                 | 56・56             | —                   |                          |            |  |
|                  | 微 風         | dB                 | 51・52             | —                   |                          |            |  |
|                  | 静           | dB                 | 37・38             | —                   |                          |            |  |
| 操作スイッチ 形名        |             |                    | ワイヤレスリモコン RAR-9T3 |                     |                          |            |  |
| 電源プラグ            | 容 量         |                    | 250V-20A          |                     |                          |            |  |
|                  | 形 状         |                    | ㊦                 |                     | —                        |            |  |
| 電源コード長さ (左/右)    |             |                    | m                 | 0.6/1.3             |                          | —          |  |
| 室内外接続ケーブル        | 芯線径 (φ)     | mm                 | 2.0               |                     |                          |            |  |
|                  | 芯 数         | 芯                  | 3                 |                     |                          |            |  |
| 冷媒配管             | 接続方式        |                    | フレア               |                     |                          |            |  |
|                  | 液側 (φ)      | mm                 | 6.35              |                     |                          |            |  |
|                  | ガス側 (φ)     | mm                 | 12.7              |                     |                          |            |  |
|                  | 最大配管長       | m                  | 20                |                     |                          |            |  |
|                  | 最大高低差       | m                  | 10                |                     |                          |            |  |
|                  | 冷媒追加充填量     | g                  | チャージレス            |                     |                          |            |  |
| ドレン接続口外径 (φ)     |             |                    | mm                | 16                  |                          |            |  |
| 外装色 (近似マンセルNo.)  |             |                    | スターホワイト (N9.3)    |                     | ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)     |            |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)   |             |                    | mm                | 295×798×385         | 709×859 (+97) ×319 (+68) |            |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)   |             |                    | cm                | 86×36×47            | 99×42×75                 |            |  |
| 質量 (製品・荷造)       |             |                    | kg                | 17.0・20.0           | 41.5・44.0                |            |  |

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ










- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

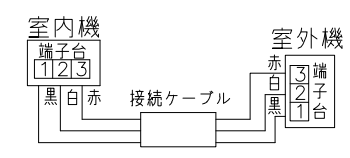

| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                         | CAD |                       |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-----------------------|
| DWN.      | J.Cai     | 2020-09-08 |  | NTS   | RAS-XC63L2: RAC-XC63L2 構造・寸法図 |     |                       |
| CHKD.     | H.Daisaka | 2020-09-09 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       | TOCHIGI DWG. No.              |     | REGD.<br>2020<br>0909 |
| APPD.     | H.Daisaka | 2020-09-09 |                                                                                       |       | 3YAA NN0017806                |     |                       |

6487100NN  
NN0017849

室 外 機

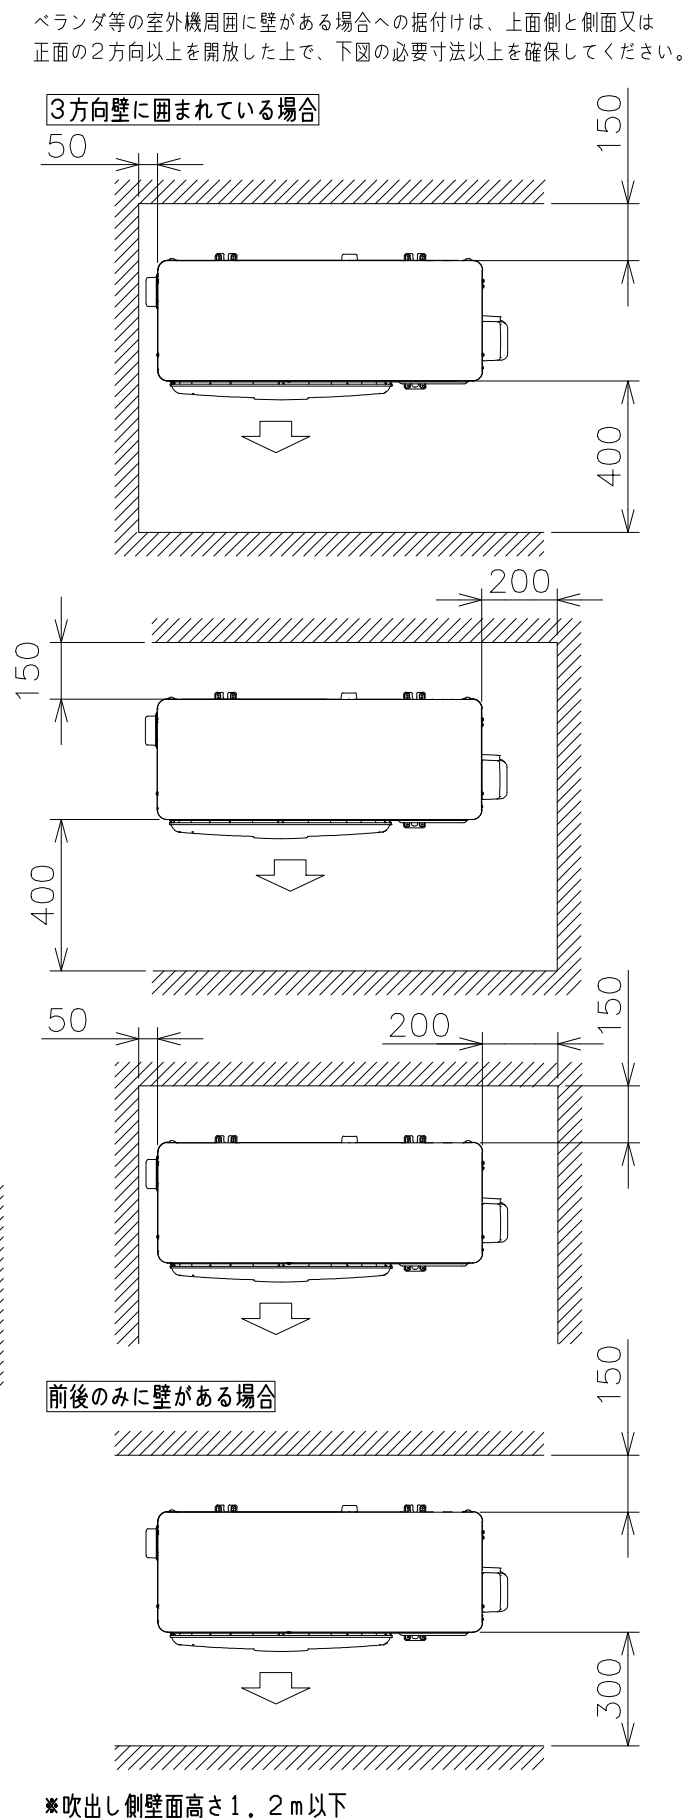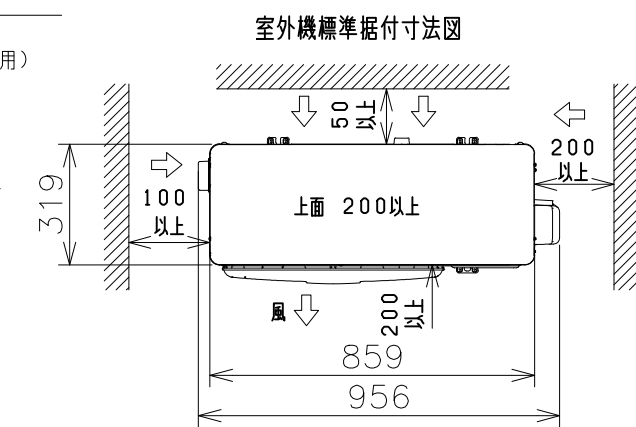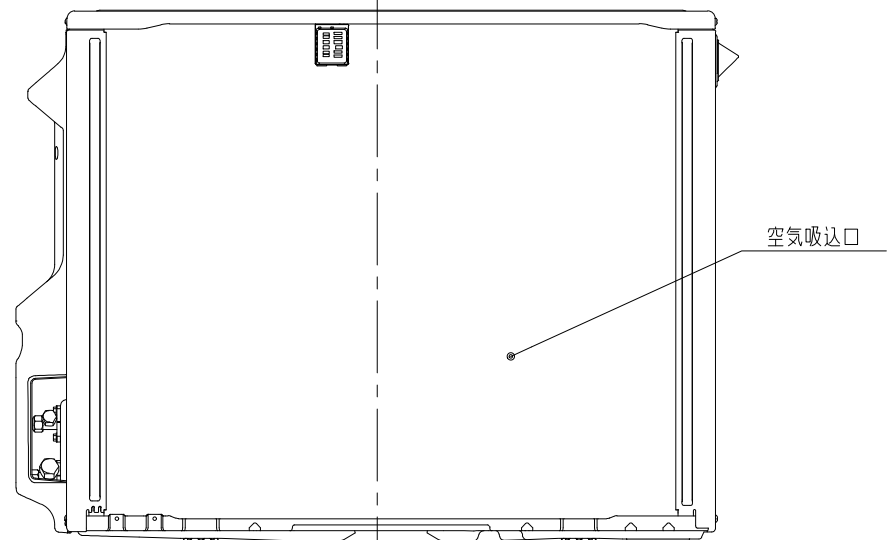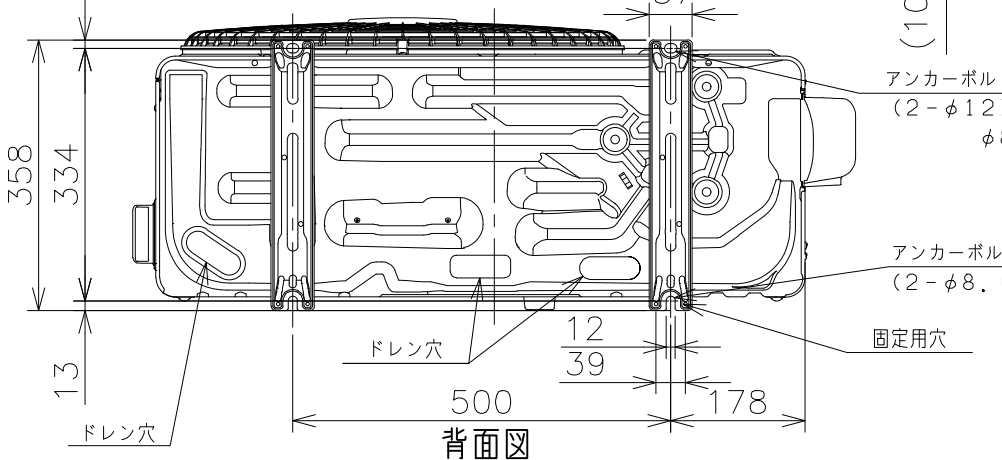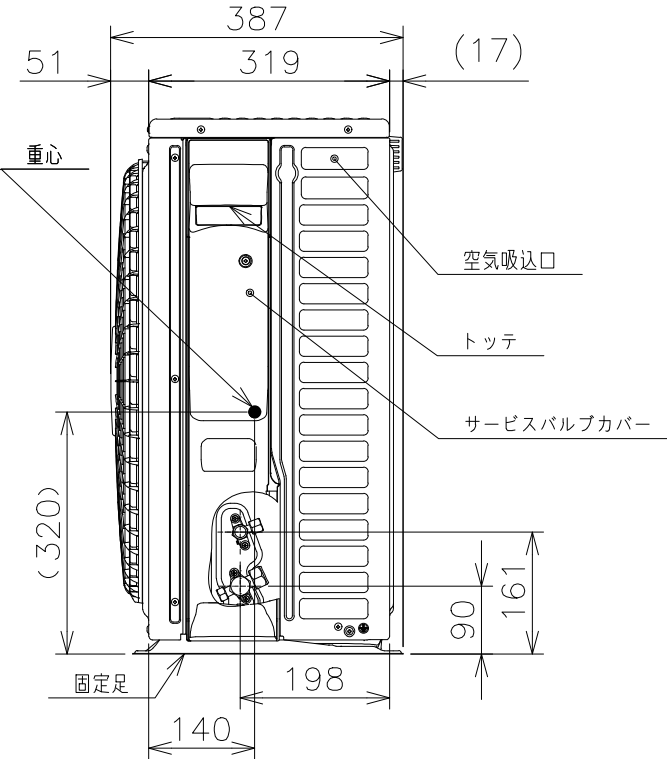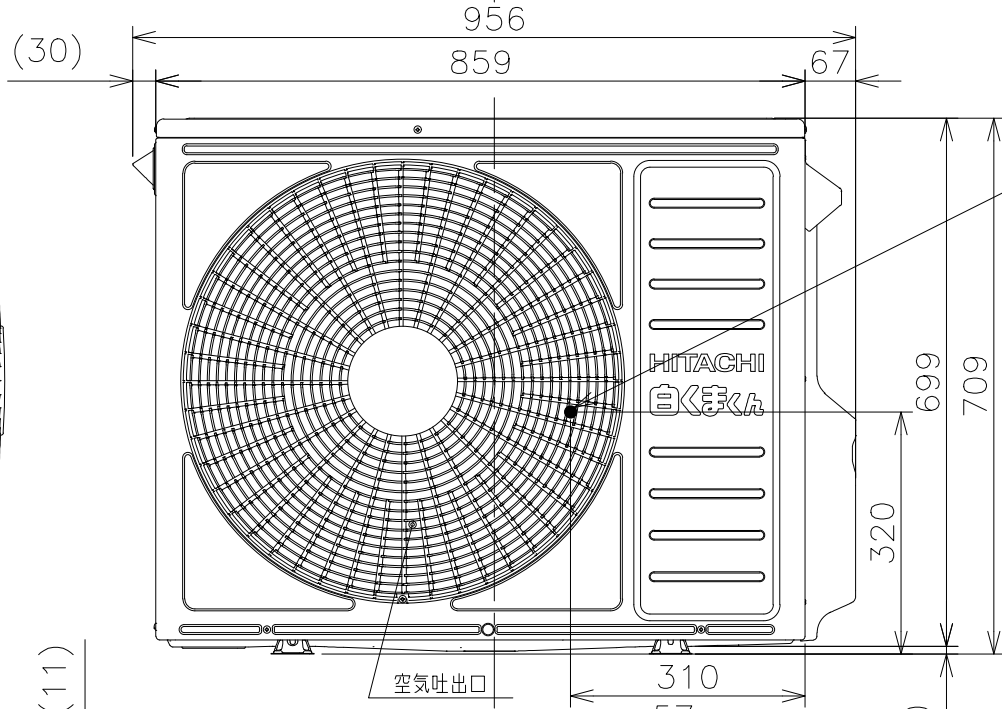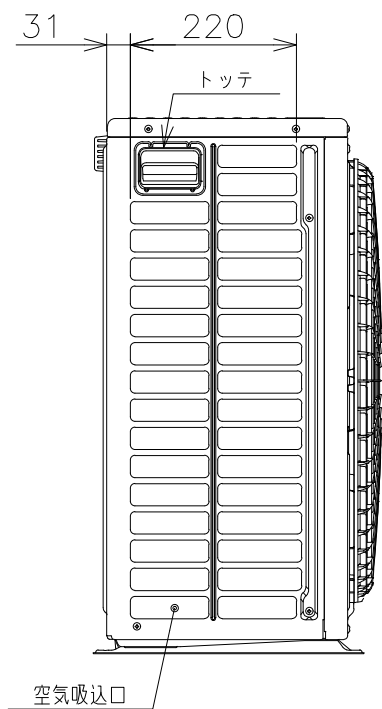

注記  
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。  
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。


| SIGNATURE        | DATE       | PROJECTION                                      | SCALE | TITLE                        |
|------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| DWN. M.Hisyam    | 2020-09-08 |                                                 | NTS   | RAS-XC63L2:RAC-XC63L2 構造:寸法図 |
| CHKD. K.Fukuhara | 2020-09-12 | Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. |       |                              |
| APPD. H.Daisaka  | 2020-09-14 | TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017849                 |       |                              |



17941 NN001

A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

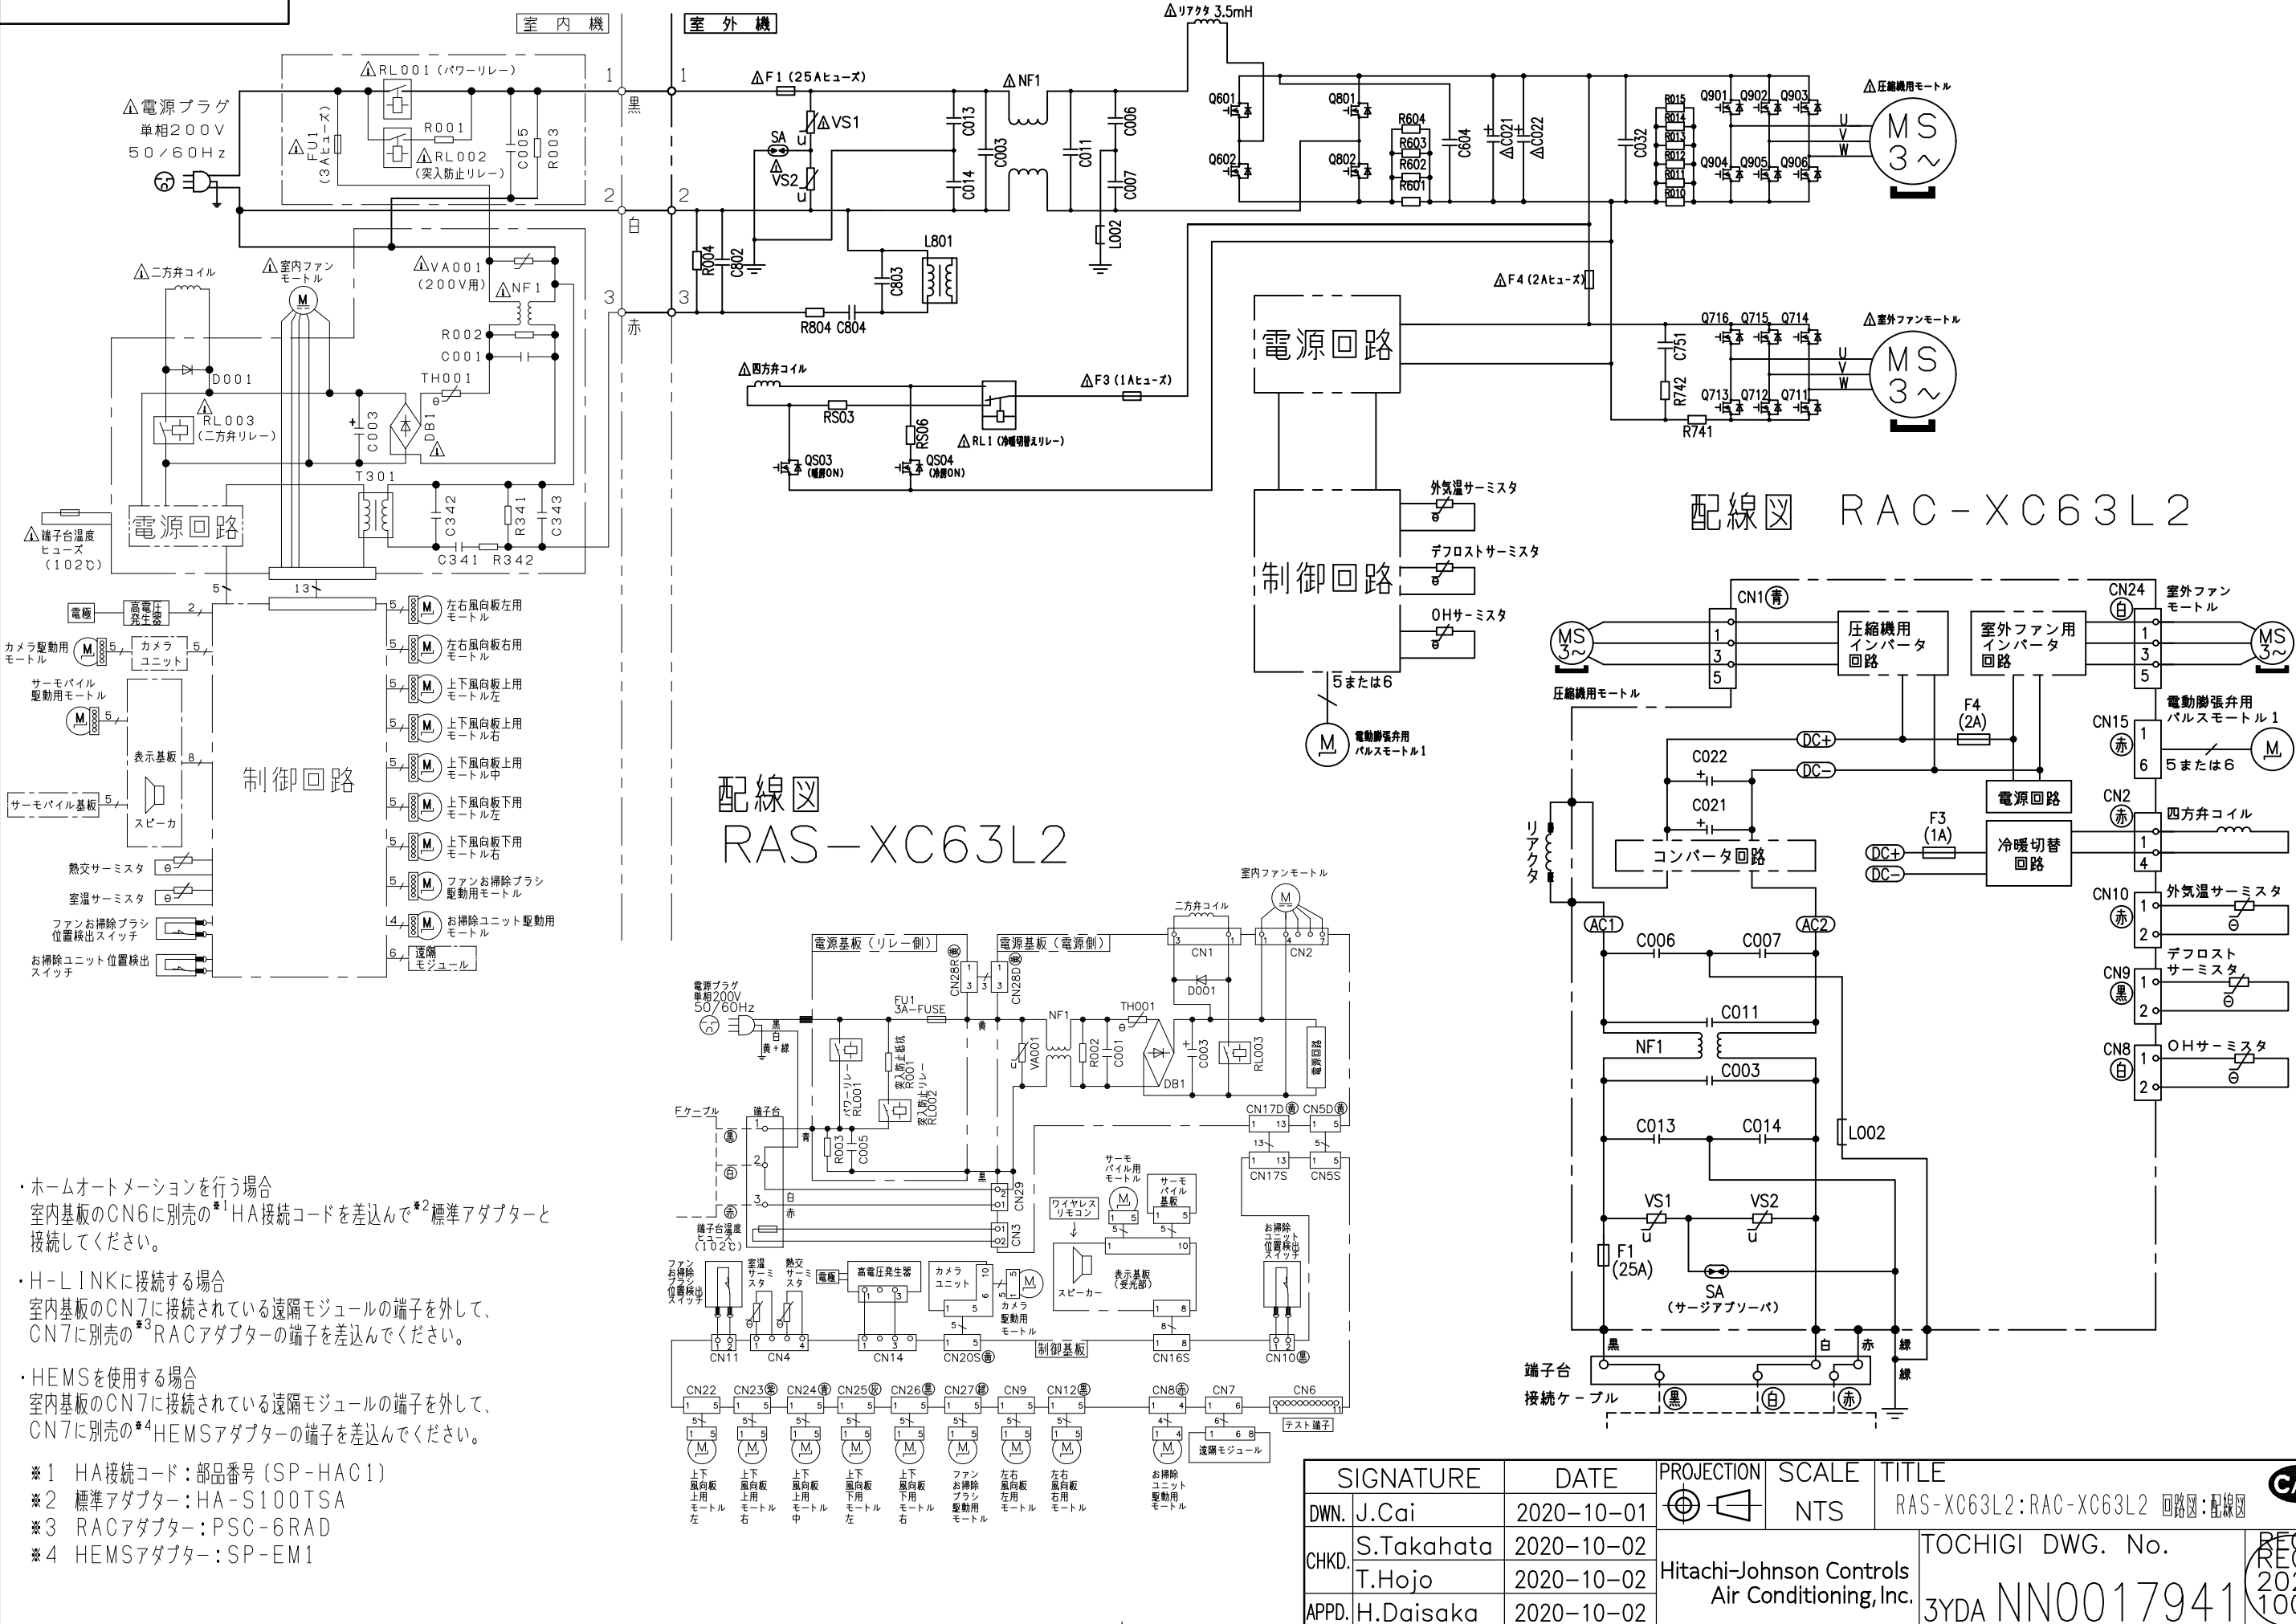

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板のCN6に別売の<sup>\*1</sup>HA接続コードを差込んで<sup>\*2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の<sup>\*3</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の<sup>\*4</sup>HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)  
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD  
 ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

| SIGNATURE        | DATE       | PROJECTION                                         | SCALE | TITLE                           |
|------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| DWN. J.Cai       | 2020-10-01 | ⊕                                                  | NTS   | RAS-XC63L2: RAC-XC63L2 回路図: 配線図 |
| CHKD. S.Takahata | 2020-10-02 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |       |                                 |
| APPD. H.Daisaka  | 2020-10-02 |                                                    |       |                                 |
| TOCHIGI DWG. No. |            |                                                    |       | 3YDA NN0017941                  |

