

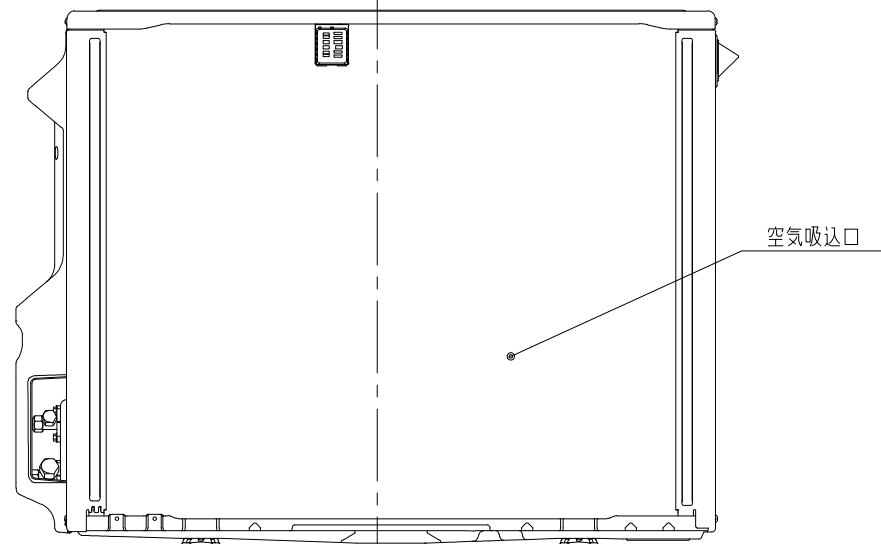
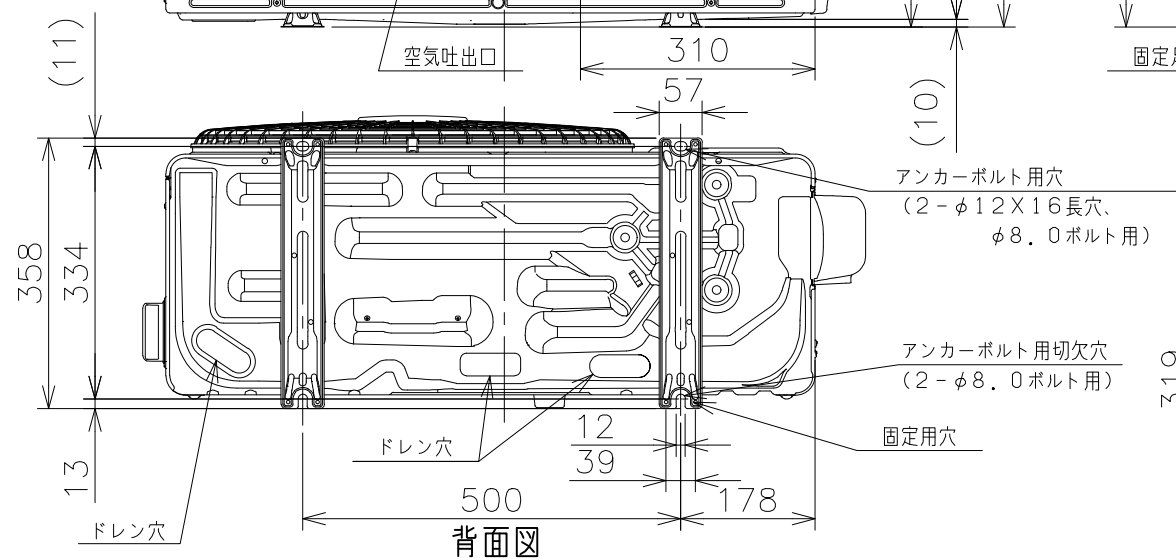
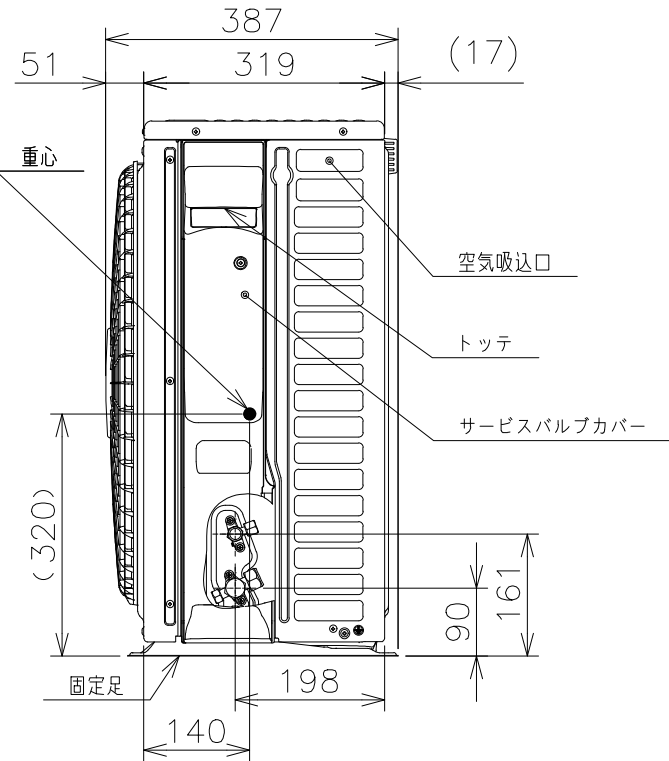
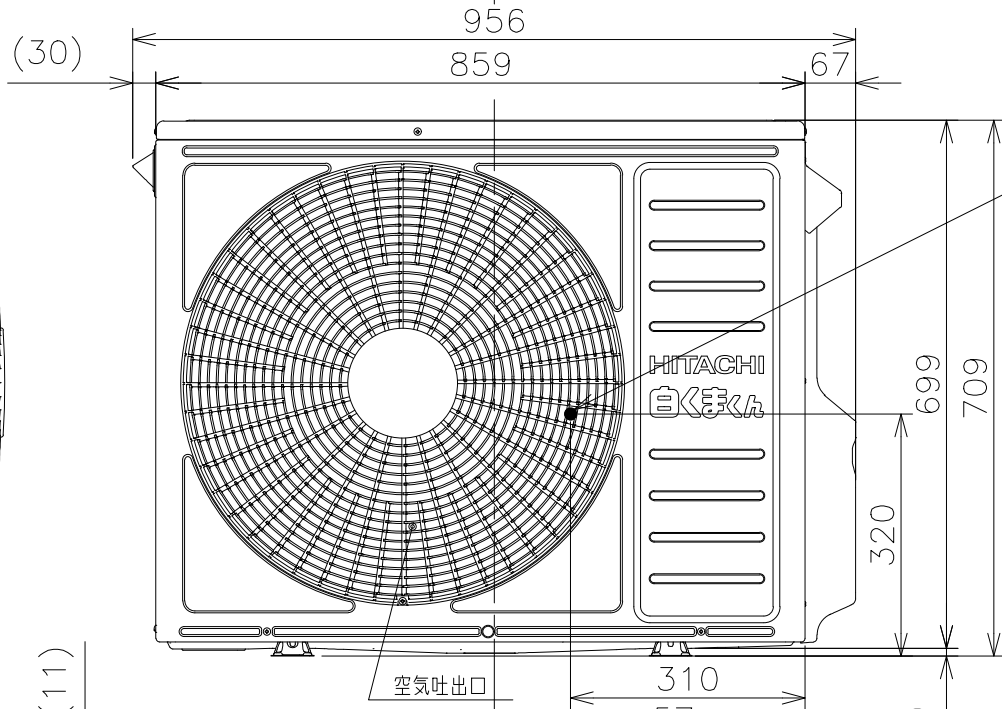


1987100NN

室外機

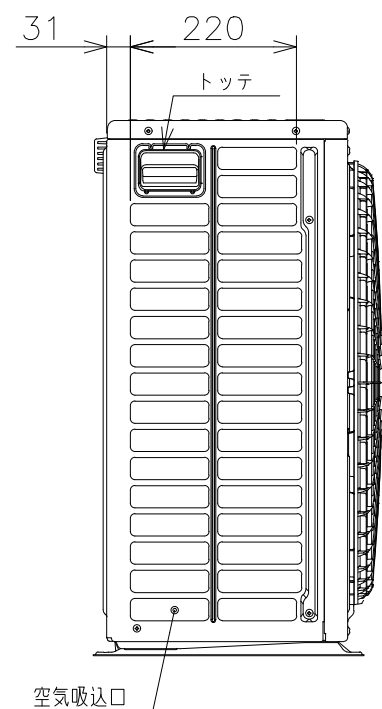

室外機標準据付寸法図



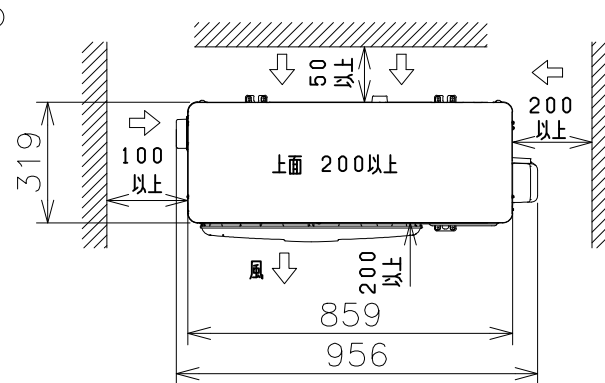


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

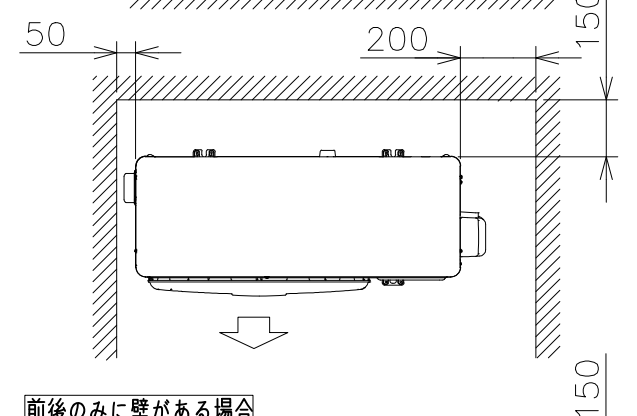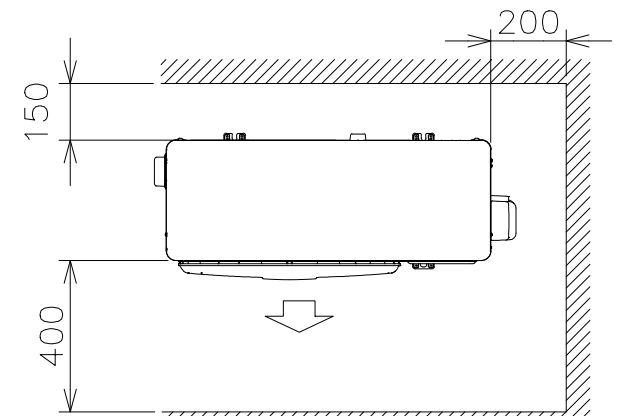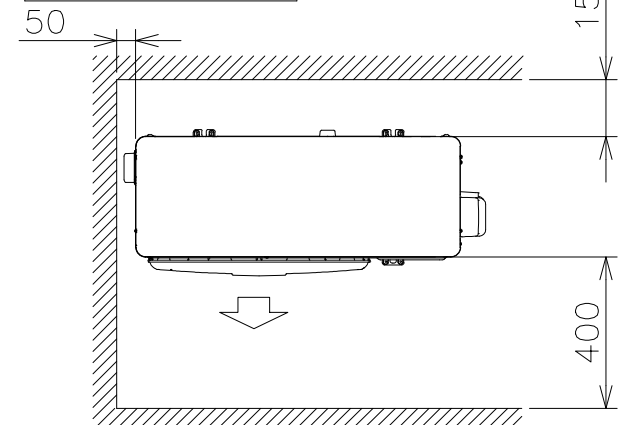

前後のみに壁がある場合

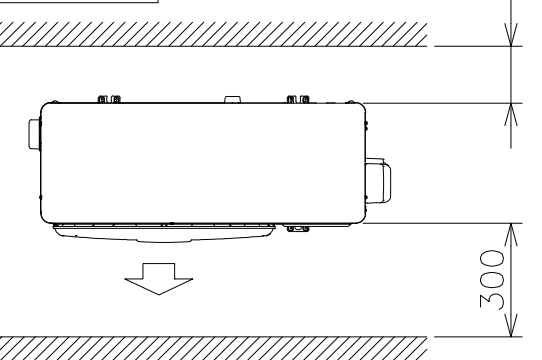

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-XC80L2:RAC-XC80L2 構造:寸法図	
CHKD. K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD. H.Daisaka	2020-09-14	TOCHIGI DWG. No.			
				3YAA NN0017851	REGD. 2020 0914

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-XC80L2:RAC-XC80L2 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2020-10-02	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	T.Hojo	2020-10-02				
APPD.	H.Daisaka	2020-10-02			3YDA NN0017943	