

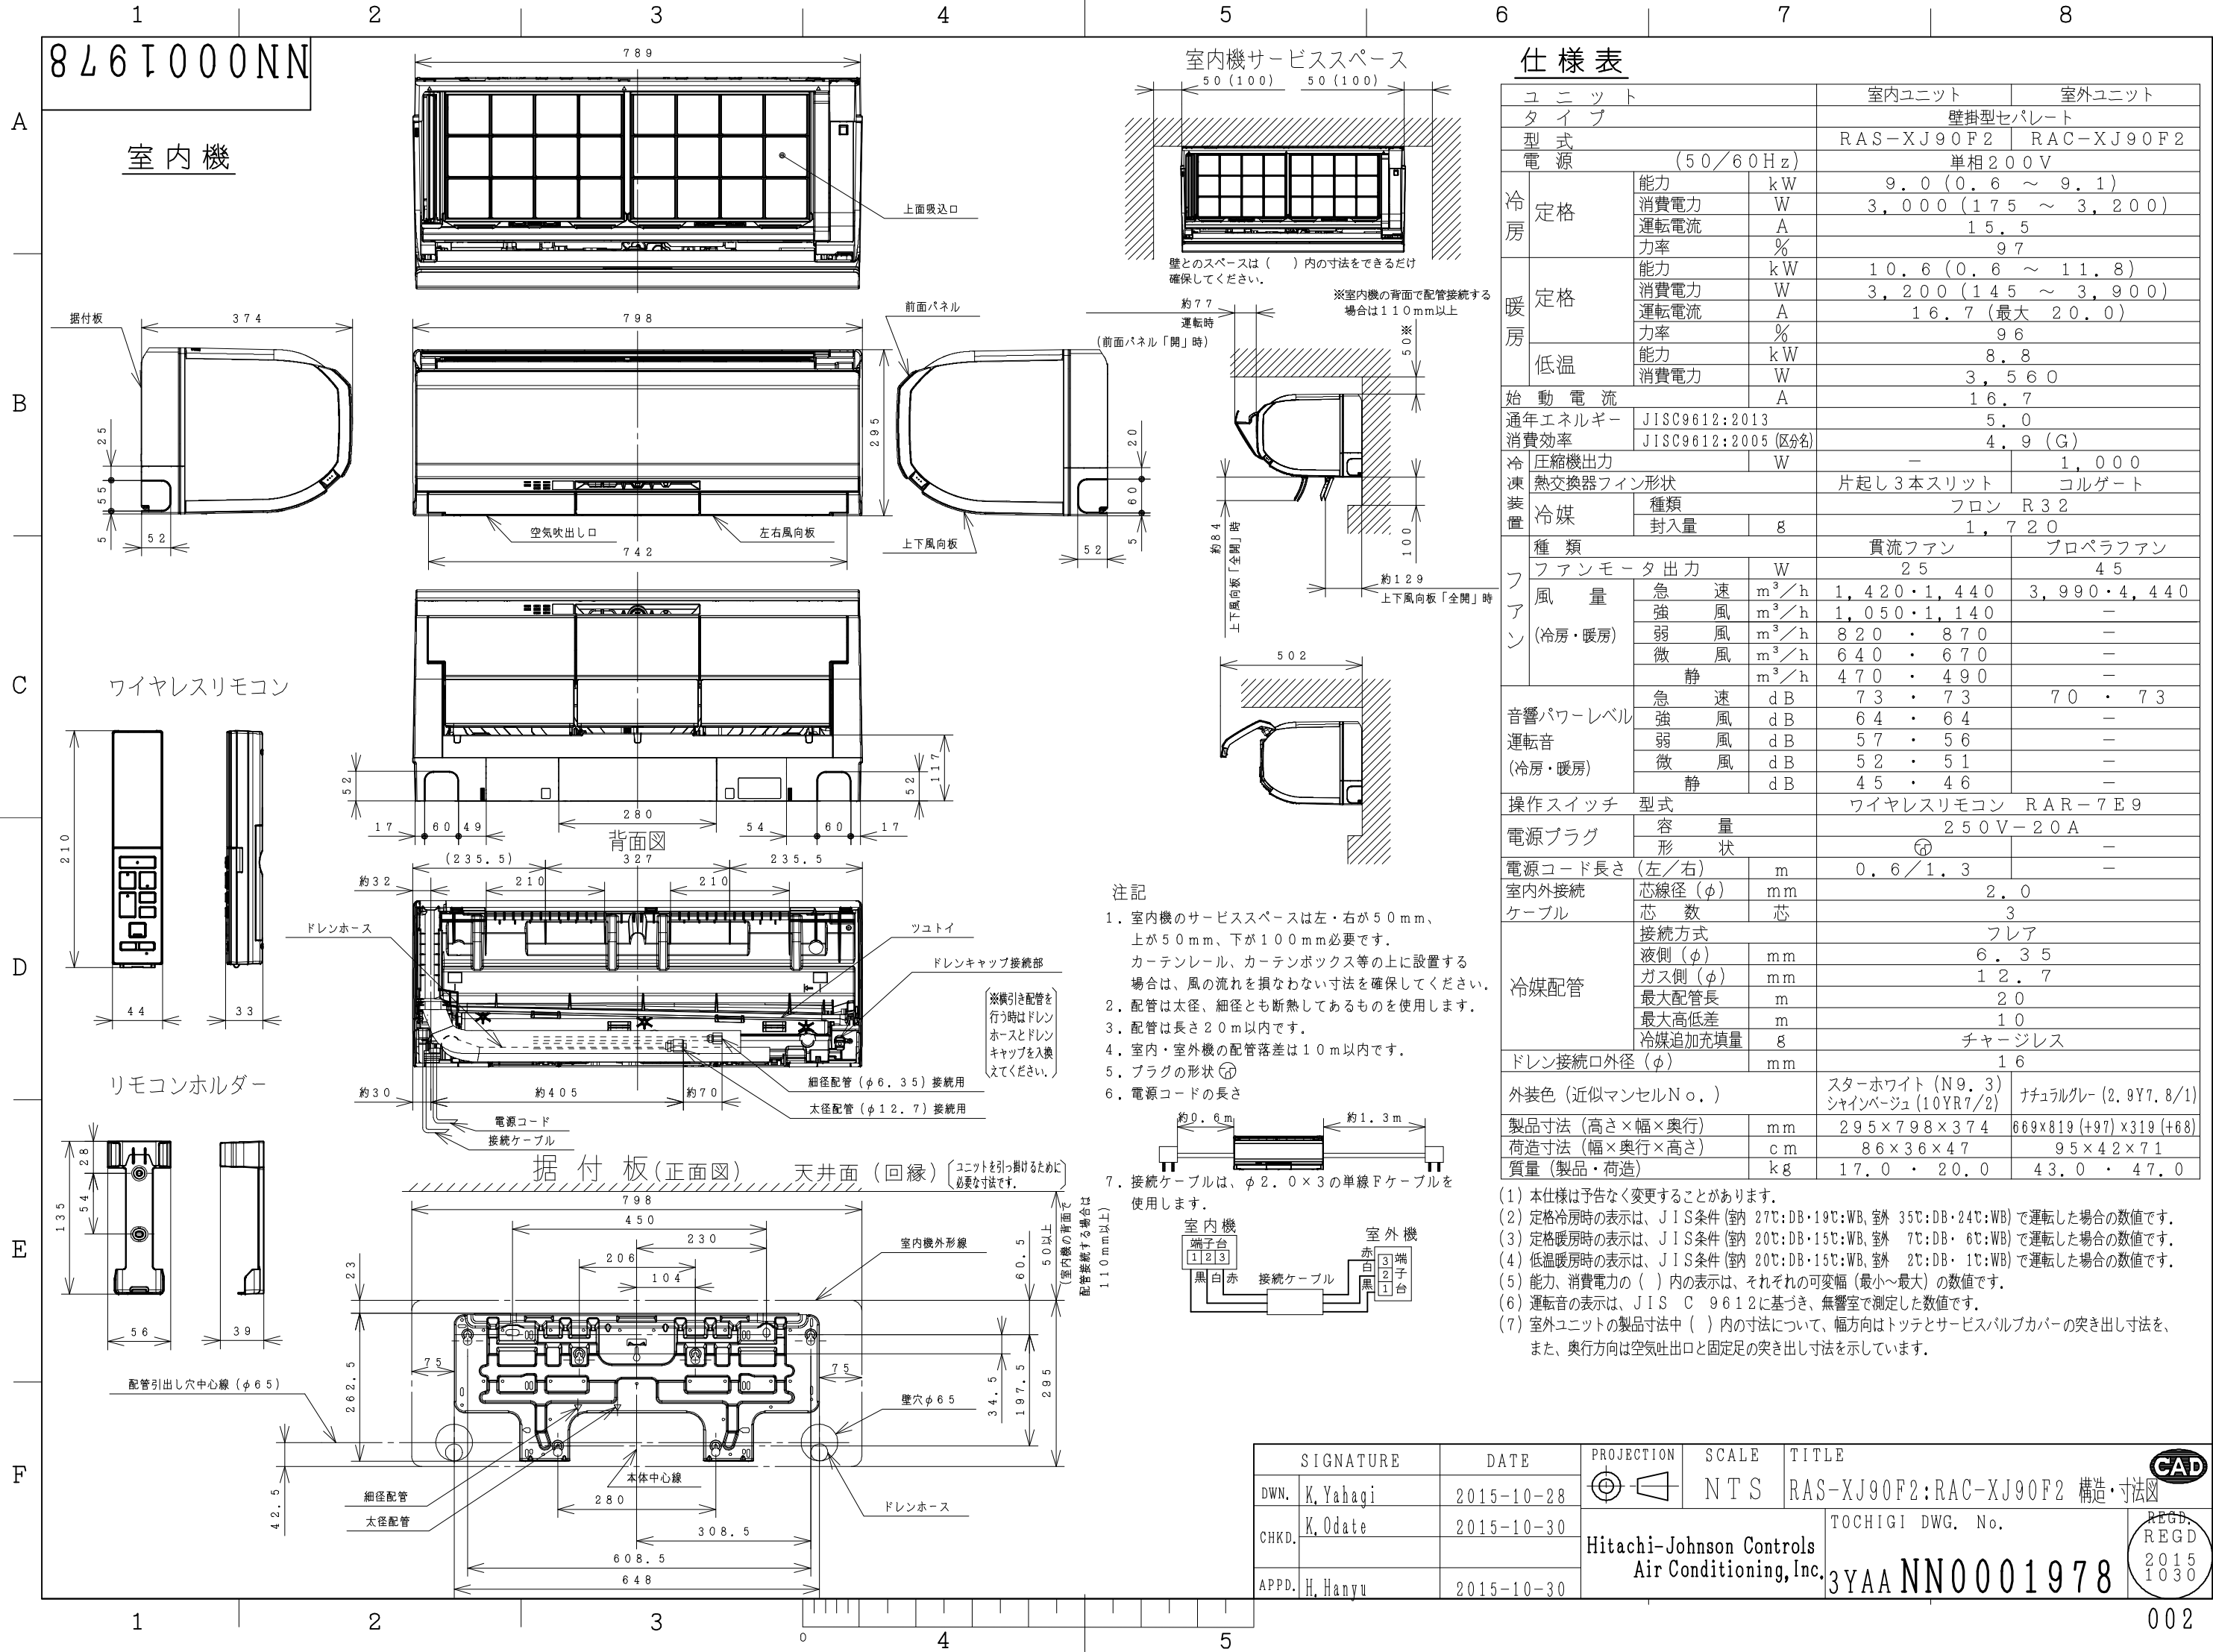
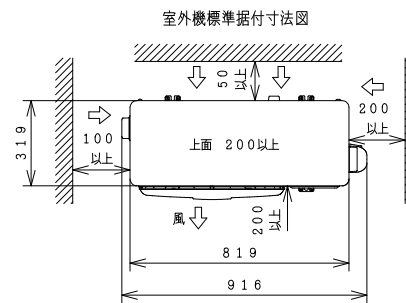
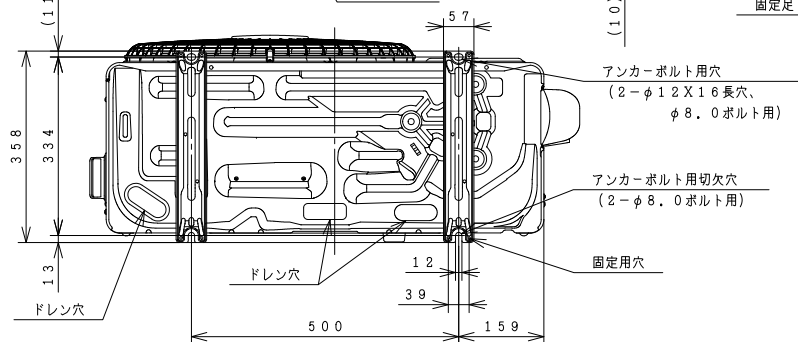
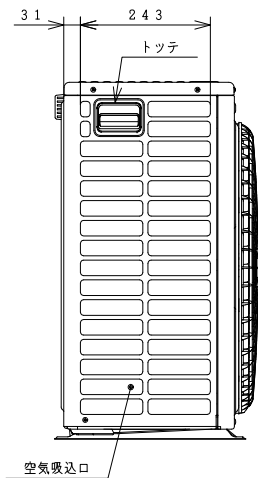
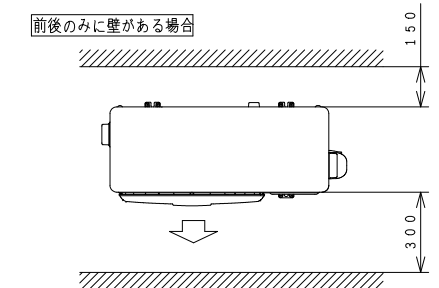
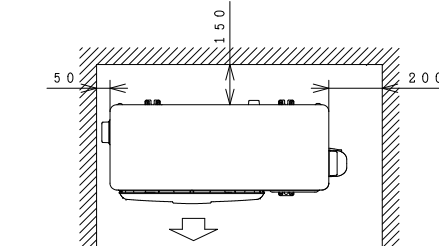
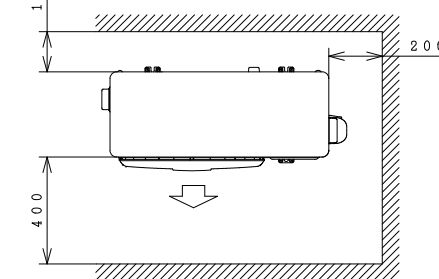
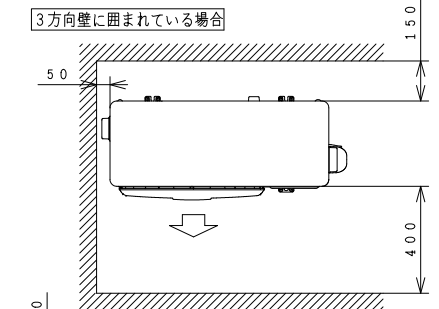



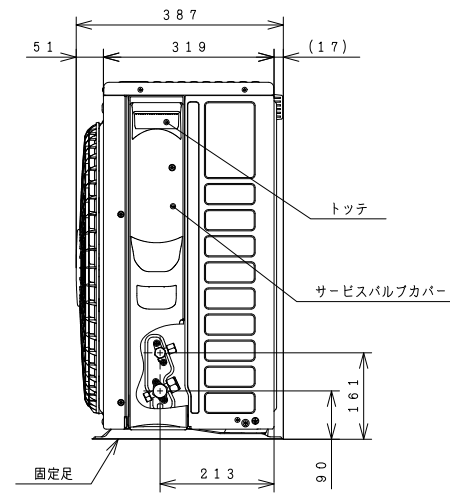


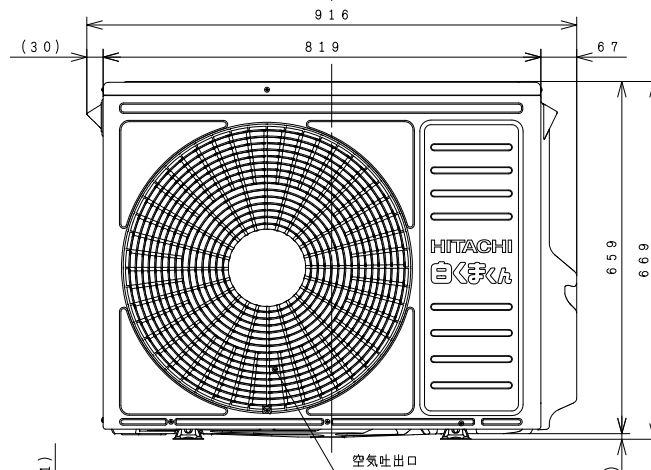

注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

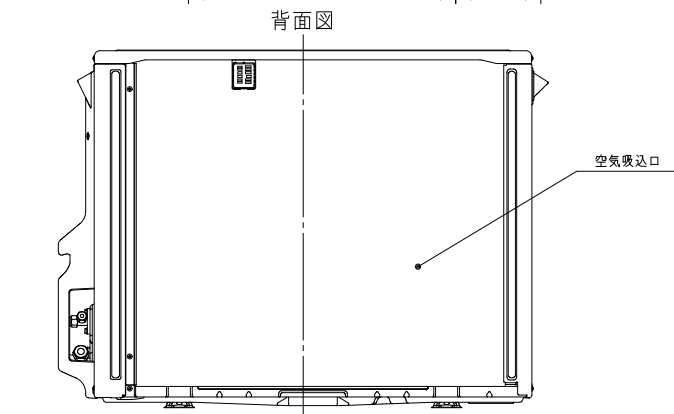


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	 構造：寸法図
DWN.	K. Fukushima	2015-10-29		NTS	RAS-XJ90F2; RAC-XJ90F2	
CHKD.	T. Fukuda	2015-10-29			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H. Hanvu	2015-10-29		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	3YAA NN0001988 	

室外機



RAS-XJ90F2



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2015-10-28		NTS	RAS-XJ90F2:RAC-XJ90F2 回路図:配線図 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
CHKD.	Y. Ueda	2015-10-28				
	H. Hashimoto	2015-10-28				
APPD.	H. Hanyu	2015-10-28	TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0001998			REGD. REGD 2015 1029