




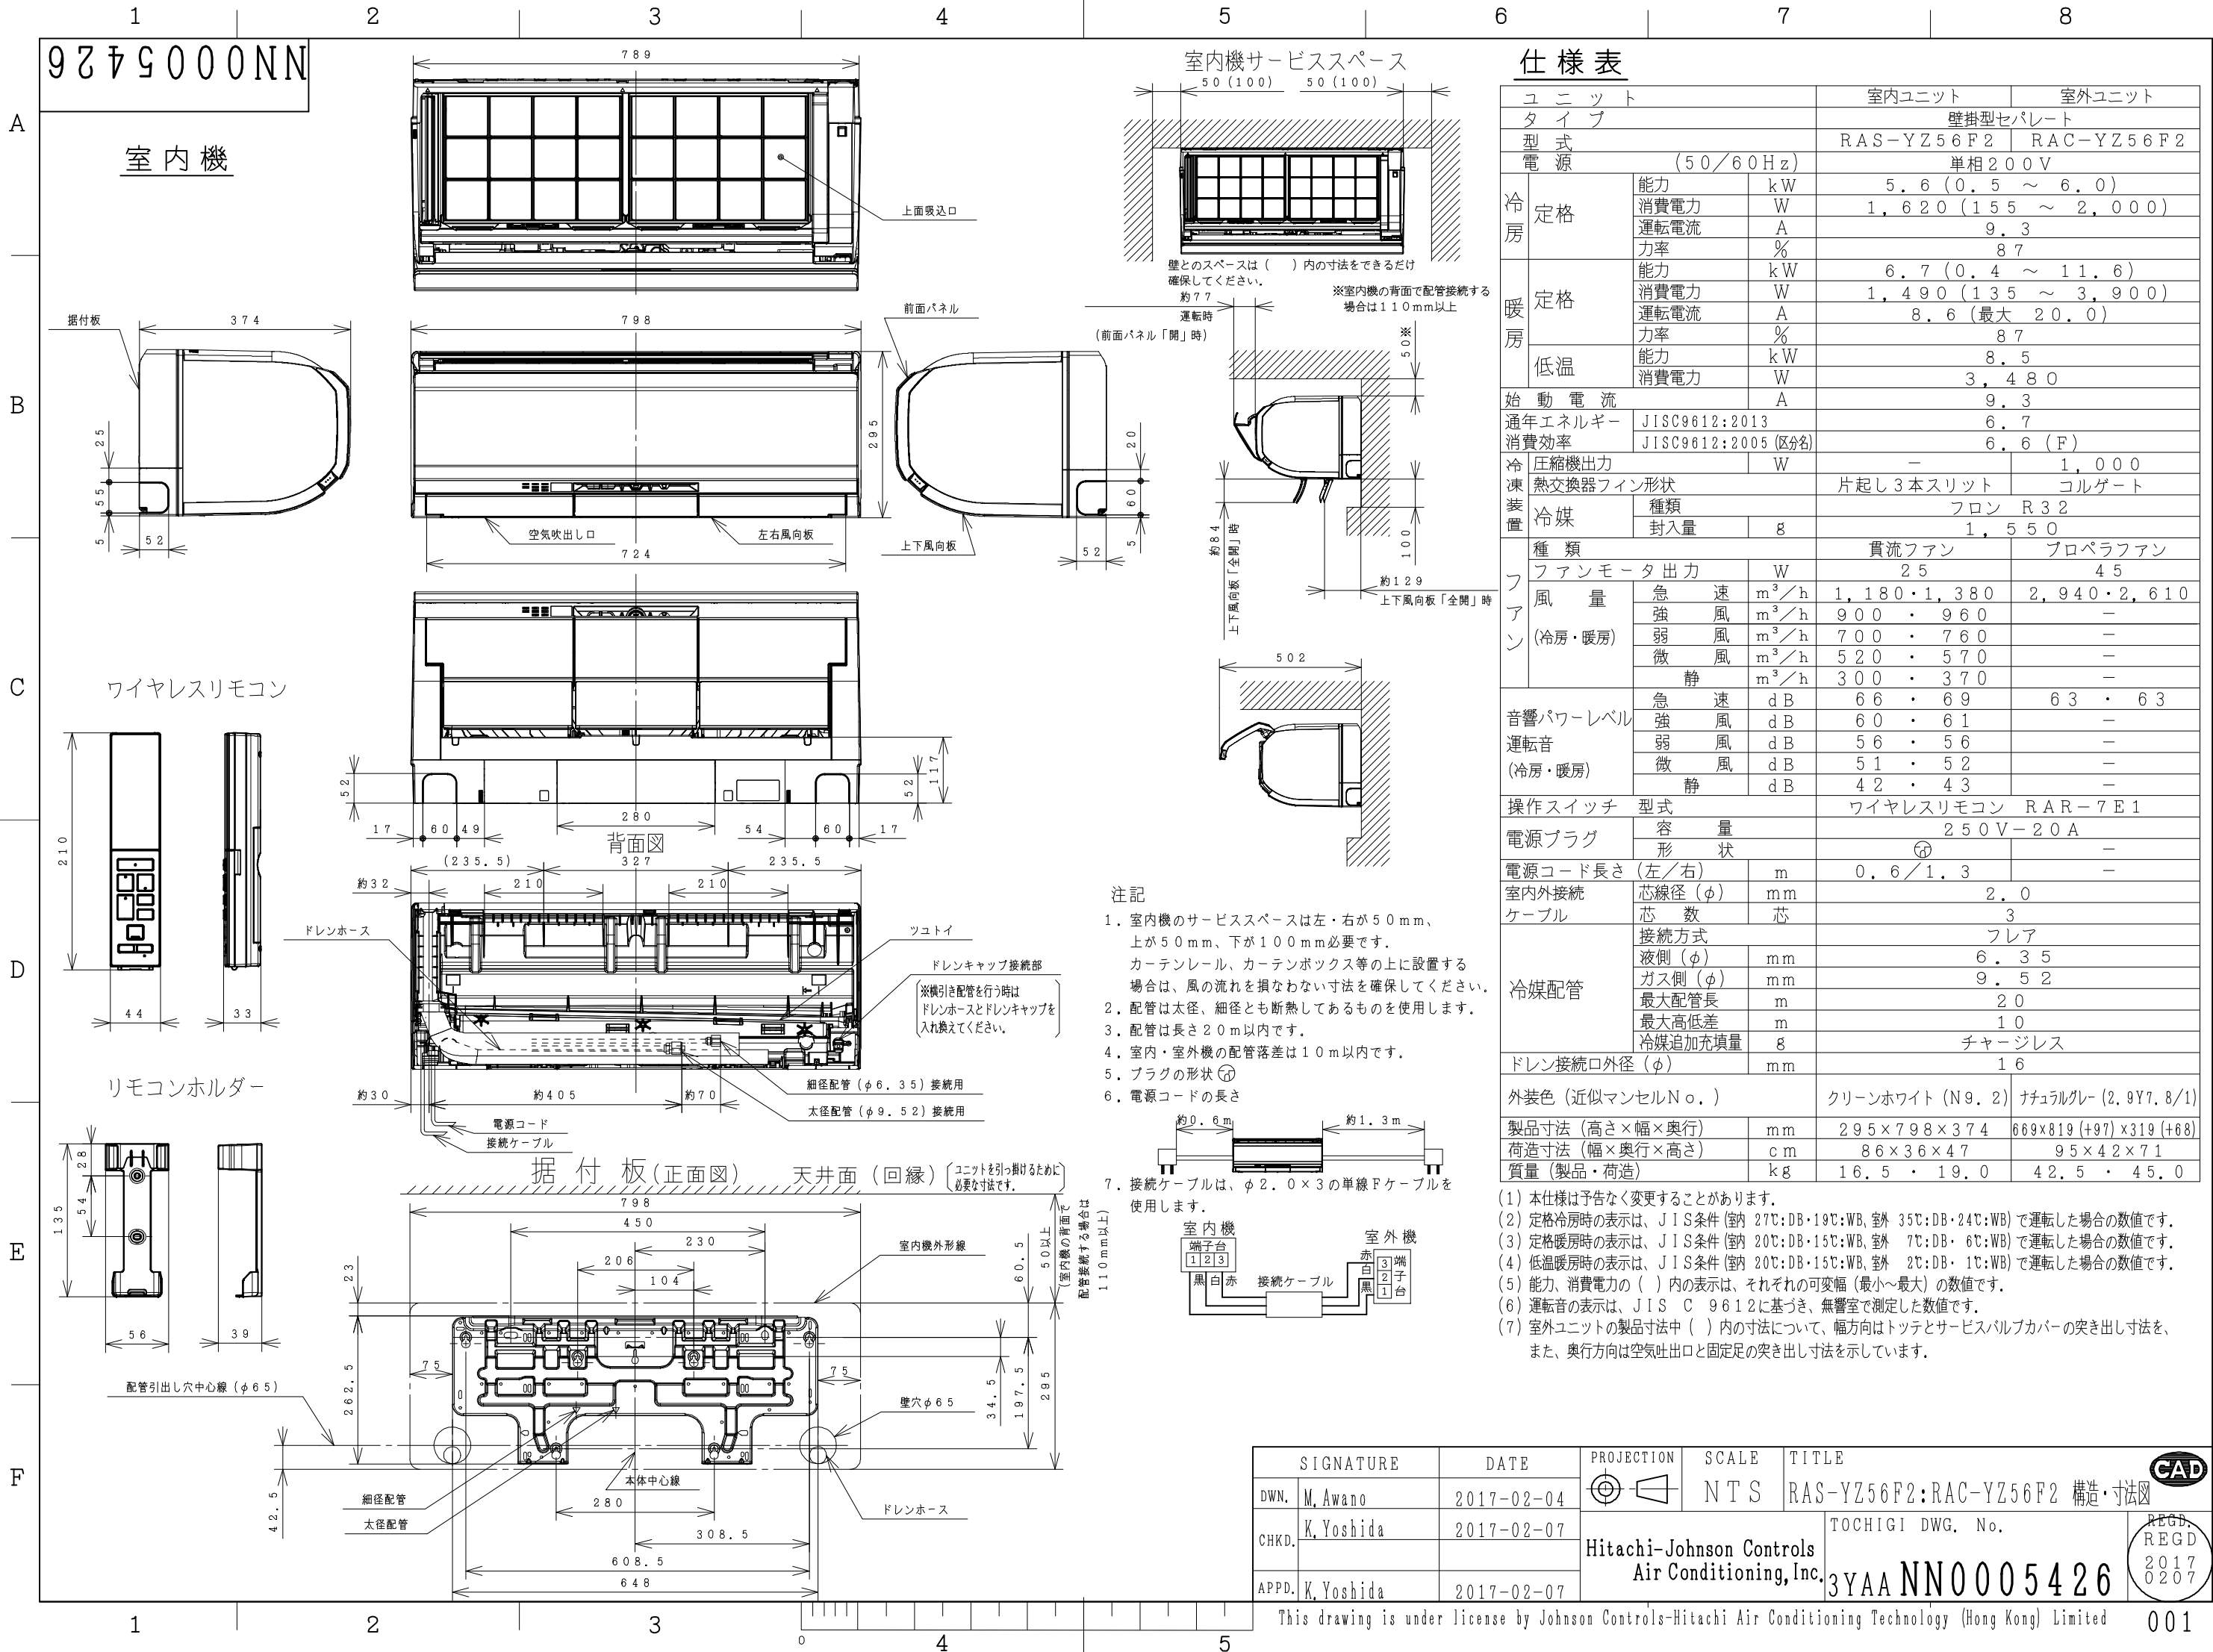

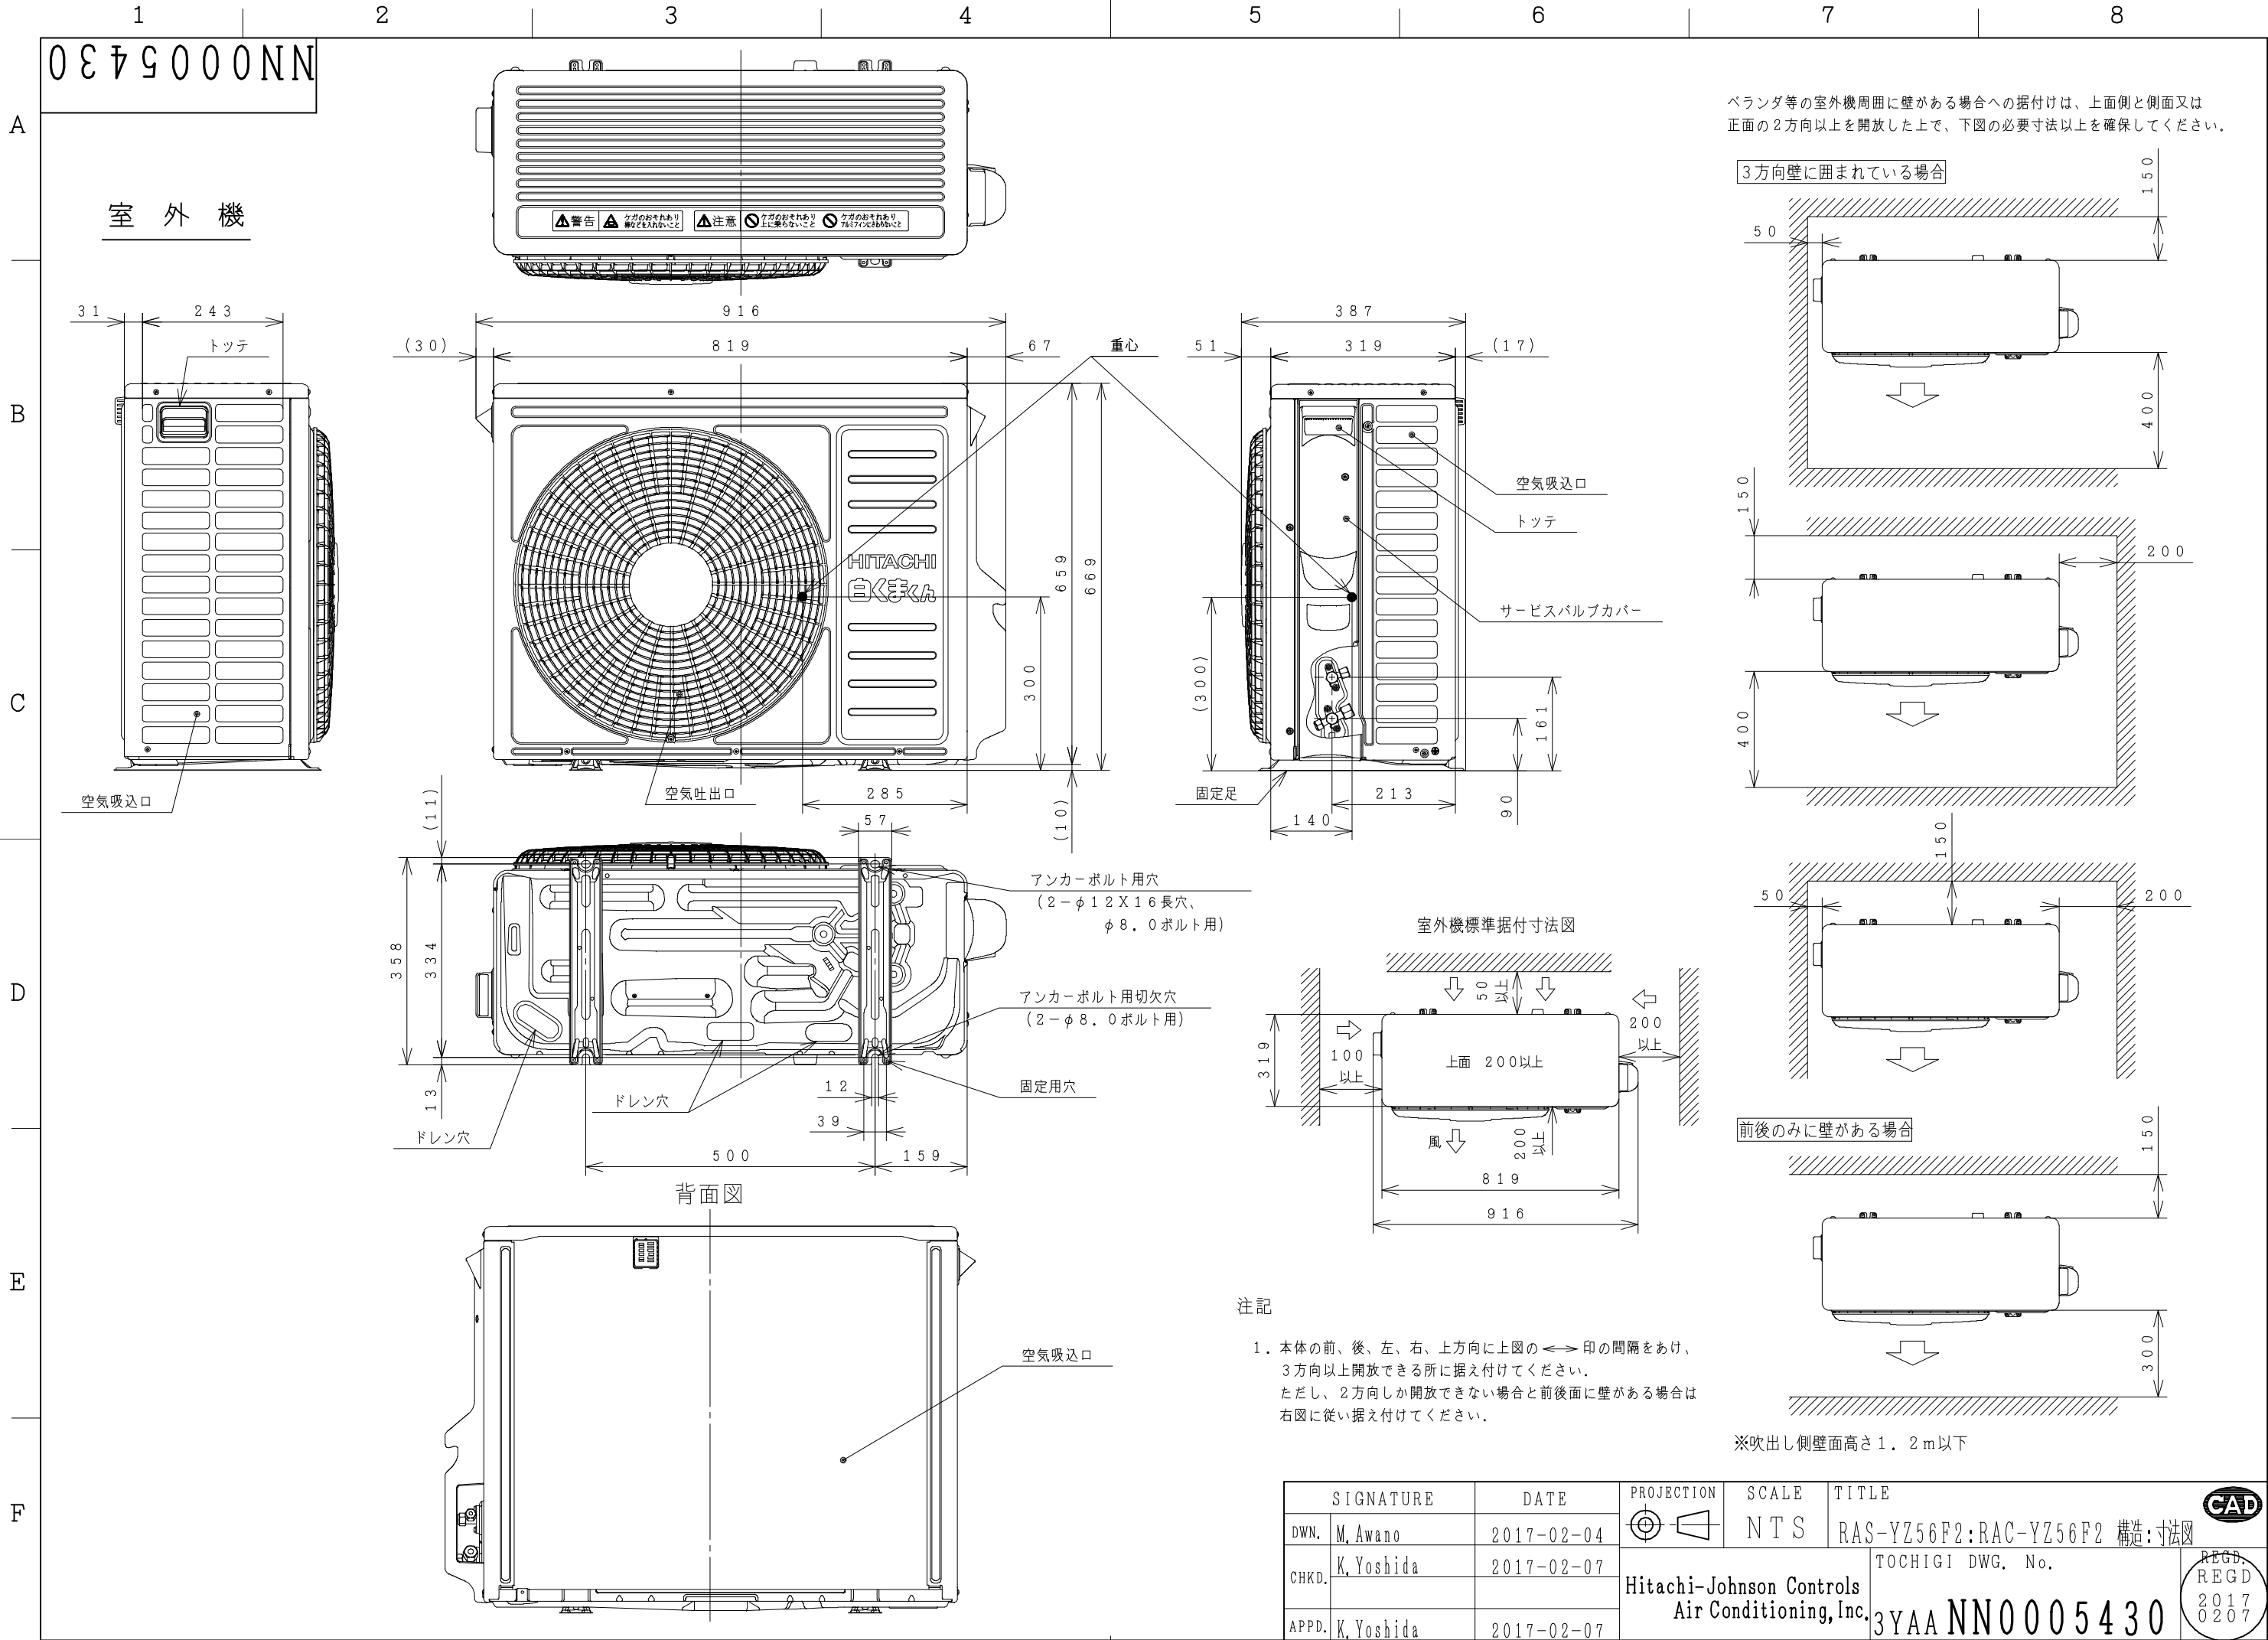


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

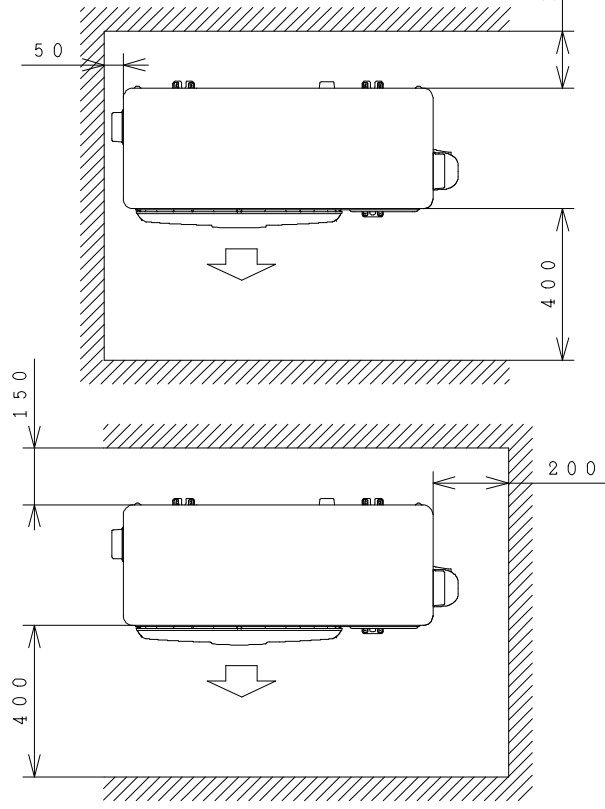


前後のみに壁がある場合

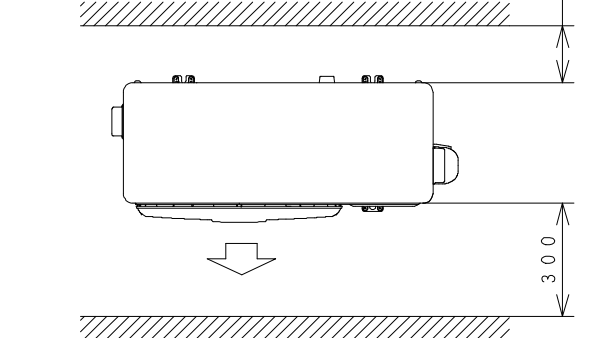


※吹出し側壁面高さ1.2m以下

- 注 記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の↔印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Awano	2017-02-04		NTS	RAS-YZ56F2:RAC-YZ56F2 構造:寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2017-02-07			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Yoshida	2017-02-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. 3YAA NN0005430		

MS
3~

制御基板

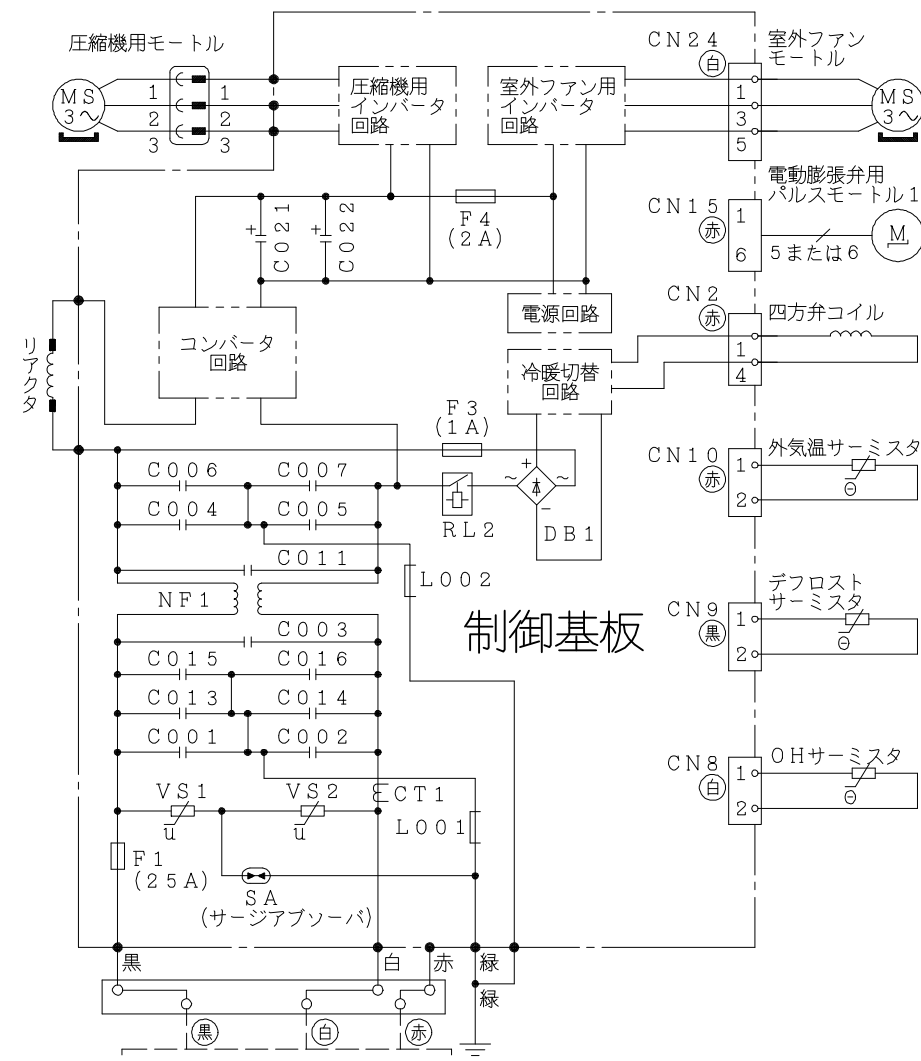

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Awano	2017-02-04		N T S	RAS-YZ56F2:RAC-YZ56F2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2017-02-06	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0005434
	H. Hashimoto	2017-02-08					
APPD.	K. Yoshida	2017-02-08				REGD. REGD 2017 0208	