

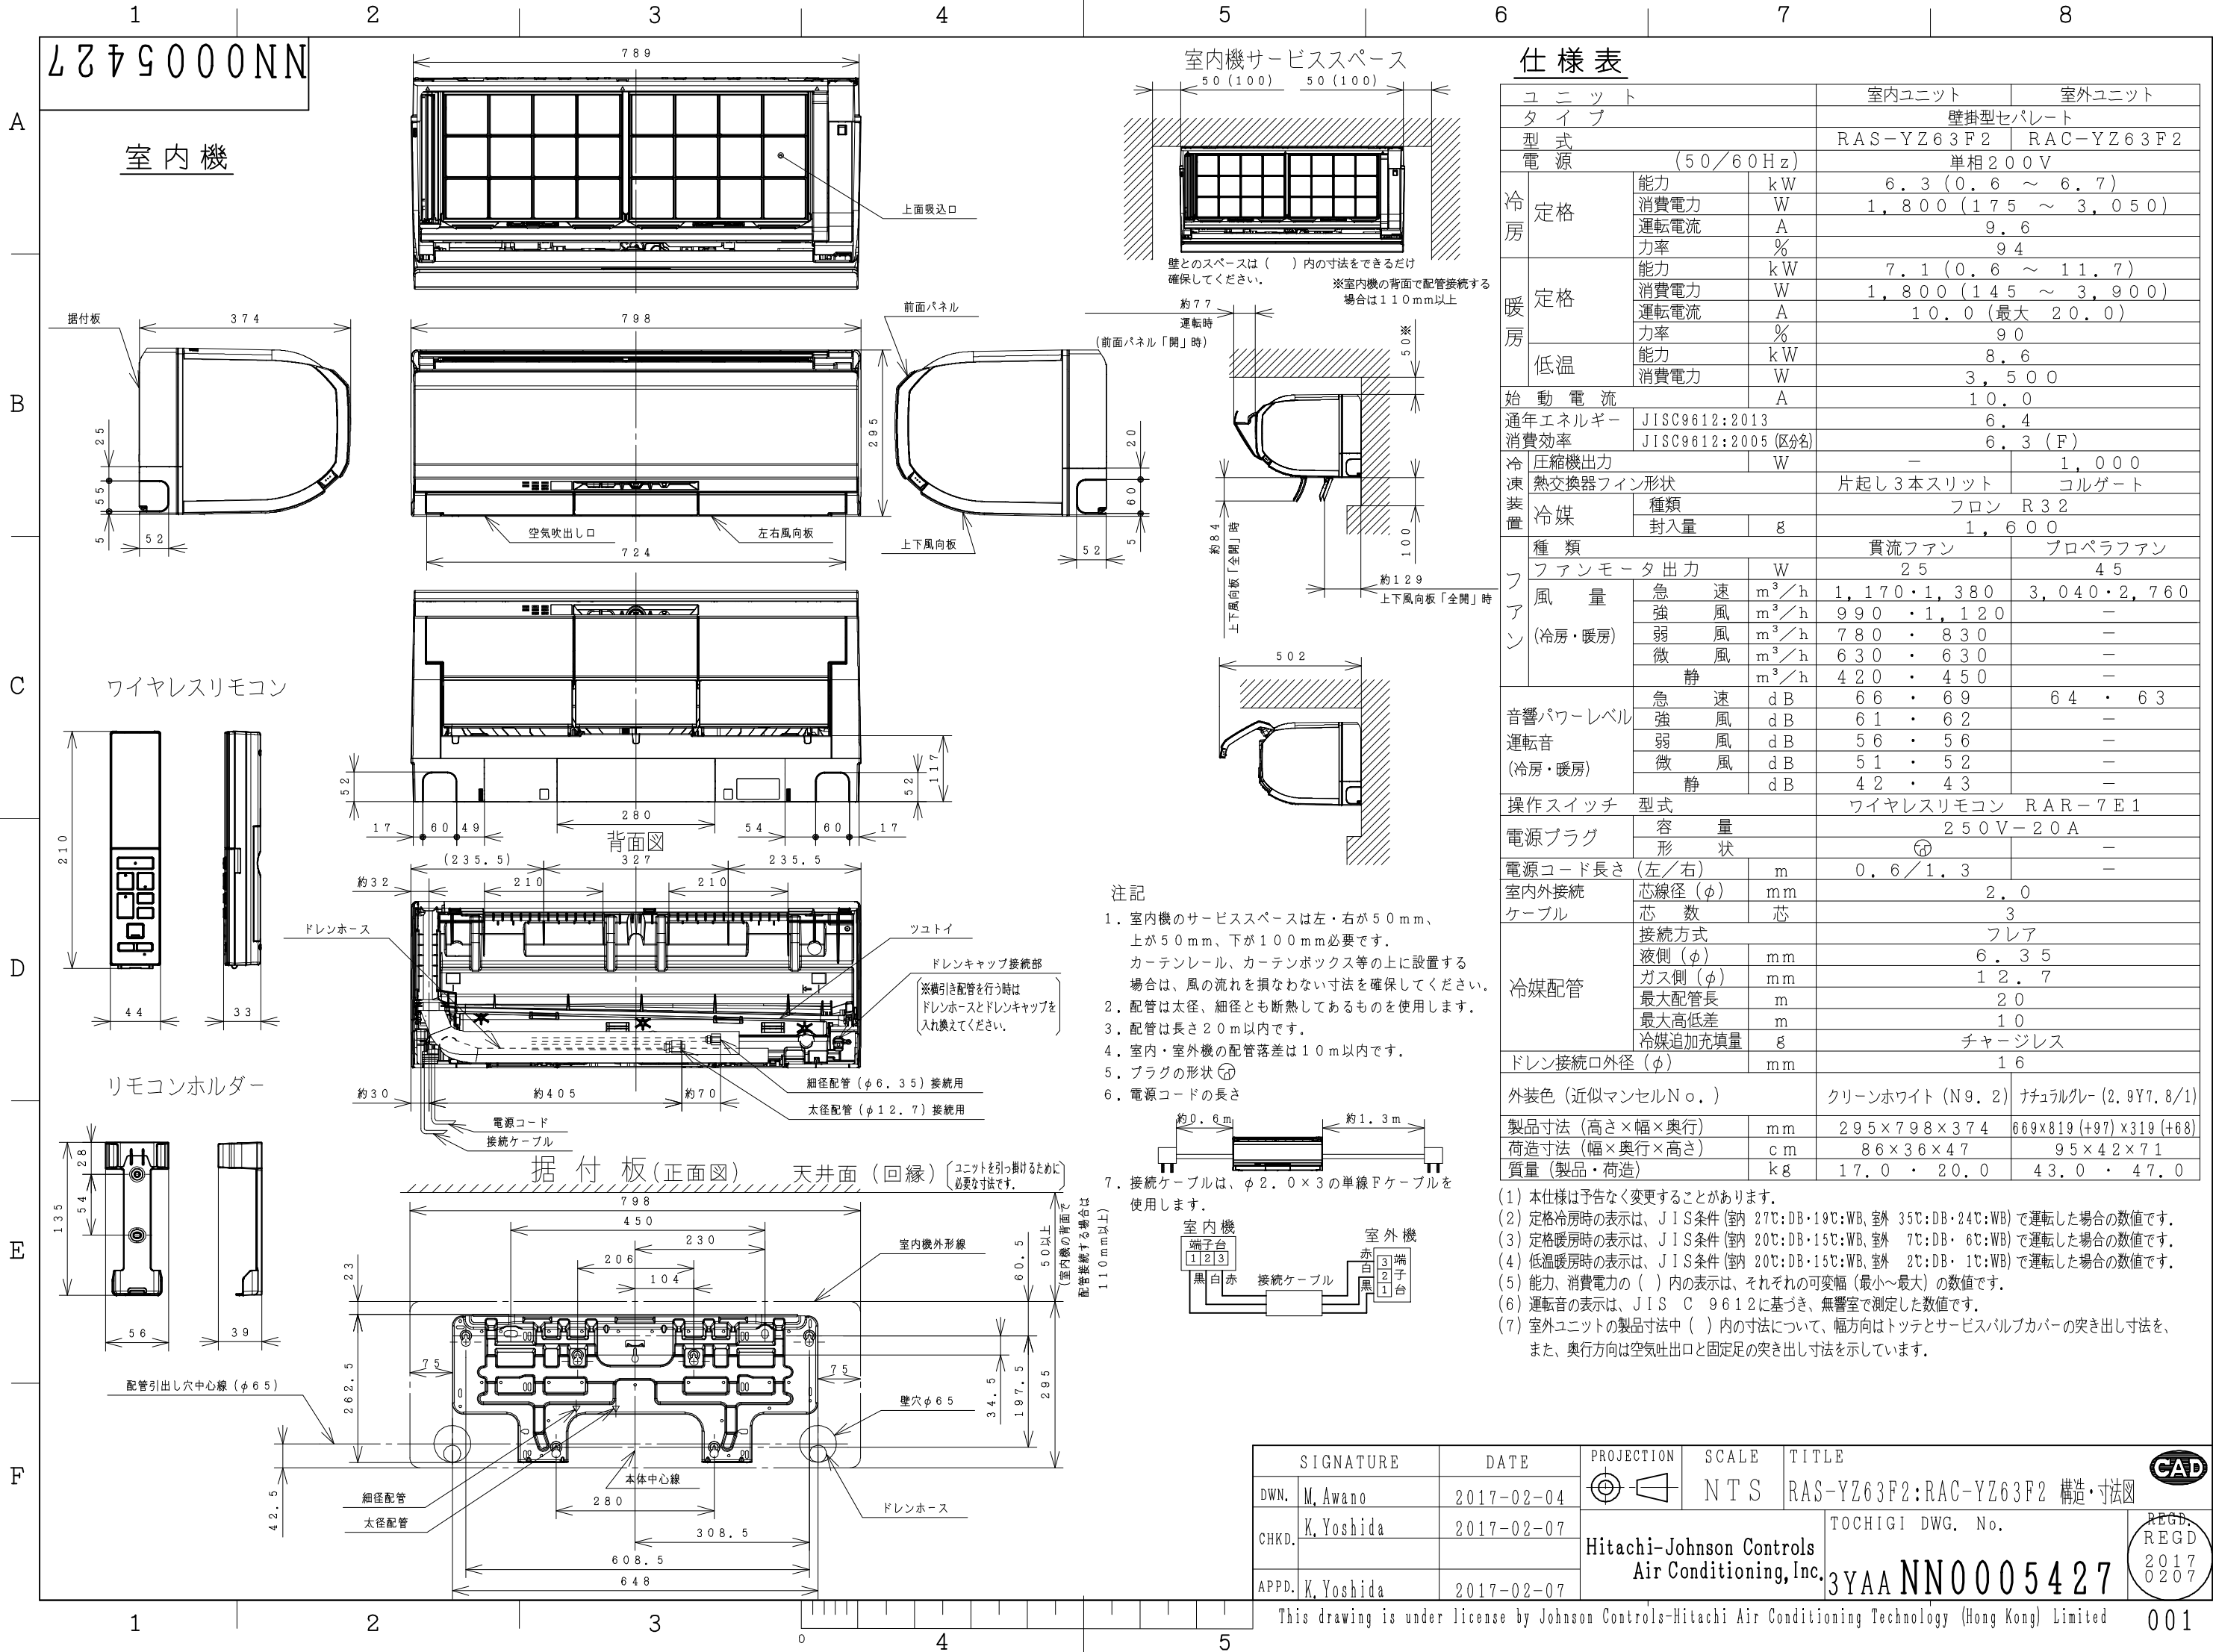
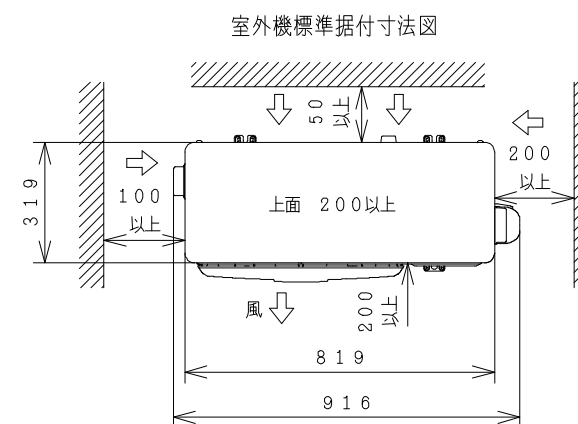
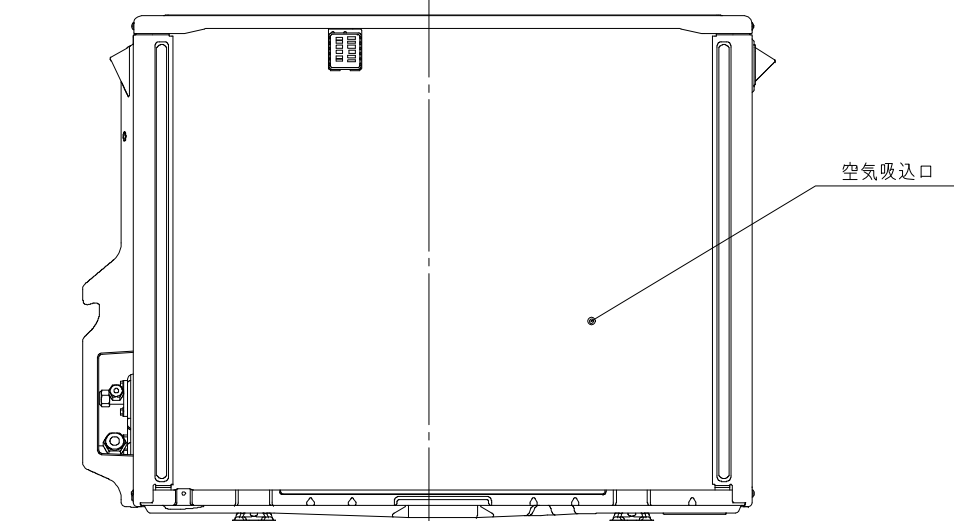
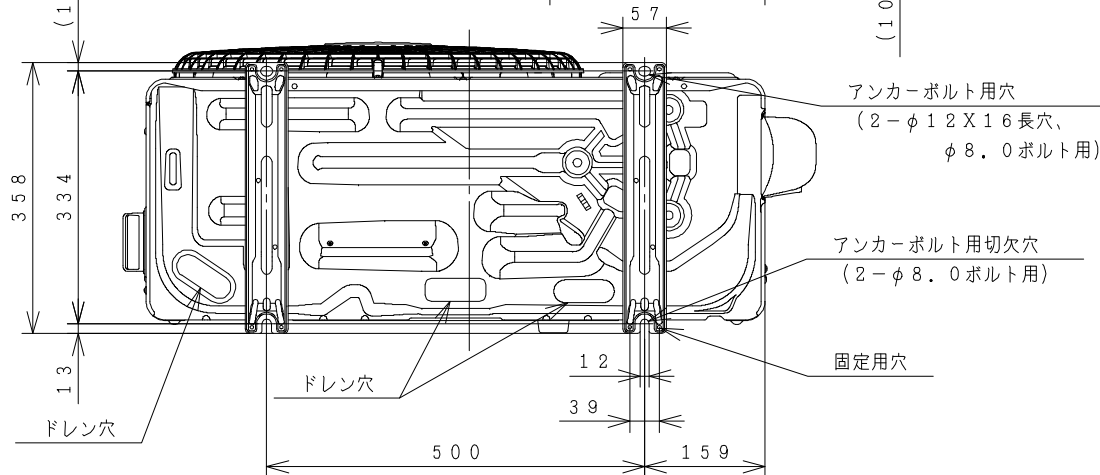
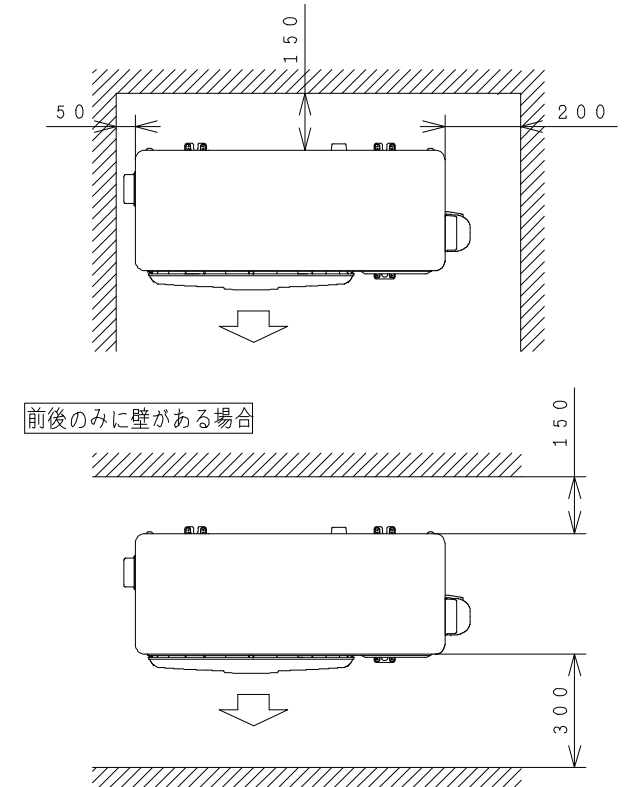
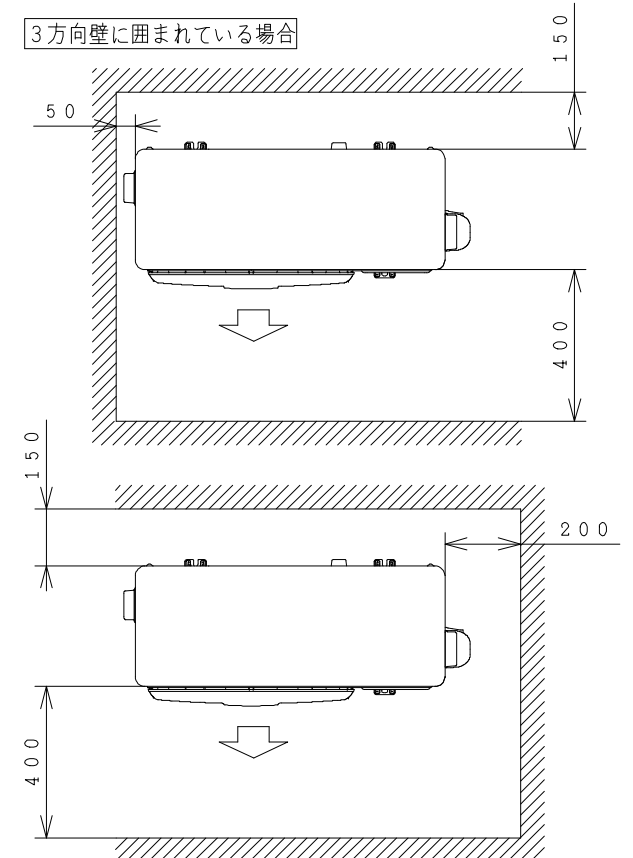
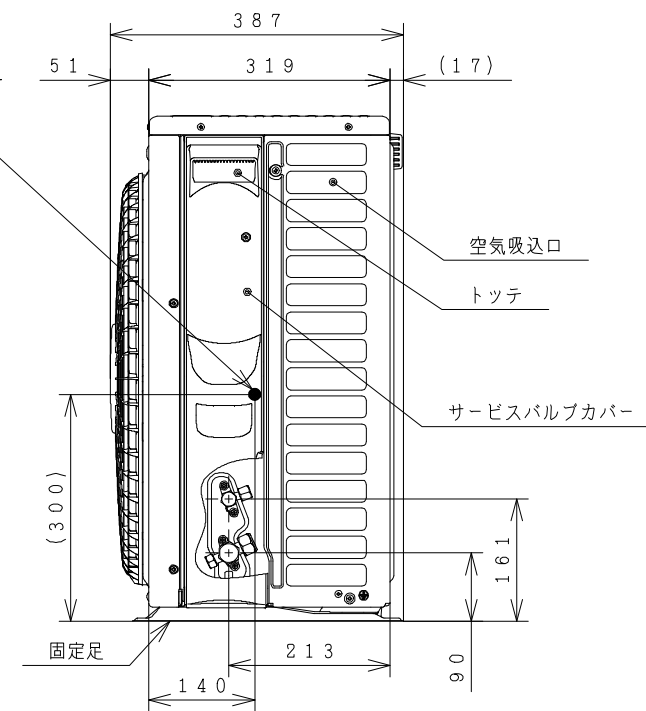
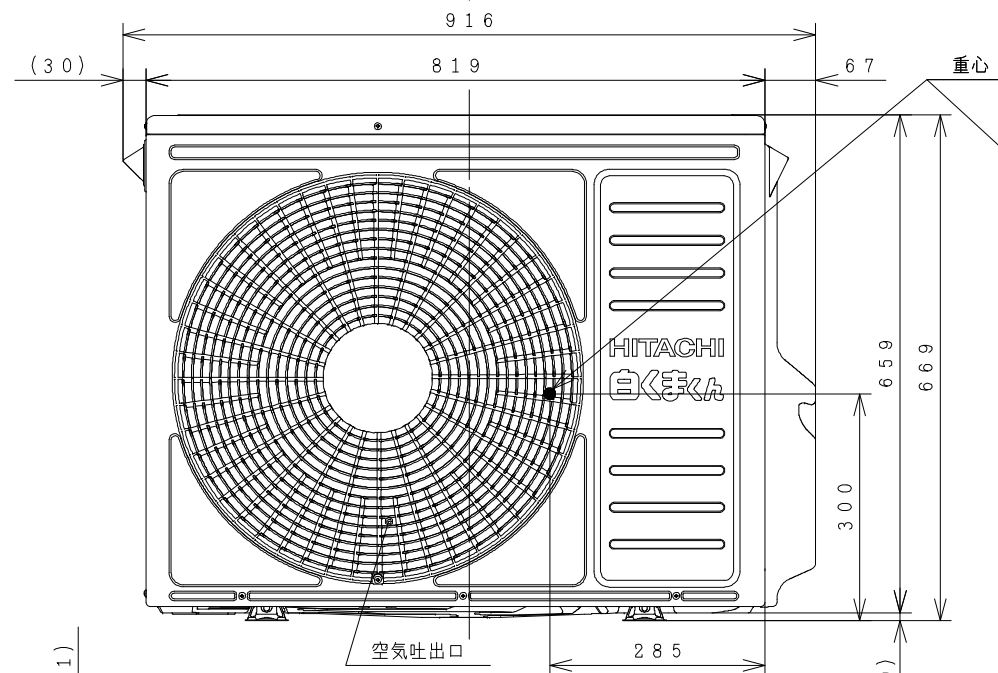


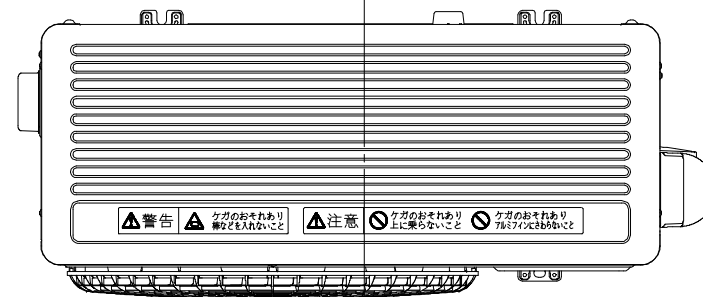

1345000NN


室 外 機

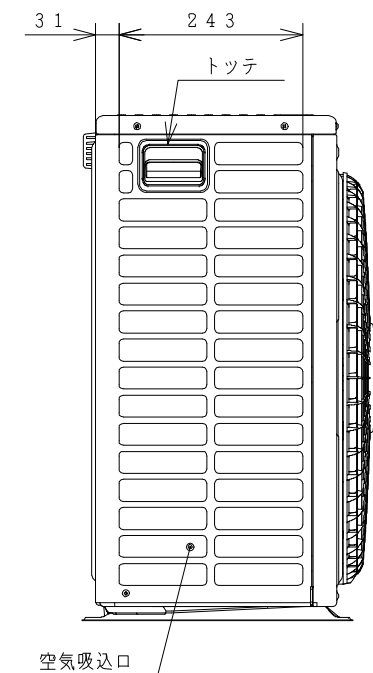

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	M. Awano	2017-02-04		NTS	RAS-YZ63F2:RAC-YZ63F2 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yoshida	2017-02-07		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Yoshida	2017-02-07		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0005431

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




REGD.
REGD
2017
207


001

NN0005435

回路図

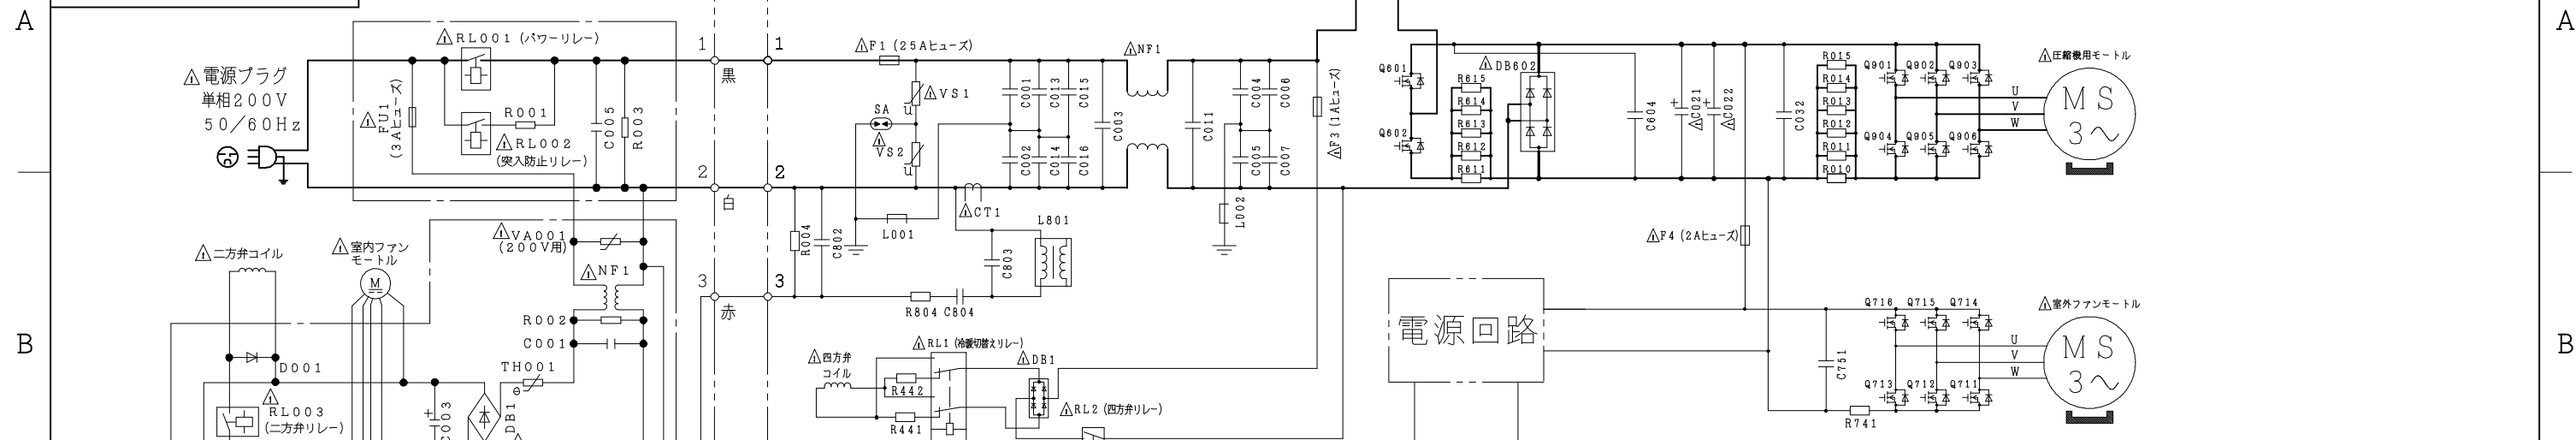

配線図 R A C - Y Z 6 3 F 2

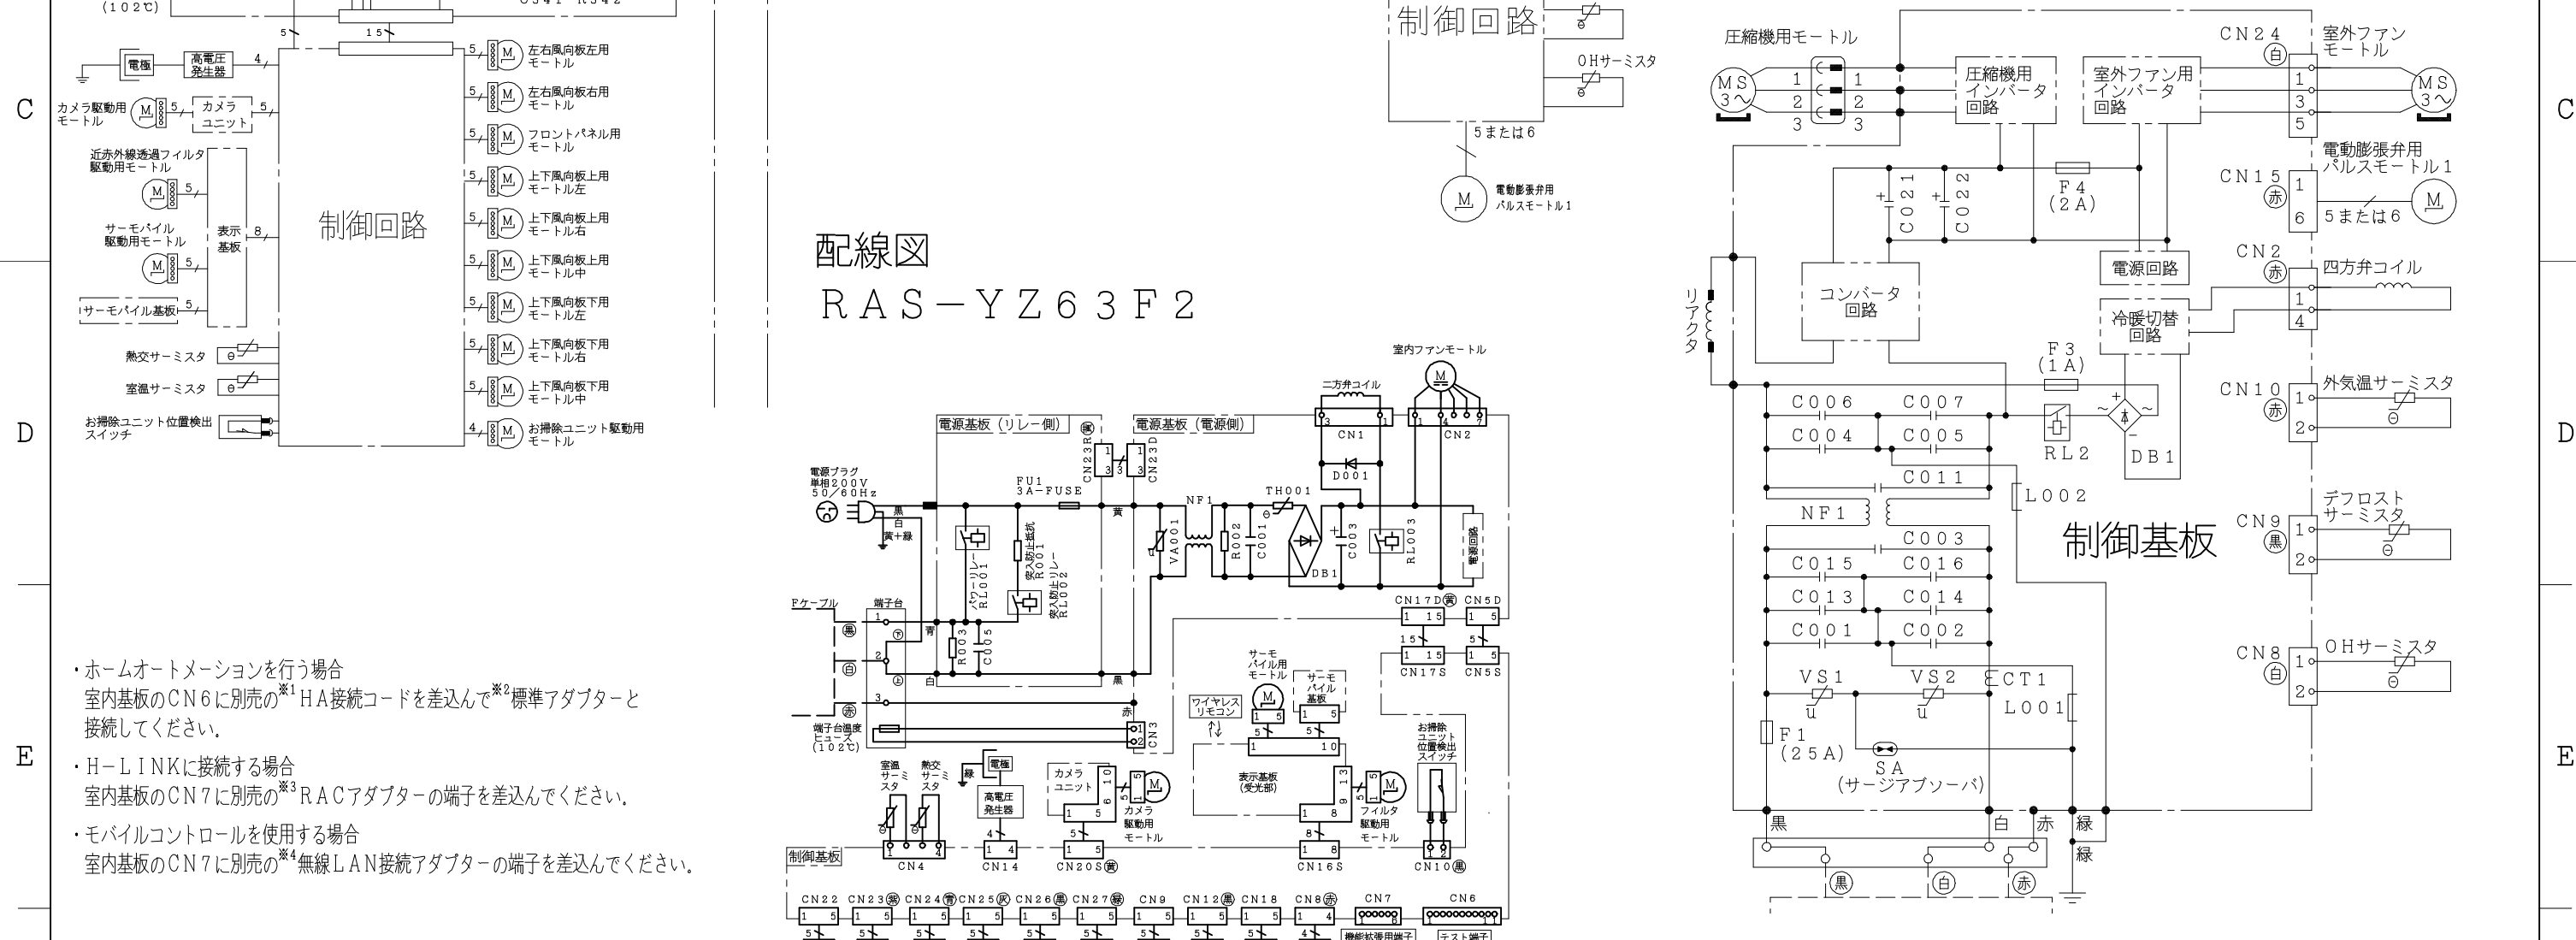

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M. Awano	2017-02-04		NTS	RAS-YZ63F2:RAC-YZ63F2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2017-02-06	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
	H. Hashimoto	2017-02-08					
APPD.	K. Yoshida	2017-02-08					