



室内機

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

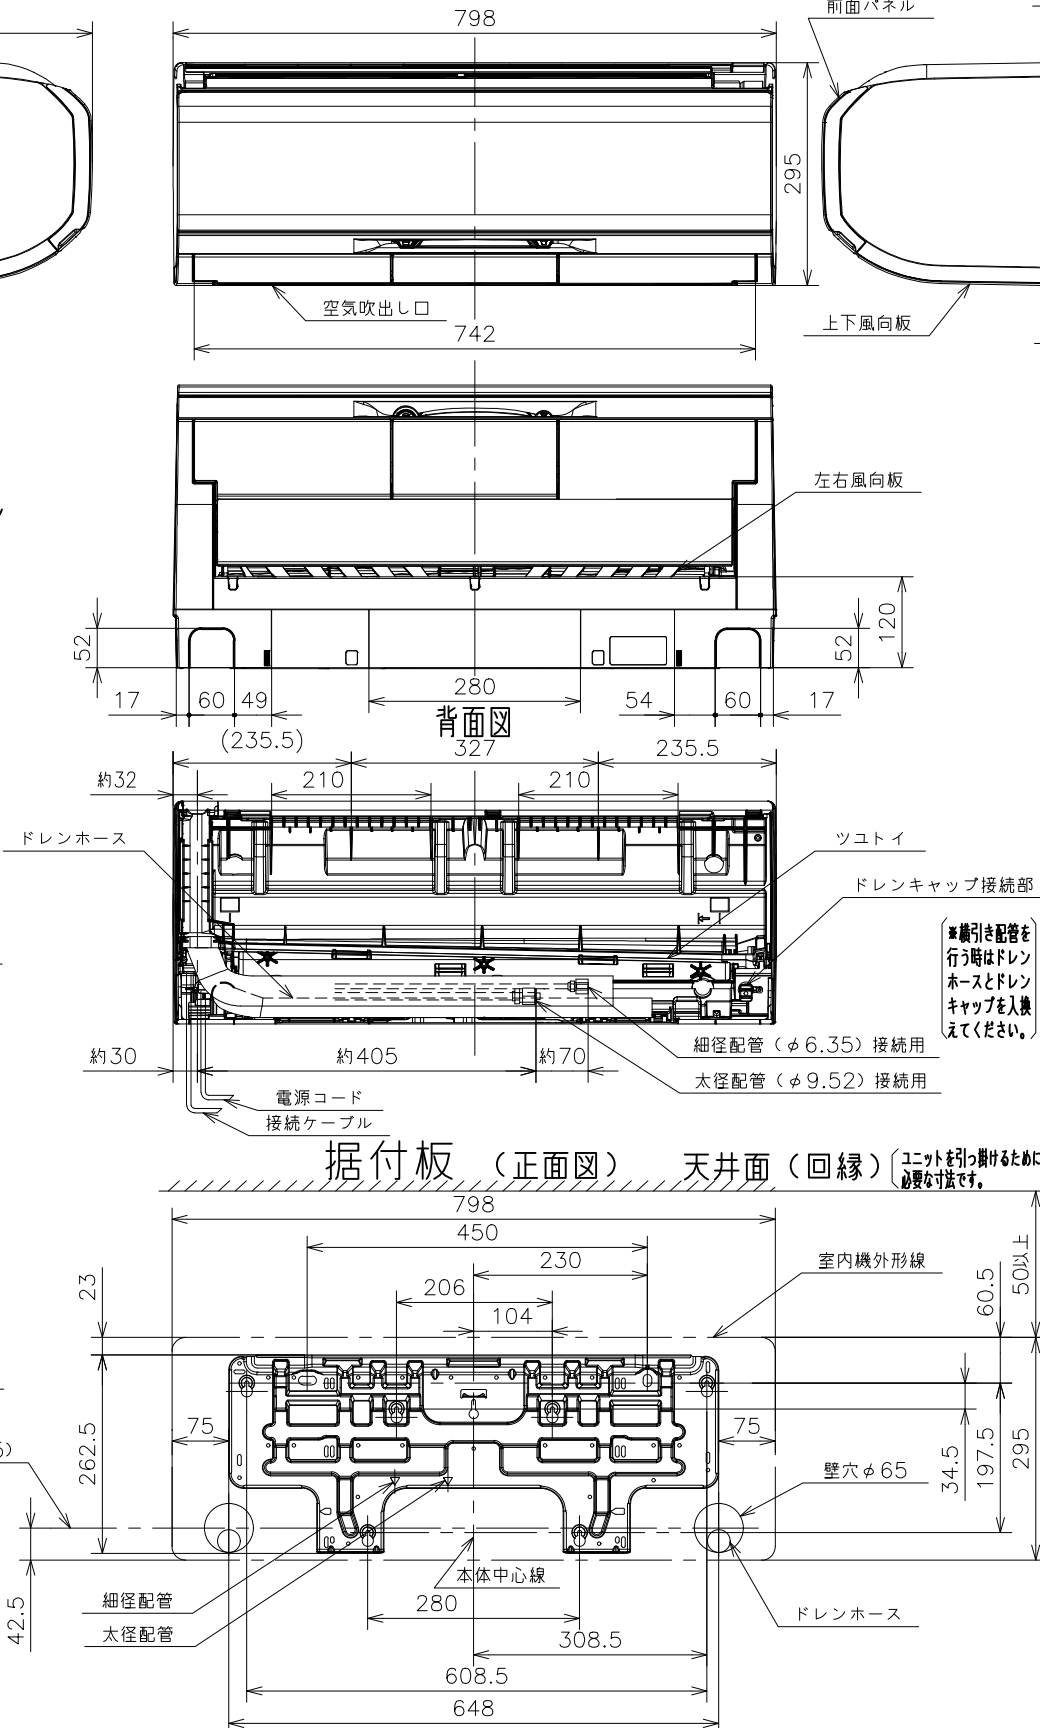

室内機サービススペース

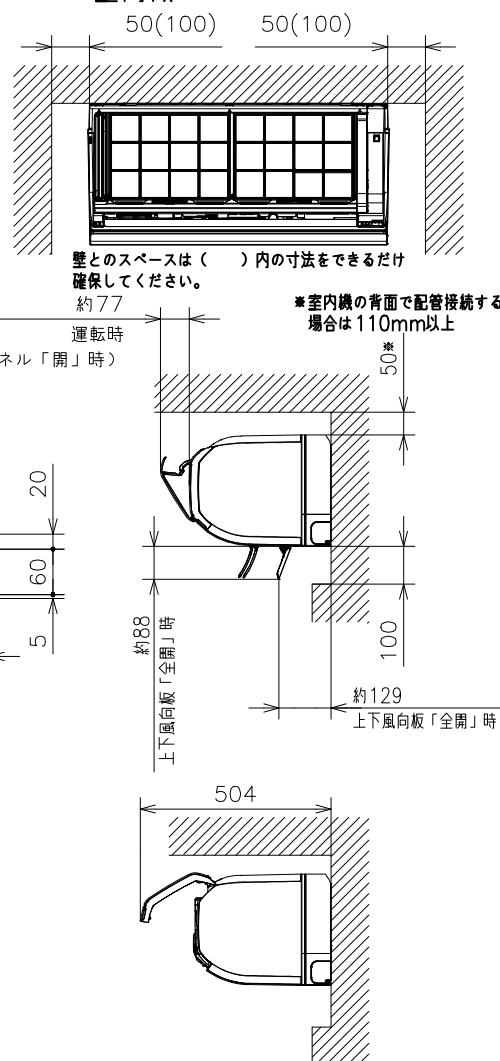

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-ZJ56J2		RAC-ZJ56J2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)				
		消費電力	W	1,620 (155 ~ 2,000)				
		運転電流	A	9.5				
		力率	%	85				
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 11.6)				
		消費電力	W	1,490 (135 ~ 3,900)				
		運転電流	A	8.8 (最大 20.0)				
		力率	%	85				
	低温	能力	kW	8.4				
		消費電力	W	3,480				
始動電流			A	9.5				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.6				
		JISC9612:2005 (区分)		6.5 (F)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,500		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量	g	1,600				
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,180・1,380		2,940・2,610		
		強 風	m³/h	900 ・ 960		—		
		弱 風	m³/h	700 ・ 760		—		
		微 風	m³/h	520 ・ 570		—		
静		m³/h	300 ・ 370		—			
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66 ・ 70		63 ・ 63			
	強 風	dB	60 ・ 61		—			
	弱 風	dB	56 ・ 56		—			
	微 風	dB	51 ・ 52		—			
	静	dB	36 ・ 36		—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9A1					
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室外外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	16.5 ・ 19.0		42.5 ・ 44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
 (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
 (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
 (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
 (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
 (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
 (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Yahagi	2018-11-21		NTS	RAS-ZJ56J2:RAC-ZJ56J2 構造・寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2018-12-01	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD.	H.Daisaka	2018-12-01				
TOCHIGI DWG. No.						
3YAA NN0011979						2018 1201

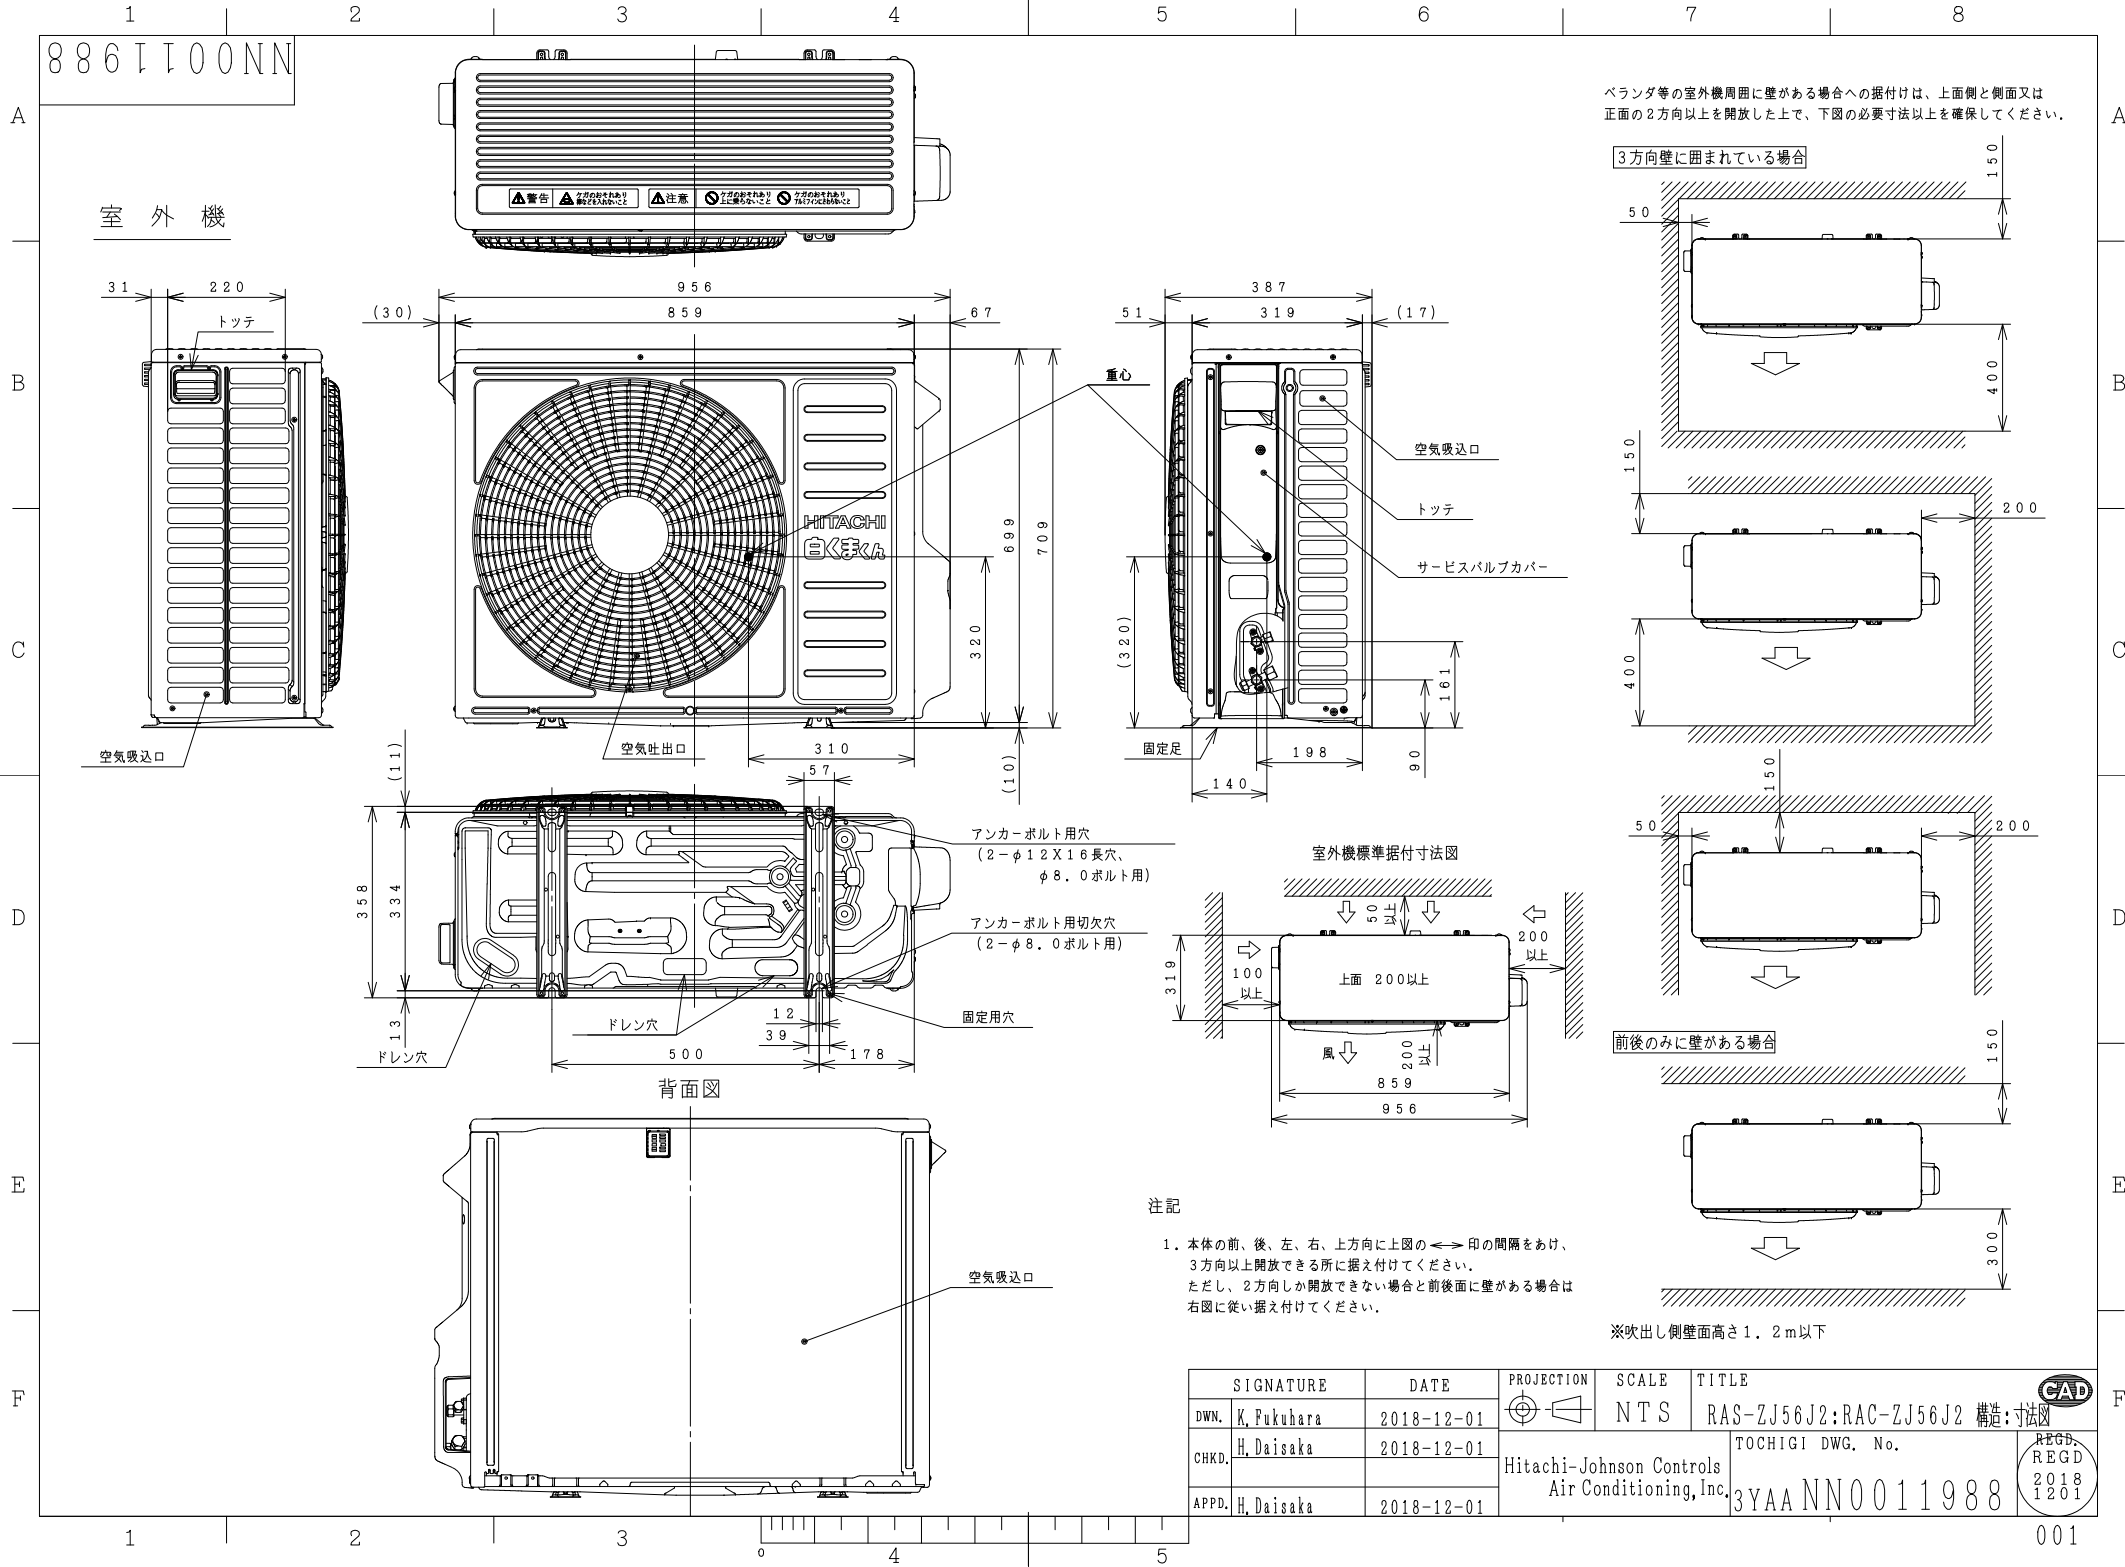

SIGNATURE		DATE	 PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Fukuhara	2018-12-01		NTS	RAS-ZJ56J2:RAC-ZJ56J2 回路図:配線図		
CHKD.	H. Daisaka	2018-12-01		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2018 1201
APPD.	H. Daisaka	2018-12-01			3YDA NN0011997		