



6899100NN

室 外 機

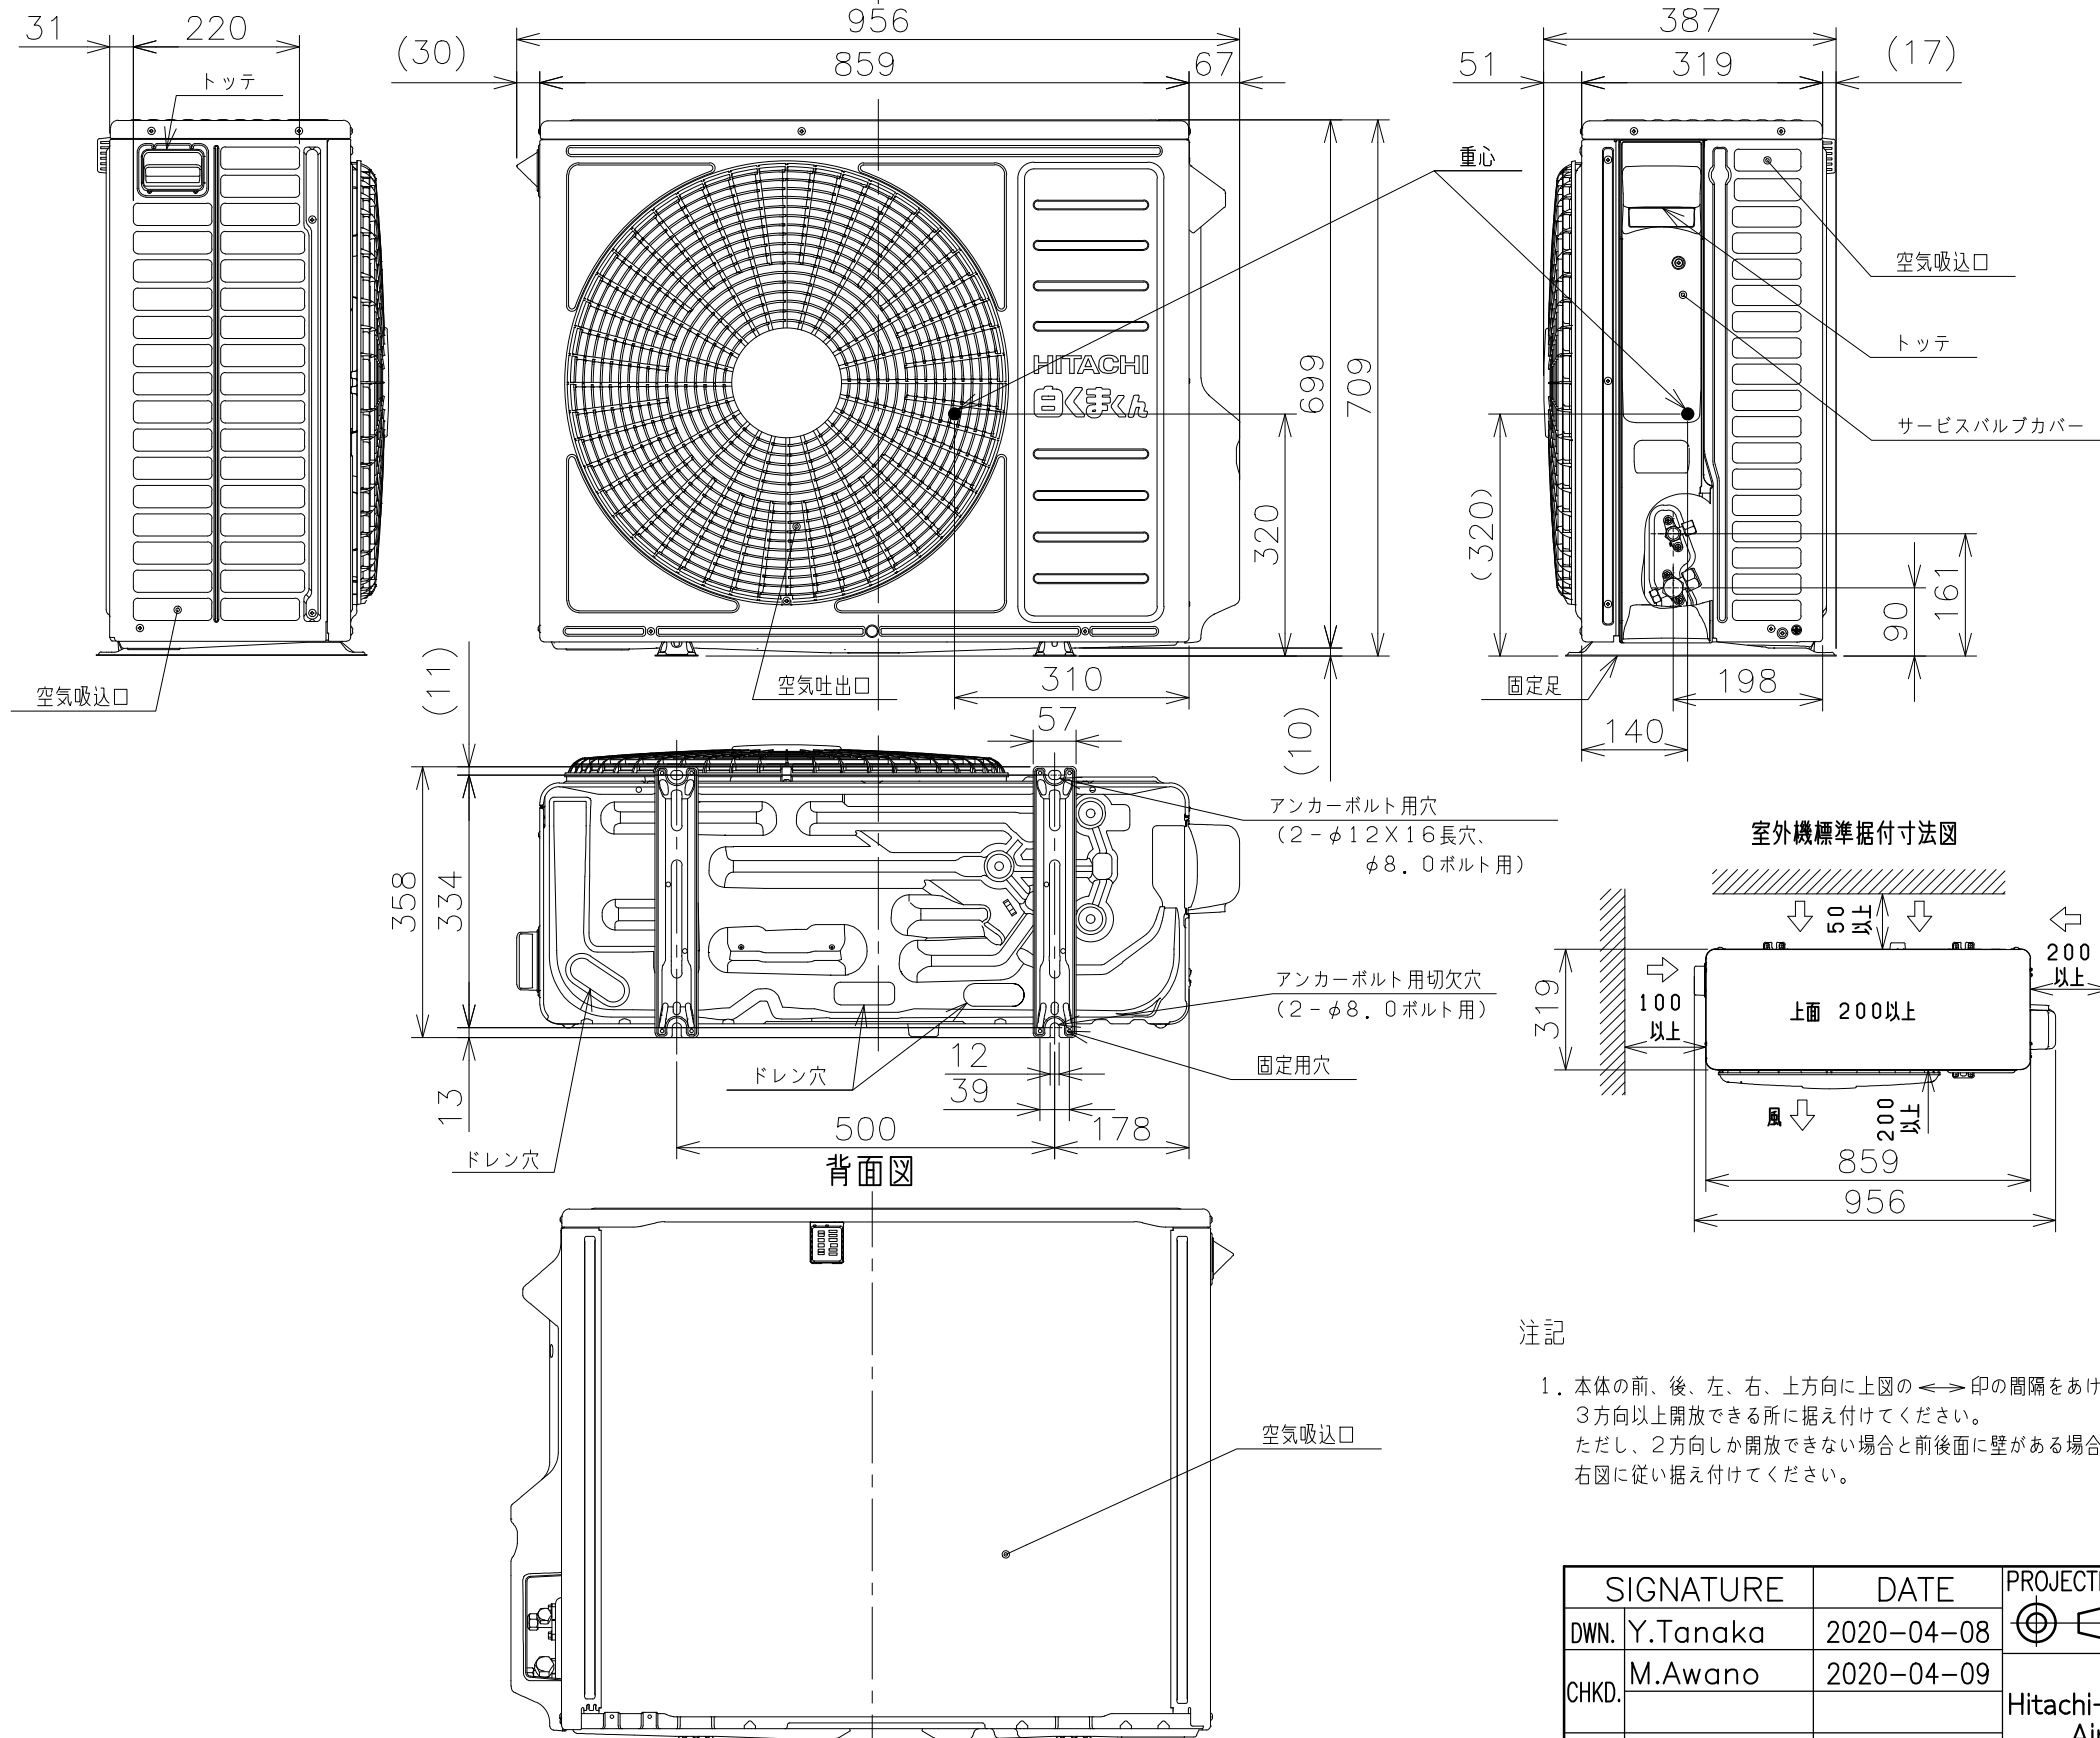

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

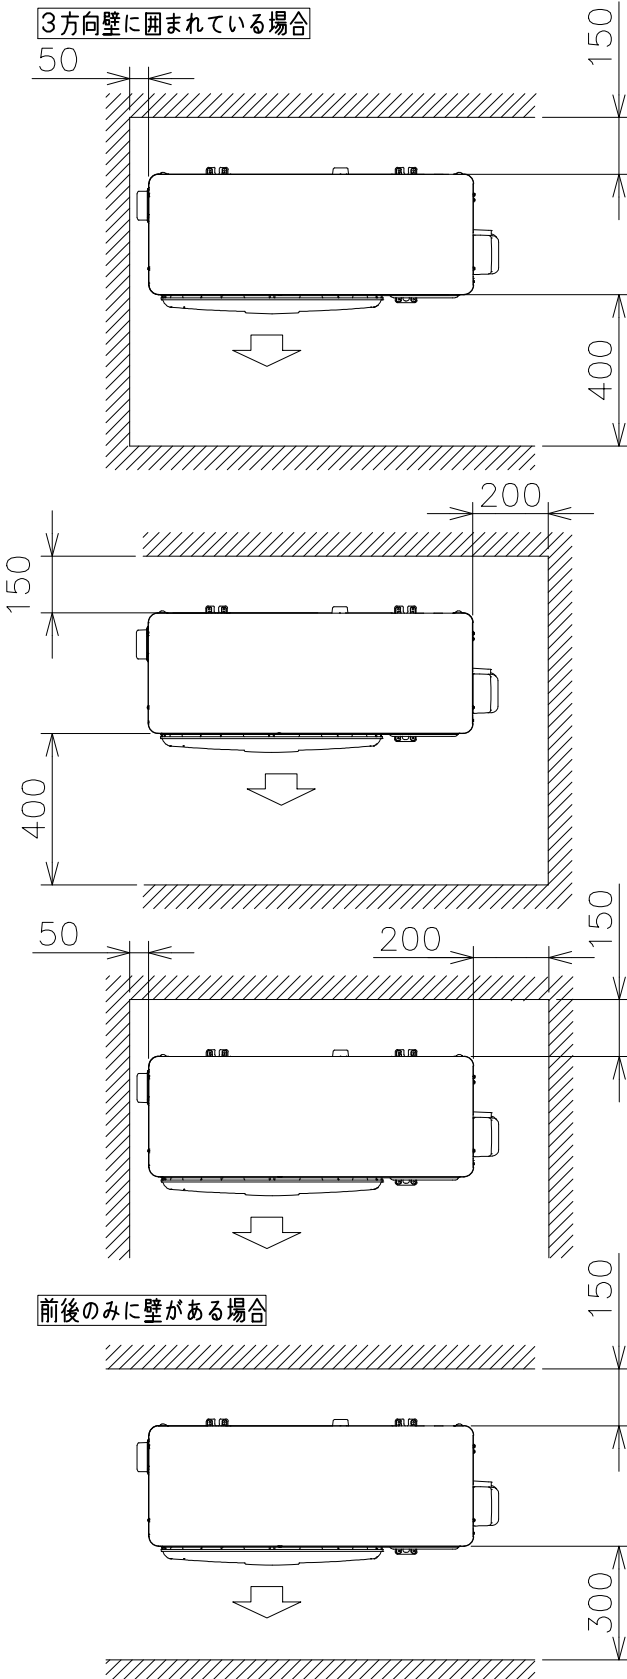


※吹出し側壁面高さ1.2m以下

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

室外機標準据付寸法図

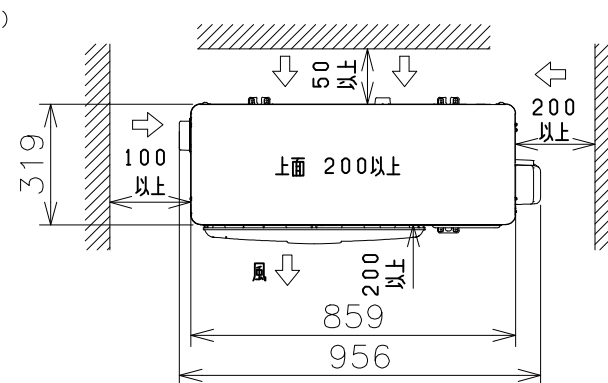


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2020-04-08		NTS	RAS-ZJ63K2 : RAC-ZJ63K2 構造寸法図	
CHKD. M.Awano	2020-04-09			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 0409
APPD. M.Awano	2020-04-09			3YAA NN0016689	



- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
 ※6 HEMSアダプター：SP-EM1



配線図 RAC-ZJ63K2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	Y.Tanaka	2020-04-08		NTS	RAS-ZJ63K2:RAC-ZJ63K2 回路図:配線図		
CHKD.	M.Kurosaki	2020-04-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
	T.Narabu	2020-04-09					
APPD.	M.Awano	2020-04-09	3YDA NN0016693				