BB00200081

室内機

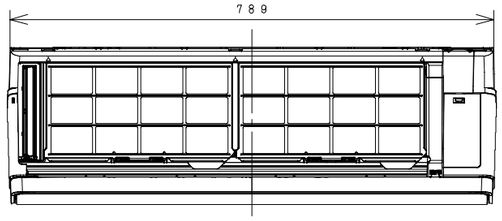

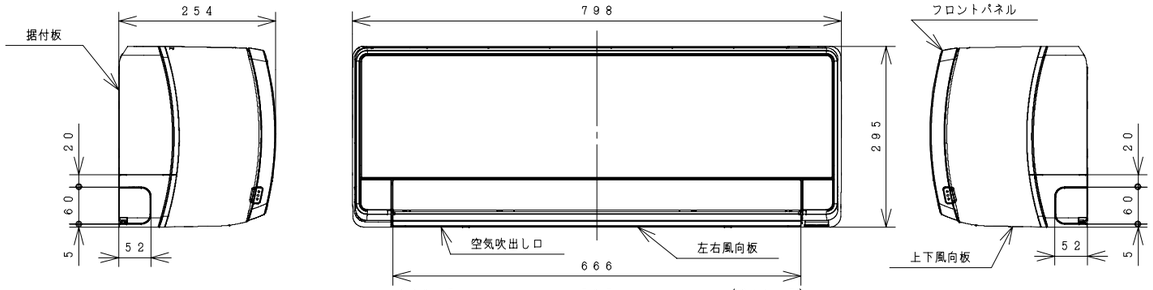

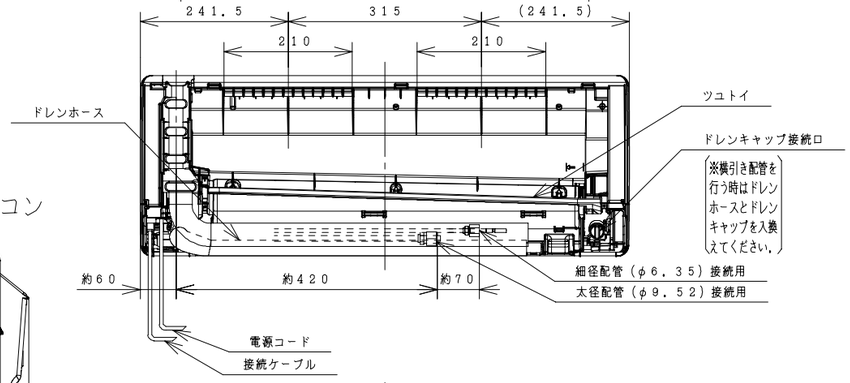

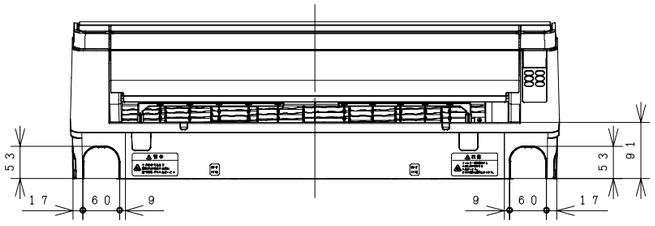

ワイヤレスリモコン

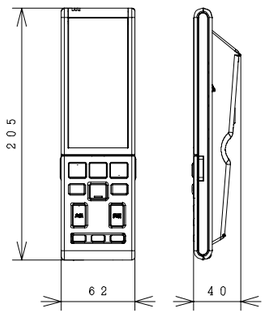

室内機サービススペース

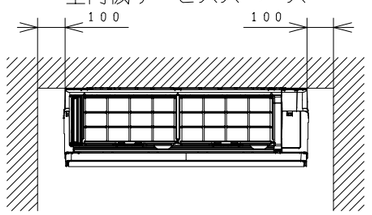

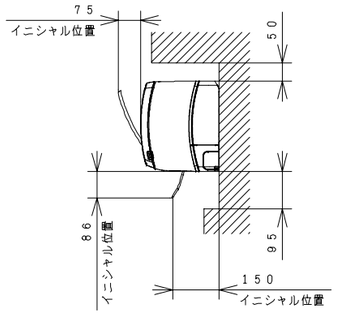



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
   カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ２０ｍ以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は１０ｍ以内です。
5. プラグの形状 ⏚
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、φ２．０×３の単線Ｆケーブルを使用します。



据付板　天井面（回縁）

（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。）

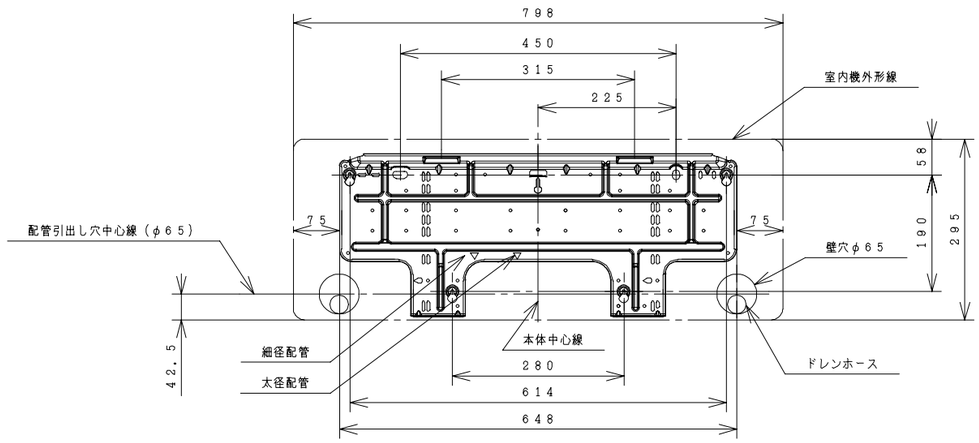

仕様表

項目			形式	室内機 RAS-JT40Z2E7	室外機 RAC-JT40Z2E7
電源（50／60Hz）				単相２００Ｖ	
冷凍装置	圧縮機出力（Ｗ）			－	１，０００
	熱交換器フィン形状			片起し３本スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			－	電動膨張弁
	冷媒切換装置			－	四方弁
	冷媒	種類		フロン Ｒ４１０Ａ	
		封入量（ｇ）		１，５８０ ｇ	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径（外径φmm）	細径	φ６．３５	
			太径	φ９．５２	
送風装置	ファンモータ出力（Ｗ）			２５	４０
	ファン（冷房・暖房）	種類		貫流ファン	プロペラファン
		風量（m³／h）	強風	７４０ ・ ８２０	２，４１０・２，１９０
			弱風	５７０ ・ ６５０	－
			微風	４８５ ・ ５７０	－
電気特性	運転電流（A）	冷房		５．０	
		暖房	ヒータＯＮ	－	
			ヒータＯＦＦ	５．０（最大 １５．０）	
	消費電力（W）	冷房		９００（ １４５ ～ １，６５０ ）	
		暖房	ヒータＯＮ	－	
			ヒータＯＦＦ	９０５（ １２０ ～ ２，９３０ ）	
	力率（%）	冷房		９０	
		暖房	ヒータＯＮ	－	
			ヒータＯＦＦ	９０	
	始動電流（A）	冷房		５．０	
		暖房		５．０	
	接続ケーブルの本数			３	
	電源プラグ	容量（V-A）		２５０Ｖ－１５Ａ	
		形状		⏚	－
冷房特性	冷房能力（kW）			４．０（０．３～５．０）	
	除湿能力（ℓ／h）			２．１	
	冷房のめやす			１１～１７畳（１８～２８m²）	
暖房特性	暖房能力（kW）	ヒータＯＮ		－	
		ヒータＯＦＦ		５．０（０．３～１０．２）	
		低温		７．４	
	電気ヒーター（Ｗ）			－	
	暖房のめやす			１１～１４畳（１８～２３m²）	
機能	据付方式			背面引掛	－
	主操作スイッチ			プッシュボタン（ワイヤレス）ＲＡＲ－４Ｆ３	
	表示ランプ			運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、センサー	
	風速切換			自動、急速、強風、弱風、微風、静	
色調（近似マンセルＮＯ．）				クリアホワイト（Ｎ９．５）	Ｔベージュ（５Ｙ７／２）
外形寸法（mm）	高さ			２９５	６００
	幅			７９８	７９２（＋８５）
	奥行			２５４	２９９（＋５５）
製品質量（kg）				１３	４０
騒音（dB）（冷房・暖房）	強風			４９ ・ ５０	５０ ・ ５０
	弱風			４０ ・ ４１	－
	微風			３７ ・ ３８	－
	静			２４ ・ ２４	－
ドレン接続口（外径φmm）				１６	
付属品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ（m）	左／右			０．５／１．２	－

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

	SIGNATURE	DATE
DWN.	S.Tokita	2009-11-03
CHKD.	T.Imoto	2009-11-05
APPD.	T.Imoto	2009-11-05

PROJECTION　SCALE NTS　TITLE RAS-JT40Z2E7:RAC-JT40Z2E7 構造・寸法図

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB00200081

REGD. REGD 2009 1105

BB00201 14

室 外 機

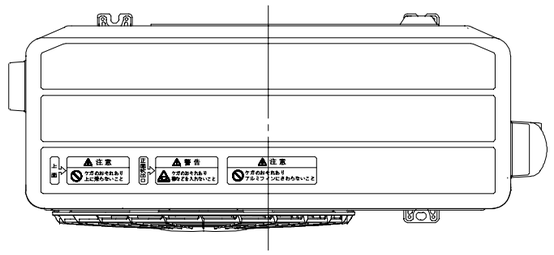

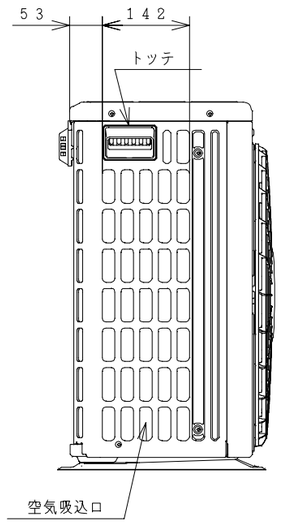

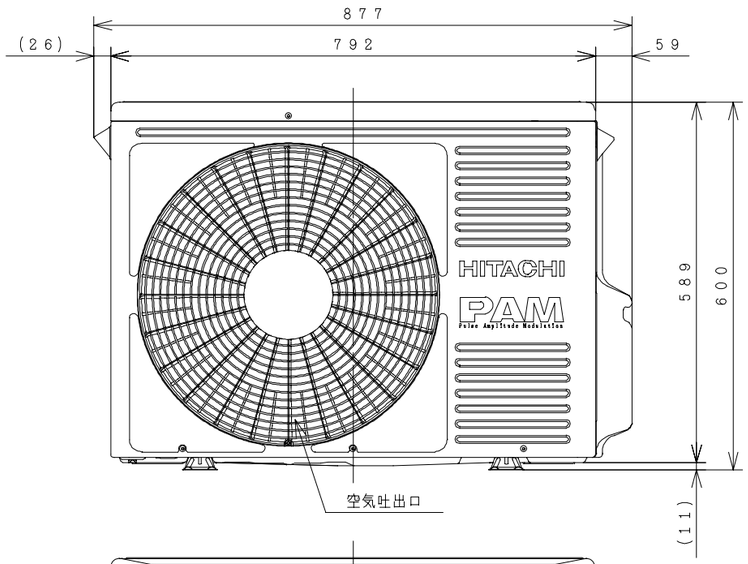

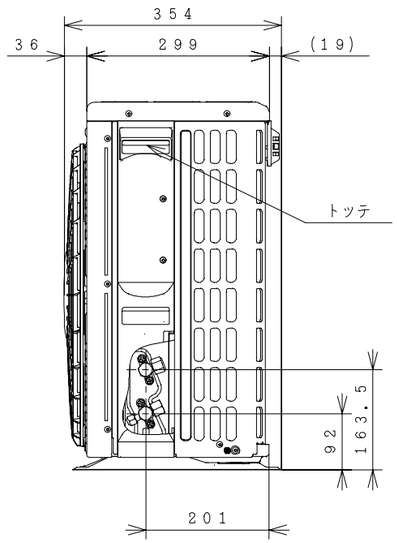

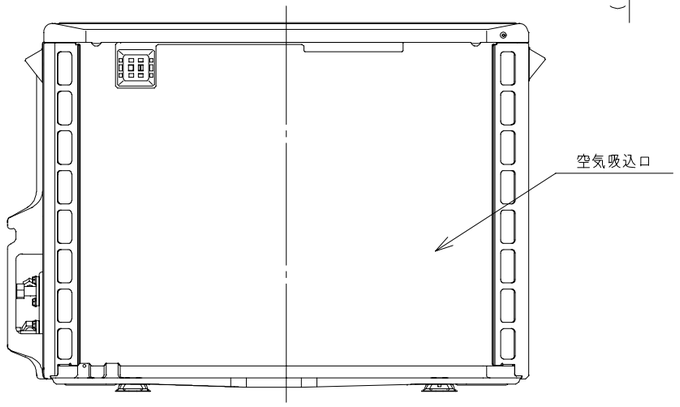

背面図

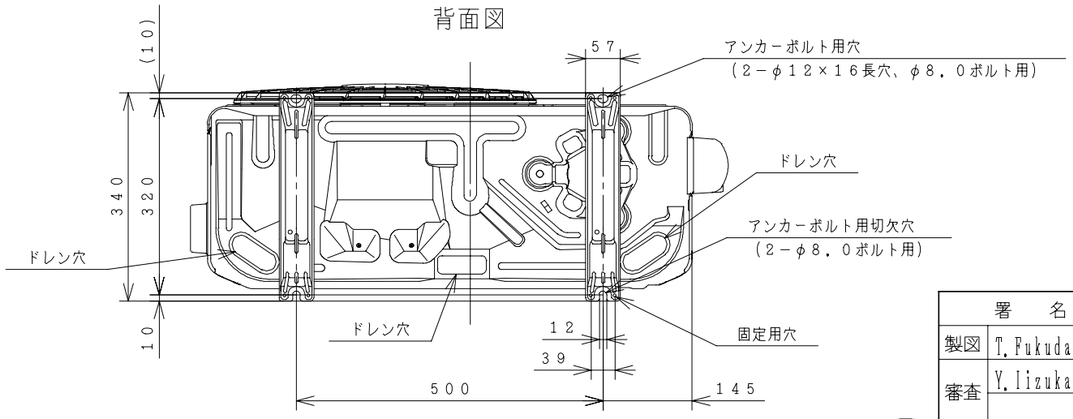

室外機サービススペース

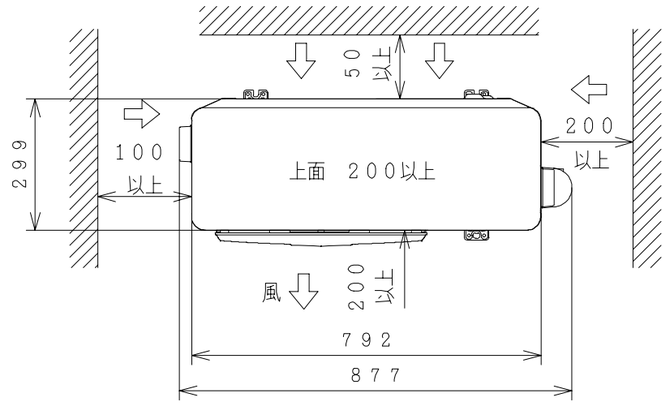

注記

1．本体の前、後、左、右、上面に上図の⟷印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

	署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	T. Fukuda	2009-10-21		NTS	RAS-JT40Z2E7:RAC-JT40Z2E7 構造:寸法図
審査	Y. Iizuka	2009-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA BB0020114
承認	T. Imoto	2009-10-22			入庫 REGD 2009 1022

CAD

BB00201 34

回路図

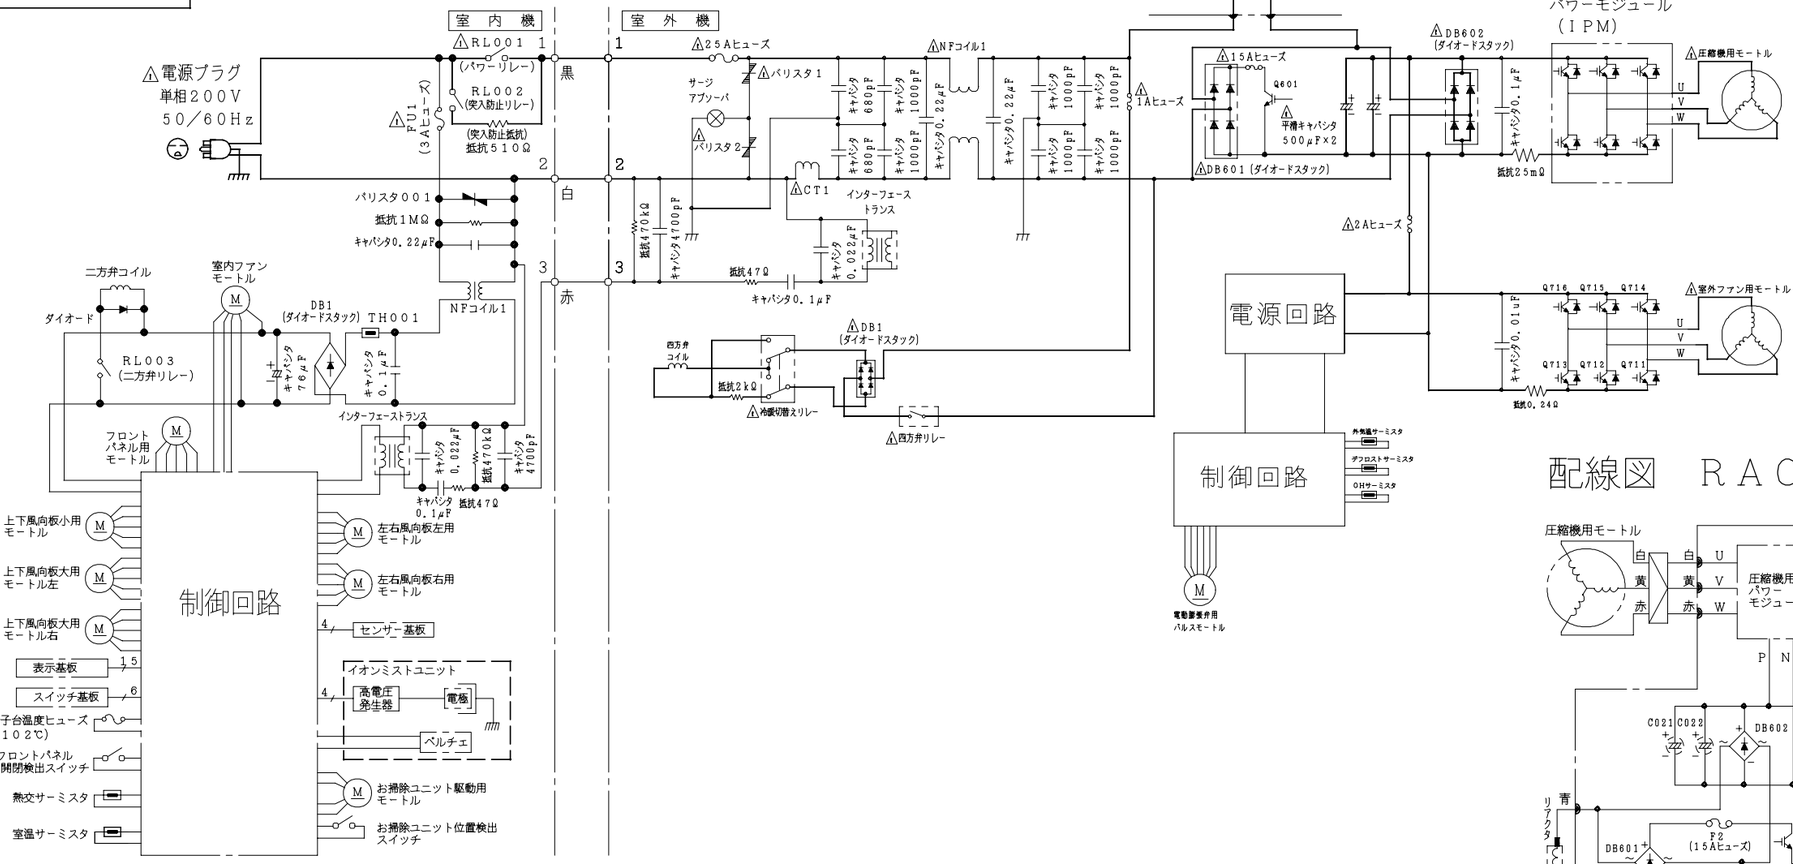

配線図
RAS－JT40Z2E7

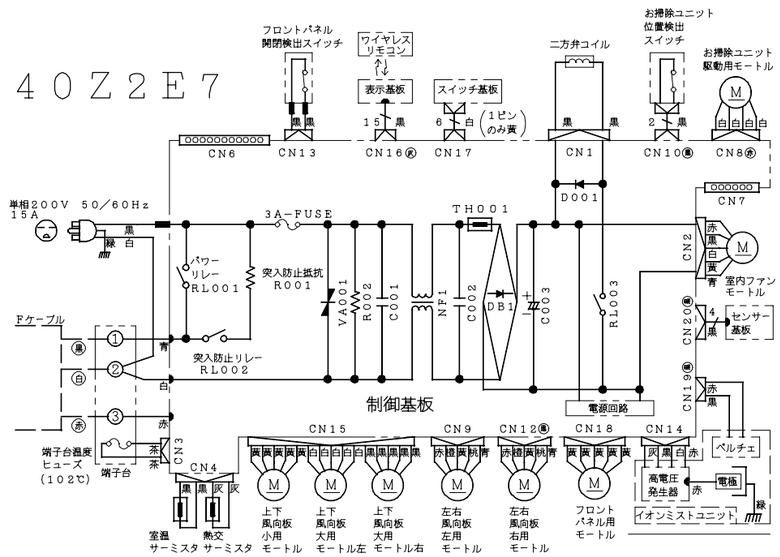

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の［テスト端子］CN6に別売の ※1HA接続コードを差込んで ※2標準アダプターと接続してください。

・H－LINKに接続する場合
室内基板の［H－LINK］CN7に別売の ※3RACアダプターの端子を差込んでください。

※1HA接続コード：部品番号［RAS－2810RX100］
(サービスパーツ)
※2標準アダプター：HA－S100TSA
※3RACアダプター：PSC－6RAD

配線図　RAC－JT40Z2E7

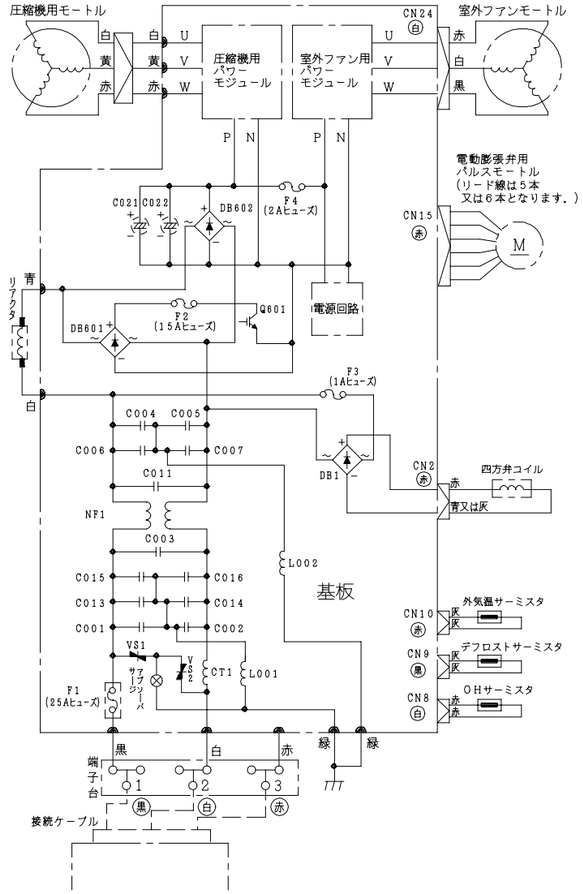

	SIGNATURE	DATE
DWN.	T. Fukuda	2009-10-21
CHKD.	Y. Iizuka	2009-10-22
APPD.	T. Imoto	2009-10-22

PROJECTION

SCALE NTS

TITLE RAS-JT40Z2E7:RAC-JT40Z2E7 回路図:配線図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB00201 34

REGD. REGD 2009 1022