






SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017828	REGD. 2020 0909
DWN. J.Cai	2020-09-08	㊦ ㊧	NTS	RAS-JT71L2E9: RAC-JT71L2E9 構造・寸法図		
CHKD. H.Daisaka	2020-09-09			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. H.Daisaka	2020-09-09					

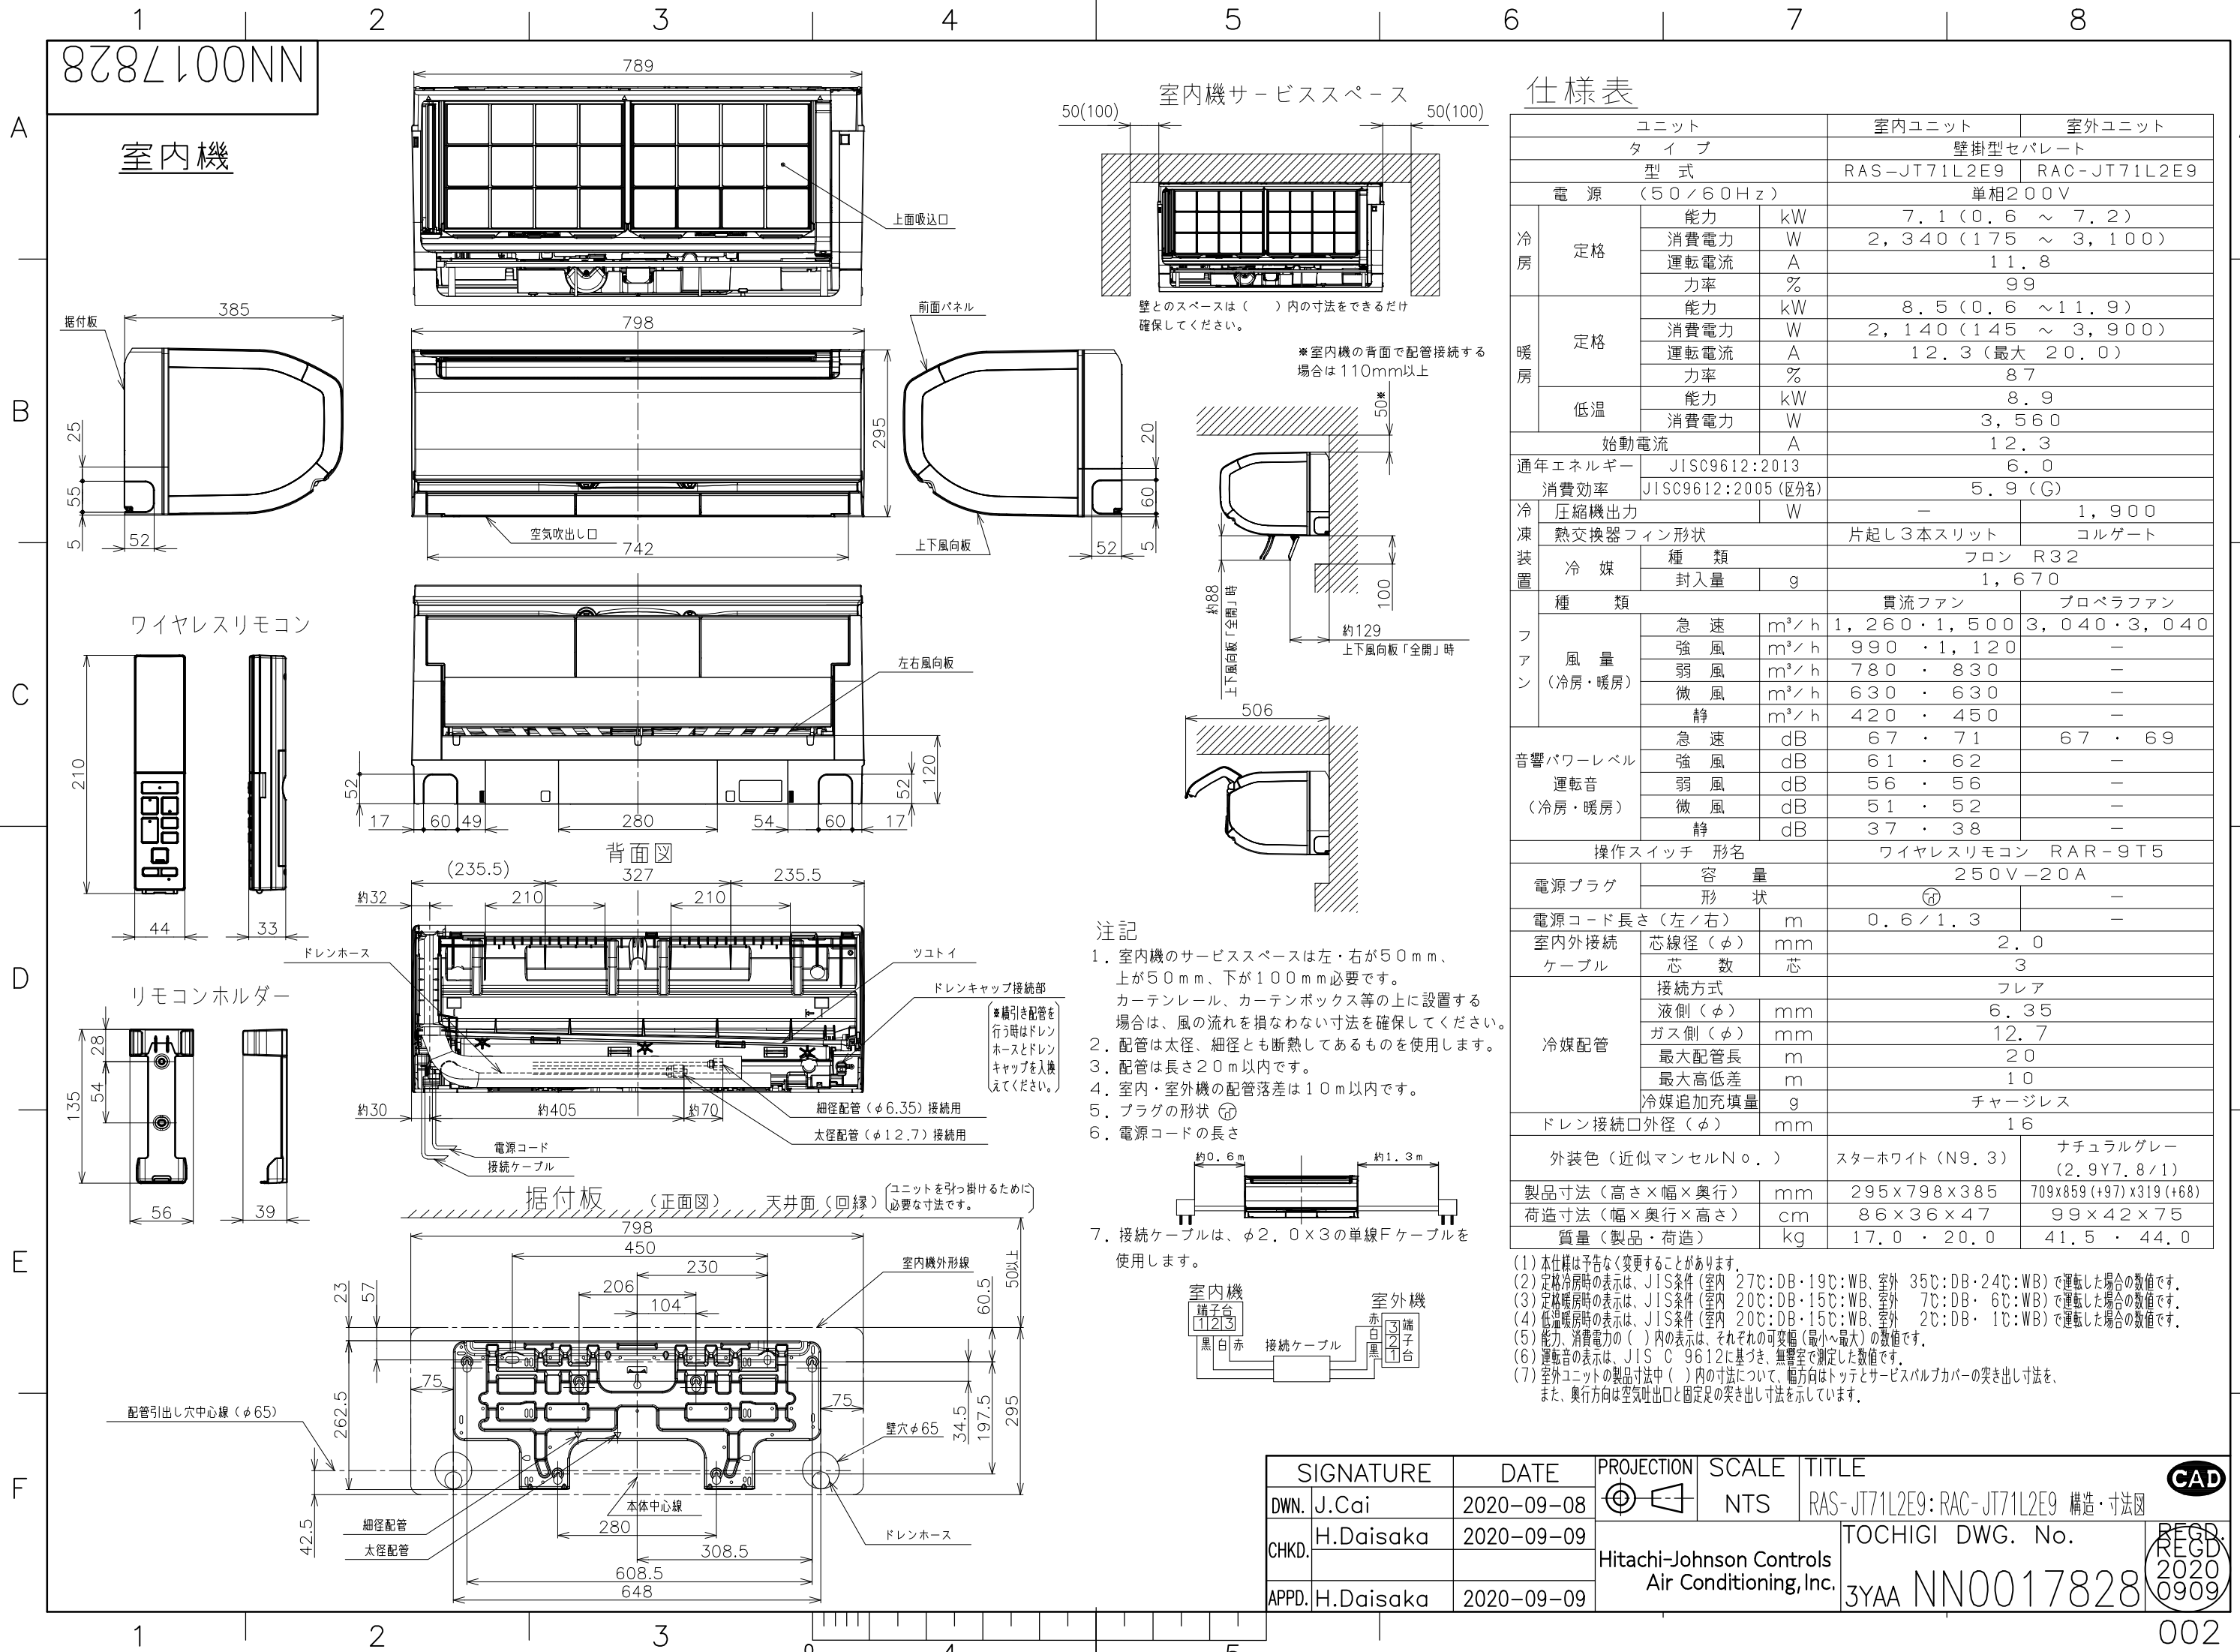


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-JT71L2E9:RAC-JT71L2E9 構造:寸法	
CHKD. K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017871
APPD. H.Daisaka	2020-09-14				

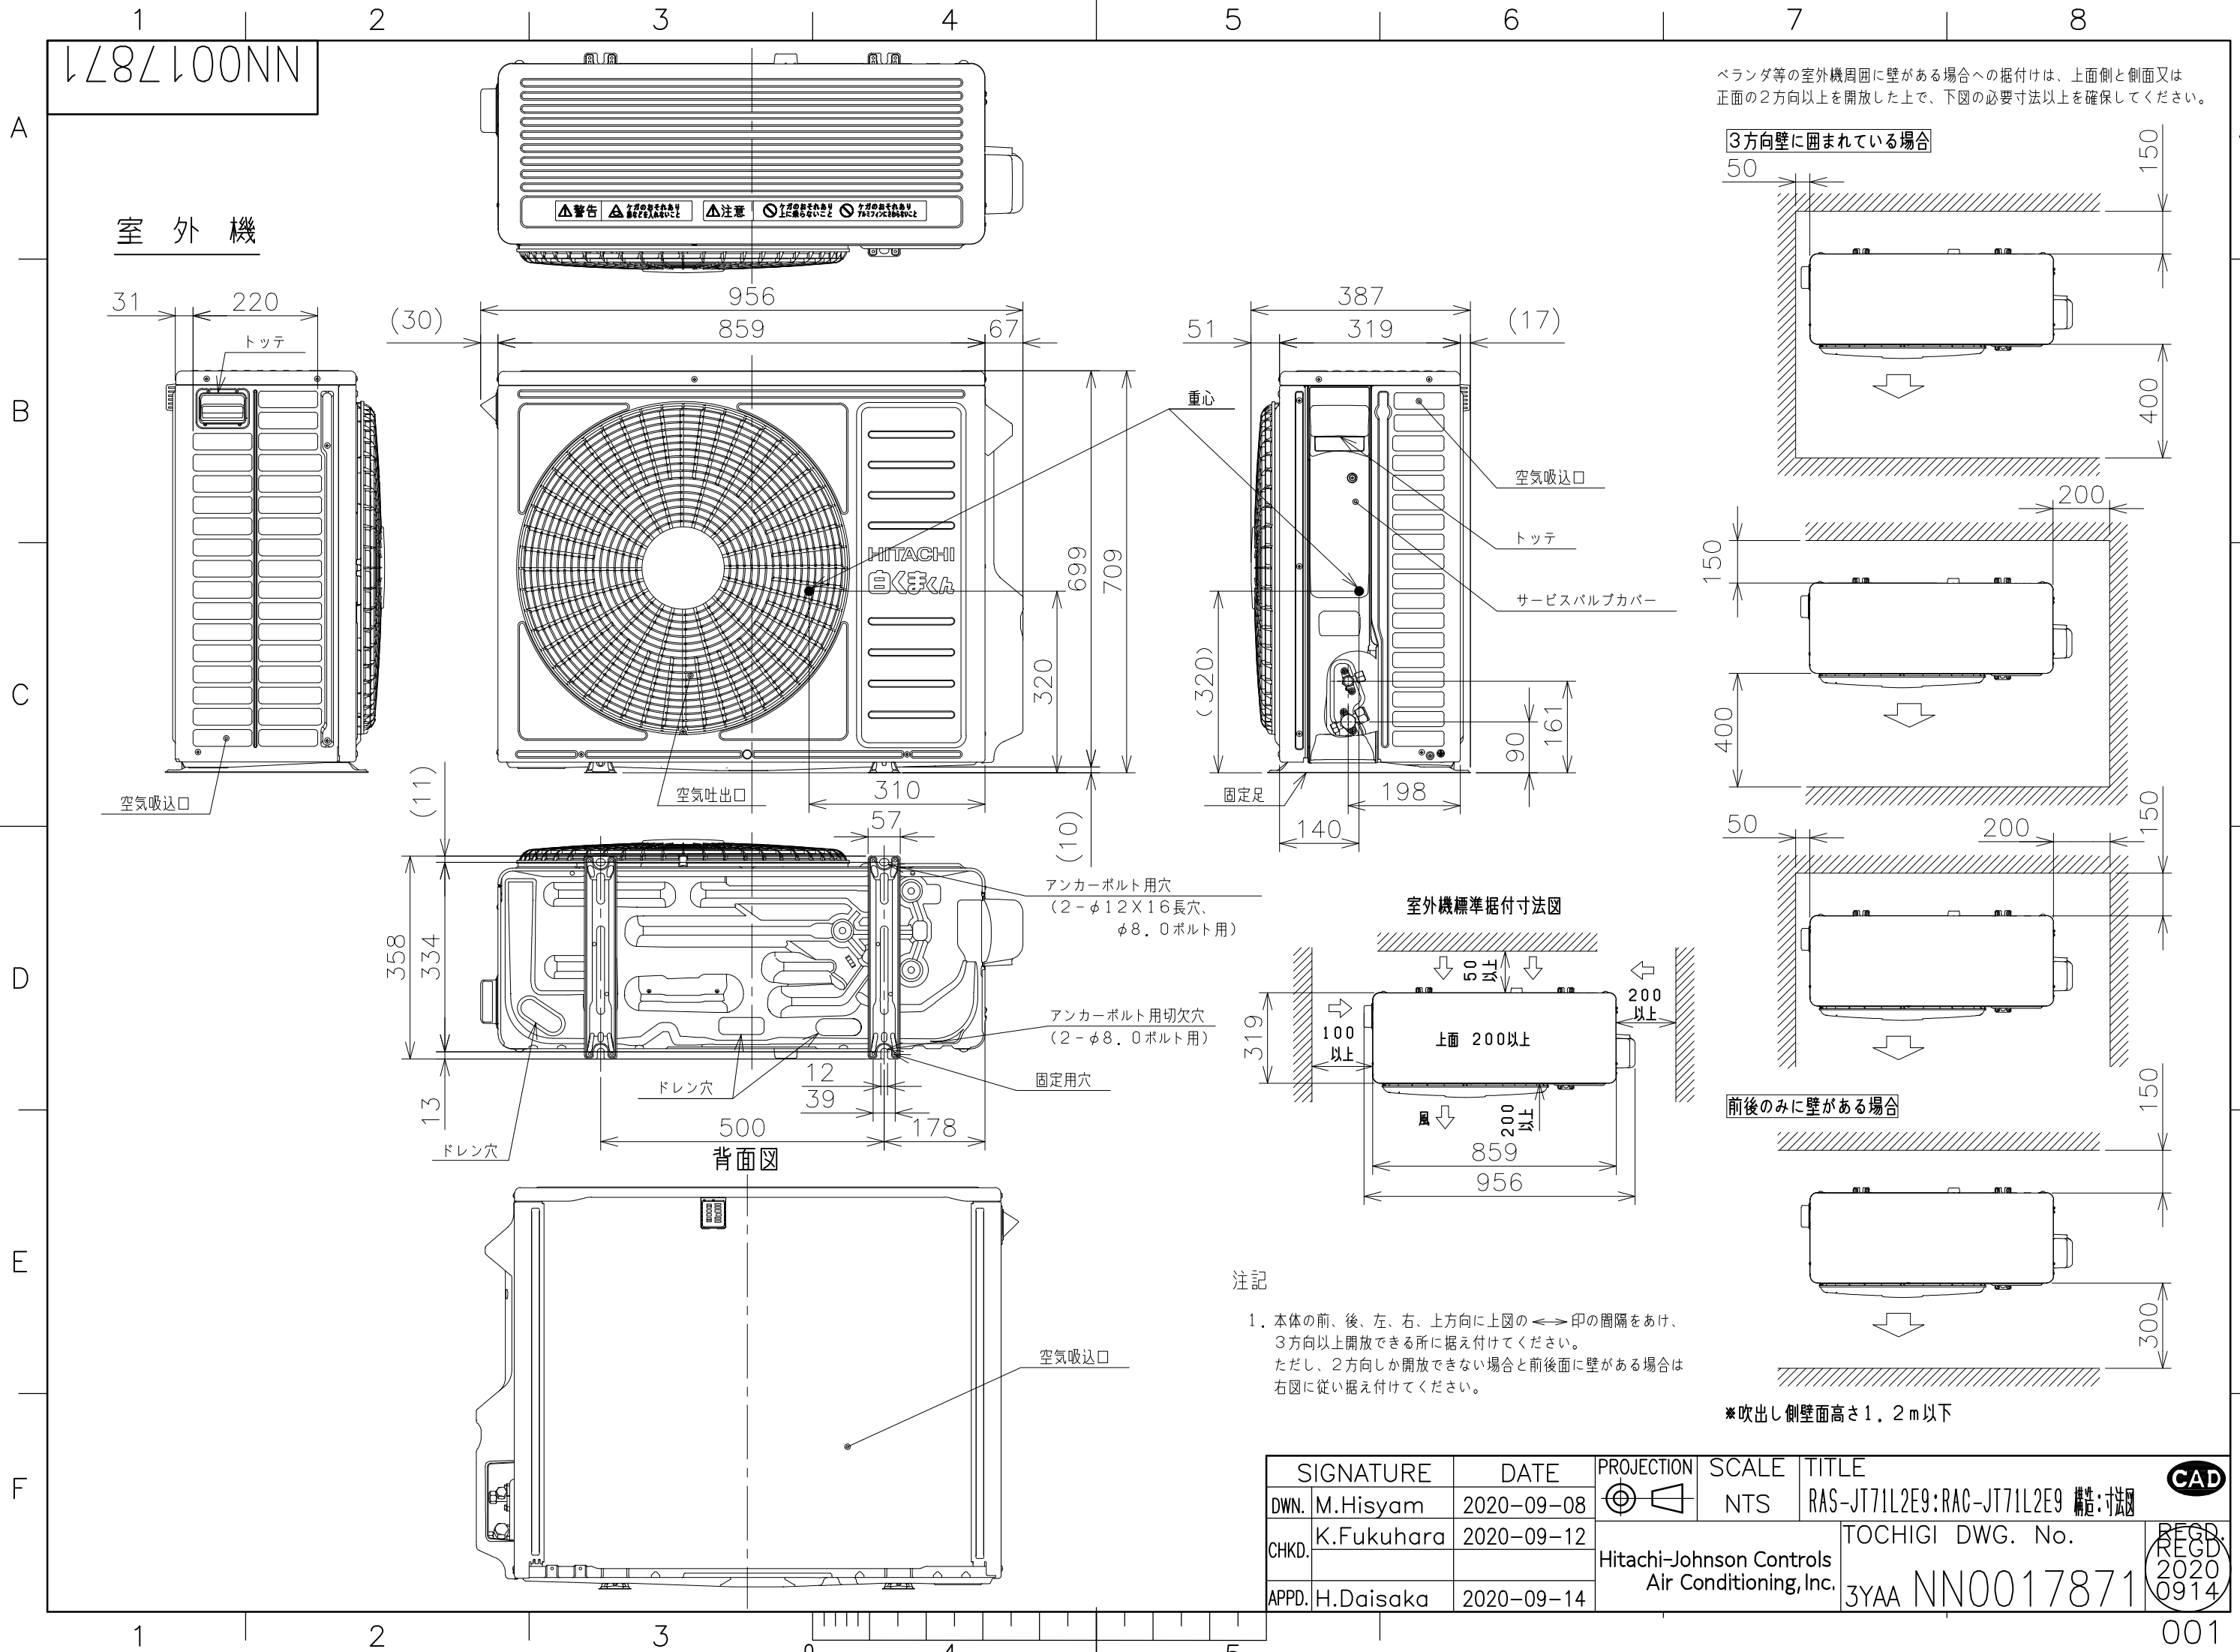



Σ96/L00NN

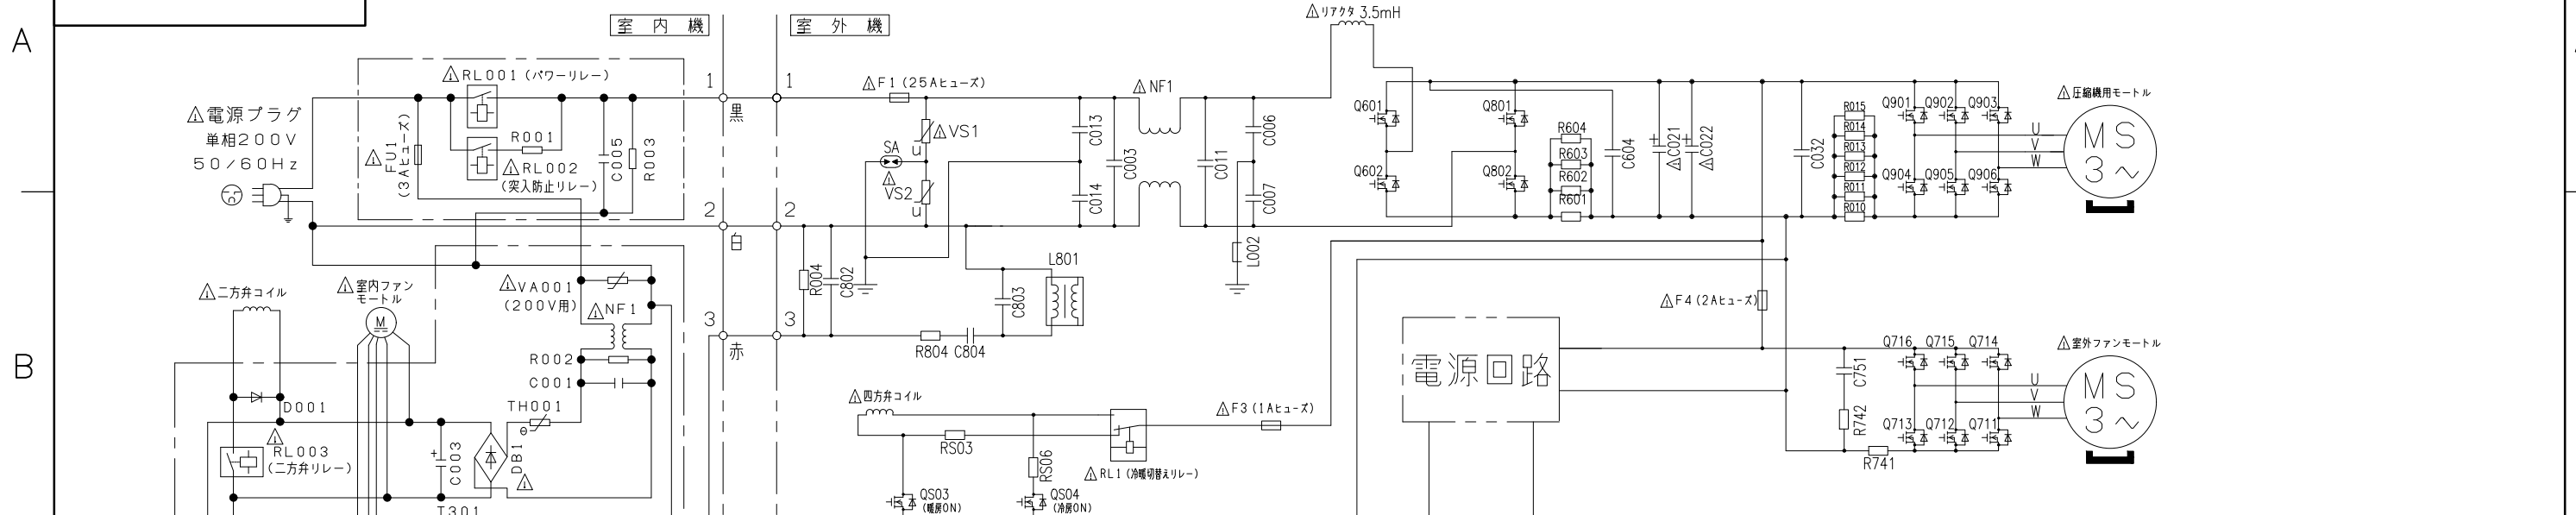

配線図 RAC-JT71L2E9

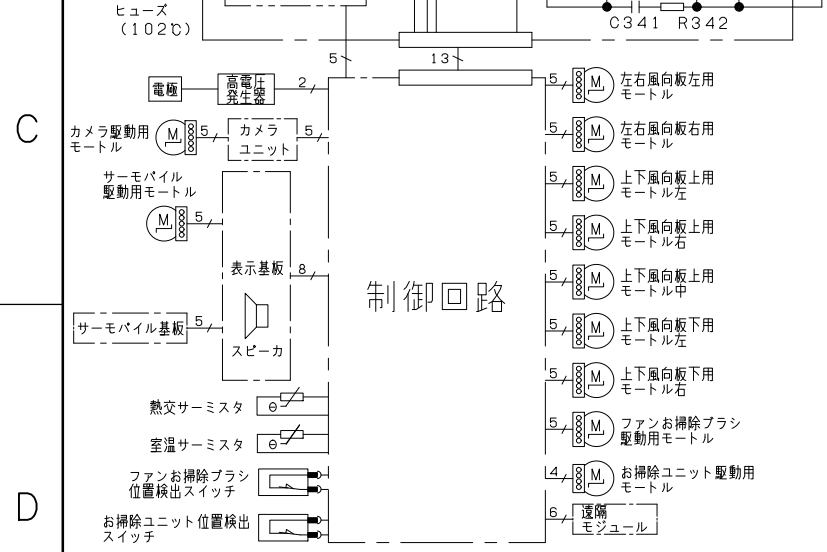

配線図 RAS-JT71L2E9

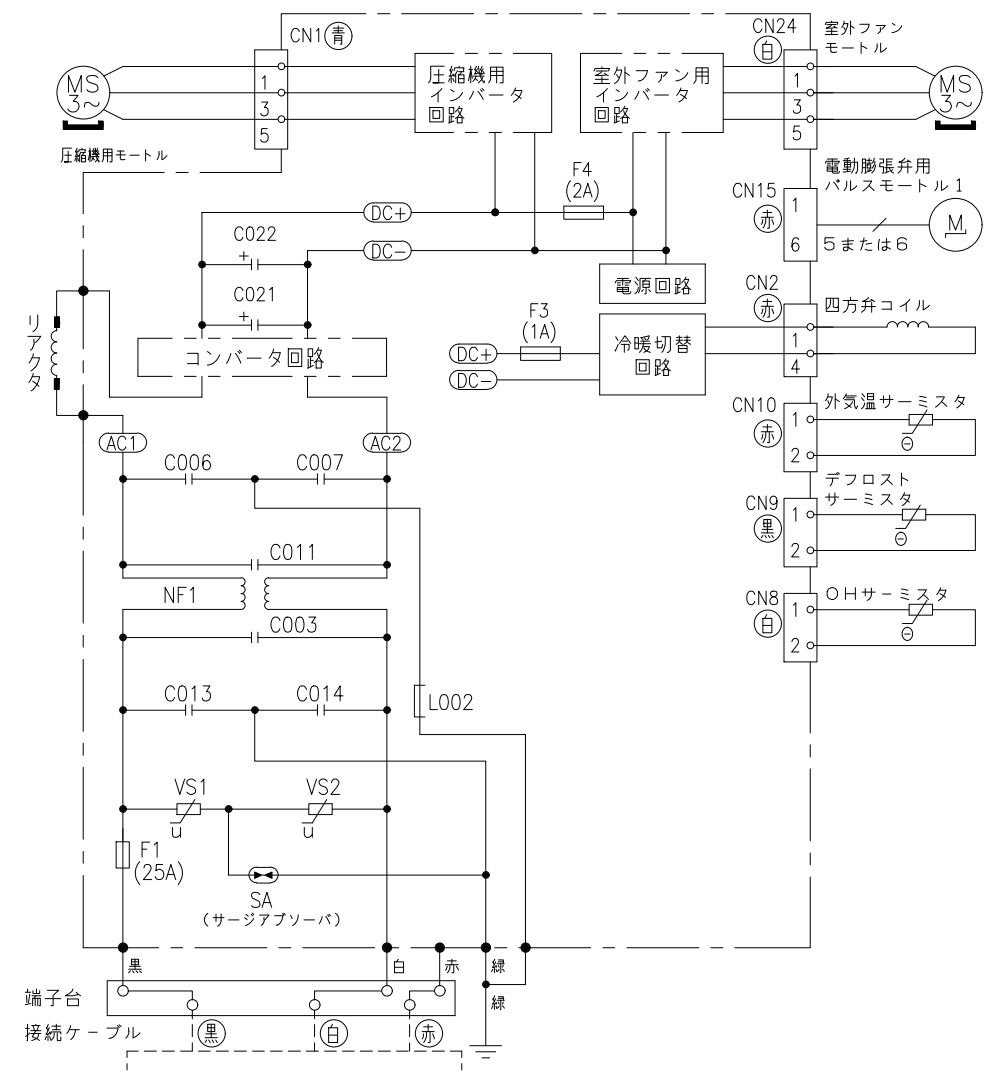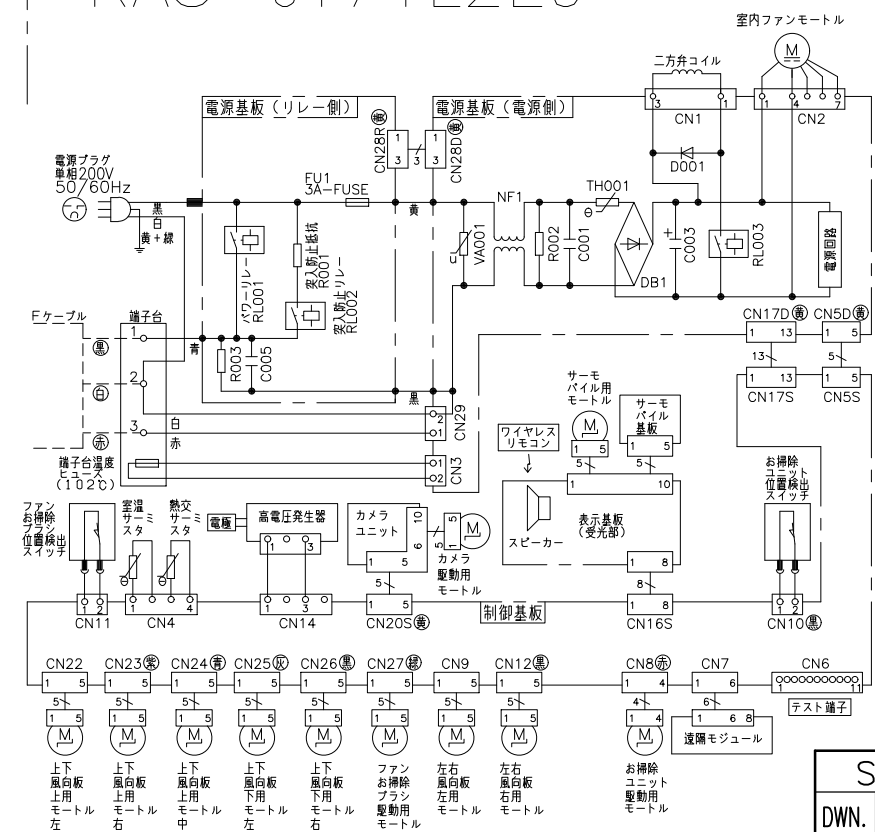

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4HEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD
*4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-JT71L2E9:RAC-JT71L2E9 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2020-10-02				
	T.Hojo	2020-10-02				
APPD.	H.Daisaka	2020-10-02				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			

