

4YAA NN0028874

日立ルームエアコン 一方向天井カセット PSシリーズ 仕様表

RAP-S40SD/RAC-PS40SD



ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				一方向天井カセット				
型 式				RAP-S40SD		RAC-PS40SD		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.8)				
		消費電力	W	1,120 (155 ~ 1,780)				
		運転電流	A	6.4				
		力率	%	87				
暖 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 9.0)				
		消費電力	W	1,810 (135 ~ 3,750)				
		運転電流	A	10.4 (最大 20.0)				
		力率	%	87				
	低 温	能力	kW	6.5				
		消費電力	W	3,320				
		始動電流		A	10.4			
通年エネルギー消費効率 JISC9612:2013				5.1 (Ⅶ)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,100		
	熱交換器フィン形状			片起し 3本スリット		コルゲートフィン		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量	g	1,420				
フ ザ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	710 ・ 680		2,700 ・ 1,950		
		強 風	m³/h	590 ・ 610		—		
		弱 風	m³/h	450 ・ 490		—		
		微 風	m³/h	410 ・ 420		—		
		静	m³/h	360 ・ 360		—		
音 響 パ ワ ー レ ベ ル 運 転 音 (冷房・暖房)	急 速	dB	62 ・ 61		60 ・ 57			
	強 風	dB	57 ・ 56		—			
	弱 風	dB	51 ・ 51		—			
	微 風	dB	49 ・ 48		—			
	静	dB	47 ・ 46		—			
操作スイッチ 形名				プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-AY1				
電源プラグ		容 量		250V-20A				
		形 状		—		不付 (端子台直結)		
電源コード長さ (左/右)			m	— / —		—		
室内外接続 ケーブル		芯線径 (φ)	mm	2.0				
		芯 数	芯	3				
冷 媒 配 管		接続方式		フレア				
		液側 (φ)	mm	6.35				
		ガス側 (φ)	mm	9.52				
		最大配管長	m	30				
		最大高低差	m	15				
		冷媒追加充填量	g	25m超分 20g/m				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	20				
外装色 (近似マンセルNo.)				—		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	185×998×378		669×819 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	120×45×31		95×42×71		
質量 (製品・荷造)			kg	15.0 ・ 20.0		42.0 ・ 45.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-03		NTS	2025年度 PSシリーズ 仕様表	
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0903
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-03			4YAA NN0028874	

0788700NN


日立ルームエアコン ー方向天井カセットPSシリーズ 室内ユニット 寸法図

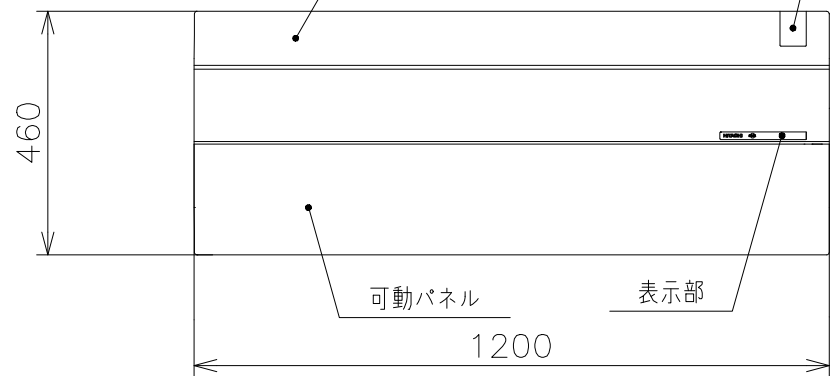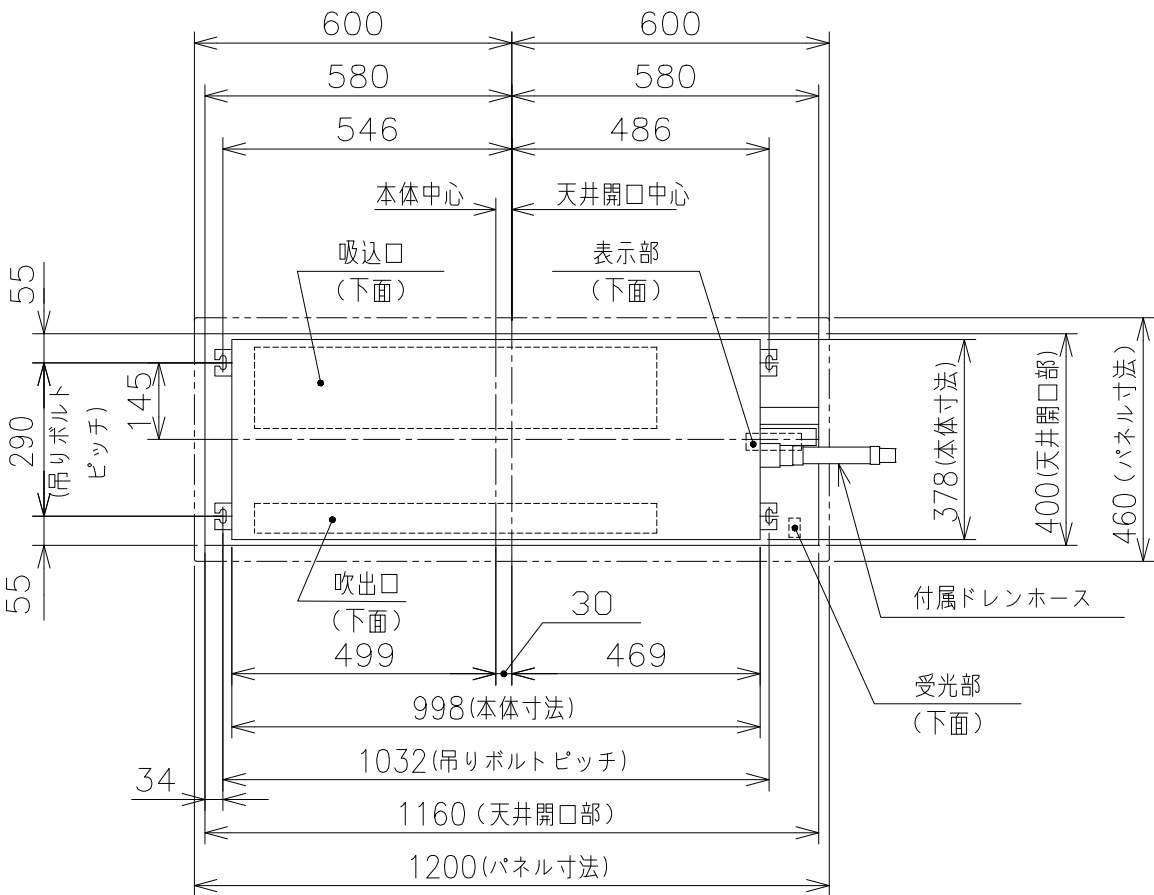


ワイヤレスリモコン

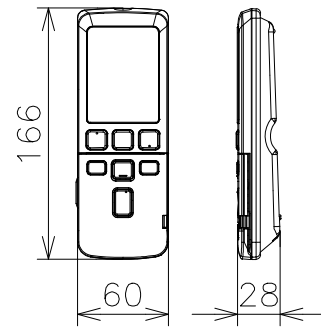

リモコンホルダー

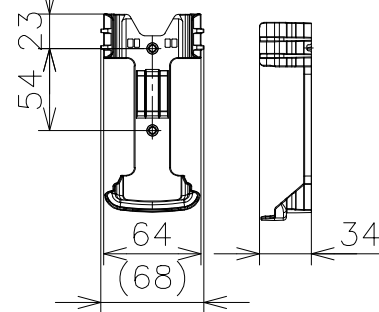


据付必要寸法図


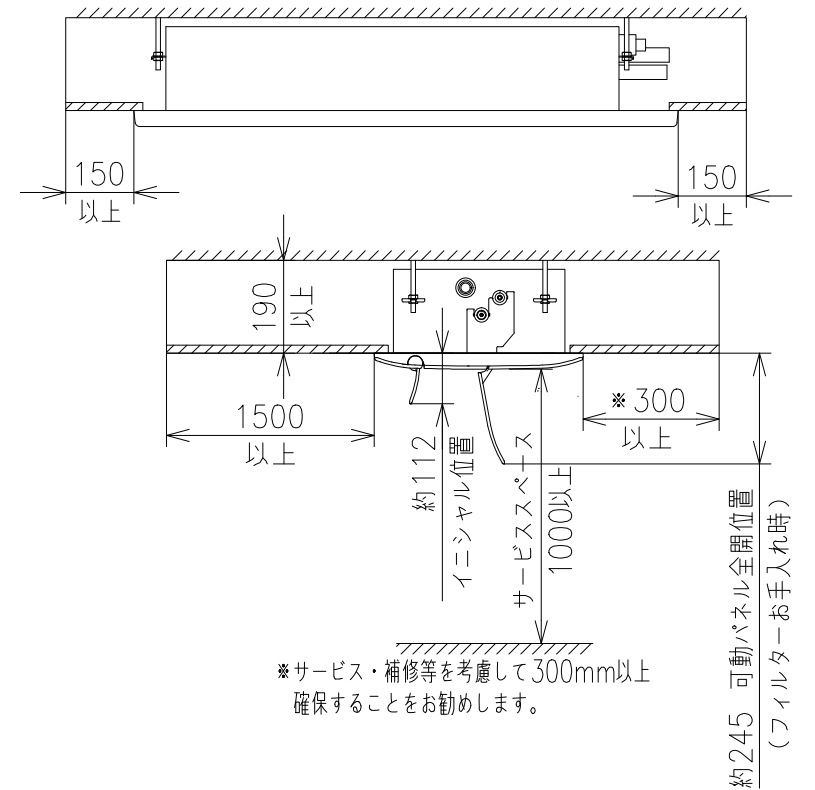


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。

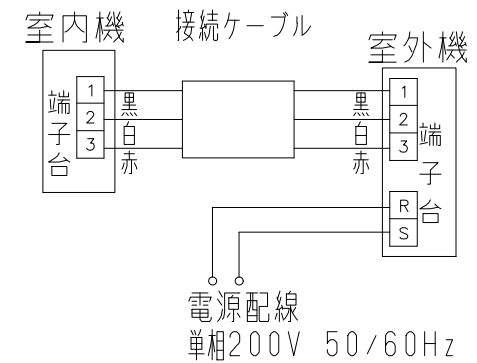






適用機種
RAP-S25SD
RAP-S28SD
RAP-S40SD
RAP-S56SD

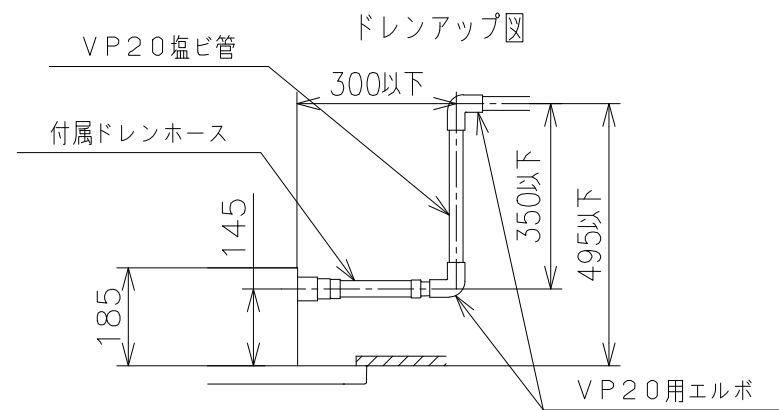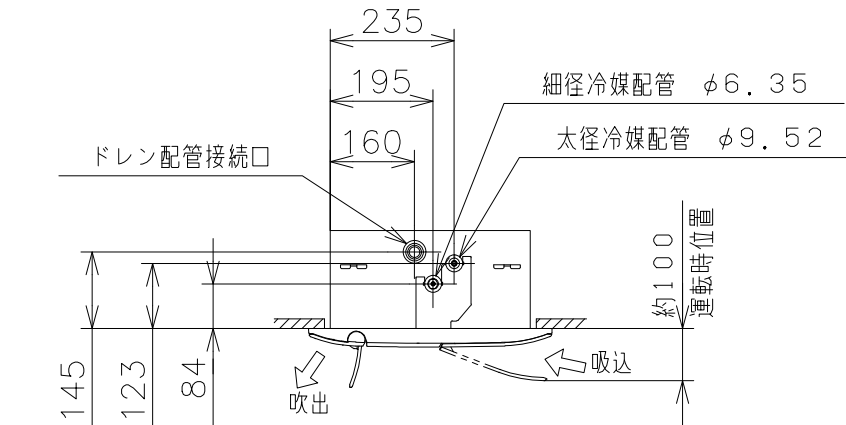

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-03		NTS	2025年度 PSシリーズ 寸法図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0903
APPD. Y.Ishiki	2024-09-03			3YAA NN0028870	



1Z88Z00NN

日立ルームエアコン 一方向天井カセット
PSシリーズ室外ユニット 寸法図

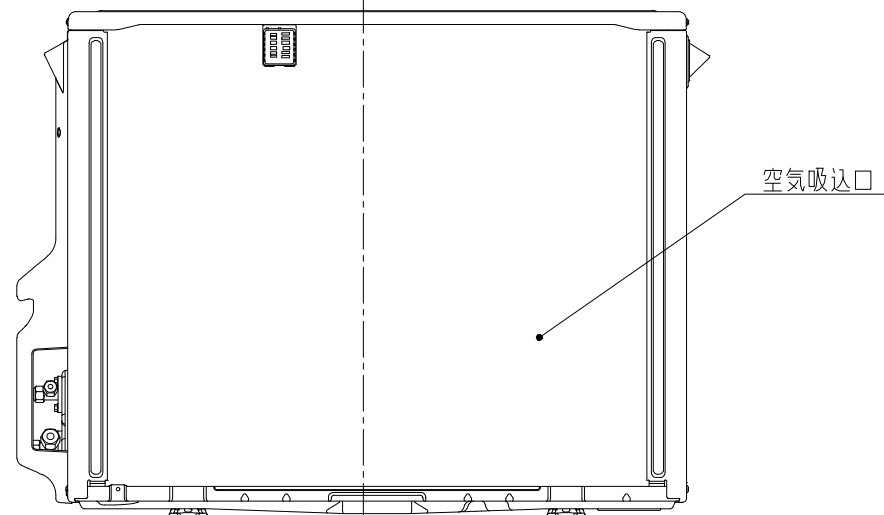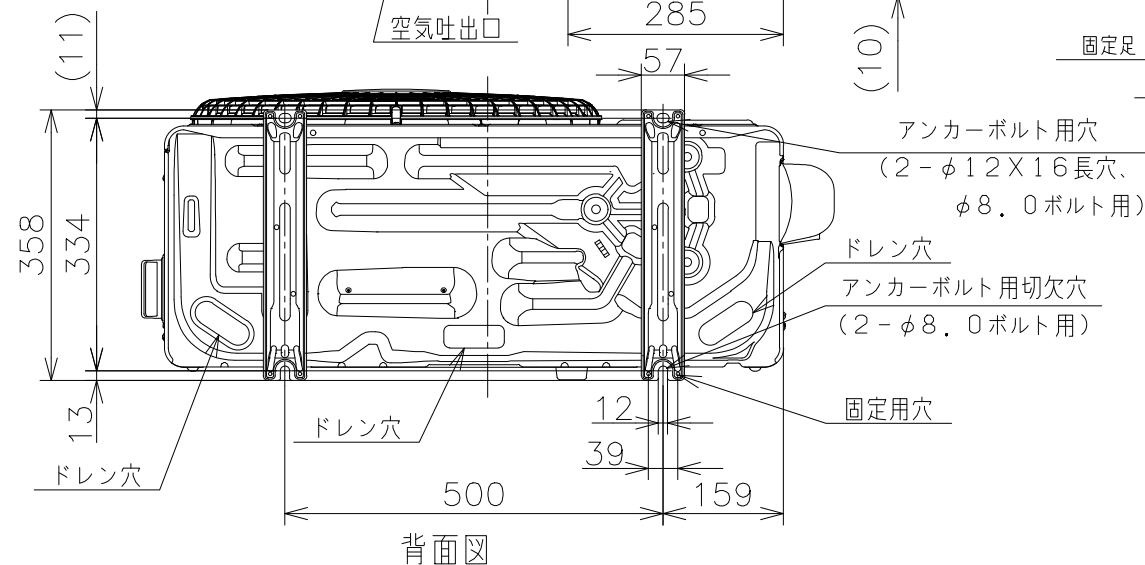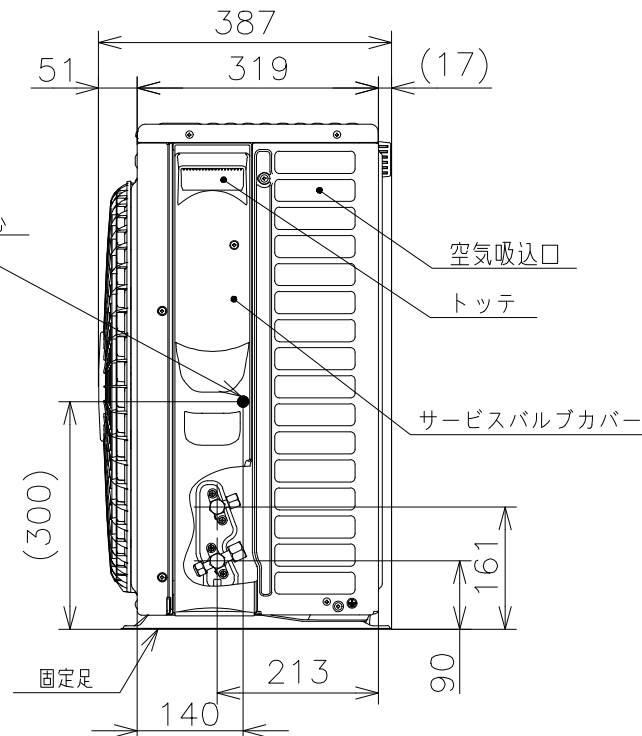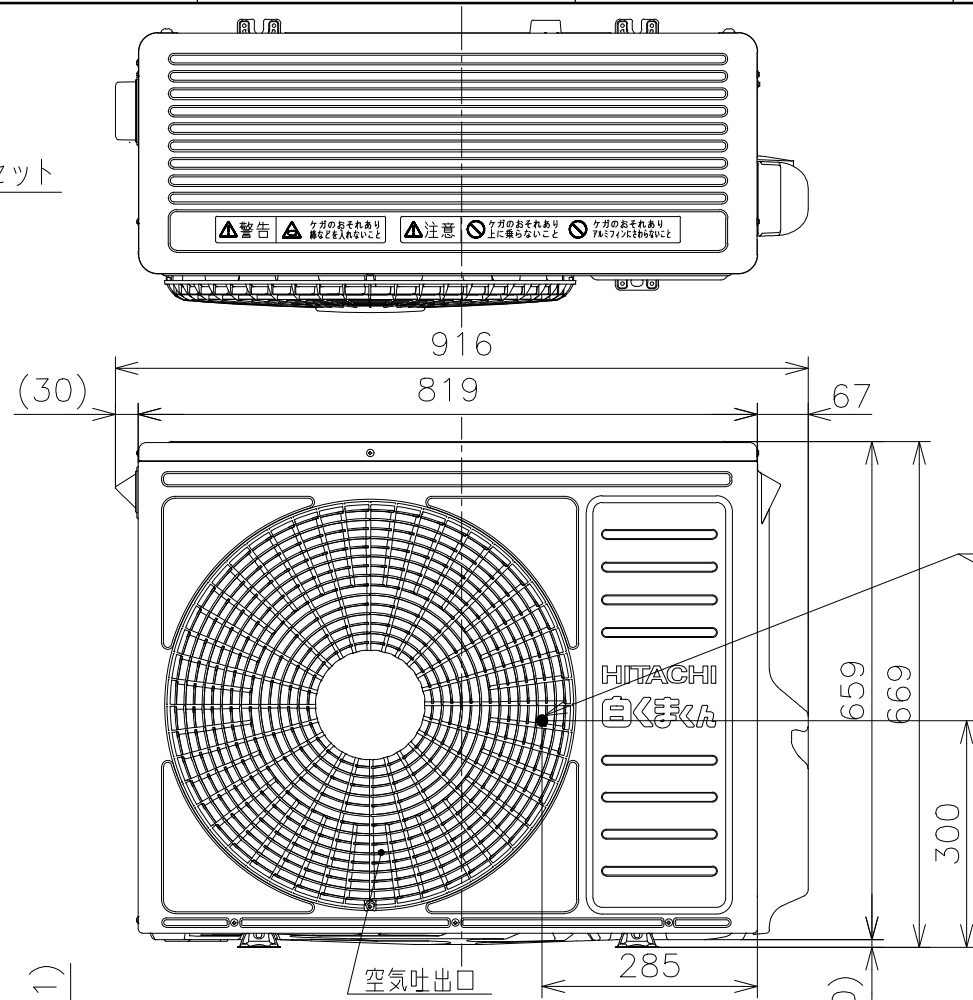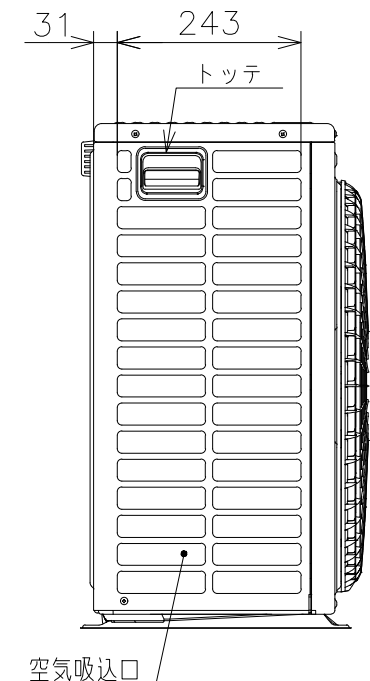


適用機種
RAC-PS25SD
RAC-PS28SD
RAC-PS40SD
RAC-PS56SD

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

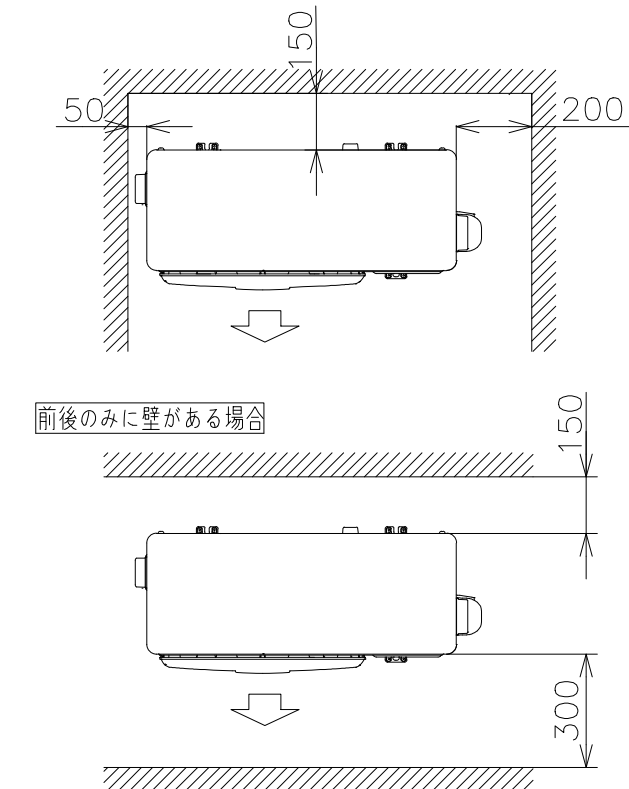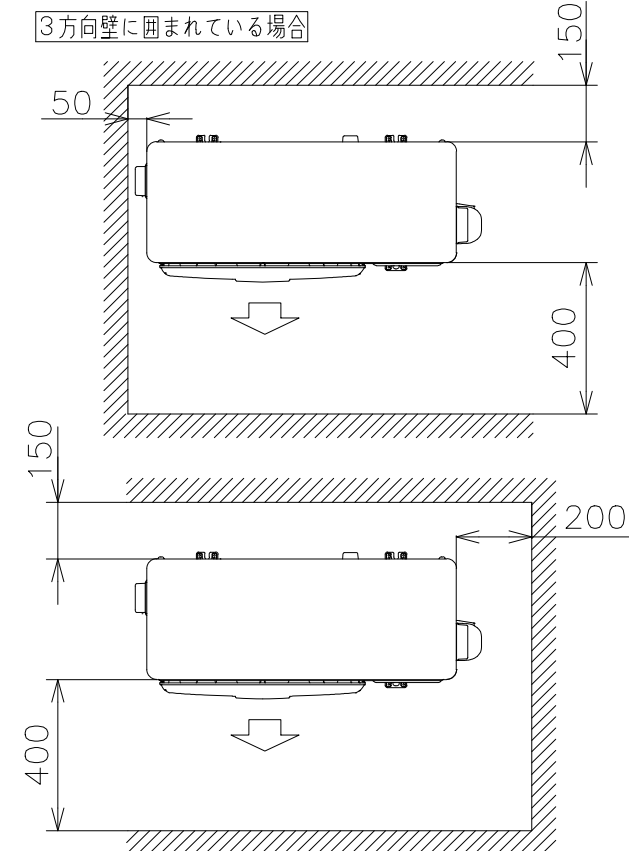

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

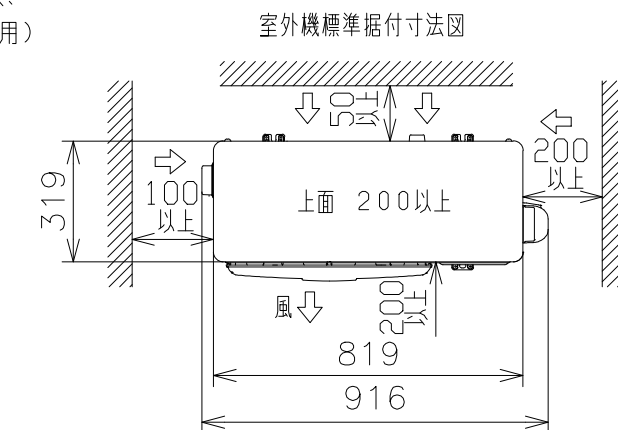

注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-03		NTS	2025年度 PSシリーズ 寸法図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0903
APPD. Y.Ishiki	2024-09-03			3YAA NN0028871	


2788700NN

日立ルームエアコン 1方向天カセPSシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAP-S25SD
RAP-S28SD
RAP-S40SD
RAP-S56SD

室外機
RAC-PS25SD
RAC-PS28SD
RAC-PS40SD
RAC-PS56SD

回路図


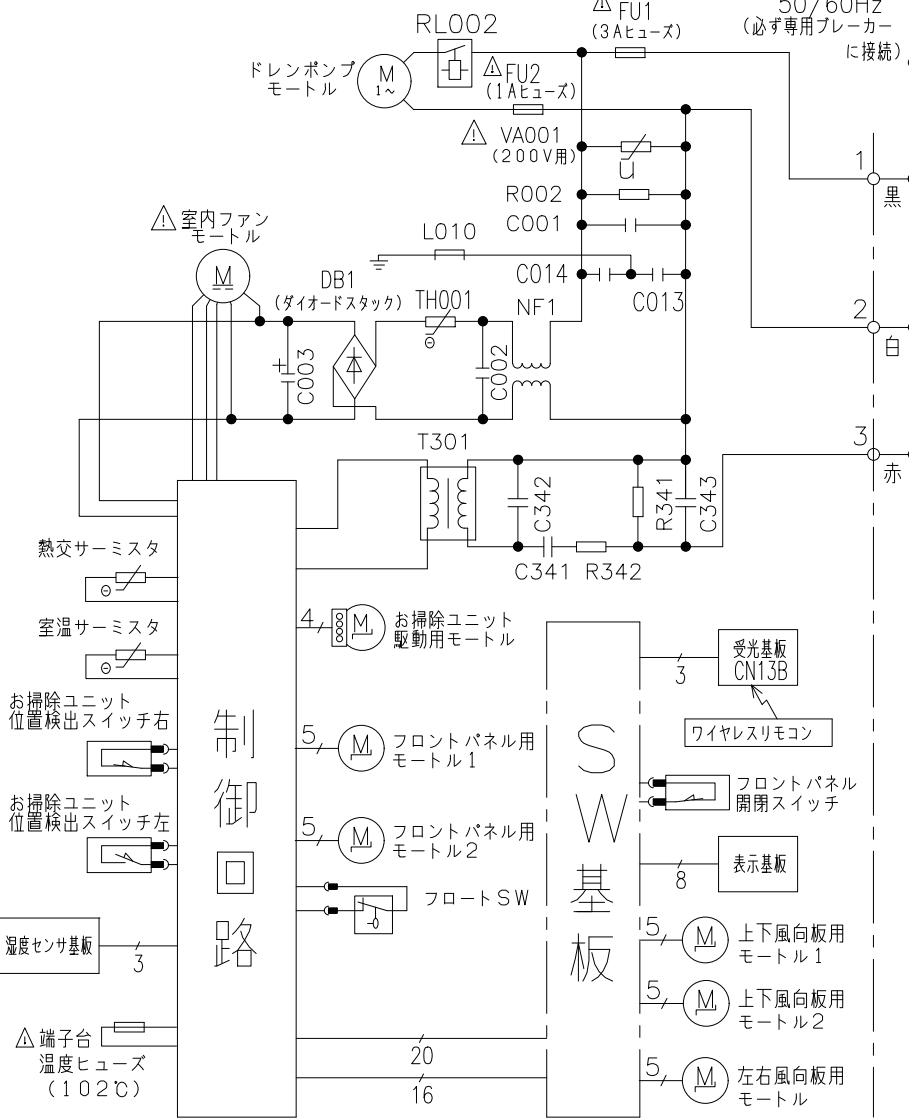


電源回路

制御回路

室外配線図

室内配線図

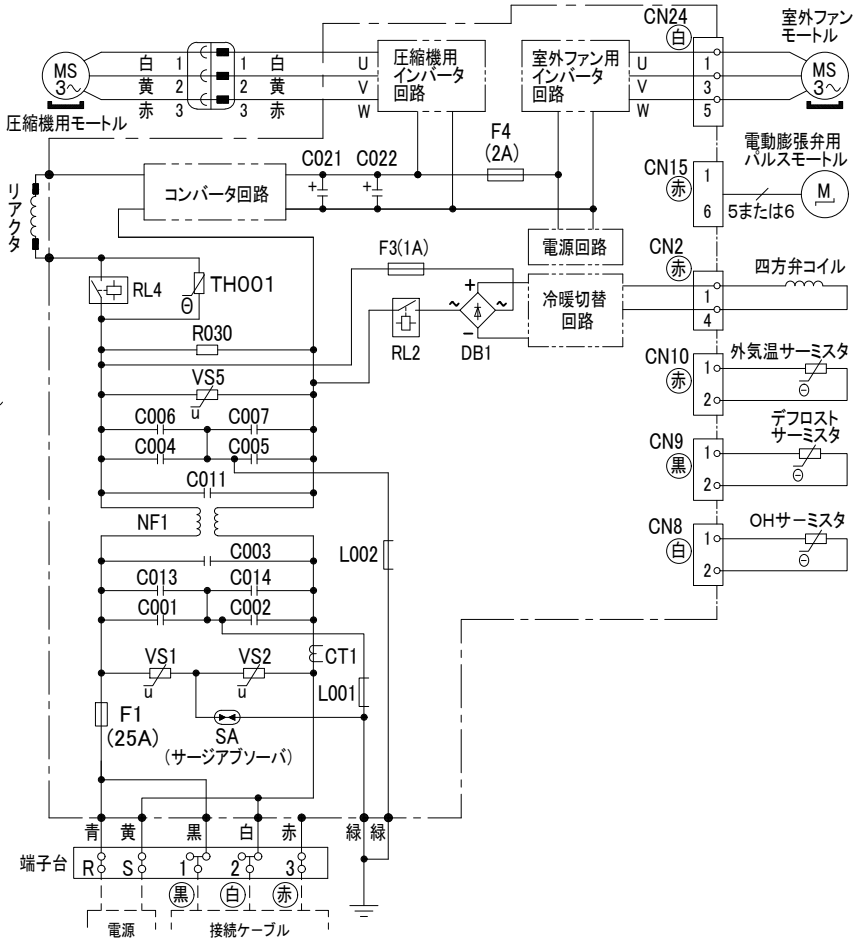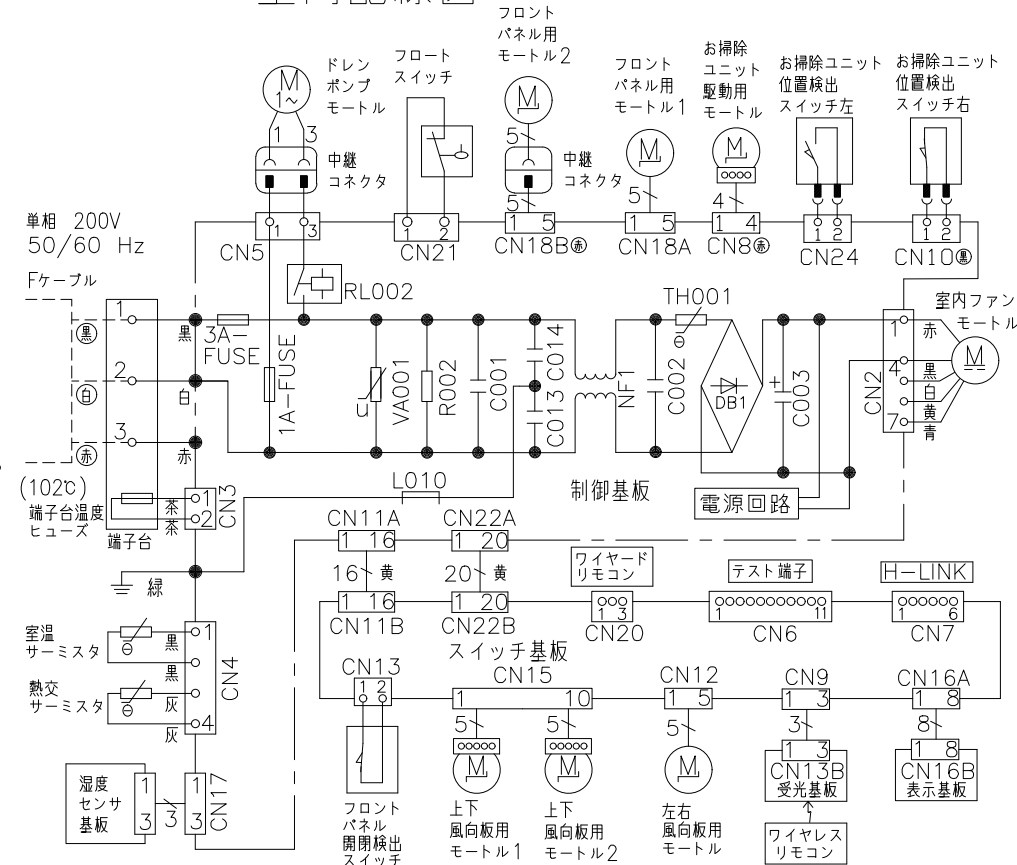

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の *2HA接続コードを差込んで *3標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の *4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の *6カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。
(室内SW基板のDIPスイッチを切替えて設定を行います)
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合、室内基板の[ワイヤードリモコン] CN20に別売の *7ワイヤードリモコンの端子を差し込んでください。

- *1 HAシステムご使用の際は室内SW基板上的DSW1の2番を必ず「無」にしてください。
「有」の場合、誤動作の原因となります。
- *2 HA接続コード: SP-HAC2
- *3 標準アダプター: HA-S100TSA
- *4 RACアダプター: PSC-6RAD
- *5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上的DSW1の2番を必ず「有」にしてください。
「無」の場合、誤動作の原因となります。
- *6 カードキー接続コード: SP-CKC2
- *7 ワイヤードリモコン: SP-WD1

*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-03	⊕	NTS	2025年度 1方向天カセPSシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-03			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. Y.Ishiki	2024-09-03			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0028872	REGD. 2024 0903