




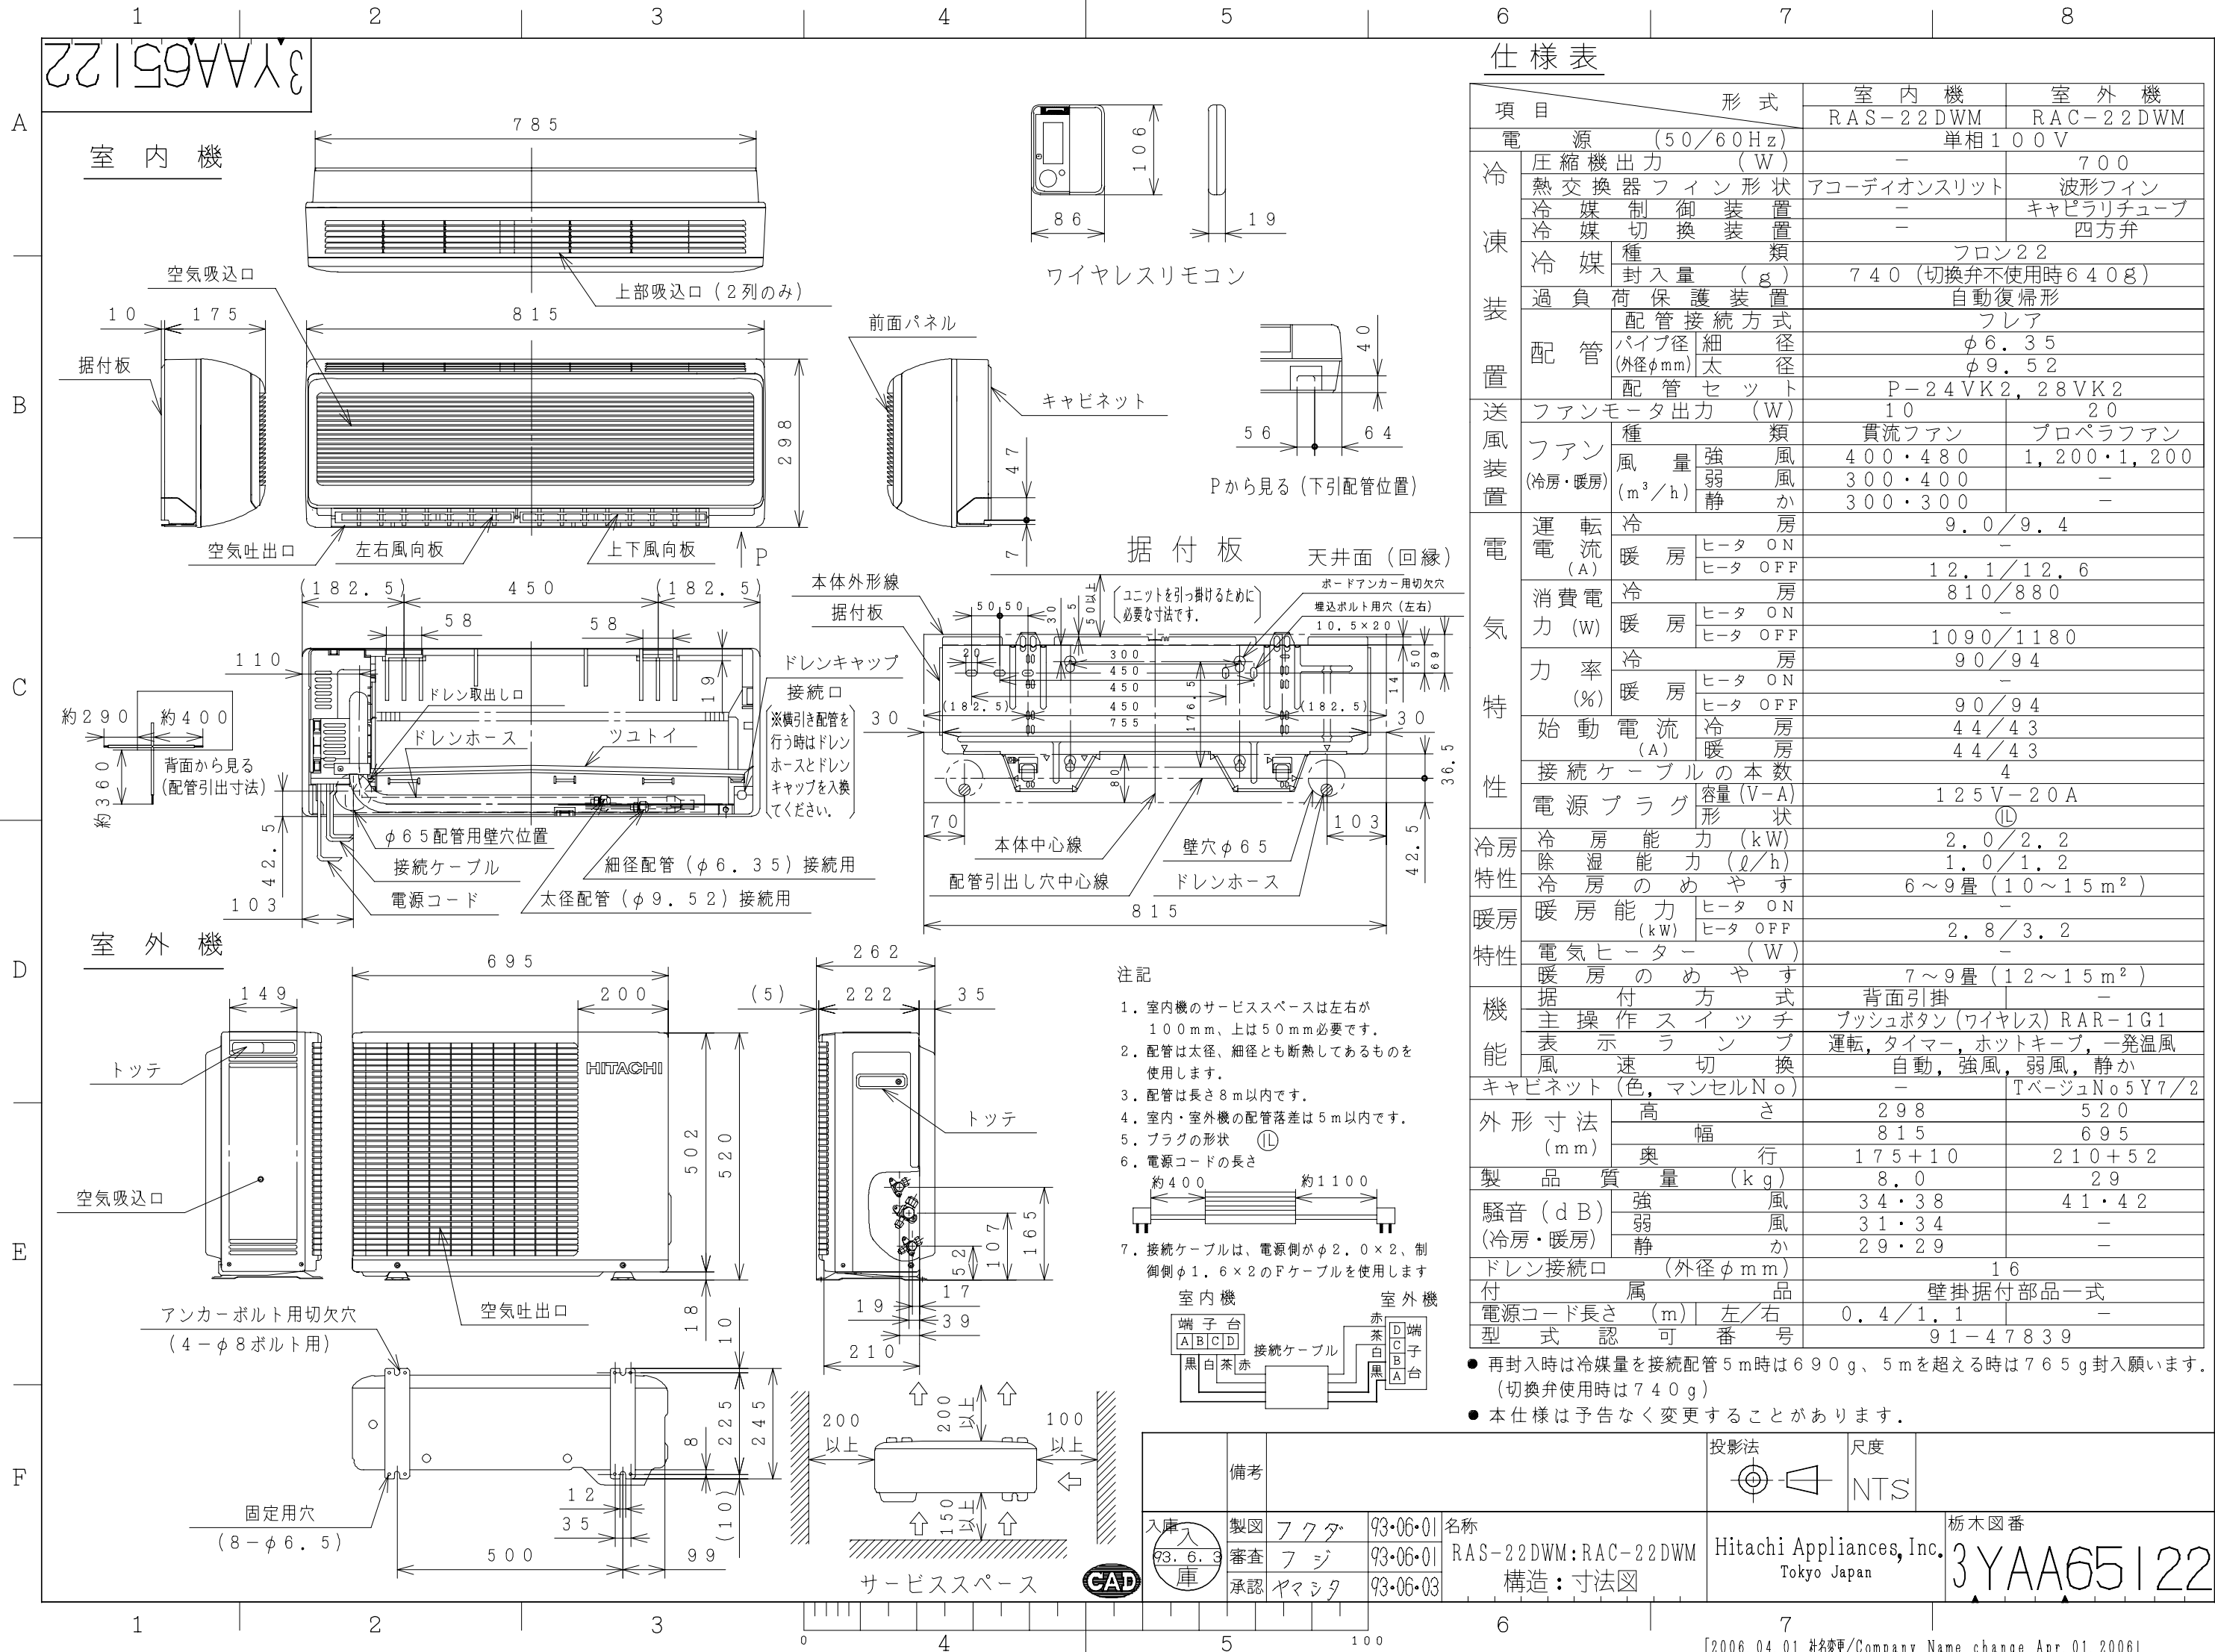

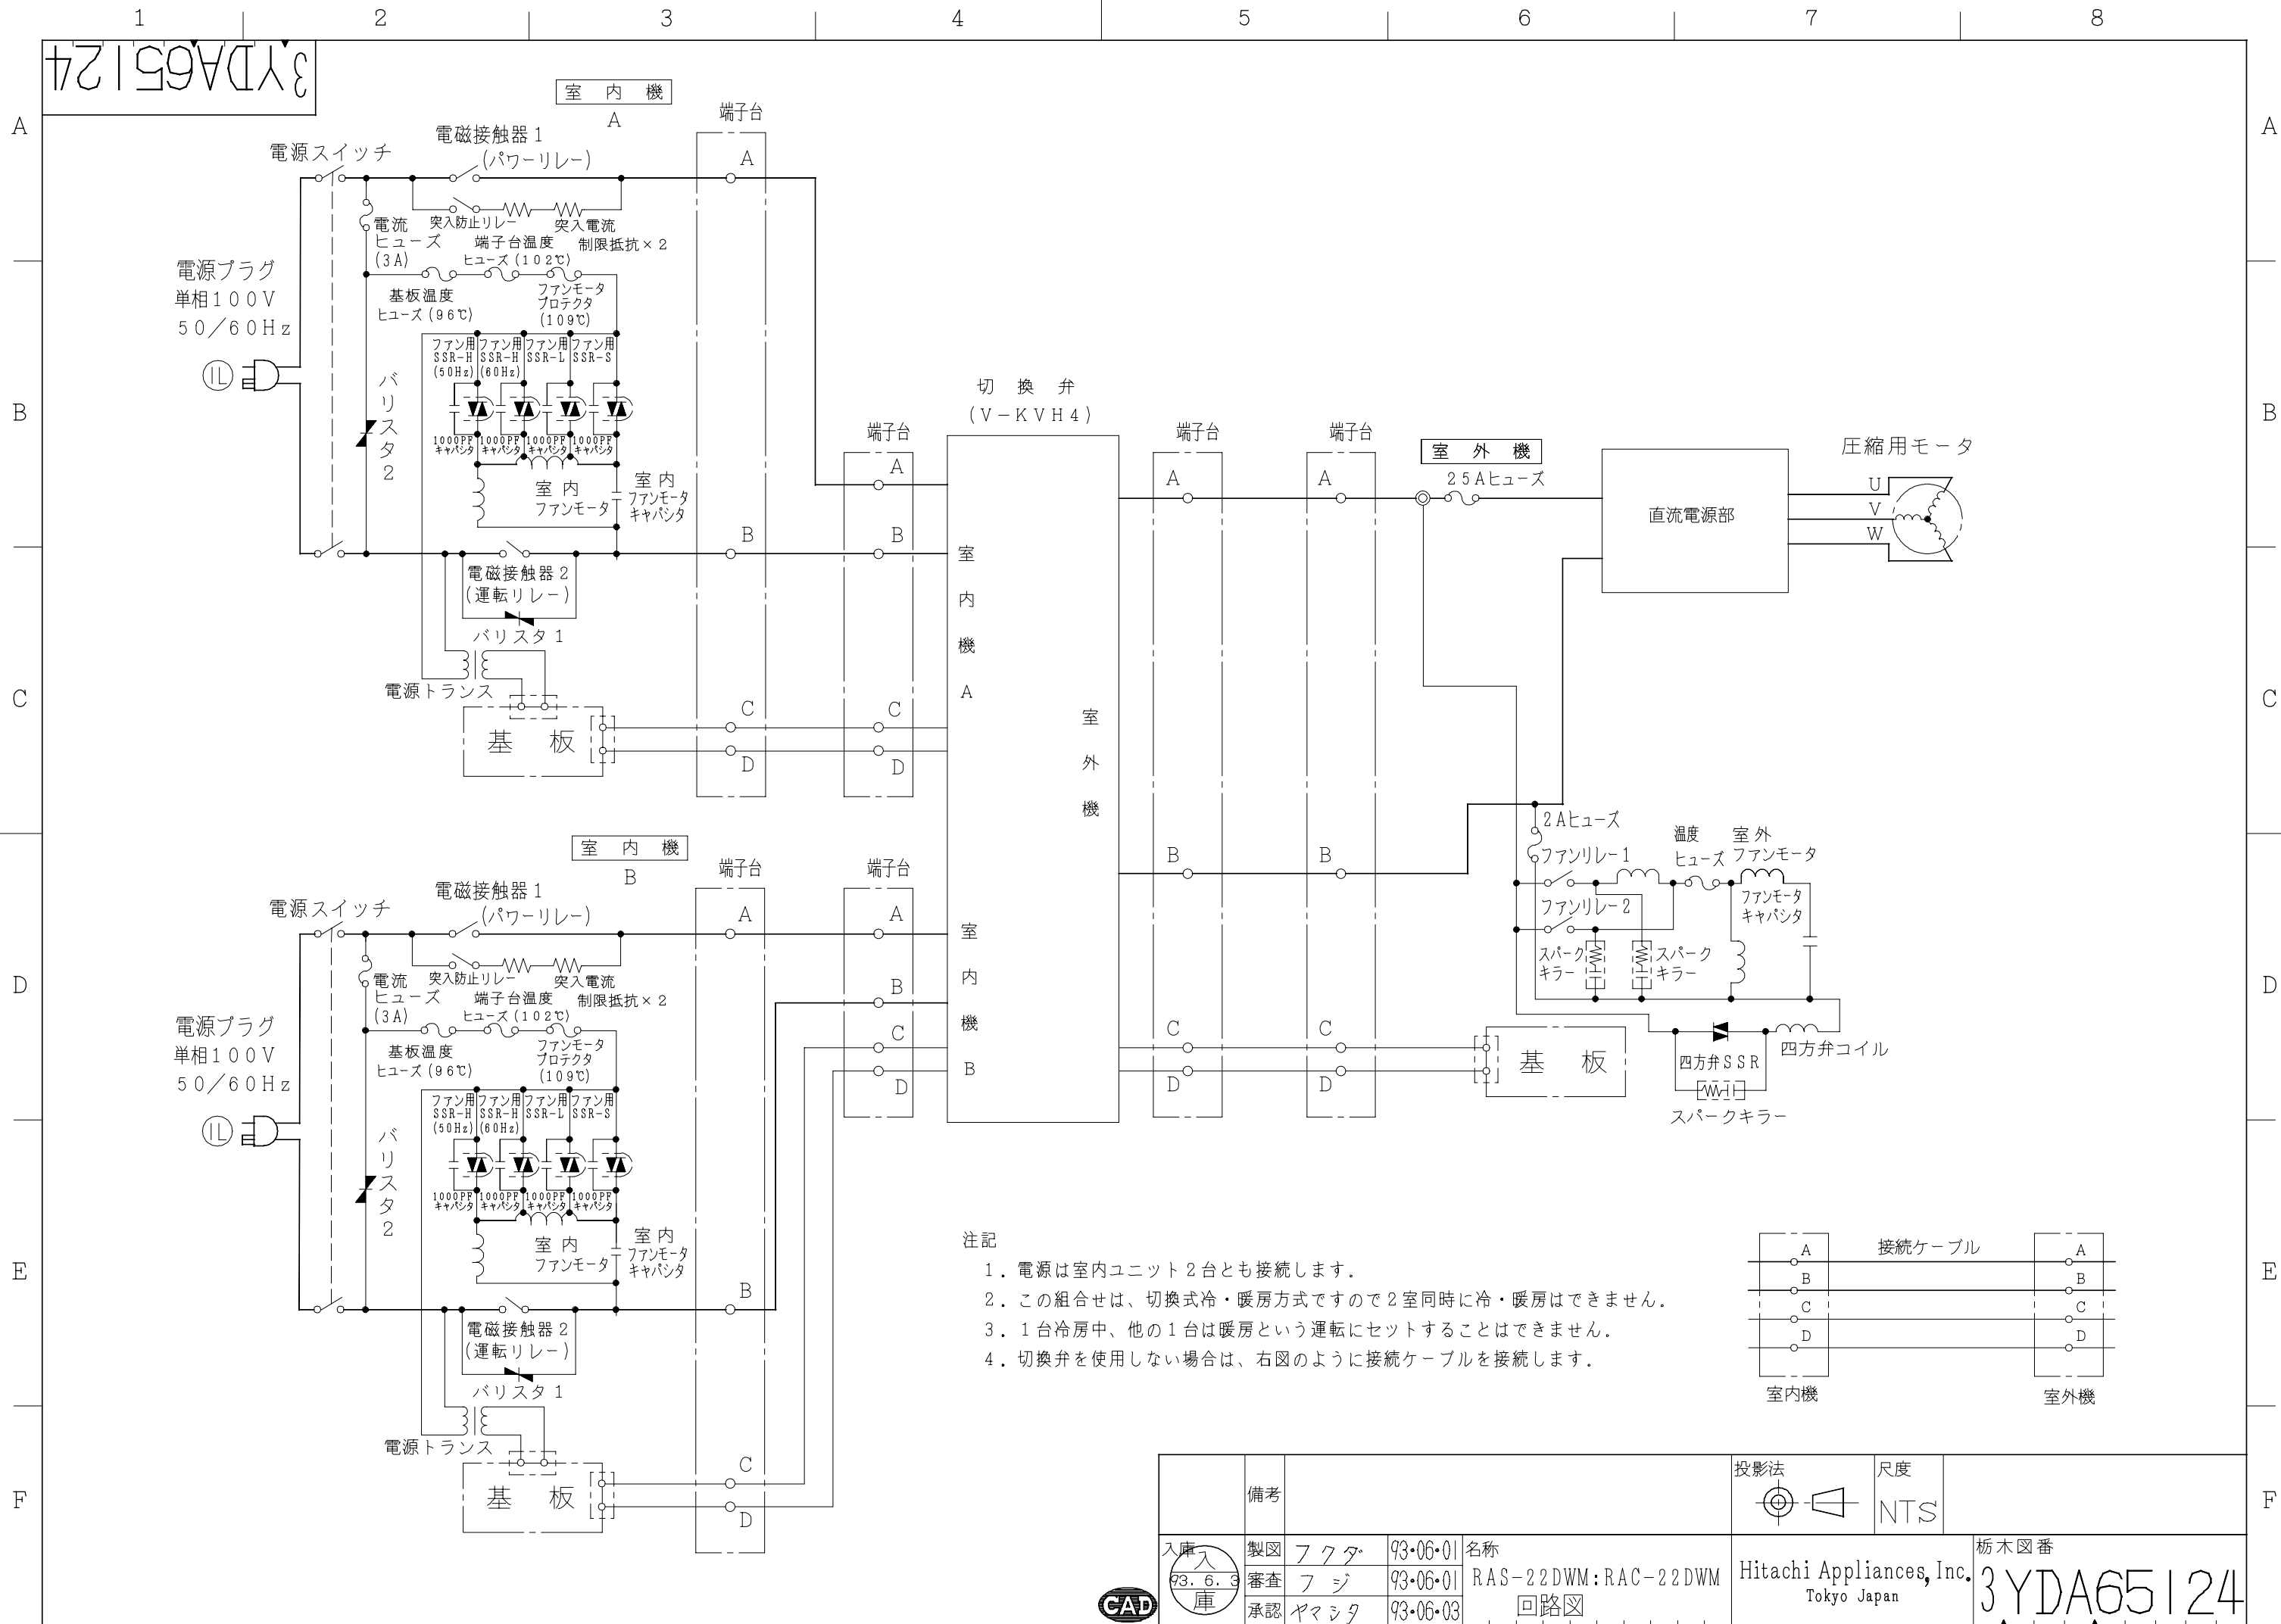

注記

- 1. 電源は室内ユニット2台とも接続します。
- 2. この組合せは、切換式冷・暖房方式ですので2室同時に冷・暖房はできません。
- 3. 1台冷房中、他の1台は暖房という運転にセットすることはできません。
- 4. 切換弁を使用しない場合は、右図のように接続ケーブルを接続します。

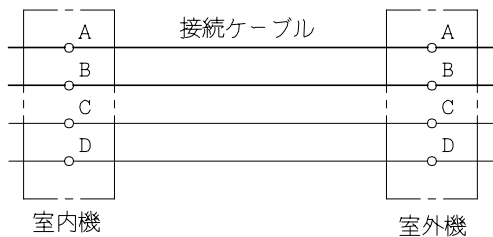

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 93. 6. 3 庫	製図	フクダ	93・06・01	名称	栃木図番	
	審査	フジ	93・06・01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	承認	ヤマシタ	93・06・03	RAS-22DWM: RAC-22DWM 回路図		
						3YDA65124