



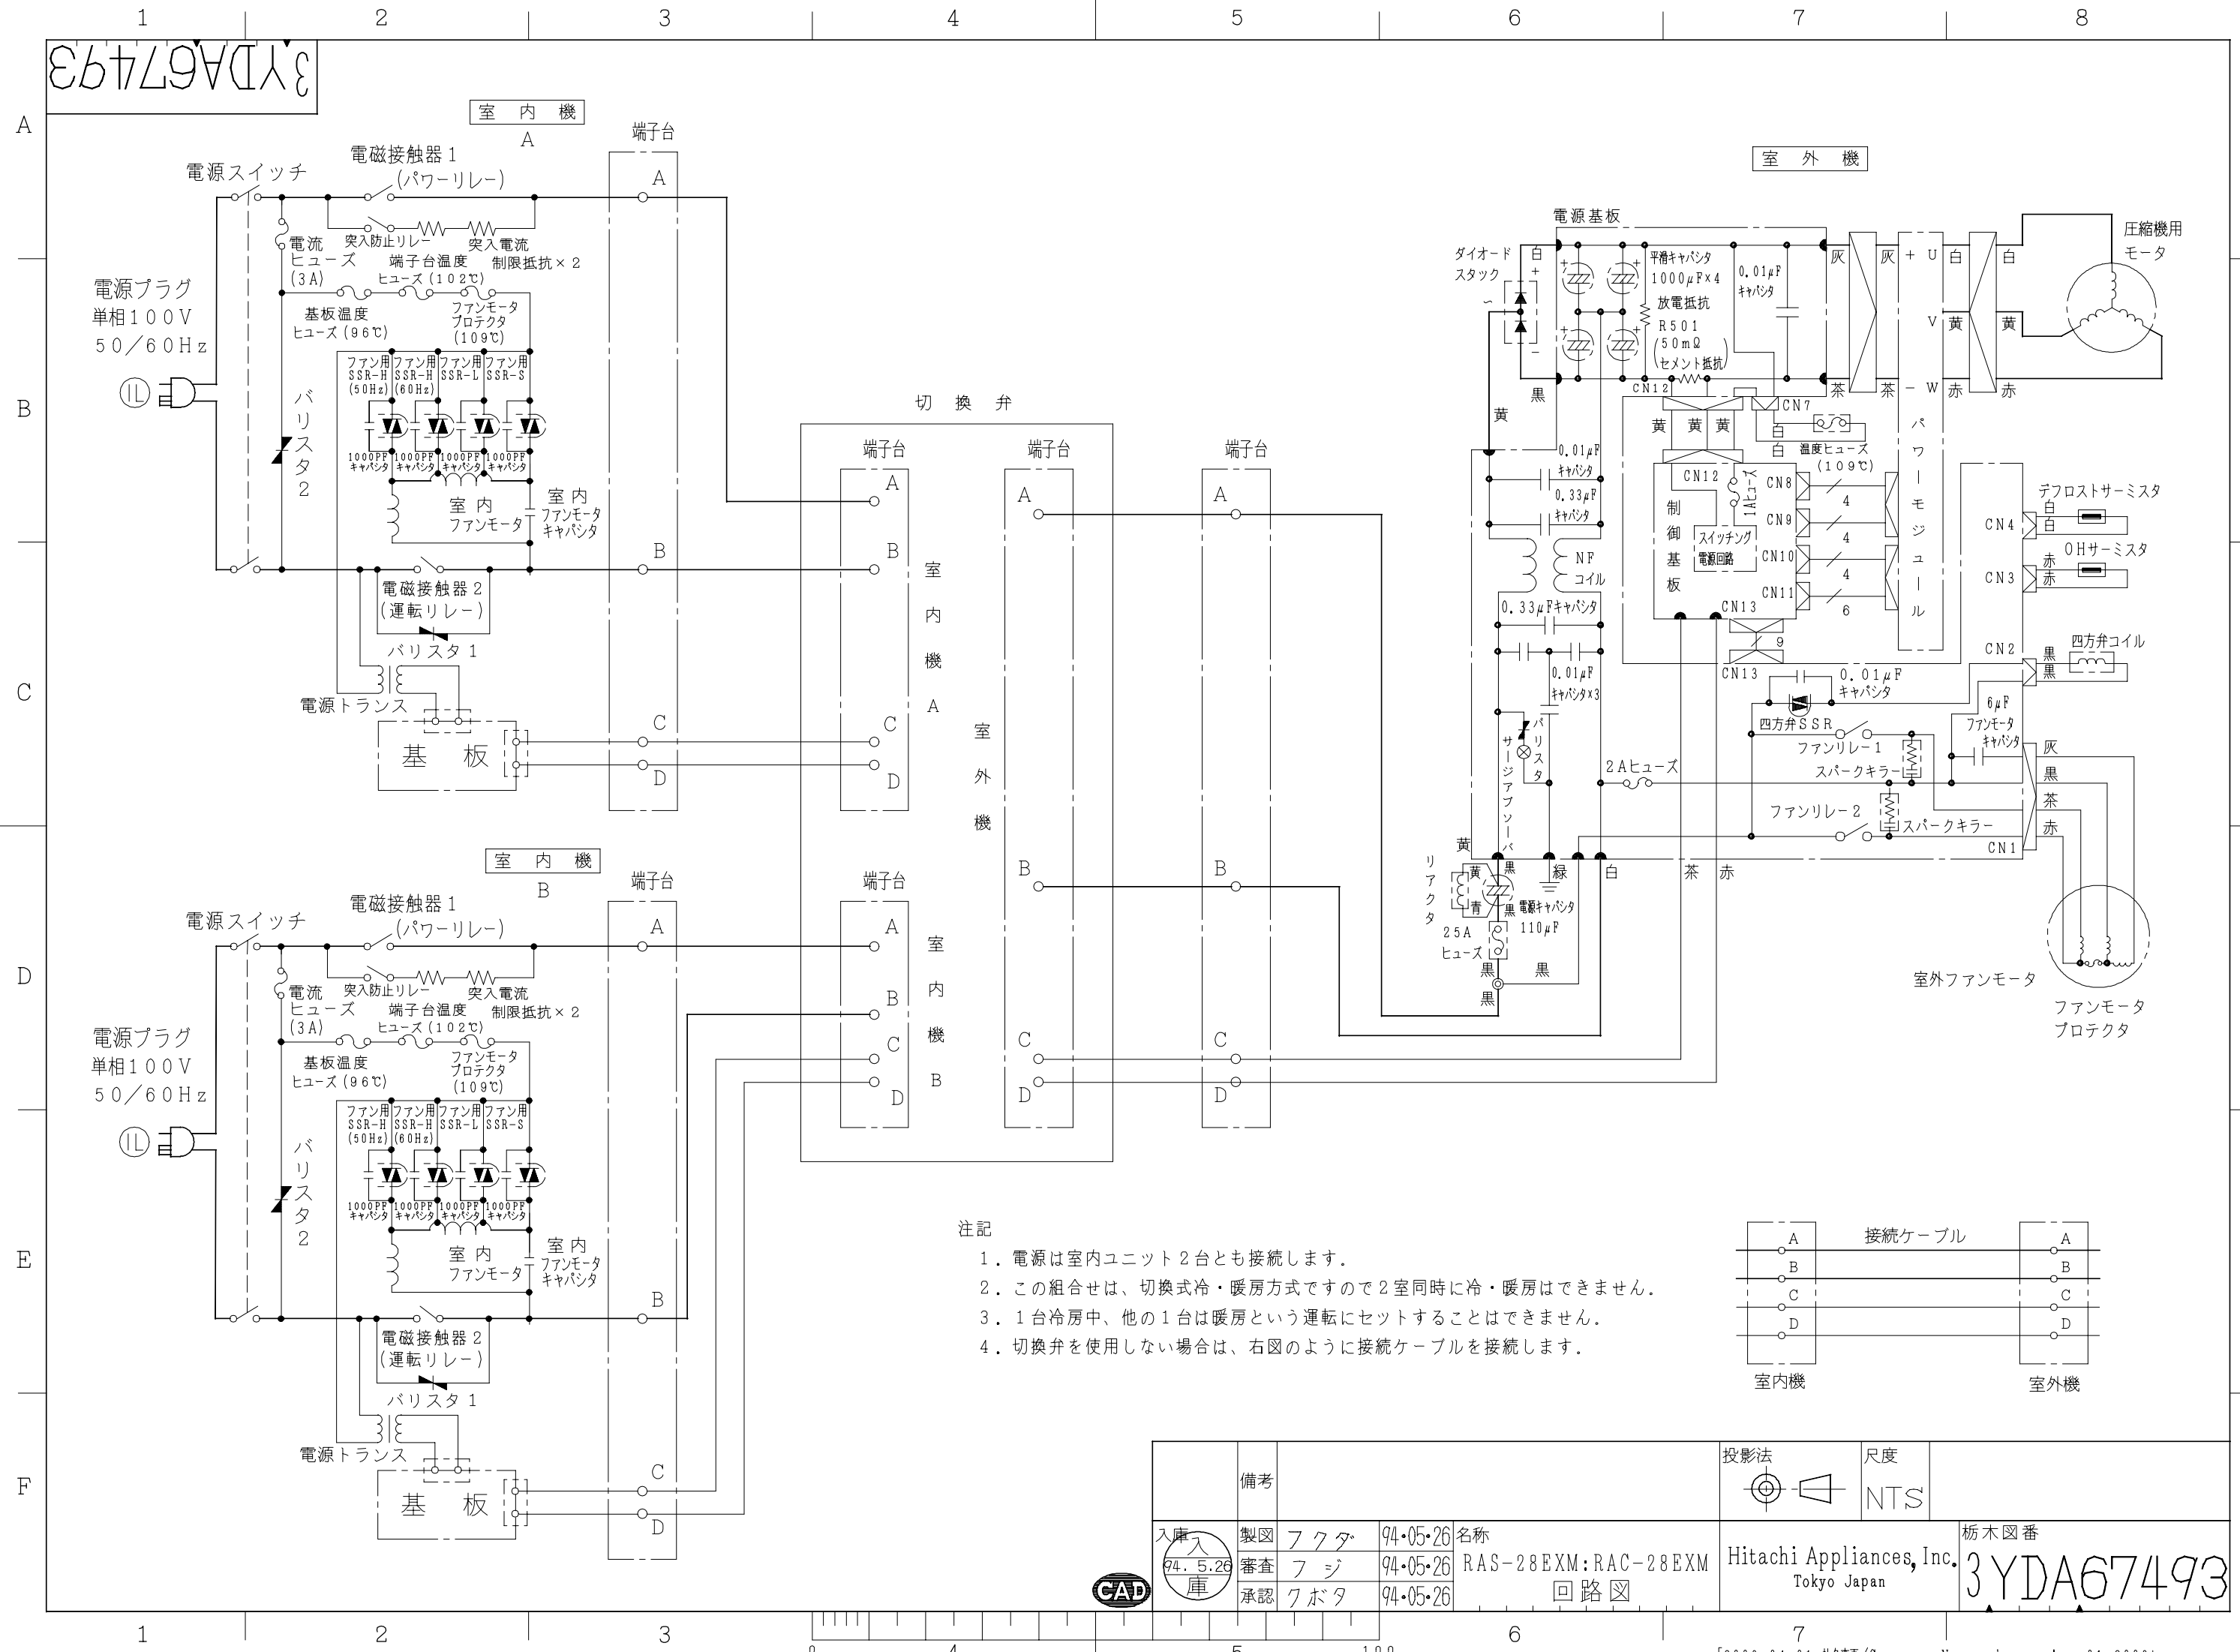

- 注記
- 1. 電源は室内ユニット2台とも接続します。
 - 2. この組合せは、切換式冷・暖房方式ですので2室同時に冷・暖房はできません。
 - 3. 1台冷房中、他の1台は暖房という運転にセットすることはできません。
 - 4. 切換弁を使用しない場合は、右図のように接続ケーブルを接続します。

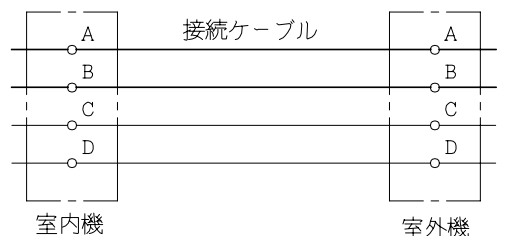

	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 94. 5.26 庫	製図 審査 承認	フクダ フジ クボタ	94.05.26 94.05.26 94.05.26	名称 RAS-28EXM:RAC-28EXM 回路図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA67493