

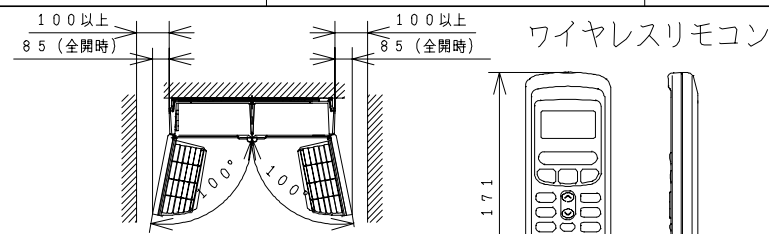
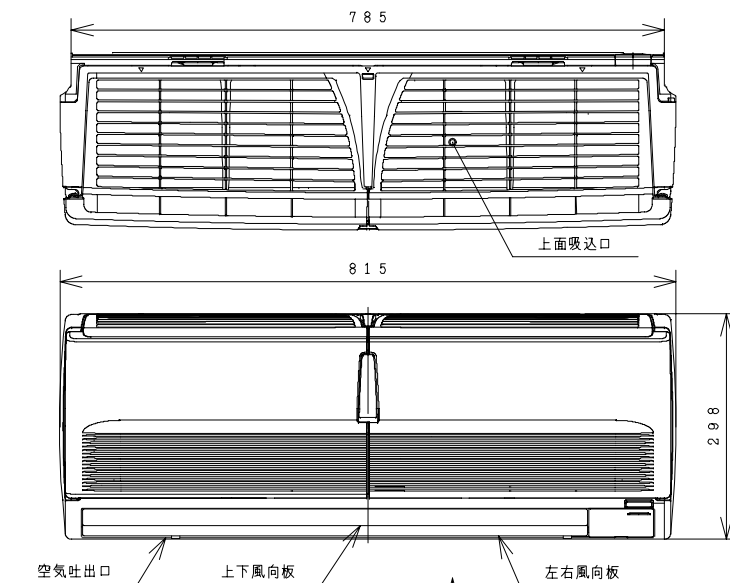
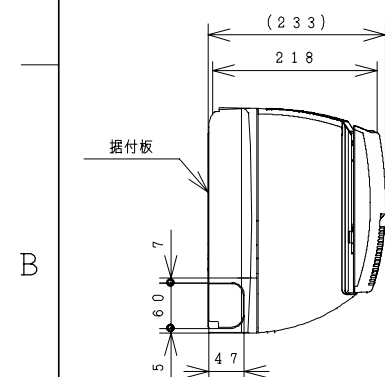
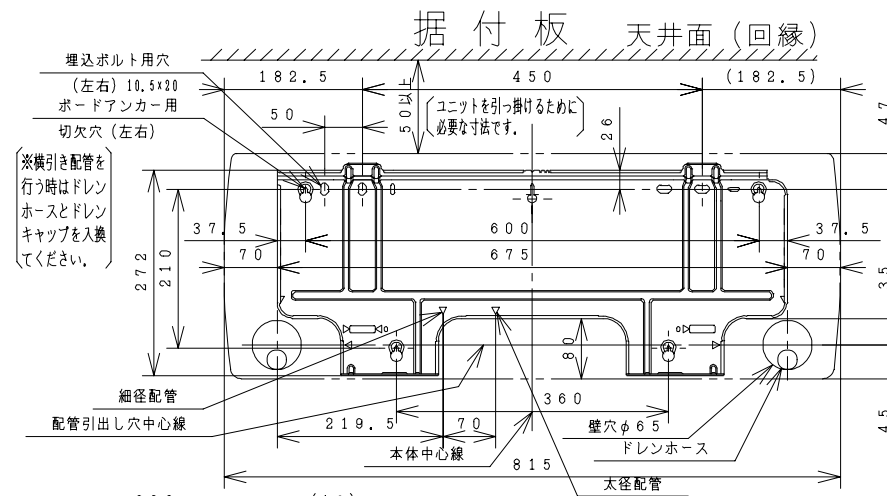


3YAAVA2224



室内機

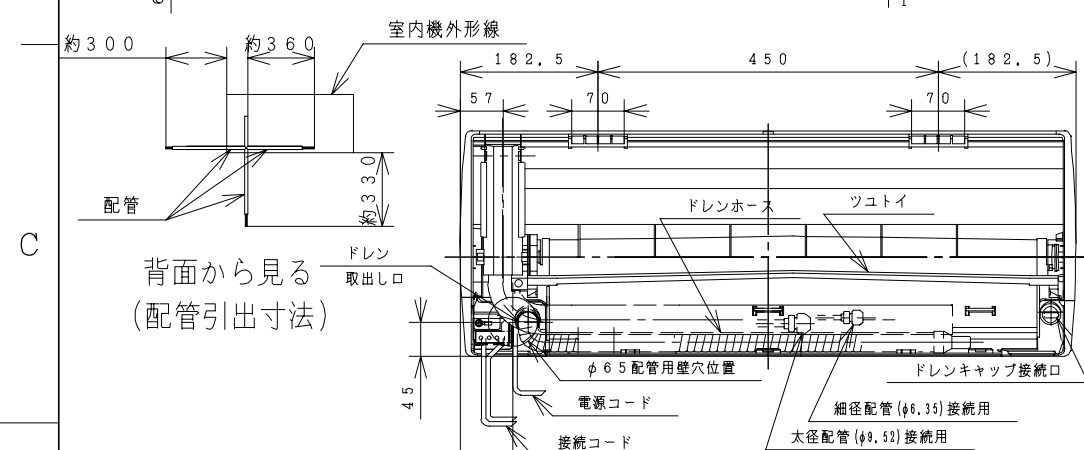


室内機サービススペース

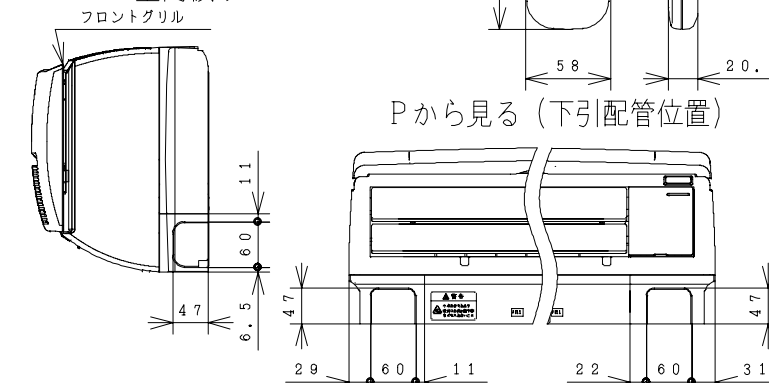

室 外 機

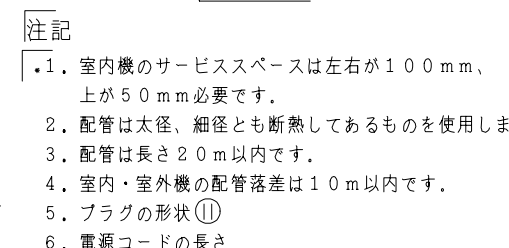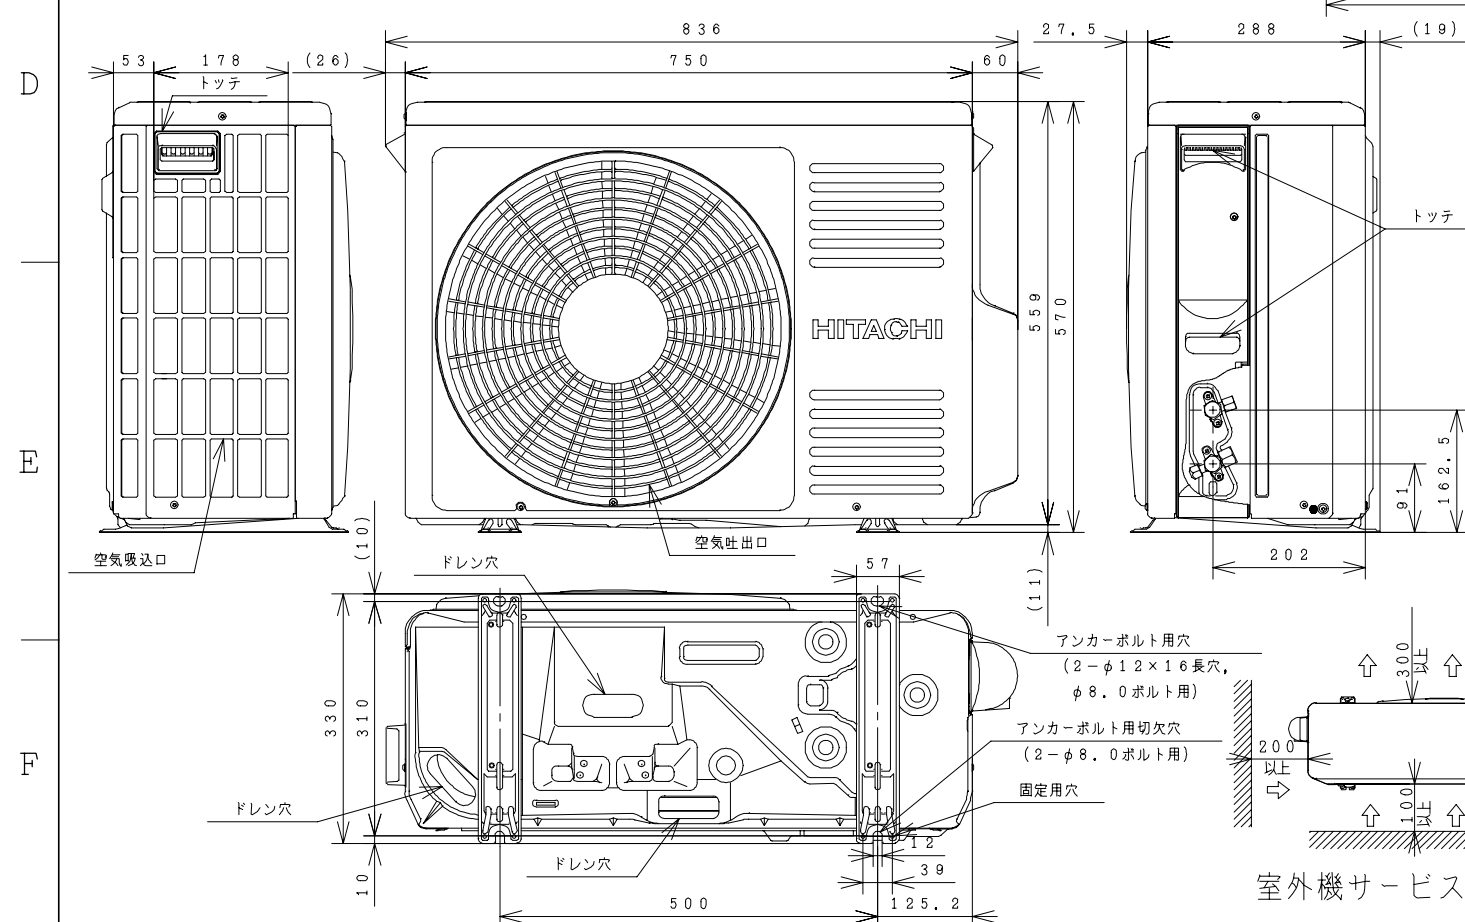

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上が50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用しま
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ

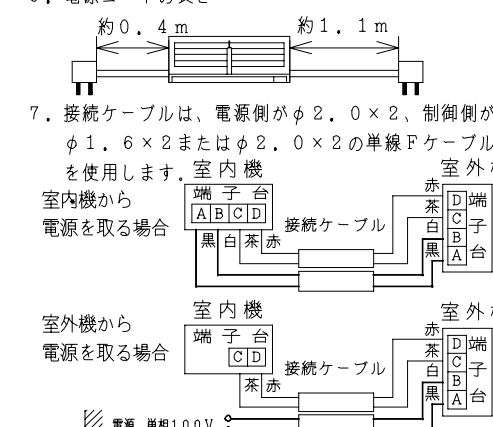


仕様表


項目				形式	室内機		室外機	
					RAS-28HNX		RAC-28HNX	
電源 (50/60Hz)					単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800		
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒	種類		フロン R410A				
		封入量 (g)		1050		8		
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式	パイプ径		フレア			
細径			φ6.35					
		太径	φ9.52					
配管セット			P-24VR, P-28VR					
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン			
		風量 (m³/h)	強風	560・700		1,500・1,500		
			弱風	480・610		-		
				微風	430・530		-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.3					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	9.1				
	消費電力 (W)	冷房	570 (155 ~ 1195)					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	815 (115 ~ 1075)				
	力率 (%)	冷房	90					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	90				
	始動電流 (A)	冷房	6.3					
暖房		9.1						
接続ケーブルの本数	4							
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A					
		形状	㊹		-			
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.8 (0.9~3.4)				
	除湿能力 (ℓ/h)			1.6				
	冷房のめやす			8~12畳 (13~19m²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-					
		ヒータOFF	4.0 (0.9~5.0)					
		低温	3.6					
	電気ヒーター (W)			-				
	暖房のめやす			9~11畳 (15~18m²)				
機能	据付方式			背面引掛		-		
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1				
	表示ライン			除湿・運転・タイマー				
	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色調 (近似マンセルN.O.)					ホワイト (N9) ナチュラルブラウン (10YR7/1)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ		298		570			
	幅		815		750+86			
	奥行		218+15		288+47			
製品質量 (kg)			9		32			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	43・46		46・47				
	弱風	34・35		-				
	微風	28・30		-				
	静	23・23		-				
ドレン接続口 (外径φmm)					16			
付属品					壁掛け付部品一式			
電源コード長さ (m)					0.4/1.1		-	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 マツバラ	2002.02.04		NTS	RAS-28HNX:RAC-28HNX 構造:寸法図
審査 マツバラ	2002.02.04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁 木 図 番 3YAAA2224 再入庫
承認 イノウエ	2002.02.04			

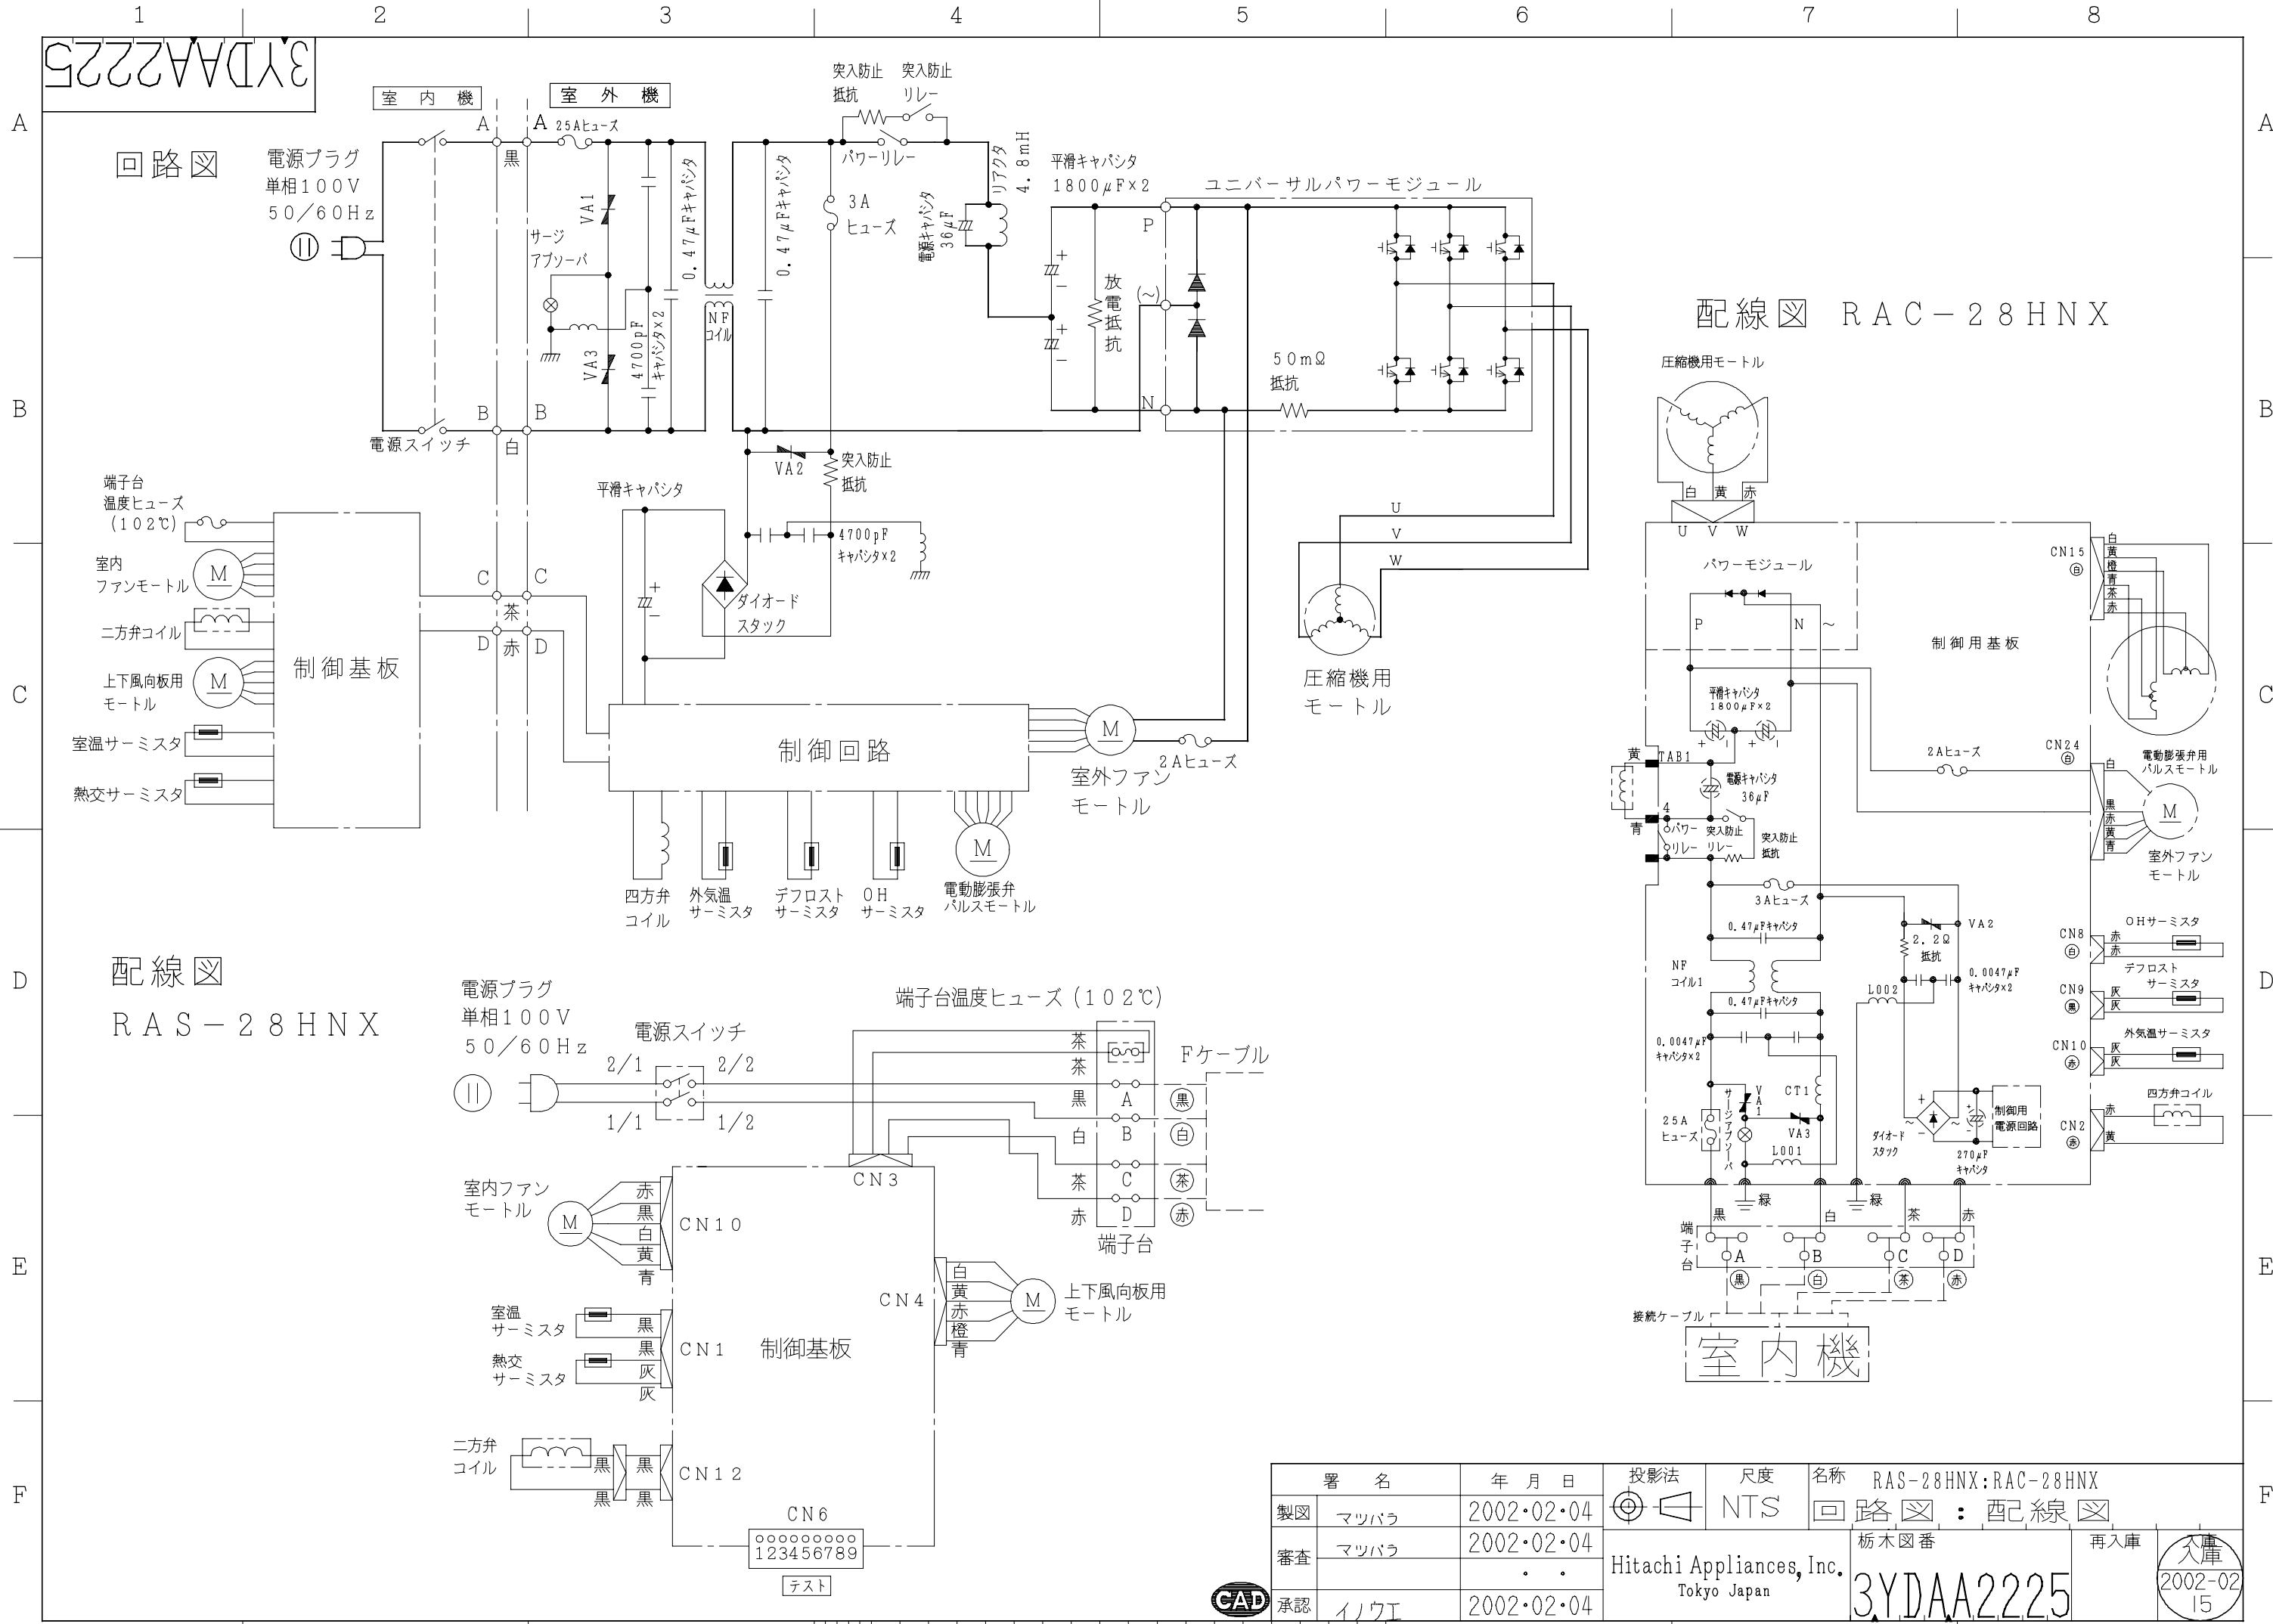

配線図 RAC-28HNX

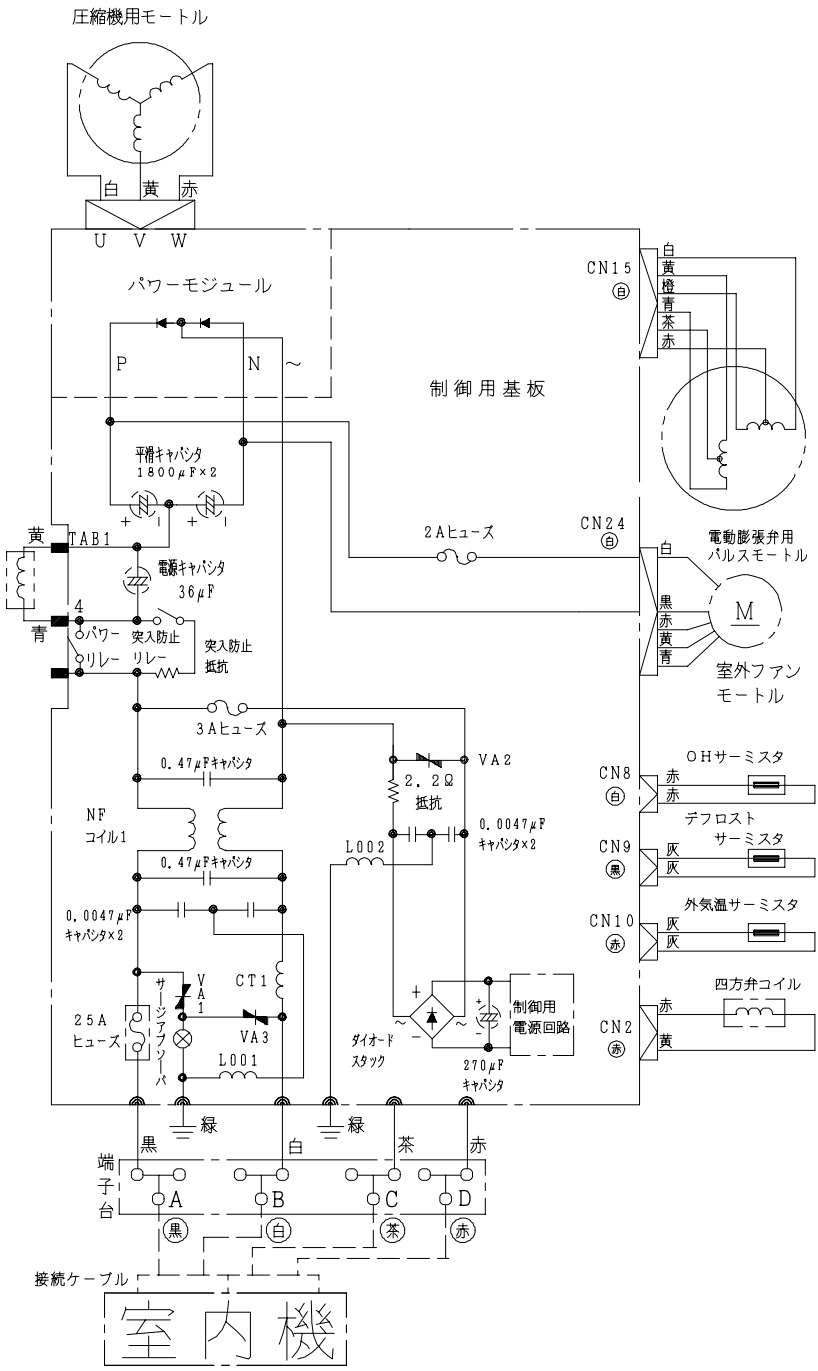

配線図 RAS-28HNX

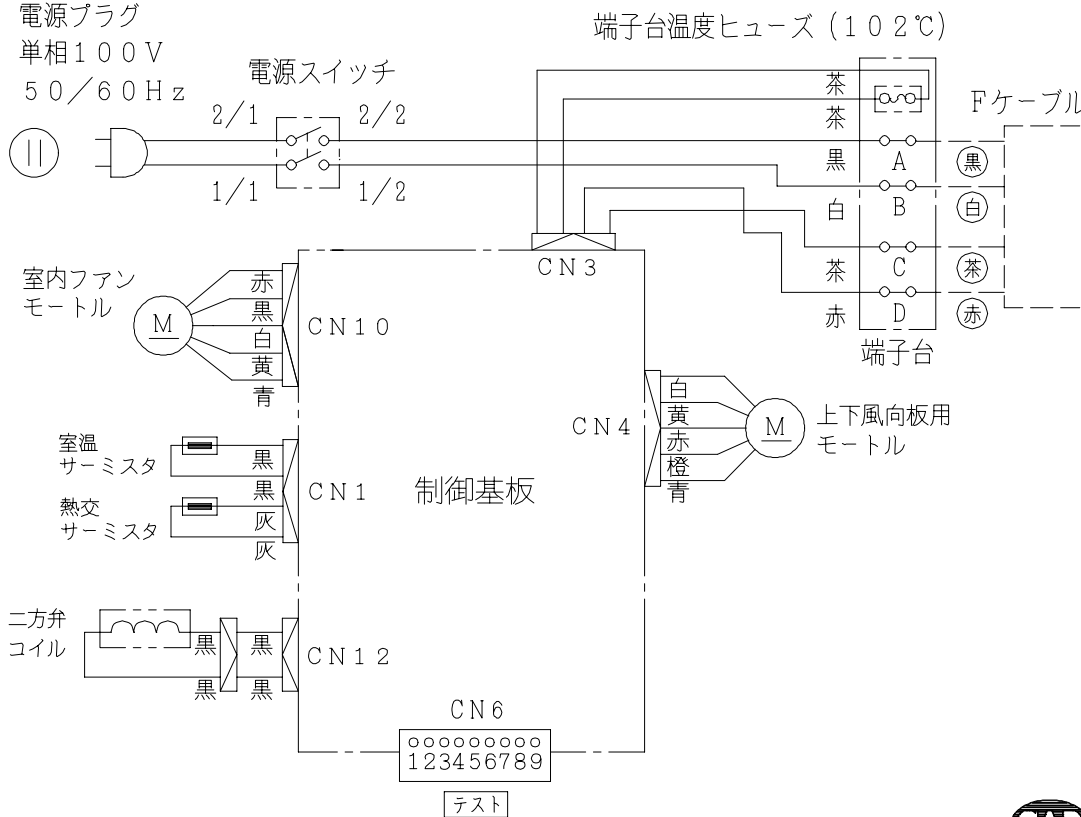

署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-28HNX:RAC-28HNX		
製図	マツバラ	2002.02.04	NTS	回路図	： 配線図		
審査	マツバラ	2002.02.04		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫	入庫
承認	イノUE	2002.02.04		Tokyo Japan	3YDAA2225		2002-02-15