3YAA75660

室内機

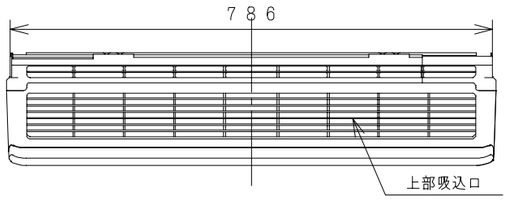

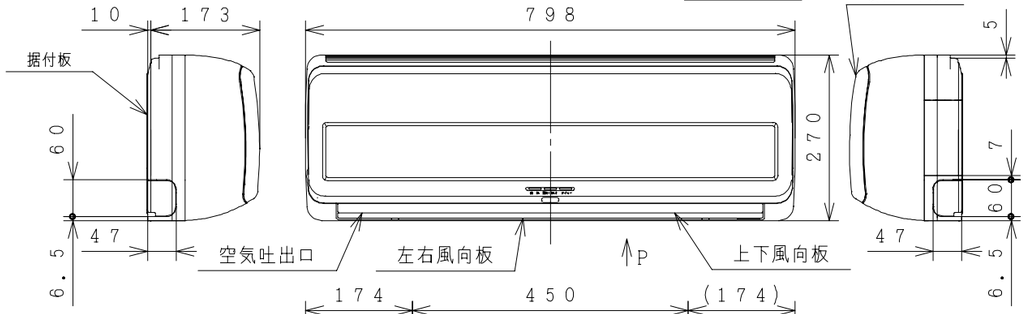

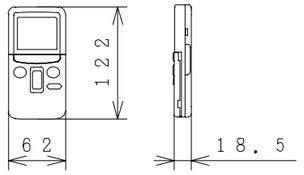

ワイヤレスリモコン

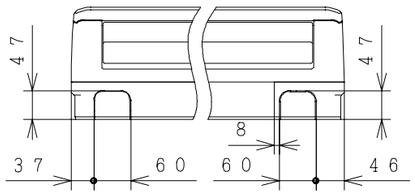

Pから見る（下引配管位置）



背面から見る
（配管引出寸法）

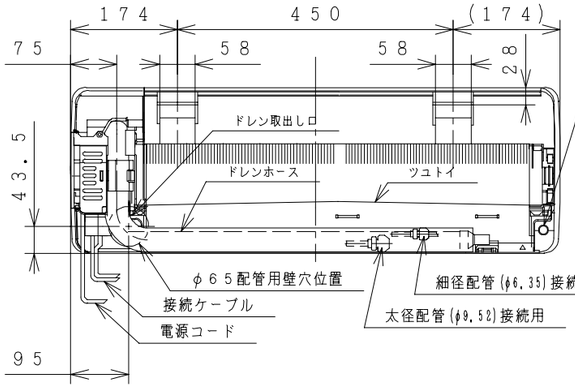

背面図

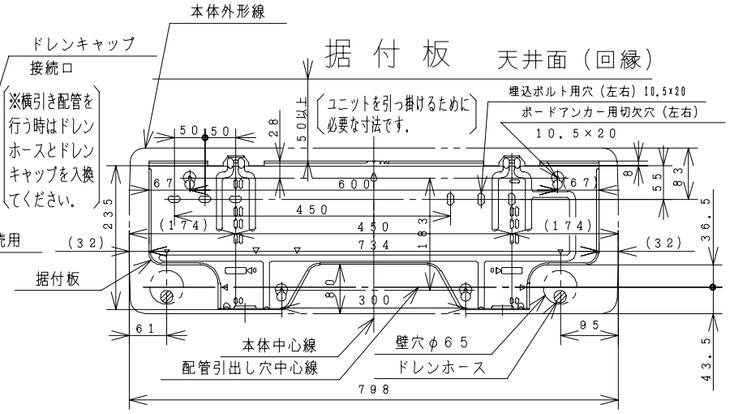

室外機

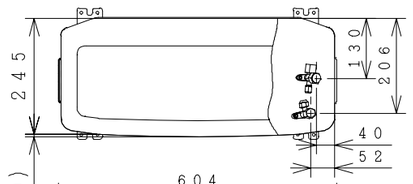

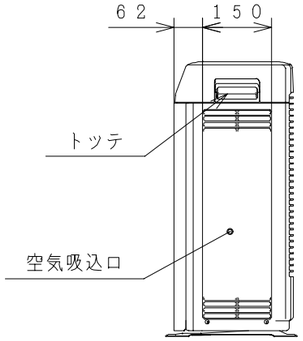

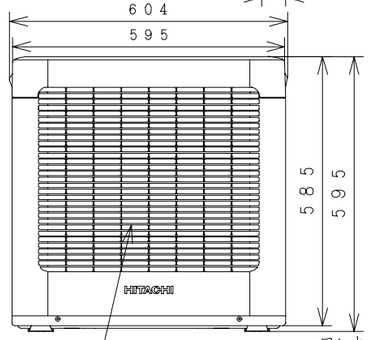

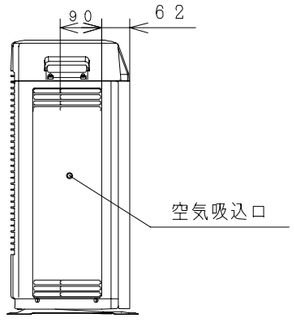

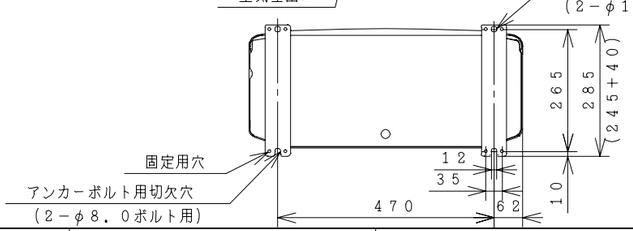

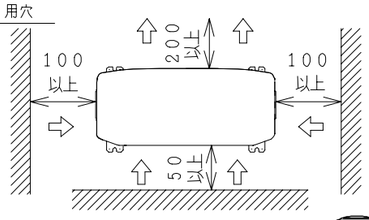

サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が１００mm、上は５０mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ８m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は５m以内です。
5. プラグの形状 Ⓛ
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ２．０×２、制御側がφ１．６×２またはφ２．０×２の単線Ｆケーブルを使用します。

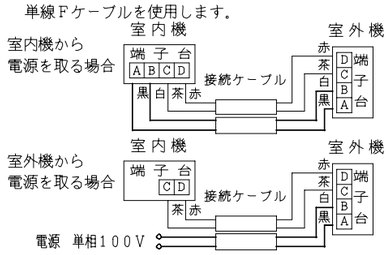

仕様表

項目＼形式			室内機 RAS−329JX	室外機 RAC−329JX
電源（50／60Hz）			単相１００V	
冷凍装置	圧縮機出力（W）		−	８００
	熱交換器フィン形状		スリット	スリット＋コルゲート
	冷媒制御装置		−	電動膨張弁
	冷媒切換装置		−	四方弁
	冷媒	種類	フロン２２	
		封入量（g）	９７０（パージ分２０g含む）	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径（外径φmm） 細径	６．３５	
		太径	９．５２	
		配管セット	P−２４VK２，P−２８VK２	
送風装置	ファンモータ出力（W）		２０	２０
	ファン（冷房・暖房）	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量（m³／h） 強風	４７０・７１０	１２６０・１２６０
		弱風	４２０・５８０	−
		微風	３６０・４６０	−
電気特性	運転電流（A）	冷房	１２．２	
		暖房 ヒータON	−	
		ヒータOFF	１４．７	
	消費電力（W）	冷房	１１００（１４５〜１３４０）	
		暖房 ヒータON	−	
		ヒータOFF	１３２０（１０５〜１８００）	
	力率（%）	冷房	９０	
		暖房 ヒータON	−	
		ヒータOFF	９０	
	始動電流（A）	冷房	１２．２	
		暖房	１４．７	
	接続ケーブルの本数		４	
	電源プラグ	容量（V-A）	１２５V−２０A	
		形状	Ⓛ	−
冷房特性	冷房能力（kW）		３．２（０．５〜３．８）	
	除湿能力（ℓ／h）		１．８	
	冷房のめやす		９〜１３畳（１５〜２２m²）	
暖房特性	暖房能力（kW）	ヒータON	−	
		ヒータOFF	４．５（０．６〜５．８）	
		低温	４．２	
	電気ヒーター（W）		−	
	暖房のめやす		１０〜１２畳（１６〜２０m²）	
機能	据付方式		背面引掛	−
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン（プッシュボタン），RAR−1R1	
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	
	風速切換		自動・強風・弱風・微風	
キャビネット（色，マンセルNo）			−	−
外形寸法(mm)	高さ		２７０	５９５
	幅		７９８	５９５＋９
	奥行		１７３＋１０	２４５＋４０
製品質量（kg）			８．０	３０
騒音（dB）冷房・暖房	強風		３８・４２	４３・４５
	弱風		３２・３５	−
	微風		２８・３０	−
ドレン接続口（外径φmm）			φ１６	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ（m）		左／右	０．４／１．１	−

●本仕様は予告なく変更することがあります．

備考				投影法	尺度
					NTS
入庫 98.3.23 庫	製図 オオタ	98・03・04	名称 RAS−329JX：RAC−329JX 構造：寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA75660
	審査 オオタ	98・03・04			
	承認 ナバ	98・03・04			

CAD

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」

3YDA75661

回路図

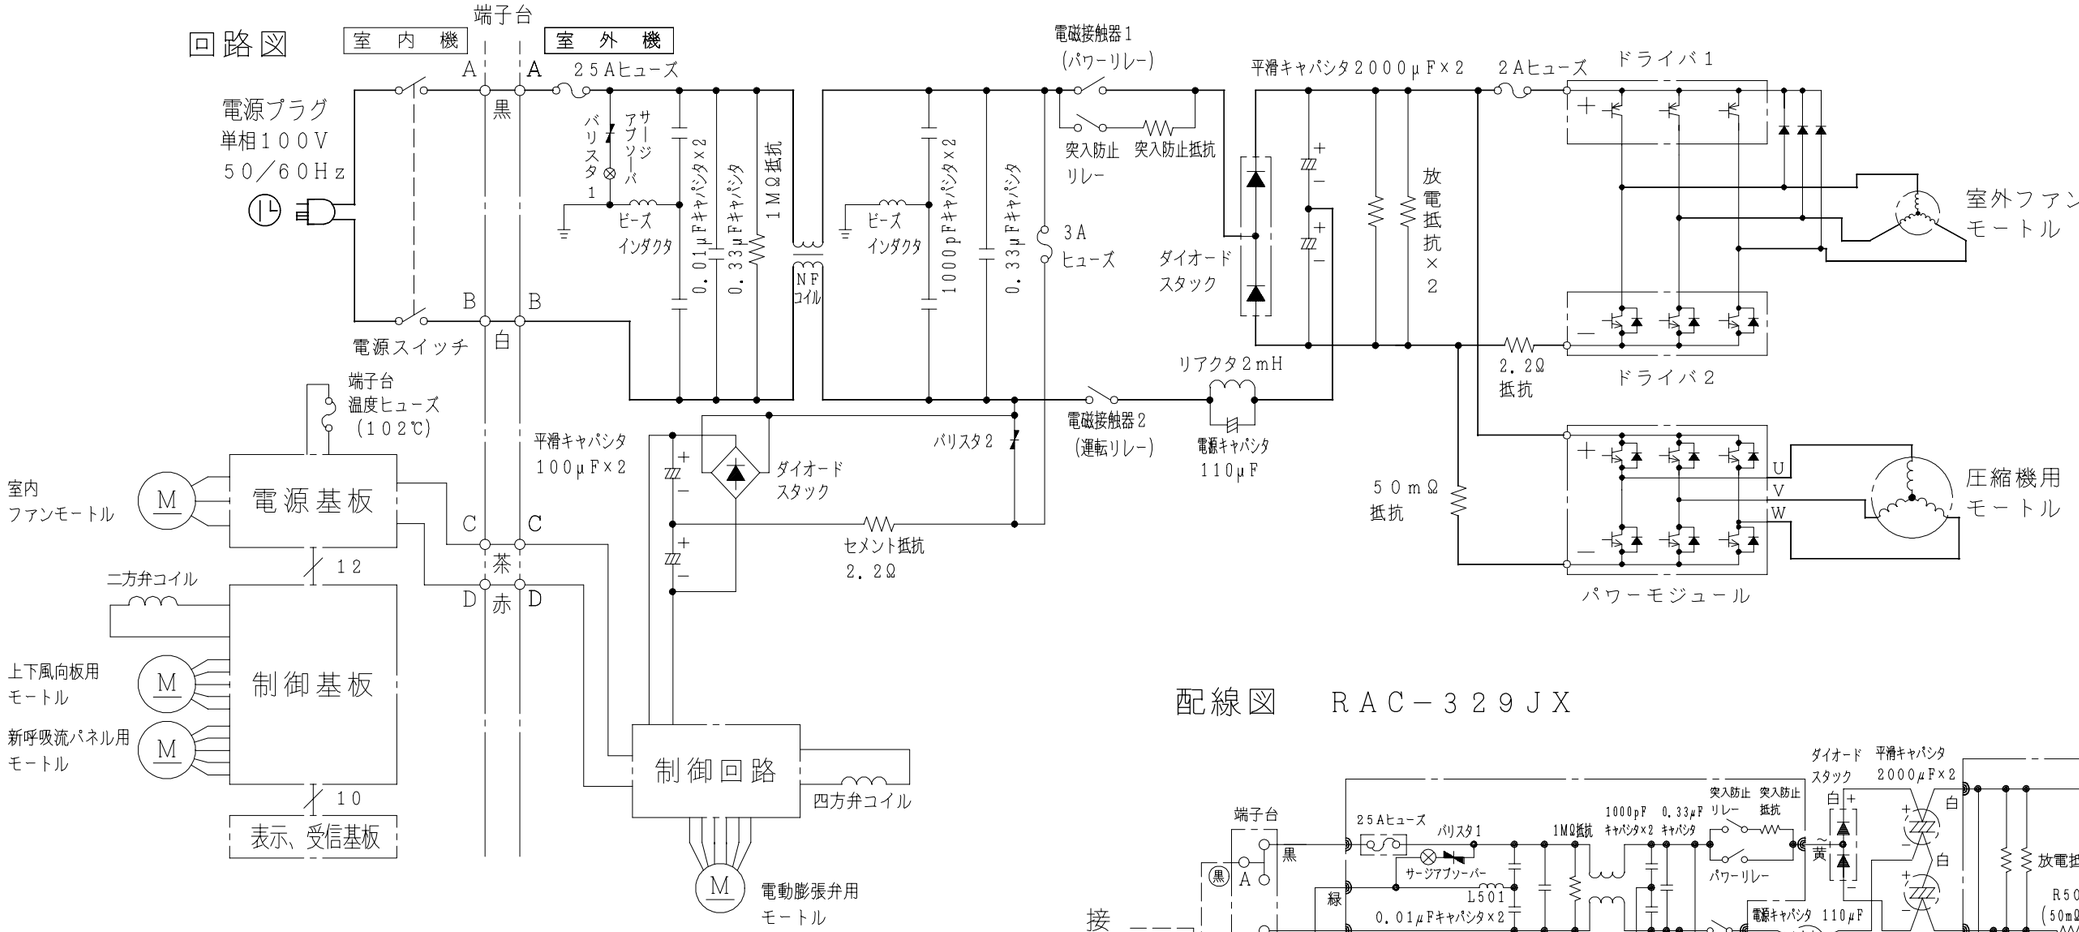

配線図　RAC－329JX

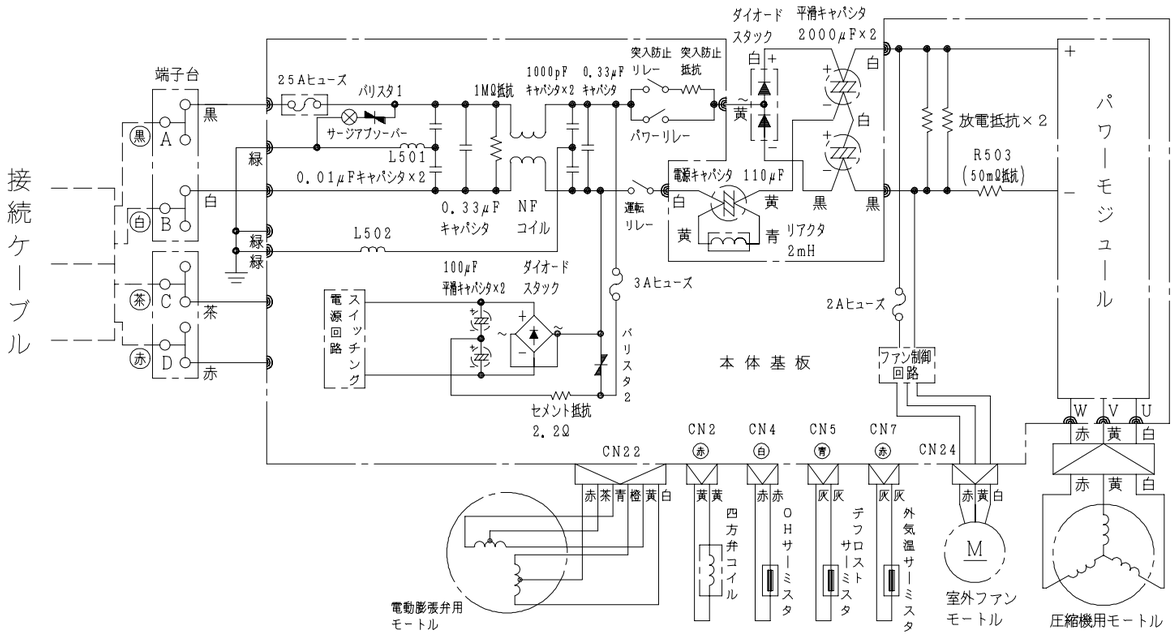

配線図　RAS－329JX

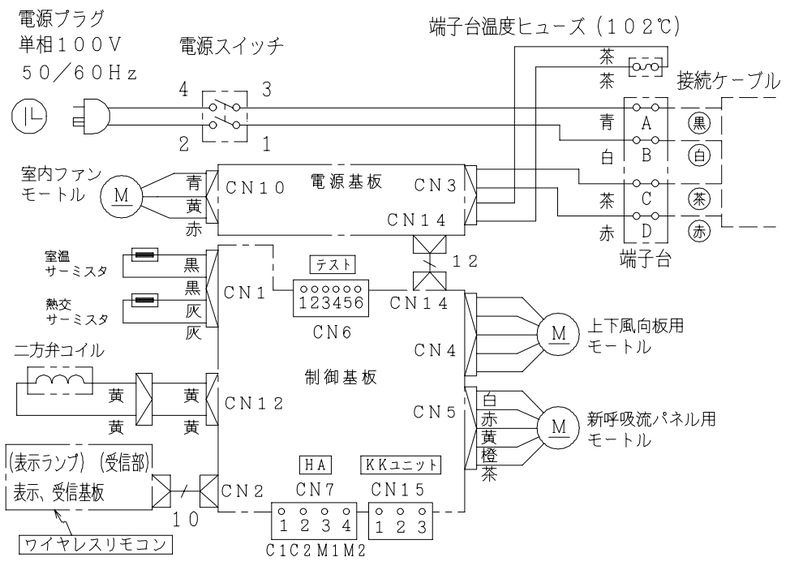

	備考			投影法	尺度
入庫 98.3.23	製図	オオタ	98-03-04	名称	NTS
	審査	オオタ	98-03-04	RAS-329JX:RAC-329JX	
	承認	ナバ	98-03-04	回路図：配線図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan
					栃木図番 3YDA75661

CAD

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」