

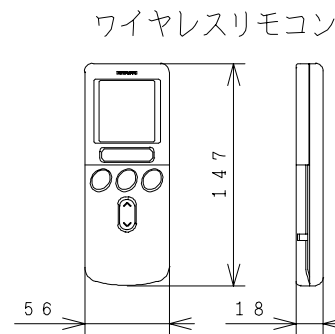
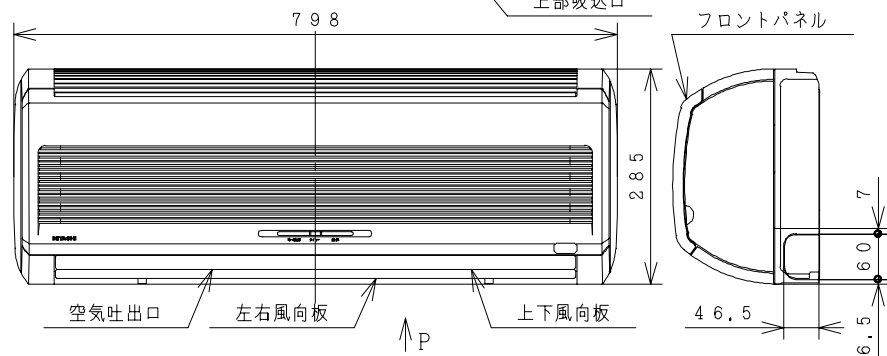
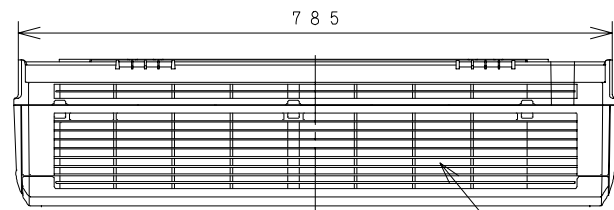
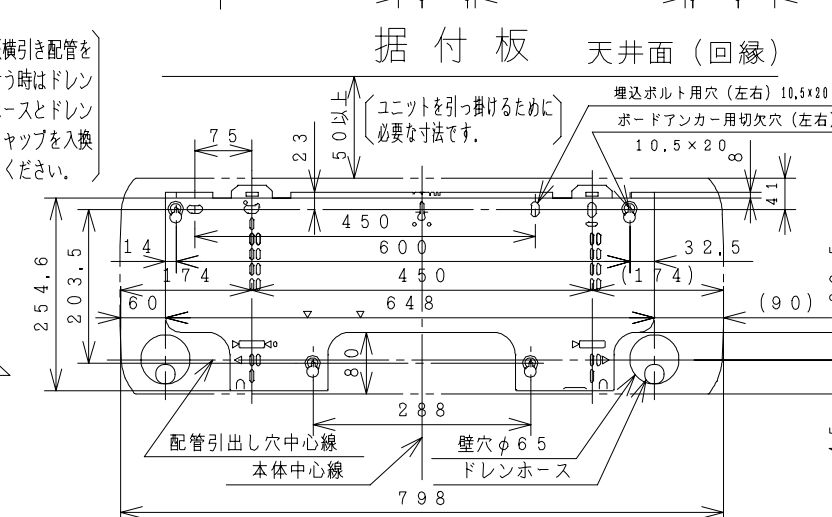
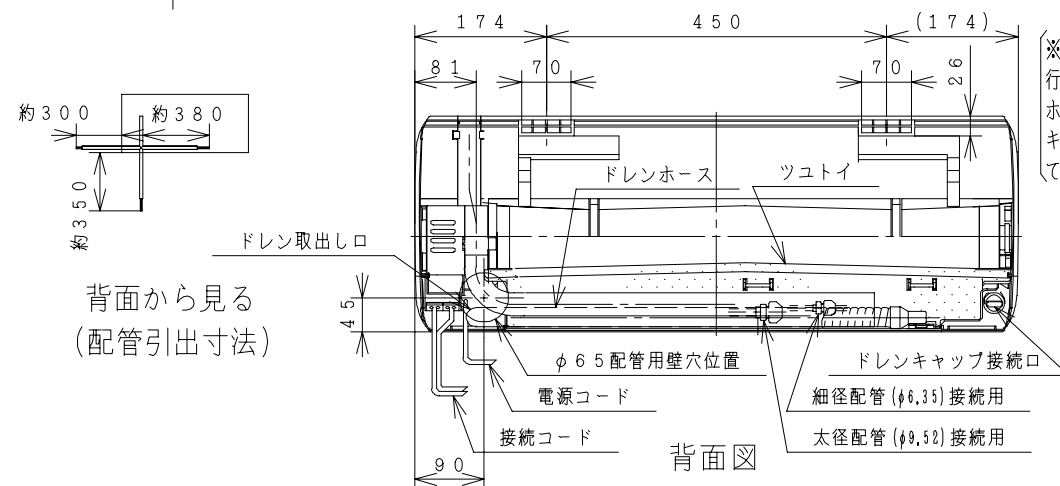


3YAA7q2qq



室内機

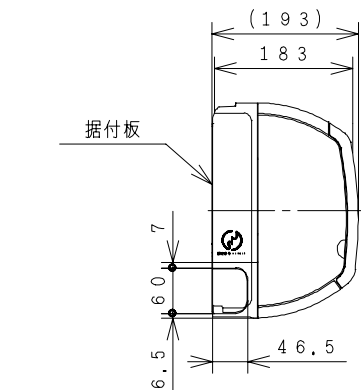

Pから見る（下引配管位置）

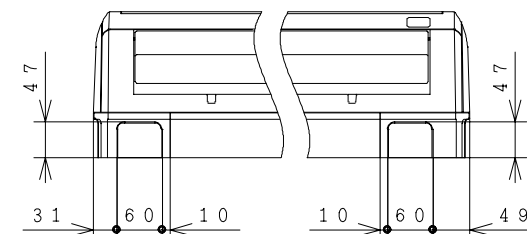


室 外 機

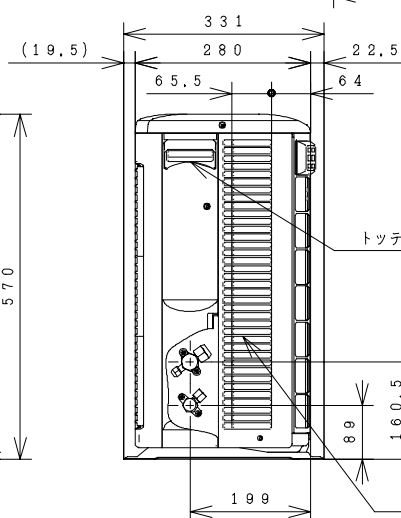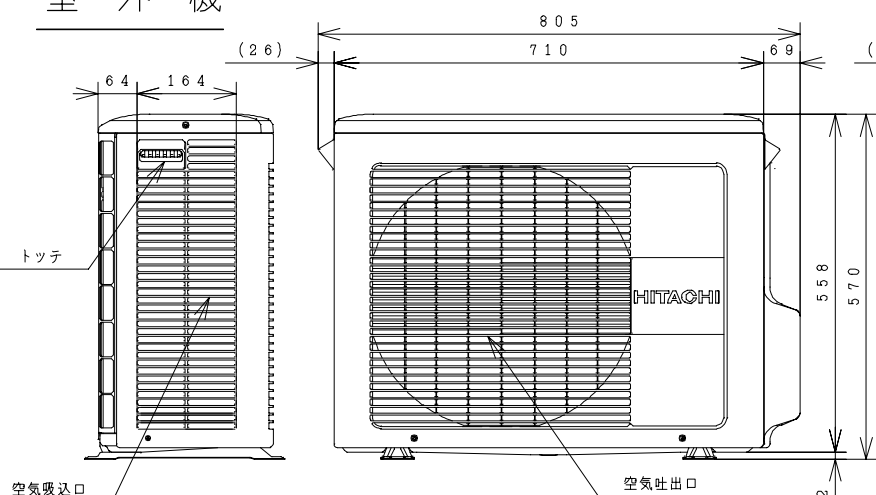

注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が1000mm、上は500mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ






7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機受電の場合



室外機受電の場合

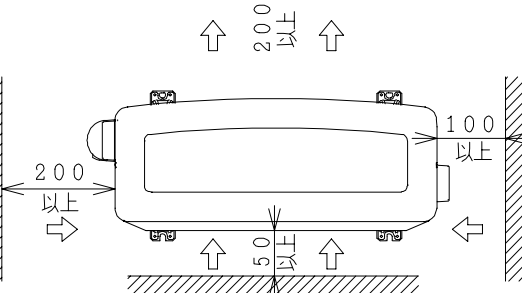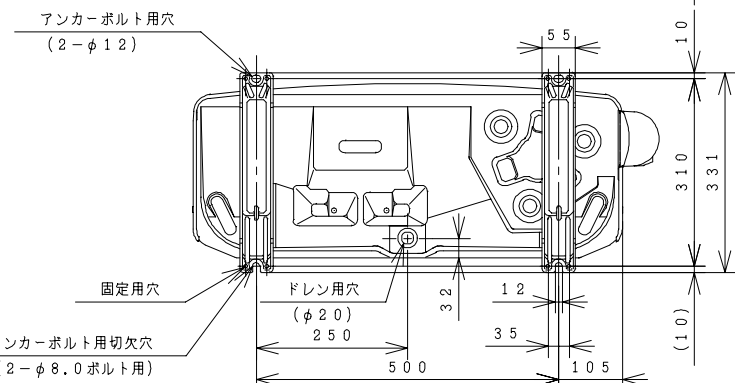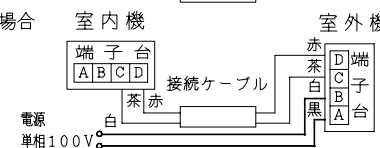

サービススペース

仕様表

項 目			形 式		
			室 内 機	室 外 機	
電 源 (50/60Hz)			RAS-32LEM	RAC-32LEM	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン22		
		封入量 (g)	980		
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形		
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35	
太 径			9.52		
配 管 セ ッ ト			P-24VR, P-28VR		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20	
	ファン	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	490	1,500
			弱 風	420	—
			微 風	360	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)		11.1		
	消 費 電 力 (W)		995 (145~1,275)		
	力 率 (%)		90		
	始 動 電 流 (A)		11.1		
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4		
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-20A		
		形 状	㊦	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		3.2 (0.9~3.8)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.8		
	冷 房 の め や す		9~13畳 (15~22m²)		
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス), RAR-2C10		
	表 示 ラ ン プ		冷房/タイマー/除湿		
	風 速 切 換		自動・強風・弱風・微風・静		
キャビネット (色, マンセルNo)			ホワイト	ライトベージュ	
外形寸法 (mm)	高 さ		285	570	
	幅		798	710+95	
	奥 行		183+10	280+51	
製 品 質 量 (kg)			8	32	
騒 音 (dB)	強 風		40	42	
	弱 風		35	—	
	微 風		33	—	
	静		23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)			0.4/1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	オオタ	2000.06.01	 NTS	RAS-32LEM:RAC-32LEM	構造:寸法図	
審査		.	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番	再入庫	
	オソト	2000.06.01				
承認	オソト	2000.06.01		3YAA79299		

3YDA79537

A

B


C

D


E

F


回路図

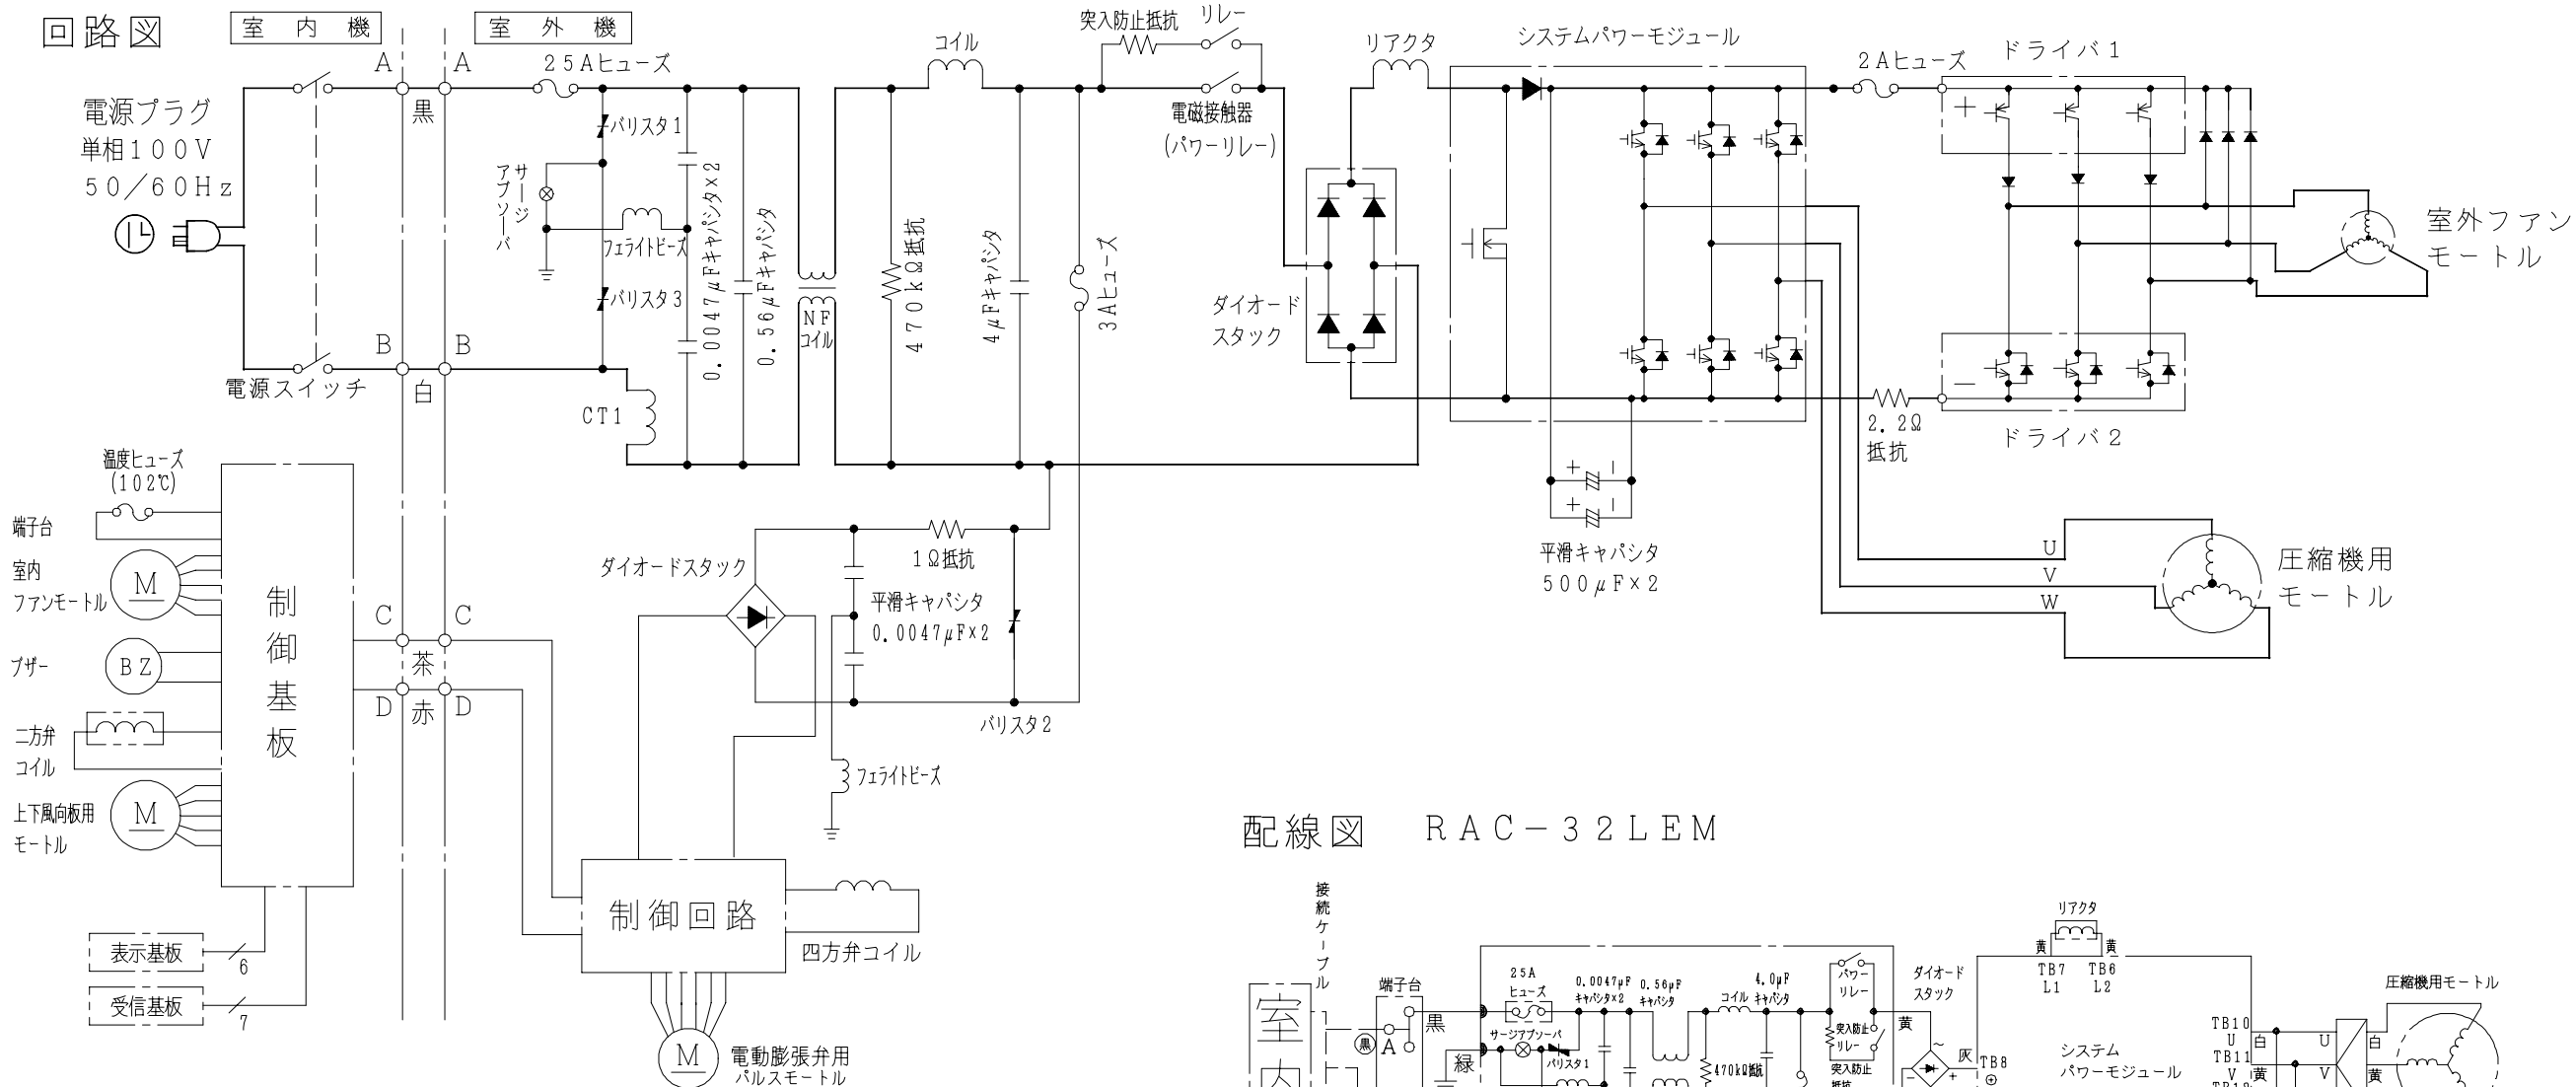

配線図 RAS-32LEM

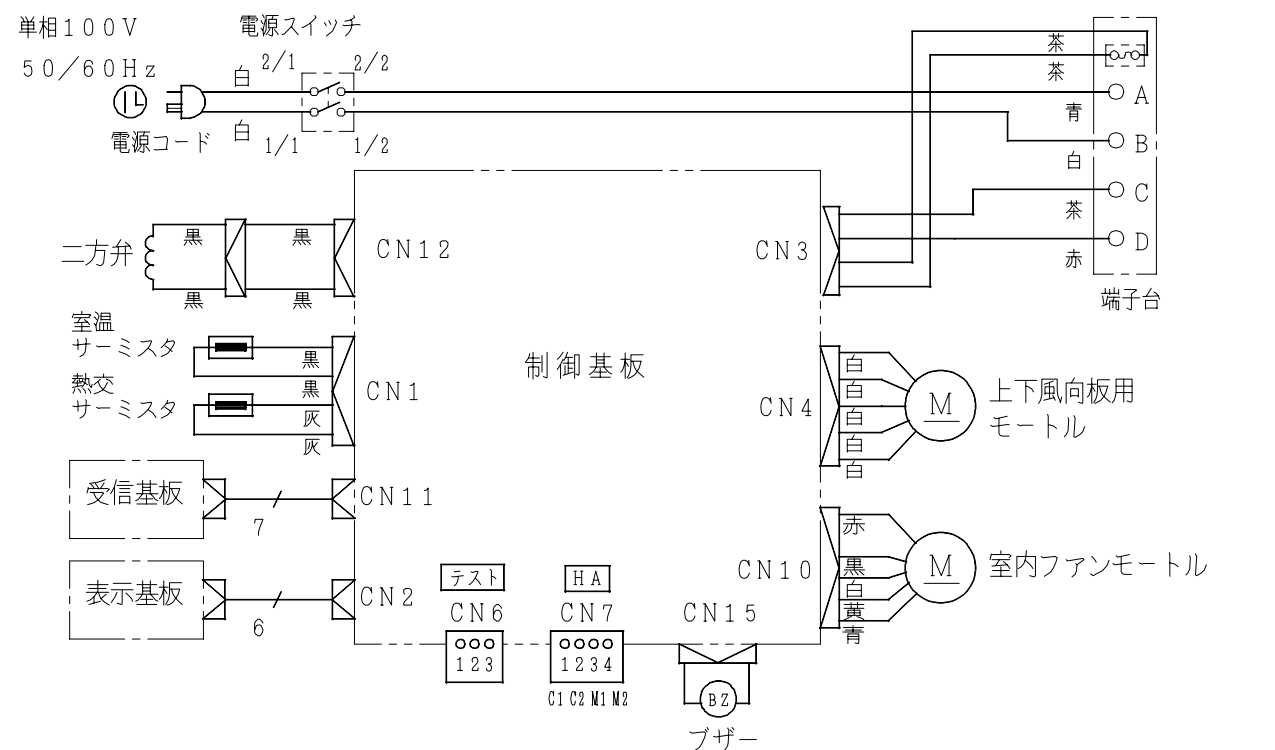

配線図 RAC-32LEM

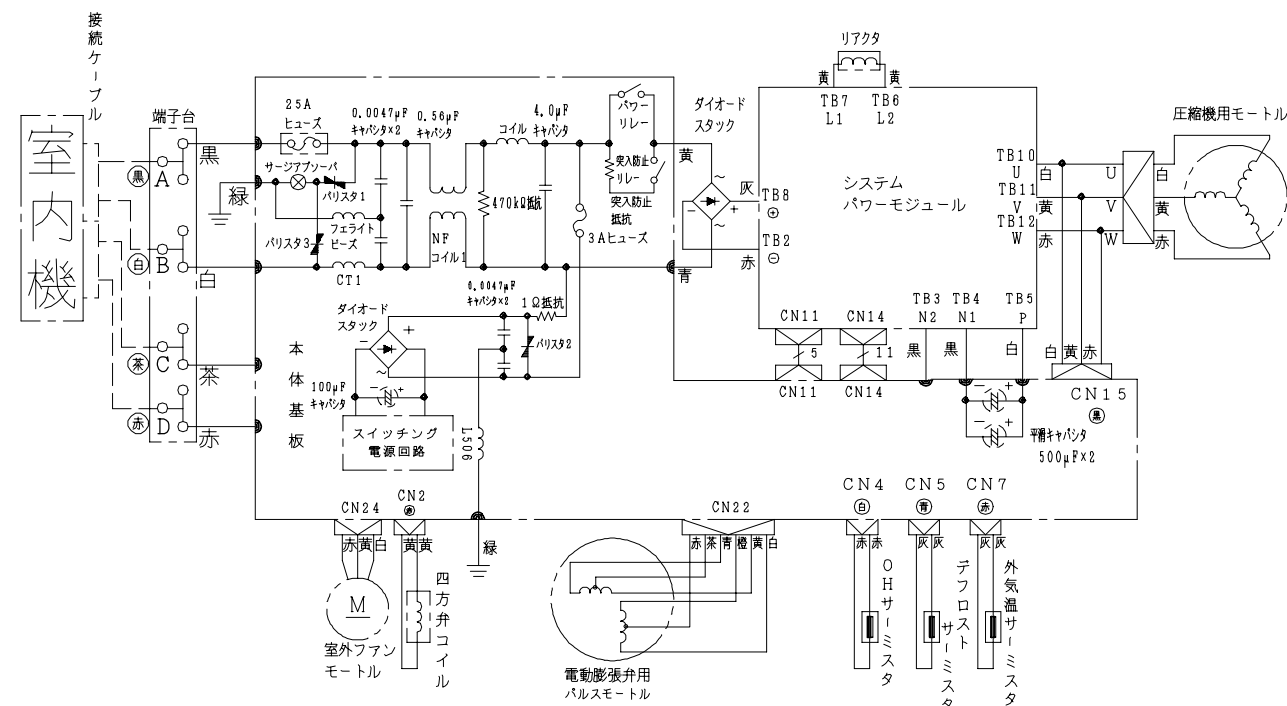

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	オオタ	2000.06.01	NTS	RAS-32LEM:RAC-32LEM 回路図:配線図
審査	キタヤマ	2000.06.01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番
承認	オノト	2000.06.01		再入庫

3YDA79537

2000-06
07