


1 2 3 4 5 6 7 8

1982100NN




室外機

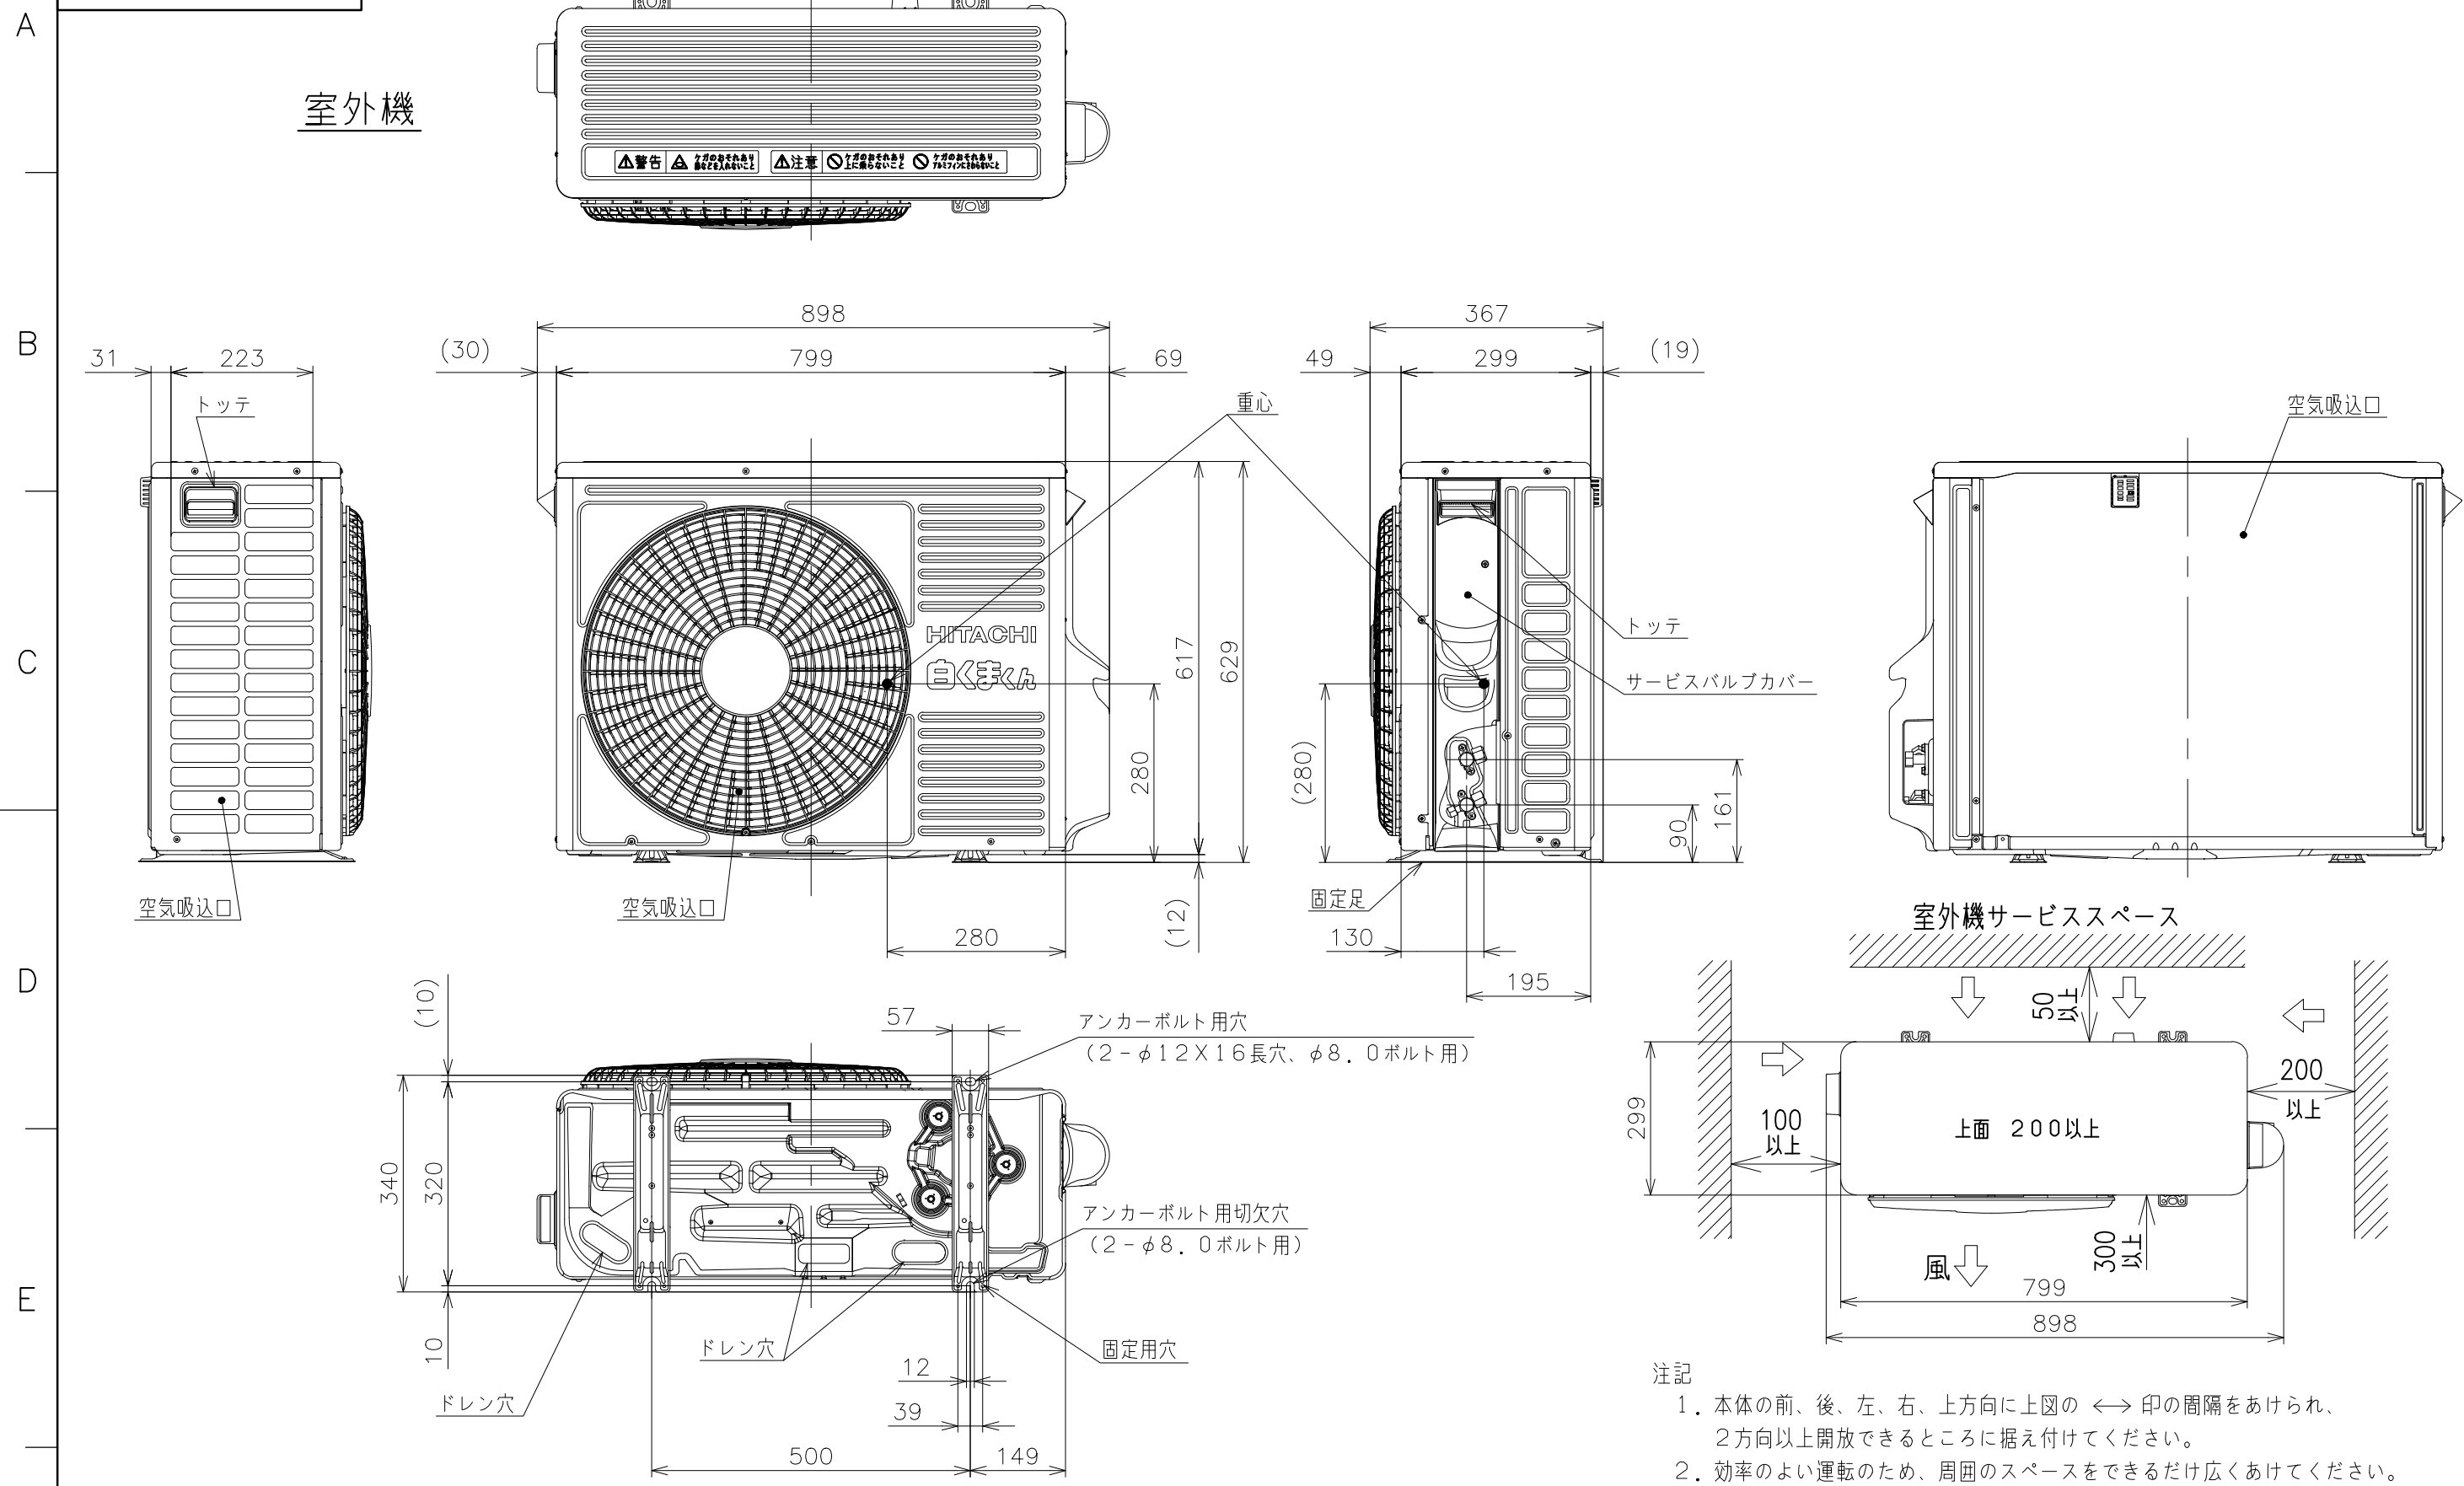


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T.Endo	2019-05-09		NTS	RAS-A40J2:RAC-A40J2 構造:寸法図
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-10			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-10			3YAA NN0013851

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.


001

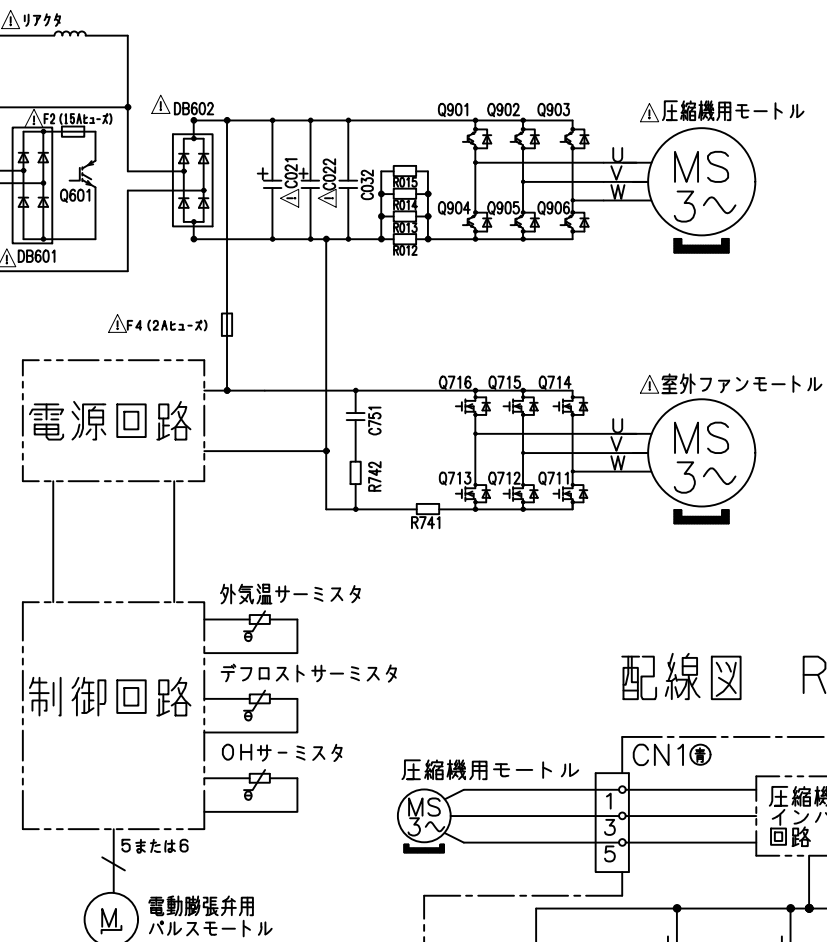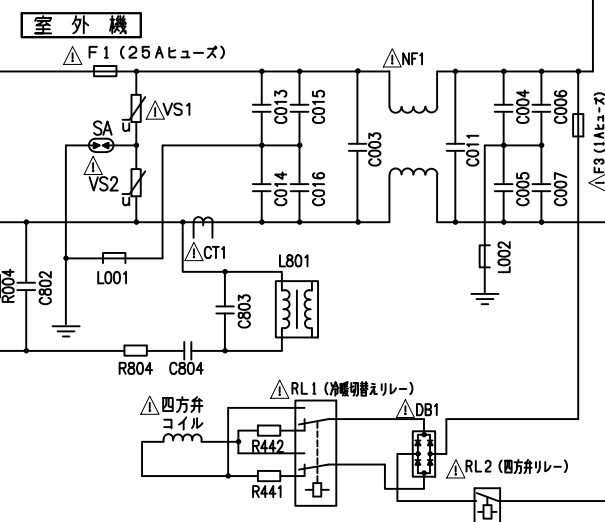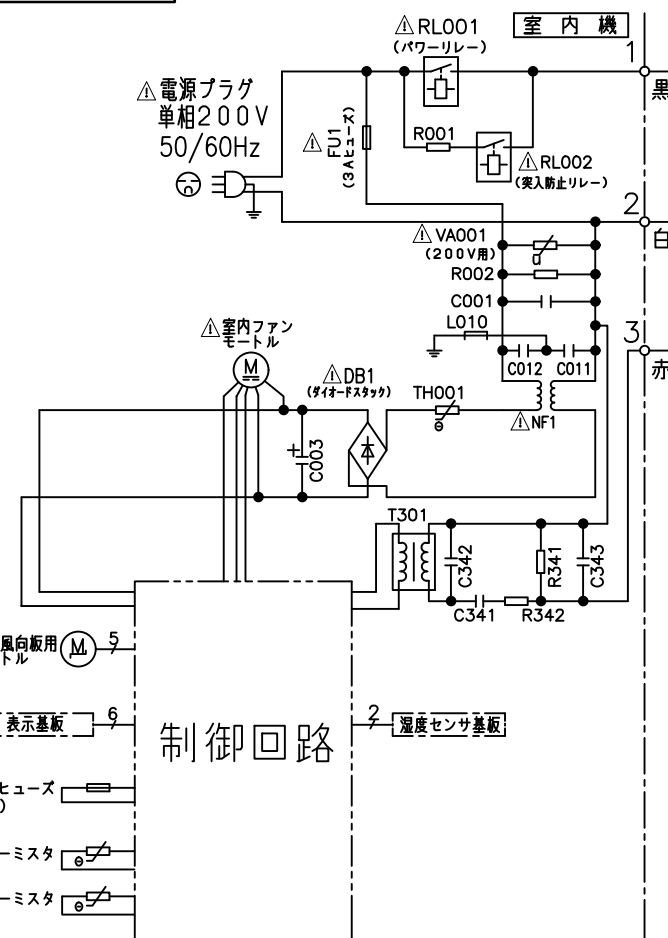

配線図 RAC-A40J2

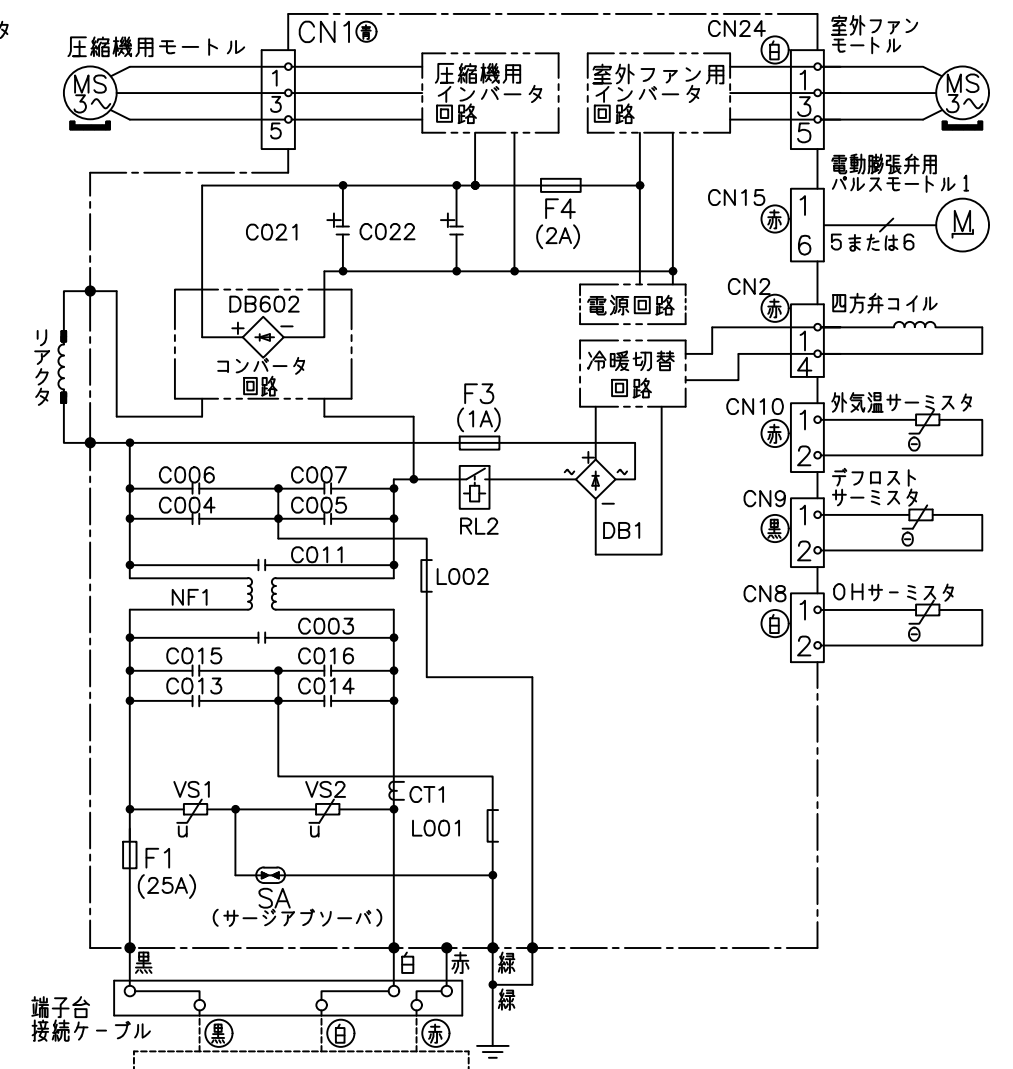

配線図 RAS-A40J2

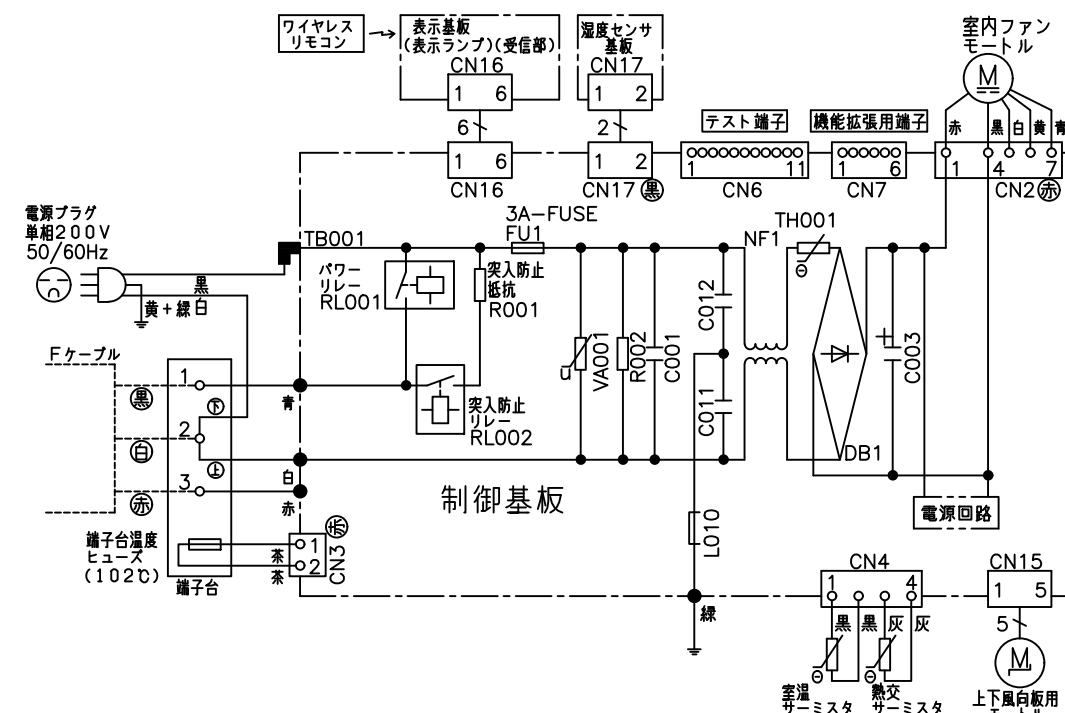

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	  
DWN.	T.Endo	2019-05-10		NTS	RAS-A40J2:RAC-A40J2 図例:配線	
CHKD.	T.Narabu	2019-05-10	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0013852
	M.Kurosaki	2019-05-10				
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-13				