

L90LZ00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ 仕様表

RAS-AJ28R/RAC-AJ28R

ユ ニ ッ ト				室内ユニット	室外ユニット
タ イ プ				壁掛型セパレート	
型 式				RAS-AJ28R	RAC-AJ28R
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷房	定 格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 3.3)	
		消費電力	W	850 (205 ~ 1,250)	
		運転電流	A	9.8	
		力率	%	87	
暖房	定 格	能力	kW	3.6 (0.2 ~ 4.6)	
		消費電力	W	930 (165 ~ 1,485)	
		運転電流	A	10.6 (最大 15.0)	
		力率	%	88	
	低温	能力	kW	3.4	
		消費電力	W	1,340	
始動電流			A	10.6	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.7 (I)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	750
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷 媒	種 類	フロン R32		
		封入量	g	680	
ファン	種 類			貫流ファン	プロペラファン
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750・830	1,860・1,740
		強 風	m³/h	480・550	—
		弱 風	m³/h	410・470	—
		微 風	m³/h	310・350	—
		静	m³/h	260・260	—
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64・65	60・61	
	強 風	dB	54・54	—	
	弱 風	dB	49・50	—	
	微 風	dB	44・45	—	
	静	dB	41・40	—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2		
電源プラグ	容 量		125V-15A		
	形 状		㊦	—	
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7	—
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯 数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	30		
	最大高低差	m	15		
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m		
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16	
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	Tページ (5Y7/2)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215	530×658 (+60)×275 (+54.5)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26	77×36×57	
質量 (製品・荷造)		kg	8.0・9.5	23.0・25.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。


(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2024-01-11		NTS	2024年度 AJシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2024-01-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. 2024 0111
APPD.	M.Awano	2024-01-11				
					TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0027067	


8907700NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内ユニット 寸法図

室内機サービススペース

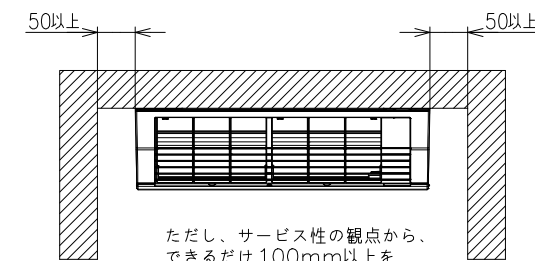


ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。

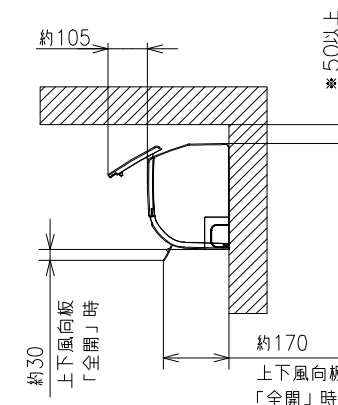

*室内機の背面で配管接続する
場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、
冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状: ㊶
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを
使用します。



適用機種

RAS-AJ22R
RAS-AJ25R
RAS-AJ28R
RAS-AJ36R
RAS-AJ22RE
RAS-AJ25RE
RAS-AJ28RE
RAS-AJ36RE
RAS-AJ22REE
RAS-AJ25REE
RAS-AJ28REE
RAS-AJ36REE

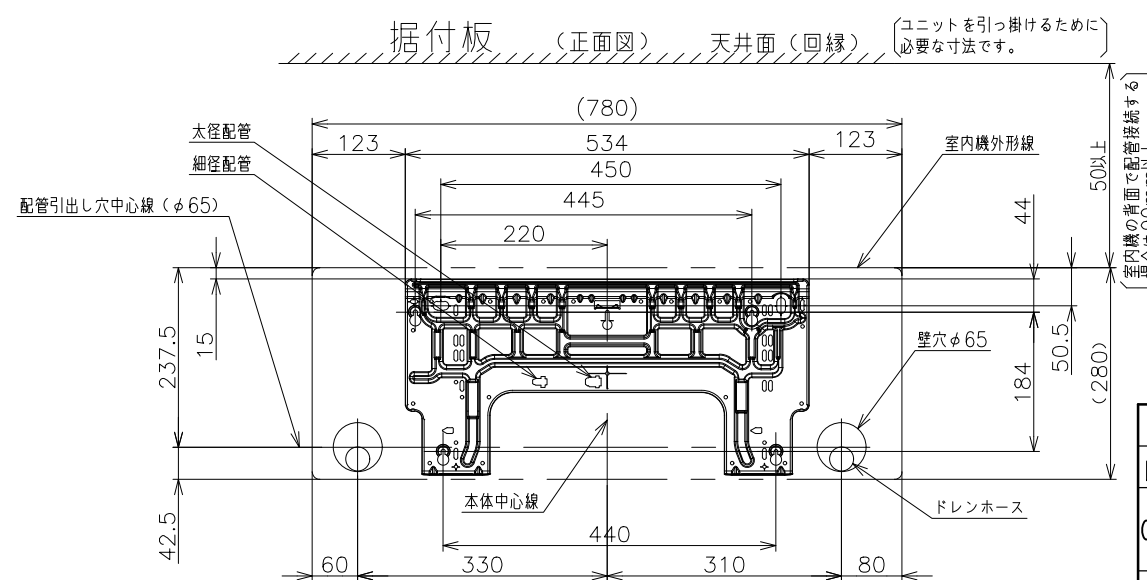





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027058	REGD. 2024 0111
DWN.	M.Oguri	2024-01-10	⊙	NTS	2024年度 AJシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2024-01-11						
APPD.	M.Awano	2024-01-11						

790700NN



日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室外ユニット 寸法図

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-AJ22RE RAC-AJ22REE	200	225	130
RAC-AJ25R RAC-AJ25RE RAC-AJ25REE RAC-AJ28R RAC-AJ28RE RAC-AJ28REE RAC-AJ36R RAC-AJ36RE RAC-AJ36REE	220	210	135

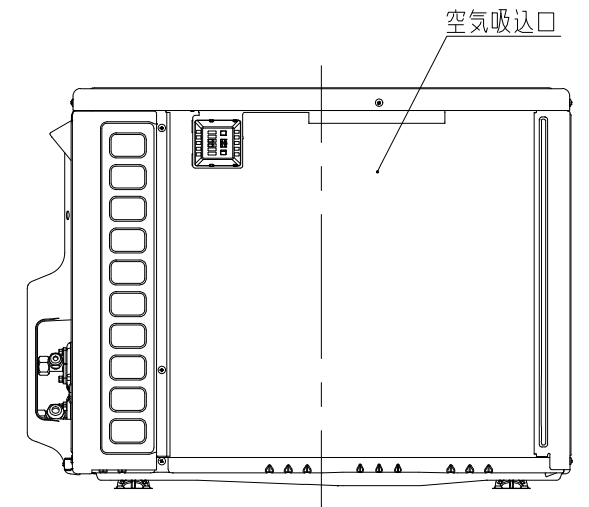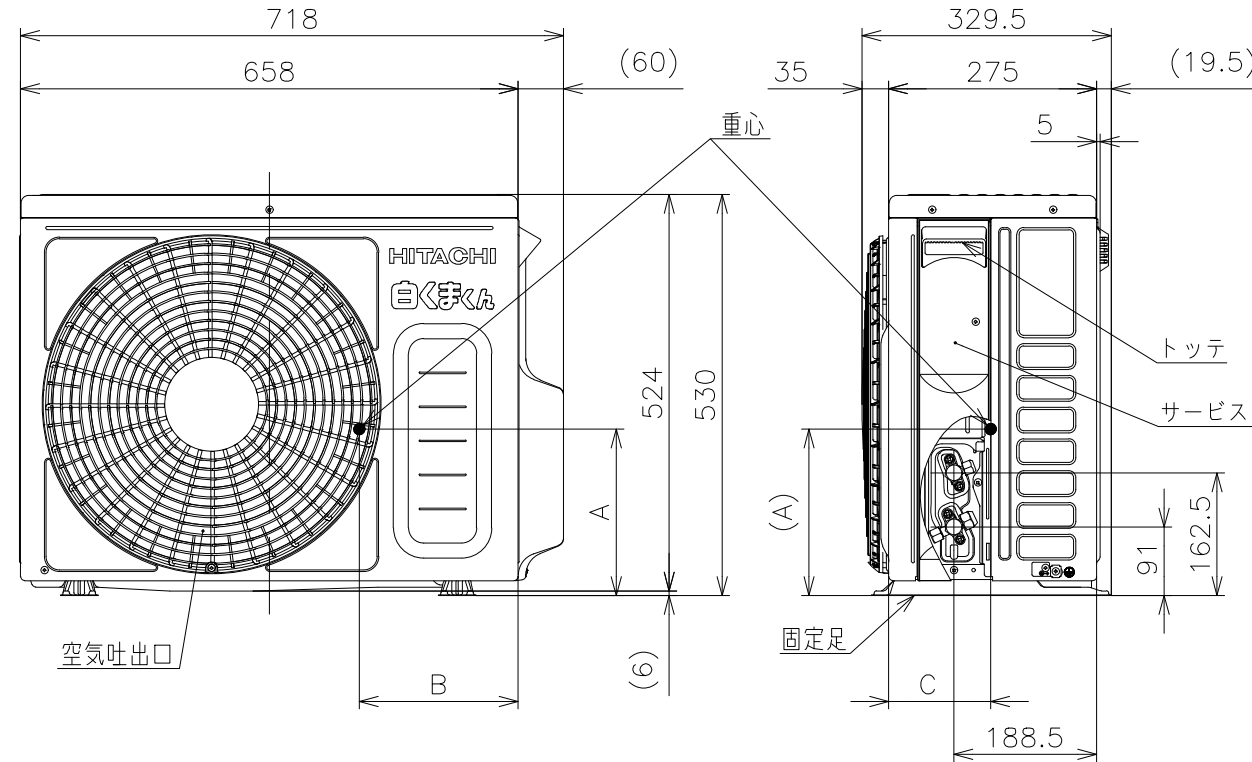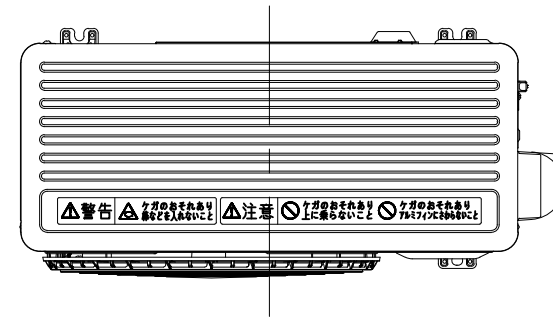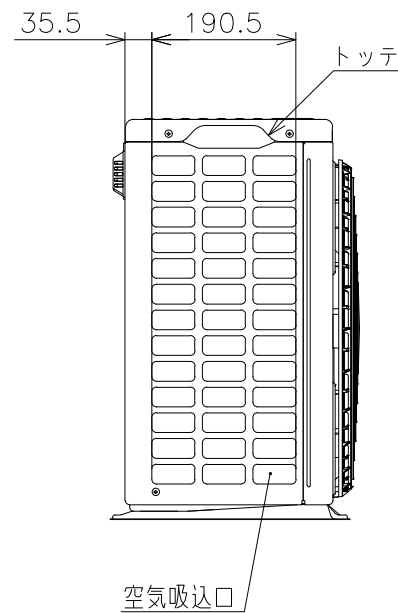

適用機種
RAC-AJ25R
RAC-AJ28R
RAC-AJ36R
RAC-AJ22RE
RAC-AJ25RE
RAC-AJ28RE
RAC-AJ36RE
RAC-AJ22REE
RAC-AJ25REE
RAC-AJ28REE
RAC-AJ36REE

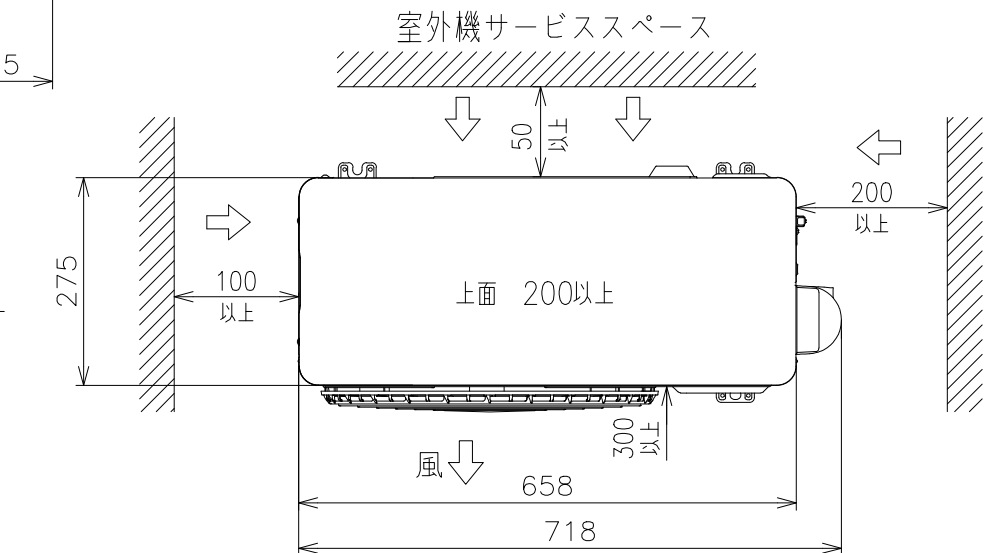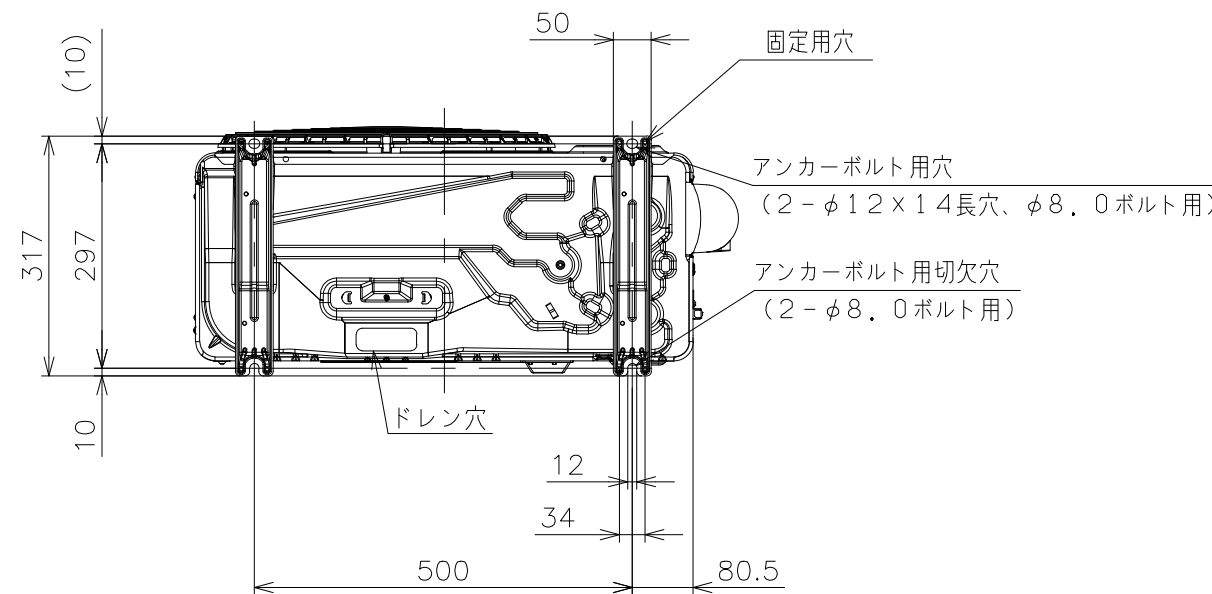

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2024-01-10		NTS	2024年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2024-01-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0111
APPD. M.Awano	2024-01-11			3YAA NN0027062	


090Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ

室内室外ユニット 回路図・配線図


室内機	室外機
RAS-AJ22R	RAC-AJ22R
RAS-AJ22RE	RAC-AJ22RE
RAS-AJ22REE	RAC-AJ22REE
RAS-AJ25R	RAC-AJ25R
RAS-AJ25RE	RAC-AJ25RE
RAS-AJ25REE	RAC-AJ25REE
RAS-AJ28R	RAC-AJ28R
RAS-AJ28RE	RAC-AJ28RE
RAS-AJ28REE	RAC-AJ28REE
RAS-AJ36R	RAC-AJ36R
RAS-AJ36RE	RAC-AJ36RE
RAS-AJ36REE	RAC-AJ36REE

室外機配線図

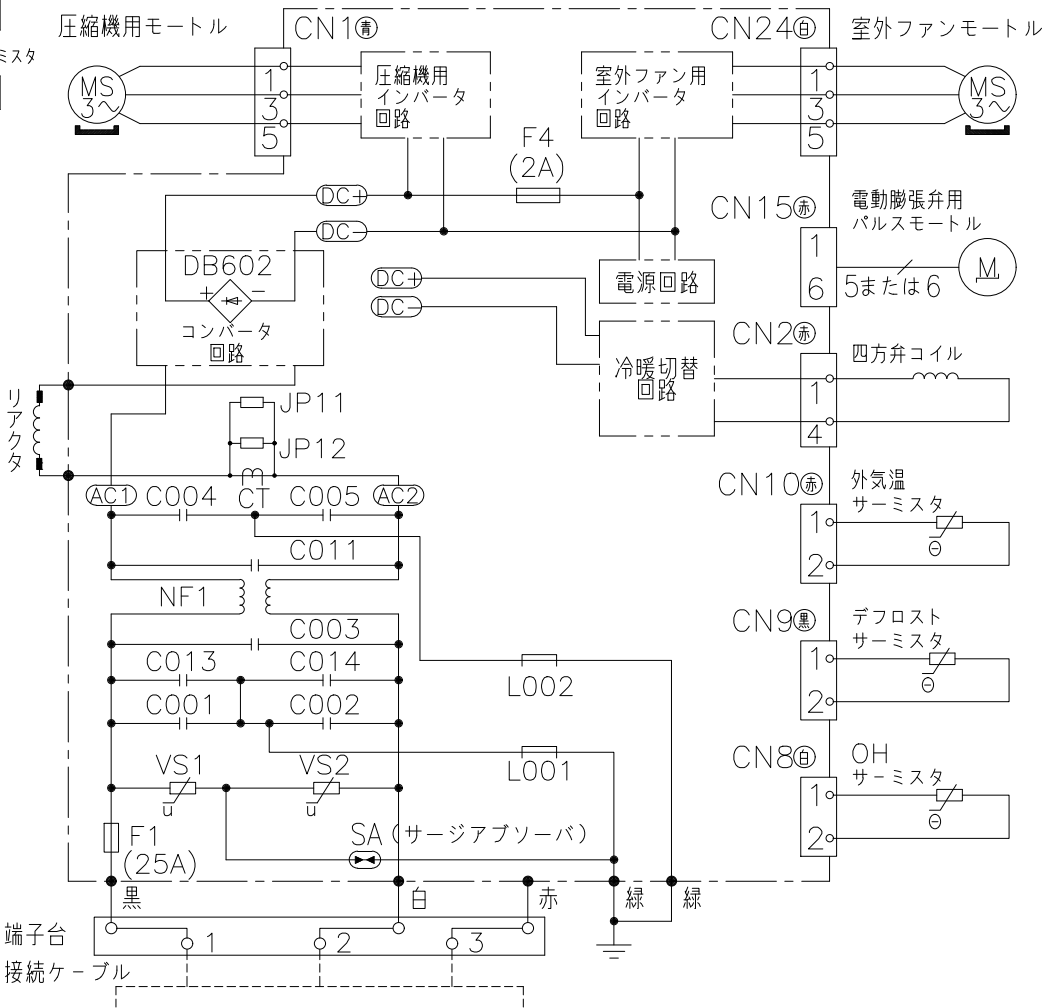

※ 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

室内機配線図

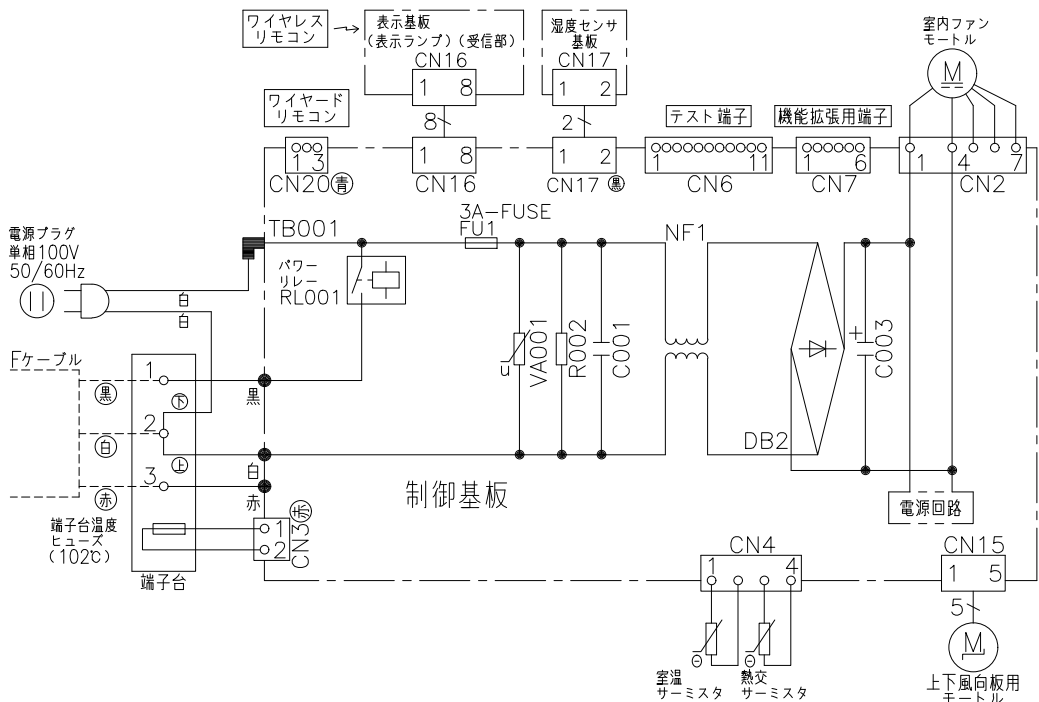

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*3 カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の*5 ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*6 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *6 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S.Harada	2024-01-25		NTS	2024年度 AJシリーズ 回路図・配線図		
CHKD.	M.Okabe	2024-01-26					
	M.Kurosaki	2024-01-26					
APPD.	H.Hashimoto	2024-01-29	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0027060	