

660Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ 仕様表

RAS-AJ40R/RAC-AJ40R

ユニット				室内ユニット	室外ユニット
タイプ				壁掛型セパレート	
型式				RAS-AJ40R	RAC-AJ40R
電源 (50/60Hz)				単相100V	
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.1)	
		消費電力	W	1,450 (190 ~ 1,765)	
		運転電流	A	16.1	
		力率	%	90	
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 6.3)	
		消費電力	W	1,510 (195 ~ 1,980)	
		運転電流	A	16.8 (最大 20.0)	
		力率	%	90	
	低温	能力	kW	4.6	
		消費電力	W	1,765	
始動電流			A	16.8	
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013 (区分)	4.9 (Ⅲ)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	1,100
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒	種類		フロン R32	
		封入量	g	740	
ファン	種類			貫流ファン	プロペラファン
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	680・780	1,860・1,740
		強風	m³/h	520・680	—
		弱風	m³/h	410・510	—
		微風	m³/h	340・400	—
		静	m³/h	260・260	—
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速		dB	64・64	63・62
	強風		dB	55・58	—
	弱風		dB	49・51	—
	微風		dB	45・46	—
	静		dB	42・41	—
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2		
電源プラグ	容量		125V-20A		
	形状		㊤	—	
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3	—
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	30		
	最大高低差	m	15		
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m		
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16	
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215	629×799 (+97)×299 (+68)
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26	93×40×67
質量 (製品・荷造)			kg	8.0・9.5	33.0・34.0

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。


(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2024-01-11		NTS	2024年度 AJシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2024-01-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. 2024 0112
APPD.	M.Awano	2024-01-12				
					TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0027099	


1607200NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内ユニット 寸法図




室内機サービススペース

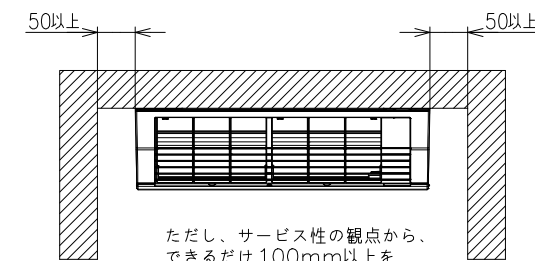



ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。

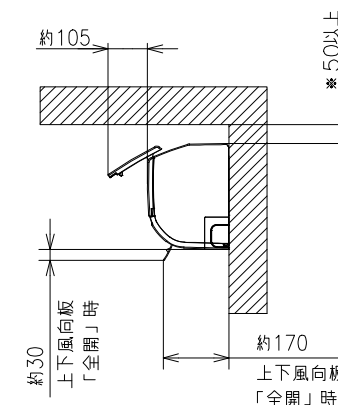

*室内機の背面で配管接続する
場合は90mm以上。

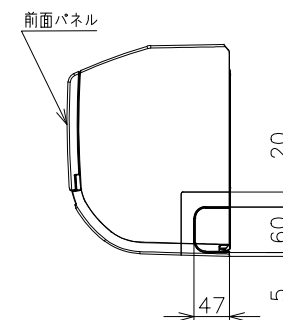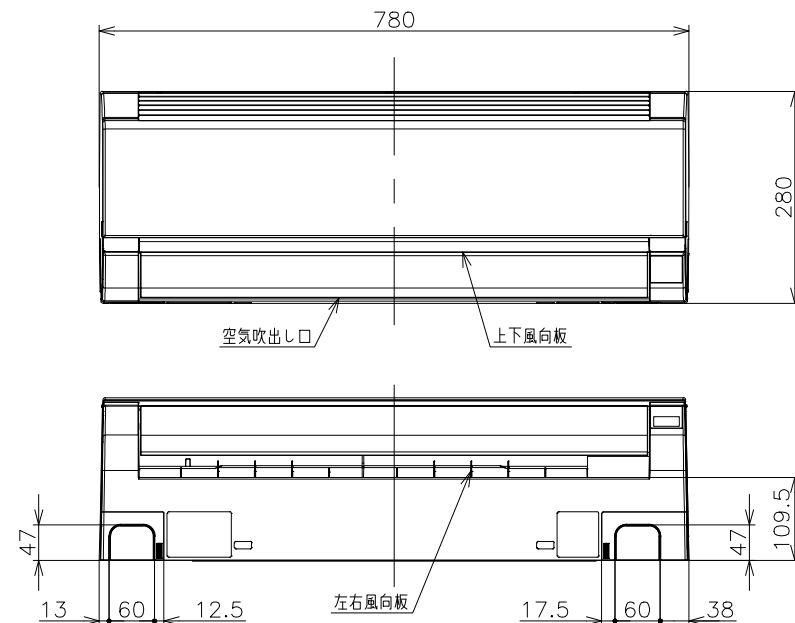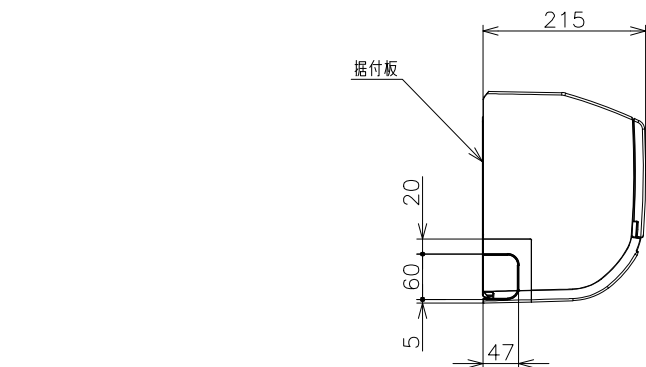

ワイヤレスリモコン

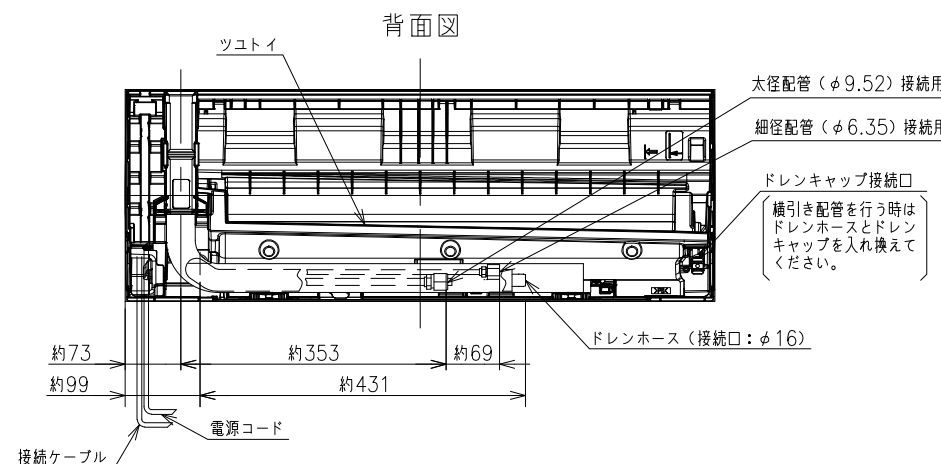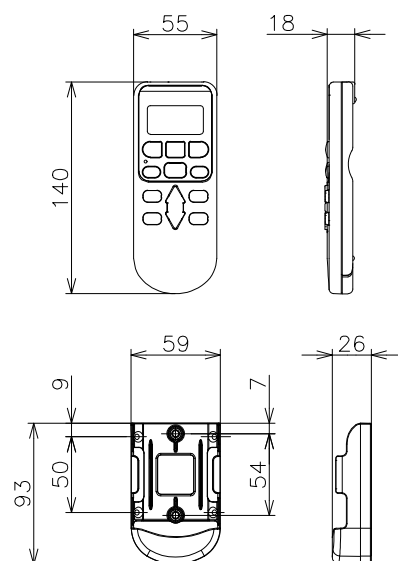

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、
冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状
2.8kW-200V, 3.6kW-200V ㊦
4.0kW-100V ㊨

6. 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを
使用します。



適用機種






RAS-AJ28R2
RAS-AJ36R2
RAS-AJ40R
RAS-AJ28R2E
RAS-AJ36R2E
RAS-AJ40RE
RAS-AJ28R2EE
RAS-AJ36R2EE
RAS-AJ40REE

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027091	REGD. 2024 0111
DWN.	M.Oguri	2024-01-10	⊙	NTS	2024年度 AJシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2024-01-11						
APPD.	M.Awano	2024-01-11						





0017Z00NN

日立ルームエアコン
壁掛AJシリーズ
室外ユニット 寸法図

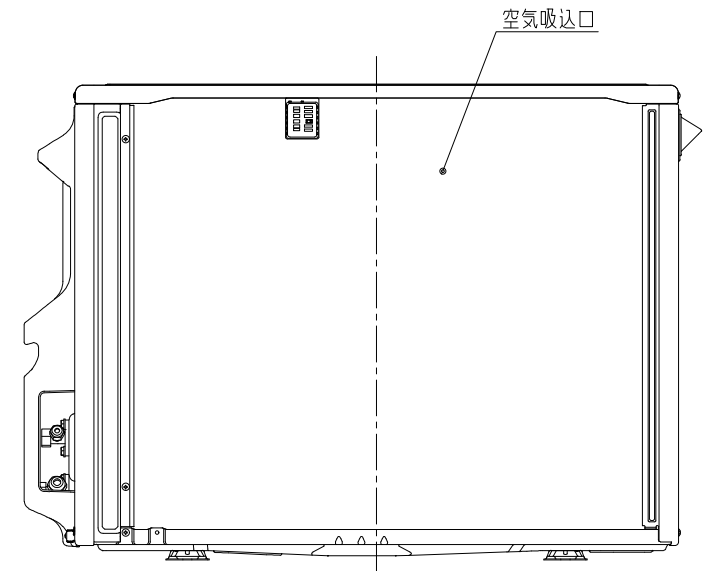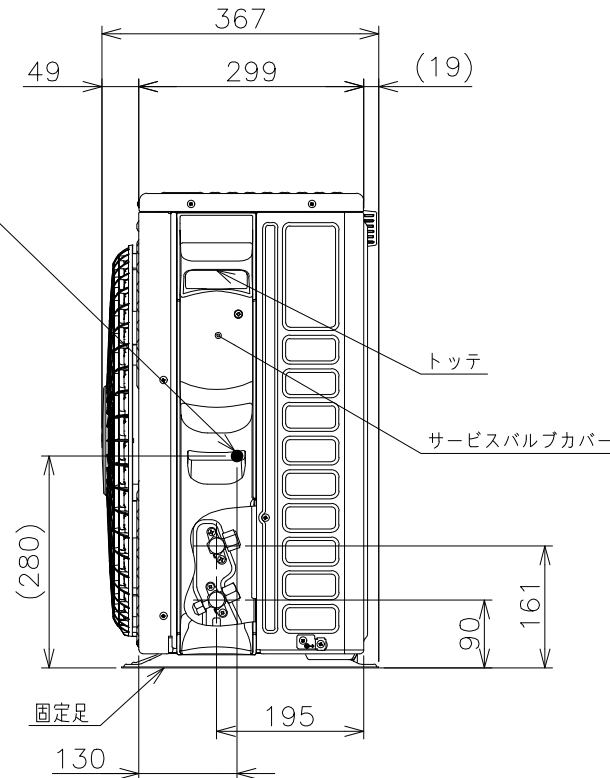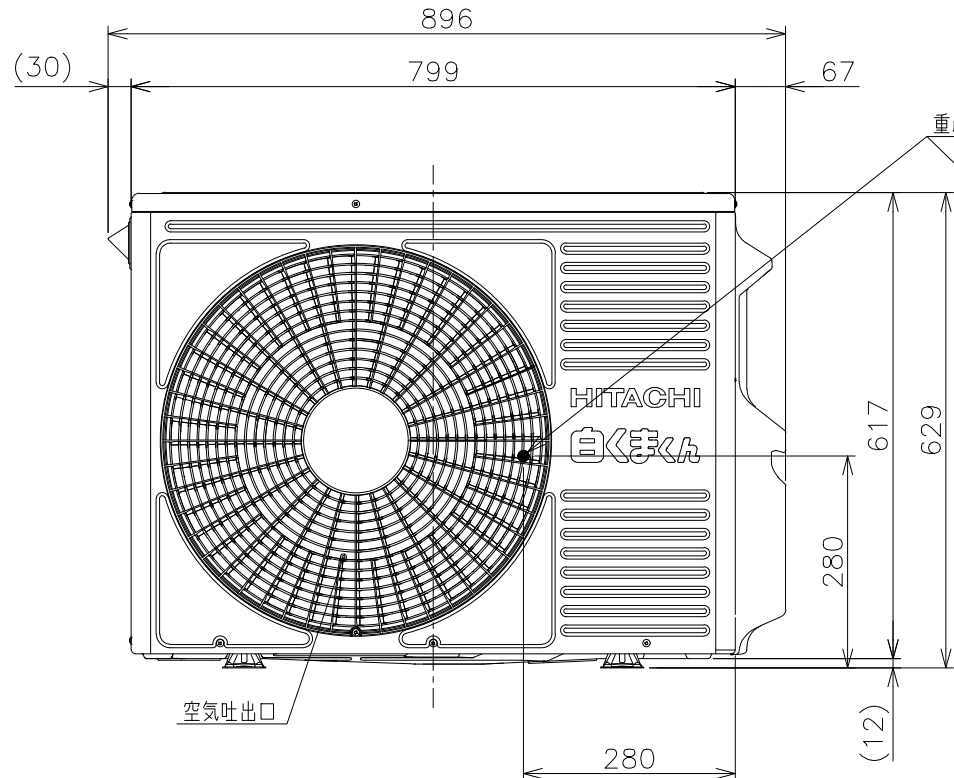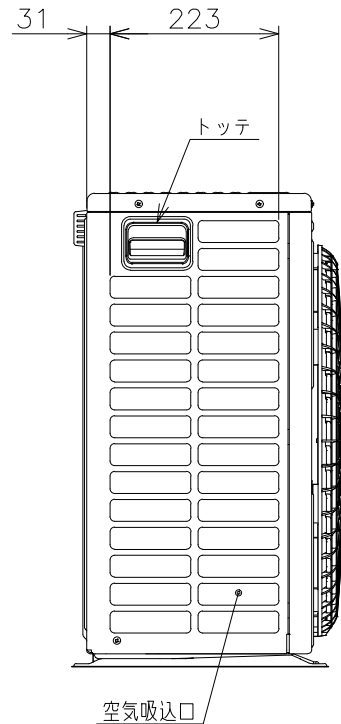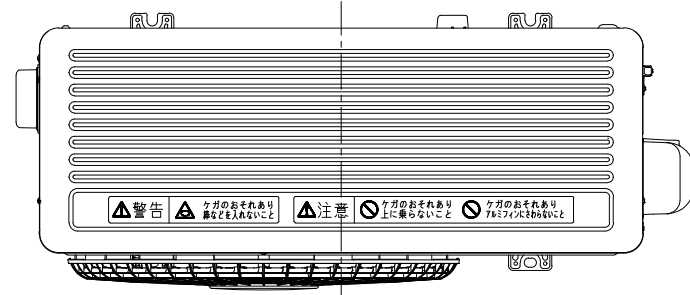

適用機種
RAC-AJ40R
RAC-AJ40RE
RAC-AJ40REE

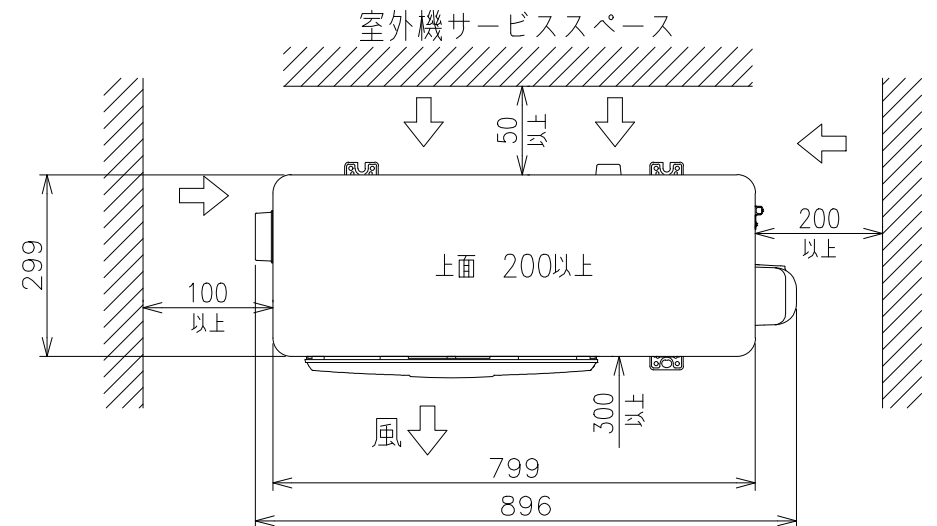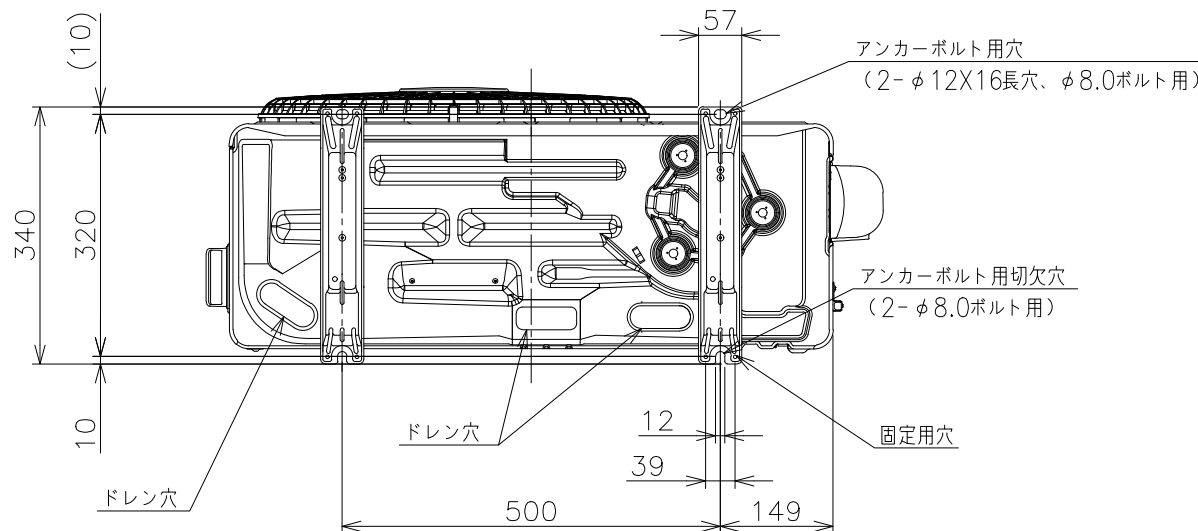

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M.Oguri	2024-01-10	⊕	NTS	2024年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD.	M.Awano	2024-01-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2024-01-11			3YAA NN0027100	


CAD

REGD.
2024
0111

001

101ZZ00NN

回路図

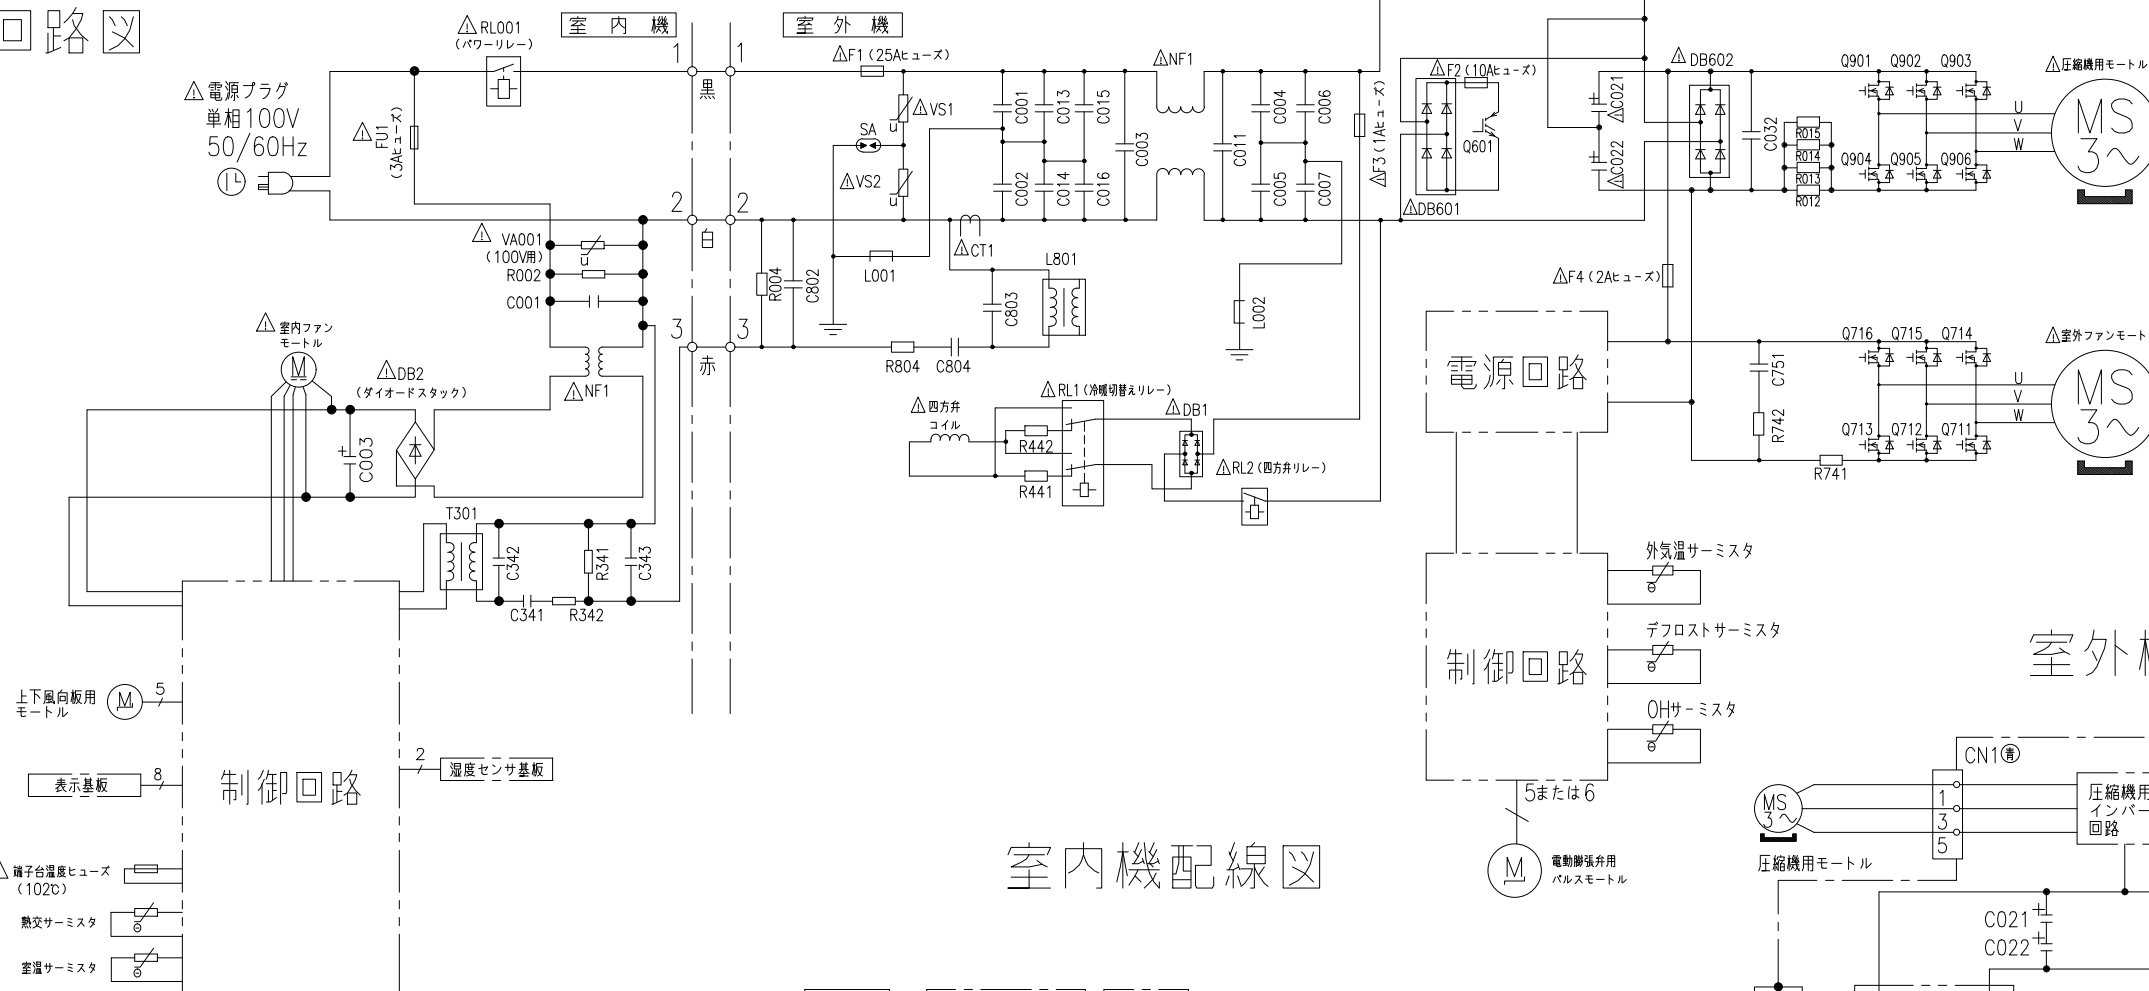


日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ


室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機 RAS-AJ40R RAS-AJ40RE RAS-AJ40REE
室外機 RAC-AJ40R RAC-AJ40RE RAC-AJ40REE

室内機配線図

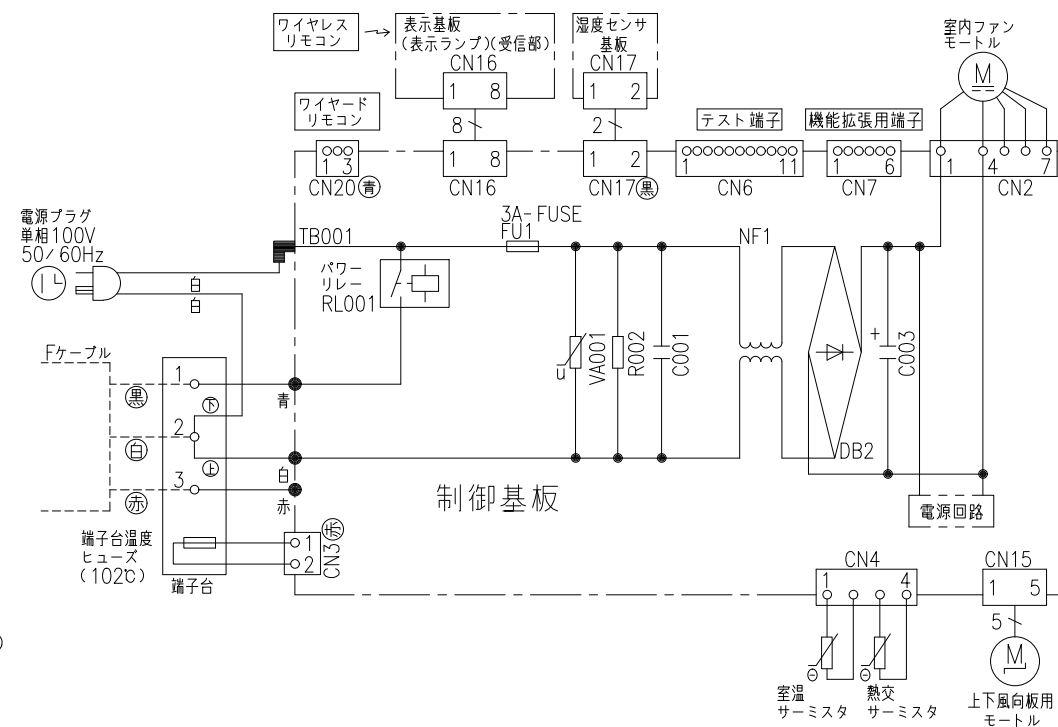

室外機配線図

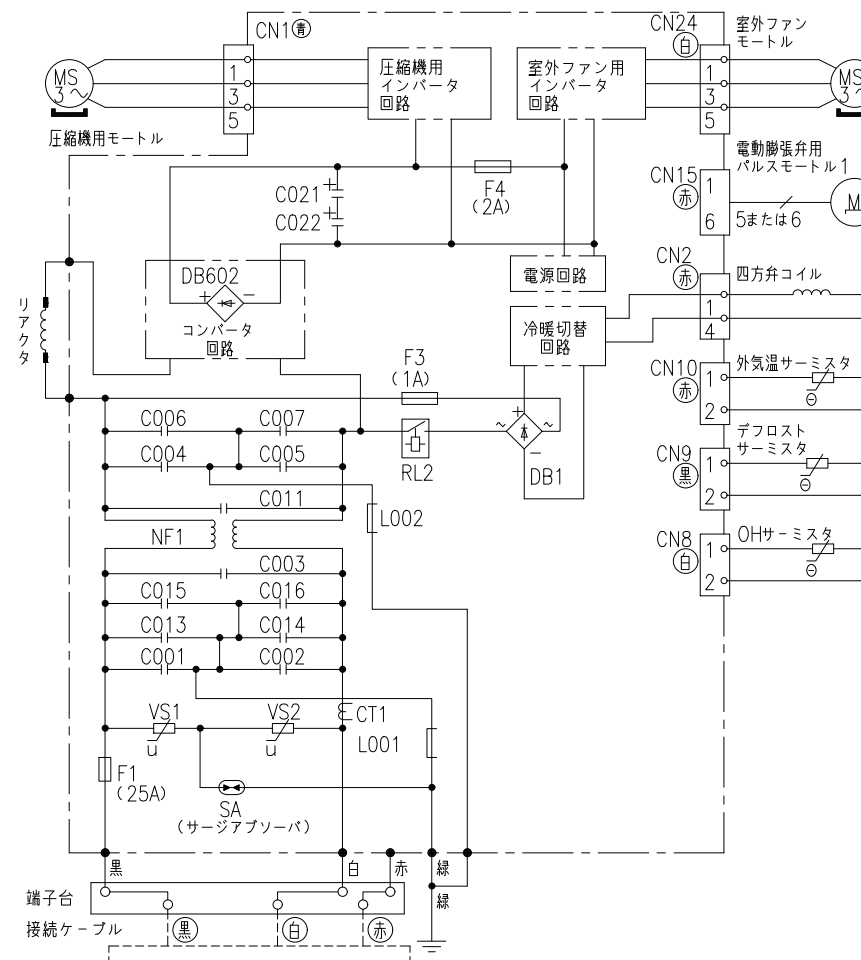

* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の*5ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*6無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *6 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. S.Harada	2024-01-25	⊕	NTS	2024年度 AJシリーズ 回路図・配線図	CAD
CHKD. M.Okabe	2024-01-26			Hitachi-Johnson Controls	TOCHIGI DWG. No.
M.Kurosaki	2024-01-26			Air Conditioning, Inc.	3YDA NN0027101
APPD. H.Hashimoto	2024-01-29				REGD. 2024 0129