

9991200NN

日立ルームエアコン 壁掛BZシリーズ 仕様表

RAS-BZ2526S/RAC-BZ2526S





ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-BZ2526S		RAC-BZ2526S	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.3~3.4)			
		消費電力	W	500 (185~1050)			
		運転電流	A	5.7			
		力率	%	88			
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.2~5.2)			
		消費電力	W	530 (150~1415)			
		運転電流	A	5.9			
		力率	%	90			
	低温	能力	kW	3.8			
		消費電力	W	1250			
始動電流			A	5.9			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013(区分)		6.6 (I)		
冷凍装置	圧縮電動機出力		W	—		750	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類	フロン R32				
		封入量	g	850			
設計圧力			MPaG	4.15			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファン電動機出力		W	31		47	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	940・940		2100・1870	
		強 風	m ³ /h	645・763		—	
		弱 風	m ³ /h	579・678		—	
		微 風	m ³ /h	513・594		—	
		静	m ³ /h	393・509		—	
音響パワーレベル ノ音圧レベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	63・63/49・48		59・58/46・45		
	強 風	dB	56・55/42・40		—		
	弱 風	dB	50・52/35・37		—		
	微 風	dB	47・50/33・35		—		
	静	dB	44・46/30・31		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BN1				
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	(左) 0.6 / (右) 1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	30			
	最大高低差		m	15			
	冷媒追加充填量		g	20m超分 10g/m			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		Tページ (5Y7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×280		570×750(+60)×288(+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×35×34		86×38×61	
質量 (製品・荷造)			kg	9.0 ・ 11.0		30.0 ・ 33.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Gangsik	2026-06-04		NTS	2026年度 BZシリーズ 仕様表	
CHKD.	J.Cai	2026-06-05				REGD. 2026 0605
APPD.	K.Daigou	2026-06-05				
				TOCHIGI DWG. No.		
				4YAA NN0031555		

7991500NN

日立ルームエアコン 壁掛BZシリーズ 室内ユニット 寸法図

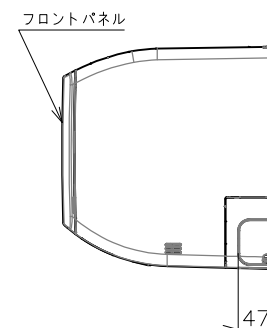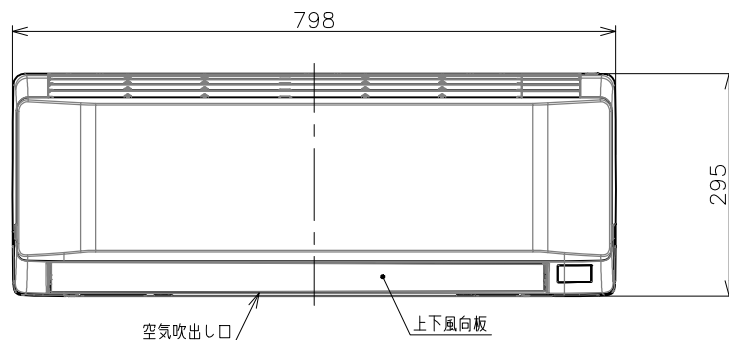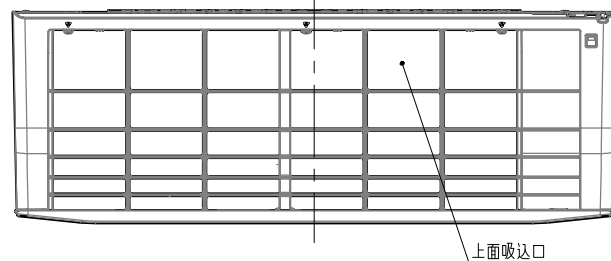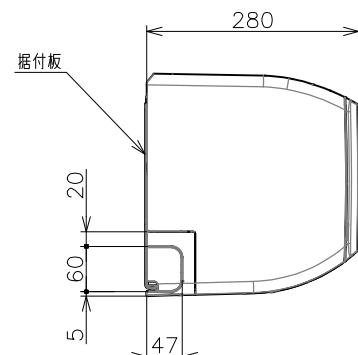


【参考】接続ケーブル必要長さの目安

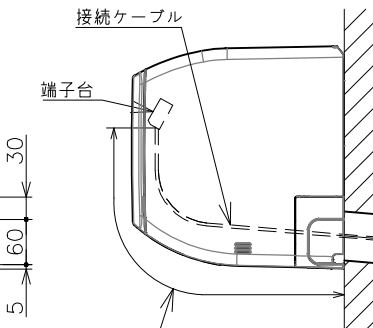


室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	400mm以上
左後直引き	1100mm以上

* 据付状況により、必要長さは変動します。




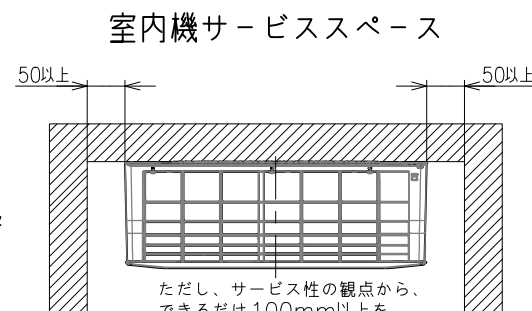


ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。

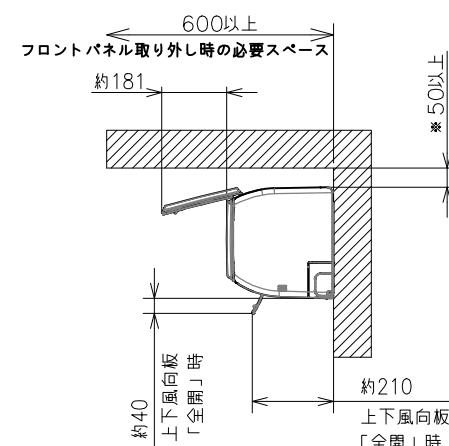

* 室内機の背面で配管接続する
場合は110mm以上。

ワイヤレスリモコン

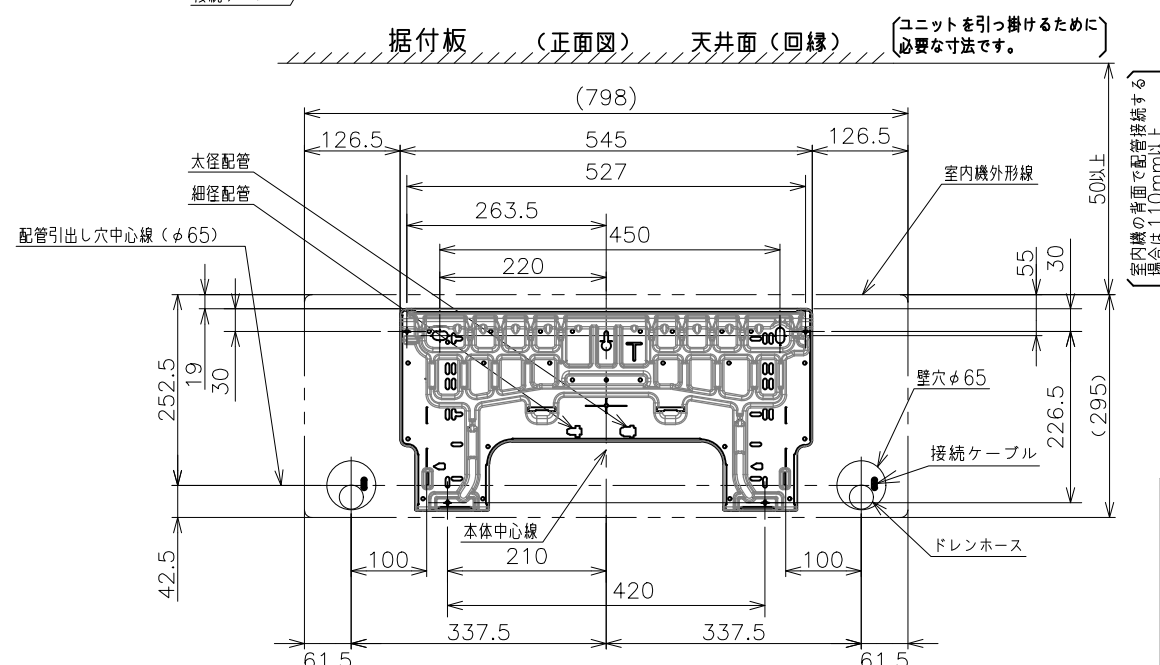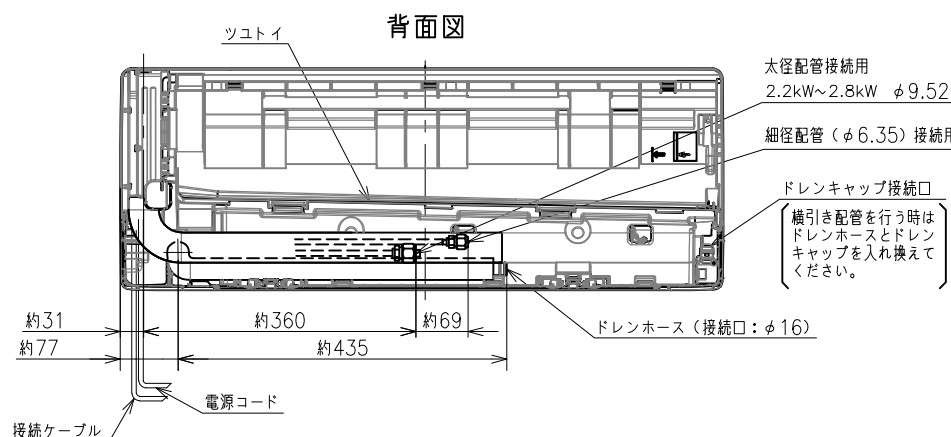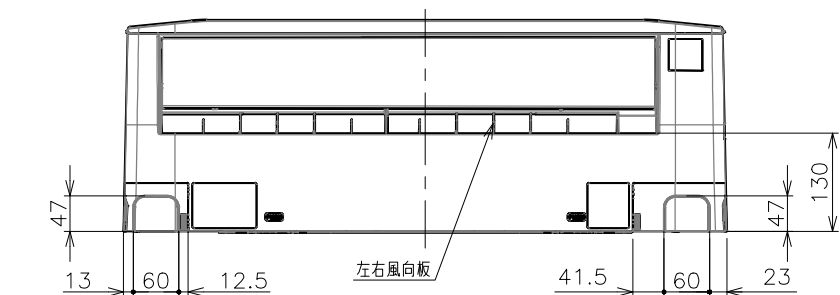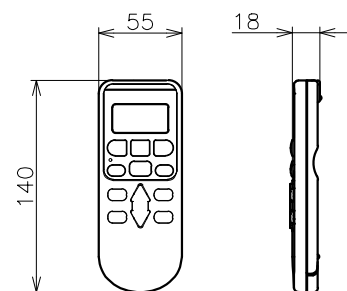


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種種の仕様表を参照して、
冷媒の追加充填を行ってください。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状
2.2kW~2.8kW ㊶

6. 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを
使用します。

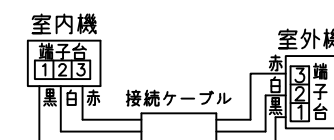


適用機種

RAS-BZ2226S
RAS-BZ2526S
RAS-BZ2826S

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Gangsik	2026-06-04	⊕	NTS	2026年度 BZシリーズ 寸法図	
CHKD. J.Cai	2026-06-05			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0605
APPD. K.Daigou	2026-06-05			3YAA NN0031552	

9991500NN

日立ルームエアコン 壁掛BZシリーズ
室外ユニット 寸法図

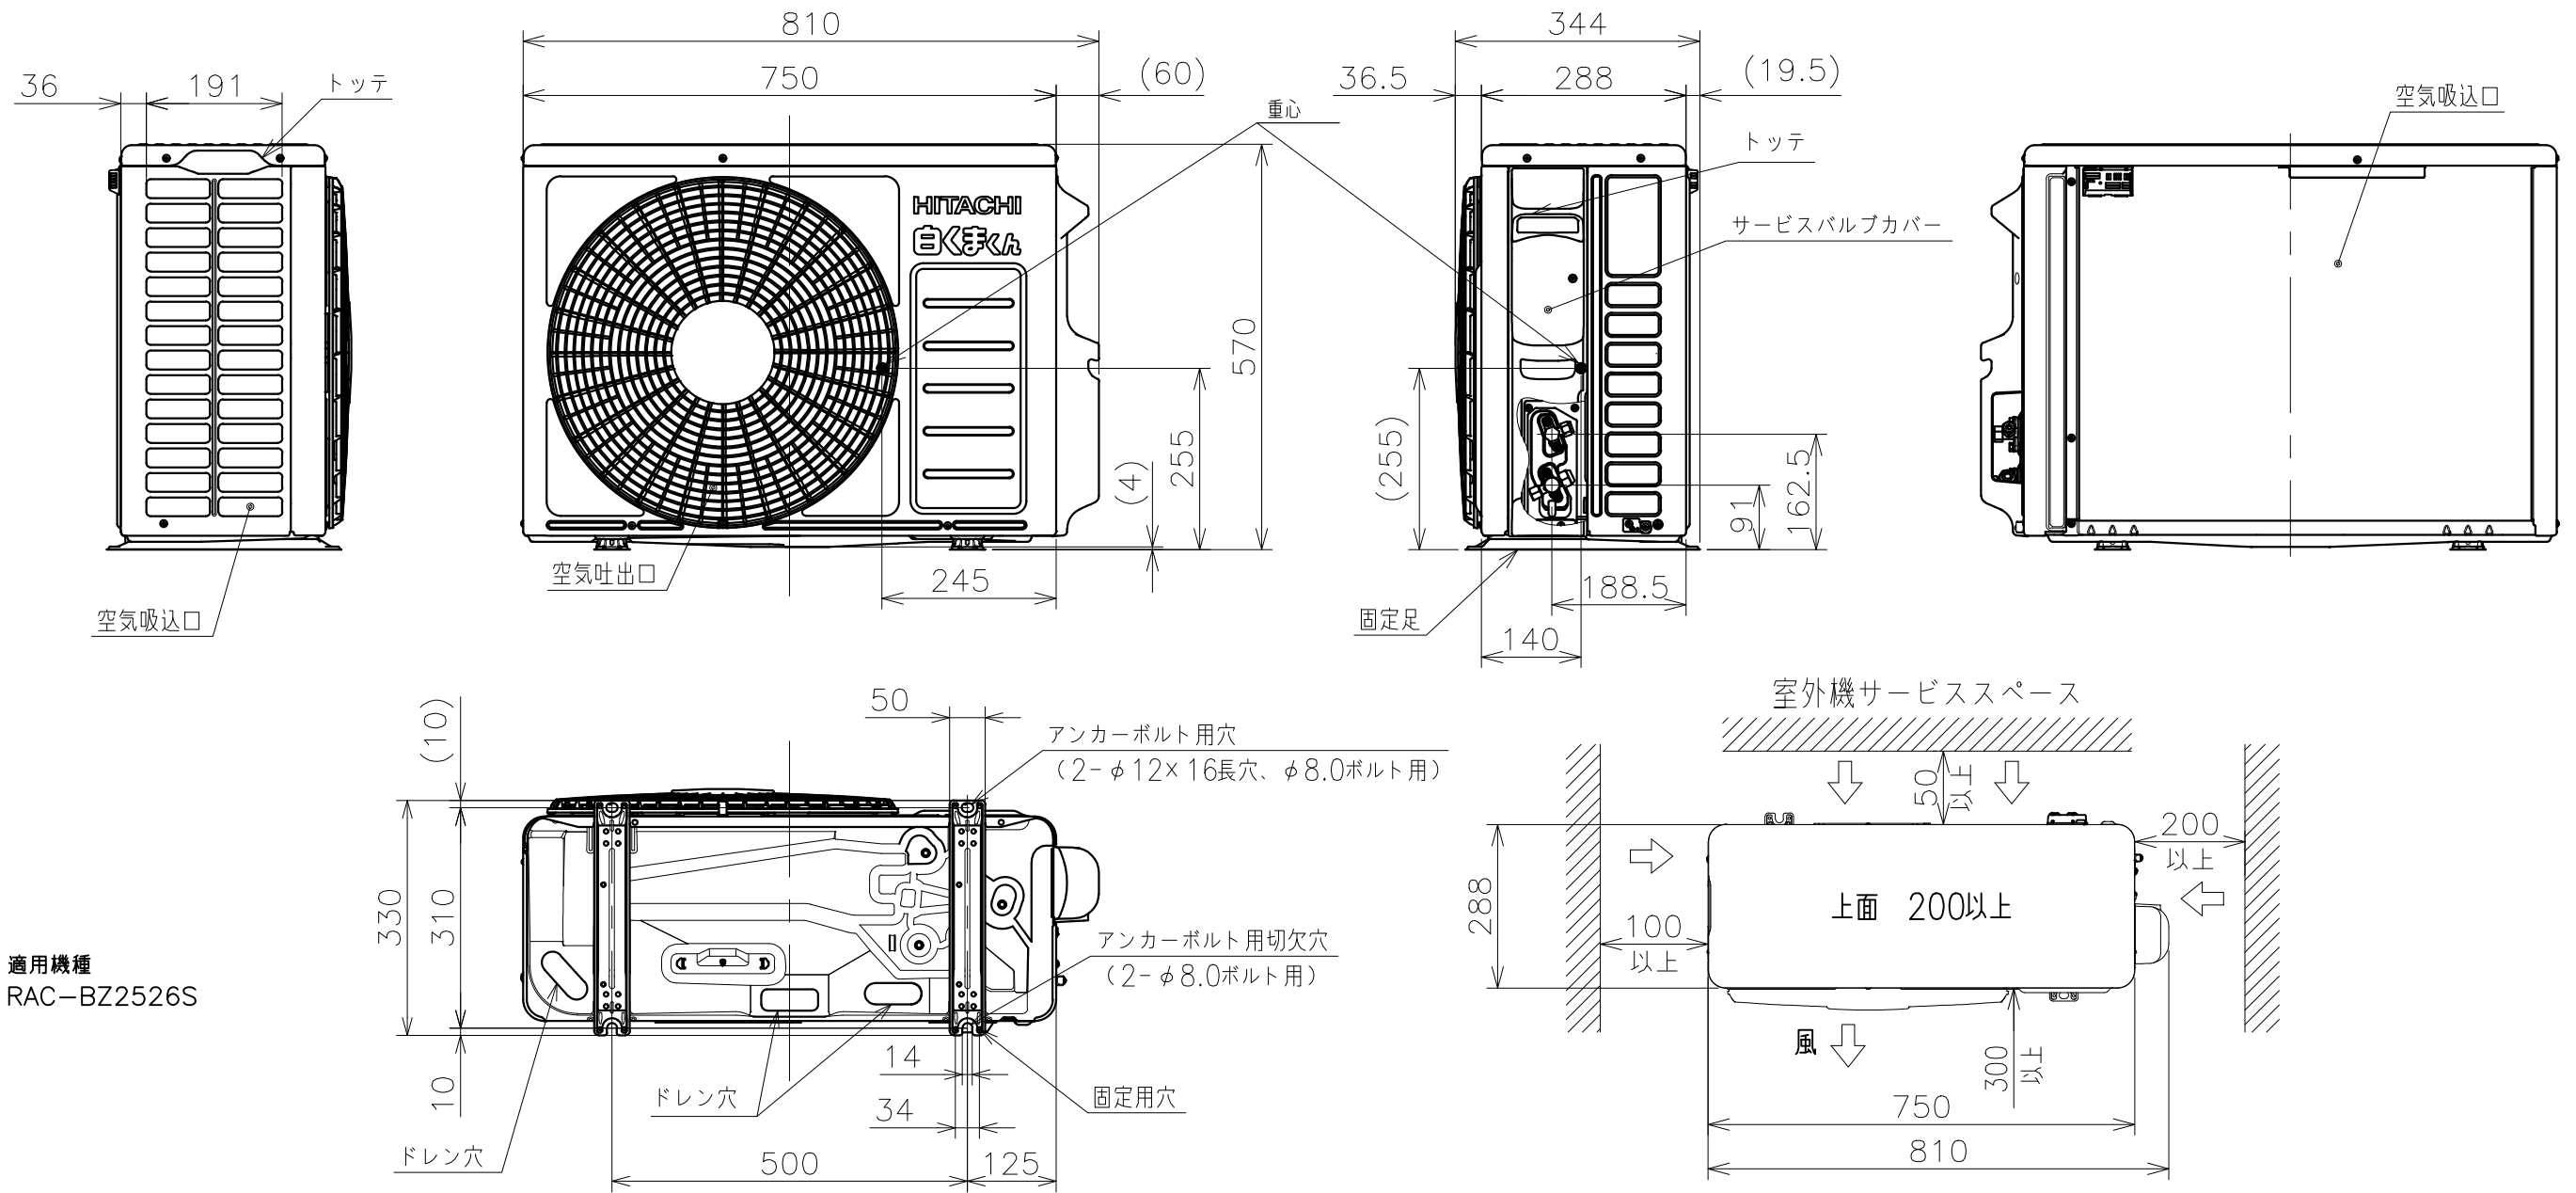

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
2方向以上開放できる所に据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Gangsik	2026-06-04		NTS	2026年度 BZシリーズ 寸法図	
CHKD. J.Cai	2026-06-05			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0605
APPD. K.Daigou	2026-06-05			3YAA NN0031556	

