


8C9C100NN


室外機

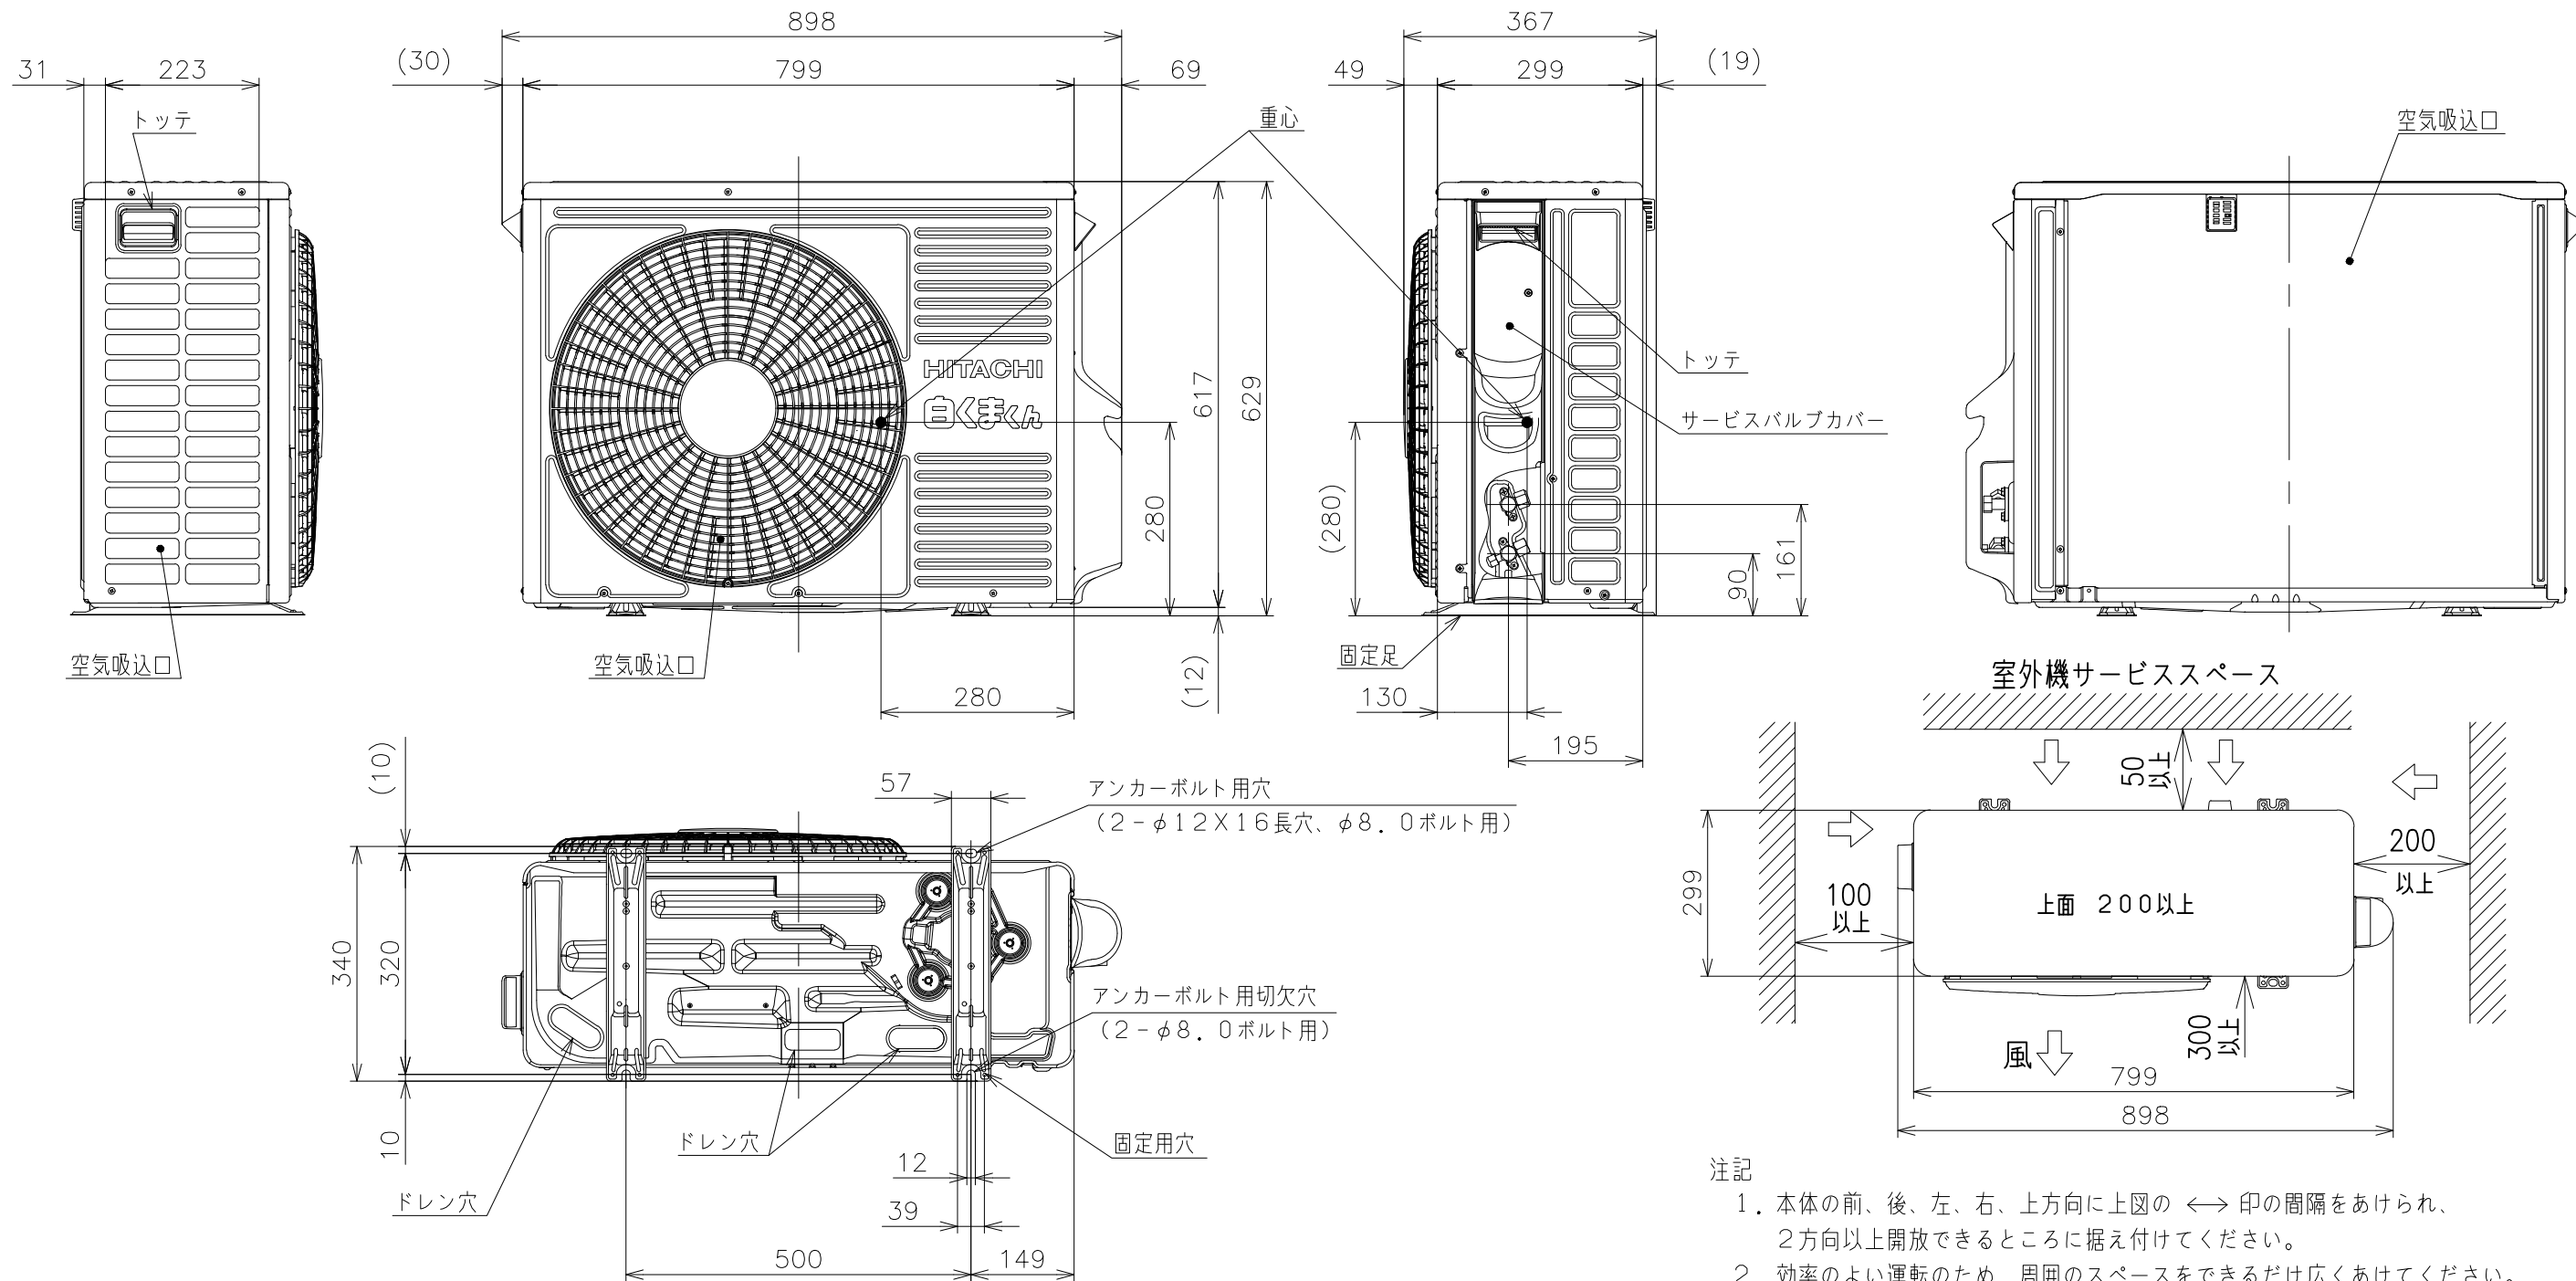


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD		
DWN.	T.Endo	2019-05-08		NTS	RAS-D40J2:RAC-D40J2 構造:寸法図			
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-08			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013638	REGD. 2019 0508
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-08						

6E9E100NN


回路図

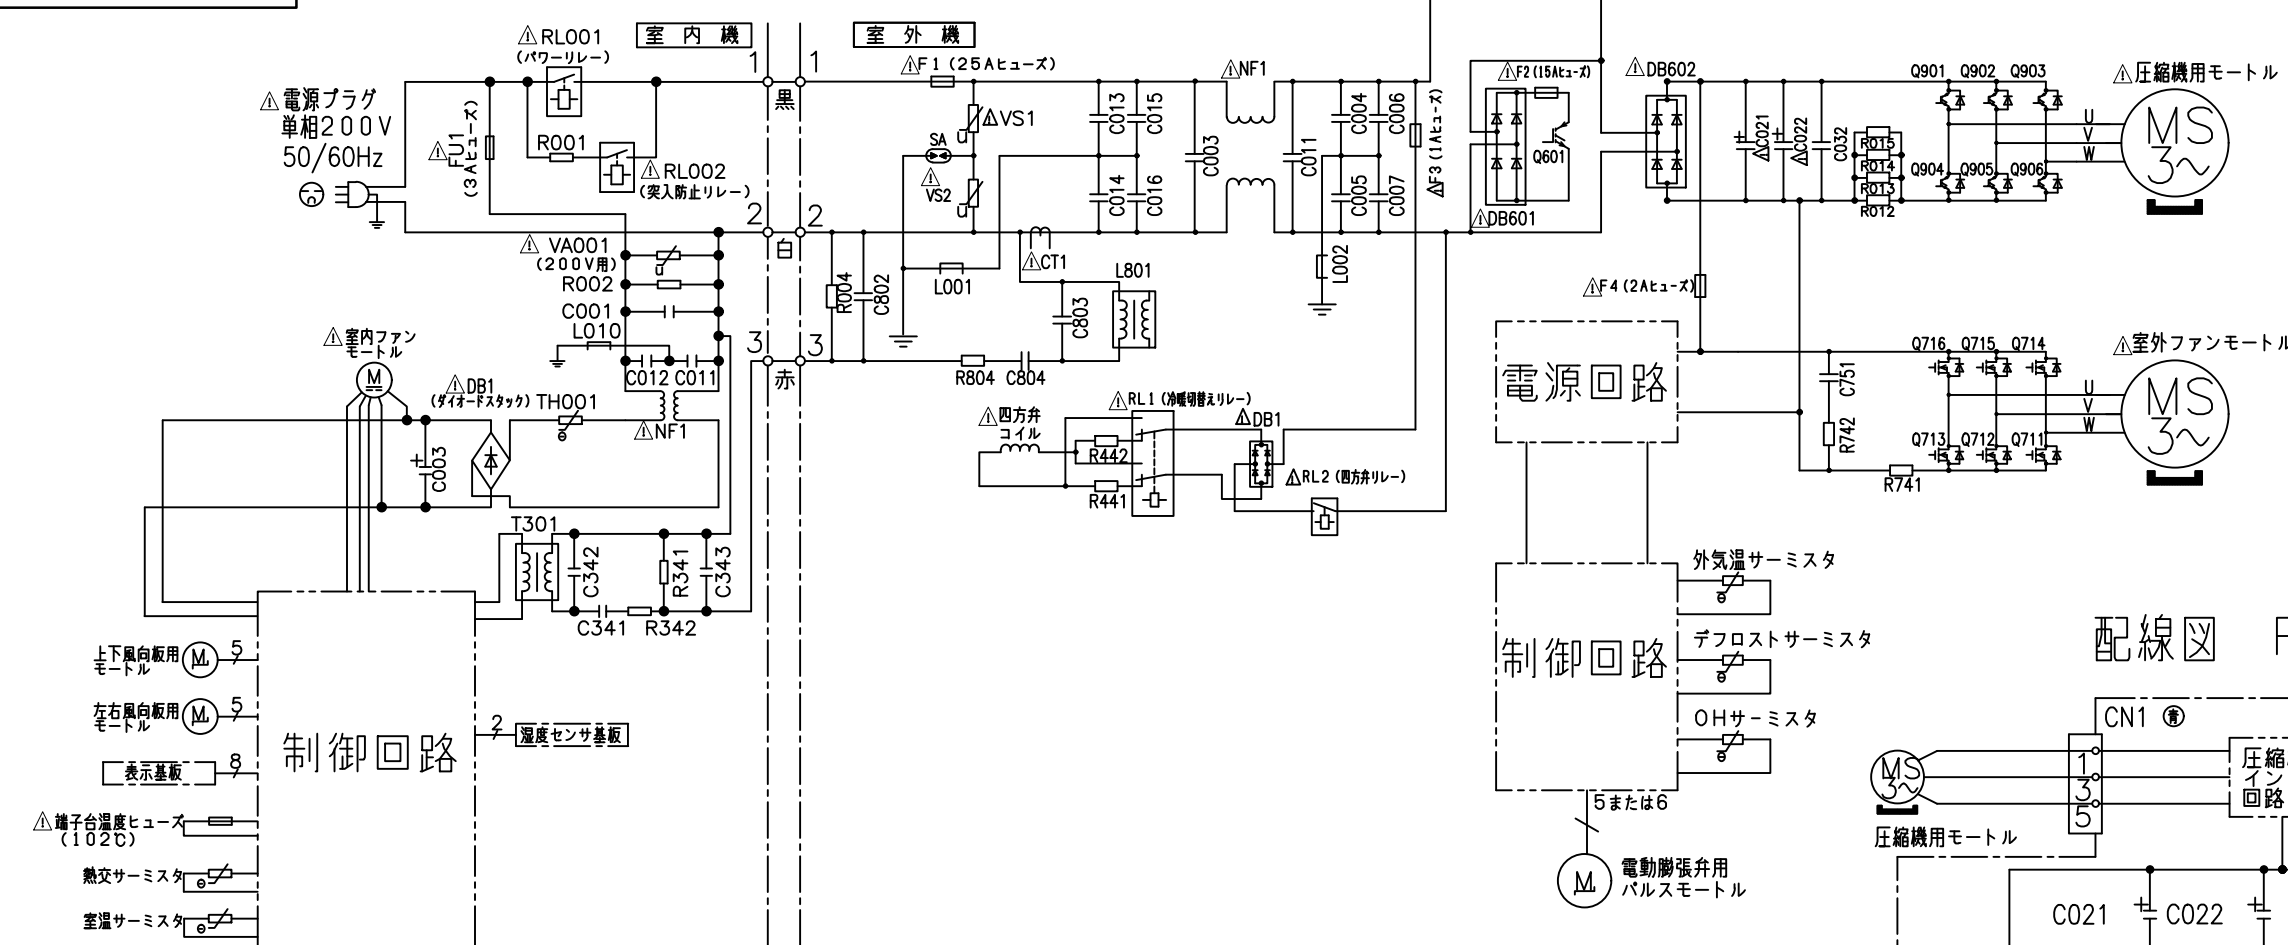

配線図 RAS-D40J2

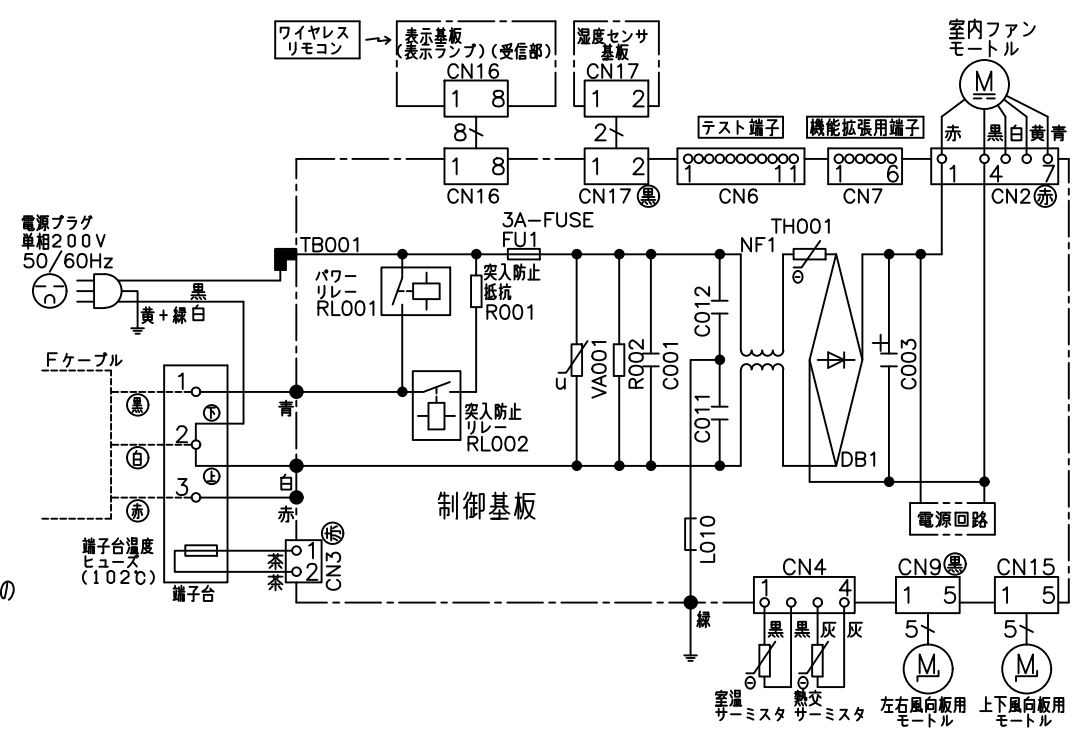

配線図 RAC-D40J2

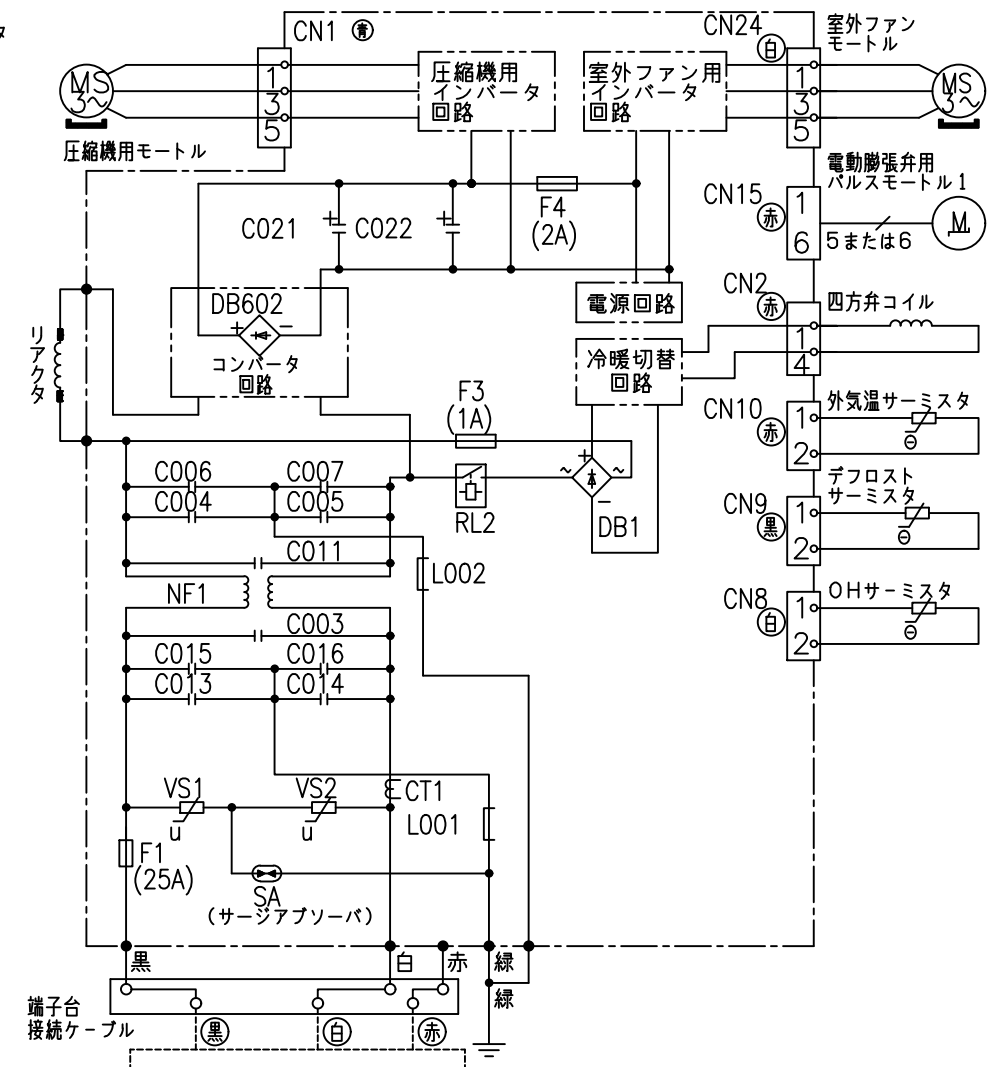

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Endo	2019-05-10	⊕	NTS	RAS-D40J2:RAC-D40J2 回路図:配線図	
CHKD. T.Narabu	2019-05-10				
	2019-05-10				
APPD. Y.Yasunaga	2019-05-13				

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2019 0513
3YDA NN0013639		