

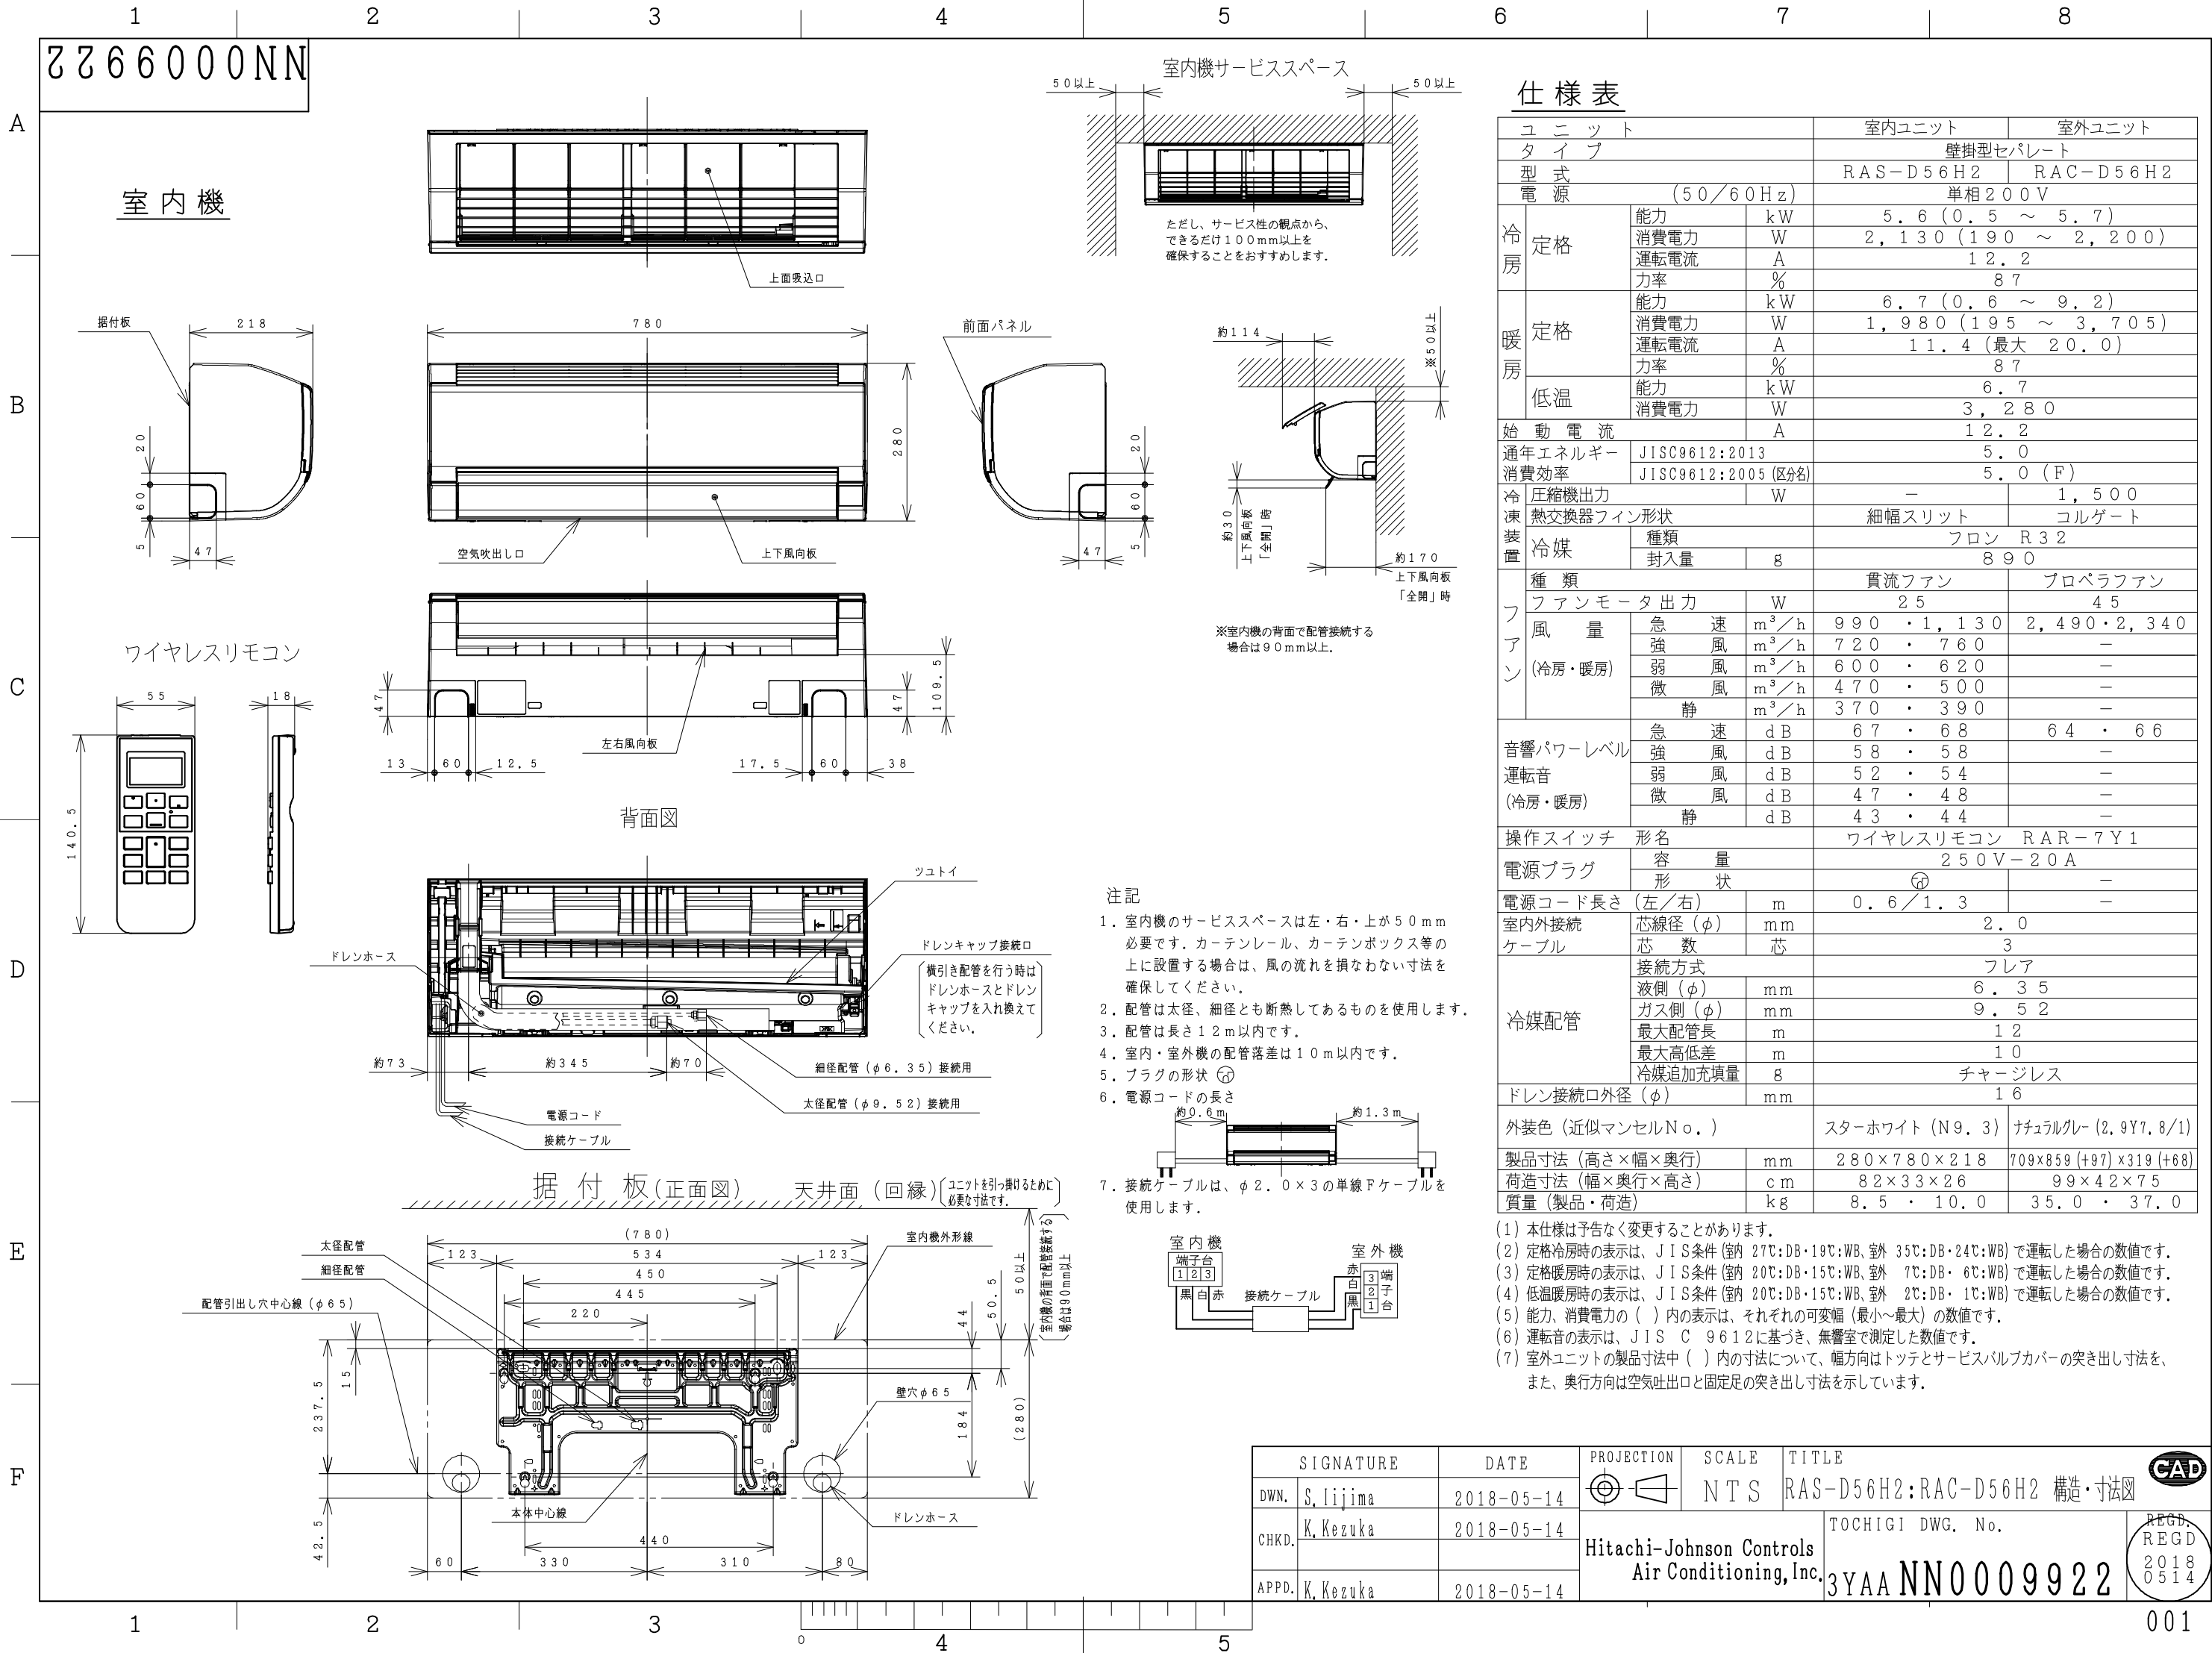
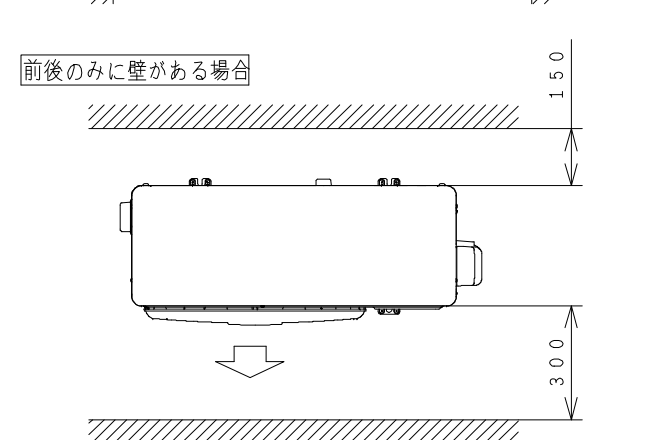
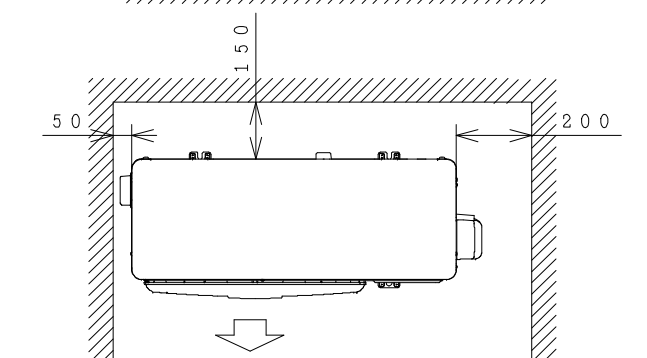
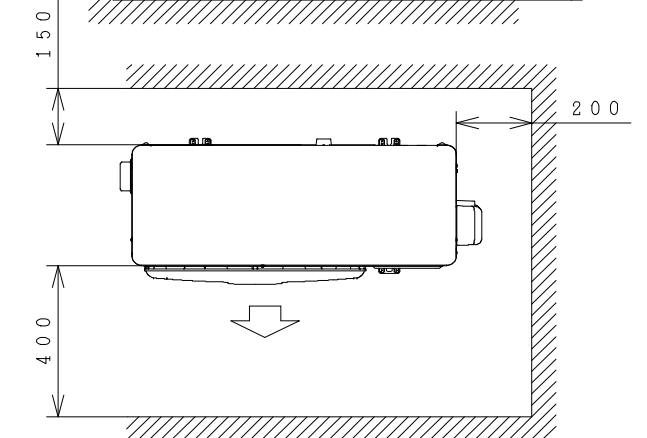
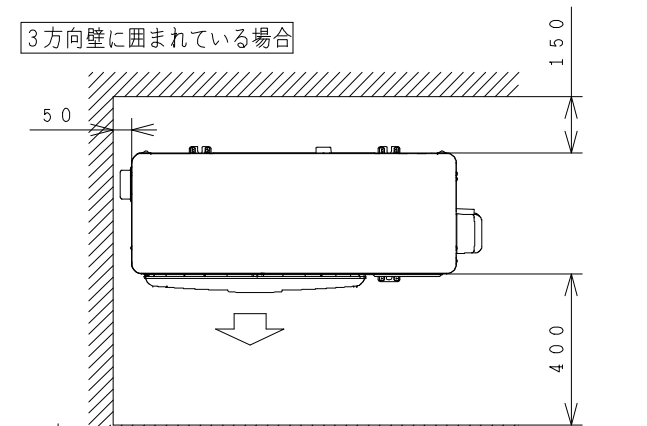
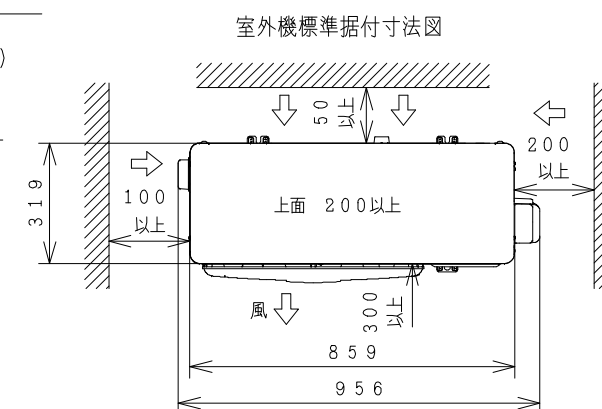
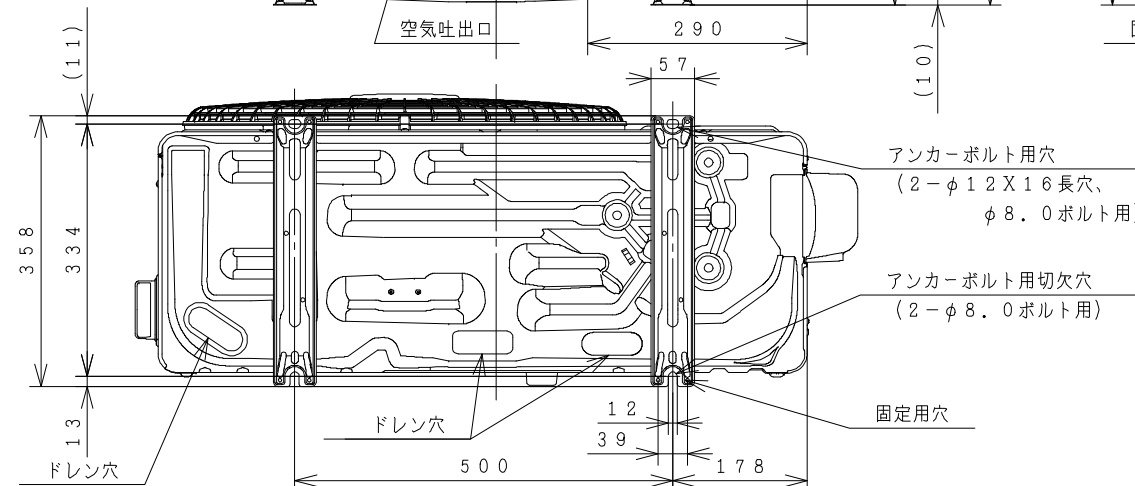
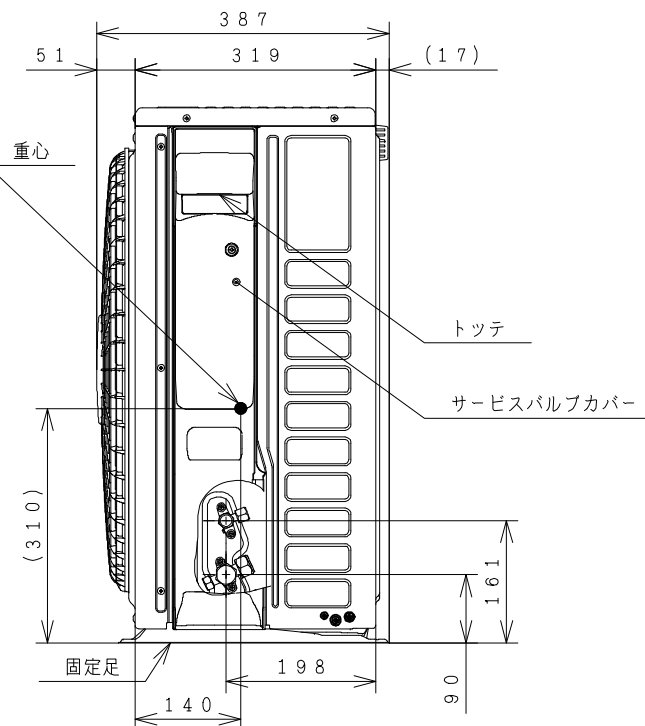
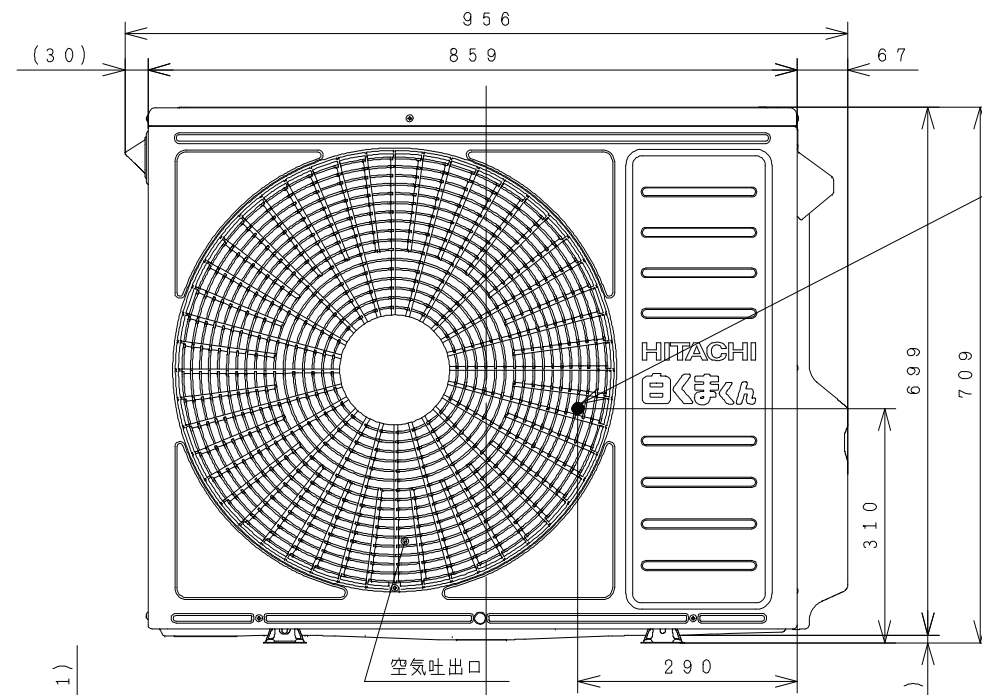


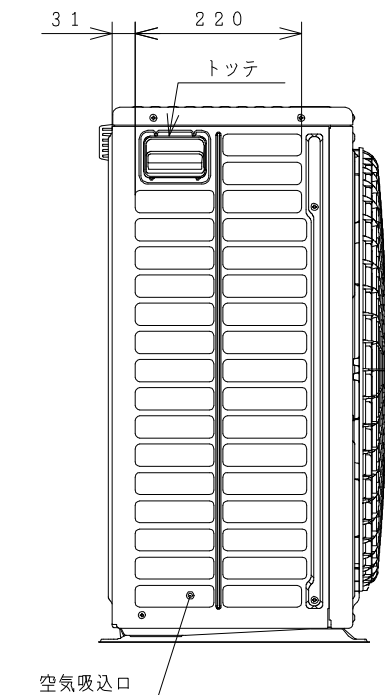

3 2 6 6 0 0 0 N N

室 外 機

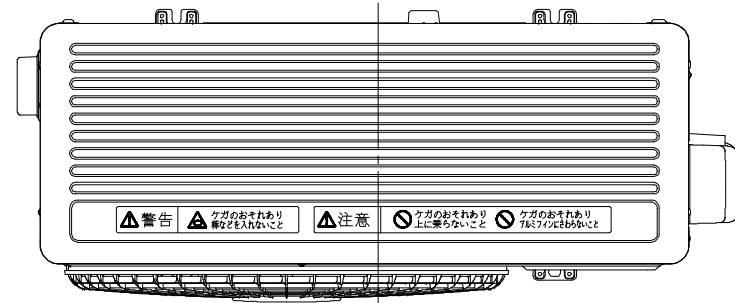

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3方向壁に囲まれている場合

前後のみに壁がある場合

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

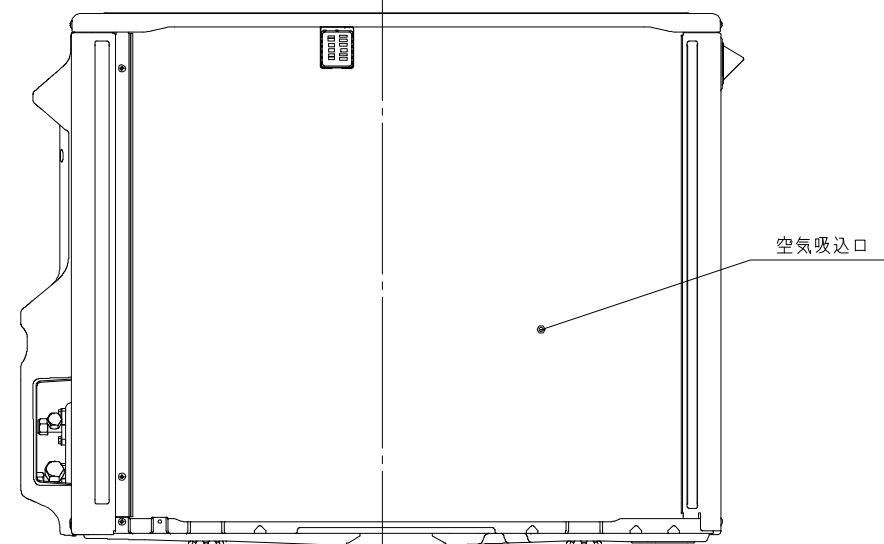

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-D56H2:RAC-D56H2 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-05-14		N T S	RAS-D56H2:RAC-D56H2 構造:寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-14				
APPD.	K. Kezuka	2018-05-14				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0009923	
					