

0926100NN

## 日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ 仕様表

RAS-D56L2/RAC-D56L2

ユニット				室内ユニット	室外ユニット
タイプ				壁掛型セパレート	
型式				RAS-D56L2	RAC-D56L2
電源 (50/60Hz)				単相200V	
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)	
		消費電力	W	2,130 (190 ~ 2,200)	
		運転電流	A	12.2	
		力率	%	87	
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 9.2)	
		消費電力	W	1,980 (195 ~ 3,705)	
		運転電流	A	11.4 (最大 20.0)	
		力率	%	87	
	低温	能力	kW	6.7	
		消費電力	W	3,280	
始動電流			A	12.2	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0	
		JISC9612:2005 (区分格)		5.0 (F)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	-	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒	種類		フロン R32	
封入量		g	890		
ファン	種類			貫流ファン	プロペラファン
		急速	m <sup>3</sup> /h	990・1,130	2,490・2,340
	風量 (冷房・暖房)	強風	m <sup>3</sup> /h	720・760	
		弱風	m <sup>3</sup> /h	600・620	
		微風	m <sup>3</sup> /h	470・500	
		静	m <sup>3</sup> /h	370・390	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	67・68		
	強風	dB	58・58		
	弱風	dB	52・54		
	微風	dB	47・48		
	静	dB	43・44		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-AB1		
電源プラグ	容量		250V-20A		
	形状		㊦		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	12		
	最大高低差	m	10		
冷媒追加充填量		g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×218	709×859(+97)×319(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26	99×42×75	
質量 (製品・荷造)		kg	8.5・10.0	35.0・37.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。





(7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトットとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2021-03-31		NTS	2021年度 Dシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2021-03-31	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2021-03-31			NN0019330	



001

0726100NN


日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ 室内ユニット 寸法図

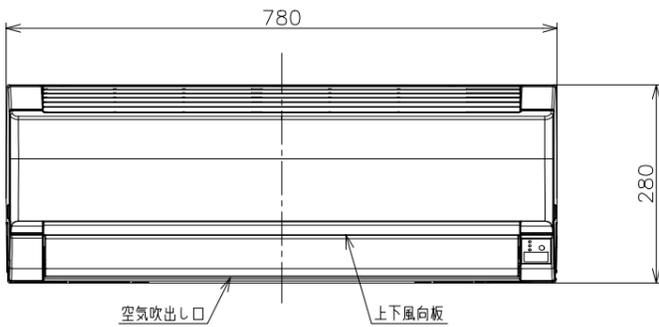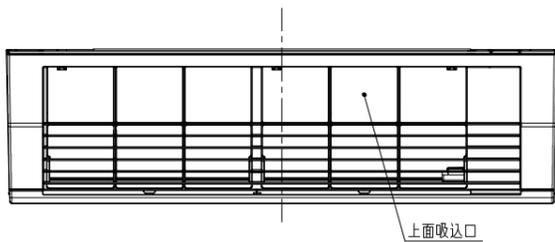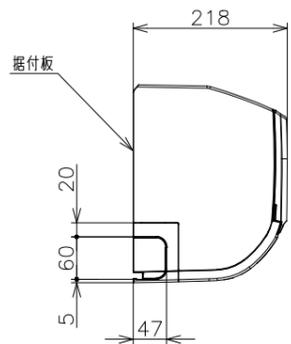


背面図

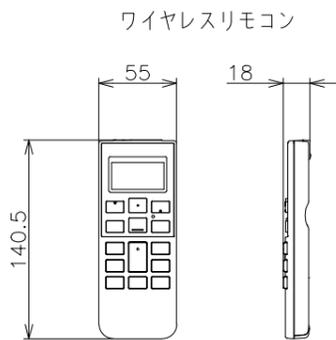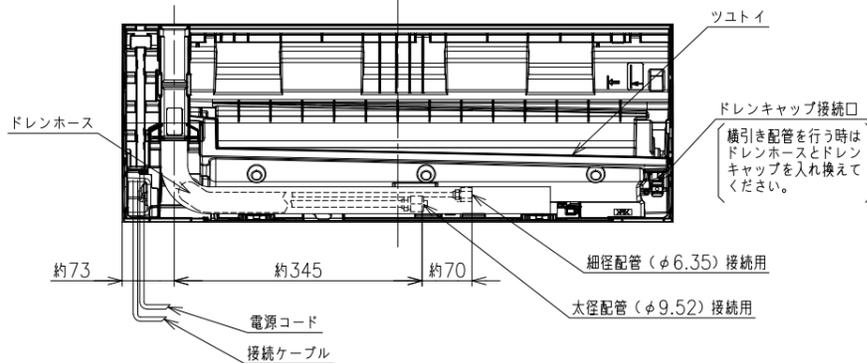

室内機サービススペース

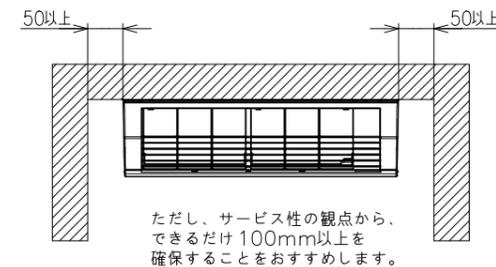

ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。

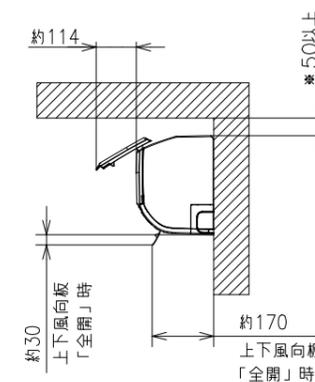

\*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流を損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状

- RAS-D22L~D36L ㊶
- RAS-D40L2 ㊷
- RAS-D56L2 ㊸

6. 電源コードの長さ

- RAS-D22L~D36L 約1.0m
- RAS-D40L2, D56L2 約0.6m
- RAS-D22L~D36L 約1.7m
- RAS-D40L2, D56L2 約1.3m




7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

- RAS-D22L
- RAS-D25L
- RAS-D28L
- RAS-D36L
- RAS-D40L2
- RAS-D56L2

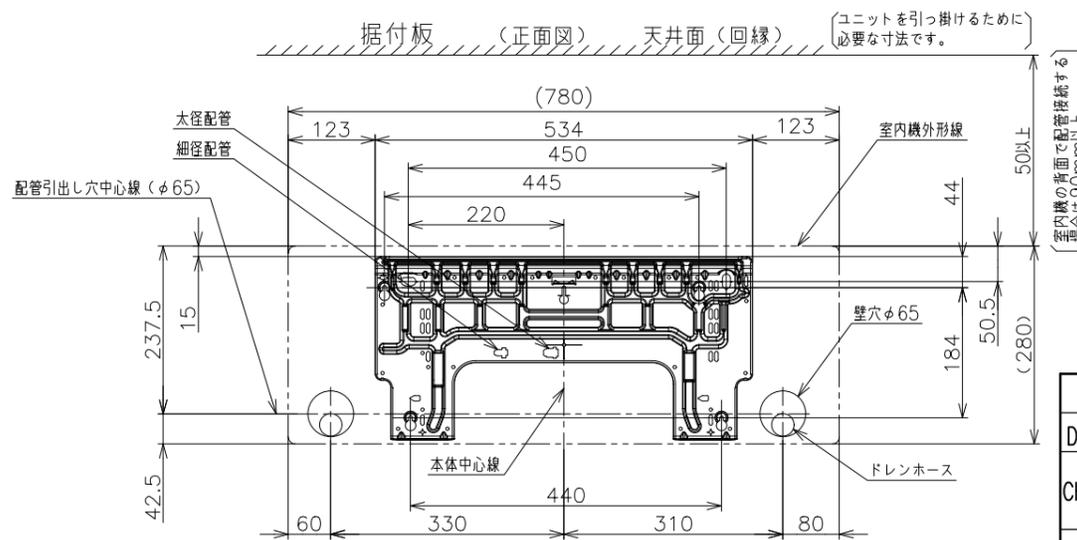








SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2021-03-31	⊕	NTS	2021年度 Dシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2021-03-31	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0019320	
APPD. M.Awano	2021-03-31				REGD. REGD. 2021 0331

1 2 3 4 5 6 7 8



LN0019331

日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ  
室外ユニット 寸法図


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

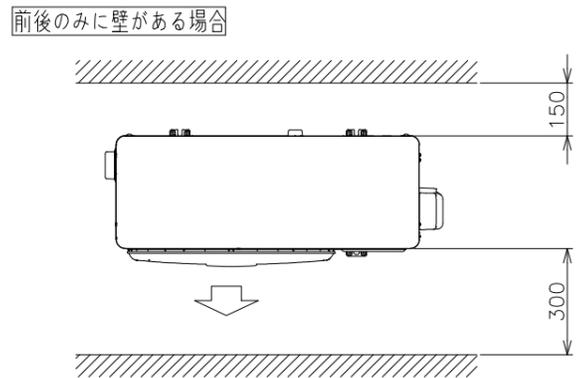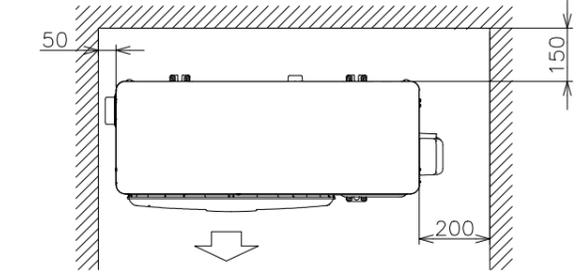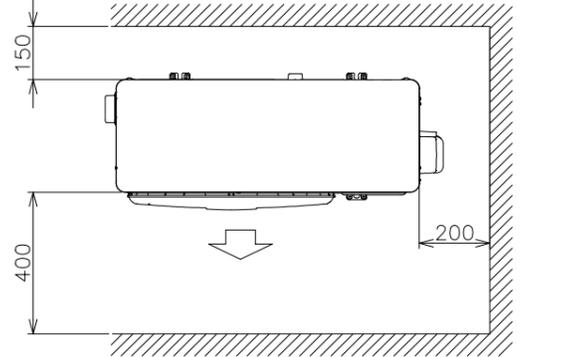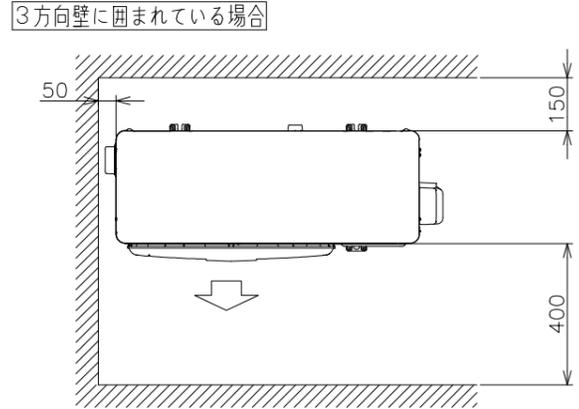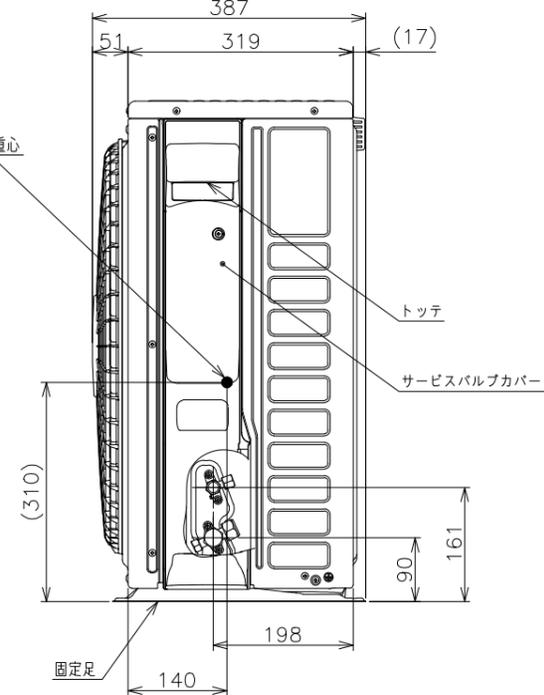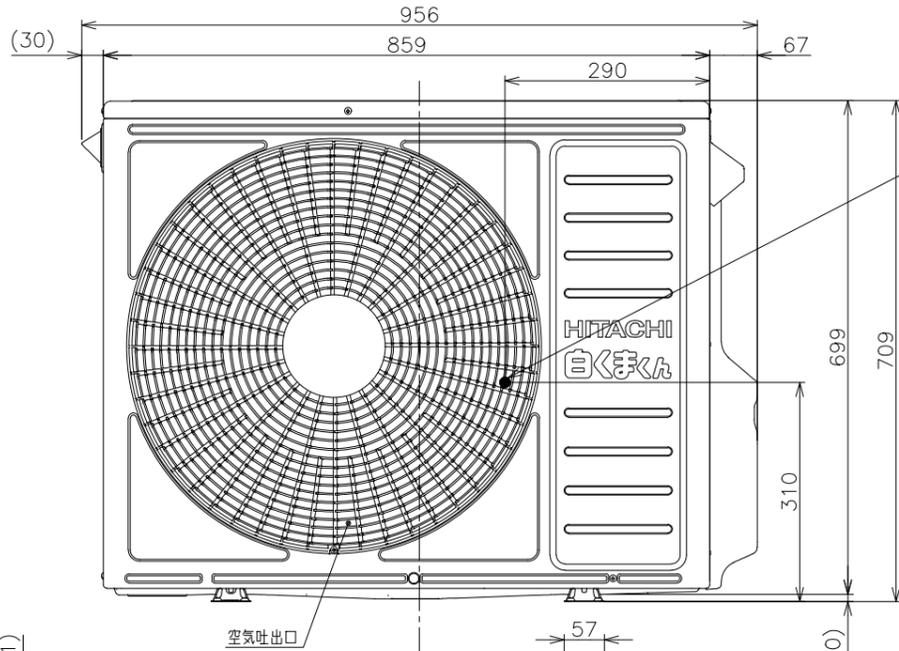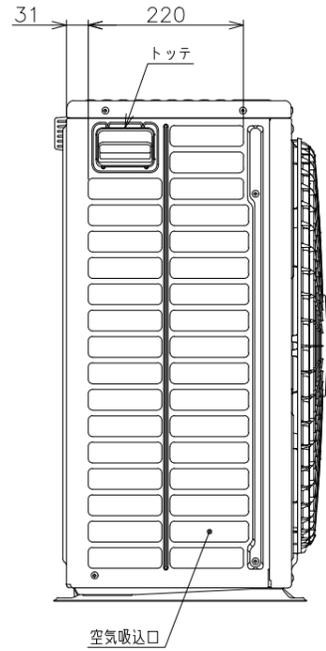

\*吹出し側壁面高さ1.2m以下

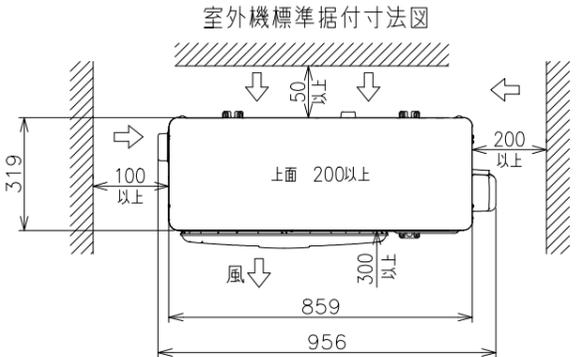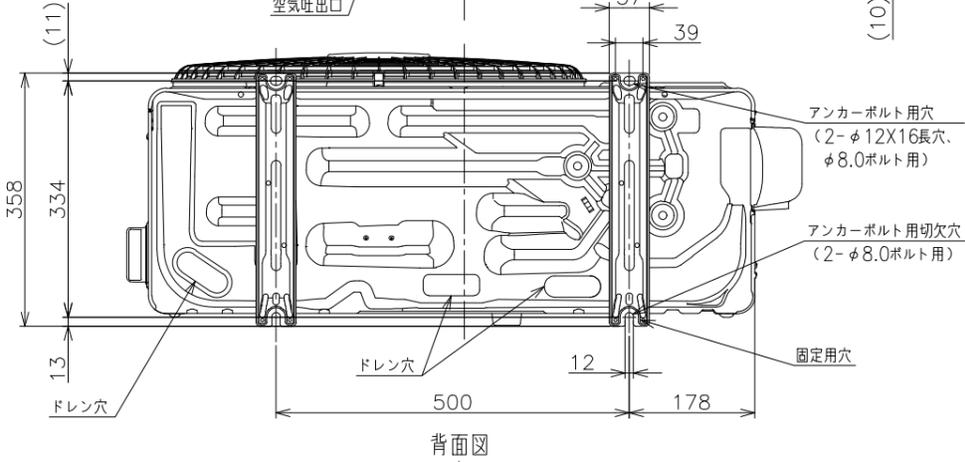

適用機種  
RAC-D56L2

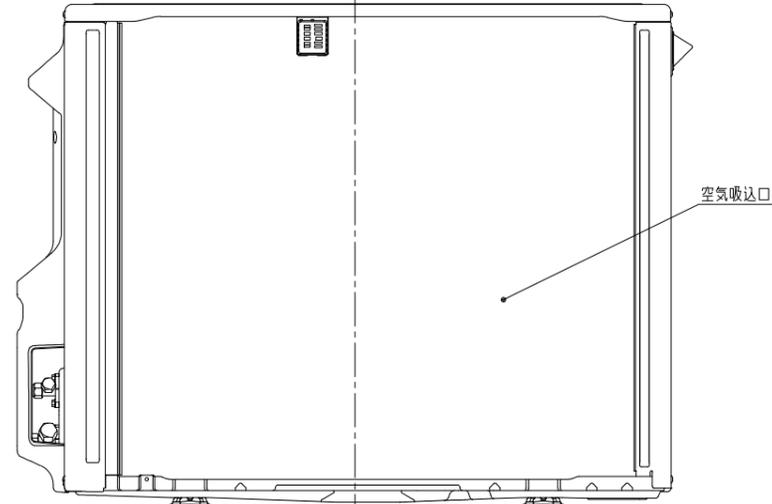

注記  
1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の ←→ 印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M.Oguri	2021-04-05		NTS	2021年度 Dシリーズ 寸法図
CHKD. M.Awano	2021-04-05			
APPD. M.Awano	2021-04-05			
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0019331
				REGD. REGD. 2021 0405




7336100NN

日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ  
室内室外ユニット 回路図・配線図


回路図

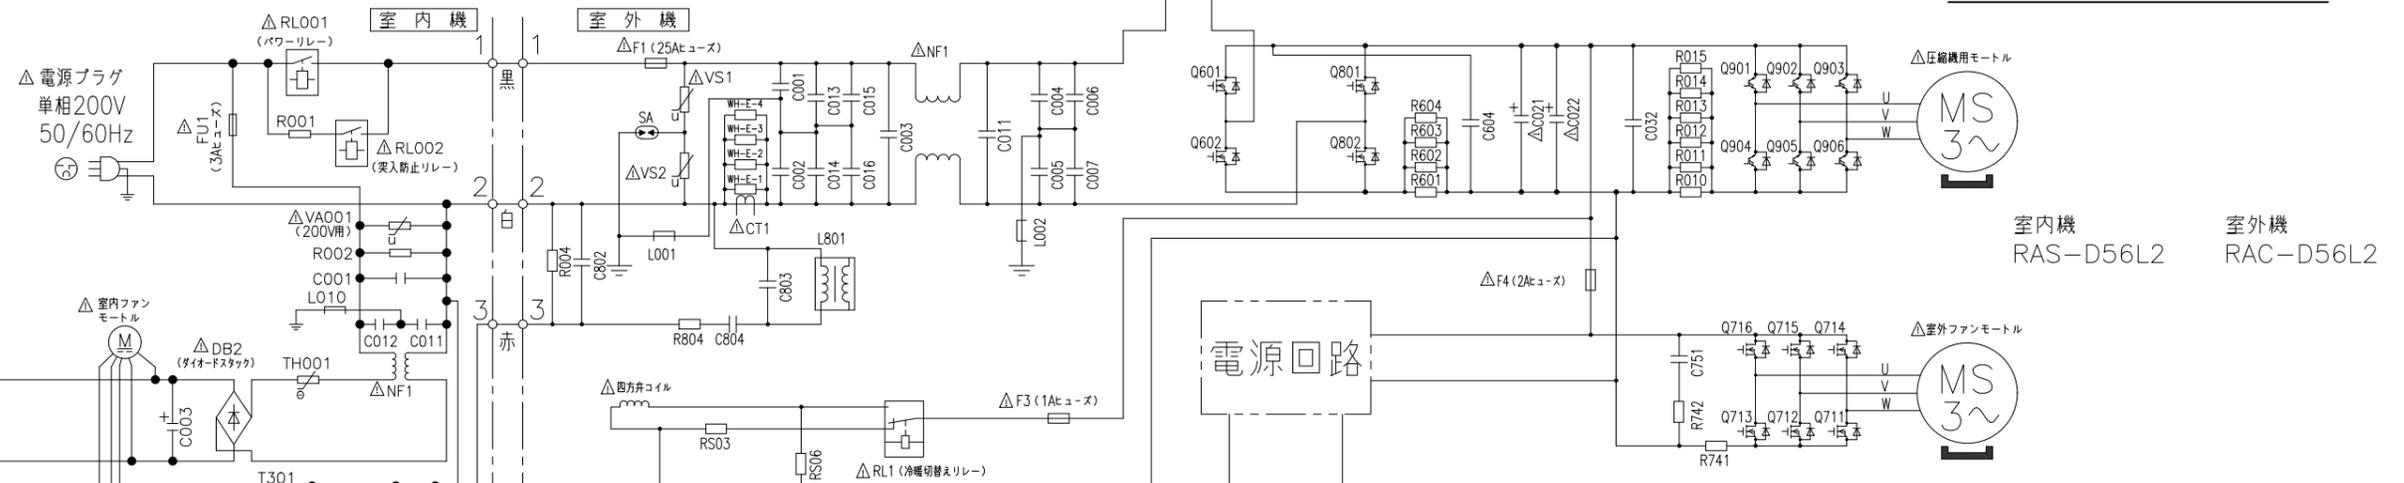

室内機配線図

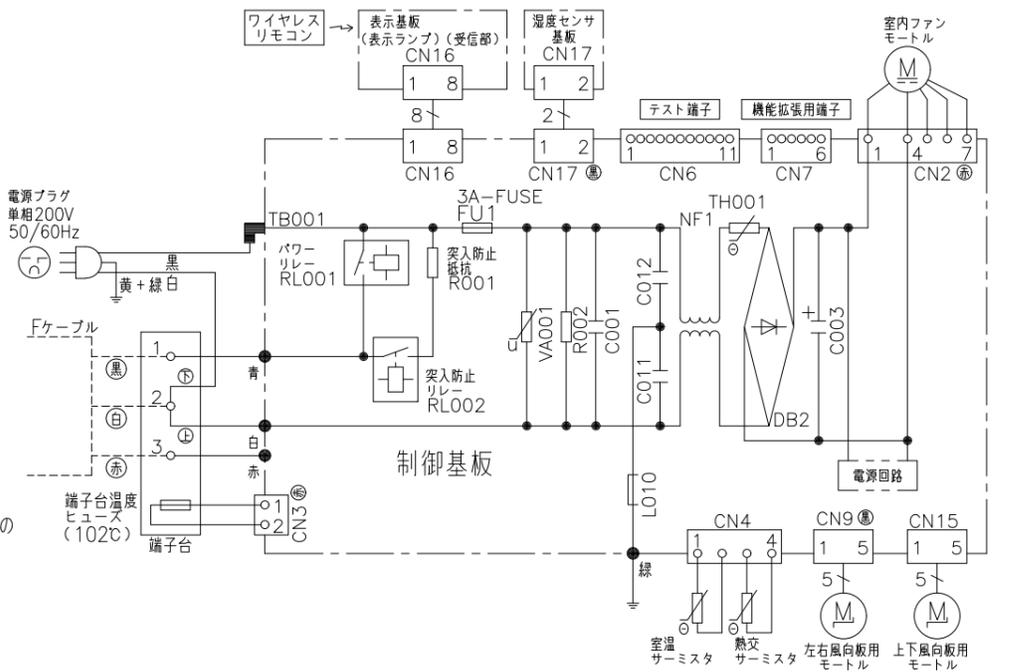

室外機配線図

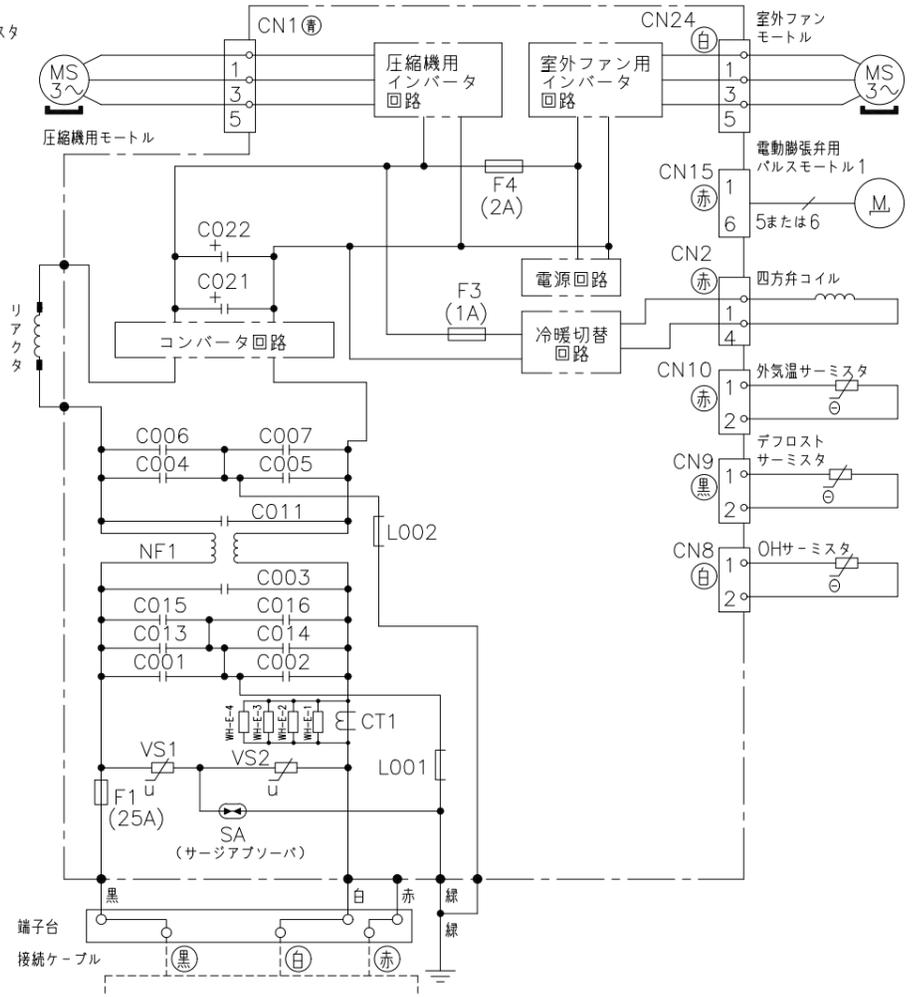

\* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の\*1 HA接続コードを差込んで\*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の\*3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の\*4無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の\*5 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- \*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- \*2 標準アダプター：HA-S100TSA
- \*3 RACアダプター：PSC-6RAD
- \*4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- \*5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K. Mizutori	2021-04-07	⊕	NTS	2021年度 Dシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. T. Narabu	2021-04-13			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0019332
APPD. H. Hashimoto	2021-04-14				